

梅园地块建设项目厨洗设备采购

标段编码：[XWFJ2500904-03QTGH](#)

招标文件

招标人（招标代理）： [益嘉新建设咨询（南京）有限公司](#)（加盖电子印章）

[2026-01-14](#)

目 录

招标文件	4
第一卷	4
第一章 招标公告（适用于公开招标）	4
第二章 投标人须知	10
投标人须知前附表	10
投标人须知正文	19
开标一览表	30
第三章 评标办法	31
评标办法前附表（综合评估法一阶段评标）	31
评标办法正文	35
第四章 合同条款及格式	39
第二卷	259
第五章 供货清单及使用说明	259
（一）投标报价说明	260
（二）投标报价表	264
（三）价格构成分析表	958
第六章 供货要求	959
第七章 图纸	1058
第三卷	1059
第八章 投标文件格式	1059
封面	1061
一、投标文件格式（商务册）	1062
（一）投标函	1062
（二）法定代表人（单位负责人）身份证明	1064
法定代表人（单位负责人）身份证明相关附件	1064
（二）授权委托书	1065
授权委托书相关附件	1065
（三）投标保证金	1066
投标减免缴纳投标保证金信用承诺书	1067
（四）联合体协议书	1068
（五）商务和技术偏离表	1069
（六）资格证明文件	1070
1. 基本情况表	1070
基本情况表	1070
（附件）企业相关证明证照文件	1071
（附件）企业资质	1071
（附件）企业证书	1071
2. 近年财务状况表	1072
近年财务状况表	1072
（附件）财务状况	1072
3. 信誉或银行资信证明	1073
4. 近年完成的类似项目情况表	1074
近年完成的类似项目情况表	1074
（附件）企业近年完成的类似项目情况	1074
5. 正在供货和新承接的项目情况表	1075
6. 近年发生的诉讼及仲裁情况	1076
7. 制造商授权书	1077
二、投标文件格式（价格册）	1079
已标价的供货清单	1079

三、投标文件格式（技术册）	1080
（一）技术响应	1080
（二）售后服务	1080
（三）安装及调试方案	1080
其他资料	1080
第九章 其他	1081

第一章 招标公告

(市交易中心) 梅园地块建设项目厨洗设备采购招标公告

标段编码: XWFJ2500904-03QTGH

1. 招标条件

本招标项目梅园地块建设项目已由南京市玄武区发展和改革委员会以(项目审批文号:玄发改备[2021]53号)批准建设,项目业主为南京玄武文化旅游发展集团有限公司,建设资金来自国有(非政府投资),项目出资比例为国有(非政府投资):100.00%。项目已具备招标条件,招标人为南京玄武文化旅游发展集团有限公司,现对厨洗设备采购进行公开招标。

益嘉新建设咨询(南京)有限公司受招标人的委托负责本工程的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程建设项目的建设地点: 位于玄武区梅园街道长白街以东、中山东路以北地块。

2.2 规模: 梅园地块建设项目厨洗设备采购及配套服务,为超五星级酒店厨洗设备采购,采购内容及技术规格标准详见招标清单及图纸。

2.3 建设工期: 140

2.4 标段划分: 一个标段

2.5 本次招标采购货物的名称: 厨洗设备采购

2.6 数量: 1批

2.7 技术规格: 详见招标文件内容

2.8 交货地点: 项目现场,具体按照招标人要求

2.9 交货期: 140天

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

资质要求: ①投标人应具有独立的法人资格,营业执照在有效期内(提供营业执照原件扫描上传至电子投标文件中)。

②投标人具有有效的燃气灶具安装维修企业资质证书(提供燃气灶具安装维修企业资质证书原件扫描上传至电子投标文件中)。

③投标人具有全国工业产品生产许可证(电热食品加工设备)(提供证书原件扫描上传至电子投标文件中)。

财务要求：投标人须提供2022至2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（财务报表附注）。

业绩要求：投标人须提供自2021年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币2200万元及以上的厨房设备供货业绩或供货与安装业绩；须提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明；以上材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准，金额以合同为准（合同中如无法体现厨房设备供货或供货与安装部分金额的，需提供相关证明材料）；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。

信誉要求：投标人须提供以下承诺：（提供承诺书原件扫描上传至电子投标文件中）

- a. 投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
- b. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
- c. 投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，且被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

其他要求：本项目为集合型设备采购，对制造商出具针对本项目的唯一专项授权书不作要求。

提供满足正文1.4.3条要求的承诺书。

3.2 本次招标是否接受联合体投标： 否

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：“宁易新”招标投标交易系统（网址）：<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login>。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2026-02-06 09:30:00。

5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交；

5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 其他

7.1 本标段采用的评标办法：综合评估法

7.2 具体评标办法：综合评估法

条款号	条款内容	编列内容

2.2.1		分值构成（总分100分）	投标报价：58.00 分 技术响应：15.00 分 商务响应：5.00 分 售后服务：7.00 分 安装及调试方案：10.00 分 业绩：5.00 分 其他评分因素：0 分(如有)	
2.2.2		评标基准价计算方法	一、评标基准值计算方法的确定 方法三 方法三：评标基准价=A×K。 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件小于7家时，取有效投标文件的评标价算术平均值为A；若有效投标文件大于等于7家小于10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件大于等于10家时，去掉其中的二个最高价和二一个最低价后取算术平均值为A）。 K取值为 100 %（取值范围为：95%~100%，在招标文件中明确或开标前随机抽取） 说明一：评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 说明二：评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 说明三：上文“有效投标文件”是指经初步评审合格的投标文件。	
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率计算结果保留三位小数。	
条款号		评分因素（偏差率）	评分标准	最高分
2.2.4 (1)	投标报价评分标准	投标报价与评标基准价	1. 等于评标基准价得满分。 2. 每高于评标基准价1%扣 0.4 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 3. 每低于评标基准价1%扣 0.3 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 以有效投标文件的最低评标价或次低评标价为评标基准价时，低于或等于评标基准价得满分。	58.00
2.2.4 (2)	技术响应评分标准	投标设备技术性能指标的响应程度 (0~15.00)	投标主要设备技术参数与招标要求的符合性，对响应程度进行综合评定。 ①▲号项（共5项），技术指标完全满足招标文件要求的，得5分；每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。 ②非▲号项，技术指标完全满足招标文件要求的，得10分；每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。	15.00
汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）				

2.2.4 (3)	商务响应评分标准	交货期 (0~3.00)	交货期计划及措施的详细性科学合理性进行评审。2.7<优≤3, 2.4<良≤2.7, 2.1<中≤2.4, 0<差≤2.1, 无内容不得分。	3.00
		安全认证资质 (0~2.00)	投标人所投产品具有不锈钢水池系列、不锈钢工作台系列、不锈钢餐车系列、商用燃气灶具系列依据GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》试验报告的,全部满足得2分,缺少一项扣0.5分,扣完为止。(提供试验报告原件扫描件上传至电子投标文件中)	2.00
		汇总规则: 评委汇总, 去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4 (4)	售后服务评分标准	售后服务方案 (0~3.00)	根据投标人的售后服务方案(内容包括响应时间、服务措施、增值服务、应急方案等内容)的详细及全面程度、可行性、以及对本项目的针对性进行评审。2.7<优≤3, 2.4<良≤2.7, 2.1<中≤2.4, 0<差≤2.1, 无内容不得分。	3.00
		售后服务人员 (0~4.00)	(1) 拟投入本项目技术人员具备工程师及以上职称的, 有一个得0.5分, 满分2分; (2) 拟投入本项目的项目服务人员(含项目负责人)中具有相关安全生产监督管理部门或应急管理部门颁发作业类别为“焊接与热切割作业”、“电工作业”的《特种作业操作证》各2人, 每提供1人得0.5分, 满分2分。 注: ①须提供投标人为上述人员缴纳的近半年(2025年6月至2025年11月)的养老保险缴费证明材料, 缴费证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保证明电子专用章, 证明材料扫描上传至电子投标文件中。 ②以上人员一人一岗, 同一人不得重复计分。提供上述人员证书原件扫描上传至电子投标文件中。	4.00
		汇总规则: 评委汇总, 去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4 (5)	安装及调试方案评分标准	实施方案 (0~5.00)	根据投标人指导安装、调试措施、计划、验收方案及验收期间整改方案等内容进行评审。4.5<优≤5, 4.0<良≤4.5, 3.5<中≤4.0, 0<差≤3.5, 无内容不得分。	5.00
		质量方案 (0~5.00)	根据投标人对项目质量保证措施(包括生产工艺及技术能力、货物包装及组织运输方案、质量检测措施、质量保障措施等内容)进行评审。4.5<优≤5, 4.0<良≤4.5, 3.5<中≤4.0, 0<差≤3.5, 无内容不得分。	5.00
		汇总规则: 评委汇总, 去掉1个最高分和1个最低分后求平均		

		是否设置篇幅扣分: ☒ 否		
2.2.4 (6)	业绩评分标准	业绩 (0~5.00)	投标人须提供自2021年1月1日(含)以来完成的类似项目业绩,类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币2200万元及以上的厨房设备供货业绩或供货与安装业绩,每提供1个,得2.5分,满分5分;须提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明;以上材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准,金额以合同为准(合同中如无法体现厨房设备供货或供货与安装部分金额的,需提供相关证明材料);提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供,证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。资格审查业绩与评分标准中的打分业绩不可兼得。	5.00
		汇总规则: 评委汇总, 去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4 (7)	其他因素评分标准	/		

8. 发布公告的媒介

本公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网、江苏省招标投标公共服务平台和江苏省建设工程招标网等媒介上发布。

9. 其他

9.1 本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标大厅”网址,按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的,由投标人自行承担后果。

9.2 投标人注意事项:

(1) 投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手(新)”。

下载地址: <https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html>

(2) 投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址: <http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F>

(3) 投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标,网址为:

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login>

(4) 投标人需登录南京智能开标大厅(新系统登录)参与开标活动,网址为:

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

(5) 投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件:

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html>

9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标文件是否完整有效。操作注意事项如下：

(1) 预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

(2) 投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最新的文件进行预解密验证。

(3) 如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

(1) “宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

(2) 江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

(3) 南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828

(4) 国信CA联系电话：025-68505679

(5) CFCA联系方式：18061882568、4001662366

9.5 其他说明：[无](#)

10. 联系方式

招标人：	南京玄武文化旅游发展集团有限公司	招标代理机构：	益嘉新建设咨询（南京）有限公司
地址：	南京市玄武区杨将军巷D9街区	地址：	南京市建邺区乐山路190号二期13层1303室
联系人：	梁琦	联系人：	孟冉
电话：	025-83277519	电话：	15996312499

招投标监督管理部门及电话：[南京市玄武区建设局（电话:025-84840727）](#)

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称: 南京玄武文化旅游发展集团有限公司 地址: 南京市玄武区杨将军巷D9街区 联系人: 梁琦 电话: 025-83277519
1.1.3	招标代理机构	名称: 益嘉新建设咨询（南京）有限公司 地址: 南京市建邺区乐山路190号二期13层1303室 联系人: 孟冉 电话: 15996312499
1.1.4	项目名称	梅园地块建设项目
1.1.5	标段名称	厨洗设备采购
1.2.1	资金来源及比例	国有（非政府投资） 国有（非政府投资）:100.00%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	梅园地块建设项目厨洗设备采购及配套服务，为超五星级酒店厨洗设备采购，采购内容及技术规格标准详见招标清单及图纸。
1.3.2	交货期	☒ 交货期: 140 天 ☐ 计划开始交货日期: / ☐ 其他: /
1.3.3	交货地点	项目现场，具体按照招标人要求

1.3.4	技术性能指标	详见第六章“供货要求”
1.4.1	投标人资格要求	☒ 资质要求：<u>①投标人应具有独立的法人资格，营业执照在有效期内（提供营业执照原件扫描上传至电子投标文件中）。</u> <u>②投标人具有有效的燃气灶具安装维修企业资质证书（提供燃气灶具安装维修企业资质证书原件扫描上传至电子投标文件中）。</u> <u>③投标人具有全国工业产品生产许可证（电热食品加工设备）（提供证书原件扫描上传至电子投标文件中）。</u> ☒ 财务要求：<u>投标人须提供2022至2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（财务报表附注）。</u> ☒ 业绩要求：<u>投标人须提供自2021年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币2200万元及以上的厨房设备供货业绩或供货与安装业绩；须提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明；以上材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准，金额以合同为准（合同中如无法体现厨房设备供货或供货与安装部分金额的，需提供相关证明材料）；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。</u> ☒ 信誉要求：<u>投标人须提供以下承诺：（提供承诺书原件扫描上传至电子投标文件中）</u> <u>a. 投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；</u> <u>b. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；</u> <u>c. 投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，且被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。</u> ☒ 其他要求：<u>本项目为集合型设备采购，对制造商出具针对本项目的唯一专项授权书不作要求。</u>

		☒ 提供满足正文1.4.3条要求的承诺书
1.4.2	是否接受联合体投标	否
1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	/
1.9.1	投标预备会	不召开
1.10.1	分包	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	详见招标公告及招标文件。
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	对招标文件所作的澄清、修改、图纸，构成招标文件的组成部分。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间： 2026-01-22 17:00:00 形式： 数据电文

2.2.2	招标文件澄清发出的形式	数据电文
2.3.1	招标文件修改发出的形式	数据电文
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.1	增值税税金计算方法	一般计税法
3.2.4	最高投标限价	设置最高投标限价： 是 最高投标限价：27,000,000元 （其中含暂列金额：0元）
3.2.5	投标报价的其他要求	1、本项目为交钥匙工程，即投标总价包含验收合格及交付使用所涵盖的一切工作内容。包括但不限于安装人工费（含基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费）、材料费（含自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费（运抵招标人工地现场）、运输损耗费、采购费、仓租和仓储费、工地保管费、仓储损耗费、一般检验试验费）、施工机械使用费（含折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、机上及配合人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税及保险费及年检费）、伴随服务内容要求、企业管理费、利润、包干费、风险费、赶工费、国家及政府、市政部门因进行工程所规定的应由卖方交纳的任何收费、国家政府规定之税金和基金、其它有关联的费用等。具体详见合同条款约定。 2、本项目投标总价包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵买方所在项目工地现场的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装及调试费（包含检测费及调试所需材料费用）、中标人自身无法完成服务工作而委托其他机构所涉及的一切费用、保管费、检测检验费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。设备成本、人员、材料费、运输费、包装费、交通工具、备品备件、安装配套服务、常用试验器具、办公、通讯、利润、管理费、税金、风险因素等以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本项目所涉及到的全部费用，投标报价货币为人民币，中标后招标人将不接受任何理由的增加费用，且服务费不因约定服务时间的变化而调整。现场由投标单位自行踏勘。

		<u>3、安装调试费（包含检测费及调试所需材料费用）费用包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不予调整。</u> <u>4、投标报价为固定全费用综合单价，具体要求以合同约定为准。</u>
3.3.1	投标有效期	<u>90</u>
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：<u>现金</u> <u>支票</u> <u>银行保函</u> <u>保险保单</u> <u>担保保函</u> <u>信用承诺</u> 投标保证金的金额：人民币<u>270,000</u>元 保证金有效期：<u>90</u> 是否委托南京市公共资源交易中心代收代退： <u>是</u> 投标保证金提交账号 户名名称：南京市公共资源交易中心 开户银行：交通银行江东中路支行 银行账号：320006613018010009990 银行地址：南京市江东中路265号一楼大厅交通银行江东中路支行 办理流程： （1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投标文件上传缴款凭证。 （2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。 （3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电

		子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源服务平台（南京市）进行提交。 （4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同提交。 （5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前，招标人可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。 注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	<u>（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；</u> <u>（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；</u> <u>（3）法律、法规规定的其他可以没收的情况。</u>
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	要求 指<u>2022</u>至<u>2024</u>年，成立时间少于上述规定年份的，应提供成立以来的财务状况表
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	要求 指<u>2021-01-01</u>至<u>2026-02-06</u>
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	不要求
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件所附证书证件要求	<u>招标文件中要求的证明材料，应将扫描件编入投标文件中。</u>

	投标文件签字或盖章要求	“投标文件格式”中要求盖单位电子印章和（或）个人电子印章（或电子签名章）的地方，投标人均应使用“南京招标投标交易系统”可识别的数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章（或电子签名章）。联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章（或电子签名章）。_“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应盖章和（或）签字。联合体投标的按要求盖章和（或）签字。
4.1.1	投标文件加密要求	加密必须使用南京市招标投标交易系统可接受的数字证书。
4.1.2	封套上应载明的信息	不适用
4.2.1	投标截止时间	2026-02-06 09:30:00
4.2.2	递交投标文件地点	投标文件应递交至电子招标投标交易平台
4.2.3	是否退还投标文件	否（仅指样本等）
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：南京智能开标大厅（ 网址：http://180.101.238.201:8180/BidOpening/online_bidding_platform/login）
5.2	开标程序	一次开标 投标人解密时间： 公布投标人名称后 60 分钟以内 注：开标过程中因招标人原因或招投标交易系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况及行政监督部门意见相应延长解密时间或调整开、评标时间。投标人未能在规定的时间内成功解密的，招标人将拒绝其投标。

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人， 其中招标人代表：2人， 专家：5人； 专家确定方式： 从“江苏省综合评标（评审）专家库”中随机抽取
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3个（当有效投标不足三个时，评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，推荐所有有效投标为中标候选人，并标明排序）
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：/ 公示期限：不少于 3 日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： 要求 要求，履约保证金的形式：<u>a. 卖方必须在中标通知书签发后十四天内及在第一期中期付款证书发出前（以先到日期为准），提交经买方认可/批准的履约保函。</u> <u>b. 如卖方未能及时提交该履约保证书或所提交的履约保证书不符合合同格式时，买方有权在付给卖方的款项内暂扣该履约保证书的担保金额后再支付工程款。</u> <u>c. 履约保函金额：合同总价之百分之十（取千位整数）</u>

		履约保证金的金额： <u>合同总价之百分之十（取千位整数）</u>
10	需要补充的其他内容	<u>1、综合服务费：中标人须按标准向南京市公共资源交易中心交纳综合服务费；</u> <u>2、中标人按标准向南京市公证处交纳公证费。</u> <u>3、本项目招标代理费及其相关服务费均由中标人支付，招标代理费以每个标段的中标价为计费基数，按计价格（2002）1980号规定的收费标准的55%计取，在招标代理工作完成后一个月内支付招标代理服务费。</u>
10.1	本招标项目	<u>梅园地块建设项目厨洗设备采购</u>
10.2	交易服务费	<u>交易服务费按照南京市公共资源交易中心最新收费标准支付</u> 元
注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。		
10.3		<u>投标人请自行下载相关项目资料，链接：https://pan.baidu.com/s/1zNbQ9q1kr-RHK1KjLg4-vA提取码:95md</u> <u>请投标人自行至网盘下载相关资料（包括但不限于招标图纸、技术规范、品牌要求等内容），未在规定时间内拷取的，将被视为已获取电子资料上的全部信息，所产生的后果由投标人自行承担。</u>

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术规格

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资格：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (5) 为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (6) 为本招标项目的代建人；
- (7) 为本招标项目的招标代理机构；
- (8) 与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (9) 与本工程项目的监理人或本招标项目代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (10) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (13) 在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (14) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (15) 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (16) 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 供货清单及使用说明；
- (6) 供货要求；
- (7) 图纸；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式（本招标文件中书面形式指通过电子招标投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同）将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式通过电子招标投标交易平台发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登录电子招标投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时登录电子招标投标交易平台获取修改后的招标文件，未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函；
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- （3）联合体协议书；
- （4）投标保证金；
- （5）商务和技术偏差表；
- （6）分项报价表；
- （7）资格审查资料；
- （8）投标货物技术规格的详细描述；

- (9) 技术支持资料;
- (10) 相关服务计划;
- (11) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按相关法律法规规定计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资格要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、货物进场验收证书等的原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中选择相应扫描件编入投标文件相应位置。江苏省公共资源交易经营主体信息库系统无法进行登记上传的资料，可直接扫描上传至投标文件其他资料中。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形的，投标人应及时更新相关资料，并重新制作并递交投标文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应当使用投标文件制作软件按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关项目执行进度计划、投标有效期、供货要求、招标范围等中的实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成递交至电子招标投标交易平台最后一份投标文件为准。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（见证人）等有关人员姓名；
- （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；
- （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；
- （6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

7.5.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

（1）投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

（2）如果初步评审合格的投标人数量不足三家，由评标委员会判断本次投标是否具有竞争性，如投标明显缺乏竞争性的，评标委员会可否决全部投标。招标人应依法重新招标。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，也可以重新招标。

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

开标一览表

梅园地块建设项目开标记录表

项目名称：梅园地块建设项目

标段名称：厨洗设备采购

标段编码：XWFJ2500904-03QTGH

评标相关参数：

序号	投标人名称	解密情况	项目负责人	交货期(日历天)	投标保证金账户	投标保证金应缴金额(元)	投标保证金实缴金额(元)	投标保证金缴纳方式	投标保证金信用承诺	投标保证金到账情况	失信行为	主要设备品牌	投标报价(元)	备注
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

最高投标限价：

招标人：行政监督：

开标地点：见证人：公证机构：

第三章 评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	推荐排序的中标候选人
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致，不一致的应提供有效证明文件
		投标函签字盖章	按招标文件要求加盖单位电子印章和（或）个人电子印章（或电子签名章）。由法定代表人（单位负责人）签个人电子印章（或电子签名章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由委托代理人签个人电子印章（或电子签名章）的，应附合法、有效的授权委托书
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
		联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
		投标文件和投标报价的唯一性	只能有一个投标文件及有效报价，招标文件要求提交备选投标的除外
2.1.2	资格评审标准	营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
		不存在禁止投标的情形	符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.5条规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		技术规格	符合第六章“供货要求”中的实质性要求和条件
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定	
		相关服务	符合第六章“供货要求”中的实质性要求和条件	
		合同关键性条款	合同条款中的合同价格与支付、保证、违约责任、合同的生效及变更等条款无重大偏离	
条款号		条款内容	编列内容	
2.2.1		分值构成（总分100分）	投标报价：58.00 分 技术响应：15.00 分 商务响应：5.00 分 售后服务：7.00 分 安装及调试方案：10.00 分 业绩：5.00 分 其他评分因素：0 分(如有)	
2.2.2		评标基准价计算方法	一、评标基准值计算方法的确定 方法三 方法三：评标基准价=A×K。 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件小于7家时，取有效投标文件的评标价算术平均值为A；若有效投标文件大于等于7家小于10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件大于等于10家时，去掉其中的二个最高价和二一个最低价后取算术平均值为A）。 K取值为 <u>100</u> %（取值范围为：95%~100%，在招标文件中明确或开标前随机抽取） 说明一：评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 说明二：评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 说明三：上文“有效投标文件”是指经初步评审合格的投标文件。	
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价，偏差率计算结果保留三位小数。	
条款号		评分因素（偏差率）	评分标准	最高分
2.2.4 (1)	投标报价评分标准	投标报价与评标基准价	1. 等于评标基准价得满分。 2. 每高于评标基准价1%扣 <u>0.4</u> 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 3. 每低于评标基准价1%扣 <u>0.3</u> 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 以有效投标文件的最低评标价或次低评标价为评标基准价时，低于或等于评标基准价得满分。	58.00

2.2.4 (2)	技术响应评分标准	投标设备技术性能指标的响应程度 (0~15.00)	投标主要设备技术参数与招标要求的符合性，对响应程度进行综合评定。 ①▲号项（共5项），技术指标完全满足招标文件要求的，得5分；每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。 ②非▲号项，技术指标完全满足招标文件要求的，得10分；每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。	15.00
		汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）		
2.2.4 (3)	商务响应评分标准	交货期 (0~3.00)	交货期计划及措施的详细性科学合理性进行评审。2.7<优≤3，2.4<良≤2.7，2.1<中≤2.4，0<差≤2.1，无内容不得分。	3.00
		安全认证资质 (0~2.00)	投标人所投产品具有不锈钢水池系列、不锈钢工作台系列、不锈钢餐车系列、商用燃气灶具系列依据GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》试验报告的，全部满足得2分，缺少一项扣0.5分，扣完为止。（提供试验报告原件扫描件上传至电子投标文件中）	2.00
		汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4 (4)	售后服务评分标准	售后服务方案 (0~3.00)	根据投标人的售后服务方案（内容包括响应时间、服务措施、增值服务、应急方案等内容）的详细及全面程度、可行性、以及对本项目的针对性进行评审。 2.7<优≤3，2.4<良≤2.7，2.1<中≤2.4，0<差≤2.1，无内容不得分。	3.00
		售后服务人员 (0~4.00)	（1）拟投入本项目技术人员具备工程师及以上职称的，有一个得0.5分，满分2分； （2）拟投入本项目的项目服务人员（含项目负责人）中具有相关安全生产监督管理部门或应急管理部门颁发作业类别为“焊接与热切割作业”、“电工作业”的《特种作业操作证》各2人，每提供1人得0.5分，满分2分。 注：①须提供投标人为上述人员缴纳的近半年（2025年6月至2025年11月）的养老保险缴费证明材料，缴费证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保证明电子专用章，证明材料扫描上传至电子投标文件中。 ②以上人员一人一岗，同一人不得重复计分。提供上述人员证书原件扫描上传至电子投标文件中。	4.00
		汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4 (5)	安装及调试方案评分标准	实施方案 (0~5.00)	根据投标人指导安装、调试措施、计划、验收方案及验收期间整改方案等内容进行评审。4.5<优≤5，4.0<良≤4.	5.00

			5, 3.5<中≤4.0, 0<差≤3.5, 无内容不得分。	
		质量方案 (0~5.00)	根据投标人对项目质量保证措施（包括生产工艺及技术能力、货物包装及组织运输方案、质量检测措施、质量保障措施等内容）进行评审。4.5<优≤5, 4.0<良≤4.5, 3.5<中≤4.0, 0<差≤3.5, 无内容不得分。	5.00
		汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
		是否设置篇幅扣分： ☒ 否		
2.2.4 (6)	业绩评分标准	业绩 (0~5.00)	投标人须提供自2021年1月1日（含）以来完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币2200万元及以上的厨房设备供货业绩或供货与安装业绩，每提供1个，得2.5分，满分5分；须提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明；以上材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准，金额以合同为准（合同中如无法体现厨房设备供货或供货与安装部分金额的，需提供相关证明材料）；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。资格审查业绩与评分标准中的打分业绩不可兼得。	5.00
		汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均		
2.2.4 (7)	其他因素评分标准	/		

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术响应：见评标办法前附表；
- (3) 商务响应：见评标办法前附表；
- (4) 售后服务：见评标办法前附表。
- (5) 安装及调试方案：见评标办法前附表；
- (6) 业绩：见评标办法前附表；
- (7) 其他评分因素：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术响应：见评标办法前附表；
- (3) 商务响应：见评标办法前附表；
- (4) 售后服务：见评标办法前附表。
- (5) 安装及调试方案：见评标办法前附表；
- (6) 业绩：见评标办法前附表；
- (7) 其他评分因素：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的或下列条款的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
- (2) 投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
- (3) 如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖公章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
- (4) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
- (5) 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
- (6) 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
- (7) 投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；
- (8) 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要参数要求或加注星号（“*”）的主要参数无技术资料支持的；
- (9) 投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；
- (10) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
- (11) 投标文件的组成不符合招标文件要求的；
- (12) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- (13) 与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；
- (14) 未按招标文件要求提供投标保证金的；
- (15) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
- (16) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
- (17) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
- (18) 投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；
- (19) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
- (20) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- (21) 不符合招标文件有关暗标要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正：

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 合价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评分项中各得分项应分别为各评委打分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术响应部分计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对商务响应计算出得分 C；
- (4) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对售后服务算出得分 D；
- (5) 按本章第 2.2.4 (5) 目规定的评审因素和分值对安装及调试方案计算出得分 E；
- (6) 按本章第 2.2.4 (6) 目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分 F；
- (7) 按本章第 2.2.4 (7) 目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分 G。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F+G。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过南京市招标投标交易系统要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 如果投标人拒绝澄清或未按要求进行澄清的，评标委员会将视具体情形作出如下处理：

- 1) 澄清内容关系到判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，应当否决其投标；
- 2) 澄清内容不影响判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，按不利于该投标人的评判处理。

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 如果投标人拒绝澄清或未按要求进行澄清的，评标委员会将视具体情形作出如下处理：

- 1) 澄清内容关系到判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，应当否决其投标；
- 2) 澄清内容不影响判断投标文件能否实质性响应招标文件要求的，按不利于该投标人的评判处理。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

梅园地块建设项目（即钟岚里项目）

厨洗设备采购

合 同 文 件

发包人：南京玄武文化旅游发展集团有限公司

承包人：

合同条款及格式

第一节 合同协议书

_____（买方名称，以下简称“买方”）为获得_____（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受_____（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书及往来函件
- （2）中标通知书及澄清文件；
- （3）专用合同条款及附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件及附件；
- （6）标准规范及其他有关技术文件（包括工程技术规格书）
- （7）工程量清单说明及工程量清单；
- （8）投标文件及附件；
- （9）其他合同文件。

专用合同条款附件：

附件 1：伴随服务内容及附件

附件 2：工程质量保修书

附件 3：履约担保格式

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：预付款担保格式

附件 6：支付担保格式

附件 7：廉洁协议；

附件 8：建设工程承发包安全管理协议

附件 9：工程一切险及第三者责任险（保单副本）

附件 10：付款申请单及账号资料证明（样本）

附件 11：变更签证管理协议；

附件 12：预（结）算办理协议；

附件 13：总包管理协议及管理细则

附件 14：样板引路指令管理指引

附件 15：材料样品及进场验收管理指引

附件 16：项目检查考核管理办法

附件 17：施工总承包招标 BIM 技术要求

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____（¥_____）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式_____份，合同双方各执_____份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

卖方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

第二节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督 and 培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，

并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；

-
- (3) 投标函；
 - (4) 商务和技术偏差表；
 - (5) 专用合同条款；
 - (6) 通用合同条款；
 - (7) 供货要求；
 - (8) 分项报价表；
 - (9) 中标设备技术性能指标的详细描述；
 - (10) 技术服务和质保期服务计划；
 - (11) 其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更、

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参

加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式 and 比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10% 作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- (1) 卖方出具的交货清单正本一份；
- (2) 买方签署的收货清单正本一份；
- (3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
- (4) 合同价格 100% 金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5% 的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误

由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和

其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m³ 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的

检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- （1）合同设备交付时；
- （2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技

术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合

同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在

合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标

等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他

含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- (1) 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
- (2) 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
- (3) 法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违

约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，延迟付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。

在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低

技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

(3) 买方迟延付款超过 3 个月；

(4) 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

(5) 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三节 专用合同条款

下述关于要采购的设备的具体资料是对第二节通用合同条款的主要内容的具体补充和修改，

如果与第二节通用合同条款有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款号	内容
1.1	词语定义：（招标人未填写时为“按通用合同条款执行”） 发包人/买方：即南京玄武文化旅游发展集团有限公司 承包人/卖方：是指与买方签订本工程承包合同的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人 监理人：江苏建发建设项目咨询有限公司 设计人：华东建筑设计研究院有限公司 “估算顾问或估算师”系指由业主授权或委派的估算师/估算顾问。估算师负责进行付款估算、计量、变更洽商及结算工作。 “总承包人”系指发包人委任的从事本项目总承包工程的任何当事人以及取得当事人资格的合法继承人。 “独立专业承包人”或“独立专业承包单位”或“独立承包单位”：系指由发包人独立雇用的，从事卖方自行施工工程部分以及专业承包范围以外的，但却与本合同工程有关的任何其他承包工程/工作的当事人。 “机电顾问”：系由买方委任的机电顾问； “厨洗顾问”：系由买方委任的厨洗顾问； “机电顾问、厨洗顾问关于本项目之服务内容、范围及职责应符合买方与其之顾问合同之陈述”
1.1.1.11	伴随服务是投标单位提供与供货相关的辅助服务，包括但不限于以下内容： 1) 运输、保险，并确保货物安全送达双方约定地点； 2) 设计图纸深化，包括负责设计图纸深化、精装修及软装设计图纸

	配合提资及深化协助、机电设计图纸配合提资及深化协助等； 3) 施工方案的深化，包括负责施工方案制定、制定各种安全及组织措施等； 4) 与总承包单位、分包单位及其他承包单位的协调，并遵守现场的各项管理措施； 5) 采用各项措施内容， 6) 在现场进行设备的保管、场地内转移、安装和调试，确保其正常运行； 7) 关于厨洗设备的条形码（需具备完整的设备信息系统，可以查询到设备信息及其对应的维保日期、维保单位、维保人员等信息）； 8) 提供后续的培训、维护保养；
1.1.13.1	安装运行合同设备的工程名称：（必填）<u>梅园地块建设项目（南京钟岚里项目）厨洗设备采购</u>
1.1.13.2	工程所在场所：<u>（必填）梅园地块位于玄武区梅园街道长白街以东、中山东路以北地块。具体四至范围：长白街以东、中山东路以北地块（东至现状、南至中山东路、西至长白街、北至汉府街）</u> <u>本项目包括 A 地块新建四栋建筑，地下 2 层，建筑面积约 35000 平方米，地上建筑面积约 63300 平方米，建筑面积共计 98300 平方米。</u> <u>B 地块包括 17 栋历史建筑，建筑面积共计 7133 平方米。</u> <u>具体详见招标范围</u>
1.2	于第 1.2 条最后增加下列内容：买方提供资料不限于中文，当买方提供资料同时包含中英文时，以中文解释为准，如买方提供资料仅有英文时，卖方需自行对资料进行翻译，相关费用需包含在合同单价中。
1.3	组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序为如下第 <u>（2）</u> 种执行：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：

	1) 合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的承诺书、澄清文件和补充资料等）； 2) 中标通知书及澄清文件 3) 专用条款及附件 4) 通用条款； 5) 其它标准、规范及有关技术文件； 6) 合同图纸； 7) 工程量清单说明及工程量清单（含招标文件补充文件与此有关的部分）； 8) 投标文件（含投标书和技术标文件） 9) 其他合同文件
1. 4. 1	合同生效条件为下列第<u>（2）</u>种情况：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。 （3）其他：
1. 4. 2	合同变更条件为下列第<u>（3）</u>种情况：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。 （3）其他： 1. 4. 2. 1 变更的范围：本专用条款补充内所用“变更”一词应指基于合同图纸及/或工程技术规范所显示与实际由买方发给卖方作采购、加工、施工用途之图纸及/或规范所说明或提及的设计、规格或数量为基础，经买方、机电顾问、厨洗顾问书面审核确认后的卖方深化设计成果为依据，后续所产生的变更或改变，并应包括任何工作的增加、减少或替换，工程所用的任何材料或货物的种类或标准的变更（详见 11 变更、签证的办理协议）。 以下内容的洽商不构成变更：

	a 工地周围环境、道路交通、现场条件、季节； b 施工组织设计、施工技术措施、安全防护、文明施工措施； c 需要卖方设计或深化设计的工作； d 卖方的毁约或违约； e 卖方自身施工的方便及施工措施需要； f 卖方必须在收到图纸后仔细认真审图，汇总图纸问题，在开工前参加设计交底及图纸会审，解决图纸问题。若发生作为一个有经验的卖方由于审图不认真不全面而没发现的图纸问题所造成的返工，由此发生的返工和处理费用由卖方承担，且工期不予顺延； g 其他按合同规定属于卖方责任和义务的； h 如果发生现场签证的情况，卖方需至少提前 3 天发送施工方案给监理人及买方代表，待各方审批后方可进行施工；需旁站签证时，必须提前 24 小时通知买方代表、监理人及相关单位进行现场确认，否则视为该签证不涉及费用的增加。 1.4.2.2 只有买方有权发出指令要求变更，并且只有买方可书面批准卖方除遵照买方指令以外而作出的任何变更。买方要求或继后批准的变更不应使本合同作废 1.4.2.3 施工期间，所有变更必须按照买方内部管理制度执行，卖方不得以任何理由拒绝施工。因卖方不执行或拖延而造成的工期延误、经济损失均由卖方承担； 1.4.2.4 变更估价原则 关于变更估价的约定：由买方要求，或继后以书面批准的一切工程变更所涉及完成的工程量应由估算师计量和估价。当进行该计量工作时，卖方必须向估算师提供一份详细的工程量清单及进行工程量计算与核查期间所涉及的各种文件，以及证明此项工程已完成之验收合格文件。涉及的变更工程的计算方法应符合合同要求，计价应采用合同单价，计量则应按合同的工程量计算规则计量等。除另有协议外，根据买方指令而完成的变更工作按下述规定进行估价： a. 工程量清单内有的工作项目的工作应以工程量清单内的单价或

	价格为准；若工程量清单内工作内容相同的子目填报不同单价，变更若为加帐，其单价按照报价低的单价执行，反之则按报价高的单价执行； b. 施工条件及性质与工程量清单的工作项目类似的工作应参考工程量清单内的单价或价格为基准进行调整； c. 当工作不属前述的类似性质或在类似条件下施工时，则应按照上述单价或价格为基础而作出合理调整。如不适用则应参考近期类似项目之合理单价，如无匹配项目，则应根据估算师依据江苏省定额套用施工月份市场信息价评估（按投标下浮率等比例下浮）并获买方审核认可的价格计算； d. 当工作不能正确地计量和估价时，卖方应预先向买方申请及取得买方允许后方可采用现场签证计日工单价： a) 以南京市政府有关部门公布的劳务市场人工信息价格中的工人日工资和机械租赁信息价格（除税价格），并加上卖方一般管理费用、利润和税金而估价。 b) 根据本条第 c 款估价的工作有特制材料时，该材料需按成本加包装、运输、交付的费用，并加上卖方的一般管理费、利润和税金而估价。惟必须在任何情况下，在不迟于工作施工后的一天内将注明每日在工作所用时间（如买方要求，还包括工人名单）和所用机械租用的单据送交买方或其授权代表核实。 e. 买方有权取消部分工程量的权利，取消的工程量的金额按工程量清单扣减；当减少工作时，不论删减工程量多大，其估价应以工程量清单内的价格为准。同时，不论对余下工作项目的施工是否影响，余下工作项目将不会重新估价或额外补偿； 估算师进行变更洽商审核时，如发现： (a) 工程量清单之同类工作或类似工作存有两种或两种以上不同报价，则以报价较低为准； (b) 同一种材料、设备，在市场、网络、政府有关部门及行业发布的价格信息等资料中存在两种或两种以上不同价格，则以合理价格

	为准; 卖方不得因费用未谈妥等任何理由拒绝施工, 否则一切延期责任均由卖方承担。 1. 4. 2. 5 变更估价程序 变更估价程序条款以下述条款替代: - a. 卖方需按照《附件: 变更签证办理协议》要求提交变更申请及报价; b. 根据合同条款对变更的计量和变更的估价, 如为调减, 则与中期付款同步调整; 如为调增, 则不与中期付款同步调整, 仅限于在最终结算时支付, 如施工过程中签订补充合同的, 按照补充合同的规定办理。 c 如买方认为变更令卖方受到直接损失和 / 或费用, 而卖方无法根据合同条款的估价规定得到偿还, 买方可自行确定或指令估算师确定该损失或费用的款额。任何依此确定的款额应加入承包金额内, 如在确定日期后需要发出进度付款证书, 则该款额应加入该证书并注明应付款项。 d 惟卖方必须于上述受到直接损失和/或费用的事件发生后三十天内向买方提交一份详尽的书面索赔申请, 该索赔申请须包括所有证明该事件使卖方受到直接损失和/或费用的资料并详细列出索赔费用的明细组成。若卖方于事件发生后的三十天内未提交索赔申请则在任何情况下卖方均被视为放弃索赔。卖方必须清楚明白, 在规定的期限内提交一份包括索赔费用组成明细的索赔申请供买方考虑是索赔的先决条件, 任何于规定期限后提交的上述索赔申请按照本条款的规定均不被考虑。 e 工程暂定数量是指在发出招标文件时不能准确确定和计算工程量的项目。所有工程暂定数量均须根据经买方审批的第一版施工图进行量度, 并对合同总价作出调整。 f 任何变更涉及扣减项目而卖方于收到买方指示后未申报者, 买方可于审核后于结算价款中扣除。任何情况下, 卖方不得以变更价款

	未能谈定而拒绝有关工作。 1.4.2.6 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：买方应对已在工程量清单内包括的暂定金额的使用发出书面指令，且书面指令将作为双方结算的依据。
1.5.1	买方指定的联系人：<u>中标后填写</u>； 买方指定的联系方式：<u>中标后填写</u>。 卖方指定的联系人：<u>中标后填写</u>； 卖方指定的联系方式：<u>中标后填写</u>。
1.6.3	牵头人在履行合同中的所有行为是否均视为已获得联合体各方的授权的约定：（招标人未填写时显示“/”）
3.1.2	关于签约合同价是否为固定价格的约定： 1. <u>本合同为固定单价合同，以买方确认的卖方投标清单报价为准（作为合同附件），投标所报单价为固定单价，除非本合同另有规定，否则不因任何原因加以变更或调整。</u> 2. <u>合同价款包括但不限于安装人工费（含基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等）、材料费（含自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费（运抵招标人工地现场）、运输损耗费、采购费、仓租和仓储费、工地保管费、仓储损耗费、一般检验试验费等）、施工机械使用费（含折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、机上及配合人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税及保险费及年检费等）、伴随服务内容要求、企业管理费、利润、包干费、风险费、赶工费、国家及政府、市政部门因进行工程所规定的应由卖方交纳的任何收费、国家政府规定之税金和基金、其它有关联的费用等。</u> 3. <u>卖方应严格按照供货计划发货，现场保管费用、成品保护以及货物损失风险均由卖方承担。</u> 4. <u>除合同另有规定外，单价不随施工期间人工工资、材料费及施</u>

	<u>工机械使用费之市场波动而调整，不随其它直接费及间接费、政府规定的收费、汇率浮动等原因引致的价格波动而调整，亦不随实际结算工程量与合同暂定工程量之任何差异及其它一切因素之影响而调整，卖方填报之合同单价将被视为已包括上述风险，卖方不得以实际计量数量与暂定数量的差异/较大差异提出索赔或单价调整的诉求。</u> 5. <u>施工总承包人及精装修承包人将向本合同卖方提供照管配合工作，施工总承包人提供的照管配合工作内容详见附件《总包管理协议及管理细则》，如果施工总承包人提供的照管配合工作无法满足项目实际开展需要，卖方需自行考虑相关措施，并将费用考虑在单价中；</u> 6. <u>人工费、材料费均不参与调差</u>
3.2	关于买方支付合同价款的时间、方式和比例、结清款等的约定如下： <u>(2) 种执行：（选择其他时必填）</u> (1) 通按用合同条款执行 (2) 其他： <u>1、合同签订且正式开工后，卖方深化设计、材料报审等工作经机电顾问、厨洗顾问书面批复确认并达到排产条件后，向买方申请排产得到同意后支付给卖方合同价（扣除材料暂估价、暂列金）的 10%作为预付款；在合同签订且卖方向买方提供预付款保函及履约保函后支付；</u> <u>2、货物运到工地，并经买方及相关买方代表签收后，支付相应货物合同价的 50%；（一个月内只能申报一次）</u> <u>3、所有设备安装调试完成且验收合格后，按照城建档案要求的工程资料归档及竣工备案完成后（酒店及公寓分别计取），支付至当时估计结算总价或合同总价（二者较小值为准）的 65%；</u> <u>4、所有设备完成获得所有运营方的移交证书并完成相关培训后（酒店及公寓分别计取），并经造价顾问审核后，支付至当时估计结算总价或合同总价（二者较小值为准）的 85%</u> <u>5、双方签署结算协议书（酒店及公寓部分可根据情况分开结算），</u>

	买方支付至最终结算金额的 97%； 6、<u>剩余 3%的价款作为质保金，自设备投入使用，免费质保期满后，无质保问题，一次性付清（无息）。 每次付款前，卖方须提供符合税法规定的足额发票和付款申请书报买方审核后方能付款，买方可以直接扣除其他由买方代付的费用以及各项罚款、赔偿以及违约金。</u> <u>缺陷保修期按酒店和公寓分别计取，缺陷保修期时间从酒店/公寓竣工验收备案完成并将竣工工程全部从运营方接收之日开始计算（取其较迟者）的二十四个月。</u> 7、<u>除上述合同价款外，所有其他条款中约定的追加合同价款，均在工程竣工结算后支付。</u> 8、<u>卖方未能取得江苏省建筑施工标准化星级工地（江苏省建筑施工标准化文明示范工地），结算时扣罚结算金额的 1%作为违约金；</u> 9、<u>买方支付以上价款前卖方须提供合法的增值税专用发票（税率为 13%，需作进项抵扣的应开增值税专用发票且成功认证抵扣后）。</u> 10、<u>代扣、代支付、违约罚金的扣除时间：买方代为支付的劳保费、水电费及其相关税费、违约金从当期工程进度款、工程变更调整价款中扣除，但发票额应按扣减前金额开具。</u> 11、<u>为了保证质量、工期，买方严禁卖方将付给的货物进度款，挪用到与本项目无关的其它项目或其它用途，必须专款专用，一经核实卖方挪用买方支付的货物进度款，买方有权要求卖方支付每次 RMB50,000 元违约金。</u> 12、<u>变更洽商应在施工完成并按买方规定办理书面确认流程，所发生的费用调整除买方、卖方另有约定除外，一律在竣工结算后支付。</u> 13、<u>进度款审核与支付：买方完成审批并签发进度款支付证书的期限： 30 天；买方支付进度款的期限： 30 天 ；</u>
4.1	关于监造，采用下列第 <u>（1）</u> 项约定： （1）买方对合同设备进行监造 （2）买方不对合同设备进行监造
4.1.1	关于监造的范围、方式等的约定：/按通用合同条款 4.1 执行

	(若 4.1 选择不监造的, 该条款为灰, 不可编辑, 横线部分显示为“/”)
4.1.2	买方监造人员是否可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造, 按第<u>(1)</u>种执行: (选择其他时必填) (若 4.1 选择不监造的, 该条款为灰, 不可编辑, 横线部分显示为“/”) (若 4.1 选择监造, 而招标人未填写时显示“(1)”) (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他: (3) / 买方监造人员的交通、食宿费用承担方按第<u>(1)</u>种执行: (选择其他时必填) (若 4.1 选择不监造的, 该条款为灰, 不可编辑, 横线部分显示为“/”) (若 4.1 选择监造, 而招标人未填写时显示“(1)”) (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他: (3) /
4.1.3	卖方应提前<u>(1)</u>日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方: (选择其他时必填) (招标人未填写时显示“7”) (若 4.1 选择不监造的, 该条款为灰, 不可编辑, 横线部分显示为“/”) (1) 7 (2) 其他: (3) /
4.2	买方是否参与交货前检验, 采用下列第<u>(1)</u>项约定: (招标人未填写时显示“(2)”) (1) 买方参与交货前检验 (2) 买方不参与交货前检验
4.2.1	买方代表的交通、食宿费用承担方按第<u>(1)</u>种执行: (选择其他时必填) (若 4.2 选择不参与检验的, 该条款为灰, 不可编辑, 横线部分显示为“/”) (若 4.2 选择参与检验, 而招标人未填写时显

	示 “（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他： _ （3） /
4.2.2	卖方应提前 <u>（1）</u> 日将需要买方代表检验事项通知买方（招标人未填写时显示 “7”）（若 4.2 选择不参与检验的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为 “/”） （1） 7 （2）其他： _ （3） /
5.1.3	买方是否需将包装物退还给卖方，按第 <u>（1）</u> 种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示 “（1）”） （1）不退还 （2）退还 （3）其他：
5.2.1	对装运信息和标记的要求：按第 <u>（1）</u> 种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示 “（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他： _
5.2.2	超大超重件的名称、范围： <u>（1）</u>（招标人未填写时显示 “/”） （1） / （2）其他： _
5.3.2	对装运的要求按第 <u>（2）</u> 种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示 “（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他： <u>a.如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。</u>

	<u>b.凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。</u>
5.3.3	卖方运输通知的约定按第<u>(1)</u>种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：
5.4.1	合同设备交付时间和批次：<u>按照买方要求。</u>（必填） 交付地点：<u>(2)</u>种执行（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“施工场地车面上”） （1）施工场地车面上 （2）其他：<u>按买方要求执行。</u> 卖方是否负责卸货并承担卸货费用：<u>(2)</u>（招标人未填写时显示“否”） （1）否 （2）是
5.4.3	关于技术资料存在短缺和（或）损坏的，按第<u>(1)</u>种约定执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：（选其他的，必填）
6.1.1	开箱检验的时间按以下第<u>(2)</u>项约定。（必填） （1）合同设备交付时开箱检验。 （2）合同设备交付后的<u>3</u>日内开箱检验，买方应在开箱检验<u>3</u>日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。（选“（2）”时，必填）
6.1.2	开箱检验地点，按第<u>(2)</u>种约定执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：<u>按买方要求执行。</u>

6.1.6	如开箱检验不在合同设备交付时进行，则开箱检验时发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符合的情况下，责任承担方的约定：（招标人未填写时显示“/”） （1）/ （2）<u>在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。</u> （3）<u>如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备到场以后到开箱检验之前，由卖方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。</u>
6.1.7	关于是否委托第三方检测机构对合同设备进行检验的约定： （招标人未填写时显示“/”） （1）/ （2）_
6.2.1	开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列<u>（1）</u>方式进行： （1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作； （2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。_
6.2.2	安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由（2）承担。（未填写时显示“买方”） （1）买方承担。 （2）<u>详见附件1 伴随服务内容</u>
6.3.1	考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需

	要)等均由(2)承担)(未填写时显示“买方”) (1) 买方承担。 (2) <u>详见附件 1 伴随服务内容。</u>
6.3.3	不适用
6.4.1	如合同设备按要求安装完成并通过验收,则业主统一签发竣工验收证书。验收日期应为竣工备案证书或运营方移交证书(二者取其较晚者)
6.4.2	如由于买方原因合同设备在考核中未能达到 <u>补充条款</u> 中质量要求 买卖双方关于相关的约定: <u>详见补充条款</u> 。(招标人未填写时显示“/”)
6.4.3	不适用
6.4.4	不适用
7.2	卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。(招标人未填写时显示“卖方”)
8.1	合同设备及工程整体质量保证期为: <u>(2)</u> ; (必填) (1) 12 个月 (2) <u>缺陷保修期按酒店和公寓分别计取,缺陷保修期时间从酒店/公寓竣工验收备案完成并将竣工工程全部按运营方接收之日开始计算(取其较迟者)的二十四个月</u>
8.2	a 因材料或操作工艺不符合本合同的规定而在本专用条款补中指定的项目质量保证期内出现的任何缺陷或其它缺点,应由买方在缺陷细目表中指明,并应将该表在不迟于上述项目质量保证期届满后三十天内送交卖方,而卖方应在收到该表后定出修复进度表交买方认可,并根据与买方共同协商后并获买方批准之进度表修复该表内指明的任何缺陷和其它缺点,直至买方满意。因此项修复所发生的全部费用由卖方承担; b 除本条第 a 款之规定外,买方有权在认为有需要的任何时间发出指令要求修复因材料和操作工艺不符合本合同的规定而导致的各种缺陷,惟该等指令不应在上述项目缺陷保修期届满三十天后发出。

	c 买方认为根据本条第 a 和第 b 款而要求修复的任何缺陷或其它缺点已经修复并符合合同/工程规范的要求时，买方应据此发出缺陷修复竣工日期证书。缺陷修复竣工日期在本合同的一切应用上应被视为是该证书指明的日期。 d. 如买方认为卖方已进行的缺陷修复仍不能满足合同要求，或买方有充分的理由认为该项缺陷应由买方指定的其它承包人进行修复较恰当，则买方有权将缺陷修复工作转交其它承包人完成，买方应书面通知卖方，同时因此项缺陷修复所发生的全部费用均由卖方承担。由买方聘请其他卖方进行缺陷修复之费用，在剩余保留金余额中扣除。
8.3	质量保证期届满后，买方向卖方出具合同设备质量保证期届满证书的时间：<u>（2）</u>；（选择其他时必填） （1）7 日内 （2）其他：<u>本项目整体工程竣工验收备案完成并将竣工工程全部移交给买方/运营方之日开始计算（取其较迟者）的二十四个月。</u>
8.4	在合同第 6.4.2 项情形下，关于签署结清款支付函的时间的约定：<u> </u>。 （招标人未填写时，显示“/”）
8.5	在合同第 6.4.3 项情形下，关于签署结清款支付函的时间的约定：<u> </u>。 （招标人未填写时，显示“/”）
9.1	质保期服务：<u>包括但不限于在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备及相关系统的维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换，以及对工程质量问题进行保修的服务。</u> 卖方在收到买方通知后做出响应的时间：<u>按补充条款执行。</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 卖方到达合同设备现场时间：<u>按补充条款执行。</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 卖方解决合同设备故障（重大故障除外）的时间：<u>按补充条款执行。</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）

9.2	卖方技术人员的交通、食宿费用由 <u>(1)</u> 方承担（必填） (1) 卖方 (2) 。
9.4	关于对质保期服务情况记录的约定： <u>(2)</u>。（选择其他时必填） (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他： <u>按补充条款执行。</u>
10	卖方应按下述第 <u>(4)</u> 种方式提交履约保证金：（选择其他时必填） (1) 按照招标文件规定； (2) 银行保函； (3) 银行本票、汇票； (4) 其他： <u>卖方必须由一家获得买方认可的银行提供担保，卖方须提供由该银行出具的履约保函，并按照本合同附表内指定的金额及在履约保函的条件下向买方承担必须如约履行本合同的责任；该银行及履约保函的条件必须经买方认可，而获取履约保函的所需费用应由卖方自付；</u> 提供履约担保的形式、金额及期限的： <u>a. 卖方必须在中标通知书签发后十四天内及在第一期中期付款证书发出前（以先到日期为准），提交经买方认可/批准的履约保函。</u> <u>b. 如卖方未能及时提交该履约保证书或所提交的履约保证书不符合合同格式时，买方有权在付给卖方的款项内暂扣该履约保证书的担保金额后再支付工程款。</u> <u>c. 履约保函金额：合同总价之百分之十（取千位整数）</u> 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在竣工备案证书或运营方移交证书（二者取其较晚者）之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
11.4	卖方是否对合同设备的规格、标准、技术性能考核指标等符合合同约定，能安全和稳定运行，合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过等事项，进行保证：（招标人未填写时显示“按通用合同

	条款执行”)
11.7	如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方的义务如下： (招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”)
12.2	关于卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权的约定：由卖方编制合同文件项下的相关文件的版权，包括卖方提供的设计方案及相关图纸等资料，均属于买方所有，买方指定的卖方及其他专业承包商或授权代表有权为了工程之目的复制、使用此类文件。 (招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”)
12.4	买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼时，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日未做表示的，双方约定按如下方式处理：(招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”)
14.2	卖方迟延交付违约金的计算方法如下： <u>按补充条款执行。</u> (招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”)
14.3	不适用
15	关于合同解除的约定： <u>按补充条款执行。</u> _ (招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”)
16.1	属于不可抗力的其他情形：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 不可抗力发生后，买方和卖方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由双方处理。发生争议时，按争议解决的约定处理。_ (招标人未填写时显示“/”)

16.3	关于发生不可抗力事件后，解除合同的约定：_（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
17.1	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可采取下列第<u>（2）</u>种方式解决（招标人此处未填写时，此处，以及下面的（1）及（2）中横线处均显示“/”）： （1）向_<u>仲裁委员会</u>申请仲裁； （2）向_<u>工程所在地</u>人民法院提起诉讼。
18	补充条款： 本工程工期： 计划开工日期：2026 年 2 月 10 日。（具体开工日期以买方指令为准） 计划竣工日期：2026 年 6 月 30 日。 如卖方未能在合同约定的竣工日期或节点工期期限内或根据合同条款所定出的任何延长竣工期限内如期竣工或完成节点施工任务时，卖方应向买方支付拖期违约赔偿金（此金额按拖期长短和拖期违约赔偿金计算），上限为合同总额的 20%。买方亦可从根据本合同应付或届期应付与卖方的金额内扣除该金额。 本项目逾期竣工<u>或未按期完成节点的</u>拖期违约赔偿金金额：RMB100,000 元/天，不足一天按一天计算。 如拖期违约赔偿金扣减超过上述约定的上限，买方有权终止合同。误期时间从约定的完成日期起直到实际完成日期之间的天数（不足一天的按一天计算），并在相应进度款中扣除。各关键性节点的违约金扣款均为暂扣，按竣工备案完成并移交运营方作为最终考核节点。 合同生效： 1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。 2、本合同本合同一式八份，二正六副。
19	卖方提供的文件，包括：<u>施工图纸、施工组织设计及施工方案、进度总控计划、图纸供应计划、材料送样等</u>；

	卖方提供的文件的期限为：施工图由设计单位提供正式签章蓝图，卖方负责图纸深化设计（含 BIM），深化后的纸质图纸（一般为白图）需要机电顾问、厨洗顾问及设计院审核，通过后设计院盖技术核定章。<u>卖方应在合同签订完成后按下列节点要求提供全套深化图纸，供机电顾问、厨洗顾问审核，唯有经过机电顾问、厨洗顾问确认的深化图方可作为施工图，机电顾问、厨洗顾问对深化图纸的评审意见不作为变更意见，后续有业主正式工程指令进行覆盖的内容除外；其余文件在开工前提供；</u> 关于重点节点： 1、深化设计审核确认完成 2026 年 2 月 15 日 2、设备、材料品牌申报审核确认完成 2026 年 2 月 15 日； 3、样品审核确认完成 2026 年 3 月 15 日； 卖方提供的文件的数量为： <u>八套</u> ； 卖方提供的文件的形式为： <u>包括纸质版及电子版</u> ； 买方审批卖方文件的期限： <u>在开始施工前应获得买方/监理人/机电顾问/厨洗顾问的批准。买方/监理人/机电顾问/厨洗顾问的批示不表示买方对卖方提供的文件负责，卖方需对自身提供的文件及资料的正确性负责。</u>
20	合同金额还包括深化设计，提供深化图纸并需确保通过设计单位和机电顾问/厨洗顾问等相关顾问的审核以及相关专业评审的相关费用；设计图纸或技术规格书不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求在合同签订后 2 个月内提出，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中。
21	投标单位须配合总包单位进行管线的预留预埋工作，包括二次深化设计、若因招标人需求不明确导致后期发生的一切费用均由投标人承担。 卖方投标时所填报的综合单价视为包含对应清单子目之特征描述、

	工作内容所需的全部内容，以及为实现该清单子目所需卖方自行深化的内容；卖方在投标报价中为包含匹配清单要求的内容后续不作为变更处理，为完成该清单所需内容视为包含在综合单价中且包干处理。
22	<u>卖方须负责本工程的深化设计，即出图、审核、签字、盖章、印发，使之通过设计单位及机电顾问、厨洗顾问等相关顾问审批等所发生的一切费用均已包括在合同总价中；卖方确认，若卖方之深化设计不能通过设计单位/机电顾问/厨洗顾问等相关顾问的盖章认可、政府有关部门的审核及买方的最终确认，买方可以要求卖方重新设计直至审核通过，买方对卖方的任何索偿要求和损失(包括卖方深化设计时考虑因素不完整或以主观意愿为理由等)均不承担赔偿责任，而卖方对买方由此而造成的损失承担一切赔偿责任。卖方在图纸深化过程中对合同图纸所做出的节点调整、路由深化等，在不低于原合同图纸要求的情况下，除设计师主动提出的变化外，其余深化增项调整不作为变更；</u> <u>卖方须在中标后，组织一个专职小组负责与机电顾问、厨洗顾问、设计单位等相关顾问以及其他承包单位和专业的沟通协调图纸情况。</u>
23	卖方技术人员： <u>卖方擅自更换项目经理的违约责任：卖方如需撤换项目经理，应当至少提前 30 天向买方书面通知，经买方同意且卖方另行委派同等资格及经验的新项目经理到位后，并预留 15 天的工作交接期，原有项目经理才能予以更换。否则，视为卖方违约，若更换项目经理违约，应当向买方支付 RMB100,000/次作为违约金；买方亦可从根据本合同应付或届期应付予卖方的金额内扣除该金额。</u> <u>若更换技术负责人、安全管理负责人需经过买方认可，每人每次支付 RMB10,000 的违约金，买方亦可从根据本合同应付或届期应付予卖方的金额内扣除该金额。</u>

	<u>更换后施工团队人员与投标时的人员团队相比调整幅度大于 50%以上的，买方有权单方面终止合同或解除合同；</u> <u>项目部主要管理人员（包括买方指定驻场的设计人员，至少 1 个深化设计负责人，3 个深化设计师，1 个材料品牌报审资料员）应按买方规定的形式接受考勤，保证每人每周在项目现场不少于 5 个工作日，每个工作日在项目现场不少于 8 小时。项目经理、施工负责人缺勤按每人每天 1 万元计违约金，其他管理人员缺勤按每人每天 2 千元计违约金。</u> <u>项目经理、施工负责人离开南京需报买方批准，未经批准擅自离开的按缺勤处罚。项目经理、施工负责人缺席买方或监理人提前 24 小时通知的会议，按每人 5 千元处罚，并视为接受会议决议。</u> <u>卖方利用非工作日施工时，施工负责人、安全总监应在场值班，否则应提前报买方批准，未经批准擅自离开的按缺勤处罚。</u> <u>项目经理、施工负责人未经买方批准，连续缺勤超过 3 天，缺勤处罚翻倍执行；连续缺勤超过 7 天，视为卖方未经买方许可擅自更换项目部主要管理人员，且买方有权予以撤换。</u> <u>卖方派驻本工程的项目经理和主要技术负责人、施工管理负责人、商务负责人、质量及安全负责人、设计师应与报价时承诺一致，在工程施工过程中不得随意更换。</u>
24	质量要求 a 特殊质量标准和要求：<u>（1）施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，取得“金陵杯”与“扬子杯”。</u> <u>若因卖方原因未能达“金陵杯”，则买方有权扣除不少于结算总价之 1%作为违约金。若因卖方原因未能达“扬子杯”，则买方有权扣除不少于结算总价之 2%作为违约金。违约金在支付结算款时扣除。</u> <u>如工程款结算时卖方未申报奖项或未获得评选结果，买方仍有权先行扣除该违约金。如工程款结算时卖方未申报奖项或未获得评选结</u>

	果，买方仍有权先行扣除该违约金。 卖方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：<u>卖方必须于隐蔽工程验收前最少五个工作日以书面通知买方。卖方必须履行此步骤，否则买方有权拒绝支付相应工程款，因未经验收的隐蔽工程而买方要求进行开启、测试和恢复之单项工程，不论其验收结果是否合格，因此而发生的所有费用由卖方承担，有关工期索赔亦不应因此而延长；</u> 机电点位隐蔽验收提前 1 周申请 合同当事人对文明施工的要求：<u>获得江苏省建筑施工标准化星级工地称号，如因卖方原因导致本项目未能取得江苏省建筑施工标准化星级工地（江苏省建筑施工标准化文明示范工地），结算时扣罚结算金额的 1%作为违约金</u>
25	计量原则 工程量计算规则：<u>工程量计算规则执行清单总说明中具体约定内容</u>。 <u>除了分部分项工程中以“项”为单位的项目、“其他项目费”外，其他分部分项工程各项目均为“暂定数量”。</u> <u>一旦投标人对工程量清单作出报价并为买方接纳后，该清单内的单价及价款即被视为一份具有约束力的合同文件的一部份，用来作为工程进度付款、计算工程变更增减及竣工结算的依据。</u>
26	分部分项工程验收：监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。 竣工验收 本工程之竣工验收标准是按工程所在地有关验收标准及合同内之规范要求验收，本工程之竣工验收日期为：包括完成竣工备案及运营方移交，并将竣工工程全部移交给买方/运营方之日后（取其较迟者）。一切保留金支付及缺陷通知期限起计日期均以上述日期

	为准。任何买方及监理单位于政府验收文件上签字同意验收合格之证明文书皆只代表该工程已经符合政府规范的验收标准，不作为同意卖方工程已经符合合约中履约标准的证明文件，在最终买方竣工证书发出之前，买方仍保留依据合同条款对卖方进行不合格工作的扣款权利。 卖方完成竣工退场的期限：<u>卖方应按买方的要求，在项目完成交付30天之后，将施工现场内的材料、设备、人员、施工临时设施等撤离现场，并完成与买方或运营方移交。</u> 在工程竣工或买方因卖方违约或其他合同规定原因而终止合约时，或买方合理要求时，卖方应立即无条件地自动撤离现场，将工程及全部资料移交给买方。卖方不能以任何原因(如工程结算未完等原因)而拒绝或拖迟撤离施工现场。若卖方在买方书面发出要求其遵守撤离现场规定之通知后7天还未撤离现场，则买方可雇用其它单位或安排有关部门采取必要的措施，使卖方撤离现场。因卖方不遵守本条款规定而发生的一切费用、责任和后果将由卖方承担。并且，买方应可根据合同中拖期违约赔偿金的每日赔偿的金额及卖方违约逗留天数向卖方另加收取上述费用外之赔偿金额。卖方全部撤离现场，是指卖方将其一切人员、机械、设备、车辆、临时建筑、以及其它一切属于他的物料全部按买方要求撤出施工场地，并将施工场地打扫清洁、平整，以达到买方满意的程度。 因卖方未提供竣工及备案资料，导致买方未能及时完成竣工备案手续的，卖方应按照拖期违约赔偿金标准承担违约责任。
27	竣工结算： 卖方提交竣工结算申请单的期限：<u>按合同附件要求。</u> 竣工结算申请单应包括的内容：<u>按合同附件要求</u>
28	工程保修期为：详见工程质量保修书，但分部分项工程不低于法定最低保修年限。质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。卖方应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。卖方在递交竣

	工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人； 卖方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：<u>卖方接到买方通知之时起 8 个小时内响应，24 小时内到达工程现场，48 小时内开始组织修复；</u>
29	违约责任： 买方违约责任的承担方式和计算方法： （1）因买方原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：<u>工期相应顺延，买方不承担其他赔偿或违约责任</u> （2）买方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因买方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：<u>工期相应顺延，买方不承担其他赔偿或违约责任</u> （3）因买方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：<u>工期相应顺延，买方不承担其他赔偿或违约责任</u> （4）买方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致卖方无法复工的违约责任：<u>工期相应顺延，买方不承担其他赔偿或违约责任</u> 卖方违约责任的承担方式和计算方法： （1）卖方违反法律法规规定，将工程转让或违法分包，或未按合同约定分包的，每次按其转让和分包工程造价的 50% 支付违约金，买方有权收回其转让和分包的工程内容，按法律法规另行发包。 （2）对于不称职的施工、采购分包商，买方有权强令其退场，且必须无条件在 3 天内清场，清场时间延误的，处以卖方 2 万元/天的违约金。 （3）卖方不按合同条款约定，擅自变更项目管理计划、施工组织设计、安全技术措施、现有设施保护措施、施工采购方案，买方除不支付擅自变更部分的措施项目费或扣除因擅自变更措施(方案)而相应减少的费用外，每发生一次，卖方应支付 5 万元的违约金。 （4）卖方不配合买方日常管控，按照 20,000 元/次进行处罚。 （5）卖方不按时响应买方的工作要求，按照 20,000 元/次进行处

	罚。 因卖方违约解除合同 如卖方违反以下任何一项内容，即： a. 如卖方没有合理原因而在工程竣工前完全中断施工；或 b. 如卖方没有正常和勤奋地根据已经由买方审批及核实之施工进度计划表进行工程施工；或 c. 如卖方拒绝或持续忽略遵守买方发出要求他拆除有缺陷的工作或运走不合格材料或货物的书面通知，而该等拒绝或忽略对工程有实质影响；或 d. 卖方违反合同文件有关质量、安全生产等规定；或 e. 如卖方为其履行或不履行本合同之责任和义务而向买方或任何顾问方的代表行贿； f. 存在其他违约行为。 若因卖方原因导致买方终止合同，则买方有权要求卖方按照合同总金额的 10% 支付违约金或者要求卖方赔偿由此所产生的全部损失，包括另行发包、采购所增加的工程造价和费用，以及工程延期所产生的损失等。
30	于工程保险的特别约定：<u>施工总承包单位已为本项目购买工程一切险和第三者责任险，具体保单内容详见附件，卖方需自行复核该保单内容是否能够覆盖本工程相关内容，如卖方复核后认为该保单无法满足项目要求，可自行补充购买，相关购买保险的费用包含在单价中</u>
31	特别约定 通用条款中所有关于买方需在约定时间进行回复或反馈，逾期回复即视为买方同意或认可的约定均不适用。 双方在此确认，买方逾期回复（包括但不限于逾期答复、提出异议、完成审批、作出批准、提出修改意见、向卖方提出修正要求、要求

	卖方补充资料等），不能视为买方同意或批准卖方的书面申请或要求、认可卖方递交的任何材料或报告、认可或签发证书等法律后果
32	技术摘要 <u>技术规格说明书中的设备参数等若与合同图纸设备参数不一致，将以高标准要求为准。</u> <u>所有设备、材料（包括但不限于品牌表中约定）在采购前必须提供品牌样品及主要设备参数表（如有）供买方确认，买方确认后方可采购。未经买方同意擅自确认品牌或采购样品的，买方有权要求调整或更换，产生的费用损失由承包方自行承担。</u>
33	工程正常进度受到干扰所引起的损失和费用 如卖方向买方而买方认为由于工程或其任何部分的正常进度实质上受到下列影响，令卖方受到直接损失和/或费用而无法根据本合同任何其它规定获得偿还时： a. 卖方未有及时从买方收到所需而他已特别以书面申请的指令、图纸、详图或标高。发出该等书面申请的日期，在考虑到本专用条款中指明的竣工日期确定的任何延长期限时，离卖方需要收到上述资料的日期并非不合理地太远或太近；或 b. 开启任何已覆盖的工程作检查或根据检验任何工作、材料或货物(包括由于该等开启或检验的继后修复工作)，除非检查或检验显示该工作、材料或货物与本合同规定不符外；或 c. 由买方雇用进行本合同范围以外工作的工艺师、技术工人或其它人士方面的拖延；或 d. 在工程或其中任何部分进度变得明显地受到影响后，而卖方在收到买方指令并在规定时间内书面申请并提交一切有关文件且买方同意进行补偿或增加费用后，则买方应尽快确定该等损失和 / 或费用的款额，并依此确定的任何款额应加入承包金额内。如在确定日期后发出进度付款证书，任何该等款额应加入该等证书指明届期应付款项内。

	本条规定不应损及卖方可能拥有的任何其它权利和赔偿。 卖方事件发生后十五天内向买方书面提出工期延长申请及费用索赔申请。于十五天的申请期限内卖方未提出费用及工期索赔申请，则视卖方对此事件放弃工期及费用索赔的权利（包括因违反合同之索赔权利）。 不论其他任何专用条款的条文规定，纵然卖方根据合同约定之延长竣工期限获得买方批准，卖方亦不可因竣工期限获得延长而引起的任何直接/间接损失和/或费用提出索偿。

第三节合同附件格式

附件 1 伴随服务内容见附件

伴随服务内容

目录

1. 定义（详见合同条款）	
2. 工程范围	
2.01 概述	P/3
2.02 工程内容	P/4
2.03 抽出部分工程之权利	P/4
3. 工程现场以及视察现场	
3.01 工程现场	P/6
3.02 现场通道	P/6
3.03 视察现场	P/6
3.04 施工范围	P/6
3.05 接受现场实况	P/7
4. 开工与竣工	
4.01 总承包工程合同施工期限	P/7
4.02 开工	P/7
4.03 竣工	P/8
4.04 分期开工与竣工	P/8
4.05 缺陷保修期	P/8
5. 工程单价表	
5.01 承包合同总价	P/9

5.02	工程量清单原则	P/9
6. 图纸与工程规格要求		
6.01	工程质量标准与材料、货物质量要求	P/10
6.02	合同图纸	P/10
6.03	不一致	P/11
6.04	制件 / 施工详图与设计责任	P/11
6.05	机电及其它设备工程的协调	P/12
7. 承包人负责的图纸设计与提交		
7.01	总则	P/12
7.02	承包人提交施工详图	P/14
7.03	图纸、文件提交进度	P/14
7.04	设备施工详图	P/15
7.05	竣工图及有关文件	P/16
7.06	操作人员及维修人员的培训	P/17
8. 设备/材料和工艺要求		
8.01	依据条例	P/17
8.02	商品	P/18
8.03	样品	P/18
8.04	设备/材料的安全保管	P/18
8.05	设备/材料的运输	P/19
8.06	设备/材料的装卸	P/19

8.07	发票、收据等	P/19
8.08	设备/材料的测试	P/19
8.09	检查	P/19
8.10	工程缺陷	P/19
9. 合同格式		
9.01	承包合同条件	P/20
10. 工程变更的计量与计价方法		
10.01	承包人的额外的索赔	P/20
10.02	点工的索赔	P/21
10.03	承包人的计量	P/21
11. 施工进度计划表		
11.01	施工进度计划表	P/22
12. 法定义务		
12.01	条例	P/22
12.02	通知及费用	P/22
12.03	工作时间、工资等	P/23
12.04	安全措施	P/23
13. 公共财产的保护		
13.01	公众的保护	P/24
13.02	公众财产的保护	P/24
13.03	现有苗木的保护	P/24

14. 一般责任

14.01 施工时间	P/24
14.02 恶劣/炎热/严寒天气	P/24
14.03 现场照明、安全预防设施	P/25
14.04 文明施工	P/25
14.05 人员伤亡事故的通知	P/25
14.06 定线放样	P/25
14.07 尺寸	P/26
14.08 防火	P/26
14.09 清理及移交	P/27
14.10 保证	P/28
14.11 保护	P/28
14.12 现场指令	P/29
14.13 工程验收	P/29
14.14 保险	P/30
14.15 工人住宿	P/30

15. 基本设施

15.01 施工人员	P/30
15.02 施工机械、脚手架等	P/31
15.03 BIM的要求	P/31
15.04 绿色环保建筑及LEED要求	P/31

16. 总承包单位对承包人提供的设施与配合

P/32

附件A - 承包人负责的图纸设计与提交

共 4 页

伴随服务内容

1. 定义（详见合同条款）

2. 工程范围

2.01 概述

- a. 本工程内容说明中所描述的工程范围及介绍仅是概括性的，不能作为是完整无缺的。投标单位应参阅比选文件中的其它部分，包括工程说明、规范、图纸等去完全了解工程的实际范围。
- b. 本项目位于江苏省南京市中山东路以北，汉府街以南，属于梅园新村历史街区的一部分，项目包括新建酒店及公寓约63,298平方米（地上建筑面积），以及17栋历史保护建筑约7,133平方米，地下室两层，项目地上地下总建筑面积约10万平方米。
- c. 工程须根据当地政府批准 / 认可及买方方批准并依据设计的施工图及工程规范进行供应、施工与安装、测试、竣工验收。承包人有责任提供全面及有效的管理，包括与总承包单位或其它承包单位协调和配合，以确保所进行的工程遵守工程规范及政府部门的要求，并采用符合标准的操作工艺令买方方与政府部门感到满意及验收合格。
- d. 承包人须为工程妥善地完工及履行其在合同内所负的责任而提供一切设施，除非合同另有说明，所有费用须由承包人负责。除了有所指示及规定的主要物料、配件、构件及设备外，还应提供工程施工中及安装工程进行中所需的一切附带杂项工作及所需劳务，无论此等工作有否详列于本合同文件中。

2. 工程范围 (续)

2.02 工程内容

- a. 根据合同图纸、工程规范及技术要求、国家工程规范及验收标准进行并完成南京梅园地块项目之厨洗采购工程，工程内容包括但不限于以下内容（具体见施工界面）：
- (1) 按技术要求及图纸要求进行具体深化，包括提交深化设计方案、计算资料、详细施工图纸、大样图纸、制配图纸、技术资料等供买方及有关当局审批认可及设计单位/机电顾问/厨洗顾问的认可后，方可施工。有关审批通过及设计院签章认可之一切费用已包括在承包合同总价内；
 - (2) 提供二年免费保养及正常的和紧急的维修。保修期内需要的正常替换物料由承包人负责自行提供。（总承包完成竣工备案及运营方移交之日起）；
 - (3) 制作及提供预留孔洞图纸，且表示预留孔洞的整体要求（包括但不限于具体位置及数量），以供本分包工程、总包工程及其它相关分包工程之间协调，以最终确定预留孔洞的图纸及具体要求。
 - (4) 提供足够数量经审批通过的深化设计图及有关资料供总包、买方及工程顾问使用及存档，有关数量由买方/总包签发书面指示确认。制作及提供竣工资料及竣工图且达到政府及有关部门要求，特别须按照买方要求提供相应的份数并符合不同的归档要求，一切费用已包括在承包合同总价内。
 - (5) 按技术规范及图纸要求完成及提交样品。
 - (6) 质量保证书的提交。
 - (7) 为满足关于市容环境的要求采取的措施及工作；满足南京市/玄武区关于文明施工、安全施工临时设施要求的临时设施搭设及日常维护，并在不需要时拆除及清理。
 - (8) 施工期间定期进行清洁，工程完工后进行彻底清洁。
 - (9) 所有供应的设备材料及安装的工艺技术均须符合合同及工程规范说明内的要求及测试、运作、检查及一切有关中国法规、技术性和非技术性的要求；工程规范说明的测试、检查及一切有关中国法规、技术性和非技术性的要求。承包人所供应的一切设备、物料及配件必须按中国及地区的规范和要求，得到有关部门、买方及工程顾问的审批和认可。通过政府部门及质检站的相关试验、检测及验收并提供合格检验报告，并承担一切所需的费用负责整个工程的验收及提供相关资料并获得有关政府部门及质检站的批准。
 - (10) 提供供买方自用的后备物料及维修工具。
 - (11) 配合总承包工程的施工进度，并服从总承包工程的进度安排。

2. 工程范围（续）

2.02 工程内容（续）

（12）买方发出指令所需的任何工作。

（13）图纸及标准、规范和技术要求中所要求的其它工程。

b. 甲控品牌

由甲方指定品牌范围并由专业承包人供应的材料的项目详见“技术规范 品牌表”。

投标单位必须根据买方指定品牌范围内的品牌进行填报并在比选回复文件提交，一旦投标单位的回复被买方接纳后，将成为合同的一部份。专业承包人需通过买方书面同意后方可改变材料来源厂家，若承包人因此改变了产地或供应厂家，承包人不得因此向买方提供工期及费用上的任何索赔。

2. 工程范围 (续)

2.03 抽出部分工程之权利

- a. 无论在任何时期, 买方有权在本合同之工程范围内抽出部份工程, 改聘专业承包单位或独立专业承包人进行施工。在这情况下, 承包人有责任向该专业承包单位或独立专业承包人提供在工地上一切照管、方便、配合、协调(包含现场堆放材料、水电供应及其费用、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其它所需工作)等工作, 以便专业承包单位或独立专业承包人的施工进度能在总承包合同指定的竣工期(或按本合同规定取得延长工期)内完成工程合同。除了必须提供的照管及配合外, 承包人不能藉此要求任何其它补偿、津贴等。
- b. 无论在任何时期, 买方有权在本合同之工程范围内抽出部份工程之物料供应, 改聘专项供应单位供应。在这情况下, 承包人有责任向该专项供应单位提供在工地上一切照管、方便、配合、协调(包含现场堆放材料、水电供应及其费用、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其它所需工作)等工作, 以便专项供应单位的进度能在总承包合同指定的竣工期(或按本合同规定取得延长工期)内完成工程合同。
- c. 无论在任何时期, 买方有权将专业承包工程/专项供应项目之范围内抽出部份分包工程或物料供应, 改由聘独立专业承包人负责。在这情况下, 承包人仍需为该独立专业承包人提供在工地上一切照管、方便、配合、协调等工作。

3. 工程现场以及视察现场

3.01 工程现场

- a. 工程现场位于江苏省南京市中山东路以北，汉府街以南，属于梅园新村历史街区的一部分，项目包括新建酒店及公寓约63,298平方米（地上建筑面积），以及17栋历史保护建筑约7,133平方米，地下室两层，项目地上地下总建筑面积约10万平方米。
- b. 除另有规定外，承包人必须限制施工人员在图纸所示之工地范围内。现场场地狭小，不提供办公及生活设施，承包单位就近租赁场地。
- c. 现场不允许搭设车间、仓库、住宿及加工材料，所有材料必须在工厂加工完成后送至现场，不允许在现场设置加工区域。
- d. 如因场地狭小，而需要工程现场范围以外的工作用地，承包人必须自费提供此等额外工作及存货用地及设施，并取得有关政府部门之审批同意。

3.02 现场通道

- a. 本施工现场的道路的实际位置及有关在工地内的道路安排，承包人须自行负责与总承包单位协商和配合。

3.03 视察现场

- a. 承包人在比选期间应被视为已经视察现场及了解本发展项目的建筑及结构设计，并使自己熟悉现场的位置，以及贮存和施工用途的工作区，并已检查现有的设施和建筑物，以及取得一切有可能影响其比选回复报价的所有资料。
- b. 承包人以不知道现场或现有建筑物等的情况为借口而作出的额外索赔或延长竣工期限的要求将不获考虑。
- c. 在买方及总承包单位的安排下，承包人将被提供在指定范围内可贮存物料、货物及可作施工用途的工作区。承包人须负责建造自用的贮存库房、办公室及其它辅助设施，并且在工程竣工后把所有设施、物料、施工机械等全部搬离，并清理及运走所有废料和垃圾至总承包指定的位置。为配合总承包工程及其它分包及承包工程的施工进度，承包人的工作区可能在总承包单位 / 买方的指令下须单次或多次迁移至另外的位置，所有因迁移工作区位置而引起的任何费用应视为已包含在承包合同总价内。

3.04 施工范围

- a. 承包人进行施工的范围将如图纸所示。他必须严格地将其工作人员保留在该界限以内，总承包单位不另提供现场以外的工作用地。

3. 工程现场以及视察现场（续）

3.05 接受现场实况

- a. 承包人须接受在进场日期当天的现场实况，并须自费清除现场的任何垃圾和障碍物。
- b. 承包人在正式开工前，应细心勘查现场状况，如发现现场出现任何缺陷及影响本工程之永久施工时，应实时通知买方。假若承包人因忽视此项要求，及后一切因原有建筑物的缺陷而引至工程上的一切错误及损坏，在买方提出要求时，承包人需自费重建及修复该等错误及损坏。
- c. 所有对原有建筑物的损坏，承包人需自费修复至买方完全满意。

4. 开工与竣工

4.01 总承包工程合同施工期限

- a. 承包人应在买方 / 买方发出的指令所指定的开工日期开工。
- b. 按初步施工计划，总承包工程合同的施工期参见总承包合同协议条款第二点。
- c. 合同协议条款中的工期仅供承包人作参考用途，买方及总承包单位不承担其准确性。承包人必须注意总承包工程和其它承包工程的施工进度的变动对本工程的施工进度的影响，并按此而修订本工程的施工工序。承包人已被视为在比选回复报价中已考虑这些因素对本分包工程的影响。任何预计开工日和实际开工日之差异也不能构成承包人作为金钱上或时间上之索赔理由。
- d. 承包人在履行本分包工程时必须与总承包单位和其它承包单位配合和协调，并在比选回复时考虑一切由此而引起的所有额外费用和时间。

4.02 开工

- a. 本工程的开工日，须按照总承包工程的进度计划来制定。当承包人在收到买方 / 总承包单位发出的中标通知书后应立即着手设计、绘制施工详图、订购设备等工作。

4. 开工与竣工（续）

4.03 竣工

- a. 全部专业承包工程应按照总承包工程合同期限所指定的日期内完成（包括完成安装、测试及获取有关政府部门的许可证），并且不应对总承包工程及其它承包工程造成时间上的拖延。
- b. 总工期包括节假日、星期六及星期日。除合同规定外，总工期不会因暴风或恶劣天气及一切因停水、停电、设计变更及政府有关部门对工程发出特别通知使工程停工等之事宜而延长。
- c. 承包合同总价已包括一切按合同之工期完成本工程所须之赶工费及基本措施费。
- d. 除满足总承包工程合同的施工期外，本工程分段完工日期须满足项目总体进度计划的各节点要求。

4.03 分期开工与竣工

- a. 无论在任何时期，买方/总承包单位有权在本合同之工程范围内根据整项发展项目的实际施工进度，将工程分期开工与竣工。承包人已被视为在比选回复总价中已考虑此因素。

4.05 缺陷保修期

- a. 缺陷保修期已在承包合同协议书中规定。此缺陷保修期将从本项目整体工程竣工验收备案完成并将竣工工程全部移交给买方/运营方之日起开始计算（取其较迟者）的二十四个月，防水工程保修期为六十个月。在此期间内，承包人必须按照买方的要求免费修复任何总承包工程的缺陷，并赔偿买方由于总承包工程的缺陷而引起的直接损失和/或支付的额外开支。已在总承包合同条件附录中规定。在此期间内，承包人必须按照买方的要求于指定期间内免费修复任何分包工程的缺陷，并赔偿买方 / 总承包单位由于分包工程的缺陷而引起的直接损失和/或支付的额外开支。
- b. 如果承包人没有在规定时间内照买方或总承包单位的要求修复缺陷，则买方有权将缺陷修复工作转交其他单位完成，同时因此代为支付之所有修复费用将由承包人承担。

5. 工程单价表

5.01 承包合同总价

- a. 承包人应依据招标文件、工程规范、招标图纸、伴随服务包括的内容、按照招标文件等规定和要求编制及工程量清单完成全部工程之总造价之计量与估价，并组成投标报价金额。

- b. 本工程承包金额属总价暂定，分部分项子目之综合单价固定合同性质。

综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用（税金另计），包括人工费、材料费、机械使用费（包括机械设备进出场费）、伴随服务内容、管理费及利润、汇率的变动等费用。工程量清单中的工作内容描述是清单项目可能发生具体工作，供投标人参考，凡工作内容未列全的均应以图纸、规范为准，上述内容均应考虑在综合单价中。

除合同规定可以进行人工/材料价格调整的项目外，综合单价固定包干。

伴随服务内容是指为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的必须发生的非本工程实体项目，此费用考虑在工程量清单单价中。本工程的伴随服务内容应包括但不限于下列费用：临时设施费用、施工管理费（安全施工费用、文明施工费用、环境保护费用等）、清洁费、机械及材料安装和保护费、保险费、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、必须加班费、专家论证费、专利费、国外及本地存仓费、因材料/设备迟到工地的窝工费、政府有关部门的收费。

增值税按规定计取。

除专用条款特别材料调价条款规定外，工程量清单内的综合单价不会因人工、物料（规格、尺寸、辅材、厚度）、机械、汇率等之升降而调整。

- c. 工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。该此等项目说明系尽量反映合同工程工作内容及质量，但它们不应被视为完整无缺的。

5. 工程单价表（续）

5.01 承包合同总价（续）

承包金额包括的工作质量均如合同图纸、工程规范及有关说明所示。如果合同图纸、工程规范和有关说明之间有任何不一致或差异的地方，承包人应以质量要求较高者为准，同时取得买方指令认可为施工依据，一切因此而引起之额外费用及时间概由承包人负责，承包金额不会因此作调整。

一旦投标人对工程量清单作出报价并为买方所接纳，该工程量清单（“已标价工程量清单”）即成为一份有约束力的合同文件的一部份，用来作为工程进度付款、计算工程变更增减及竣工结算的依据。

- d. 除另有说明外，工程量清单内所有项目所涉及的物料、配件、设备、器具等均由承包人供应及安装。
- e. 工程量清单所述永久性工程必须使用经检验机构检验合格的新材料并符合本合同的要求及中国有关标准，所计算数量为完成后之净量。
- f. 工程量清单中的“其他项目”之“暂列金额”是指在发出招标文件时买方不能完全预见、定义或详示的工程或费用所预留的金额。该金额将按买方的指令并根据合同条款要求于工程结算时进行调整，即工程量清单中的“暂列金额”将从承包金额中扣除，而代之以按合同条款计算出的实际费用，并将其加在合同工程价款内；或若不需要时从承包金额中完全扣除该“暂列金额”的款项。

5.02 工程量清单原则

- a. 除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和合同约定力的图纸进行计量。
- b. 除另有说明外，所有工程量为完成后之净量。合同单价应包括物料采购、加工运输、卸货、储存、起吊、放置、二次搬运、放线定位、安装、裁切等人工、物料损耗、退回包装、使用机械及工具、施工管理、开支等费用及利润和税金等。

6. 图纸与工程规格要求

6.01 工程质量标准与材料、货物质量要求

- a. 本工程的标准、规范及有关技术文件要求必须符合中华人民共和国现行有效版本的标准规范、法规和本承包合同文件内规定的标准、规范及有关技术文件、施工图纸及有关说明。若买方于标准、规范及有关技术文件中约定比现存规范较高之要求，承包人应视作已包括较高的要求在合同总价内。
- b. 若政府部门或有关单位有比比选文件更高的规定守则，承包人必须遵守，亦不得借此增加任何费用。
- c. 承包人必须按合同图纸，施工总说明，标准、规范及有关技术文件，图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保为合格以上工程。
- d. 对承包人采用之基材之供应单位在使用前须经买方代表、监理同意后方可使用，未经买方代表、监理认可的上述材料在现场不准使用，以保证工程质量。
- e. 所有由承包人自选之材料、货物及操作工艺均须符合标准、规范及有关技术文件的合格以上等级规定。承包人须确保并取得政府部门就有关工程所需材料、货物及零件等可以在中国及当地使用的批准。因取得有关批准而引起的任何费用将由承包人独自承担。
- f. 合同文件内所指的品种、厂家或类别，均须解释为包含“或经批准的同等功能或类别”的意义。但有关质量标准则须保持不变。
- g. 承包人需详列选用材料及品种、规格及制造商，买方代表有权要求承包人呈交样品以供审定，费用由承包人负责。
- h. 由承包人自身原因导致材料、品种、规格及制造商的改变，必须通过买方书面同意方可改变，且承包人不得因此向买方提出费用及工期上的索赔。若材料、品种、规格及制造商的改变导致费用上的节省，则买方有权在承包合同金额中扣除减省的金額。
- i. 本项目总体工程质量须达到有关市建设工程质量监督总站/有关市建设工程质量检测中心和其它政府单位评定的合格等级及满足买方的收货标准，若本工程达不到此质量标准，承包人须赔偿买方的一切损失。（且承包人被视为已对此质量要求作出承诺。）若承包人未能达到一次验收合格之要求，则买方有权扣除不少于单位工程施工合同总价（含专业工程暂估价）之 2%作为违约金。

6. 图纸与工程规格要求（续）

6.02 合同图纸

- a. 合同图纸即工程定标时依据的图纸目录的内容。
- b. 承包人应在工程现场保存一套合同图纸和一份工程规范，以便在任何合理的时间提供给买方及总承包单位参阅。
- c. 在根据本合同条件发出最终付款通知时，如买方要求，承包人必须立即将所有图纸、详图、工程规范附有说明的细目表，以及其它附有买方姓名的类似文件退还给买方。

6.03 不一致

- a. 在开工前，承包人须核对图纸所显示之尺寸。当图纸或工程规范出现任何的不一致时，承包人应立刻通知总承包单位与买方。惟承包人需于施工前最少四星期前将不一致或分歧的情况向买方提出，并容许足够的时间供买方核对及回复。买方将根据工程之实际工序向承包人发出指令。对于所有的不一致，都应取较高要求者为准，承包人亦确认已包含该要求在承包合同金额内。若买方发出指令取要求较低者，买方有权在承包合同金额中扣除减省的金额。

6.04 制件 / 施工详图与设计责任

- a. 买方仅提供经政府各主管部门审批的设计工程建筑和结构施工图，并符合国家规范要求。
- b. 对于满足一切施工要求需补充绘制的施工详图 / 配制图 / 翻样图 / 或买方发出的局部变更指令而必须绘制的施工设计变更等，均由承包人负责自行完善或委托有资格的设计单位绘制，并须满足国家及相关职能部门的规范要求，并承担由此发生的一切费用支出和其它经济责任。
- c. 承包人必须于施工前在买方与设计师/幕墙顾问指定时间内绘制所需施工详图 / 配制图 / 翻样图 / 制件图，并提交给买方以供批准，买方可驳回、批准或修订该等制件 / 施工详图，如果制件 / 施工详图被驳回，承包人应根据买方的意见作出修订，并于买方指定的时间内重新提交经修订后的制件 / 施工详图，供买方批准。因买方的不同意或修订而要求额外和延长竣工期限将不获接纳。

6. 图纸与工程规格要求（续）

6.04 制件 / 施工详图与设计责任

- d. 承包人应确保其所需负责设计的部分符合合同文件所规定的一切要求,并获得政府部门的批准。承包人的所有设计须经买方的批准,惟买方的批准并不能免除或减轻承包人的上述责任。为了符合合同文件要求或取得政府部门的批准,承包人应自费安排更改或修订其设计。承包人因此等更改或修订其设计而要求经济索赔或延长竣工期限之要求一概不获接纳。
- e. 有关工程预期需要的一切材料,不论买方及/或设计单位是否已指定品牌或型号(该项指定的唯一目的应理解为指定所需材料的标准),承包人应负责确保该等材料已获政府部门批准在中华人民共和国和及当地使用。若两者标准有所不同,则以较高者为准。
- f. 承包人须尽快提交有关图纸显示所须之土建工程给总承包单位及买方审批及认可以便孔洞等可预留于建筑结构内而无须日后割凿。

6.05 机电及其它设备工程的协调

- a. 当各类设备承包人将多种设备路线的构件放在适当的位置时,承包人已经考虑到主要设备构件(即管道,管件和电缆等主体分布路线、供暖通风和空调、排水、电气和消防设备,包括电气分布传动装置和照明配件)的路线和位置,各种不同设备之间的关系、室内装修之要求吊顶高度等等,以及为将来的保养工程提供适当的空间。
- b. 作为一般规则,设备路线的优先次序必须如下:
 - (i) 建筑结构
 - (ii) 建筑细部
 - (iii) 机械和设备
 - (iv) 管道
 - (v) 管件
 - (vi) 电缆和导管

尺寸较大的管道和管件等应优先于尺寸较小的管道和管件。

7. 承包人负责的图纸设计与提交

7.01 总则

- a. 本文的“施工详图”是指总承包单位、承包人、制造商、供货商等专门为本工程某一部分或某几部分设计的图纸，示意图，图表及其它数据。
- b. “设备综合协调图纸”（Combined Services Drawing: C.S.D）是指总包单位，其它承包人或各设备专业协调过的图纸，并在图上表明各专业工程设备的位置、关系及尺寸、室内装修要求、吊顶高度等等、安装过程和将来的维修工作。
- c. “设备与土建综合协调图纸”（Combined Builder's Work Drawing : C.B.W.D）是指安装本工程各专用设备所需的一切结构洞口，结构支撑，混凝土底座等的详图，由空调系统安装工程之承包单位负责绘制，绘图单位须协调其他机电工程的承包单位，并在图纸上反映各专业情况。
- d. “竣工图”是指完整示意和记录了本工程设备、系统、构件实际安装的情况、位置、尺寸及节点详图。
- e. 所有上述图纸均须由承包人指定之负责人签署及盖章方为有效文件。
- f. 如有必要上述的图纸应配计算书和辅助资料，以便买方对提交的图纸进行审阅，确保这类图纸之间是相互协调与统一的，并且要保障本工程与其本身所提交图纸的时间符合已获买方批准的工程进度计划要求。
- g. 承包人一旦提交了施工详图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图，这就表明承包人已确定和核实了所用的材料，场地测量及有关的施工标准所提供的资料、尺寸、设备能满足所提供的空间，其中包括将来的维修空间，并且提供的文件资料符合工程要求和合同要求。
- h. 承包人提交的施工详图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图得到买方方的认可后再交回承包人。上述图纸一旦被买方方认可批准后，承包人不得偏离这些图纸要求。除经买方方书面同意的修改外，如果承包人偏离这些图纸去施工、安装，因此而造成的后果由其承担。尽管买方方审阅和批准了所提交的图纸、资料或其它文件，但这不能免除承包人在本合同下的职责、责任和义务。因承包人提交的施工详图的错误而导致的总承包单位和其它承包人的返工，由承包人负责赔偿经济损失及拖期罚款（如有）。
- i. 承包人应在所提交的图纸或其它资料上特别注明经修改的内容和一切买方方要求注明的事项。
- j. 买方方有权要求承包人免费补充有关图纸和资料。

7. 承包人负责的图纸设计与提交(续)

7.01 总则(续)

- k. 施工详图应按相关的工程进度要求提交(买方方有权定出合适的时间),或图纸应在买方方发出要求的两周内提交。买方方可拒绝、批准或修订这些图纸,如果施工详图遭到拒收,承包人应按买方方的建议负责进行修改,并在买方方提出意见的一周内重新提交上述修改的图纸,以便不影响施工进度。施工详图未得到买方方的批准或要进行修改,不能作为增加额外付费或延时的理由。
- l. 如果承包人未能按合同进度提交施工详图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图或其它有关文件,或未留有充足的时间让买方方审阅,或买方方对此提出修改,有重新提交和批准文件的要求,承包人以此原因索求的额外补偿与延长工期是不会被考虑的。

7.02 承包人提交施工详图

- a. 承包人提供的图纸及该图纸之电脑光盘要装订成档案,应包括(但不限于)
 - (i) 技术规范中要求的详图
 - (ii) 与土建综合协调图纸
 - (iii) 专业深化图参见技术说明书要求
- b. 图纸、资料、光盘之分发要求及技术规范。
- c. 承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和一份技术规范,以便在任何合理的时间给买方方参阅。

7. 承包人负责的图纸设计与提交（续）

7.03 图纸、文件提交进度

- a. 承包人应按总的施工进度编制一份详细的文件提交进度表，并标明向买方提交施工详图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图的具体日期。
- b. 图纸、文件的提交到批准有关的设备、材料和图纸至少要有 60 天或更长。不过在任何情况下，提交图纸、文件的时间要大大提前于安装日期，要留有必要的时间进行审阅，作可能的修改及重新提交、订货、加工、确定设备和材料装运至工地，其中包括损坏或遗失材料或部件的补订替换时间。
- c. 承包人应与买方协商文件提交进度表，如有必要应加以补充和修改，整个详细进度应能被买方接受。以后所有图纸、文件的提交应按商定的进度表提交。
- d. 若承包人不能依据经买方批准之进度表所指定的日期内完成设计，提交施工详图或综合协调图，或其它应由承包人提供的资料，而该延误会影响整个项目的进度及竣工期，买方有权作出决定，指令承包人贮购任何种类的设备、物料或选择采用任何施工方法，而所导致之额外费用均由承包人承担。如果承包人在收到买方指令后的四周内未能发出订单，总承包单位有权直接从厂商（或多家厂商）处订购材料和 / 或设备，所有这类贮购的费用（其中包括运费、保险、处置费和行政管理费等）均应从承包人的金额中扣除，或者由买方决定的其它方法来收回这笔费用。
- e. 上述所有需要提交的资料必须用中文说明。并且，在买方之要求下，一些部分也须要加英文说明。

7. 承包人负责的图纸设计与提交 (续)

7.04 设备施工详图

- a. 承包人须在比选确定后第四个星期内提供并绘制所有有关结构承载及留洞预埋构件的施工设计图纸及建筑设备的安装图纸, 应包括(但不限于):
 - (i) 分包系统装置工程
 - (ii) 其它一切有关设备系统装置工程
- b. 最小的施工图比例如下所示:

平面	1: 100
剖面	1: 50
节点	1: 10 或 1: 5 或 1: 1
- c. 设备协调图的最小比例如下所示:

平面	1: 50/1: 100
剖面	1: 20
节点	1: 10 或 1: 5 或 1: 1
- d. 如果在各类设备图纸之间发生不一致, 或有冲突, 承包人应作出必要的补充和修改, 然后向买方方提供经修改过的图纸。
- e. 承包人应保证其各类设备图纸是已协调而正确有效的。如果在各类设备图纸之间产生冲突, 尽管这些图纸已经买方方批准, 但由于承包人失当引起的拆除, 重新定位或重新布线所造成的任何费用均由承包人承担, 同样也不能因此延长工期。
- f. 买方方检查或协调设备施工图不会免除承包人在技术、尺寸等方面的责任, 所有一切要符合合同中的设计图纸、设计说明, 并遵守有关的标准、规范及条例。
- g. 如果买方方提出改变设备平面布置, 承包人应修改其设备综合协调图, 并免费重新出图。
- h. 图纸之编制、分类、修改等等, 见技术规范。

7. 承包人负责的图纸设计与提交（续）

7.04 设备施工详图（续）

- i. 承包人需向买方方递交不少于 8 套经有关政府部门审批后的施工图，1 套底图及磁盘。
- j. 图纸完成后，须向买方方递交 8 套施工详图供其审阅。如被接受后一套相应的底图应提交供签署。底图经买方方签署后再归还给承包人。
- k. 按 g 款要求，免费绘制并提供详细施工平面布置和节点大样图。

7.05 竣工图及有关文件

- a. 在本工程竣工前 1 个月内，承包人应向买方递交 8 套整个工程的竣工图及文件。该竣工图表明各部分的设备、系统和构件等的位置、尺寸、系统等各种情况。

竣工图的比例应如下列所示：

所有图 1:20

房间平面 1:5 或有关部门指定比例

承包人应提供竣工图的目录。

- b. 竣工图应包括有关的施工详图和节点，买方方在签发竣工证书之前，图上显示出的确切范围和详图应得到买方方的同意。
- c. 承包人在接到签发的竣工图后应提供 4 套蓝图、一套底图及 计算机光盘。其中包括工程内任何设备、装置的操作及维修守则。
- d. 所有提交的竣工图及有关文件必需用中文说明。并且，在买方方之要求下，一些部分也须要加英文说明。

7.06 操作人员及维修人员的培训

- a. 在工程竣工前或竣工后在共同商定的时间承包人和总承包单位应为买方的操作人员开设培训课。
- b. 课程的基本教材应是承包人编制的操作、维修手册。
- c. 基本教材应使用中文。并且，在买方代表之要求下，一些部分也须要加英文说明。

7. 承包人负责的图纸设计与提交（续）

7.06 操作人员及维修人员的培训(续)

- d. 承包人须在准备开机运转之日至实际竣工证书签发后的移交之日期间要派一组能熟练操作设备的人员到工地作业。在这段时间内承包人的操作人员应与买方的操作人员共同工作，并对操作 / 维修程序加以指导。在买方签发实际竣工证书之前，对提交的设备、系统操作的说明需得到买方的认可。
- e. 维修人员的课程应不少于一个工作日，不仅要考虑到理论知识，还应考验到实际操作运行。

8. 设备/材料和工艺要求

8.01 依据条例

- a. 设备/材料、工艺及整个工程必须达到或高于以下标准：

- (i) 合同图纸之要求；
- (ii) 技术工程规范之要求；
- (iii) 国家现行有关之规范要求；
- (iv) 地方政府部门对有关工程的最新要求；

如以上要求有不一致的地方，以最高及最严格的要求为准。

8.02 商品

- a. 工程规范中所述的任何供应单位或商品的名字，是为了表明设备/材料和工艺的类别或质量要求；其它等质的设备/材料和工艺的采用必须得到买方的批准。

8.03 样品

- a. 无论工程规范有否指明，在确定订购设备 / 材料和货物前，它们的样品和测试件必须先获得买方的批准，为了预留足够的选择时间，以防如果无法获得指定的品种或需要其它的替代品，承包人必须在收悉中标通知书后的一个月内提交物料及设备报审计划表及该等样品或测试件。
- b. 所有经批准的样品和货物测试件应保留在现场。除买方方另有指令外，永久性工程所用的所有材料必须符合该等样品的质量。
- c. 任何涉及深化设计的工程，如有关的深化设计详图未获买方的批准，一律不准开始施工。
- d. 若有任何设备/材料或物品被拒绝使用，承包人须自费（于七天内）将其运离施工现场。

8. 设备/材料和工艺要求 (续)

8.04 设备/材料的安全保管

- a. 承包人应适当地保护、封包、覆盖好所有一切由其安装的设备、零件、组件等，使之免受建筑运行、恶劣天气或其它原因造成的损坏，直至工程实际竣工，并且应修补好损坏的地方，在移交设备时应完整无损。
- b. 在工程的施工期间，所有未连接的钢管、套管等均应在其开口端部加上套子，防止异物进入管子。
- c. 在工程施工期间，承包人须保持设备 / 材料、零件、组件及与工程有关的一切物品状态良好、放置整齐、以及在合同期间定期及尽快从现场或周围地带移走任何无用的材料、零件、组件，以保持材料、零件、组件及与工程有关的一切物品取用方便、检查简易。
- d. 承包人须对已完成工程采取有效之保护措施，以防备恶劣天气的损坏，直至完成工程移交给买方为止。

8.05 设备/材料的运输

- a. 承包人应注意设备 / 材料运到现场时须遵守地方政府部门对交通的特殊规定。如运输时对道路造成的损坏，承包人必须自费予以赔偿，买方与总承包单位将对此不负任何责任。
- b. 承包人必须安排设备 / 材料运到工地的日期与总承包单位的施工进度吻合。因设备 / 材料过早或延迟到达工地以引起的一切费用须由承包人完全承担。

8.06 设备/材料的装卸

- a. 承包人必须合理安排装卸工程的设备 / 材料和施工机械，以免阻塞街道，道路和行人道或妨碍交通。亦应按指定时间安排由承包人负责施工安装的船上交货或仓库交货的任何进口设备 / 材料的运输，以及支付一切仓库贮存和运输的费用。

8.07 发票、收据等

- a. 如果买方方提出要求，承包单位应出示任何设备/材料的所有发票、凭单或收据，以及试验报告、证明件等。

8. 设备/材料和工艺要求（续）

8.08 设备/材料的测试

- a. 承包人应被视为已在分包金额中预留了工程规范所要求进行一切检验、测试的费用。所有检验、测试须在合格的实验室进行。
- b. 本项目材料检测由发包人委托第三方负责并直接支付费用给检测单位,但沟通、协调、送检等相关工作由承包单位负责,承包人须配合发包人及检测单位的相关工作,后续也由发包人支付的材料检测、各类政府要求的检测费用均将从结算金额中予以扣回。
- c. 不符合本承包合同规定的工程项目,承包人须无偿返工修理,直至达到买方满意为止。

8.09 检查

- a. 买方在工程进行中有权检查所有已安装的材料和设备。不论材料和设备是否已检验合格,或已经买方验收合格,如发现材料或工艺不符合工程规范的要求,买方有权发出指令替换任何不合格的材料和设备,而因此发生的有关费用及工期索赔亦不被接受。
- b. 在缺陷保修期间买方有权检查所有已完成的工程,确定这些工程是否符合图纸、工程规范的要求,并且有权发出收回/替换的指令或扣除有关费用。

8.10 工程缺陷

- a. 承包人有责任修复任何工程缺陷,并承担其全部费用。

9. 合同格式

9.01 承包合同条件

- a. 承包人必须熟悉本“承包合同条件”,承包人不可用疏忽或没有熟读“承包合同条件”为理由而使其免于遵守上述合同条件或有关任何部分的规定。

10. 工程变更的计量与计价方法

10.01 承包人的额外的索赔

- a. 承包人应每月一次报送给买方一份在上一个月由买方发出的指令而引致的额外或附加工作的详细帐目(副本抄送估算师)。该账目应详尽列出承包人根据合同条件有权获得的所有索赔项目,不列在此帐目中的额外索赔将不获考虑。

10. 工程变更的计量与计价方法（续）

10.01 承包人的额外的索赔（续）

- b. 当建设单位发出合同变更指示，而承包人认为该等指示涉及返工时，承包人须于收到该指示后三天内通知建设单位，并在七天内就有关返工项目作出专门记录，说明该等返工项目的细节(包括初步记录照片及其它有效证明)及初步估算。详细记录及照片须于返工工作展开前取得建设单位代表签署核实。

上述返工项目之索偿申请须连同由建设单位代表签署核实之详细记录及照片一同提交给建设单位及估算师批核，否则承包人之有关返工索偿将不获受理。

- c. 如因买方的变更指示引致工程数量有所增减或工作品质有所改变，而工作与合同原工作相似，则增减费用按原单位为计算基础，若无适当的换算基础，则按照合同专用条款中约定的变更计价原则计取。
- d. 买方的变更指示需以设计单位/机电顾问/厨洗顾问所附变更图纸作为变更依据，承包人自行深化图纸不作为变更附图，因承包人深化图纸与设计单位/机电顾问/厨洗顾问提供之招标图纸差异所产生的费用，由承包人自行承担。

10.02 点工的索赔

- a. 当变更工程结算不能按工程单价表的单价作为依据时，可采用点工计算索赔。若承包人有意按点工形式索赔，须提前三个工作日向买方申请及取得买方代表允许后方可采用点工单价。
- b. 惟必须在任何情况下，在不迟于工作施工后的一天内将注明每日在工作所用时间（如买方代表要求，还包括工人名单）和所用机械租用的单据送交买方代表核实。

10.03 承包人的计量

- a. 承包人须自行承担涉及工程变更计量的任何费用。

11. 施工进度计划表

11.01 施工进度计划表

- a. 承包人应在签约后的两星期内提交一份其预期的施工方法，施工的阶段和次序，供货商之材料及施工机械送抵现场的日期，施工工序以及他为该每一进度阶段估计的时间的详细进度计划，供买方与总承包单位审批。
- b. 当承包人的工作或材料的供应有可能出现延误时，他需即时以书面通知买方，及于七天内将因此而修订之施工进度表提交买方，施工进度方案应详细列出追赶进度方案及措施以保证完工期不受影响。

11. 施工进度计划表（续）

11.01 施工进度计划表（续）

- c. 承包人须每周向买方方与总承包单位提交一份报告，详细说明工程的总进度、工期延误，以及按买方方要求的有关资料。工期延长要求必须在事件发生后 7 日内申请，过期无效。
- d. 承包人每天须记录并向买方方提交施工现场每个项目雇用工人的数目，运到的材料数量，施工现场的机械和设备，以及全天状况等内容。
- e. 承包人须向买方方与总承包单位每月提交一份报告，综合记录日报表和周报告各事项，并须提供下一个月的短期施工进度计划。
- f. 在买方方的要求及指导下，承包人还须每周于施工周报告内提供工程进度照片及影像资料。
- g. 如果在合同期间买方方认为有需要修订经批准的计划工序，则承包人应按买方方的需要相应地修订其进度计划。而承包人按买方方要求修订其经批准的计划工序，所牵涉的费用应已包括在本承包合同金额内，而因此所涉及之工期及费用索赔亦不会被买方方接纳。
- h. 承包人提交经买方方与总承包单位批准的上述计划（包括修订本），不应免除承包人需根据合同履行的任何义务和责任。

12. 法定义务

12.01 条例

- a. 承包人在进行工程时须遵守所有有关的政府、当局、公用事业单位与本工程有关的法律、条例、政令、通知和规定等(以后简称“法定要求”)。

12.02 通知及费用

- a. 承包人应遵守国家及南京当地政府的任何法定要求，因遵守国家及南京当地政府的任何法定要求而作出任何工程变更前，承包人须向买方代表/总承包单位发出书面通知并解释该项变更的理由，买方代表/总承包单位应在收到通知后合理时间内就此发出指令。如承包人就上述变更发出书面通知七天内仍未收到有关该事项的任何指令，承包人应遵照该政府法令或法规进行施工。因此而作出的任何变更应被视为按买方/总承包单位要求的变更。
- b. 承包人须支付任何政府部门所要求的费用（包括（但不限于）消费税、增值税及附加税、惩罚性关税和进口税等）以及得到所有政府部门所要求的许可证。承包合同总价并不会随工程变更而引致以上费用的增减而作出调整。

12. 法定义务（续）

12.03 工作时间、工资等

- a. 承包人须遵从所有有关工作环境、工作时间、工资等条例，并承担任何可能的修改或增加条例的风险。该风险而引致的所有费用及延误均由承包人承担。承包合同总价及工期不会因该风险而作出调整。
- b. 承包人在夜间或国家法定节假日进行工程施工应经买方代表及总承包单位的认可，并遵守当地政府的有关规定或取得有关部门的批准。但是为了抢救生命、保护财产或为了工程的安全、质量而绝对必要的作业，不必事先经买方代表及总承包单位的许可。在这种情况下，承包人应在事后立即向买方代表及总承包单位书面报告。

12.04 安全措施

- a. 承包人须遵从政府部门有关施工现场安全的条例及负责提供其雇员的一切安全措施。
- b. 承包人须备有足够的安全帽供各专业人士及其允许参观现场的人士使用。
- c. 承包人须在工地设有安全监理主任，以保证整项工程在施工期内完全遵守政府有关单位所颁布的安全规则，及避免发生任何意外事件。若买方方与总承包单位认为承包人在工地的安全设施或处理方法不符合要求，买方方有权发出停工指令直至修复妥当符合安全规则。停工期内的所有间接及直接损失全部由承包人负责。
- d. 承包人还须在买方方指定的工作范围内放置由买方方指定的安全守则及警告字样，包括按政府部门要求在日间挂起旗帜、讯号和标记，并在晚间挂起信号灯保障行人及车辆安全。
- e. 承包人须特别留意并遵从江苏省及南京市对于安全文明施工的要求，有关建设安全防护、文明施工措施费用已包含在合同总价内，并按工程进度之百分比支付。

13. 公共财产的保护

13.01 公众的保护

- a. 在施工过程中，承包人必须采取一切必需的预防措施保护公众，使之不受伤亡。

13.02 公众财产的保护

- a. 承包人必须维修及保护所有公共财产、道路及公共设施，并承担修复损坏所需的一切费用及承担一切责任。

13.03 现有苗木的保护

- a. 施工场地范围内之任何树木未获得买方许可不得砍伐。承包人对所有施工现场内的苗木应采取可能的合理措施加以保护。
- b. 承包人必须保护施工场地外之任何苗木。所有因承包人之疏忽而引致苗木的损坏，一概由承包人自费修复。
- c. 承包人必须对场内现有古树采取一定保护措施，并在施工过程中遵守总承包单位的古树保护措施，如因承包人原因导致古树受到损坏或影响，承包人承担一切责任和由此发生的各项费用。

14. 一般责任

14.01 施工时间

- a. 承包人的施工时间要符合政府可能发出的任何规则或其它法令以及其它的要求（包括噪音管制条例）。为了需要在合同期间或批准延长的合同期间内完成工程，承包人应自费供应为进行夜间施工和超时工作的一切所需的额外劳务，包括在合同期间或批准延长的合同期间内可能需要的一切夜间照明及其它所需费用。
- b. 承包人若要进行夜间施工，须负责向有关的政府部门办理有关手续，并得到买方的许可。
- c. 合同工期已包括了一切自然的和社会的干扰因素，承包人应已充分预计了政府为顾全地方形象或其它照顾因素在某段时间内对建筑施工进行管制，承包人依此要求工程延期的要求将不被接受。

14.02 恶劣/炎热/严寒天气

- a. 当天气恶劣或气温过高或过低以至不适合混凝土工程或砌筑工程施工，买方有权暂停任何此等工程，或者为了避免阻延，买方方可向承包人发出指令，要求承包人自费提供全日作业所需的有效保护方法，如降温、采暖、照明、防风、防雨措施等，任何为此的索偿都不需买方负责。
- b. 承包人必须确知恶劣/炎热/严寒天气对工程进度的影响，并在计划方案中预留因恶劣/炎热/严寒天气而停工的时间。由于该等停工所造成的经济或时间损失的任何索赔将完全不获考虑。

14. 一般责任（续）

14.03 现场照明、安全预防设施

- a. 施工期间承包人须遵守有关工程现场照明、安全设施的条例包括在工地内各通道的安全照明，所有现场照明、安全措施与责任，均由承包人负责，并须满足买方方和有关政府部门的要求。
- b. 电动的工具、施工机械和设备的安装应绝对安全，接驳要牢固并应正确地接地，且应遵守当地条例。
- c. 承包人应为其雇员提供和保持一切所需的防护衣物和设备。
- d. 若进度计划不可避免冬季等恶劣天气下进行施工，承包人需提供专项施工方案，相关措施费用应包含在比选回复总价内。

14.04 文明施工

- a. 本工程要求创市级文明施工的称号，其文明施工工地要求包括临时照明、禁止吸烟、清除积水、用电安全、进出口沉淀池、照明、无垃圾等。否则买方方有权代承包单位完成上述工作，所有费用均由承包单位承担。承包单位必须严格执行以上要求，并承担有关当局及部门对违反上述要求之一切责任及罚款。
- b. 承包人须做好其它独立承包施工单位的配合。

14.05 人员伤亡事故的通知

- a. 如果在工地上的任何人发生人员伤亡之事故，承包人应及时以书面形式通知买方方与总承包单位。

14.06 定线放样

- a. 在开工之前，承包人应核实所示的所有尺寸和地面标高。
- b. 当实际尺寸或标高与图纸所示的出现任何的不一致时，应立刻提交给买方方与总承包单位澄清。买方方对任何该等不一致的指令应是最终的决定，有关较轻微的将不获考虑为工程变更。
- c. 承包人须进行工程放线工作及量度现场的尺寸，并有责任确保尺寸准确。
- d. 除非买方方另作决定，否则承包人须自费修正因放线不准确而引致的错误
- e. 买方方与总承包单位对任何放线工作的检查，均不会减低承包人对放线准确性所应负的责任。承包人须小心保护及保存所有的基准点、测杆、木栓及其它在工程放线工作中使用的对象。

14. 一般责任（续）

14.07 尺寸

- a. 在任何情况下，图纸上用数字标出的尺寸应优先于按比例绘制的尺寸。在开始任何工程的施工或订购任何的材料之前，承包人必须核实所有尺寸。若发现任何差异，必须立刻通知买方代表。

14.08 防火

- a. 在施工过程中要防止火灾的危险，承包人须采取一切可能的预防措施并提供一切必需的灭火设备及经受训练的员工。
- b. 买方与总承包单位或其授权代表在认为需要时可发出指令给承包人安装 / 改善 / 改装 / 增加 / 移走一切为防止火灾发生的设施，包括但不限于施工工程、材料 / 设备的堆放及承包单位在工地内的办公室、储物室等等。
- c. 承包人应随时接受政府职能部门或买方代表的检查，并根据检查结果及时改进及完善，全部费用由承包人负责。
- d. 承包人必须负责一切动火施工部位的特殊防范和看管；必须严格遵守消防部门关于“危险品、易燃易爆品仓储保管规定”，为此所发生的一切人工、材料和设备费用应已包含于承包合同总价以内。

14. 一般责任 (续)

14.09 清理及移交

- a. 承包人必须清除和搬走在施工过程中产生的垃圾，并运送至总承包单位指定的垃圾堆放区，不能让任何垃圾杂物堆积，使买方代表/总承包单位感到满意。
- b. 若承包人未能及时干净地清除堆放于工程现场的垃圾，而这种堆积已经或将要影响总承包单位/独立承包单位/政府部门及其它承包人正常施工时，买方代表有权另行指派或委托其它单位/人士或自行承担清除垃圾的工作，所发生的一切费用买方代表有权从应付或届期应付给承包人的款项中扣付。
- c. 在工程进行期间，承包人必须迅速而经常地消除一切因完成其负责工程所引致之垃圾、废弃钢材、连接件、套管、剩余材料等。垃圾及废物必须收集及堆放于总承包单位指定的地点。
- d. 在工程竣工之后和移交完成工程之前，承包人必须在总承包单位的安排下尽快搬走所有的施工机械、钢材、连接件、套管、剩余材料等。假如承包人不遵守此等指示，总承包单位可另雇其它承包人进行清理工作，并由承包人负责与此有关的一切费用。
- e. 在工程竣工之后和移交完成工程之前，承包人必须：
 - (1) 负责本分包工程范围内清洁，除去一切标志、污斑、指印和其它的油污和脏物。
 - (2) 遵照生产厂家关于清洁方法的指示，清抹表面，清除多余的润滑剂及其它物体。
- f. 承包人应于工程竣工或交接 7 天前将带签条标明的钥匙、竣工图、使用说明、操作及维修手册、各类保证书及合同内要求的其它数据交给总承包单位/买方。
- g. 承包人须全数赔偿因不履行本条款的规定而令总承包单位/买方所受的损失。
- h. 承包人应于实际竣工日期当天或之前将各类保证书交给买方。
- i. 所有垃圾必须袋装化。

14. 一般责任 (续)

14.10 保证

- a. 承包人须被视为已对工程之材料及操作工艺完全符合工程规范、特别工程规范和图纸的要求作出了保证，特别但并不限于对防水、防火、隔热及隔声等的要求作出的保证和连同所需的保证文件。假如由于承包人未能符合工程规范或图纸要求，他需负责免费修补任何可能在缺陷保修期或保证期内出现的任何缺陷，并令买方完全满意。
- b. 承包人须负责在任何证书发出前或后与工程有关的诈骗、不诚实或欺诈、隐瞒的后果。
- c. 承包人须在工程开工前，向买方提交由买方认可之银行或非银行金融机构发出之有效履约保证书，并将此保证书之有效期维持到买方根据总承包合同条件发出实际竣工证书为止，此项费用应包含在比选回复总价内。
- d. 若分包工程在进行中导致总承包单位或其它承包人的已完成工程受到损坏，承包人必须自费负责修复其损坏。若承包人未能及时进行修复而该延误会影响整项工程进度及竣工期，买方有权另雇其它承包单位进行修复，而一切费用将在承包合同总价中扣除。

14.11 保护

- a. 从开工之日起，承包单位应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程实际竣工移交至总承包单位之日止。此后，上述照管责任即交给总承包单位。
- b. 承包单位在负责照管期间，不论任何原因（买方引致的原因除外）造成本工程或其任何部分，以及材料、设备、装备、临时工程的损坏，承包单位均应自费弥补上述损坏、损失或损伤，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。
- c. 对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包单位负保护责任，如发生任何损坏，承包单位须予以修复并承担一切所需费用。

14. 一般责任 (续)

14.12 现场指令

- a. 承包人应保持一个有效的组织,使买方方发出或由总承包单位转送的所有指令能立刻传送到现场。
- b. 承包人只应接受买方方或由他们书面授权发指令的人员的指令。
- c. 承包人应把买方方与总承包单位或上述所指经授权的该等其它人员发给他或他的施工负责人的所有现场指令记入日记簿内,并在发出该等指令当天于每项登记边旁取得买方方与总承包单位或该等其它经授权的人员签署或简签。
- d. 承包人应在有需要时于任何合理时间允许买方方、总承包单位、监理及估算师验查该部日记。
- e. 承包人须依时参加有关本工程的任何会议,在未得到买方方或其授权代表批准前,承包人不能藉辞任何原因缺席。

14.13 工程验收

- a. 施工中承包人根据买方方的要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过买方方审核同意并签证。
- b. 凡隐蔽工程,经承包单位自检后,应填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表在 48 小时前通知买方方检查。买方方接通知后,在适当时间内组织质检,符合设计要求在验收记录签字后,才能进行下一道工序的施工。
- c. 施工质量不符合设计要求,要立即停工。返工费用由承包人承担,且工期亦不会延长。
- d. 工程竣工时,承包人向买方方提交依技术规范所述的一切文件与图纸,买方方应及时组织验收。经验收达到国家建筑工程施工及验收规范和合同要求的质量等级后,则根据买方方发出的竣工证书内指定的日期为实际竣工日期。
- e. 承包人在进行测试及检查前七天须通知买方方。所有测试及检查须有买方方在场方可进行。
- f. 承包工程的工期及承包合同总价包括所有测试及检查获得买方方及有关政府部门认可合格为止。承包人须承担任何因重新测试或检查而导致工期延误的负责及一切额外费用。

14. 一般责任 (续)

14.14 保险

- a. 承包人应按当地政府之法规投保适当之劳工及医疗保险。
- b. A 地块建筑工程一切险和第三者责任险由 A 地块施工总承包单位投保，承包人可自行查阅保单副本。B 地块建筑工程一切险和第三者责任险有承包人自行购买。
- c. 承包人在买方的安排下可审阅买方已投保的保险书(包括相应所有由总承包单位/承包人自行承担的免赔额)：
 - i) 保险单的条款将采用国内惯用的建筑工程一切险及第三者责任险的条款。
 - ii) 因火灾、雷电、风暴、水灾、地震、飞机或空中飞行物体的坠落或暴动等所引致分包工程损失或因分包工程引致第三者造成损害，建筑工程一切险或及第三者保险的各项垫底赔款及免赔额应由承包人承担。

14.15 工人住宿

- a. 因施工现场不允许住宿及临时设施搭设，承包人须自行考虑并承担工人宿舍的场外搭设或租房、租借场地及相关审批手续的办理、场外搭设临时设施的费用，上述内容的一切相关费用含在合同总价中，将来不因任何原因进行调整。
- b. 承包人须自行安排住宿并对其工人非法进入他人地方的任何行为负责。

15. 基本设施

15.01 施工人员

- a. 承包人应在现场提供和雇用与下列工程施工和工程维修有关的人员：
 - (1) 在各自的工艺范畴里具有资深的技术和经验的技术员，以及该等有能为管理所需而能进行工程适当管理的负责人、工队长和施工技术员。
 - (2) 适当地和及时地进行工程施工和维修所需的熟练劳动工人。
- b. 买方方可发出指令（但不应无理或无根据地）要求承包人从工程现场内调离所雇用的任何不称职人员，费用由承包人负责。
- c. 对任何被解雇或离职的技术或管理人员，承包人必须立即重新调派有资深技术和经验的人员填补其职位空缺，并必须得到买方的认可。
- d. 在整个分包工程施工期间在未得买方的批准，承包人不可让工人住在工地现场，也不许他非法进入他人的场地。承包人将需对其工人非法进入他人的场地负责。
- e. 所有施工管理人员及施工人员应按施工当地法规持有有效上岗证及证书。

15. 基本设施（续）

15.02 施工机械、脚手架等

- a. 为确保工程施工能顺利地进行，承包人应提供所需的一切施工机械，以及所有其它的机械设备、工具、器材、梯子、棚架、工作平台、油布等，并保持其良好的操作和安全状况。所有该等机械设备等费用，均已视为已含在分包金额内。
- b. 所有施工机械的维修应在正常工作时间以外进行。为了保证工程不受任何一部机械的停机而中断，承包人应提供足够的各种类型的后备施工机械。
- c. 若买方或其授权代表认为承包人所提供的施工机械未能达到应有的操作要求，或过于残旧，或不符合安全标准要求时，买方有权发出指令给承包人改良 / 彻底维修 / 更换 / 禁用该等施工机械。
- d. 若承包人所提供的施工机械、设备、工具需要进口，承包人须负责该等施工机械、设备、工具的一切有关税项、进口 / 出口申请批文手续、有关之运费及其它费用，所有牵涉的费用由承包人承担。
- e. 提供、架设、在需要时改动及维修一切必需及符合工程进度与需要的脚手架，在不再需要时按有关之标准、规范和技术要求及安全守则拆去脚手架并修复受影响的地方。

15.03 BIM 的要求

- a. 承包人须按合同之工程技术规范中《BIM—施工总承包招标 BIM 技术要求》中要求进行整个项目 BIM 工作并提交相关成果，由此引起的费用已经包括在承包金额内。

15.04 绿色环保建筑及 LEED 要求

- a. 绿色环保建筑及 LEED 系统、WELL 的成功执行，承包人的角色是至关重要的。
- b. 本项目要求绿色建筑二星，公寓部分要求 LEED 金奖及 WELL 金奖，相关技术要求详见合同第五部分工程技术规范中《绿建—绿色建筑工程技术规格书》。

16. 总承包单位对承包人提供的设施与配合

- a. 总承包单位须负责对整个项目（包括专业承包人所进行的工程）负责，应迅速将买方或买方方发给他的工程指令中有关分包工程的部分传送给专业承包人，并确保该类指令迅速得到执行。
- b. 总承包单位必须免费向专业承包人提供所有合理的设施，以便专业承包人能够顺利开展他们的工作。这些基本的设施包括以下所列项目（但不仅限于此）：
 - (i). 提供比选文件内规定数量的办公室，竣工时全部拆除及清理。
 - (ii). 提供及安排场地让承包人建造自己的辅助设施及贮存仓库。当工程竣工时现场的辅助设施及贮存库应全部拆除，其中包括内部照明及配线，总承包单位应负责管理专业承包人建造、拆除和清除该等设施。
 - (iii). 总承包单位须作好安排，以便专业承包人能与其共同使用现场的通道与场地，并应向专业承包人提供合理的施工作业空间。
 - (iv). 在整个分包工程施工期间，总承包单位应向其施工现场，办公地点及贮存仓库等提供足量和便利的施工用电，包括现场照明，动力机械、设备、测试和运行等所需的用水与用电量。
 - (v). 让专业承包人合理使用总承包单位在工地内现成有的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施。总承包单位还须配合及管理承包人搭拆其自用脚手架。
 - (vi). 允许专业承包人合理使用总承包单位设在现场的卫生设施。
 - (vii). 允许专业承包人合理使用总承包单位在工地现场的电话等通讯设施。但若承包人需要用长途电话或传真设施，承包人需要向总承包单位缴付有关的费用。
 - (viii). 向承包人提供临时照明，施工临时用电和用水的接驳点。总承包单位应按经批准的施工组织设计所绘制的供水、供电平面和系统位置，在各层施工面设置供水和供电接驳点，并配置必须的控制开关。承包人须自行负责所需的接驳喉管及电线，并在完成工程之后，按总承包单位之指示，清除一切遗留在工地之材料到每层一个指定的垃圾堆放处。本工程水费及电费（包括设备安装工程试运行，消防、服务电梯、设备测试在本合同工程移交运营方前的正常运行、测试）由总承包单位负责，已包括在工程基本措施项目内，即相关费用已包括在承包金额内。
 - (ix). 向专业承包人提供在工地上现成有的机械、设备、垂直运输机械、现成的设施，并协助专业承包人进行物料的装卸、起吊及水平向的运输。另外，利用现有的机械设备帮助专业承包人将其材料、设备等卸至指定位置、吊放至作业现场。

16. 总承包单位对承包人提供的设施与配合（续）

b. （续）

- (x). 总承包单位须负责对整个工地的看管与保安工作。负责协调专业承包人对已完成分包工程的保护以防损失，其中包括防火、防风、防雨、防盗等措施。
 - (xi). 向专业承包人提供为保障现场安全所需的围墙、护网及板等物品。
 - (xii). 负责孔、洞、槽等的填补、灌筑与修复工作。这类工作主要有如下几项（但不仅限于此）：
 - (a) 用混凝土或水泥砂浆等材料填实设备、框架及建筑结构、门窗框与结构/墙体之间的缝隙。修补好一切安装完管道、槽架的砖墙洞，并达到防火、防水等级要求；
 - (b) 为外露的电线、管道等批灰，及在批灰前的粉刷工作；
 - (c) 进行其它一般所需的修补工作。
 - (xiii). 负责清理由专业承包人堆放置指定地点之垃圾与废料，当分包工程在工地实际开工时，总承包单位将安排及指定每层一个的垃圾及废料堆放的地点，承包人须自行负责收集及堆放垃圾及废料到指定的地点。
 - (xiv). 向专业承包人提供其所需的标高、定位点、线等。
- c. 总承包单位须对工程的整体进度负责，熟悉各专业承包工程的具体要求，尤其是对那些影响土建施工进度分项工程须特别注意。并应要求各专业承包人提供专业分包工程的施工组织设计与进度计划进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决的办法。
- d. 总承包单位在各分项工程施工前须与每一个专业承包人联系，以求了解专业承包人在该分项工程上的特别要求，如开槽，预留孔洞，预埋件等。如未做这项工作而导致额外的施工费用，将由总承包单位自己承担。

16. 总承包单位对承包人提供的设施与配合（续）

- e. 在每次浇筑混凝土前至少 24 小时，总承包单位应与专业承包人/买方及设计单位联系以确定须预埋的配件、预留的孔洞、槽口等，并负责完成这些工作。另外，应给专业承包人足够的时间去放置电缆、管道套管、墙管等其它类似的工作。当混凝土浇筑后，总承包单位必须与承包人联系以检查每一配件、管道套管、墙管等位置的准确性。若因总承包单位未做好与承包人/买方及设计单位之协调与联系而导致预埋配件、管道套管、墙管、孔洞等位置错误，一切补救后果必须由总承包单位承担。砌筑墙体前至少 24 小时，总承包单位应通知专业承包人/买方及设计单位提供预留墙洞位置和尺寸，预埋管道位置和尺寸，若因总承包单位未按时通知造成遗漏，一切补救措施费用必须由总承包单位承担。
- f. 预留孔洞/槽的方式及材料由总承包单位自行决定并承担相关费用。若由于总承包单位预留的孔洞、槽口、凹槽等不符合要求（如：位置、尺寸、形状、倾斜等等）引起的变更、修补、封堵等所有费用由总承包单位自行承担。
- g. 总承包单位须负责按图纸及技术规范要求预埋配电箱、消防栓等之木套箱，包括选料、下料、制作、安装、固定等一切相关工作。
- h. 对于那些因布设管道、电缆、线管等而降低了结构整体强度的砖石结构，总承包单位须负责提供拉杆、钢丝网或其它材料进行加固处理。
- i. 组织及配合机电承包人进行设备、系统调试工作，移交运营方前的调试水电费等由总承包单位负责。
- j. 总承包单位负责组织及协调项目各阶段的验收工作，包括但不限于人防、结构、消防、防雷等。
- k. 没有包括在上述内容中，但是按照 13 国标清单规范、附件十六中要求中总承包服务费包括的内容。
- l. 所有为所需向专业承包人提供的其它配合与协调服务费用。

伴随服务内容

附件 A - 承包人负责的图纸设计与提交

承包人负责的图纸设计与提交

1. 总则

- 1.1 承包人需负责编制及向买方提交施工所需的“施工详图”“配制图”“翻样图”“设备综合协调图纸”“设备与土建综合协调图纸”及“设计说明”以便得到买方的认可和批准。“设备综合协调图纸”将由承包人负责编制，经承包人审核后呈交给买方审批。
- 1.2 本文的“施工详图”“配制图”“翻样图”是指承包人、分包单位、制造商、专项供应单位等专门为本工程某一部份或某几部份设计的图纸，示意图，图表及其它数据。并由承包人根据合同图纸和由买方于工程进行期间发出的图纸而绘制的深化图纸。
- 1.3 “设备综合协调图纸”是指由承包人编制并与其它分包单位或各设备专业协调过的图纸，并在图上表明各专业工程设备的位置、关系及尺寸、安装过程和将来的维修工作。
- 1.4 “设备与土建综合协调图纸”是指安装本工程各专业设备所需的一切结构洞口，结构支撑，混凝土底座等的详图。
- 1.5 “竣工图”是指完整示意和记录了本工程设备、系统、构件实际安装的情况、位置、尺寸及节点详图。
- 1.6 如有必要上述的图纸应配计算书和辅助资料，以便买方对提交的图纸进行审阅。承包人必须负责与协调各机电分包单位/独立专业承包人提交有关资料及编制上述各类图纸，确保这类图纸之间是相互协调与统一的，并且要保障各专业承包单位与其本身所提交图纸的时间符合已获买方批准的工程进度计划要求。
- 1.7 承包人一旦提交了施工详图、配制图、翻样图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图，这就表明承包人已确定和核实了所用的材料，场地测量及有关的施工标准所提供的资料、尺寸、设备能满足所提供的空间，其中包括将来的维修空间，并且提供的文件资料符合工程要求和合同要求。

所有提交给买方的施工详图、配制图、翻样图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图等须事先经过承包人的检查与更正，任何未经承包人认可签署的图纸都会被买方退回，而且承包人与各分包单位须承担由此引起的工期延误责任。
- 1.8 承包人提交的施工详图、配制图、翻样图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图得到买方的认可后再交回承包人。上述图纸一旦被买方认可批准后，承包人不得偏离这些图纸要求。如果承包人偏离这些图纸去施工、安装、由其承担所造成的后果，但是给买方书面同意修改的除外。

1. 总则 (续)

1.9 承包人应在所提交的图纸或其它资料上特别注明经修改的内容和一切买方要求注明的事项。

施工详图、配制图、翻样图、设备综合协调图纸、设备与土建综合协调图未经买方的认可、批准，承包人/分包单位不得进行任何部位的施工安装。工程各部分应按批准的图纸文件施工。

1.10 买方有权要求承包人补充有关图纸和资料，这部份增加的图纸应是无偿的。

1.11 施工详图、配制图、翻样图、应按相关的工程进度要求提交(买方有权定出合适的时间)，或图纸应在买方发出要求的两周内提交。买方可拒绝、批准或修订这些图纸，如果施工详图遭到拒收，承包人应按买方的建议负责进行修改，并在买方提出意见的一周内重新提交上述修改的图纸，以便不影响施工进度。

1.12 施工详图、配制图、翻样图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图纸不能视为合同图纸，它们仅是项目实施过程中的一个必要步骤。尽管买方审阅和批准了所提交的图纸，资料或其它文件，但这不能免除承包人在本合同下的职责，责任和义务。

1.13 如果承包人未能按合同进度提交施工详图、配制图、翻样图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图或其它有关文件，或未留有充足的时间让买方审阅，或买方对此提出修改，有重新提交和批准文件的要求，承包人以此原因索求的额外补偿与延长工期是会被考虑的。

2. 承包人提交施工详图

2.1 承包人提供的图纸要装订成册，应包括(但不限于)

- a. 技术规范中要求的详图，其中包括电气设备系统，采暖，通风及空调系统，给排水，消防系统及煤气系统(设备安装之图纸由各分包单位/独立专业承包人提交，惟承包人须负责协调，确保这类图纸之间是互相协调与统一的)
- b. 设备综合协调图纸(如上述机电设备是由不同分包单位/独立专业承包人完成，承包人则需要负责综合及协调各分包单位/独立专业承包人之图纸和辅助资料以便编装设备综合协调图纸)
- c. 设备与土建综合协调图纸
- d. 基坑开挖及临时支持系统设计图纸

2.2 承包人也应与其它分包单位协调并提供施工详图和辅助资料

2.3 承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和一份技术规范，以便在任何合理的时间给买方参阅。

3. 图纸、文件提交进度

- 3.1 承包人应按总的施工进度编制一份详细的文件提交进度表，并标明向买方提交施工详图、配制图、翻样图、设备综合协调图、设备与土建综合协调图的具体日期。
- 3.2 图纸文件的提交到批准有关的设备、材料和图纸这段时间至少要有60天的时间段。不过在任何情况下提交图纸、文件的时间要大大提前于安装日期，要留有必要的时间进行审阅，作可能的修改及重新提交、订货、确定设备和材料装运至工地，其中包括损坏或遗失材料或部件的替换时间。
- 3.3 承包人应与买方协商文件提交进度表，如有必要应加以补充和修改，整个详细进度应能被买方接受。以后所有图纸、文件的提交应按商定的进度表提交。
- 3.4 若承包人不能依据经买方批准后之进度表所指定的日期内完成编制及提交施工详图、配制图、翻样图或综合协调图，或其它应由承包人提供的资料，而该延误会引起整项目的进度及竣工期，买方有权作出决定，指令承包人贮购任何种类的设备、物料或选择采用任何施工方法，而所导致之额外费用均由承包人承担。如果承包人在收到买方指令后的四周内未能发出材料订单，买方有权直接从厂商（多间厂商）处订购材料和 / 或设备，所有这类贮购的费用其中包括运费、保险、处置费和行政管理费均应从承包人的金额中扣除，或者由买方决定的其它方法来收回这笔费用。
- 3.5 所有需要提交的资料必须附有中文说明。

4. 设备综合协调图和设备与土建综合协调图

- 4.1 承包人须提供并绘制建筑设备与土建综合协调图纸经承包人审核后，呈交给买方审批。应包括(但不限于):
 - a. 电气设备系统装置工程
 - b. 采暖、通风及空调系统装置工程
 - c. 给排水及煤气系统装置与消防系统装置工程
 - d. 其它一切设备系统装置工程
 - e. 上述一切设备有关的土建设施工程
- 4.2 最小的施工图比例如下所示：

平面	1: 100
剖面	1: 50
节点	1: 20

4. 设备综合协调图和设备与土建综合协调图（续）

4.3 设备协调图的最小比例如下所示：

平面	1: 50/1: 100
剖面	1: 20
节点	1: 20

- 4.4 如果在各类设备图纸之间发生不一致，或有冲突，承包人应作出必要的补充和修改，然后向买方提供经修改过的图纸。
- 4.5 承包人应保证其各类设备图纸的协调是正确而有效的。如果在各类设备图纸之间产生冲突，尽管这些图纸已经买方批准，但由于承包人的协调失当引起的拆除，重新定位或重新布线所造成的任何费用均由承包人承担，同样也不能因此延长工期。
- 4.6 买方检查或协调设备施工图不会免除承包人在技术、尺寸等方面的责任，所有一切要符合合同中的设计图纸，设计说明，并遵守有关的标准、规范及条例。
- 4.7 图纸完成后，须向买方递交2套设备综合协调图纸和供其审阅。如被接受后，承包人应提供一套经修订审阅的底图供买方签署，然后将此经签署的底图晒制6套送交买方使用，底图由承包人保管。
- 4.8 如果买方提出改变设备平面布置，承包人应修改设备与土建综合协调图，同时，需与承包人协调，重新提交修改的设备综合协调图，这种修改重新出图是无偿的。

5. 竣工图及有关文件

- 5.1 在本工程实际竣工日起计30天内，承包人应按国家关于竣工图绘制要求和规定，向买方提交本项目承包工程和专业承包工程/独立专业承包工程全套完整的竣工底图供买方审阅签署，经买方批准后，承包人应向买方提供经批准的全部底图，4套有批准人签署的蓝图、纪录有全部竣工资料的电脑磁盘、两套设备操作、维修守则及报告。
- 5.2 竣工图应包括有关的施工详图、配制图、翻样图和节点，买方在签发接收证书之前，图上显示出的确切范围和详图应得到买方的同意。
- 5.3 设备竣工图应包括各专业工种的图纸，如电气、暖通、给排水、动力等。

伴随服务内容

附件 B - 施工界面表

附件 2:

工程质量保修书

买方（全称）：南京玄武文化旅游发展集团有限公司

承包人（全称）：_____

买方和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就梅园地块建设项目施工 XXX 工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____。
。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏 为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为____ 24 ____个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，买方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，买方可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由买方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由买方、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

买方(公章)：_____

承包人(公章)：_____

地 址：南京市玄武区杨将军巷 9 号

地 址：_

法定代表人(签字): _____

法定代表人(签字): _____

委托代理人(签字): _____

委托代理人(签字): _____

电 话: 025-83682515

电话: _____

传 真: _____

传 真: _____

开户银行：招商银行南京分行营业部

开户银行:

账 号: 1259 0777 3210 301

账 号: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

附件 3:

履约保证书（样本）

业主/建设单位：南京玄武文化旅游发展集团有限公司

注册地址：_____

承包单位：_____

注册地址：_____

担保人：_____

注册地址：_____

业主/建设单位与承包单位用书面形式于_____年_____月_____日签定的中华人民共和国南京市玄武区梅园地块建设项目***合同协议书；或业主/建设单位与承包单位用书面形式于_____年_____月_____日签定之中标通知书，双方同意按该中标通知书内之规定及要求签订中华人民共和国南京市玄武区梅园地块建设项目*****合同（下称“合同”）。

承包单位就上述合同进行投标，在该合同内承包单位并同意根据上述合同条款实施并完成供应及安装所有在合同内规定之设备及物料，即中华人民共和国_南京市玄武区梅园地块建设项目****合同的供货、安装、监管，测试、竣工及免费保修。

承包单位及担保人双方现于_____年_____月_____日在本保证书上签字盖章，并兹证明本保证书已生效。

鉴于业主/建设单位同意承包单位执行上述工程，承包单位及其担保人谨此向业主/建设单位作出如下保证：

1. 承包单位将根据合同的真正目的、意图和含义履行和遵守合同中所约定的条件和规定。
2. 如承包单位违约，业主/建设单位可向担保人发出书面索偿，该书面索偿要求便被视为有充分证据证明承包单位违约事实，不论承包单位同意与否，担保人须视承包单位为违约者，担保人并须在收到书面索偿要求后 5 个工作日内无条件向业主/建设单位赔偿其因此而蒙受的损失（业主/建设单位无须对其索偿作进一步证明），直至赔偿额达到保证金额人民币 _____(RMB _____)，若赔偿金额未达到本保证书订明的最高金额时，即包含在本保证书内余下的保证金额仍然生效。

履约保证书样本 (续上)

2. (续上)

业主/建设单位可单方面要求执行本保证书，无须事先对承包单位或其他方作出任何行动或诉讼，或先获得任何法律裁判或判决。

3. 业主/建设单位和承包单位双方同意任何合同条件、工程范围或工程性质的更改，和业主/建设单位按合同所宽限的时间，或业主/建设单位对合同有关事宜的任何忍让皆不会将担保人的责任免除。业主/建设单位及承包单位均毋须再另行征得担保人对此等更改、宽限、忍让的同意。

4. 本保证书的有效期至下述两项事宜其中一项事宜得到实践或解决止：

(1) 如有索偿，则当业主/建设单位获得赔偿，并且直至赔偿总额已达到本保证书第2条所订明的最高金额；或

(2) 如无索偿，则当工程竣工验收合格，得到业主/建设单位发出竣工证书。

如业主/建设单位有任何索偿，必须在本保证书有效期终止前以书面形式送达担保人。担保人之责任及承诺于有效期终止日自动解除，而本保证书亦不须退回担保人作注销。

如业主/建设单位延迟行使本保证书赋予的任何权利，均不可视为业主/建设单位对该权利的放弃。纵使业主/建设单位按本保证书行使所赋予的权利，亦不减少业主/建设单位在合同及法律规定下所赋予的其他权利。

5. 根据本保证书支付的款项应为净支付额，所有现在或将来的任何税项、税务、索赔、酬金、任何性质和任何人要求扣除或扣缴均不能从任何根据本保证书支付的款项中扣除或扣缴。

6. 此履约保证书对承包单位及担保人各方本身，其继任人及受让人均共同地和分别地有不可撤销的约束力。在未取得业主/建设单位的书面认可前，承包单位及担保人均不得将本履约保证书内的权利和责任转让或撤回，但业主/建设单位可全权及自由转让根据本保证书所得到的权利和利益，并无须取得担保人或承包单位的确认（唯业主/建设单位需通知担保人和承包单位），而当转让发生时，担保人和承包单位仍会受本保证书所订立的一切条文及条件所约束，并将业主/建设单位的继任人及受让人视为业主/建设单位，担保人应确保业主/建设单位或其继任人及受让人的权利和利益不受损坏。

履约保证书样本（续上）

7. 即使本保证书内任何一条条款出现不合法、失效或作废、担保人及承包单位对本保证书的责任亦不能避免或作废。
8. 任何根据本保证书发出的通知或索偿，在交付时须视为送达，用预付邮信件发出的通知或索偿，在邮戳的日期四十八小时后须视为送达，用书面发出的通知或索偿，在拍发时须视为送达。
9. 本保证书受中华人民共和国法律所管辖及约束。与本保证书有关的或由其衍生的法律争议，可将争议提交至本承包工程所在地的人民法院通过诉讼解决。

承包单位（公章）：_____

法定代表人或获授权代表签署：_____

姓名：_____

职位：_____

担保人（公章）：_____

法定代表人或获授权代表签署：_____

姓名：_____

职位：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5 :

预付款担保

南京玄武文化旅游发展集团有限公司（买方名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与
南京玄武文化旅游发展集团有限公司（买方名称）（以下简称“买方”）

于____年____月____日签订的梅园地块建设项目****（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

地址:

邮政编码:

电话:

传 真:

年 月 日

附件 6:

支付担保

_____ (承包人):

鉴于你方作为承包人已经与 南京玄武文化旅游发展集团有限公司 (买方名称) (以下称“买方”) 于____年____月____日签订了 梅园地块建设项目 XXX 工程 (工程名称) 《建设工程施工合同》 (以下称“主合同”) , 应买方的申请, 我方愿就买方履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的____%, 数额最高不超过人民币元 (大写: _____) 。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为: 连带责任保证。
2. 我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与买方协议变更工程款支付日期的, 经我方书面同意后, 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。买方未按主合同约定向你方支付工程款的, 由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及你方工程款付款条件已成就、买方未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号。我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料并经审核满足付款条件后 7

天内支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 买方按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使买方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与买方的另行约定，免除买方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与买方协议变更主合同的，如加重买方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成买方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向____工程所在地____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 7:

廉洁合同

买方(全称, 以下简称甲方): 南京玄武文化旅游发展集团有限公司

承包人(全称, 以下简称乙方):

为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风, 防止各种不正当行为的发生, 根据廉政建设的各项规定, 结合工程项目的特点, 特定立本合同如下:

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往, 不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品, 不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作, 不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口, 邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价 1—5% 的违约金。由此给甲方单位造成的损失均有乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，送交鉴证部门一份。

甲方：

乙方：

(盖章)

(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

年 月 日

鉴证部门：（盖章）

鉴证日期：年月日

附件 8:

安全生产协议

甲方（全称）：南京玄武文化旅游发展集团有限公司

乙方（全称）：_____

鉴于乙方同意按照《梅园地块建设项目（南京钟岚里综合发展项目）合同》（以下简称：《***合同》）的合同文件的要求履行其责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度保证梅园地块建设项目****工程（以下简称：“本工程”）的圆满竣工；依照中华人民共和国相关法律、法规和规章等文件的规定，经双方友好协商，达成本协议如下：

一、本协议适用法律

本协议适用中华人民共和国法律、行政法规及地方法规。中华人民共和国及地方建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本协议。

二、文件的组成及解释顺序

本协议是作为《本合同》的说明和相互补充。如果本协议与《本合同》文件之间出现歧义或相互矛盾，以标准较高者为准。

在本协议的履行过程中，双方签署同意的与本协议订立或履行有关的协议、信函、备忘录等亦构成《本合同》组成部分，具有同等法律效力。

三、安全生产中甲方权责

(一)对于乙方违反《中华人民共和国安全生产法》（以下简称：《安全生产法》）及其他有关安全生产的法律、法规、标准、规范的行为，甲方有权要求乙方予以整改。

(二)对于乙方未严格落实本协议约定责任的,甲方有权限期整改、予以处罚直至停工。

(三) 对于乙方的安全生产及其管理情况，甲方具有知情权、检查权、处罚权。

(四) 甲方有权参加项目安全生产例会和工程监理会。

四、安全生产中乙方权责

乙方对本工程的安全生产负全责:

(一) 企业资质及相关资格要求:

1、乙方作为本工程的承包单位，应具备《中华人民共和国建筑法》第二十六条：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工

程。”规定的有效资质。必须具备有效的安全生产许可证。

2、乙方专业分包工程的分包单位须具备相应的有效资质及有效的安全生产许可证。

3、乙方的经理及负责本工程的项目经理、副经理、总工程师、安全生产负责人必须通过建委等相关部门安全考核方可任职。

4、乙方派出的项目经理必须具备法规规定当期的任职资格；总工程师必须具备国家考核批准的高级工程师任职资格。

5、乙方的本工程项目经理、副经理、总工程师、安全生产负责人不得兼任其它工程项目职务。

6、乙方安全人员配置：

(1) 乙方应当成立由项目经理负责的安全生产管理机构，并设立安全总监具体主抓安全生产工作。

(2) 乙方必须遵照《国家安全生产监督管理局 11 号令》的有关规定配备注册安全工程师。

(3) 安全生产管理机构应包括企业派驻到项目的专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应当按企业资质类别和等级，并根据企业生产能力或施工规模，按规定足额配备，出勤必须达到 100%。

7、乙方垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、电工、电焊工等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。乙方保证甲方免于任何因乙方违章使用未取得特种作业操作资格证书的人员从事特种作业而导致的任何损失或责任。

8、乙方用工持有特种作业操作资格证书或临时操作证的人员，在进场作业前必须严格进行“三级”教育，考核并颁发安全上岗证；乙方保证甲方免于任何因乙方违章使用工人而可能导致的任何损失或责任。

(二) 依法组织施工：

1、乙方须在承包合同履行期内，遵守有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规范性文件等的要求或规定，并遵循国家颁布的《安全生产法》，依法组织施工。

2、乙方对施工现场的安全生产负全责。乙方依法将建设工程分包给其他单位的，分包施工单位必须具备相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。乙方对分包工程的安全生产不仅承担承包安全管理责任，且承担与分包施工单位同等、完全责任。

3、乙方严禁违法分包或转包本工程。对于因乙方违法分包或转包本工程而导致生产安全

事故的由乙方承担全部损失和责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4、乙方施工前按要求向分包单位提供与分包工程施工作业有关的资料，分包单位采取相应的安全技术措施。对于因乙方未向分包单位提供与分包工程施工作业有关的资料而导致生产安全事故的由乙方承担全部损失和责任。

5、乙方不得违章指挥、违章作业。对于因乙方违章指挥、违章作业组织施工而导致生产安全事故的由乙方承担全部损失和责任。

6、乙方或分包单位使用劳务公司用工的，必须要求劳务公司提供劳务人员签订的劳动合同，并给用工人员上保险，特种作业人员必须提供有效的行业操作证原件，所有劳务人员必须经过正式安全培训，上述资料须在乙方、甲方备案。

7、乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施以及消防保卫方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，报监理、甲方批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

对工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，乙方还应当组织专家进行论证、审查。以上方案按照程序编制完成后乙方应由乙方配备的注册安全工程师签字后，报监理审核、报甲方审批，并按规定程序签字后方可实施。

8、对于因乙方未按批准的施工组织设计（施工方案）组织施工而导致生产安全事故的由乙方承担全部损失和责任。但是，施工组织设计（施工方案）通过甲方、监理的审批并不能减轻或免除乙方对其安全性、实用性、质量、进度承担全部责任。

9、建设工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

10、在整个工程施工期间，乙方应委派具有合法上岗资质和有足够经验的安全员或安全工程师，并配备足够的人数常驻现场。安全员或工程师应负责组织召集和主持每周至少一次所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产例会，每天至少一次对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。

11、乙方应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救所有伤员，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，并立即向甲方和监理工程师报告和以事故报告的形式向有关政府部门或管理机构报告。

12、乙方制定的或准备的任何用于本工程现场安全生产的手段、措施、方法和程序等应报监理注册安全工程师和具有注册监理工程师资格的监理工程师审核；监理工程师的此类审核不解除或减轻乙方受合同制约的任何责任；乙方还应为那些不便于人员进出的永久工程的施工区，设立紧急情况下逃生的疏散通道。

13、乙方作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

14、乙方应当按照工程情况编制安全事故应急处理预案，并组织管理人员、作业人员定期进行演练；该预案应当经单位技术、安全负责人和注册安全工程师签字，由监理、甲方审批。

15、乙方应当配合政府管理单位、甲方、监理单位的安全检查；对乙方违反法规规定的，上述单位有权责令整改直至停工；对由乙方原因造成的整改或停工造成的经济、时间损失由乙方自行负责；同时甲方保留对工期损失所带来的其他损失的追究权利。

16、乙方应在现场设置扰民、民扰工程问题办公室，并由专人负责接待工作。

17、乙方必须按合同约定按时支付劳务用工人员工资，因乙方拖欠劳务用工人员工资而引发的劳务用工人员滋事、围攻、游行示威、伤亡事件所造成的工程延期及其它经济损失和负面影响，以及因此受到行政主管部门处罚或追究行事责任由乙方承担全部责任。

(三) 乙方施工现场要严格执行施工管理规定：

1、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志（指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌、宣传画、标语等）。安全警示标志必须符合国家标准。

2、乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。如发生暂时停工，乙方应当做好现场防护，所需费用由造成停工的责任方承担，或者按照合同约定执行。

3、乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求；职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。乙方严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

4、乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线等，应当采取

专项防护措施。

5、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，并对施工现场实行封闭围挡。

6、乙方在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

7、乙方应当向作业人员提供符合施工要求的安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

8、乙方作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，使用或提供合格的施工机械、机具，并要求操作人员正确使用安全防护用具、机械设备、用具等。

9、乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，确保符合施工要求。

10、乙方应对安全防护用具、机械设备、施工机具及配件设专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

11、乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前：

(1) 乙方应当组织有关单位进行验收，或委托具有相应资质的检验、检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由乙方、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。

(2) 乙方使用《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验、检测机构监督检验合格方可使用。

(3) 乙方应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

12、同一施工现场使用2台以上塔吊的，乙方应编制群塔作业方案，并承担相应责任。因群塔作业方案不符合要求而导致生产安全事故的，乙方负主要责任。相邻工地的相邻塔吊应当按规定立塔，后立塔的施工现场乙方应确保塔吊之间的安全距离。因安全距离不符合标准而导致生产安全事故的，由后立塔的乙方负主要责任。由于违章指挥、违章操作导致塔吊发生生产安全事故的，由违章指挥、违章操作人员所在单位负主要责任，乙方负施工现场安全管理责任。

13、非乙方分包的作业人员任意拆改施工安全防护设施，造成生产安全事故的，由拆改防护设施人员的单位负主要责任，乙方负施工现场安全管理责任。

14、施工现场由于特殊原因需要进行交叉作业的，必须采取相应的安全防护措施。由于交叉作业造成的生产安全事故，乙方负施工现场安全管理责任。

15、乙方租赁使用的塔吊等大型机械设备发生生产安全事故，有下列情形之一的，由乙方承担全部责任和损失。

- (1) 未与租赁单位签订安全生产管理协议；
- (2) 强令指挥机械设备操作人员违章作业；
- (3) 承租不符合国家和本市有关要求的大型机械设备；
- (4) 使用没有资质的施工单位进行起重设备安装、拆卸；
- (5) 承租单位配备的操作、指挥人员误操作或使用没有特种作业操作证人员上岗发生生产安全事故。

16、事故发生后因乙方伪造事故现场、故意拖延或隐瞒不报，致使事故现场被破坏或事故原因难以查清的，乙方承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

17、乙方应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

五、对乙方施工现场管理具体要求

1、安全生产：

(1) 在现场入口的显著位置设立建设行政主管部门规定的“一图六版”，内容包括现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明；

(2) 为确保工程安全施工，须设立足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

(3) “四口五临边”的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

(4) 进入施工现场人员要配备：安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

(5) 所有机械设备，包括各类电动工具的安全保护和接地装置及操作说明。对使用的所有提升机、外用吊蓝等运输、作业机械设备进行安全防护，包括安全开关、警示铃、警示灯、护身栏杆、脚手架和安全网等等；所有机械设备应有安全操作防护罩和详细的安全操作要点

等；

(6) 乙方须对所有用于提升的挂钩、挂绳、钢丝绳等进行定期检测、检查和标定；如果监理工程师认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，乙方应立即以合格的产品进行更换；所有此类设施的安装、使用和拆除必须严格依照政府的有关法规、规章和条例等的要求；

(7) 装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员。

2、消防：

(1) 严格遵守国家、地方政府下发的有关消防管理规定，严格执行施工前安全报批程序，未经安全消防部门批准不得开工；

(2) 加强对施工现场、仓库的物资、设备、易燃、易爆等危险品及重点要害部位的管理，制定完善的安全管理措施，保证施工现场消防设施设施齐备、完好，并按规定配备足够数量的合格手提灭火器；制定技术预防措施，施工过程中选用的装修及其它材料应符合国家的防火规范，并应同时提交检验合格证；

(3) 在施工现场配置消防器材，设置临时消防给水系统。对建筑高度超过 24 米的建设工程，应当安装临时消防竖管，在正式消防给水系统投入使用前，不得拆除或者停用临时消防竖管；

(4) 主要作业场所和临时安全疏散通道 24 小时 36 伏安全照明和必要的警示等，以防止各种可能的事故；

(5) 严禁在消防通道堆放施工设备、材料及各种物品；

(6) 装备良好的易燃、可燃、易爆物品仓库和相应的使用管理制度；工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的易燃、可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施。废弃材料要及时清运；

(7) 对涉及明火施工的工作要严格履行施工现场的动火批准手续，执行用火证等的管理制度。安装、使用电器设备，必须符合用电及防火规定，防止发生火灾。乙方及其工作人员用火、用电事宜必须事先报甲方批准。施工用配电设施及其他用电设施必须有专人看守和管理；

(8) 乙方要加强对生活区的防火措施，生活区的设置必须符合消防管理规范。冬季使用煤火应注意通风，杜绝煤气中毒现象发生。

3、安全文明施工：

(1) 本工程施工现场应按照《建筑工程安全生产管理条例》及本地区省、市建设行政主管部门创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理，包括有关设施的设置、办法的制定与实施和资料的准备等；

(2) 乙方应充分认识本工程所处地理位置，保证本工程的施工始终严格依照不低于本地区省、市建设行政主管部门有关安全文明施工的各项标准和规定。

4、环境保护和 ISO14000 标准

(1) 乙方应在整个合同履约期内，依照 ISO14000 标准制定并实施相应的环保制度和措施；

(2) 乙方应采取一切合理措施，保护现场内外的环境，并限制由其施工作业引起的污染、噪音及其它对公众财产造成的损害和妨碍的后果，乙方应保证在合同期间，现场中扬尘、气体散发、地面排水及排污不能超过本地区有关规定的数值（如果有）；

(3) 任何情况下，乙方应保证在永久工程和临时工程中不得使用任何对人体或环境有害的材料，也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂。所有施工材料必须使用符合环保要求的材料；

(4) 乙方应在其项目质量保证计划中明确防止误用的保证措施，如果乙方违背此项约定的责任，任何后果由乙方完全负责；

(5) 一切所需的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由乙方负责办理全部施工工程手续，并承担相应责任；

(6) 竣工验收须经过室内环境检验测试，检验单位须是省、市质检站认可的单位，其检验结果同时提交甲方和总监理工程师，所需费用由乙方负责。

5、办公区域、民工宿舍及食堂：

乙方应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合安全性要求。应注意加强施工人员办公区域、民工宿舍及食堂的消防、卫生管理，必须避免传染病及食物中毒现象。如发现或发生传染病及食物中毒现象，必须立即启动应急预案紧急处置，同时应立即向甲方通报，并按规定向政府相关部门报告。

六、安全措施与安全责任

1、乙方在工程施工、竣工及修补任何缺陷的过程中，须遵守所适用的安全规章，并且：

(1) 高度重视所有授权驻现场人员的安全，并采取任何必要和适当的措施，保持现场（在其管理的整个范围内）和工程（包括所有尚未竣工的和尚未移交给甲方的工程）的井然有序和安全可靠、安全、文明施工，以免发生人身事故，进入工地现场人员必须要戴安全帽；

(2) 为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在甲方、监理工程师或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证一切照明、防护、围栏、警告信号和看守；

(3) 为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员提供便利，并提供保证所必须的道路、

人行道、防护棚及围栏；

(4) 每日清理并运走施工垃圾，保持工地及出入口清洁。当甲方要求及时清理时，要积极配合，保证消防通道的畅通。乙方人员不得在施工现场范围内吸烟和携带火种，其他人员有上述行为，乙方应及时制止、劝阻，并制定相应的处罚条例。

2、现场保卫和治安

(1) 加强施工现场的安全保卫工作，乙方须为现场（施工现场、料场、仓库、门口）的保卫提供足够的保安人员及相应的设施和措施；

(2) 乙方应为现场提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止与本工程无关的任何未经授权的人员（该授权人员仅限于甲方和乙方的雇员、专业分包的雇员、乙方分包的雇员、设计人和监理公司的雇员以及政府及有关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员）进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被盗或被窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件等等；

(3) 乙方须始终采取一切合理的预防措施，防止雇员或工人发生任何违法、暴乱、或妨害治安行为，并保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害；

(4) 乙方的保安人员应是训练有素的专业保安人员，允许乙方直接雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规定现场出入大门控制外，还应规定不规律的现场周边和全现场的保安巡逻；

(5) 乙方应制定并实施严格的现场出入制度并报项目管理部审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，其中应包括工程名称、证号、持有人姓名、性别、职务、所属公司等内容；出入证应加盖印章和做塑封；

(6) 如果专业分包单位、指定供应商和甲方及甲方雇佣的所有人员已经遵照执行了乙方有关现场保安和保卫管理的各项制度，但因乙方保安和保卫工作的不力或缺陷而给任何专业分包单位、指定供应商以及甲方在现场的任何财产造成了损失，乙方须承担相应的赔偿责任。

3、根据本协议内容，乙方应与所有分包人签订相应安全生产协议，对分包人的安全生产进行管理，并对分包工程的安全生产承担全部责任。

4、在对本协议内容及有关安全生产法规明确无误，并对安全生产的责任风险已有充分预见的基础上，乙方承诺，乙方在施工期间对施工现场的安全生产负全责（包括所有分包工程的安全生产），施工期间如施工现场或因施工发生的责任事故，包括造成的经济损失，人员伤亡，以及由此导致的民事、行政、刑事责任均由乙方承担。

5、事故报告：

一旦发生任何事故，乙方应尽快向甲方报告事故的详情。此外，在发生任何死亡或重大事故时，乙方应立即用最快的可行方法通知甲方、监理工程师以及任何按照法律、行政法规或规章必须向其报告的有关行政主管部门。

七、其他约定

1、乙方应于本协议书签订之日起十日内，将施工资质（复印件）、安全生产许可证（复印件），施工现场责任人、管理人员、专职安全生产管理人员、工程技术人员、特殊工种人员及工人基本情况以书面形式提供给甲方，并将上述人员资格证书（复印件）报甲方备案。

2、乙方应于本协议书签订之日起十日内，向甲方提交工程施工组织表和依照相关法律、法规、规定编制的施工现场安全、消防、防汛、治安、卫生、传染病预防等管理制度、防护方案及应急预案。遇“两会”、节假日，乙方应向甲方提供节假日值班安排。

3、双方确认，本工程的安全生产事宜，本协议有约定的，以约定为准；本协议未作约定的，以《安全生产法》及其他有关安全生产的法律、法规、标准、规范的相关内容为准。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，自甲乙双方盖章之日起生效，其有效期至本工程竣工并验收合格至全部交付甲方之日止。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

日期：____年____月____日

附件 10 付款申请单及账号资料证明

付款申请单

合同名称：_____ 合同编号：_____

付款编号：_____次付款

致：

从_____年____月____日至_____年____月____日，我司在本项目_____承包合同项下，完成工程量为_____元。

累计完成工程量（含本期）为_____元，至上期累计已支付款项为_____元。按合同_____条款：_____，本期应支付工程款_____元，累计支付至合同款的_____%（含本期）。

施工单位（章）：

负责人：

日 期：

项目监理单位意见

项目监理单位（章）

总监理工程师签字：

日期：

项目管理公司意见：

项目经理签字：

日期：

造价顾问公司意见： 详见顾问付款证书（后附）

建设单位意见：

经办人：

协管负责人：

日期：

日期：

分管负责人：

主要负责人：

日期：

日期：

本表需附以下资料：

1、合同付款页及盖章页复印件；2、相关付款节点资料证明或进度款申报资料；3、造价顾问单位付款证书；4、发票及盖章的付款信息。

本表原件 4 份，建设单位流转审批完成后，发至项目管理公司、施工单位、监理单位各 1 份。

本工程款支付审核结论仅供买方支付施工单位施工进度费用作参考使用。不表明买方已同意、批准或接收了承包人完成的相应部分工作。

账号资料证明

项目公司名称：

我司本期请款请汇入下述账号：

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

开户行地址：_____

我司保证该账号资料准确无误，若因开户名称、开户银行、银行账号有误，由此产生的一切纠纷和责任由我司承担。

若因本公司提交的银行账号信息错误，导致贵公司付款被银行退单，**本公司同意按照收款金额 5%支付违约金，但最高不超过 5,000.00 元**，贵公司在下次付款时直接扣除该笔违约金。

收款单位名称（盖公章或财务章）：

日期：

变更、签证的办理协议

买方：南京玄武文化旅游发展集团有限公司

承包人：_____

为规范合同有关变更、签证的办理工作，分清责任，提高效率，保护买方和承包人的利益，双方协商一致签订以下协议：

一、承包人应及时、无条件、完整的执行买方正式发出的变更、签证所涉及的各项工作内容，并满足工程质量和进度要求。

二、承包人按合同及本协议约定，及时完整的申报变更、签证资料。买方按照合同约定及时审核变更、签证涉及的费用。

三、关于办理变更、签证的相关约定

1. 定义及分类

1.1. 变更、签证定义：包含设计类变更和现场签证

1.1.1. 设计类变更：由设计单位或买方设计部提出的用于招标或正式施工图的图纸基础上进行的补充、完善、优化以及根据我司要求的功能改变所做出的相应变更。

1.1.2. 现场签证：除设计类变更以外的工程变更统称为现场签证，包含现场实际出现的合同外情况造成的返工或工作量增减等，但由承包人自行提出的为方便施工或满足工期要求等因素提出的变更，不做增项变更处理。

1.2. 变更及签证原因分类

1.2.1 设计补充和完善

针对设计单位或甲方设计部提出的用于招标或者正式施工图的图纸内容出现漏项而提出的变更。这类变更虽然相对于原施工图说出现费用增加，但由于发生在施工之前，不存在返工损失，所以仍然是正常的工程直接成本。

1.2.2 设计理解和确认

针对设计单位或甲方设计部提出的用于招标或者正式施工图的图纸上出现的不清楚，错漏，平、立、剖尺寸及做法要求不统一，致使工程无法进行施工而做出的变更。这类变更是对于招标或者正式施工图的图纸的复核确认，既解决无法施工的问题，又为成本计算提供准确的计算依据。

1.2.3 优化设计

在用于招标或者正式施工图的图纸基础上提出的优化设计的变更，相对原施工图减少费用，并带来直接经济效益。

1.2.4 功能改变

由甲方的工程、设计、营销（业主变更）、招采（资源条件变化）、酒店管理公司（市场变化）等部门在用于招标或者正式施工图的图纸基础上提出的功能变更需求而发生的变更。这类变更有的发生在施工之前，不产生返工费用；有的发生在施工已完之后，会产生返工费用。

1.2.5 管理不到位

因对用于招标或者施工图预算的图纸设计漏项的疏忽，对技术方案的确定不规范，对建筑材料和工序质量把关不严而提出的变更。这类签证发生在施工完成之后，会产生返工费用。

1.3. 费用确认单：指变更/签证完成后对其变更/签证事项的具体金额的核定资料。所有的变更/签证均须转化为变更/签证费用确认单才能计入结算。

1.4. 授权代表：

1.4.1 项目工程部经理：指由买方授权的项目工程部经理（合同约定的甲方代表或书面授权代表）。

1.4.2 成本部经理：指由买方授权的成本负责人。

2. 管理原则

2.1. 一单一结原则：每份变更/签证指令单均应有对应的审定金额，即费用确认单。

2.2. 时间限制原则：

2.2.1 变更/签证原则上禁止事后补办，截止每月月底承包人未向买方提交核对的当月发出的变更，买方有权不接收。

2.2.2 截止每月月底承包人未向买方提交的“上个月施工完成的完工确认单”，买方有权不接收、不计算、不支付费用。

2.3. 变更签证对应原则：每份费用确认单必须有对应的工程指令单及完工确认单（含加盖竣工图章的变更资料及照片等，即一一对应）。工作联系单等其他形式的通知文件，均不能直接作为签证及结算依据。

3. 办理要求

3.1. 标准格式要求

3.1.1. 工程指令单应能明确反映编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更/签证的内容、完成情况、返工及利旧等内容。

3.1.2. 完工确认单和费用确认单必须使用买方提供的统一要求的表格（详见附件）。

3.2. 有效性的确认

3.2.1. 变更/签证资料有效性的确认：

由变更/签证提出单位加盖其有效印章，报买方加盖有效印章以及设计单位、各顾问公司的有效印章后才能生效。设计院直接提出的设计变更须加盖设计单位出图章，并作为工程指令的附件，工程指令中注明附件名称，并加盖买方有效章后才能生效；否则按无效资料处理。

3.2.2. 费用确认单资料有效性的确认

A、每份费用确认单必须有对应的工程指令单及完工确定单（含加盖竣工图章的变更资料及照片等），否则视为该费用确认单无效

B、费用确认单中对于工程名称、发生的时间、发生的部位或范围和完成情况、返工及利旧情况未描述、无计算稿、无计价依据文件等视为费用确认单无效。

C、费用确认单必须加盖买方有效章，方可计入结算。

3.2.3. 变更及签证使用的各单位的有效印章：

承包人：项目部章，有效印章式样为

买方：工程管理部章，有效印章式样为

设计单位：有效印章式样为：

3.3. 办理时限要求

3.3.1. 承包人必须在变更/签证内容实施完成后 7 天内办理《完工确认单》，其中变更资料（加盖竣工图章）、照片等做为附件，完工确认单办理完成后 14 天内申报费用确认单给买方项目工程部。

3.3.2. 承包人在办理正式变更、签证前应与工程师及造价师充分沟通，争取一次办妥，减少反复报送的时间。

3.4. 变更/签证办理要求

- 3.4.1. 工程指令单下发前由项目管理公司按照编号原则进行统一编号；
- 3.4.2. 变更原则上要求设计院必须确认，若有特殊情况不经设计院确认，须有工程部和设计部盖章认可。
- 3.4.3. 若某专业的变更/签证导致其它专业需要一同变更的，应将各相关专业变更同时发放，并根据编号原则相应编号（如因墙体位置改变导致水电管线移位）。
- 3.4.4. 成本部在对变更/签证费用进行计算时，应对措词不清、结算时易引起分歧的予以退回，要求责任部门表达清楚，不致引起歧义。
- 3.4.5. 对无法根据工程指令单及所附资料直接计算出工程量的，需进行现场按实收方确认。
- 3.4.6. 项目工程部、设计部不应直接在变更/签证单上签认任何单价或总价，即使签认也属无效。
- 3.4.7. 对于工程内容减少或造价调减的变更/签证，工程部、设计部要及时跟踪、落实签发相应变更，施工单位应及时报送费用确认单，未及时报送的按合同约定进行处罚。
- 3.4.8. 费用审批单须在完成审批手续及盖章后，由项目管理公司统一对承包方及相关部门发放。
- 3.4.9. 原则上须在变更下发给承包人后方可开始相关变更工程的实施。
- 3.4.10. 所有变更在实施完成后，须转化为费用确认单才能计入结算。
- 3.4.11. 对于第三方责任扣款（如垃圾清运费等）成本部依据事前告知书或是工程部审核意见，界定承担金额后直接办理第三方负费用确认单。

3.5. 费用确认单办理要求

- 3.5.1. 项目管理公司在收到费用确认单后直接按编号原则进行统一编号，编号必须连续。台账必须保证签证编号的连续性，如出现漏号需逐个说明原因。
- 3.5.2. 每份费用确认单需由项目部判定是否有相关单位扣款，如有，需办理扣款手续。
- 3.5.3. 执行过程中，如需要实测实量的，则由工程师、项目管理公司、驻场造价师、监理、承包人到场测量。
- 3.5.4. 隐蔽工程费用确认单必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认（附照片）。
- 3.5.5. 监理单位及项目部对承包人的变更/签证落实情况进行审核，不合格的监督整改。变更/签证施工项目部对施工全过程要进行认真把控，完成后项目部到现场进行确认。
- 3.5.6. 项目部现场工程师和成本部造价师在办理承包人提交的费用确认单时，要特别关注不予办理的以下情况：

A、重复记取费用的；

B、合同中已约定而无需再办理的；

C、属于承包人工作失误造成的。

3.5.7. 对于有争议的费用确认单，项目工程部经理在每个月根据数量安排一到两次集中的时间，组织工程部、成本管理部等相关部门，会同造价咨询公司、项目管理公司、承包人、监理单位，共同会商签证内容。

4. 附表：

4.1. 工程指令单（格式）

4.2. 完工确认单（格式）

4.3. 费用确认单（格式）

4.4. 现场工程量确认单（格式）

5. 其他

本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。

甲方：

乙方：

(盖章)

(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

年 月 日

工程指令单（对外签发）				
项目名称				
工程概况	合同名称：		合同编号：	
	承包单位：		指令单编号：	
类型	☐ 设计变更	☐ 现场签证	☐ 其他	
工作内容				
是否返工	☐ 不返工			
	☐ 返工	提供现场情况照片、返工工程量现场核定情况。		
是否利旧	☐ 有	提供现场情况照片、明确利旧的比例或者折价情况。		
	☐ 无			
变更图纸	设计修改图__张、设计补充图__张、其他(须说明)__张			
项目管理公司意见	第 1 页 项目经理： 签发日期：			
业 主 意 见				
注：1、本指令单经业主方负责人或书面授权代表签发，并加盖业主项目部印章后生效 2、办理费用确认单时附上对应的工程指令单，否则视为无效。				

费用预评估单（内部存档）

项目名称				
工 程 概 况	合同名称:		合同编号:	
	承包单位:		指令单编号:	
类型	☐ 设计变更	☐ 现场签证	☐ 其他	
工作内容				
是否返工	☐ 不返工			
	☐ 返工	提供现场情况照片、返工工程量现场核定情况。		
是否利旧	☐ 有	提供现场情况照片、明确利旧的比例或者折价情况。		
	☐ 无			
变更图纸	设计修改图__张、设计补充图__张、其他(须说明)__张			
涉及费用	费用需由造价咨询顾问出具相应计算依据			
项目管理公司 意见	第 1 页			
	项目经理:			
	日期:			
业 主 意 见	设计部:			
	成本部:			
	工程部:			
	协管负责人:			
	分管负责人:			
	主要负责人:			
				日期:

注：本单只为内部存档文件，不对外签发，费用需由QS出具测算依据作为附件。

费用确认单										
项目名称:										
工程概况	合同名称:									
	建设单位:					合同编号:				
	承包单位:					工程指令单编号:				
	监理单位:					工程验收日期:				
工程指令单的名称及编号 (请附复印件):										
费用申报	具体内容描述	一、工程概况描述:								
		二、可记取费用理由说明:								
		三、金额计算:								
		四、附件: 工程指令单 (*页)、完工确定单 (*页)、变更图 (*页)、报价书 (*页)、工程量计算书 (*页)、现场测量记录 (*页)、现场照片 (*页)、其他 (须说明) (*页) 等。								
						施工方项目经理:				
						日期:				
费用审核	项目管理公司签收时间: 签收人:									
	项目管理公司审核意见									
		项目经理:								
		日期:								
	业主签收时间:					签收人:				
	业主审核意见									
		盖章 (项目工程部章)								
成本部:				日期:						
分管负责人:				日期:						
协管负责人:				日期:						
主要负责人:				日期:						
注: 本费用确认单经项目主要负责人或书面授权代表签发, 并加盖项目工程部印章后生效。										
本费用确认单必须有造价咨询公司签发的对账确认书作为附件。										
本表一式四份, 生效后建设单位两份, 施工单位两份。										

完工确认单

项目名称:							
工程概况	合同名称:						
	发 包 人:				对应工程指令单编号:		
	承 包 人:				工 程 实 施 日 期:		
	监理单位:				完 工 验 收 日 期:		
工程指令单的名称及编号(请附复印件):							
完工申报	具体内容描述						
		施工方项目经理:					
		日期:					
完工受理	监理单位审核意见						
		项目总监理工程师:					
		日期:					
	项目管理公司审核意见						
		项目经理:					
		日期:					
	业主审核意见						
		现场工程师:					
		项目经理:					
日期:							
盖章(项目工程部章)							
注:							
1、每份变更/签证实施完成后,施工单位须在7日内填报《完工确认单》,同份变更若涉及多项内容应分阶段填报完工确定单,并详细描述对应的变更内容,待该份变更全部内容实施完成后,汇总资料上报工程费用确认单。							
2、本表一式四份,生效后建设单位两份,施工单位两份。							

现场工程量确认单

项目名称:		文件编号:	
合同名称:		合同编号:	类型
施工单位:		申报时间:	
		变更/签证: ☐	
		纳入结算: ☐	

施 工 单 位	收 方 内 容	1、须注明收方事件的时间、部位，同时根据需要提供收方相关表格、方格网、附图、照片或计算式等内容； 2、原因阐释	
			施工单位（章）： 现场代表： 日 期：

审 核 确 认 栏	监 理 单 位	须注明审核事件的时间、部位、收方工程量计算式等详细内容	
			监理单位（章）： 现场代表： 项目总监： 日 期：
	项 目 管 理 公 司	须注明审核事件的时间、部位、收方工程量计算式等详细内容	
			项目管理公司（章）： 现场代表： 项目经理： 日 期：
	业 主 单 位	须注明审核事件的时间、部位、收方工程量计算式等详细内容	
			项目部章 工程师： 项目经理： 成本部： 日 期：

说明：

1、此表一式四联，第一联第二联施工单位，第三联项目管理公司，第四联业主方项目组。

2、本表不能单独使用，仅作为收方记录的封面，配合相关附表使用；同时作为变更/签证费用确认单或结算的依据。

3、现场工程量确认单仅为对现场事实的签认，是否可计价及如何计价应以合同及相关资料为依据进行审定，可计价的应及时根据约定办理费用确认单或结算流程。

4、表中的结算类型由业主单位成本部文档流转时判断及勾选。

预（结）算办理协议

建设单位/甲方/业主： 南京玄武文化旅游发展集团有限公司

施工单位/乙方/承包单位： _____

为规范工程项目结算造价的编审细则，提高效率，保护建设单位和施工单位的利益，双方协商一致签订以下协议：

一、工程合同预算造价编制要求：

本合同工程造价采用单价合同（不含增值税固定单价、暂定工程量、暂定合同总价）计价方式进行确定，待预算施工图确认后，以预算施工图核定的工程量*不含增值税合同单价进行调整后形成施工图预算审定总价，预算审定总价作为甲乙双方对预算施工图所体现的工程内容和金额的确认，并以补充协议的形式对原合同金额进行调整。

待预算版施工图以建设方确定的施工图版本为准，施工方需要根据本协议要求在业主方提出按预算版施工图重新计量的要求后，积极配合进行施工图预算。承包单位需在收到业主明确施工图版本后 3 个月内申报施工图预算，并经造价咨询公司（QS）出具审核意见后，由建设方和施工方共同签字确认。施工图预算审核总价将作为后续付款和结算的依据，“合同预算审定版施工图”为实施设计变更、办理现场签证的依据。

二、工程合同结算造价编制要求：

1、所有已实施的变更内容均按《变更、签证办理协议》执行，结算时原则上不再办理此变更，视同施工单位对此变更不产生费用增加处理；但**建设单位保留对负变更在结算中进行扣减的权利（无论承包单位是否申报）**。

2、竣工图编制要求 以合同附件“合同预算审定版施工图”为基础，依据变更进行绘制，竣工图中需注明变更位置、变更编号等，加盖竣工图章的施工图。具体要求如下：

A、凡严格按合同附件“合同预算审定版施工图”施工、没有任何变更的，由施工单位在原合同附图（合同预算审定版施工图）上加盖竣工图章，相关单位的责任人员签字。

B、凡在合同预算审定版施工图上加以修改补充，就能反映竣工实际情况的，不

得重新绘制竣工图。施工单位须依据变更文件，在预算审定版施工图变更位置标注变更单及修改内容，加盖竣工图章，相关单位的责任人员签字。

C、凡在合同预算审定版施工图的结构、工艺、平面布置等发生重大改变，在预算审定版施工图的变更位置处以云图签注，按施工过程中工程部下发的变更施工蓝图作为修改补充图；预算审定版施工图及修改补充图均加盖竣工图章，相关单位的责任人员签字。

D、合同中所对应“施工界面（包括分界图），也列入竣工图范围，加盖竣工图章，相关单位的责任人员签字。

E、与本竣工图有关联的其他专业的变更，相关单位的责任人员也需在竣工图中表示或描述，并给予签字确认。

3、所有结算资料须提交一份原件备档，结算资料需在项目竣工验收且备案完成，并移交酒店管理公司接收后的1个月内（两者取较晚时间）提交

4、送审的结算资料包括：

A、合同、补充协议

B、竣工图

C、竣工验收单（原件）、酒管公司接收单（原件）（若有）

C、施工单位提交工程部发出的费用确认单（原件）；

D、认价单（原件）

E、工程结算书、工程量计算书（所提供的不论是手工计算软件或采用图形算量软件，均提交完整的纸质文件）、组价计算过程、结算编制说明。

F、与造价相关的往来函件（原件）。

G、电子稿（其中工程量计算稿的电子文件应与纸质文件相一致）。

三、违约条款：

1、施工单位须在合同约定的时效内及本协议约定要求编制竣工图及结算资料，否则由此产生的后果由施工单位自行负责。

2、因施工单位原因，造成双方对结算争议问题迟迟无法达成一致意见，由此产生的后果由施工单位自行负责，建设单位有权按甲方的结算初稿审核意见作为支付依据，施工单位放弃结算造价与结算初审造价差额的索赔。

3、施工单位应对“合同预算审定版施工图”中未施工的部分应及时办理负签证或自觉在结算中扣减，若施工单位存在恶意隐藏不报，一经发现，按未提报部分的未施工造价的两倍进行处罚，直接在结算造价中扣减。

甲方：

乙方：

(盖章)

(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

年 月 日

总承包管理协议及管理细则

买方：南京玄武文化旅游发展集团有限公司

总承包人：中铁建工集团有限公司

专业承包单位/独立承包单位：

为统一管理南京梅园地块项目（以下简称本项目）_____工程（以下简称“本专业承包工程/独立承包工程”），确保优质、高效的完成买方与承包人签订的施工总承包合同、买方与独立承包单位签订的独立工程承包合同约定的各项目标，明确买方、承包人、独立承包单位之间在总包管理与配合等方面权利义务，经各方协商，特签订本协议。

一、定义

- 1、本协议项下的买方通指南京玄武文化旅游发展集团有限公司。
- 2、承包人：指与买方签订“梅园地块建设项目施工总承包合同”、承担“梅园地块建设项目”总承包施工和管理的具有施工总承包主体资格和资质的单位，本项目施工承包人为_____。
- 3、独立承包单位：指买方根据施工总承包合同约定依法另行雇佣但纳入总承包管理范围的独立承包工程的施工单位。本协议项下的独立承包单位为_____。
- 4、独立供应单位：由买方负责采购并签订合同的材料或设备的供应单位。
- 5、专业承包单位：指买方根据施工总承包合同约定由买方自行招标或与承包人联合招标确定的专业工程施工单位。专业承包单位与买方签订专业工程承包合同，但接受承包人的总包管理。
- 6、监理人：受买方委托承担本项目监理工作的监理机构。监理人依照法律、行政法规、监理规范和监理合同对本项目建设过程进行工程监理，负责对承包人施工过程及所有独立承包单位施工的工程的工期、安全、质量、进度、文明施工、造价等进行监督管理和控制。本

项目的监理人为。

7、**总承包施工工程**：指承包人按照施工总承包合同约定自行施工的工程以及由承包人直接进行总包管理的专业分包工程和经买方同意承包人自行分包的工程。

8、**专业承包工程**：指由买方自行招标或与承包人联合招标确定专业承包人的专业工程，专业承包工程由专业承包单位负责施工，承包人实施总包管理，承包人与专业承包单位就专业承包工程向买方承担全部责任。

9、**独立承包工程**：指由买方另行发包确定承包人的专业工程，独立承包工程由独立承包单位负责施工、承包人按本协议相关约定对其实施总包管理协调及配合服务的工程。

10、**独立供应工程**：由买方负责采购并签订合同供应给承包人或专业承包单位安装或使用的材料和设备供应项目。

二、各方的责任和义务

1、买方的责任和义务

1.1 按照合同约定及时审核付款材料，向承包人支付总承包管理服务费及相关费用，向独立承包单位支付工程款及相关费用。

1.2 监督承包人对独立承包单位按本协议要求进行总承包配合和协调管理。

1.3 授权监理人对总承包施工工程和独立承包工程的全过程进行安全、质量、进度、造价控制及合同、信息管理。

1.4 组织总承包施工工程和独立承包工程的竣工验收和评定。

1.5 审核批准总承包施工工程和独立承包工程的结算价款。

1.6 在独立承包合同/独立供应合同签订后 3 日内，组织独立承包单位和监理人、承包人召开第一次工地会议，授权监理人按监理合同约定对独立承包单位的管理职权，同时授权承包人按本协议对独立承包单位进行管理和配合。

2、承包人的责任和义务

承包人对总承包工程的工期、质量、安全、文明施工、绿色施工等向买方承担全部责任。

承包人与专业承包/独立承包单位之间亦通过本协议形成总分包关系，对专业承包/独立承包工程的质量、工期、安全文明施工、绿色施工等承担连带责任。

承包人须按本协议的约定对专业承包/独立承包工程进行管理、协调，并向专业承包/独立承包单位提供配合服务。承包人在实施总承包管理、协调及配合工作时，必须服从买方及监理人的统一协调管理。

2.1 承包人对施工总进度的管理责任和义务

承包人应确保在总承包合同约定的工期内完成全部工程。承包人应就总工期延误向买方承担全部责任。无论是专业承包工程还是独立承包工程抑或其他工程进度迟延造成总工期延误，承包人都应向买方承担工期延误违约责任，并在向买方承担责任后向对此负有责任的专业承包人或独立承包人追偿。

2.1.1 承包人负责编制工程施工总进度计划并负责组织实施。

施工总进度计划应以施工总承包合同的总工期为依据，包括专业承包工程、专业供应工程、独立承包工程、独立供应工程的招标计划，专业承包工程、专业供应工程、独立承包工程、独立供应工程的施工计划及设备材料进场计划，并报监理人、买方审批。对独立承包工程的工期进度作出合理的统筹安排，确保工程如期完成。

2.1.2 审查和协调各独立承包工程的施工进度计划，并有权根据工程施工总进度计划要求独立承包单位合理调整施工进度计划和施工配合，确保总承包施工工程及独立承包工程的关键节点工期按计划完成，确保独立承包工程施工进度能按照工程总进度计划实施。

2.1.3 对独立承包工程进度进行监督管理，组织协调、有效解决独立承包工程及总承包施工工程的工序交叉作业的施工配合问题，保证总承包施工工程与独立承包工程之间协调推进。

2.1.4 在施工过程中，若专业承包/独立承包单位或承包人所负责的专业分包工程在某个节点的进度严重滞后于计划进度时，承包人应立即采取有效的纠偏措施，专业承包/独立承包单位必须按承包人制定的纠偏措施严格实施，并承担由此给承包人造成的损失。为保证总工期的按期完成，承包人亦有权必要时自行组织人员、材料、机械等帮助专业承包/独立承包单位抢进度，由此发生的费用由专业承包/独立承包单位向承包人支付。

2.1.5 对专业承包/独立承包工程提供协助，为专业承包/独立承包单位顺利进行施工创造

条件，包括但不限于提供必需的工作面、专业承包/独立承包单位施工所需的水源、电源、脚手架操作面、吊装机械和垂直运输的配合，以确保专业承包/独立承包工程能按经审定的进度计划执行。

2.2 承包人对施工总平面管理的责任和义务

2.2.1 统筹管理和合理安排本项目施工区域内的施工现场，规划并编制施工总平面布置图、空间流水布置图，确定永久性建筑的施工顺序和临时设施的布置，确保专业承包/独立承包单位有合适的施工空间完成所负责的工程。施工现场平面布置图应报监理人批准。

2.2.2 总平面布置原则：

- (1)在满足施工需要的前提下，尽量紧凑合理，不用(或少用)施工用地；
- (2)保证场内施工道路畅通；
- (3)科学确定施工区域和场地平面布置，尽量减少专业工种之间交叉作业，提高劳动效率；
- (4)各项施工设施布置要满足方便生产、有利生活、安全防火、环境保护和劳动保护要求；
- (5)将生产性和生活性设施分开布置。
- (6)施工现场平面布置图应根据不同施工阶段的需要，分别设计成阶段性施工平面图，并在阶段性进度目标开始实施前，报监理人审定。

2.2.3 严格按已审批的施工总平面布置图布置施工项目的主要机械设备、脚手架、密封式安全网和围挡、模具、施工临时道路、供水、排水、排污、供电、供气管道或线路、施工材料制品堆放及仓库、土方及建筑垃圾堆放、变配电间、消火栓、警卫室、现场的办公、生产和生活临时设施等。

2.2.4 统一安排本项目的临设生活区和办公区，以及临时道路、场地硬化、场地绿化、临时排水排污等，并承担日常管理。

2.2.5 施工临时道路包括施工范围内循环路、循环路与拟建建筑物之间通道、循环路与市政道路间的连接通道，必须硬化，保证平整、坚实、畅通，满足施工过程中各种大型机械的通畅运行的需要。

2.2.6 负责全部施工作业通道的搭设、维护和管理的工作，保证施工通道畅通并有显著标志，无建筑垃圾，有良好采光或照明。

2.2.7 负责提供专业承包/独立承包单位现场施工人员的生活配套设施，如公共厕所、公共浴室等。

2.3 承包人对主要施工机械管理的责任和义务

2.3.1 对进入现场的大型施工机械设备进行统一的管理。

2.3.2 专业承包/独立承包单位的所有大型施工机械设备进场时，都应事先书面通知承包人和监理人。承包人应对专业承包/独立承包单位进场的机械设备进行登记，检查各项手续是否完备，资料是否完善，并将专业承包/独立承包单位的进场申请及机械设备登记资料提交监理人审批。凡是没有办理进场登记、未经监理人审批的大型施工机械设备不得进场。

2.3.3 确保现场使用的施工机械设备符合有关施工机械安全操作规程及安全用电要求，及时对进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合安全要求的施工机械设备必须责令独立承包单位整改或停止使用。

2.3.4 严格按照有关规定进行施工机械用电的管理，对专业承包/独立承包单位进行安全用电的交底，并负责对现场的用电情况进行检查和管理，发现问题及时下达整改通知，并监督专业承包/独立承包单位执行。

2.3.5 对大型施工机械进行统一管理，有权要求大型施工机械使用单位配备专职调度管理人员，并对专职调度人员进行安全教育和培训。

2.4 承包人对半成品、成品和进场材料设备的管理责任和义务

2.4.1 未交付买方使用前，承包人负责总承包工程的半成品和成品保护，并要求专业承包/独立承包单位对自身的半成品和成品进行全面保护。当专业承包/独立承包单位完成工程中间验收并移交承包人后，其半成品和成品的保护由承包人负责。

2.4.2 总承包施工项目或专业承包/独立承包工程的某些区域(关键区域)施工到一定程度(如设备安装阶段)时，在得到监理人和买方批准承包人有在监理人的统一安排下对进入关键区域的施工人员进行限制，即根据施工需要，确定可以进入该区域的专业承包/独立承包

单位的人员数量。

2.4.3 承包人在需要执行关键区域出入管理前 5 天内，应书面通知各有关专业承包/独立承包单位并上报监理人和买方；专业承包/独立承包单位在接到书面通知 3 天内向承包人递交进入关键区域申请表，确定进入关键区域施工及管理人员的数量，由承包人制作进入关键区域的特别通行证。承包人派驻专人验证放行。在专业承包/独立承包单位的工作完成并通过有关单位验收后，承包人应将特别通行证收回。

2.4.4 承包人对关键区域出入管理不力导致出现质量、安全问题、返工、或影响关键节点工期的，总承包向买方承担全部责任。

2.4.5 配合专业承包/独立承包单位指定的专人妥善保管专业承包/独立承包单位送到工地未安装的材料设备。

2.4.6 在 2 天内对专业承包/独立承包单位提出的材料设备进场申请予以批复。

2.5 承包人对访客和车辆管理的责任和义务

2.5.1 承包人对工地现场来访客人(指不在施工现场工作的人员)、车辆进出实施统一管理。

2.5.2 负责工地现场的治安保卫和门卫管理，来访客人须凭有效证件办理来访登记手续、发放临时出入证，常驻车辆须办理车辆出入证、临时车辆须登记，才能进出工地现场。合理安排各单位车辆的停放位置，杜绝出现车辆乱停乱放阻碍施工的现象。

2.6 承包人对安全文明及绿色施工管理的责任和义务

2.6.1 承包人对施工现场安全文明施工承担全部责任。

承包人应制定工地现场管理制度和处罚办法，并让专业承包/独立承包单位盖章确认。承包人应按专业承包/独立承包单位确认的工地现场管理制度和处罚办法严格管理工地，确保本项目工地获得“南京市文明工地”以及施工期间每年获得“南京市文明示范工地”称号。除买方原因外，梅园地块项目工程未能每年获得市文明工地”以及“文明示范工地”的，承包人应按总承包合同约定向买方承担违约责任，承包人向买方承担违约责任后，可以向对此负有责任的相关单位追偿。

2.6.2 文明施工

- (1)负责施工现场的场容文明形象管理规划，严格执行，接受监督、管理和协调。
- (2)施工标牌公示：按相关规定设置。
- (3)在施工现场大门入口内的醒目处设置：安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌施工总平面图、项目经理部组织架构及主要管理人员姓名岗位框图。
- (4)出口处应设立洗车场、沉淀池和高压冲洗水枪，保证驶出车辆必须冲洗干净。
- (5)施工物料、器具除应按施工总平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐，限高限宽，上架入箱，规格分类，挂牌标识等管理标准。
- (6)对现有的临时围墙负责维护，保持牢固、清洁、美观。在围墙以内的临时施工设施的周边应统一采用新型轻质装配式材料设置牢固、安全、美观的围蔽。除临时设施用地外的其他施工场地可根据实际情况参照设置围护设施，但应做出方案，经监理人审查，报买方审批。
- (7)施工现场场地须按要求进行硬化。材料分类堆放场、标示清楚。
- (8)不得将施工现场的建筑材料和设备堆放在围墙外，如确需在围墙外堆放的，必须按照有关规定办理手续。
- (9)临时设施应做到整齐、美观、减少二次污染。室内要求宽敞、通风、明亮、整洁，外墙四周应设排水或明沟，以利排水。临时设施周边的边角区域应全部做硬地化处理，不得有泥土地面外露。
- (10)施工现场必须道路畅通，设置连续、畅通的排水设施和其他应急设施。场地内不得有面积泥浆、污水。泥浆、废水必须进行硬底硬壁沉淀池沉淀处理及其他必要处理，未经处理禁止排入下水道。废浆和淤泥必须使用封闭的专用车辆外运，按有关要求处理。
- (11)施工现场办公室内应在醒目处张贴施工许可证、规划许可证、淤泥排放证、夜间施工许可证等证件的复印件，悬挂施工质量、文明施工、安全生产和组织机构框图、施工现场平面布置图，按质量管理体系要求放置与实施工程有关的质量管理体系文件。
- (12)厨洗设施应满足卫生要求，厨洗要通风，卫生，经常保持清洁，符合有关部门的相

关规定。

(13)厕所内应当设置洗手槽，便槽自动冲洗设备，加盖化粪池，禁止将粪便直接排入下水水道。对厕所要落实专人打扫，定期喷药，保持清洁卫生。

(14)承包人可根据现场情况，安排适当数量的值班宿舍，宿舍必须具备良好的通风、采光条件，并进行适当分隔；工人宿舍内部设施必须整齐清洁，卫生用品分类统一存放。宿舍内要有管理制度，并落实治安、防火、卫生、计生管理责任人。

(15)工程竣工后，须在监理人和买方的要求时间内拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，做到“工完料净，场地清”，工地及四周环境要及时清理干净。

(16)施工期间，承包人必须在地下室主要通道、施工场所及其他需要照明的位置设置充足的照明设施及疏散指示灯、应急灯、指示牌等。

(17)应协调专业承包/独立承包单位与其他专业承包/独立承包单位的施工顺序、设备、材料进场时间、车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。

(18)对于临建设施应统一规划、布置，对现场场容场貌进行管理，防止私自乱搭临建。

(19)负责及时统一清运现场施工垃圾。专业承包/独立承包单位负责将自身施工所产生的建筑垃圾清理至承包人指定现场的地点堆放，做到工完场清。

(20)按照买方和监理人的统一管理协调，安排现场广告标语和条幅的内容、设置、张贴和悬挂。

(21)统一策划管理，负责现场设置的各类非商业宣传性标语、条幅，如现场导向牌、各类标语等，大门两边分别设置“一图两牌三板”。要求统一字体、形式、规格和位置。

(22)除公示牌上所示或买方书面允许外，工地上不得有广告。承包人应按照买方要求拆除一切广告。

2.6.3 人员管理

(1)对进场所有施工人员进行严格的管理。流动人口必须持有合法证件，施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录。

(2)须按相关规定为施工人员办理保险，将有关资料报监理人，并向进场施工人员提供符合主管部门有关规定的食宿、生活和施工环境及条件。

(3)须对所属进场施工人员进行全天候管理，严禁非施工人员未经承包人、监理人批准擅自进入本项目现场。

(4) 身份识别管理：为人员的管理，正确识别其所属单位和身份，应按照以下标准制订并执行相关制度：

①统一着装识别制度：本项目计划实施建设工程安全生产信息化管理，承包人、专业承包单位、独立承包单位的施工管理人员与施工人员应根据管理系统的要求，穿着和佩戴不同颜色的工作服和安全帽（配备芯片）。

②工作牌制度：进入现场的所有施工人员及施工管理人员必须佩带工作牌。工作牌内容包括姓名，本人近期免冠照片，所属单位，所属班组，职务，工号，工种等，工作牌的工号与安全帽的工号必须一致。工作牌的制作和编号由承包人进行统一管理，承包人通过工作牌制度对全体施工人员及施工管理人员进行检查、监督和管理，对违反佩带工作牌制度和其他管理制度的人员立即作出登记，并定期汇总上报监理人。

2.6.4 绿色施工

承包人按照总承包合同有关绿色二星和 LEED 金级（仅公寓）及 WELL 金级（仅公寓）的相关要求承担绿色施工的管理责任，全面监督专业承包/独立承包单位按合同要求绿色施工。除买方原因外，工程未能获得“国家绿色建筑二星级”和 LEED 及 WELL 奖项的，承包人应按总承包合同约定向买方承担违约责任，承包人向买方承担违约责任后，可以向对此负有责任的相关单位追偿。

(1)施工过程中的各个环节应符合创建绿色“二星级”和 LEED 金奖（仅公寓）及 WELL 金奖（仅公寓）建筑需要满足的标准，同时应符合由买方聘请的绿色建筑顾问及测评单位起草、得到买方评估确认的《绿色建筑施工及验收要求》。在保证工程质量、进度、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

(2)施工前期准备阶段，应建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标。委派

专人负责绿色施工的组织实施和过程管理。

(3)编制绿色施工方案。该方案应在环境保护措施，制定环境管理计划施工组织设计中独立成节，并按有关规定进行审批。绿色施工方案应包括的内容：环境应急救援预案,采取有效措施，降低环境负荷，保护地下设施和文物等资源；在保证工程安全、质量及进度前提下的节材措施；符合工程所在地水资源状况的节水措施；施工节能措施；节地与施工用地保护措施。

(4)对整个施工过程实施动态内部管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的内部管理、监督和自评估，并积极接受和配合买方、绿色建筑顾问及测评单位的指导、监督和测评。

2.6.5 安全生产

(1)安全设施：必须在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标识，保证场内交通畅通、安全；在靠施工场地的主要施工地段要设置安全警告栏杆或者标志。

(2)须在“四口”，“五临边”位置按合同文件及国家、省、市有关规定和文件要求做好安全防护工作，如设置安全设施、安全围网、围板和警示标志等。独立承包单位因施工需提前拆除的，须报承包人批准。

(3)应按安全管理标准要求，建立健全安全保障体系，充分识别危险源，并实施管理方案和制定应急预案，对危险源予以控制，做到防患于未然。

(4)制定相关制度，确保管理人员和工人着装统一、整齐并佩带工作牌，保证进入施工现场的各类人员佩戴安全帽，临空和高空作业人员系好安全带。各类洞口和脚手架应按要求设置安全防护措施、安全防护用品质量应当符合国家技术安全标准，各类建筑工程高出±0.000标高 2m 以上的立面所设的安全网应采用密目式阻燃围网封闭，要求围设平整、紧绷、密拼连接、整齐美观，不得漏挂、脱落。

(5)施工现场的楼梯、电梯预留口、通道、深基础、坑井、阳台、屋面、楼层面等一切容易坠落的临边临口应当设置有效的防护和警示措施。面临路边的脚手架，高压电缆、起重机的回转半径伸至道路的，均应设置安全隔离棚。危险品仓库附近应有明显的标志及围挡设施。

(6)按照施工组织设计搭设用电线路，用电设施的安装和使用应符合有关安装规范和安

全操作规程。施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险潮湿场所照明及手持照明灯具，应当采用符合安全要求的电压。

(7)施工机械应当按照施工总平面图布置规定的位置和线路设置，位置合理，固定牢固，不得侵占场内道路，施工机具进场经过安全检查，合格方能使用。施工机械操作人员应当建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

(8)施工现场内木材加工场、易燃易爆仓库禁止烟火。施工作业现场禁止吸烟(吸烟室除外)。各类易燃易爆的化学物品、建材、油料必须入库存放，不得露天堆积，乙炔和氧气使用时两瓶间距必须大于 5m 以上，存放时必须封闭隔离。动用明火必须办理动火证。施工现场宿舍、办公室、仓库禁止使用电热器具取暖和煮饭，宿舍仓库不得混用。

(9)木材加工间、仓库、宿舍、厨洗、动火现场、作业区域、吸烟室以及易燃易爆材料堆放场等场所，必须按照规定配备足够的各类有效防火器材，并经常检查。

(10)施工现场的危险区域应当设立危险警示标志。

(11)承包人的项目经理是施工现场安全生产的第一责任人，应建立健全安全生产责任制和有关安全生产规章制度，经常组织按 JGJ59-99《建筑工地安全检查标准》进行安全检查，及时发现安全隐患，落实措施，迅速整改，防止安全事故发生，确保安全生产。

2.6.6 防火保安

(1)统一管理和协调，搞好与当地居民的关系，互相尊重、互相支持、避免纠纷，与本地公安部门和有关单位加强治安联防和防火安全管理工作。按照公安消防主管部门要求，根据有关法规，建立健全项目经理部防火保安管理制度，落实公安消防责任制，采取有效措施确保安全。

(2)设立门卫，根据需要设置警卫，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施，保证施工现场内的财产安全。进入施工现场的人员应当佩带证明其身份的工作牌。

(3)现场必须有满足消防车出入和行驶的道路，还应按消防规定在路旁适当位置设消防栓。应设置符合要求的消防设施，消防设施应保持完好的备用状态。在火灾易发地区施工或储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的安全措施。

(4)施工的现场通道、消防的出入口、紧急疏散楼道等，均应有明显的标志或指示牌。有高度限制的地点有限高标志。

(5)施工需要进行爆破作业的，必须经政府主管部门审查批准，并提供爆破器材的品名、数量、用途、爆破地点、四邻距离等文件和安全操作规程，向公安部门申请“爆破物品使用许可证”，由具备爆破资质的专业队伍按有关规定进行施工。

2.6.7 卫生防疫

(1)应根据环境管理系列标准建立和保持管理体系，在充分识别环境因素的基础上，主动采取有效措施，实施“绿色生产”。

(2)在土石方施工前制定技术先进、安全有效的施工方案，制定防坍塌污染环境的措施，施工过程应加强管理，及时处理隐患。施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施。

(3)除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化和焚烧建筑垃圾，不得用有毒物体做燃料，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，或不得把这些废弃物做土方回填。

(5)建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行处理。高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗措施，冲洗的污水应进行处理。

(6)在居民居住相邻区域进行爆破、打桩施工作业前，应按规定申请批准，还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向受影响范围的居民和单位通报说明，取得理解和配合；对施工机械的噪音与震动扰民，应采取相应措施予以控制。

(7)施工需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工应当设置沟、井、坎、穴覆盖物的标志。

(8)在可能的情况下，应对施工现场进行绿化布置。

(9)施工现场内的厨洗必须符合政府有关建筑工地厨洗卫生要求的规定，申办食品卫生许

可证。炊事员和茶水员上岗必须持有效的健康证和培训证，上班时候必须佩戴口罩、白衣帽及袖套。洗、切、煮、卖、存等环节要设置合理，生熟严格分开，餐具用后随即洗刷干净，并按规定消毒。

(10)施工现场应当设茶水亭和茶水桶，茶水桶要有盖、加锁和有标志。夏季施工应当有防暑降温措施。

(11)施工现场必须设立医疗室，配备有效的医疗急救箱。发现疫情必须及时向上级卫生防疫机构报告。

(12)施工现场应当落实各项除“四害”措施，严格控制“四害”孳生，无力自行落实除“四害”措施的，可委托社会服务机构代为处理。

2.6.8 应遵守《安全生产责任书》《文明施工责任协议书》《治安防火责任协议书》

2.7 承包人对工程资料管理的责任和义务

2.7.1 承包人负责南京梅园地块项目竣工资料的收集，整理、编制、汇总和归档。专业承包/独立承包单位对其承包工程的资料进行收集、整理、编制、汇总，并移交承包人归档，接受承包人对竣工资料的管理。承包人有义务按施工总承包合同对竣工档案的要求，对专业承包/独立承包工程资料进行汇总和管理，并对其的完备性、有效性进行定期检查，对不符合要求的资料，要求专业承包/独立承包单位限期进行整改，整改后再上报承包人。

2.7.2 承包人上报资料程序要求：承包人→监理人→买方。

2.8 承包人对工程验收与移交管理的责任和义务

2.8.1 参与本专项工程的隐蔽验收或中间验收。验收前由承包人组织专业承包/独立承包单位进行自检，自检合格后，属隐蔽验收的，由承包人在隐蔽验收前 12 小时以书面形式通知监理人验收，通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，验收合格且监理人在验收记录上签字后，组织施工单位进行隐蔽和继续施工。

2.8.2 参与独立承包工程的竣工验收。承包人有责任按照竣工验收的要求对独立承包单位所有竣工资料进行符合性审查。若按规定该专业承包/独立承包工程需单独验收的，经承包人初验合格后，报监理人进行初验，合格后由专业承包/独立承包单位与建设行政主管部门规定

的相关验收部门、承包人、监理人和买方协商验收时间，各单位参与验收，并按规定签署验收意见，签字盖章确认。若专业承包/独立承包工程不需要办理单独验收，则经承包人初验合格后，报监理人进行初验，初验合格后由专业承包/独立承包单位、承包人、监理人和买方验收。

2.8.3 对专业承包/独立承包工程的隐蔽及中间验收、竣工验收工作创造便利条件，并提供足够的配合。

2.8.4 在所有总承包施工工程及专业承包/独立承包工程验收完成，满足工程竣工验收条件时，向监理人提出工程验收申请。

2.8.5 办理工程验收前，组织各相关施工单位将准备验收工程的场地清理干净；工程竣工验收合格后，再次对场地进行检查，确保场地已清理干净，并按监理人要求将工程移交给买方管理。

2.8.6 承包人有义务对专业承包/独立承包工程的保修工作进行协调和管理，专业承包/独立承包工程完工后应及时督促、协调专业承包/独立承包单位在保修期内做好保修工作。

2.9 承包人向专业承包/独立承包单位提供施工配合服务的责任和义务

2.9.1 负责办理或协助专业承包/独立承包单位办理使用专利技术和特殊工艺的申报手续并承担有关费用。

2.9.2 承包人搭设的爬梯、脚手架等应充分考虑专业承包/独立承包单位使用空间、位置、时间等的要求。

2.9.3 承包人设置的垂直运输机械（如塔吊、人货两用梯等）应充分考虑专业承包/独立承包单位使用的空间、位置、时间等的要求，并提供现有的设备供独立承包单位免费使用，专业承包/独立承包单位应按照获买方/管理公司/监理批准的总承包提供的总进度计划中垂直运输机械的配置时间，合理安排独立承包工程中设备、材料的进场、吊运计划。

专业承包/独立承包单位使用垂直运输设备、工作空间等的时间若超过承包人本身所需的时间，承包人亦不得提前拆除，仍须继续提供专业承包/独立承包单位使用，延长期间的使用费用由承包人承担，总承包服务费用不作调整，承包人亦不能再向独立承包单位收取配合费。

因专业承包/独立承包单位原因造成专业承包/独立承包工程工期延误进而导致垂直运输设备、工作空间等的使用时间须延长的，专业承包/独立承包单位应与承包人协商延误期间的使用费用，并由专业承包/独立承包单位将延期使用费用支付给承包人。

2.9.4 高层垂直运输机械设备和人货电梯在竣工前不得擅自拆除，拆除前须经监理人和买方批准，相关费用已包括在承包人的合同价中。

2.9.5 承包人的脚手架、垂直运输机械设备、临时水电管线等拆除时必须经监理人和买方批准。

2.9.6 工地内提供足够、合理并符合买方要求标准的卫生设施供独立承包单位共同使用，并负责定时清理和保养直至不再需要时拆除。

2.9.7 统一安排现场办公室、材料堆放场地，配合专业承包/独立承包单位进行卸货、吊运，并对专业承包/独立承包单位的办公、材料堆放进行管理，达到买方规定的安全文明施工标准。

2.9.8 提供工地临时施工道路供各方共同使用，并提供施工场地；清除专业承包/独立承包单位施工界面内的障碍，为其提供所需的工作面。

2.9.9 提供专业承包/独立承包单位负责的工程所需的、可充分保障施工场地内安全的围网、围板等。

2.9.10 负责现场的安全保卫，现场安全防护设施的搭建和拆除。在公共区等处设置照明装置。

2.9.11 及时向专业承包/独立承包单位提供施工及生活用水用电接口及其设备调试所需水电接口，从配电箱引出的分电箱由独立承包单位自行解决。承包人提供临时施工用水、用电、消防器材至各层。承包人负责本项目的用水、用电管理：

(1)按买方提供的可用水量和批准的施工组织设计、总平面布置要求，在现场布置施工用水管线(平面，立面)和生活用水管网，并报监理人批准，施工用水和生活用水分开布置；主管道要有明显的保护标志，以防意外损坏。

(2)施工用电应遵守 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》等国家和地方的相关

标准、规范。承包人按买方提供的可用电量和批准的施工组织设计确定的电源类型和用量，结合实际情况设置支干线。

(3)承包人对工地用水实行统一管理；用电按生产用电和生活用电分离设置。

(4)在施工区域设置数量足够的临时水管接口，以及在建筑物内各楼层及必要的位置设置楼层配电箱，以提供专业承包/独立承包单位用水、用电驳接。专业承包/独立承包单位负责用水、用电管理的配合工作，施工用电线路不得随意拖地、乱拉、乱用。

(5)根据专业承包/独立承包单位的用水、用电的申请，指定接驳或搭接的位置。

(6)承包人对用水管线、用电线路进行日常维护管理，保证正常供水、供电。

(7)免费提供水电供专业承包/独立承包单位使用。

(8)承包人对场内的排水排污系统实行统一管理，定期或不定期对专业承包/独立承包单位施工区域和生活的排水、排污系统进行检查，保证排水、排污系统畅通，保护环境。

(9)承包人应定期对现场用电进行检查，杜绝不安全事故(隐患)的发生，杜绝乱拉、乱用的现象。

(10)为确保现场正常施工，承包人在现场配置数量、容量适合的发电机，且现场配置的发电机数量和容量不能低于投标文件中的承诺。

2.9.12 在专业承包/独立承包单位负责的工程实施过程中，如出现水电、脚手架、垂直运输机械等使用纠纷，承包人应与专业承包/独立承包单位协商解决，买方、监理人予以协调。承包人和专业承包/独立承包单位不得因此类纠纷影响工程的施工。

2.9.13 向专业承包/独立承包单位提供现场经纬、水准测量点网以及测量放线所需的标高、定位的基准点和线，对所提供数据的准确性负责。

2.9.14 负责总承包施工工程和专业承包/独立承包工程范围内的所有管线综合工作的协调、管理，专业承包/独立承包工程范围内的管线综合施工方案由弱电协调其专业承包的深化图纸后由弱电专业承包单位编制，经承包人检查并协调专业承包人/其他独立承包人或其他设备专业后，由承包人负责汇总编制“设备综合协调图纸”、“设备与土建综合协调图纸”，并呈交设计单位、机电顾问、厨洗顾问、买方/管理公司、监理人（必要时包括政府相关部门）

审批后，据此管理独立承包单位的管线安装。完工后由弱电承包单位负责编制绘制管线综合竣工图，并交由承包人检查及汇总编制“设备综合协调图纸”、“设备与土建综合协调图纸”竣工图。专业承包/独立承包单位施工范围内的管线，如施工图表述不明，或因管线冲突引起的管线走向变化，由专业承包/独立承包单位负责联系设计院予以澄清或确认。专业承包/独立承包单位应派专业人员配合，并对管线综合文件进行复核、签字确认。

2.9.15 负责对专业承包/独立承包工程的施工顺序和合理的安装位置进行协调，并考虑所有设备安装过程必需的运送通道及安装空间。如发现管、线和其他构件的安装位置相互矛盾时，须协调进行设计变更后方可施工。因承包人协调不到位，造成已施工的管、线和构件的拆除、报废等所有费用由承包人负责；因专业承包/独立承包单位未与承包人协调擅自施工而造成的损失，由专业承包/独立承包单位承担。买方和专业承包/独立承包单位应按照已审批的设备进场计划和安装时间要求及时组织设备就位，否则由此引起的道路不畅或安装空间不够或综合管线矛盾由责任方承担。

2.9.16 根据专业承包/独立承包工程的设计图纸，配合进行已有洞口、线槽等位置的纠偏，费用由责任方承担。

2.9.17 对专业承包/独立承包工程施工后的留洞、凹口、凹槽等进行填补、灌浆、修整，及装潢（不包括精装修）以达到有关规范要求的标准。但专业承包/独立承包工程所涉及的专项防水防火封堵由专业承包/独立承包单位施工。因专业承包/独立承包单位原因造成二次及以上的重复工作，则该费用由专业承包/独立承包单位承担。

2.9.18 浇筑混凝土前，主动与专业承包/独立承包单位明确预留配件、预埋套筒(管)、沟槽、孔洞等的位置，或根据图纸负责预留或预埋。专业承包/独立承包单位按承包人要求的时间去放置电缆、电线管、其他管道、预留配件等。孔洞的附加钢筋亦须由承包人负责，此等钢筋将不会分开计量，而是被视为已包括在总承包签约合同价内。

2.9.19 预留沟槽、预留洞与机电管道之间的空隙，承包人须负责提供物料及填塞工作；套筒及套管与机电管道之间的空隙，专业承包/独立承包单位须负责提供物料及填塞工作。

2.9.20 按要求填实设备、框架与建筑结构之间的缝隙空间，进行一般的修补工作。

2.9.21 工程整体完成时，对专业承包/独立承包单位已移交的工程，进行全面的清理、成

品保护和保洁，直至工程整体竣工验收、移交买方。

2.9.22 每周定期与专业承包/独立承包单位组织召开一次工程例会，解决施工过程中发生的问题和存在的困难，按承包人周计划要求检查独立承包单位每周工作完成情况及布置下周施工生产任务。

2.9.23 在施工过程中，除必须的口头通知外，应以书面形式与专业承包/独立承包单位进行各类业务联系。

2.9.24 合同文件中要求的由承包人提供的其它工作及监理人认为须配合的工作内容。

2.9.25 专业承包/独立承包单位进场后，承包人须与专业承包/独立承包单位签订水电文明施工等配合协议。

2.10 承包人对专业供应/独立承包独立供应单位的管理及配合义务

(1) 承包人应协助独立供应单位将承包人自身安装的物料卸下及运送到承包人自己的仓库，承包人负责照看和保护；另外，独立供应单位提供的由专业承包人负责安装的物料，承包人须及时安排各专业承包人负责该部分物料的卸下及运送到各专业承包人自身的仓库，并由各专业承包人负责该等物料的照看和保护。

(2) 当独立供应单位的物料需要安装时，承包人应将其自身安装的物料从贮存仓库运到工地现场，并负责照看和保护；另外，承包人须及时安排其他专业承包单位或独立承包单位将各自负责安装的物料从贮存仓库运到工地现场，该部分物料由专业承包/独立承包单位负责照看和保护。

(3) 承包人需负责照看和保护已经安装在工程上的独立供应单位的物料。

2.11 承包人对精装修工程的特别配合义务：

(1) 浴缸（如有）安装后才铺砌墙、地台饰面确保没有缝隙。

(2) 所有卫生洁具与相邻饰面的接缝用认可的硅酮密封胶填充。

(3) 如电气工程包括有至卫生洁具的接地线安装，则统筹卫生洁具与接地线的安装修复受安装接地线影响的地台饰面。

3、专业承包/独立承包单位的责任和义务

3.1 专业承包/独立承包单位进入施工现场时的责任和义务

3.1.1 专业承包/独立承包单位进入施工现场应向承包人提供下列资料文件：

(1)有关证明文件：中标通知书(或具有同等效力的施工协议)复印件、专业承包/独立承包单位的营业执照及资质等级证书复印件、安全生产许可证复印件并加盖公章。

(2) 专业承包/独立承包工程“施工组织设计方案”，包括但不限于：施工方案简介、施工进度计划、主要技术措施方案、质量保证措施、安全与文明施工保证措施、绿色施工方案、材料设备进场计划、劳动力进场计划等。

(3)申报进入现场施工人员名单及照片，劳务人员的身份证复印件及特殊工种作业人员的操作证及上岗证。

3.1.2 专业承包/独立承包单位应按法律法规、合同文件要求做好其它进场准备工作。进场后须与承包人签订水电文明施工等配合协议。

3.2 专业承包/独立承包单位对施工总进度的责任和义务

3.2.1 根据施工总进度计划向承包人、监理人、买方提交专业承包/独立承包工程的施工进度计划（应含机电专业承包工程施工计划，下同），包括：施工方案、施工区域的划分、施工顺序与施工流向、作业方式、施工方法、施工队伍的组织架构；施工项目进度计划、资源供应计划(包括物料供应计划、机械设备的进场计划、劳务计划、资金计划)、图纸深化设计计划、专项绿色施工方案等，经批准后执行。

3.2.2 执行月报制度：按月向承包人、监理人、买方提交本专业承包/独立承包工程的执行情况报告，提交月度施工作业计划、提交各种资源与进度配合调度状况。

3.2.3 当专业承包/独立承包单位的施工进度计划与施工总进度计划有冲突时，须及时根据承包人的调整意见主动调整进度计划，落实现场劳动力、材料、施工机械等的供应配合情况。如在进度上有较大延误短时间无力自行解决是，须及时向承包人、监理人/买方报告，并请求承包人给予帮助。

3.2.4 由于专业承包/独立承包单位的原因引起总工期延误，由专业承包/独立承包单位向承包人承担相应责任，具体按承包人向买方支付的违约金执行。

3.3 专业承包/独立承包单位对施工总平面管理的责任和义务

3.3.1 进场施工前，应根据承包人制定的施工场地划分设计施工场地平面布置图，经承包人审核同意后执行，并实施管理。

3.3.2 对自身及机电专业承包单位的施工平面按承包人要求进行管理，同时协助承包人对施工区域的场地做好管理配合工作。

3.4 专业承包/独立承包单位对主要施工机械管理的责任和义务

3.4.1 提前向承包人提出主要施工机械设备进出场申请（包括机电分包专业承包单位的施工机械），并在进场时按承包人要求提交相关资料，做好登记，严禁施工机械设备未经承包人及监理人批准擅自进出现场。

3.4.2 负责对所属进场的全部施工机械设备进行管理。

3.5 专业承包/独立承包单位对半成品、成品和进场材料设备管理的责任和义务

3.5.1 未完成工程中间验收并移交承包人前，专业承包/独立承包单位应负责半成品和成品的保管。

3.5.2 应服从承包人的统一管理协调，向承包人提供材料设备进场的计划及月度材料设备进场计划。

3.5.3 指定专人负责对进场所需材料设备的保管，并服从承包人关于进场材料设备管理方面的要求。

3.5.4 专业承包/独立承包单位大型材料设备须在进场前 10 天、其余材料设备须在进场前 2 天按承包人规定的要求，向承包人提出申请，待承包人批复后执行。

3.6 专业承包/独立承包单位对访客和车辆管理的责任和义务

3.6.1 应服从承包人有关访客和车辆的管理制度。

3.6.2 须提前 3 天向承包人提出大型车辆(5T 以上的载重汽车)和常驻小型车辆（1 台）进出申请，注明车辆型号、牌照号码、进场日期及时间，由承包人发给车辆出入证。

3.7 专业承包/独立承包单位对施工安全文明施工管理的责任和义务

3.7.1 必须遵守承包人的安全文明施工管理制度。严格做好所负责工程的安全文明施工工作，并自觉接受承包人的协调管理和检查，并按照其提出的意见进行整改。

3.7.2 如施工需要须提前拆除安全施工措施时，必须经承包人批准，并配合承包人采取有效的补救措施。

3.7.3 进场施工前，应向承包人申请施工及构件堆放所需要场地面积，部位等要求，以便于承包人合理安排施工场地。

3.7.4 应做好弃废物与垃圾的清理工作，弃废物与垃圾按承包人的要求集中到指定地点。

3.7.5 应服从有关人员管理的所有规定。

(1)必须对本单位所有进场施工人员进行登记，及时上报承包人，进行汇总并统一管理。流动人口必须持有合法证件；施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，并将更改记录及时上报承包人。

(2)须对进场所属施工人员办理保险，将有关资料报承包人，并向进场施工人员提供符合建设主管部门有关规定食宿、生活和施工环境及条件。

(3)须对所属进场施工人员进行全天候管理，严禁非施工人员未经承包人批准擅自进入本项目现场。

(4)进场后 2 天内向承包人提交有关人员资料，内容包括公司标志的样本，所有人员的名单及初始工号。

(5)负责本单位进入现场人员工作牌的具体制作费用。

(6)出现违反人员管理有关规定的，承担主要责任。

3.7.6 严格执行买方和承包人制定的有关文明、绿色施工，安全生产、防火保安管理和卫生防疫管理的规定，接受并配合承包人的管理。

3.7.7 接受承包人的安全管理，参与工地各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。独立承包单位整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准(或不能及时达到要求的)，经监理人核准，承包人可以协助独立承包单位予以整改，其发生的人工，机械，材料等一切费用将由独立承包单位承担。

3.7.8 遵守《安全生产责任书》《文明施工责任协议书》《治安防火责任协议书》。

3.8 专业承包/独立承包单位对工程资料管理的责任和义务

专业承包/独立承包单位对施工的承包工程负有具体收集、整理、编制、汇总档案资料的义务，并保证所提供的档案资料是真实齐全和有效的。在独立承包工程竣工验收后 28 天内，完成工程档案资料的汇总，并上报承包人。

3.9 专业承包/独立承包单位对工程验收与移交管理的责任和义务

3.9.1 承包工程完工后，应向承包人、监理人提交完工报告并申请验收。验收前配合承包人对工程进行自检，自检不合格的应立即整改至合格。自检合格后，配合监理人进行验收，验收合格且监理人在验收记录上签字后，进行隐蔽和继续施工，验收不合格的，在 6 小时或监理人限定的时间内整改后报监理人重新验收。

3.9.2 按照承包人的安排进行竣工验收和移交。并负责施工工程竣工资料的编制、修改工作并配合竣工资料的移交。

3.10 如承包人现有的爬梯、脚手架无法满足独立承包单位需要而需另外搭设时，则由独立承包单位自行解决并承担费用，或者由独立承包单位另行委托承包人或其他人解决，费用由独立承包单位承担。

3.11 如承包人现有的起重机械或者机具设备无法满足独立承包单位需要而需另外制订方案和增加起重机械或者机具设备时，则由独立承包单位自行解决并承担费用，或者由独立承包单位另行委托承包人或其他人解决，费用由独立承包单位承担。

三、工程款及费用支付

1、承包人履行本协议的责任和义务所发生的一切管理、协调、配合服务费均包含在施工总承包合同签约价中。买方按照施工总承包合同中约定的金额和支付方式向承包人支付总承包服务费。

2、关于总承包服务费的支付，买方有权根据专业承包/独立承包单位对承包人履行配合服务的意见和现场实际配合情况扣除当期部分或全部总承包配合服务费。

3、专业承包/独立承包单位按专业承包/独立承包合同的要求编制每期已完实物工程量报

表和工程款支付报表，按专业承包/独立承包合同的约定报监理人和买方审批，同时专业承包/独立承包单位还应在每月规定时间内将《工程形象进度报告》及《工程报验单》壹份呈报承包人，以便承包人核实该专业承包/独立承包工程的施工形象进度，若专业承包/独立承包单位迟延向承包人提供上述文件，则以专业承包/独立承包单位向承包人呈报相关文件的时间作为专业承包/独立承包单位向监理人和买方提出付款申请的时间，如专业承包/独立承包单位拒不向承包人提交相关文件，则视为专业承包/独立承包单位未向监理人和买方提出付款申请。

承包人须在收到专业承包/独立承包单位上述文件后 3 日内向监理人出具有关该专业承包/独立承包工程施工形象进度和付款的书面意见，逾期视为承包人对相关文件无异议。承包人提出的付款异议经监理人、买方核实属实的，买方可以暂缓支付专业承包/独立承包工程的工程款且不承担违约责任。

买方在收到经监理人、承包人审核同意的付款材料后，按照专业承包/独立承包合同的约定将工程款支付给专业承包/独立承包单位。

4、本承包工程竣工结算完毕，余款、保留金及质量保证金按承包合同约定的方式和比例支付。

四、违约责任

1、承包人应认真履行本协议，承包人、专业承包/独立承包单位违反本协议有关约定的，应承担相应责任。

2、承包人不履行或不全面履行本协议约定的总承包管理配合服务的各项责任和义务导致专业承包/独立承包工程施工受到影响的，专业承包/独立承包单位可向监理人投诉，经监理人和买方查证属实的，承包人须向买方支付违约金 1 万元~20 万元/每次，且买方有权暂扣施工总承包服务费直至监理人和买方对承包人的管理配合服务满意为止。

3、除本协议有约定外，对于专业承包/独立承包单位应当履行的其他义务，承包人应采取有效措施督促独立承包单位履行，并监督其执行情况，专业承包/独立承包单位不服从的，承包人可发出书面警告，并通知监理人、买方；专业承包/独立承包单位仍不改正导致整个项目施工进度、安全文明施工、质量等受到明显影响的，承包人依据施工总承包合同向买方承担违约责任后，有权向专业承包/独立承包单位追偿。

4、承包人对专业承包/独立承包单位非法分包行为没有及时发现并采取有效措施的，专业承包/独立承包单位向买方承担违约责任，承包人承担连带责任，同时买方保留追究相关单位法律责任的权利。

5、承包人未履行或未按本协议约定全面履行总包的各项义务造成专业承包/独立承包工程工期延误并产生损失的，专业承包/独立承包单位有权向承包人索偿。

6、承包人应对运出现场的材料设备进行严格管理，所有材料设备，如无监理人书面同意，不得运离现场。专业承包/独立承包单位强行运出现场的，应向买方支付违约金 20 万元/每次，承包人没有及时阻拦的，应向买方支付违约金 30 万元/每次。

7、专业承包/独立承包单位违反本协议有关施工机械设备管理的规定导致发生事故或检查不合格或被政府部门、媒体曝光的，除应依法承担相关责任外，专业承包/独立承包单位还应向买方支付违约金 50 万元/每次，承包人未尽总包管理责任的，承包人向买方支付违约金 50 万元；如承包人违反上述施工机械设备管理规定导致事故或检查不合格或被政府部门、媒体曝光，承包人向买方支付违约金 100 万元。

8、因专业承包/独立承包工程质量达不到约定质量标准导致总承包工程达不到总包合同约定的质量标准的，承包人在向买方承担违约责任后有权向专业承包/独立承包单位索偿相应的损失。

因承包人或其他施工单位原因造成专业承包/独立承包工程质量达不到合同约定质量标准的，专业承包/独立承包单位向买方承担违约责任后向相关责任方追偿。

9、未经监理人和买方批准，承包人在竣工前擅自拆除高层垂直运输机械设备和人货电梯的，承包人须向买方支付违约金 500 万元。承包人无正当理由向专业承包/独立承包单位收取额外费用的，应当退还收取的额外费用，承包人不予退还的，买方可以在应付给承包人的任何一笔工程款中代为扣除该笔费用后将其支付给专业承包/独立承包单位。

10、承包人须在每月 20 日前将当月应当支付的全部违约金向买方交纳完毕，并在申请月工程款时附上违约金的付款凭证。如承包人逾期不交纳违约金，买方有权延长当月工程款拨付时间，直至承包人完善交纳违约金的全部手续，或从应支付给承包人的工程款中直接扣除，承包人不得有异议。

11、如专业承包/独立承包单位违反本协议中有关规定，承包人对专业承包/独立承包单位进行处理时（包括向专业承包/独立承包单位主张违约金、追偿），在形成处理意见后，需报监理人、买方审批，买方同意后承包人方可执行。

12、如按本协议约定专业承包/独立承包单位需向承包人支付违约金时，专业承包/独立承包单位须在每月 20 日前将当月发生的全部违约金向承包人交纳完毕，并在向买方申请月工程款时附上违约金的付款凭证，专业承包/独立承包单位不向承包人交纳违约金，承包人有权在专业承包/独立承包单位的工程款申请上签署拒付意见，买方有权据此延长专业承包/独立承包单位/独立供应单位的当月工程款拨付时间，直至专业承包/独立承包单位完善交纳违约金的全部手续，买方亦有权从应支付给专业承包/独立承包单位的工程款中直接扣除相关违约金而转付给承包人，专业承包/独立承包单位不得有异议。

13、专业承包/独立承包单位不服从承包人管理的，承包人有权向监理人、买方投诉，经监理人调查核实后，监理人有权按专业承包/独立承包合同及本协议中的相关约定向专业承包/独立承包单位发出整改通知或处理通知，并向买方申请执行；专业承包/独立承包单位在接到监理人整改通知后仍拒不整改的，买方有权部分或全部解除独立承包合同，并追究独立承包单位的违约责任。

14、因专业承包/独立承包单位违反本协议的约定，导致承包人损失或承包人向买方承担违约责任的，承包人有权向独立承包单位追偿相关损失或费用。

15、因承包人违反本协议的约定，导致专业承包/独立承包单位损失或专业承包/独立承包单位向买方承担违约责任的，专业承包/独立承包单位有权要求承包人赔偿相关损失或费用。

五、争议的解决

1、各方约定，在履行本协议过程中产生的任何争议均应尽最大努力协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2、在解决争议期间，除争议部分外，本协议其它部分均应继续执行。

六、其他约定

1、本协议一式份，买方、管理公司、承包人、专业承包/独立承包单位各执份，报监理人壹份，备案份。

2、本协议自各方签字盖章后生效。

买方：

法定代表人或授权委托人：

日期：

承包人：

法定代表人或授权委托人：

日期：

专业承包/独立承包单位/独立供应单位：

法定代表人或授权委托人：

日期：

附件十四：

样板引路质量管理指引

第一条 目的

为保证及提高南京玄武文化旅游发展集团有限公司（以下简称业主）各所属项目的产品质量水平，强化样板管理和贯彻执行样板引路的理念，通过前期预控和必要的联合验收程序，加强对施工工艺质量标准的把控，减少不必要的返工成本，特制定本指引。

第二条 适用范围

本指引适用于业主及其所属子公司的开发项目建设，业主代建项目参照本指引管理。

第三条 名词定义

1、样板引路：分部分项工程在大面积施工前，由施工单位参照设计标准和规范要求，做出示范样板，组织各方验收。验收合格的样板其施工工艺、材料、工序衔接、成品保护等作为参照对象，指导相关工程后续实施。

2、工程样板：指在工程建造过程中，为在大面积施工前统施工做法、细部处理、检验设计质量、选材型号、颜色、材质，发现施工、监理过程的难点、重点，而按照设计标准建造的样板。工程样板包括材料样板、施工样板、集中展示样板。

3、材料样板

根据设计图纸选定，并经由设计单位、建设单位签字确认，能满足设计观感要求和施工质量要求的材料实体，作为同类材料大批量进场验收的标准。

4、施工样板

在分部、分项工程大面积施工前，在工程实体中做出示范实物样板，展示相关工序、工艺等内容，实现操作过程精细化。

5、集中展示样板

施工前按照规定在现场将本工程重要分部、分项工程及重要工序、工艺制作形成实体样板间(件)，在施工现场集中展示，实现质量标准样板化。集中展示样板必须配置图板说明，明确体现出技术交底、质量标准、工艺工序。

第四条 材料样板实施流程

执行《材料样品及进场验收管理指引》。

第五条 施工样板实施流程

1、工程项目管理部门在组织工程招标时，应制定《施工样板实施计划》，并纳入到招标文件和施工合同中。

2、施工单位进场后，建设单位甲方代表（以下简称甲方代表）应及时组织施工单位、监理单位编制《施工样板实施方案》，确定样板制作计划，选择恰当展示位置，按图纸、配置、交付标准实施施工样板。

《施工样板实施方案》由施工单位负责编制，监理单位、甲方代表审核后，报工程项目管理部门批准。

3、施工单位应将得到批准的《施工样板实施方案》纳入施工组织设计中，并在分部、分项工程大面积施工前，实施施工样板。

4、施工样板应随着现场工程施工的进度提前两周进行实施；或对于现场狭小的场地没有可能选定的范围，可在现场某一个栋号的某一个单元作为施工样板，该样板每一步施工应进行裸露不可进行隐蔽，需保留至样板在各个工序竣工验收前。

5、施工样板施工应遵循规范、图纸、使用功能、建设单位提出的效果要求，施工过程中需进行监理旁站，监理作好必要的检查或记录等工作。样板完成后应按设计及规范要求实测实量。

6、施工样板验收前须完成以下内容：

- （1）样板实施内容全部完成；
- （2）必要的保洁及成品保护；
- （3）样板实施过程管控思路及技术保证措施等；
- （4）过程实测实量及成品保护管控；
- （5）交付、配置标准与实际样板核对。

7、施工样板经甲方代表、监理单位、施工单位三方联合验收，验收表单见附件四。进行专业分包的工程，总包和专业施工单位均应签字确认。

验收合格后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理必须派人监督检查，甲方工程师应参与重要工序的交底会。

8、重要施工样板应在内部验收合格后，由甲方代表邀请工程项目管理部门、招商营销部门、物业管理部门等参与共同验收。

验收各方均应在验收表单上签字并给出验收意见，甲方代表按照各方验收意见汇总成表，组织施工监理单位对样板验收中的问题进行整改，整改完成后报工程项目管理部门确认。

9、施工样板验收合格后，施工单位根据图纸、交付、配置标准及样板验收意见组织批量工程实施。

10、工程项目管理部门定期核查批量工程实施与样板验收标准有无差异，及时纠正过程实施的偏差。

第六条 集中展示样板

1、施工单位进场后应根据设计图纸与《施工样板实施方案》，在施工现场选择展示区，上报《集中样板展示区实施方案》，并经监理单位、甲方代表审批通过，作为施工组织设计中标准化建设不可或缺的一部分。

2、集中展示样板包括工程类样板和安全文明类样板，设置标准参照附件五。

(1) 工程类样板应包括但不限于以下内容：

地基与基础(含桩头处理和防水)、主体结构、基础底板后浇带支撑体系、梁板后浇带支撑体系、砌筑抹灰、屋面、防水、建筑保温、幕墙、机电安装、装饰装修的相关样板。

工程类样板节点选择可参照《施工样板清单》，要求与工程一致，原则上应在设计图中选择有代表性的实际节点制作样板，不得凭空臆造。如果设计图纸表述不详，应与设计方沟通，或可选择经设计认可的标准图集节点做法。

(2) 安全文明类样板应包括但不限于以下内容：

临边防护、洞口防护、脚手架、马道、施工防护棚、临时消防设施、临时用电设施及电缆敷设、临时卫生设施、临时休息设施、安全器具、安全指示及标示等。

安全文明类样板除符合国家及地方规范规定外，还应符合施工单位企业形象识别系统(CI)及施工单位企业安全管理制度与标准。

3、集中样板展示区位置选择

(1) 展示区应选择工程进口处醒目位置，布置合理，符合施工区域参观动线设置，便于组织学习和展示。

(2) 展示区场地应单独封闭，专人管理，不得作其他用途。地面需硬化处理，且地面排水良好。

(3) 展示区上部建议搭设防护棚，当处于塔吊下方时应按照安全标准设置。展示样板宜采用可移动式，用槽钢及钢板焊制样板展示台底座。

(4) 集中展示区样板的标识牌、交底卡，应内容清晰、标准明确、规格统一、制作规范，张挂醒目、牢固。

(5) 现场条件局限时，经甲方批准也可因地制宜的选择展示区场地，但均需保证封闭、照明、保护。

4、集中样板展示区完成时间

(1) 主体工程及同步的安装工程样板应在进场后 60 日历天内整体完成，其他内容的样板应在相关分部工程开始前 30 日历天天整体完成。

(2) 集中样板可按计划逐步实施，但主要工序施工前 10 天必须完成相关样板制作并验收通过。

5、集中展示样板区完成内部验收后，甲方代表应邀请设计单位、各相关部门进行共同验收。验收流程参考重要施工样板。

第七条 考核

1、施工封样未确认前，不得批准施工单位材料采购合同，监理单位不予验收对应的进场材料，并对照合同约定进行处罚。

2、《施工样板实施方案》未批准前，不得审批施工组织设计，不得签发开工令。

3、施工样板未验收合格前，不得批准专项施工方案，不得同意现场大面积开工。

4、现场施工所采用的的工艺、材料与施工样板不符的，监理单位应立即制止施工，下发书面通知要求整改，并对照合同约定进行处罚。

第八条 附件

1、施工样板清单

2、施工样板实施计划

3、施工样板实施方案

4、施工样板验收表

5、集中样板展示区设置标准

施工样板清单

施工阶段		工艺样板名称	管控等级		
			★★★ ★	★★ ★	★
	基础样板	土护降样板			√
		桩基础（CFG 桩、灌注桩、预制桩、独			√
		基础底板防水	√		
		地下室底板、地梁、地下室挡墙钢筋、		√	
		后浇带（模板支撑体系、防护做法）			√
		地下室外墙防渗漏	√		
		地下室外墙回填土		√	
	主体样板	首层模板及支撑体系、钢筋绑扎		√	
		屋面层的模板及钢筋工程			√
		砌体及二次结构（含轻质隔墙）工艺样		√	
	装饰装修	室内抹灰、粉刷石膏		√	
		室内面层腻子		√	
		厨卫间拉毛			√
		室内地面找平面层（有地暖即为地暖保			√
		室内房心回填		√	
		厨卫防渗漏	√		
		外墙防渗漏	√		
		外窗安装		√	
		外保温施工样板（以聚苯板为例）		√	
		外墙饰面层	√		
		屋面、露台、空调、阳台栏板防水	√		
		屋面瓦		√	
		栏杆安装及使用功能（含外门窗、阳露		√	
		入户门安装		√	
		楼层防火门、管井门安装			√
		楼梯			√
		精装大堂及电梯前室机电安装样板（隐		√	

		精装大堂及电梯前室精装修土建样板		√	
		清水移交样板间	√		
		吊顶样板（包括厨卫吊顶）		√	
		墙面施工样板（包括涂饰、木作、和石	√		
		地面施工样板（包括地面找平、地板、	√		
		部品（橱柜、衣柜、浴柜凳收纳）施工		√	
		室内木门施工样板		√	
		淋浴屏、五金、洁具安装样板		√	
		车库地坪施工			√
	安装样板	防雷接地		√	
		地暖盘管、分集水器、散热器安装		√	
		厨卫间给、排水管道安装			√
		壁挂炉安装			√
		强弱电箱、开关面板安装			√
		水井内管道安装			√
		强弱电井布置			√
		消防栓、消防水系统安装			√
		正压送风口、风机、风管安装			√
		车库综合管网实施样板		√	
	室外总体	室外铺贴	√		
		室外管线综合		√	
		小区道路样板			√
		景观小品			√
		小区围墙			√
		绿化综合样板			√

备注：

- 1、管控等级为“★”的施工样板，三方验收合格后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理必须派人监督检查。
- 2、甲方代表应参加管控等级为“★★”的施工样板交底。
- 3、管控等级为“★★★”的施工样板应组织共同验收。

施工样板实施计划

项目名称：

序号	样板类别	样板名称	样板实施内容	计划实施部位	计划实施日期	参加验收部门

以上内容仅为示例

施工样板实施方案

一、编制依据

二、工程概况

1. 样板规划
2. 集中样板展示区平面布置图

三、施工部署

1. 样板内容
2. 样板计划
3. 各样板施工步骤（配图）
4. 质量标准

四、样板验收

1. 验收程序
2. 验收表单

五、样板施工质量通病预防措施

六、样板施工安全文明措施

钢筋工程 施工样板验收表（样表）

记录编号：

项目 名称			
施工 单位			
样板 部位		样板施工时 间	
施工 样板 验收	检查重点： ☐ 纵向受力钢筋连接方式；☐ 机械连接和焊接接头力学性能； ☐ 受力钢筋品种、级别和规格；☐ 接头位置和数量； ☐ 机械连接、焊接和外观检查；☐ 机械连接、焊接的接头面积； ☐ 绑扎搭接接头面积的百分率和搭接长度；☐ 搭接长度范围内的箍筋； ☐ 绑扎钢筋网长、宽（±10mm）；☐ 绑扎钢筋网眼尺寸（±20mm）； ☐ 绑扎钢筋骨架长（±10mm）；☐ 绑扎钢筋骨架宽、高（±5mm）； ☐ 受力钢筋间距（±10mm）；☐ 受力钢筋排距（±5mm）； ☐ 受力钢筋保护层—基础（±10mm）；☐ 受力钢筋保护层—柱（±5mm）； ☐ 受力钢筋保护层—梁（±5mm）；☐ 受力钢筋保护层—板、墙（±3mm）； ☐ 绑扎箍筋、横向钢筋间距（±20mm）；☐ 钢筋弯起点位置（20mm）； ☐ 预埋件中心线位置（5mm）；☐ 预埋件水平高差（+3mm，0mm）；		
	验收意见/存在问题（可加页附照片说明）		
验收 结论	☐ 不符合设计与规范验收要求，需返工整改 ☐ 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 ☐ 原则通过，但存在问题须整改后方可大面积施工		

验收 确认	施工 单位		监理 单位	
	建设 单位		其他 部门	

备注：

本样表仅为格式参考，不同内容的施工样板，由监理工程师确定验收检查重点，报甲方代表批准后执行。

集中样板展示区设置标准

目录

- 一、展示区场地
- 二、地基与基础（防水）样板要求
- 三、结构工程样板要求
- 四、模板工程样板要求
- 五、砌筑工程样板要求
- 六、抹灰工程样板要求
- 七、建筑保温及幕墙防火封堵工程样板要求
- 八、屋面及防水工程样板
- 、安装工程样板要求
- 十、装饰装修样板要求
- 十一、安全文明样板要求

集中样板展示区设置标准


一、展示区场地

- 1、展示区应合理布置、线路便捷，便于组织学习和展示。
- 2、展示区场地地面需硬化处理，且地面排水良好。
- 3、展示区上部建议搭设防护棚，当处于塔吊下方时应按照安全标准设置。
- 4、集中展示区样板的标识牌、交底卡，应内容清晰、标准明确、规格统一、制作规范，张挂醒目、牢固。





二、地基与基础（防水）样板要求

- 1、应对桩基、底板、地下室、后浇带等部位的做法分别进行展示。
- 2、除结构要求外，地基与基础样板还应重点展示各分项防水做法。
- 3、地基与基础防水样板应明确防水工序工艺流程，并分层展示。对基层处理、阴阳角处理、防水材料收口、附加层做法应重点展示。

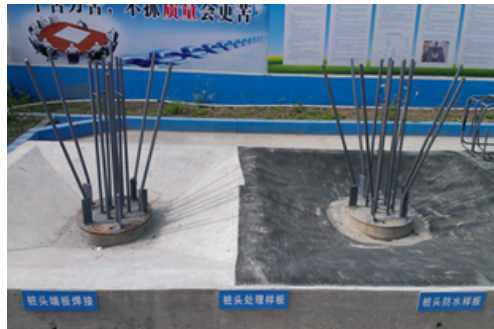


三、结构工程样板要求

- 1、结构工序样板应包括梁、板、柱、楼梯、及线条等。
- 2、结构工序样板应对钢筋连接、保护层控制、变截面处理、箍筋加密、受力筋间距控制等易发生质量通病的环节重点展示，并对绑扎、孔洞留设、预埋件布设等节点内容进行展示；

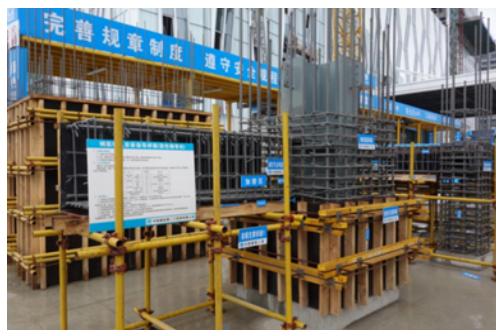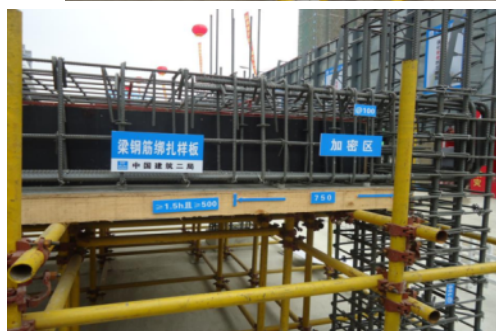


四、模板工程样板要求

- 1、模板支撑体系应与专项方案一致，高支模样板应在方案论证后设置。
- 2、应设置基础底板和梁板后浇带独立支撑体系样板。
- 3、样板应展示梁、板、柱、楼梯等部位的支撑及加固方式。
- 4、样板应明确模板材质、木方、管材等材料；
- 5、样板交底卡应明确模板垂直度、截面尺寸等中间验收实测值标准。

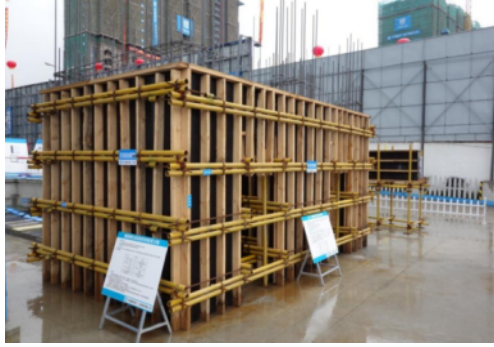

五、砌筑工程样板要求

- 1、砌筑工程样板所用材料及做法必须和实体一致，且符合地方性要求。
- 2、样板应展示砌筑工艺流程，明确砌体的质量控制标准和控制方法。
- 3、砌筑样板应与相关的线管、线槽、电线盒、二次结构一并展示。
- 4、砌筑工程中的防渗漏、防开裂节点须重点展示。

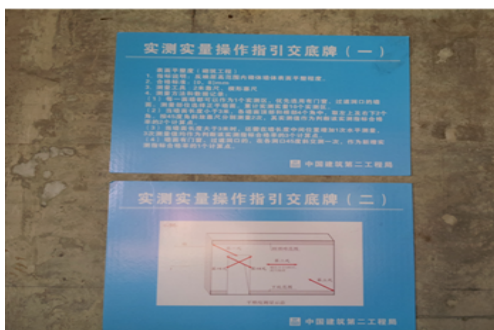



六、抹灰工程样板要求

- 1、样板应明确抹灰工序工艺流程，并分层展示。
- 2、明确抹灰的质量控制标准和控制方法。
- 3、对不同材料交接、喷浆或甩浆等关键环节应重点展示。
- 4、墙体标高控制线、实测实量等标示应字体清晰、规格统一。



七、建筑保温及幕墙防火封堵工程样板要求

- 1、建筑保温工程样板应选择有代表性的节点，对外墙、屋面、外墙、幕墙的重要节点进行分层展示。样板应重点展示易产生冷桥的节点做法。
- 2、幕墙保温节点样板必须与幕墙深化设计保持一致。
- 3、幕墙防火封堵应能展示节点做法细节剖面。
- 4、建筑保温及防火封堵样板所采用的材料必须与工程实际一致。


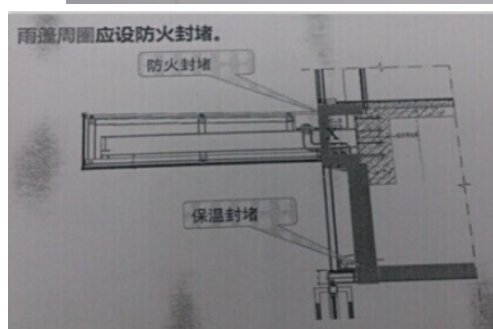
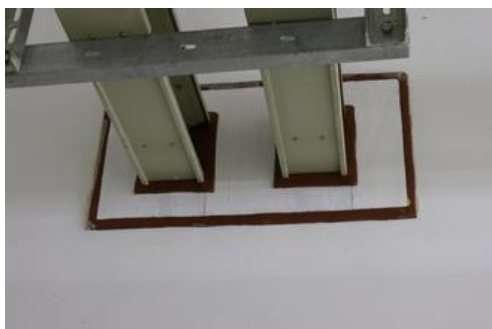


八、屋面及防水工程样板

1、屋面样板应展示以下内容：屋面防水及保温（严寒地区应包括隔汽层）、排水沟及雨水排水、设备基础、风井及住宅排油烟井、变形缝处理、屋面楼梯及栏杆、风机基础及安装、出屋面管道、避雷带、透气帽等。


2、涉及到保温、防水要求的样板，应与 1.6.6 条、1.6.7 条结合设置。

3、各样板应与设计要求一致。

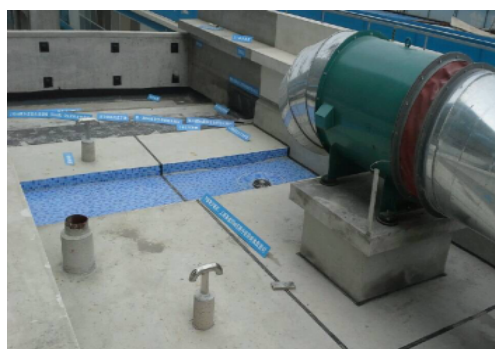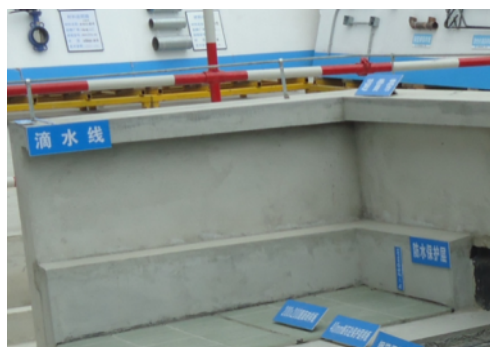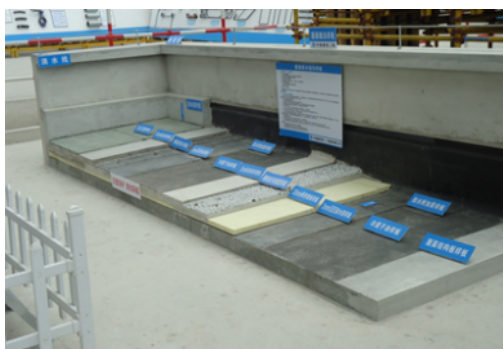

九、安装工程样板要求

- 1、应设置管道穿地下室外墙、屋面节点，重点展示防水、预埋件处理。
- 2、应设置各类管道穿防火墙、楼板安装样板（穿楼板样板可选择管道井安装）做法，重点展示支吊架、防火封堵做法、风管防火阀安装。
- 3、应设置吊顶综合吊架安装样板、管沟综合管道安装样板。选择代表性节点重点展示综合管线安装布置，组合支吊架做法。
- 4、应设置卫生间给水排水样板，重点展示管道安装布置、管根防水、管道安装与卫生间防水工序关系、成品保护等，且应对材料进行同步封样。
- 5、应设置电气线路、桥架安装样板，重点展示安装、桥架跨接、接地等。
- 6、应设置空调制冷系统管道安装样板，重点展示管道及阀门的保温、绝热及管道穿墙节点处理。
- 7）住宅楼应设置公共管道井及表间综合安装样板，重点展示管道、阀门、水表、热表安装及布置，表间应便于观察、维护。
- 8）住宅楼给水管采用地面敷设时，应设置给水管埋地做法样板，重点展示管道走向、管槽处理、管道铺设与固定。
- 9）地板辐射采暖样板应分层展示各层做法以及伸缩缝、管道密集区绝热、集分水器安装；散热器采暖应展示散热器、温控阀、立支管安装及套管设置，并展示散热器、管道、支架的防腐、涂漆。
- 10）机电安装样板应同时展示支、吊架的做法标准以及管道各类标示、箭头、漆色等。

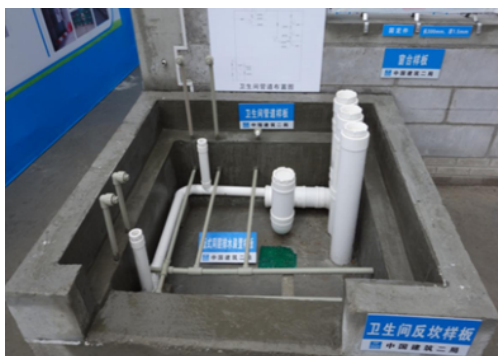



十、装饰装修样板要求

- 1、装修样板材料、节点做法应与设计要求一致，材料应同步封样。
- 2、应设置室内控制线及室内水、电点位置控制展示样板。



- 3、应设置天花吊杆龙骨安装、顶棚施工工艺展示样板。对龙骨、转换层及附件设置、吊顶定位、钉眼处理、线脚做法、不同材料交接防开裂处理等进行展示。



4、应设置墙面装修样板，重点展示墙面涂料、壁纸等工序标准以及阴阳角处理、不同材料交接处理等。




5、应设置墙面瓷砖、石材工法样板。展示基层处理、瓷砖石材粘贴工序、墙面交脚处理、线盒面板设置、石材瓷砖对缝要求等。



卫生间吊顶铝板与墙砖缝对齐



墙面砖缝与地面砖缝对齐

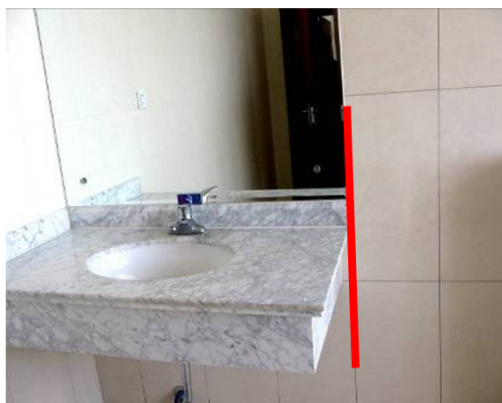

洗面台侧板与砖缝对齐




洗面台下口与砖缝对齐

6、应设置地面面砖、石材工法样板。展示基层处理、粘贴工序、交脚处理、铺贴对缝要求等。



蹲便器居中

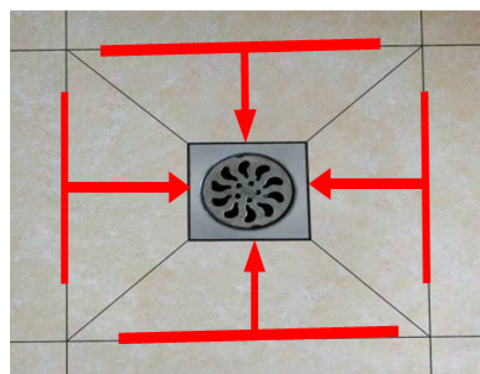

地漏居中



小便斗居中



小便斗感应器居中

十一、展示区安全文明样板要求


1、安全文明类样板应能体现总包单位的安全文明施工总体策划标准。



2、应设置临边防护、洞口防护、脚手架、马道、施工防护棚、临时消防设施、临时用电设施及电缆敷设、安全器具、安全指示及标示等。



3、应设置安全教育及相关安全带使用等体验场所。

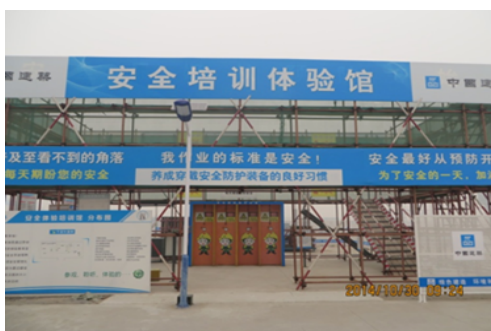

4、应设置吸烟茶水亭、工人用餐区等临时休息设施及现场移动卫生设施。





附件十五：

材料样品及进场验收管理指引

第一条 目的

为规范南京玄武文化旅游发展集团有限公司（以下简称业主）各所属项目在开发过程中材料样品封样、进场验收的管理，保证设计效果的充分体现，保证工程质量、产品品质满足公司要求，特制定本指引。

第二条 适用范围

本指引适用于业主及其所属子公司的开发项目建设，业主代建项目参照本指引管理。

第三条 名词定义

1、材料样板：得到确认的材料样品，附上确认文书和相关说明，按规定形式封存在指定地点，即形成材料样板。

2、影响产品外观效果的材料样品：指各类饰面石材、面砖、涂料、木饰面、壁纸、门窗型材及五金配件、木地板、橱柜型材及五金、插座面板、弱电面板、灯具等（详见附件1）。此类材料的选样、确认封样应有工程项目管理部门、设计单位参加确认。

2、非影响外观效果的材料样品：指机电管线、各类阀门、弱电系统的末端（包括AP、摄像头、红外感应等安装的末端）、钢筋、保温材料、风阀、管道管件等。此类材料的选样、确认封样由工程项目管理部门组织确认。

3、设计定样：设计单位编制设计方案时，对影响产品外观效果的材料应提供设计样品，由工程项目管理部门组织评审，设计单位等各方签字确认，形成材料样板封样。

4、施工封样：施工单位进场后，由监理单位组织施工单位、或材料供应商，根据施工图纸和设计定样的材料样品，选择拟用于项目实体的材料，报建设单位买方代表（以下简称甲方代表）确认后，并形成材料样板封样。

第四条 定样封样管理流程

1、设计阶段，由设计单位在设计限额内进行设计选样，把经确认的完整样品转交给工程项目管理部门进行后续的招标准备，并留存工作记录。材料选样应保证同等品质材料在市场的多选可能，避免唯一性。工程承包项目的设计定样应与设计方案同步完成，同时报工程项目管理部门批准。

2、设计材料样品由工程项目管理部门统一进行管理，按材料类别进行分类并存放于业主

样品库房内，材料样品表面应标示清晰、签字完备并附《材料样品设计定样单》（见附件2）。

3、招标过程中，工程项目管理部门应将设计定样的内容公示给各投标单位，并组织现场查勘，各投标单位应在投标文件中明确响应设计定样内容。

4、项目现场设施工样品间，由中标单位负责建立、项目监理部负责日常管理。中标单位根据施工图纸和设计定样的材料样品在市场搜寻施工材料样品，报监理单位、甲方代表确认，填写《材料样品施工封样单》（见附件3），进入施工样品间封存。影响产品外观效果的材料施工封样应得到设计单位的确认。

5、设计定样样品、施工样品是材料质量验收的主要依据，设计定样样品如需外借使用，须经工程项目管理部门领导批准后方可外借，用后应及时归还，避免遗失损坏；施工样品外借由总监理工程师批准。

6、若施工过程中，中标单位无法在市场寻得与设计定样完全符合的材料，应书面申请变更设计定样内容，经工程项目管理部门、设计单位同意，由设计单位重新按程序确定新的设计封样样品，重新核定材料单价。

7、封样保存周期为封样开始至项目竣工交付后；特殊情况保存周期应适当顺延。

第五条 施工封样要求

1、材料技术标准由监理工程师拟定、甲方代表批准，监理单位组织施工单位提供施工材料样品及相关技术资料。

2、材料样品的标识应完整，包括名称、品牌、系列、规格、色别、使用部位、供应单位等，以及对应的施工图号和该材料在图中的代号或品名。

3、建筑材料样品的技术资料包括技术文件、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件。

4、甲方代表组织监理单位、施工单位、供应商对选定的施工材料样品进行评审并确认；对最终产品的观感效果及使用功能产生显著影响的样品，设计单位需参与评审；涉及影响客户敏感度效果的材料，需征询招商部门意见；涉及档次、品牌等引起成本因素的，甲方成本管理人员需参与评审。

5、部分非影响外观效果的材料，如难以现场封存其样品，经工程项目管理部门同意后，也可采用封样其质量证明材料、照片等方式，进入施工样品间。

6、对符合技术标准的材料封样，履行建筑材料样品封样确认会签手续，签认《材料样品施工封样单》，并将封好样品及相应技术文件存放到施工样品间。

7、未通过验收的施工样品，由施工单位或供应商重新报送验收，未通过样品评审的材料

禁止进场。

8、进入施工样品间的材料、设备必须分区、分期、分专业、分用途进行摆放，摆放要整齐，并做好标识。

第六条 材料进场验收

1、进场材料验收应对照经确认的施工材料封样样品进行，符合国家和地方相应标准规范要求，符合合同及招标文件要求。

2、验收前，供应商或施工单位必须提供产品的相关证明材料，包括生产许可证、合格证、检验报告、检测报告、说明书、保修书等，以配合验收，并保证所提供证明材料的真实性。

3、首次进场材料设备，施工单位应报监理单位和甲方代表联合验收，共同拆包。完成验收后，在《工程材料、构配件、设备进场/使用报审表》（监表 B.1.3）对检验情况进行签认。对于装修、幕墙等与设计 and 产品观感效果相关密切的材料或设备，甲方代表应通知设计单位和其他相关部门参与验收。

4、非首次进场材料、设备，施工单位按正常报验程序进行进场报验，监理工程师负责验收，甲方工程师抽查。

5、按规定需进行进场复验的材料，由有见证取样资质的监理工程师与施工方相关人员一同，按规定的数量见证取样送检，取得复验合格的复试报告后，该材料方可用于工程相关部位的实施。

6、无论复验或非复验材料，凡甲方代表对某种材料质量产生怀疑或需要加强对某种材料的质量控制时，可在监理及施工单位见证下随机进行现场取样，送有资质试验室检验，检验指标可以是常规检测指标也可以是特殊检测指标。如试验报告合格，额外的检验费用由建设单位承担；如不合格，检验费用由施工单位或供应商承担，并按合同条款追究施工单位或供应商的相关责任。

7、钢结构构件、室内石材、外墙石材、橱柜、电梯、水泵机组、中央空调、园林花钵、水钵等重要材料设备，应进行厂内初检。施工单位应编制厂内初检实施方案，明确驻厂检验人员，报甲方代表、监理单位批准后实施，确保产品满足合同约定的技术要求，同时确保产品来源的真实可靠性。

第七条 不合格产品处置

1、监理工程师在施工过程中发现使用不合格材料产品，应立即要求施工单位停止使用，下发《监理通知单》，报甲方代表。

2、不合格材料需隔离存放，并由监理单位安置不合格品标识。不合格材料在 24 小时内

必须退场，因特殊原因不能立即退场的，由监理工程师负责封存，且每日检查封存情况，尽快退场。

3、对质量安全、使用功能、精装修观感有影响的重要不合格材料需报工程项目管理部门备案，包括钢筋、防水材料、石材及连接件、壁纸、木地板、瓷砖、保温材料、门窗及门套、木作、给排水管道、电缆电线等材料。

4、进场材料验收或施工过程中，发现不合格材料，必须根据合同约定或其他要求对施工单位和材料供应单位进行处罚，对施工单位相关管理人员进行处置。

材料样品封样清单表（影响产品外观效果的材料样品）

材料分类	样品名称	封样要求参考
外围护结构	外墙石材	
	外墙面砖	
	外墙涂料	
面层装修	地毯	大于 150mm×150mm，或一个简单图案单元
	地砖、墙砖	若拼有图案，则需排版
	木地板	
	内墙涂料	给出面积要求
	壁纸	大于 150mm×150mm，或一个图案单元
	油漆	给出面积要求
	装饰石材	
	装饰木板	
	吊顶板材	
	镜子、室内玻璃	
给排水、供暖设备	外露机电类设备	设备型号、说明书
	毛细管网	
	外露各类管材、套管	
门窗及栏杆	入户门	
	室内门	
	外窗、内窗	玻璃、执手、铰链等五金件
	门窗配件	
	阳台栏杆	
	楼梯栏杆	

材料分类	样品名称	封样要求参考
	防火门	
幕墙	幕墙材料	
	结构挂件	
电器设备	开关面板	
	插座面板	
	室内主灯	
	装饰灯	
洁具	浴缸	
	马桶	
	面盆	
	龙头	
	花洒	
	浴巾架	
	地漏	
	其他卫浴五金件	
厨具	水槽	
	龙头	
	石材面板	
	橱柜	
家私电器	冰箱	成品
	洗碗机	成品
	烤箱	成品
	微波炉	成品

材料分类	样品名称	封样要求参考
	油烟机	成品
	蒸箱	成品
	垃圾粉碎机	成品
	净水器	成品
景观、标示	铁艺栏杆	
	园路灯具	
	景观小品	
	标示标牌	
家具、软装饰	家具	
	皮革	
	抱枕、窗帘	
其他		

材料样品设计定样单

产品名称	产品规格	颜色型号	使用部位	供货厂家
技术要求：				
所属 项目			封样日 期	
设计单位（签字）			供货单位（签字）	
设计 师		设计负 责人	负责人	
甲方项目部（签字）			工程项目管理部门(签字)	
甲方 代表		甲方成 本	工程总 监	

说明 1：此表针对影响产品外观效果的材料样品封样时使用，由设计单位负责填写。

2：涉及档次、品牌等而引起成本变化的，成本管理人员须参与签字。

3：重要材料样板，应由工程总监签字确认。

材料样品施工封样单

产品名称	产品规格	颜色型号	使用部位	供货厂家
技术要求：				
所属项目		封样日期		
甲方代表 (签字)		设计单位 (签字)		
施工单位 (签字、盖章)		监理单位 (签字、盖章)		

说明：

- 1、本表由施工单位负责填写；
- 2、涉及对最终产品的效果产生显著影响的材料样板，设计师应签字确认。

封样材料管理台账

项目名称:

[illegible]

附件十六：

项目检查考核管理办法

第一条 目的

通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。

第二条 适用范围

本办法适用于业主的开发项目建设，业主代建项目参照本办法管理。

第三条 职责划分

1、监理单位

- (1) 组织每月一次对施工单位的检查考核；
- (2) 编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工项目部；
- (3) 每月公布检查结果，监督施工单位对检查意见的落实；
- (4) 检查表归档并上报项目甲方代表。

2、甲方代表

- (1) 负责将本办法纳入到施工承包合同中；
- (2) 参加每月对施工单位的检查考核；
- (3) 督查施工单位整改落实情况，督查监理单位在此期间的监督情况；
- (4) 汇总、分析项目检查考核结果，报送公司工程项目管理部门。

第四条 检查计划

监理单位每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间（检查考核时间原则上在每月 25 日前），经甲方代表审核同意后执行。

第五条 检查考核内容

对施工单位检查考核，分工作质量、实体质量及工程进度控制、安全文明管理三部分。

1、工作质量的考核占 30 分，包括四个方面内容：

- (1) 组织架构是否合理，是否满足合同要求；
- (2) 质保体系的运行是否正常；
- (3) 对分包和供货商的管理和配合是否效果良好；
- (4) 与甲方和监理的配合是否良好。

2、实体质量及工程进度控制的考核占 55 分，包括三个方面内容：

- (1) 实体质量记录资料是否完整且及时；
- (2) 现场实体质量（分阶段）是否符合国家规范、地方标准，能否达到公司特定的质量标准及工艺要求，是否出现重复质量问题；
- (3) 进度控制情况是否符合要求。

3、安全文明管理的考核占 15 分，包括五个方面内容：

- (1) 安全责任制度及管理体系是否健全；
- (2) 安全生产资料管理是否完善，现场实体安全监控执行情况；
- (3) 文明施工管理及成品保护措施是否到位；
- (4) 安全台帐是否建立并记录；
- (5) 是否配合甲方的相关要求，如领导视察、观摩等。

4、特殊加分：

- (1) 工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加 3 分；
- (2) 工程质量达到市级称号（市文明、市观摩）的加 5 分。

第六条 考核分值计算与奖惩

1、检查考核总分=工作质量得分×30%+实体质量得分×55%+安全文明管理得分×15%+特殊加分。

2、总得分 80 分（不含）以下，视为施工项目部违约情节严重，甲方代表应发公函至施工单位，约请施工单位主要负责同志来项目面谈，并对施工项目部处以 2~10 万罚款。

3、总得分 80（含）-90 分（不含），视为施工项目部一般违约，要求施工项目部编制书面整改计划，对施工项目部处以 2 万以内的罚款。

4、总得分 90 分（含）以上，视为施工项目部履约良好，各项工程款按合同约定支付。

5、若本办法未列入施工承包合同，则实施前应得到施工单位的书面签确，双方一致同意在工程实施中执行本办法。

6、本次检查引发的奖惩单独执行，不影响其他在项目建设过程中按合同约定对施工单位进行的奖惩管理。

第七条 检查结果汇总与整改

1、监理单位在检查的当天对检查记录进行汇总，与甲方代表沟通检查考核的结果。

2、监理单位用《监理通知单》的形式将检查考核的结果送被检查施工单位，发布检查奖惩通知，并与被检查施工单位做好沟通。同时抄报甲方代表。

- 3、甲方代表在 2 个工作日内，将检查考核的结果报公司工程项目管理部门。
- 4、施工单位对不合格项进行确认后，制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时会同项目部对整改情况复查，并最终确定整改完成情况，通报甲方代表。
- 5、施工单位有权对检查不合格项进行解释和申述，但最终以监理单位和甲方代表共同确认的结果为准。
- 6、甲方代表对检查及整改流程进行跟踪，闭合本次检查，并将整改结果报公司工程项目管理部门。

第八条 资料归档

对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由监理单位归档保存，并将每月的检查记录抄报甲方代表，由甲方代表将相关内容报公司工程项目管理部门备案。

第九条 附件

- 1、施工单位工作质量检查评分表
- 2、施工单位实体质量及进度计划检查评分表
- 3、施工单位安全文明生产检查评分表

施工单位工作质量检查评分表

编号：

工程项目名称：

施工单
位：

检查
日期：

检查人员（签
名）：

分类	项目	分项 内容	主要检查内容	应得 分	检 查 的 问 题 及 评 述	得分
工作 质量 30%	内部 管理 (50分)	组织 架构 (20)	1. 项目经理到位良好，岗位设置合理； 2. 管理人员类别、数量、资质、经验、能力等满足合同及标段阶段性要求； 3. 现场施工人员各工种及数量，均符合工程进度要求。	20		
		质保 体系 (30)	1. 质量责任制度保证体系健全。 2. 施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底。 3. 重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计。编制质量通病防治措施并结合实际、有针对性、可操作； 4. 质检程序得到规范执行，自检合格，资料齐全，申请验收。 5. 技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行 6. 专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要。 7. 公司每季度不少 1 次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见。 8. 落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑等重要工序跟班制度。	30		

	外部管理与协调（50分）	对分包和供货商的配合（20）	1. 认真履行三方分包合同中的总承包配合、管理职责，多数分包单位评价较好，对整体工程的施工质量和工期负责； 2. 协助甲方、监理进行甲供、限价材料的管理，积极配合甲供、三方合同内的材料设备的转运； 3. 未出现对分包单位的故意刁难，处处为工程项目进展的大局考虑。	20		
		与甲方监理的配合（30）	1. 对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成； 2. 派具备资格的人、准时参加由甲方、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行； 3. 按甲方签证、变更管理制度要求，及时、准确申报相关文件，并在规定时限内完成全部流程（特别是核减签证及变更）； 4. 对图纸与资料不完善的地方能及时指出，经常能提出有建设性的意见，以利于工程的顺利进行； 5. 配合参观、检查需要，积极配合样相关配套工作的施工； 6. 积极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公关工作； 7. 认真履行合约中各项条款； 8. 与甲方、监理、分包单位合作关系简单、透明，符合工程合同附件之廉洁协议规定内容。	30		
	评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分，情况严重的加倍扣分，该分项扣完为止。 “每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。					
工作质量得分汇总=100×实得分/应得分						

施工单位实体质量及进度计划检查评分表

编号：

工程项目名称：

施工单
位：

检查日期：

检查人员（签

名)：

分类	项目	分 项 内 容	主要检查内容	应 得分	检 查 的 问 题 及 评 述	得分
实体质量及计划控制 (55%)	实体质量 (70分)	质量记录 资料 (15分)	1. 图纸会审、变更洽商记录及工程全套施工图； 2. 隐蔽工程检查及验收记录； 3. 各工序质量验收记录及实验检测报告； 4. 质量保证及见证取样送检检测资料； 5. 检验批分部、分项、单位工程质量评定资料； 6. 施工记录； 7. 工程质量问题处理文件； 8. 上次检查问题整改情况。	15		
		现场实体 质量 (55分)	按工程实施阶段的不同，采用各相应的实体质量检查表（详另表），阶段主要包括： 1. 基础工程； 2. 结构工程； 3. 安装工程； 4. 装饰工程； 5. 室外景观。 注：如同一总包单位，同时有两个以上分部、分项工程同时施工，需分别打分，最终将各实体打分表算术平均后计入本表中的本栏目中	55		
	进度控制 (30分)	计 划 编 制 (5)	总计划编排合理、操作性好，符合合同要求月计划满足公司阶段节点要求，未进入预警月进度计划及时上报	5		
		计划执行 (20)	检查实际进度与月计划进度吻合程度	20		

		进度控制 (5)	上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施 进度状况在控制范围内，未进入预警 预计下一个节点在合理时间内完成	5			
			评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分值，每存在一个问题的扣 2 分, 情况严重的加倍扣分, 该分项扣完为止。 “每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。				
实体质量及计划控制得分汇总=100×实得分/应得分							

在建工程总包单位安全文明生产检查评分表

编号：

总包单位：

检查

工程项目名称：

日期：

检查人员

(签名)：

类	目 项	分项 内容	主要检查内容	应得 分	检查的 问题及评述	实际 得分
安全文明管理 (15%)	安全生产制度及现场实体安全 (70%)	安 全 责 任 及 体 系 (10)	1. 总包单位的安全生产责任制已签订到位； 2. 安全生产管理制度健全； 3. 已制定各工种安全技术操作规程； 4. 安全交底全面到位，签字齐全； 5. 定期进行安全教育培训； 6. 安全生产许可证在有效期内； 7. 已建立安全管理机构，按规定配备专职安全员； 8. 安全人员持证有效，特种作业人员持证上岗。	10		
		安 全 生 产 管 理 资 料 及 现 场 安 全 监 控 (60)	1. 专项施工方案编制情况； 2. 分部（分项）工程安全技术交底及签字； 3. 安全检查记录； 4. 安全事故处理记录； 5. 现场围挡、建筑物围挡； 6. 施工用电、特种机械设备、起重吊装、施工机具、现场防火等	60		
	文明施工 (30%)	文 明 施 工 管 理 成 品 保 护 (30)	1. 进场及已安装的材料、设备保护，工序保护情况； 2. 职工宿舍； 3. 职工食堂； 4. 厕所及其他设施； 5. 场容场貌； 6. 综合整治。	30		

	评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣 2 分, 情况严重的加倍扣分, 该分项扣完为止。 “每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。	
安全文明管理得分=100×实得分/应得分		

总分=工作质量得分×30%+实体质量得分×55%+安全文明管理得分×15%+特殊加分
特殊加分：工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加 3 分，达到市级（市文明、市观摩）称号的加 5 分。

总分

总监理工程师_____

承包人项目经理_____

甲方项目经理_____

年 月 日

第二部分 工程技术规范

第三部分 合同图纸目录

第四部分 清单总说明及工程量清单

一、工程概况

1.1 工程名称：梅园地块建设项目厨洗设备采购

1.2 工程地址： 本项目位于江苏省南京市玄武区

1.3 工程规模：详见设计总说明。

（以上工程描述仅供参考，具体施工要求以提供的招标图纸和招标文件有关条款为准，工程现场状况以现场实际踏勘为准）

二、招投标范围：由买方/买方提供的招标文件所要求的工程内容、技术要求及招标图纸所显示的工程等。（具体详见招标文件）

三、编制依据：招标文件、国家/江苏省/南京市建设工程有关文件的规定、本工程招标图纸、技术规范及相关勘察报告等。

四、报价依据：按照招标文件、国家/江苏省/南京市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括伴随服务内容、直接费、间接费、利润等全部费用（上述费用均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算），并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。

五、报价要求：

5.1 按照国家/江苏省/南京市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。工程量清单采用综合单价计价，综合单价是完成一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的全部费用（上述费用均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）。所有在工程量清单内由投标人所填上的综合单价（包括模板综合单价）闭口包干。

5.2 综合单价为固定单价，不因损耗、辅材、人工、机械、企业管理费（包括城市

维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、河道管理费等附加税)、利润等的任何因素的变化而作调整(合同条款另有说明的除外)。除暂定单价外,一旦投标人对工程量清单作出报价并为买方/买方所接纳后,该清单内的所有单价即成为一份具有约束力的合同文件的一部分,用来作为工程进度付款,计算工程变更、增减及竣工结算的依据。

5.3 工程量清单内的数量均为“暂定量”,在结算时须按买方与卖方双方认可的施工图予以重新计量。

5.4 工程量清单内相同特征子目的综合单价应相同,若存在不统一,结算时统一按最低价格计取,并调整相应的综合单价及合价。

5.5 工程量清单内若有以“项”为单位的项目,并不代表此等项目的数量是暂定的。除合同文件中另有特别说明外,此等项目在结算时将不会重新量度,项目的价款将会整笔包括在计算重新量度工程量的价值之内。惟若此等项目所说明的工程不需要执行时,项目的价款将会在计算重新度量工程量的价值内整笔删除。若上述各项规定之间存有矛盾或歧义,以对投标人较严要求为准。

5.6 一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价,其准确与否全属投标人的风险。

5.7 工程量清单作为合同文件的一部分,其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目,并对每个项目的性质给予描述和说明,以便所有投标人能在同一个统一基础上作出报价。此等项目说明系尽量反映合同工作内容及质量,他们不应被视为完整无缺的。工程量清单中各清单项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑。

5.8 伴随服务是完成本项目施工,在施工前、施工过程中、验收完成后技术、生活、安全等方面的必须发生的非本工程实体项目可按招标文件规定报价,该费用包含在工程量清单综合单价中。

5.9 工程量清单中的“材料暂估价”指在招投标阶段时某些主要材料、设备还不能确定其型号、规格、品牌的市场价。暂估价内容将由买方与承包人共同组织招标后确定金额。招标完成后，由承包人与买方按照共同招标确定的实际金额签订补充协议，对应的暂估价则从原合同总价中全额扣除。

5.10 其他项目清单中的“暂列金额”（不含税）是指无工程量清单的工程，按分部分项工程金额 5%列入，回标时可按暂定金额统一报价。今后暂列金额的使用，详见合同条款约定。

5.11 本项目施工总承包单位合同中填报的独立专项承包单位配合费，承包人需在报价中包含此配合费，此项费用日后将由承包人缴纳给总承包单位；承包人可通过附件 13 了解施工总承包单位提供的照管服务内容，并自行考虑该照管服务工作是否满足施工需要，如承包人需施工总承包单位提供其他照管配合工作，或需使用施工总承包单位其他的机械设备，相关费用由承包人自行与总承包单位协调，相关费用需包含在投标总价中且为包干性质。

5.12 承包人及分包人须按相关法律法规要求的内容为雇员及工人购买相关的保险。

5.13 投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标人须知、招标图纸及图纸疑问回复、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥。

5.14 工程量清单内的综合单价出现异常报价或恶意不平衡报价的，无论在评标时或中标后买方保留对该报价进行修正（或参照相应子目进行调整）的权利。修正或调整后的综合单价作为评标或结算的依据（按最不利于投标人的原则处理）。

5.15 若上述各项规定之间有矛盾或歧义，以对投标人较严要求为准。

六、清单工程量计算规则补充说明：

6.1 基本规则:

1) 本工程的工程量计算规则按 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规则》。

2) 若本项目工程量清单内所列之量度方法与上述第 6.1 条 1) 之规定有差异时, 则以本项目工程量清单内所列出之量度方法为准。

3) 综合单价

a. 供应定义: “供应”指所需的物料设备或系统及其它有关附件的供应主材的不含税单价及主材运至施工现场的费用。此处“供应”即指工程量清单中“材料设备暂估价”中所涉及的不含税费用。

b. 安装定义: “安装”指所需的物料/设备或系统及其它有关附件的供应主材价格之外的工地卸货、二次搬运、关于保管、物料及设备贮存、设计施工图、安装指导、保养(包括必须人工、管理、保险、耗损、利润、储存及培训等)、保用证书等所涉及的费用, 安装(必要时在供应单位指导下), 安装损耗、安装所需之辅材费用, 及在安装范围内进行吊装、安装、协调、设备测试、试运行、调试、整个系统测试、清洁及冲洗、验收、保险、利润等。此处“安装”即指“指定单价”、“材料暂估价”的安装费。

c. 清单中项目的工程内容均包含了供应及安装。

4) 本工程量清单中“说明信息”的“清单注释及清单计算规则”如与清单中“特征及内容”或本“工程量清单编制总说明”不符, 则以清单中“特征及内容”及本“工程量清单总说明”为准; 若“特征及内容”与本“工程量清单编制总说明”不一致, 则以对投标人更严格的内容为准。

5) 除另有说明外, 所有材料/设备的供应及安装均需满足图纸、有关技术规范或特别说明(如有)之要求, 并且以上所发生的一切费用均已包含在单价之内。

6) 本说明中有相互矛盾者, 以要求较高者为准。

第五章 供货清单及使用说明

清单总说明及工程量清单

一、工程概况

1.1 工程名称：梅园地块建设项目厨洗设备采购

1.2 工程地址： 本项目位于江苏省南京市玄武区

1.3 工程规模：详见设计总说明。

（以上工程描述仅供参考，具体施工要求以提供的招标图纸和招标文件有关条款为准，工程现场状况以现场实际踏勘为准）

二、招投标范围：由买方/买方提供的招标文件所要求的工程内容、技术要求及招标图纸所显示的工程等。（具体详见招标文件）

三、编制依据：招标文件、国家/江苏省/南京市建设工程有关文件的规定、本工程招标图纸、技术规范及相关勘察报告等。

四、报价依据：按照招标文件、国家/江苏省/南京市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括伴随服务内容、直接费、间接费、利润等全部费用（上述费用均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算），并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。

五、报价要求：

5.1 按照国家/江苏省/南京市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。工程量清单采用综合单价计价，综合单价是完成一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的全部费用（上述费用均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）。所有在工程量清单内由投标人所填上的综合单价（包括模板综合单价）闭口包干。

5.2 综合单价为固定单价，不因损耗、辅材、人工、机械、企业管理费（包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、河道管理费等附加税）、利润等的任何因素的变化而作调整（合同条款另有说明的除外）。除暂定单价外，一旦投标人对工程量清单作出报价并为买方/买方所接纳后，该清单内的所有单价即成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更、增减及竣工结算的依据。

5.3 工程量清单内的数量均为“暂定量”，在结算时须按买方与卖方双方认可的施工图予以重新计量。

5.4 工程量清单内相同特征子目的综合单价应相同，若存在不统一，结算时统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。

5.5 工程量清单内若有以“项”为单位的项目，并不代表此等项目的数量是暂定的。除合同文件中另有特别说明外，此等项目在结算时将不会重新量度，项目的价款将会整笔包括在计算重新量度工程量的价值之内。惟若此等项目所说明的工程不需要执行时，项目的价款将会在计算重新度量工程量的价值内整笔删除。若上述各项规定之间存有矛盾或歧义，以对投标人较严要求为准。

5.6 一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

5.7 工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标人能在同一个统一基础上作出报价。此等项目说明系尽量反映合同工作内容及质量，他们不应被视为完整无缺的。工程量清单中各清单项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑。

5.8 伴随服务是完成本项目施工，在施工前、施工过程中、验收完成后技术、生活、安全等方面的必须发生的非本工程实体项目可按招标文件规定报价，该费用包含在工程量清单综合单价中。

5.9 工程量清单中的“材料暂估价”指在招投标阶段时某些主要材料、设备还不能确定其型号、规格、品牌的市场价。暂估价内容将由买方与承包人共同组织招标后确定金额。招标完成后，由承包人与买方按照共同招标确定的实际金额签订补充协议，对应的暂估价则从原合同总价中全额扣除。

5.10 其他项目清单中的“暂列金额”（不含税）是指无工程量清单的工程，按分部分项工程金额 5%列入，回标时可按暂定金额统一报价。今后暂列金额的使用，详见合同条款约定。

5.11 本项目施工总承包单位合同中填报的独立专项承包单位配合费，承包人需在报价中包含此配合费，此项费用日后将由承包人缴纳给总承包单位；承包人可通过附件 13 了解施工总承包单位提供的照管服务内容，并自行考虑该照管服务工作是否满足施工需要，如承包人需施工总承包单位提供其他照管配合工作，或需使用施工总承包单位其他的机械设备，相关费用由承包人自行与总承包单位协调，相关费用需包含在投标总价中且为包干性质。

5.12 承包人及分包人须按相关法律法规要求的内容为雇员及工人购买相关的保险。

5.13 投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标人须知、招标图纸及图纸疑问回复、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥。

5.14 工程量清单内的综合单价出现异常报价或恶意不平衡报价的，无论在评标时或中标后买方保留对该报价进行修正（或参照相应子目进行调整）的权利。修正或调整后的综合单价作为评标或结算的依据（按最不利于投标人的原则处理）。

5.15 若上述各项规定之间有矛盾或歧义，以对投标人较严要求为准。

六、清单工程量计算规则补充说明：

6.1 基本规则:

1) 本工程的工程量计算规则按 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规则》。

2) 若本项目工程量清单内所列之量度方法与上述第 6.1 条 1) 之规定有差异时, 则以本项目工程量清单内所列出之量度方法为准。

3) 综合单价

a. 供应定义: “供应”指所需的物料设备或系统及其它有关附件的供应主材的不含税单价及主材运至施工现场的费用。此处“供应”即指工程量清单中“材料设备暂估价”中所涉及的不含税费用。

b. 安装定义: “安装”指所需的物料/设备或系统及其它有关附件的供应主材价格之外的工地卸货、二次搬运、关于保管、物料及设备贮存、设计施工图、安装指导、保养(包括必须人工、管理、保险、耗损、利润、储存及培训等)、保用证书等所涉及的费用, 安装(必要时在供应单位指导下), 安装损耗、安装所需之辅材费用, 及在安装范围内进行吊装、安装、协调、设备测试、试运行、调试、整个系统测试、清洁及冲洗、验收、保险、利润等。此处“安装”即指“指定单价”、“材料暂估价”的安装费。

c. 清单中项目的工程内容均包含了供应及安装。

4) 本工程量清单中“说明信息”的“清单注释及清单计算规则”如与清单中“特征及内容”或本“工程量清单编制总说明”不符, 则以清单中“特征及内容”及本“工程量清单总说明”为准; 若“特征及内容”与本“工程量清单编制总说明”不一致, 则以对投标人更严格的内容为准。

5) 除另有说明外, 所有材料/设备的供应及安装均需满足图纸、有关技术规范或特别说明(如有)之要求, 并且以上所发生的一切费用均已包含在单价之内。

6) 本说明中有相互矛盾者, 以要求较高者为准。

（二）投标报价表

表 1 报价汇总表

[货币单位: 人民币元]

序号	项目名称	金额	备注
1	厨房设备采购		表 2.1 厨房设备分项报价明细表的合计（含税 13%）
2	洗衣房设备采购		表 2.2 洗衣房设备分项报价明细表的合计（含税 13%）
投标报价			序号 1+2 的金额累计

2.1 厨房设备分项报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	设备编号	设备名称	规格	单位	数量	技术参数	单价（全费用）	合价（全费用）	品牌范围
A01 B1 RECEIVING & WASTE ROOM & COMMISSARY & STAFF KITCHEN A01 区 地下一层 收货区&垃圾房&粗加工&员工厨房									
WEIGHING & INSPECTION									
称重和检查									
1	REC-WIG-002	风幕机		台	2	1. 电源：≥220v/0.18kw，风量：≥2800/3400m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX

2	REC-WIG-003	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	2400*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
3	REC-WIG-004	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	1	1、电压:220V 2、功率:≥30W 3、灯管:2*15w灭蝇灯灯管,灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳ABS防阻燃材料,插座带3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、STARKEY、HENDERY

4	REC-WIG-005	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹 6 6 ▲ 产品具有中国 CQC 节水认证			L&Q、CHG、T&S
5	REC-WIG-006	挂墙洗眼设备		套	1	1 壁挂式安装，304#不锈钢主体，ABS 材质喷头、手推开关，工作方式冲洗。 2 工作总高度 1440mm 左右，在靠近易发生危险的 15 米范围内安装，工作环境需要在 0°C 以上，低于此温度需要做好管路防冻维护。 3 上水口螺纹 Rc1/2’’ 内螺纹，下水接口为 Rc1’’ 内螺纹 工作压力 0.2-0.4Mpa, 流量≥11.4L/min			T&S、CHG、L&Q
6	REC-WIG-007	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)	450*550*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

7	REC-WIG-011	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
8	REC-WIG-012	双星盆台连两个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350)	1390*770*850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管,无前横档			CUSTOM

9	REC-WIG-013	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
10	REC-WIG-014	可调节式双层挂墙层架	1390*650	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
11	REC-WIG-015	台秤连标签打印机		套	1	秤量: 300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找钱功能,并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位:9、kg、台斤、100 公克、台两,可供选择使用。电力不足时有明确的双色 LED 充电指示灯号。			EXCELL、BIZERBA、EAGLE、Mettler Toledo

12	REC-WIG-016	工作台	1160*770*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
13	REC-WIG-021	可调节式双层挂墙层架	1160*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
14	REC-WIG-022	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1630*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

15	REC-WIG-023	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
16	REC-WIG-024	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.3kw，风量：≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX

17	REC-WIG-025	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1700*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
18	REC-WIG-026	推入式雪柜带分组锁)	1850x982x2460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放1/1及2/1GN盆推车 -制冷机组安装在顶部,可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a),柜体90mm厚ODP为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板,可进行数据传送,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能 -电热管化霜-可承受43℃环境温度 -柜内温度要求:-19℃~-22℃-带90mm保温底板(嵌入式或坡道式)-功率:≥1.98KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION

19	REC-WIG-027	推入式雪柜带分门锁)	2T1850x982x2460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部，可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) ，柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能 -自动化霜：1℃以上吹风式，1℃以下电热化霜-可承受 43℃环境温度 -柜内温度要求：+1℃~+4℃ -带 90mm 保温底板（嵌入式或坡道式）-功率：≥1.54KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION
20	REC-WIG-031	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1600*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
21	REC-WIG-032	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	5650*360	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

22	REC-WIG-033	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1600*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
23	REC-WIG-034	可调节式四层层架	1220*610*1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg,整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO

24	REC-WIG-035	地秤 300KG		台	1	秤量：≥300KG 外部精度可达 1/15,000，采用大方孔铝制传感器。重型设计，结构合理，坚固耐用适用于严苛工业环境，耐腐蚀抗冲击力强。 具有重量、数量预设及累计、预置皮重、零点追踪、简易计数等功能、毛/净重指示灯、自动校正双重超载保护之功能。•可设定数量取样稳定范围设定。具有 15 段滤波稳定范围设定之功能。可选择的单位:公斤(kg)、克(g)磅(lb)、台斤等。 内建 MODBUS. 无线数据传输功能，兼容接入英展 Scale-IoT 秤重物联网。			EXCELL、ETTLER TOLEDO、ADE、 EXCELL
PREWASH 预洗间									
25	REC-RWH-001	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

26	REC-RWH-002	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1200*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
27	REC-RWH-004	可调节式四层层架	1220*610*1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以100mm的增减量进行上下调节 •每层可承重量:250kg,整套承重:≥1000kg. •可承受温度范围:-38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
28	REC-RWH-005	2/1 GN 双星盆台连一个冷热水龙头连洗手星盆柜连感应龙头(大星盆尺寸:750X600X35	2350*770*850	台	1	材质: 1>台面14ga 不锈钢1.98mm,星盆14ga 不锈钢1.98mm,柜身18ga 不锈钢1.27mm;门外壳18ga 不锈钢1.27mm,门内封20ga 不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga 不锈钢1.98mm 板材			CUSTOM

		0 洗手星盆尺寸: 300X250X250), 皂液分配器, 卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)							
29	REC-RWH-006	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 , 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
30	REC-RWH-007	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、LEEGO、Sirman

31	REC-RWH-011	花洒龙头连托架连附加龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
32	REC-RWH-012	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
33	REC-RWH-013	可调节式双层删格挂墙层架	740*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga（1.59mm）25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

34	REC-RWH-014	活动工作台连下二层板	1100*600	台	2	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用 4 个 5 寸万向轮活动，对角轮带刹 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
35	REC-RWH-015	空气除味器	590*215*15mm	台	1	1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，内置 3.5 寸真彩色液晶显示屏，可实时监测空气质量； 2、手机 APP 智能系统:远程开关机控制；内置控制系统可实现远程移动操作功能； 3、 功率：≥220V，60W			OUSSEPOI、RENWOJIE、BIOTAX
36	REC-RWH-016	可调节式双层删格挂墙层架	2000*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
37	REC-RWH-017	工作台连下二层板连一组抽屉	2190*770*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨 5>采用不锈钢弹型可调支脚 6>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

38	REC-RWH-021	2/1 GN 车	590*670*1700	台	2	不锈钢 304 材质 1.0 厚度， 适用于 2/1、1/1 份数盘使用，可承重 15KG 每层，最多可放 16 层。 前后带有安全锁，防止滑动掉落， 配备四个脚轮，其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、METRO
39	REC-RWH-022	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

40	REC-RWH-023	高温冷库压缩机组连蒸发器-水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、BITZER、K-PRO、FLEXCOLD

41	REC-RWH-024	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 1 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗, B1 防火 等级且氧指数 大于等于 30%--不锈钢 封板需要收口 至吊顶(连暗埋 冷库控制箱, 控制箱由冷库 厂家提供)-冷 库门带不锈钢 防撞板	4620*2160 *2600	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$ 粘结强度: $> 0.100\text{Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80\text{mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防撞板、观察窗 ▲•冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

42	REC-RWH-0 25	高温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
43	REC-RWH-0 26	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
44	REC-RWH-0 27	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖, 有第三方检测报告。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO

45	REC-RWH-032	蔬菜清洗车 (920x520x685MM)	685*520	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>水池采用 14ga 不锈钢 1.98mm 3>采用 4 个 5 寸万向轮，对角轮带刹 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
46	REC-RWH-033	150L 单缸离子水农残降解机	1000*850*850+130MM	台	1	1、全 304 不锈钢板材，面板 1.5MM，其它板材 1.0MM 2、容量：≥150L 3、净菜量与周期：叶菜：≥9min/10kg；瓜果：≥8min/15kg；茎类：≥10min/15kg；肉类：≥11min/20kg 4、额定电压与功率：≥3KW/220V 5、配汽泡发生器，更均衡的去除农残 6、配压力水枪，高效清洁水池与净化仓 7、配不锈钢隔离水槽 8、独立的电源开关按钮 9、配件 7 寸高清液晶屏 10、单次净化可选：叶菜/瓜果/茎类/肉类，选择后直接按“开始按钮” 11、可以自定义净化时间，以分钟为最小单位，最高 30 分钟 12、可以启动”持续“净化模式，设备净化 30 分钟后自动停机 13、设“童锁”按钮，长按“童锁”按钮 2 秒，锁定状态；再次长按“童锁”按钮 2 秒，			SCOOKER、京西永 久、保食安

						14、数字显示倒计时工作时间 15、图形显示倒计时工作时间 16、可以暂停或取消			

47	REC-RWH-034	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1600*700	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
FLOWER PREP 花房									
48	REC-FLR-001	大星盆台连一个冷热水龙头连洗手星盆柜连感应龙头(大星盆尺寸:850X500X350洗手星盆尺寸:300X250X250),皂液分配器,	2035*770*850	台	1	材质: 1>台面14ga不锈钢1.98mm,星盆14ga不锈钢1.98mm,柜身18ga不锈钢1.27mm;门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm板材			CUSTOM

		卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)							
49	REC-FLR-002	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 ， 耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

50	REC-FLR-003	可调节式四层层架	1060*610*1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
51	REC-FLR-004	可调节式双层挂墙层架	1540*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
52	REC-FLR-005	挂墙柜带 LED 照明灯	1200*350	台	1	材质: 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
53	REC-FLR-011	可调节式双层挂墙层架	1480*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
54	REC-FLR-012	大星盆台连一个冷热水龙头 (大星盆尺寸:850X500X350)	1480*770*850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM

55	REC-FLR-013	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	2900*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
56	REC-FLR-014	玻璃高身高温雪柜 2 组 4 门带湿度控制(带分组锁)	737x824x1975Hmm	台	1	-双电热膜玻璃门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部,可拆卸-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a),75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水,无需连接排水管-可承受 43℃ 环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION
57	REC-FLR-015	花房车	1620*660	台	1	材质: 1>车身采用 18ga 不锈钢 1.27mm 2>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>柜门外壳采用 18ga 不锈钢 1.27mm,柜门内封采用 20ga 不锈钢 0.95mm			CUSTOM

						4>采用四个 4 寸万向轮，对角带刹车 5>四角配橡胶防撞垫			
58	REC-FLR-016	玻璃高身高温雪柜 2 组 4 门带湿度控制(带分组锁)	737x824x1975Hmm	台	1	-双电热膜玻璃门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部，可拆卸-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a) ， 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水，无需连接排水管-可承受 43℃ 环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION
WASTE HANDLING 垃圾房									
59	REC-WAS-001	花洒龙头连托架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

60	REC-WAS-002	垃圾分拣台	1600*750*850	台	1	技术要求： 1>食品级输送带，耐温、耐腐蚀，符合国家卫生要求 2>输送带具有防偏定位功能 3>传动轮外表包胶处理，传动力大，传送稳定可靠 4>皮带松紧可调，机尾可折转，便于内侧清洗			CUSTOM
61	REC-WAS-003	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	645*350	套	1	选用304优质不锈钢材质，沟体厚度2.0mm；排水沟盖板外围3.0mm，内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小1%，横向坡度5°； 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
62	REC-WAS-004	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。			蝇博士、Hecmac、STARKEY、HENDERY

						耗能低，无异味，无辐射			
63	REC-WAS-005	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.18kw，风量：≥2800/3400m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
64	REC-WAS-006	空气除味器	528*228*790mm	台	1	1、功能：杀菌消毒，除臭，高能光氢离子结合植物液空间雾化气相的原理；设备内置植物液存储箱容量不小于 4L；双进、出风循环系统，可高效分解处理空间内异味； 2、7 寸触摸式液晶屏+独立 PLC 电脑控制；每天工作可设置 8 个以上不同的时间段，设备可在线实时检测，并能够高清在线显示其浓度值，同时可在 7 寸触摸屏上或者智能手机 APP 上设定运行参数，并将报警信息传输至手机，实现远程智能控制。 3、设备内置光离子净化模块、臭氧空气净化模块、植物液除臭除味模块，三套系统可单独工作，也可组合配套工作，加强净化效能；			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX

						4、电源：≥AC220V，270W			
65	REC-WAS-007	单星洗手星盆 柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)	450*550*850	台	1	材质： 1>（全部用 304#不锈钢板）台面 1.5mm，星盆 1.5mm，柜身 1.2mm；门外壳 1.0mm，门内封 0.8mm 2>采用不锈钢雪柜调节脚 3>加强筋采用 304#1.5mm 不锈钢板材			CUSTOM
66	REC-WAS-011	双层垃圾桶架	1600*600	台	1	材质： 1>整体框架和腿管采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>支撑架采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管 3>支脚采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM
67	REC-WAS-013	排气罩	1455*1035	台	1	材质： 1>壳体采用 18ga（1.27mm）不锈钢板制作			CUSTOM

68	REC-WAS-014	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1455*1005	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
69	REC-WAS-015	挂墙式压力水枪		套	1	输入功率: ≥3.4 千瓦 额定水流量: ≥700 升/小时 最高进水温度: 60 摄氏度			KARCHER、SMT、SAGE

70	REC-WAS-016	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 1 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗, B1 防火 等级且氧指数 大于等于 30%--不锈钢 封板需要收口 至吊顶(连暗埋 冷库控制箱, 控制箱由冷库 厂家提供)-冷 库门带不锈钢 防撞板	2250*2600 *2600	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$ 粘结强度: $>0.100\text{Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80\text{mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

71	REC-WAS-017	高温冷库压缩机组连蒸发器-水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、BITZER、K-PRO、FLEXCOLD

72	REC-WAS-021	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
73	REC-WAS-022	空气除味器	590*215*15mm	台	1	1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术,内置 3.5 寸真彩色液晶显示屏,可实时监测空气质量; 2、手机 APP 智能系统:远程开关机控制;内置控制系统可实现远程移动操作功能; 3、 功率: ≥220V, 60W			OUSSEPOI、RENWOJIE、BIOTAX
74	REC-WAS-023	删格矮架	1220*530*225	台	3	外部材料由聚丙烯制造而成,内含铁管,承重 450KG			JIWINS、CAMBRO、METRO
75	REC-WAS-024	垃圾压缩机		台	1	投入口尺寸: Φ 500 循环时间: ≤36 秒 压紧力: 3 吨 室内尺寸: 宽度: Φ500mm; 高度: 800mm			ORWAK、OPEN SPECS

76	REC-WAS-025	双层垃圾桶架	1200*600	台	2	材质： 1>整体框架和腿管采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>支撑架采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管 3>支脚采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM
77	REC-WAS-027	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
78	REC-WAS-028	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)	450*550*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
VEG. & FRUIT PREP 蔬菜和水果粗加工									

79	COM-VEG-001	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1800*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
80	COM-VEG-002	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	1	1、电压:220V 2、功率:≥30W 3、灯管:2*15w灭蝇灯灯管,灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳ABS防阻燃材料,插座带3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、STARKEY、HENDERY

81	COM-VEG-003	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.3kw，风量：≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、RENWOJIE、BIOTAX
82	COM-VEG-004	工作台连下二层板	1450*800*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
83	COM-VEG-005	可调节式双层挂墙层架	2140*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
84	COM-VEG-006	台式真空包装机		台	1	空泵：≥0.08m³/h 密封条：350 mm 真空腔尺寸：370x350x150mm 包装速度：20-40 秒 达到 99.80%的抽真空效果（2mbar） 整机采用不锈钢材质，透明机盖			BIZERBA、MULTIVAC、KOMET

85	COM-VEG-007	台秤连标签打印机		套	1	秤量：300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找钱功能，并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位:9、kg、台斤、100 公克、台两，可供选择使用。电力不足时有明确的双色 LED 充电指示灯号。			EXCELL、BIZERBA、EAGLE、Mettler Toledo
86	COM-VEG-011	工作台连一组抽屉	1340*770*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
87	COM-VEG-012	可调节式双层挂墙层架	1160*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
88	COM-VEG-013	工作台连 2 组 2/1 GN 插槽架	1160*770*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>台面下配 GN 盆插槽两组，采用 16ga 不锈钢 1.59mm 5>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						6>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
89	COM-VEG-014	可调节式双层挂墙层架	1290*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
90	COM-VEG-016	双星盆台连两个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350)	1800*770*850	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM

91	COM-VEG-017	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
92	COM-VEG-021	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、LEEGO、Sirman

93	COM-VEG-022	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 4 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗, B1 防火 等级且氧指数 大于等于 30%--不锈钢 封板需要收口 至吊顶(连暗埋 冷库控制箱, 控制箱由冷库 厂家提供)-冷 库门带不锈钢 防撞板	5640*2590 *2600+429 0*2590*26 00+3550*4 000*2600+ 3550*4000 *2600	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 导热系数: $\leq 0.024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160 \text{ kPa}$ 粘结强度: $> 0.100 \text{ Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80 \text{ mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

94	COM-VEG-023	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

95	COM-VEG-024	高温冷库压缩机组连蒸发器-水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、BITZER、K-PRO、FLEXCOLD

96	COM-VEG-0 25	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	3	不锈钢 304 材质 1.0 厚度， 适用于 2/1、1/1 份数盘使用，可承重 15KG 每层，最多可放 16 层。 前后带有安全锁，防止滑动掉落， 配备四个脚轮，其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO
97	COM-VEG-0 26	高温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰， •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg，整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用，			JIWINS、CAMBRO、 METRO
98	COM-VEG-0 27	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰， •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg，整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用，			JIWINS、CAMBRO、 METRO
99	COM-VEG-0 31	双层天花吊架 带 LED 照明灯， 带 4 个插座面 板	1850*350	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
100	COM-VEG-0 32	蔬菜清洗车		台	6	容量: $\geq 121\text{L}$, 7.6 cm 脚轮: 2 个固定后脚轮, 2 个万向轮前轮。			CAMBRO、METRO、 RUBBERMAID

10 1	COM-VEG-0 33	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 2	COM-VEG-0 34	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
10 3	COM-VEG-0 35	2/1 GN 单星盆 台连一个冷热 水龙头(星盆尺 寸:750X600X35 0)	1780*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管,无前横档			CUSTOM

104	COM-VEG-037	可调节式双层挂墙层架	1270*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
105	COM-VEG-041	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
106	COM-VEG-042	工作台	2200*950*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM

107	COM-VEG-043	2/1 GN 单星盆 台连一个冷热 水龙头连洗手 星盆柜连感应 龙头(星盆尺 寸:750X600X35 0,洗手星盆尺 寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器,卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	2250*770* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
108	COM-VEG-044	可调节式双层 挂墙层架	1800*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
109	COM-VEG-045	蔬果处理机带 亚洲刀具	360x340x6 90 mm	台	1	产量: 最高 750 千克/ 小时 - 单速 375 rpm - 电压 : $\geq 230V/50/1$; 0.75 千瓦 - 金属进料头及电机底座			ROBOT COUPE、 Dito Electrolux、 HOBART

						- 亚洲组合七刀盘（切片 2mm & 5mm , 切丝 2mm, 切条 2X2mm & 3x3mm , 切丁 10x10x10mm, 壁挂盆架, 清洁工具包 ）			
110	COM-VEG-046	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
111	COM-VEG-047	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 , 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

JUICE ROOM 果汁间									
11 2	COM-JUI-0 01	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	- 波峰值：≥254 纳米 - 寿命：≥8000 小时 - 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
11 3	COM-JUI-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 4	COM-JUI-0 03	双星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	1000*550* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

11 5	COM-JUI-0 04	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
11 6	COM-JUI-0 05	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
11 7	COM-JUI-0 06	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR,EDLUND、 LEEGO、Sirman

118	COM-JUI-007	双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:450X450X350)	1155*700*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
119	COM-JUI-011	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
120	COM-JUI-012	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	- 波峰值: ≥ 254 纳米 - 寿命: ≥ 8000 小时 - 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、RENWOJIE、BIOTAX

12 1	COM-JUI-0 13	饮用水滤水器 连龙头(接驳 COM-JUI-007) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
12 2	COM-JUI-0 14	工作柜	1270*700* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 3	COM-JUI-0 15	榨橙汁机	350*200*3 00H(mm)	台	2	电压: 230V/50Hz 功率: ≥ 130 W 重量: ≥ 5 kg 材质: 铝合金底座, 聚酯榨汁桶 用途: 酒店, 宾馆, 西餐厅 转速: 1500 RPM (50 Hz) - 1800 RPM (60 Hz)			SANTOS、ROBOT COUPE、SAMMIC

12 4	COM-JUI-0 16	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1270*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
12 5	COM-JUI-0 17	榨果汁机		台	1	转速：3000 rpm - 产量：最高 160 公升/小时 - 电压：230V/50/1 千瓦 - 尺寸：260x565X630(高)毫米 - 入料口径：79mm - 不锈钢过滤器和切割刀盘 - 喷嘴配备两种尺寸黑色防溅喷嘴。 - 自动排渣，具有两种排渣系统：一个 7.2L 半透明残渣桶，一个残渣连续排放料斗			ROBOT COUPE、 SANTOS、Dito Electrolux
12 6	COM-JUI-0 18	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	645*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
12 7	COM-JUI-0 22	玻璃出菜窗口- 上下移门带阻 尼，L=600mm	L=1200	台	2	材质： 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
12 8	COM-JUI-0 23	不锈钢一体台 面	1145*670+ 2435*700	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

129	COM-JUI-024	平台高温雪柜 2组2门(带分 组锁)	1370x670x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 1/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
BEV. STORE 饮料库									
130	COM-BEV-001	可调节式四层 层架	1060*610* 1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO

13 1	COM-BEV-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

13 2	COM-BEV-0 03	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

13 3	COM-BEV-0 04	高温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
13 4	COM-BEV-0 05	红酒四层平底 隔笼架(带锁)	680*1270* 1638	台	2	货架部分立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖; •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: $\geq 250\text{kg}$, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用, 配有可带锁的后门, 可用于存放贵重物品, 由重型 304 不锈钢制成, 需要组装			Metro-Maxq、 JIWINS、CAMBRO
GENERAL CHI. & FER. 总高低温冷库									

13 5	COM-CHI-0 01	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

13 6	COM-CHI-0 02	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

13 7	COM-CHI-0 03	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

138	COM-CHI-004	高温冷库四层层架	1220*610*1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
139	COM-CHI-005	2/1 GN 车	590*670*1700	台	4	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、METRO
140	COM-CHI-006	低温冷库四层层架	1525*610*1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
141	COM-CHI-007	2/1 GN 车	590*670*1700	台	4	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、METRO
DRY STORE 干货库									

14 2	COM-DRY-0 01	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 3	COM-DRY-0 02	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg,整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
14 4	COM-DRY-0 03	轨道式货架	6405*1220 *1890	套	1	货架部分立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg,整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			CAMBRO、METRO、 JIWINS

						整体为轨道系统，由 2 组固定架，3660 长度轨道，3 组活动架组成。			
14 5	COM-DRY-0 04	轨道式货架	4270*1220 *1890	套	1	货架部分立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用, 整体为轨道系统, 由 2 组固定架, 3050 长度轨道, 3 组活动架组成。			CAMBRO、METRO、 JIWINS
14 6	COM-DRY-0 05	可调节式四层 层架	1525*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO

14 7	COM-DRY-0 06	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
BAKERY 面包房									
14 8	COM-BAK-0 02	食品级大理石 面单星盆柜连 一个冷热水龙 头(星盆尺 寸:500X500X35 0)	1315*750* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
14 9	COM-BAK-0 03	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和 卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
15 0	COM-BAK-0 04	挂墙模具架	L=1400	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

15 1	COM-BAK-0 06	落地式和面机		台	1	重量 : ≥ 540 kg 功率: ≥ 5.25 kW (勾: 3.75 kW, 缸: 1.5 kW) 电压: 380-400V, 50/60Hz, PE 电流: ≥ 16.8 A 面粉 / 面团容量: 50 / 80 kg (二袋粉) 速度: 2 种速度 (101/203 rpm) 建议最少面粉容量 1/3 (注意: 含水量约 60%) 配 1 桶 1 勾 不锈钢安全网 双马达, 双计时器 配备过载保护装置和安全装置 搅拌桶可正反转控制 皮带带动方式 高效的两档变速 特殊无尘烤漆 箱体材质铸铁			KOLB、BONGARD、 Salva、WACHTEL 德国

15 2	COM-BAK-0 07	落地式搅拌机 60L		台	1	重量: ≥ 460 kg 电压: 380-400V, 50/60Hz, PE 功率: ≥ 2.25 kW 电流: ≥ 5.4 A 速度: 4 种速度 (66/98/221/330rpm) 容积: ≥ 60 L 标配: 1 桶 1 勾 1 拍 1 球, 1 个桶车及搅拌桶升降器 不锈钢安全网 内置安全装置 内置 2 个马达 皮带带动方式 15 分钟计时器 特制的马达冷却系统 特殊行星头设计 先进的铸造技术 箱体材质铸铁			KOLB、BONGARD、 Salva、WACHTEL 德国

15 3	COM-BAK-0 08	落地式压面机		台	1	重量：≥170 kg 电压：380-400V, 50Hz, 3N, PE 功率：≥0.4 kW 电流：≥ 1 A 滚筒尺寸：≥直径 88mm X 520 (W) mm 传送带尺寸：≥515 x 2000 mm 可手调压面杆间隙：1.2mm-38mm 适用于披萨、派、丹麦类、蛋挞和曲奇面团制作 安全网加装安全装置 高强度纤维输送带，不吸油 操控杆式控制 脚踏式开关 底座是铝合金重力铸造，输送带聚脂纤维+PU 材质			KOLB、RONDO、 BONGARD、 WACHTEL 德国
15 4	COM-BAK-0 11	挂墙模具架	L=2670	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
15 5	COM-BAK-0 13	岛形食品级大理石面工作台	1600*1400 *850	台	2	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM

						6>提供使用云石台面食品级第三方检测报告			
15 6	COM-BAK-0 14	双层天花吊架 连 1/3GN 抽屉 调料架带 LED 照明灯，带 2 个插座面板	1360*550	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
15 7	COM-BAK-0 15	活动面粉车	750*410*7 45	台	8	1、容量 102L 2、颜色：白。 3、材料：PP。 4、连体盖设计，方便单手就可以获取储存的原料。 5、导轨式插入设计，令勺子藏在储物桶内。 6、透明滑盖，能快速识别原材料和库存管理。 7、符合食品卫生标准。用于有效存储干式散装原料，如糖、面粉、米和其他谷物类等。			CAMBRO、JIWINS、 RUBBERMAID

158	COM-BAK-016	双层天花吊架连 1/3GN 抽屉调料架带 LED 照明灯，带 2 个插座面板	1385*550	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
159	COM-BAK-017	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
160	COM-BAK-021	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)	450*550*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

16 1	COM-BAK-0 22	食品级大理石 面平台高温雪 柜 3组3门(带 分组锁)	2030x760x 850Hmm	台	1	-三门带嵌入式门锁-适放 400x600mm 容器——体嵌入抽屉式制冷机 组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的 压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm- 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣 报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜， 确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 6 件 400x600mm 浸 塑层网-6 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.99KW 220V/1/50Hz 一柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
16 2	COM-BAK-0 23	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	2080*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 3	COM-BAK-0 24	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	930*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

16 4	COM-BAK-0 25	食品级大理石 面工作柜连一 组 EN 插槽柜连 一组抽屉	930*760*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨 5>台面下配 GN 盆插槽两组，采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
16 5	COM-BAK-0 26	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	515*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 6	COM-BAK-0 27	食品级大理石 面单星盆柜连 一个冷热水龙 头(星盆尺 寸:500X500X35 0)	1265*760* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
16 7	COM-BAK-0 28	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

168	COM-BAK-032	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 2 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	3150*2650 *2600+315 0*2500*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 导热系数: ≤ 0.024W/m•K 抗压强度: ≥ 160kPa 粘结强度: > 0.100Mpa 抗弯承载能力: ≤ 8.80mm •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

16 9	COM-BAK-0 33	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

170	COM-BAK-034	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

17 1	COM-BAK-0 35	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

17 2	COM-BAK-0 36	高温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
17 3	COM-BAK-0 37	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
17 4	COM-BAK-0 38	600X400 饼盘 车	600*400	台	2	材质: 1>支架采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>饼盆支撑轨采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>止位杆采用 8 不锈钢圆支制成 4>采用四个 4 寸万向轮, 对角带刹车 5>四角配橡胶防撞垫			CUSTOM

17 5	COM-BAK-0 41	低温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
17 6	COM-BAK-0 42	低温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
17 7	COM-BAK-0 43	600X400 饼盘 车	600*400	台	2	材质: 1>层板采用 16ga1. 59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1. 98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
17 8	COM-BAK-0 45	台式电磁炉		台	2	电源电压: 交流 220V, 50Hz 功率/电压 $\geq 3.5\text{KW}/380\text{V}$ 1, 电磁感应加热, 聚能线圈盘设计, 火力均匀强劲。 2, 独立的“散热+三防+电路”系统, 适用复杂的商用厨房环境。 3, 材质: 高档不锈钢加厚机身, 经久耐用。 4 • 面板: 耐撞击高密度微晶面板, 坚固耐用。 5 • 开关: 9 档旋钮开关, 操作简单方便, 火候掌控更精确。 6 • 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。			INTECH、YPT、 SCOOKER

179	COM-BAK-046	封墙钢（天花至完成地面）	L=3250	台	1	材质： 1>采用 18ga（1.27mm）不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌入式永不空鼓			CUSTOM
180	COM-BAK-047	天妇罗炸炉	500 × 700 × 500Hmm	台	1	电气规格 ≥220V / 50Hz / 单相 / 6kW 额定电流 ≥ 27.3A（需 32A 电路） 油缸容量 12-20L（工作油量约 8-15L） 温控范围 100℃ - 200℃（可精确设定） 温控精度 ±1℃ ~ ±2℃（PID 电子恒温） 加热方式 沉浸式不锈钢加热管 材质 304 不锈钢内胆与外壳 关键功能 数字显示、恒温控制、冷区设计、过热保护、沥油篮			LEEGO、SCOOKER、Chinducs
181	COM-BAK-051	设备台柜(放置 COM-BAK-047 & COM-BAK-045)	2010*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98, mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

18 2	COM-BAK-0 52	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	1950 x 1300 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造； • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤； • 变频节能控制技术，实现按需排风、补风，可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外； • 弥散新风口设计，低速舒适送风； • 无气流的集成送风系统，以增强油烟吸收和舒适性； • 紫外线除油系统（紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器）			HALTON、GAYLORD、 VIANEN
18 3	COM-BAK-0 53	4+10 盘 EN 对流 式烤箱连烟罩		台	1	重量: ≥ 329 kg 电压: 380V 功率: ≥ 24.3 kW 电流: ≥ 3x37.5 A 最大产能: 14 层 14 盘 440x350 mm 标配附件: 14 个带孔烤盘 知名品牌断路器&接触器 双层钢化玻璃门 双向循环热风 电磁自动门锁 可预设 30 个程序, 5 段程序设置 热风双向循环 USB 端口			MIWE、BONGARD、 Kolb、WACHTEL 德国

						箱体采用不锈钢 304 炉胆圆弧设计，便于清洁			

18 4	COM-BAK-0 54	4 层每层 4 EN 面包烤箱连烟 罩和下 EN 插槽 柜(4层带蒸汽, 最上层为 220mm 高)		台	1	重量: $\geq 930\text{kg}$ 电压: 380V, 50/60Hz, 3N, PE 功率: $\geq 36.8\text{ kW}$ 电流: $\geq 3 \times 62.4\text{A}$ 烤箱尺寸: 1230(宽)x920(深) mm 每层带蒸汽石板 插盘底架带锁脚轮和刹车 4 层 12 盘层炉: 手工操作 “2 合 1” 的控制面板, 可预设 30 个程序, 5 步设置 每层可放 3 个 600x400mm 的烤盘, 总容量为 12 个 600x400mm 的烤盘 每层炉腔内高度 210mm 每层炉腔内 12 根发热丝结合 2 根蒸汽缸发热丝设计, 确保炉腔内各处的温度均衡一致, 烘烤过程无需调盘 知名品牌断路器&接触器, 减少设备故障 每层独立蒸汽系统, 确保充足的蒸汽随时供应, 保证产品的最终品质 100mm 厚度的岩棉, 良好的保温性能, 比其他主要烤箱品牌节能 25% 以上, 营运成本低 钢化玻璃门设计, 安全美观, 方便观察 配备高新翻转玻璃技术, 100%无死角清洁, 降低配件损耗风险, 让清洁更轻松 炉腔底部为 15mm 厚度复合石板, 蓄温能力好			MIWE、BONGARD、 Kolb、WACHTEL 德国

						烤箱外壳不锈钢 1.5mm 厚度 304 不锈钢板 层炉下面的插盘底架: 插盘底架带锁脚轮和刹车, 可放 8 个 600x400mm 烤盘 不锈钢 1.5mm 厚度 304 不锈钢板			

18 5	COM-BAK-0 55	封墙钢（天花 至完成地面）	L=8850	台	1	材质： 1>采用 18ga（1.27mm）不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌 入式永不空鼓			CUSTOM
18 6	COM-BAK-0 56	推入式醒发箱 （可推入 1 个 EN 车）		台	1	重量：≥248 kg 电压：220-230V, 50Hz, PEz; 功率：≥3.3 kW; 电流：≥14.6 A 温控范围：+3℃~50℃ 单次最高产能：15 盘 600x800mm 或 30 盘 600x400mm 不含烤车 知名品牌断路器&接触器 泰康压缩机 24 小时程序设置 醒发箱发泡板厚度 60mm，高密度 PU，保温节能 丹佛斯压缩机高低压保护装置 单独可调节风口，保证内部的温湿均匀度 喷水式蒸汽方式，不需要清洁水垢 箱体内部发泡板表面采用 0.5mm 厚度的 304 不锈钢 醒发房门厚度 45mm，采用 0.5mm 厚度的 304 不锈钢			MIWE、BONGARD、 Kolb、WACHTEL 德国

18 7	COM-BAK-0 57	推入式醒发箱 (可推入 1 个 EN 车)		台	1	重量: ≥ 248 kg 电压: 220-230V, 50Hz, PEz; 功率: ≥ 3.3 kW; 电流: ≥ 14.6 A 温控范围: $+3^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 单次最高产能: 15 盘 600x800mm 或 30 盘 600x400mm 不含烤车 知名品牌断路器&接触器 泰康压缩机 24 小时程序设置 醒发箱发泡板厚度 60mm, 高密度 PU, 保温节能 丹佛斯压缩机高低压保护装置 单独可调节风口, 保证内部的温湿均匀度 喷水式蒸汽方式, 不需要清洁水垢 箱体内部发泡板表面采用 0.5mm 厚度的 304 不锈钢 醒发房门厚度 45mm, 采用 0.5mm 厚度的 304 不锈钢			MIWE、BONGARD、 Kolb、WACHTEL 德国
18 8	COM-BAK-0 58	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂, 储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE

ICE STATION 制冰区									
189	COM-ICE-001	雪花冰机连储冰箱（容量：320KG），带冰铲盒		台	1	1、电压：220V 2、功率：≥1050W 3、尺寸：560*870*1930mm 4、制冷剂：R452A 5、24 小时产冰量≥320KG 6、雪花冰 7、高强度蒸发盘轴承，经久耐用，易于维护			MANITOWOC、HOSHIZAKI、SCOTSMAN
190	COM-ICE-002	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1500*360	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
191	COM-ICE-003	制冰机连储冰箱（容量：640KG），带冰铲盒		台	1	1、电压：220V 2、功率：≥2352W 3、尺寸：1220*870*2020mm 4、制冷剂：R410A 5、24 小时产冰量≥649KG 6、方块冰 7、食品级制冰机 8、圆弧设计便于清洗和保养,拥有专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、HOSHIZAKI、SCOTSMAN

19 2	COM-ICE-0 04	滤水器(接驳 COM-ICE-001) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥ 3.34 gpm 处理水量: ≥ 18000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
19 3	COM-ICE-0 05	滤水器(接驳 COM-ICE-003) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥ 3.34 gpm 处理水量: ≥ 18000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
19 4	COM-ICE-0 06	储冰车	585*800*7 45	台	1	产品采用 PE 塑料内置 PU 发泡, 产品保温效果每小时变化 2 度, 内 置排水架, 减缓冰快融化时间			CAMBRO、METRO、 JIWINS
PASTRY 糕点房									

19 5	COM-PAS-0 01	食品级大理石面工作柜连下 二层板连洗手 星盆柜连感应 龙头(洗手星盆 尺寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器,卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	1930*800* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
19 6	COM-PAS-0 02	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1580*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
19 7	COM-PAS-0 03	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	800*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

198	COM-PAS-004	食品级大理石面平台高温雪柜 2组2门(带分组锁)	1500x760x850Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 400x600mm 容器——体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 400x600mm 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.55KW 220V/1/50Hz 一柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION
199	COM-PAS-005	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

200	COM-PAS-006	台秤连标签打印机		套	1	秤量：300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找钱功能，并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位:9、kg、台斤、100 公克、台两，可供选择使用。电力不足时有明确的双色 LED 充电指示灯号。			EXCELL、BIZERBA、EAGLE、Mettler Toledo
201	COM-PAS-007	食品级大理石面工作柜带 2 组 EN 插槽柜	1255*760*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>台面下配 GN 盆插槽两组，采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
202	COM-PAS-011	可调节式双层挂墙层架带 LED 照明灯	1255*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
203	COM-PAS-012	台式搅拌机 5L		台	2	高质烤漆机身 不锈钢搅拌缸, 缸容量: ≥4.8 公升 3 种搅拌配件: 钩、扇、球 搅拌-电功率: ≥220/1/50 325W			KITCHENAID、Dito Electrolux、BEAR、HOBART

20 4	COM-PAS-0 13	高身低温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-404a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: -19℃~-22℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢 可调柜脚-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
20 5	COM-PAS-0 14	高身高温雪柜 2组4门(带分 组锁)	1400x824x 1975Hmm	台	1	-4 门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸- 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃ -配有 8 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
20 6	COM-PAS-0 15	挂墙模具架	L=1200	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
20 7	COM-PAS-0 16	岛形食品级大 理石面工作台	2000*1400 *850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			
20 8	COM-PAS-0 17	活动面粉车	750*410*7 45	台	4	1、容量 102L 2、颜色：白。 3、材料：PP。 4、连体盖设计，方便单手就可以获取储存的原料。 5、导轨式插入设计，令勺子藏在储物桶内。 6、透明滑盖，能快速识别原材料和库存管理。 7、符合食品卫生标准。用于有效存储干式散装原料，如糖、面粉、米和其他谷物类等。			CAMBRO、JIWINS、 RUBBERMAID
20 9	COM-PAS-0 21	双层天花吊架 连 1/3GN 抽屉 调料架带 LED 照明灯，带 2 个插座面板	1600*350	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

21 0	COM-PAS-0 22	落地式搅拌机 40L		台	1	重量：≥175 kg 电压：220-230V, 50Hz, PE 功率：≥1.125 kW 电流：≥12 A 速度：3 种速度 (106/218/399rpm) 容积：40 L 标配：1 桶 1 勾 1 拍 1 球 不锈钢安全网 内置安全装置 皮带带动方式 15 分钟计时器 特制的马达冷却系统 特殊行星头设计 先进的铸造技术 箱体材质铸铁			KOLB、BONGARD、 Salva、WACHTEL 德国
21 1	COM-PAS-0 23	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	810*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1. 59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1. 98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

21 2	COM-PAS-0 24	坐台式搅拌机 20L		台	1	重量：≥82 kg 电压：220-230V, 50Hz, PE 功率：≥1.1 kW 电流：≥7.6 A 容积：20 L 速度：3 种速度 (97/220/316rpm) 标配：1 桶 1 勾 1 拍 1 球 不锈钢安全网 内置安全装置 齿轮带动方式 30 分钟计时器 特制的马达冷却系统 特殊行星头设计 先进的铸造技术 箱体材质以铸件为主			KOLB、BONGARD、 Salva、WACHTEL 德国
21 3	COM-PAS-0 25	设备台柜(放置 COM-PAS-024)	810*760*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98, mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

21 4	COM-PAS-0 26	食品级大理石 面单星盆柜连 一个冷热水龙 头(星盆尺 寸:500X500X35 0)	800*760*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
21 5	COM-PAS-0 31	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	800*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
21 6	COM-PAS-0 32	食品级大理石 面平台高温雪 柜 2 组 2 门(带 分组锁)	1500x760x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 400x600mm 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 400x600mm 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.55KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
21 7	COM-PAS-0 33	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	990*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

21 8	COM-PAS-0 34	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
21 9	COM-PAS-0 35	急速冷冻柜连 脚右侧铰链	777x879x1 735Hmm	台	1	-单门配嵌入式锁-冷凝器和蒸发器采用镀膜盘管, 具有较高的耐 腐蚀性能-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-404a), 高密度 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-无需冷 凝排水-强力风冷系统-数字温度控制器, LED 清晰显示时间和温度 -3 个简单的编程步骤, 使用控制面板或核心食品温度探头控制-硬 性或软性食物速冻方式可供选择-温度:+90℃/+3℃ (90 分钟) , +90℃/-18℃ (240 分钟)-产量 : 40kg/次-容量: 可置 10 个 1/1GN 或 400x600mm 烤盘-可承受 43℃环境温度-4 只重力刹车轮-功率: ≥2.18KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

220	COM-PAS-036	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 2 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	3730*3090 *2600+376 0*2870*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 导热系数: ≤ 0.024W/m•K 抗压强度: ≥ 160kPa 粘结强度: > 0.100Mpa 抗弯承载能力: ≤ 8.80mm •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

22 1	COM-PAS-0 37	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

22 2	COM-PAS-0 41	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

22 3	COM-PAS-0 42	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
22 4	COM-PAS-0 43	高温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg,整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
22 5	COM-PAS-0 44	600X400 饼盘 车	600*400	台	3	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

22 6	COM-PAS-0 45	低温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
22 7	COM-PAS-0 46	600X400 饼盘 车	600*400	台	2	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
22 8	COM-PAS-0 47	低温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
BAKERY POT WASH 面包房洗锅间									
22 9	BAK-POT-0 01	可调节式双层 删格挂墙层架	800*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

23 0	BAK-POT-0 03	工作台	1025*770* 850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
23 1	BAK-POT-0 04	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
23 2	BAK-POT-0 05	洗锅大星盆台 连一个冷热水 龙头(星盆尺 寸:900X600X40 0)	1450*770* 850	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM
23 3	BAK-POT-0 06	可调节式双层 删格挂墙层架	1100*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

23 4	BAK-POT-0 07	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	2150*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

23 5	BAK-POT-0 11	洗锅机	775*870*1 720mm	台	1	全新的 TurboZyme 过程，可省去手洗预洗的步骤； 独特的 VarioPower 高性能冲洗系统，能够消除非常顽固的污垢； 可翻合的门和可上翻的篮筐，可直接擦拭设备内部； 容易操作的触摸屏，自我检测错误及解决问题； 选配配套篮车，把碗篮从篮车直接推进机器； 待机模式 WPS 电脑控制面板，单按钮操作、颜色识别； 三重过滤系统，密得美专利过滤系统； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 自我故障诊断及故障代码显示； 内凹防堵，对冲式喷嘴设计，配以整体式洗涤臂，极易取放，方便清洗。 自我清洗和自动排水功能。 洗器皿机拥有 90/150/300 秒三种程序 双层钢板设计 接电总负荷：≥25.1kW 耗水量：≥4.7 升/筐 洗涤量：≥40/24/12 筐/小时 卫生增强型：密得美过滤系统、自我清洗系统。			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国
23 6	BAK-POT-0 12	排气罩，连封板，高度至天	1480*1050	台	1	材质： 1>壳体采用 18ga（1.27mm）不锈钢板制作			CUSTOM

		花							
23 7	BAK-POT-0 13	活动工作台连 下二层板	1000*500	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用 4 个 5 寸万向轮活动，对角轮带刹 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
23 8	BAK-POT-0 14	高身储物柜(带 锁)	1200*600	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
23 9	BAK-POT-0 15	锅盘四层删格 层架	1200*600： 2 个 1130*600： 1 个	台	3	材质： 1>层板台面采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 2>支腿采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管，配有不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

240	BAK-POT-016	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
241	BAK-POT-017	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)	450*550*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
CHOCOLATE ROOM 巧克力间									
242	COM-CHO-001	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	- 波峰值：≥254 纳米 - 寿命：≥8000 小时 - 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、RENWOJIE、BIOTAX

24 3	COM-CHO-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
24 4	COM-CHO-0 03	双星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	1100*550* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
24 5	COM-CHO-0 04	高身低温雪柜 2 组 4 门(带分 组锁)	1400x824x 1975Hmm	台	1	-4 门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部,可拆卸-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-404a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能-可承受 43℃环境温度-温度: -19℃~-22℃-配有 8 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.99KW			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						220V/1/50Hz			
24 6	COM-CHO-0 05	食品级大理石 面巧克力储藏 柜	1000*760* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
24 7	COM-CHO-0 06	玻璃出菜窗口- 上下移门带阻 尼，L=600mm	L=600	台	2	材质： 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
24 8	COM-CHO-0 07	食品级大理石 面工作柜	1240*760* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

24 9	COM-CHO-0 08	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1240*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
25 0	COM-CHO-0 11	玻璃出菜窗口- 上下移门带阻 尼，L=600mm	L=600	台	2	材质： 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
25 1	COM-CHO-0 12	食品级大理石 面平台高温雪 柜 2 组 2 门(带 分组锁)	1500x760x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 400x600mm 容器-一体嵌入抽屉式制冷机 组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的 压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm- 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣 报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜， 确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 400x600mm 浸 塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.55KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
25 2	COM-CHO-0 13	食品级大理石 面工作柜	1260*760* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

25 3	COM-CHO-0 14	挂墙柜带 LED 照明灯	1130*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
25 4	COM-CHO-0 15	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1740*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
25 5	COM-CHO-0 16	食品级大理石 面工作柜	980*760* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
25 6	COM-CHO-0 21	巧克力熔化机	350*432*2 08	台	1	电压：220V~ 50/60Hz 电量：≥160W 规格：电子控制； 温度：室温 ~ 45℃； 含 1 套 4"H X 2/3 GN 盘及 2 套 4"H X 1/3 GN 盘；			THERMAL PRO、 CHOCOVISION、 KOLB

25 7	COM-CHO-0 23	饮用水滤水器 连龙头(接驳 COM-CHO-024) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
25 8	COM-CHO-0 24	食品级大理石 面双星盆柜连 两个冷热水龙 头连(星盆尺 寸: 500X500X35 0)	1200*760* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
25 9	COM-CHO-0 25	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率: 220V ~ 50Hz 额定输入功率: ≥ 15 W 规格说明 : 内置消毒杀菌紫外线(UV)灯; 设有开门保险 时间设定 : 电子控制 其他 : 可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

260	COM-CHO-026	高身高温雪柜 2组4门(带分 组锁)	1400x824x 1975Hmm	台	1	-4门带锁-适放1/1及2/1GN容器-制冷机组安装在顶部,可拆卸- 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a), 75mm厚ODP为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水,无需连接排水管-可承受43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃ -配有8件GN2/1浸塑层架-4只150mm高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
261	COM-CHO-027	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm, 内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和 卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化 学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
262	COM-CHO-031	可调节式双层 挂墙层架带 LED照明灯	680*350	台	1	材质: 1>层板采用16ga1.59mm不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用14ga1.98mm不锈钢板制作			CUSTOM
263	COM-CHO-032	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装		个	1	• 波峰值: ≥254 纳米 • 寿命: ≥8000 小时			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、

		置				• 管径: 25mm			BIOTAX
26 4	COM-CHO-0 33	活动工作台连 下二层板	1200*500* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用 4 个 5 寸万向轮活动, 对角轮带刹 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
26 5	COM-CHO-0 35	饮用水滤水器 连龙头(接驳 COM-CHO-036) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥5.0gpm 处理水量: ≥30000gallons 紫外线流量: ≥7.6 升/分钟 灯管功率: ≥14W 灯管寿命 ≥9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
26 6	COM-CHO-0 36	冰激凌机(水冷)		台	1	三种不同的冰淇淋热处理程序 (巴氏灭菌) 20-30Kg/时 or 28-40 升/时 3-5Kg/批次机器 设计和制造符合卫生法规 冷冻缸和前面板一体成型, 最大限度保证镶嵌处缝隙的卫生干净, 以及避免冷凝水或冰渣进入缝隙中影响机器使用寿命。			CARPIGIANI、 TAYLOR、 AUTOFRIGOP

CLEAN LINEN STORE 干净布草库									
26 7	COM-LIN-0 00	四层平板层架	1220*610* 1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
26 8	COM-LIN-0 01	工作台	1630*770* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
26 9	COM-LIN-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
27 0	COM-LIN-0 03	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	• 波峰值：≥254 纳米 • 寿命：≥8000 小时 • 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
HYGIENE OFFICE 卫检办公室									
27 1	COM-HYG-0 01	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	• 波峰值：≥254 纳米 • 寿命：≥8000 小时 • 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX

27 2	COM-HYG-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
27 3	COM-HYG-0 03	双星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	1050*400* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
27 4	COM-HYG-0 04	玻璃高身低温 雪柜 1 组 2 门 (带分组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	双电热膜玻璃门带锁适放 1/1 及 2/1GN 容器制冷机组安装在顶部,可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无 CFC 的环保冷媒 (R-404a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能自动蒸发除霜水,无需连接排水管可承受 43℃ 环境温度温度: -19℃~-22℃配有 4 件 GN2/1 浸塑层架 4 只 150mm 高			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						不锈钢可调柜脚功率：≥0.88KW 220V/1/50Hz			
27 5	COM-HYG-0 05	玻璃高身高温 雪柜 1 组 2 门 (带分组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	双电热膜玻璃门带锁适放 1/1 及 2/1GN 容器制冷机组安装在顶部，可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a) ， 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能自动蒸发除霜水，无需连接排水管可承受 43℃ 环境温度温度：+1℃~+4℃配有 4 件 GN2/1 浸塑层架 4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
27 6	COM-HYG-0 06	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:450X450X350)	1850*770* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
27 7	COM-HYG-0 11	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1850*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

278	COM-HYG-012	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
279	COM-HYG-013	可调节式双层挂墙层架带LED照明灯	1425*350	台	1	材质: 1>层板采用16ga1.59mm不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用14ga1.98mm不锈钢板制作			CUSTOM
280	COM-HYG-014	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	- 波峰值: ≥254 纳米 - 寿命: ≥8000 小时 - 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、RENWOJIE、BIOTAX
281	COM-HYG-015	工作柜连下二层板	2080*700*(700+150)	台	1	材质: 1>台面14ga 不锈钢1.98mm,层板16ga 不锈钢1.59mm,柜身18ga 不锈钢1.27mm,门外壳18ga 不锈钢1.27mm,门内封20ga 不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga 不锈钢1.98mm			CUSTOM

28 2	COM-HYG-0 16	挂墙柜带 LED 照明灯	1425*350	台	1	材质： 1>（全部用 304#不锈钢板）层板 1.2mm，柜身 1.2mm； 门外壳 1.0mm， 门内封 0.8mm。 2>加强筋采用 304#1.5mm 不锈钢板材			CUSTOM
28 3	COM-HYG-0 17	工作柜连下二 层板	1475*700* (700+150)	台	1	材质： 1>（全部用 304#不锈钢板）台面 1.5mm，层板 1.2mm，柜身 1.2mm； 门外壳 1.0mm，门内封 0.8mm。 2>采用不锈钢雪柜调节脚 3>加强筋采用 304#1.5mm 不锈钢板材			CUSTOM
28 4	COM-HYG-0 18	挂墙柜带 LED 照明灯	1475*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
28 5	COM-HYG-0 19	不锈钢一体台 面	1475*700+ 2080*700+ 1850*770	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
POT WASH 洗锅间									
28 6	COM-POT-0 01	可调节式双层 删格挂墙层架	1450*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

28 7	COM-POT-0 02	工作台	600*770*8 50	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
28 8	COM-POT-0 04	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
28 9	COM-POT-0 05	单星洗手星盆 连冷水感应 龙头和垃圾桶 (皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	550*550*8 50	台	1	材质： 1>(全部用 304#不锈钢板) 台面 1.5mm, 星盆 1.5mm, 柜身 1.2mm; 门外壳 1.0mm, 门内封 0.8mm 2>采用不锈钢雪柜调节脚 3>加强筋采用 304#1.5mm 不锈钢板材			CUSTOM

290	COM-POT-006	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
291	COM-POT-007	洗锅大三星盆台连两个冷热水龙头和活动式垃圾收集篮 （星盆尺寸：两个 550X600X400 星盆和一个 700X600X400 星盆）	2200*770*850	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM

29 2	COM-POT-0 11	花洒龙头连托架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
29 3	COM-POT-0 12	锅盘四层删格层架	1340*605	台	3	材质： 1>层板台面采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 2>支腿采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管，配有不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
29 4	COM-POT-0 13	可调节式双层删格挂墙层架	1350*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

29 5	COM-POT-0 14	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	2200*360	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
29 6	COM-POT-0 16	工作台	875*770*8 50	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管,无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
JANITOR' S ROOM 清洁间									

297	COM-JAN-001	拖把池(星盆尺寸:650X500X300)	735*605	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
298	COM-JAN-002	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
299	COM-JAN-003	拖把架	L=800	台	1	材质: 1>整体框架和腿管采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>支撑架采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 3>支脚采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM
MEAT PREP 肉类粗加工									

300	COM-MEA-001	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
301	COM-MEA-002	工作台连洗手星盆柜连感应龙头(洗手星盆尺寸: 300X250X250) ,皂液分配器,卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)连一组抽屉	1960*770*850	台	1	材质: 1>台面14ga不锈钢1.98mm,星盆14ga不锈钢1.98mm,柜身18ga不锈钢1.27mm;门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm板材			CUSTOM

30 2	COM-MEA-0 03	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
30 3	COM-MEA-0 04	可调节式双层挂墙层架	1650*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
30 4	COM-MEA-0 05	台式真空包装机		台	1	空泵：≥0.08m³/h 密封条：350 mm 真空腔尺寸：370x350x150mm 包装速度：20-40 秒 达到 99.80%的抽真空效果（2mbar） 整机采用不锈钢材质，透明机盖			BIZERBA、 MULTIVAC、KOMET
30 5	COM-MEA-0 06	台秤连标签打印机		套	1	秤量：300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找钱功能，并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位:9、kg、台斤、100 公克、台两，可供选择使用。电力不足时有明确的			EXCELL、BIZERBA、 EAGLE、Mettler Toledo

						双色 LED 充电指示灯号。			
306	COM-MEA-007	空气除味器	590*215*15mm	台	1	1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，内置 3.5 寸真彩色液晶显示屏，可实时监测空气质量； 2、手机 APP 智能系统:远程开关机控制；内置控制系统可实现远程移动操作功能； 3、 功率：≥220V，60W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
307	COM-MEA-011	可调节式双层挂墙层架	1730*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
308	COM-MEA-012	工作台连 3 组 2/1 GN 插槽架	1730*770*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>台台下配 GN 盆插槽三组，采用 16ga 不锈钢 1.59mm 5>采用不锈钢弹型可调支脚 6>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

309	COM-MEA-013	可调节式双层挂墙层架	2220*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
310	COM-MEA-015	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
311	COM-MEA-016	双星盆台连两个冷热水龙头（星盆尺寸：500X500X350）	1800*770*850	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM

31 2	COM-MEA-0 17	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1500*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
31 3	COM-MEA-0 21	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

31 4	COM-MEA-0 22	风幕机		台	1	1. 电源: $\geq 220\text{V}/0.24\text{kW}$, 风量: $\geq 3500/4200\text{m}^3/\text{h}$ 2. 风幕机配置控制面板,可在线显示工作状态,可在线任意设置 24 小时内杀菌消毒净化时间; 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块,可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果,从而增加风幕机的使用寿命; 4. 具有手动和自动工作模式,无线门控联动自动控制,风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
31 5	COM-MEA-0 24	可调节式双层 挂墙层架	1330*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
31 6	COM-MEA-0 25	工作台连下二 层板	1330*770* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
31 7	COM-MEA-0 26	工作台连下二 层板(L 型)	(1260+670) *770*850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

318	COM-MEA-027	可调节式双层挂墙层架	1260*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
319	COM-MEA-031	可调节式双层挂墙层架	1090*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
320	COM-MEA-032	切片机	806*895*602	台	1	氧化铝机身，永不褪色 镀铬钢刀片，持久耐磨 安全护手板和刀片保护圈 刀片直径：ø330mm 切片厚度调整：0-24mm 独立可拆磨刀器，可用于洗碗机 切片厚度可 0.1mm 精密微调 超静音驱动 连续运作 8 小时，机器不过热 运行速度和进程可自由调节 专利智能马达控制技术-Emotion（节能 50%以上）			BIZERBA、HOBART、ADE、Berkel
321	COM-MEA-033	可调节式单层挂墙层架	1800*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

32 2	COM-MEA-0 34	台式绞肉机(带 三组刀片)	443*423*4 78	台	1	全不锈钢制造 产量: 350 公斤/小时 FWN22 标配: 8. 3L 装料托盘; 无缝连接, 无卫生死角 所有部件可轻松拆卸 刀片切割, 产生的热量少 机器内部良好的空气循环保证了肉制品的新鲜品质			BIZERBA、HOBART、 ADE、Berkel
32 3	COM-MEA-0 36	工作台连 2 组 2/1 GN 插槽架	1800*770* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>台面下配 GN 盆插槽两组, 采用 16ga 不锈钢 1.59mm 5>采用不锈钢弹型可调支脚 6>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
32 4	COM-MEA-0 37	可调节式双层 挂墙层架	1150*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

32 5	COM-MEA-0 41	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
32 6	COM-MEA-0 42	2/1 GN 双星盆 台连两个冷热 水龙头(星盆尺 寸:750X600X35 0)	1660*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管,无前横档			CUSTOM
32 7	COM-MEA-0 43	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

32 8	COM-MEA-0 44	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

32 9	COM-MEA-0 45	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 2 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	3310*2740 *2600+309 0*2740*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 导热系数: $\leq 0.024W/m \cdot K$ 抗压强度: $\geq 160kPa$ 粘结强度: $> 0.100Mpa$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80mm$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}C/0^{\circ} \sim 5^{\circ}C$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

330	COM-MEA-046	高温冷库压缩机组连蒸发器-水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、BITZER、K-PRO、FLEXCOLD

33 1	COM-MEA-0 47	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

33 2	COM-MEA-0 51	空气除味器	590*215*1 15mm	台	1	1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，内置 3.5 寸真彩色液晶显示屏，可实时监测空气质量； 2、手机 APP 智能系统:远程开关机控制；内置控制系统可实现远程移动操作功能； 3、 功率：≥220V，60W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
33 3	COM-MEA-0 52	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	2	不锈钢 304 材质 1.0 厚度， 适用于 2/1、1/1 份数盘使用，可承重 15KG 每层，最多可放 16 层。 前后带有安全锁，防止滑动掉落， 配备四个脚轮，其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO
33 4	COM-MEA-0 53	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色：斑点灰， •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量：250kg，整套承重：≥1000kg. •可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，			JIWINS、CAMBRO、 METRO
33 5	COM-MEA-0 54	低温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色：斑点灰， •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量：250kg，整套承重：≥1000kg. •可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，			JIWINS、CAMBRO、 METRO

33 6	COM-MEA-0 55	低温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
33 7	COM-MEA-0 56	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	2	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO
UTENSIL STORAGE 厨房器皿库									
33 8	COM-UTE-0 01	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	7	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO

339	COM-UTE-002	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
SEAFOOD PREP. 海鲜粗加工									
340	COM-SEA-001	台式真空包装机		台	1	空泵: $\geq 0.08\text{m}^3/\text{h}$ 密封条: 350 mm 真空腔尺寸: 370x350x150mm 包装速度: 20-40 秒 达到99.80%的抽真空效果(2mbar) 整机采用不锈钢材质,透明机盖			BIZERBA、MULTIVAC、KOMET

34 1	COM-SEA-0 02	工作台连 1 组 2/1 GN 插槽架 连一组抽屉	1350*770* 850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨 5>台面下配 GN 盆插槽一组，采用 16ga 不锈钢 1.59mm 6>采用不锈钢弹型可调支脚 7>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
34 2	COM-SEA-0 03	台秤连标签打 印机		套	1	秤量：300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找钱功能，并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位:9、kg、台斤、100 公克、台两，可供选择使用。电力不足时有明确的双色 LED 充电指示灯号。			EXCELL、BIZERBA、 EAGLE、Mettler Toledo
34 3	COM-SEA-0 04	可调节式双层 删格挂墙层架	1750*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

34 4	COM-SEA-0 05	花洒龙头连托架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
34 5	COM-SEA-0 06	可调节式双层删格挂墙层架	1200*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
34 6	COM-SEA-0 07	单星理鱼台连一个冷热水龙头连排水槽和喷水嘴及内嵌尼龙板	1800*770* 850	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM
34 7	COM-SEA-0 11	工作台	600*770*8 50	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM

348	COM-SEA-012	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、LEEGO、Sirman
349	COM-SEA-013	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

350	COM-SEA-014	工作台连洗手星盆柜连感应龙头(洗手星盆尺寸: 300X250X250), 皂液分配器, 卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)连 1 组 2/1 GN 插槽架	2240*770*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
351	COM-SEA-015	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度, 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

35 2	COM-SEA-0 16	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1650*450	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
35 3	COM-SEA-0 17	可调节式双层 删格挂墙层架	1790*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
35 4	COM-SEA-0 21	空气除味器	590*215*1 15mm	台	1	1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术,内置 3.5 寸真彩色液晶显示屏,可实时监测空气质量; 2、手机 APP 智能系统:远程开关机控制;内置控制系统可实现远程移动操作功能; 3、 功率: ≥220V, 60W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
35 5	COM-SEA-0 22	海鲜清洗车		台	2	容量: 121L, 7.6 cm 脚轮: 2 个固定后脚轮, 2 个万向轮前轮。			CAMBRO、METRO、 RUBBERMAID

356	COM-SEA-023	可调节式双层删格挂墙层架	1500*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
357	COM-SEA-026	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
358	COM-SEA-027	2/1 单星盆台连一个冷热水龙头(星盆尺寸:750X600X350)	1500*770*850	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM

359	COM-SEA-031	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 2 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	3050*2400 *2600+287 0*2400*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M}^3$ 导热系数: $\leq 0.024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160 \text{ kPa}$ 粘结强度: $> 0.100 \text{ Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80 \text{ mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥砂浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

360	COM-SEA-032	高温冷库压缩机组连蒸发器-水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、BITZER、K-PRO、FLEXCOLD

36 1	COM-SEA-0 33	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

36 2	COM-SEA-0 34	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
36 3	COM-SEA-0 35	解冻车	1350*500	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>水池采用 14ga 不锈钢 1.98mm 3>采用 4 个 5 寸万向轮, 对角轮带刹 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
36 4	COM-SEA-0 36	低温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
36 5	COM-SEA-0 37	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	3	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO

366	COM-SEA-038	低温冷库四层层架	1525*610*1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
SASHIMI ROOM 刺身间									
367	COM-SHI-001	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	• 波峰值: ≥254 纳米 • 寿命: ≥8000 小时 • 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、RENWOJIE、BIOTAX
368	COM-SHI-002	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5°; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

369	COM-SHI-003	双星洗手星盆 柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)	1100*550*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
370	COM-SHI-004	超低温冰箱	737x890x1780Hmm	台	1	-单全高门带锁-适放 1/1 容器-制冷机组安装在底部,可拆卸-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-404a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板,可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温度: -35℃~-40℃-容量: 可置 10 个 GN1/1-135Hmm 高, 耐用型无痕旋转脚轮带刹车制-功率: ≥3.3KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
371	COM-SHI-005	工作柜连下二层板	1165*700*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
372	COM-SHI-006	可调节式双层挂墙层架带 LED 照明灯	1165*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

37 3	COM-SHI-0 07	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
37 4	COM-SHI-0 11	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:450X450X350)	1615*700* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
37 5	COM-SHI-0 12	可调节式双层挂墙层架带LED照明灯	1765*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
37 6	COM-SHI-0 13	饮用水滤水器连龙头(接驳COM-SHI-011)连紫外线水质消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量:≥5.0gpm 处理水量:≥30000gallons 紫外线流量: ≥7.6 升/分钟 灯管功率: ≥14W			EVERPURE、 Culligan、3M

						灯管寿命≥9000 小时			
37 7	COM-SHI-0 14	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
37 8	COM-SHI-0 15	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	• 波峰值: ≥254 纳米 • 寿命: ≥8000 小时 • 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX

379	COM-SHI-016	工作柜连下二层板	1010*670*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
380	COM-SHI-017	平台高温雪柜 2组2门(带分锁)	1370x670x850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 1/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度 +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率 ≥0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
381	COM-SHI-020	不锈钢一体台面	1165*700+ 1615*700+ 3750*670	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
382	COM-SHI-021	玻璃出菜窗口-上下移门带阻尼, L=800mm	L=600	台	2	材质: 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

383	COM-SHI-022	平台高温雪柜 2组2门(带分 组锁)	1370x670x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 1/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz 一柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
384	COM-SHI-023	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1370*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
385	COM-SHI-024	风幕机		台	1	1. 电源: ≥220v/0.3kw, 风量: ≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板, 可在线显示工作状态, 可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间; 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块, 可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果, 从而增加风幕机的使用寿命; 4. 具有手动和自动工作模式, 无线门控联动自动控制, 风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX

38 6	COM-SHI-0 25	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
38 7	COM-SHI-0 26	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1800*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
WATER TREATMENT 厨房水处理间									

388	COM-WTR-001	中央净水系统		套	1	额定软化水量（连续） 18m³ /h 峰值软化水量 24m³ /h 总交换容量 约 120,000 grains 出水硬度 ≤1gpg 工作压力范围 0.14-0.83MPa（20-120psi） 工作温度范围 4-49℃（40-120°F）			CULLIGAN、 Lenntech、 GRUNBECK、 PURETEC
389	COM-WTR-002	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
DRY STORE 干货库									

390	COM-DRS-001	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
391	COM-DRS-002	可调节式四层层架	1220*610*1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg,整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
392	COM-DRS-003	挂墙柜带 LED 照明灯	1600*350	台	1	材质: 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
STAFF KITCHEN 员工餐厅厨房									
PREP. AREA 准备区									

39 3	STF-PRE-0 01	风幕机		台	1	1. 电源: $\geq 220\text{V}/0.18\text{kW}$, 风量: $\geq 2800/3400\text{m}^3/\text{h}$ 2. 风幕机配置控制面板,可在线显示工作状态,可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间; 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块,可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果,从而增加风幕机的使用寿命; 4. 具有手动和自动工作模式,无线门控联动自动控制,风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
39 4	STF-PRE-0 02	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
39 5	STF-PRE-0 03	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: $\geq 30\text{W}$ 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积$\geq 80\text{m}^2$ 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

39 6	STF-PRE-0 04	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
39 7	STF-PRE-0 05	可调节式双层 挂墙层架	1440*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
39 8	STF-PRE-0 06	不锈钢一体台 面	3130*700	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
39 9	STF-PRE-0 07	可调节式双层 挂墙层架	1180*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
40 0	STF-PRE-0 08	工作柜连 2 组 2/1 GN 插槽架	1180*700* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2> 台面下配 GN 盆插槽两组, 采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

40 1	STF-PRE-0 11	工作柜连下二 层板	1450*700* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
40 2	STF-PRE-0 12	可调节式双层 挂墙层架	1450*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
40 3	STF-PRE-0 14	双星盆柜连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:500X500X35 0)	1950*700* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

40 4	STF-PRE-0 15	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
40 5	STF-PRE-0 16	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1100*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

40 6	STF-PRE-0 17	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

40 7	STF-PRE-0 21	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

408	STF-PRE-022	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 2 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	2580*2410 *2600+258 0*2110*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$ 粘结强度: $>0.100\text{Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80\text{mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mmSUS304#不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

40 9	STF-PRE-0 23	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

41 0	STF-PRE-0 24	高温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
41 1	STF-PRE-0 25	低温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
41 2	STF-PRE-0 26	低温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
HOT COOKING 热加工									

41 3	STF-HOT-0 01	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE
41 4	STF-HOT-0 02	高身储物柜(带 锁)	1600*400	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
41 5	STF-HOT-0 03	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE

41 6	STF-HOT-0 04	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	300*1220* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
41 7	STF-HOT-0 05	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	5850 x 1500 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造; • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤; • 变频节能控制技术, 实现按需排风、补风, 可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外; • 弥散新风口设计, 低速舒适送风; • 无气流的集成送风系统, 以增强油烟吸收和舒适性; • 紫外线除油系统(紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器)			HALTON、GAYLORD、 VIANEN

418	STF-HOT-006	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	3360*355	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
419	STF-HOT-007	单层天花吊架带LED照明灯,带插座面板	1120*350	台	1	材质: 1>层架面用16ga不锈钢1.59mm 2>支撑杆采用16ga(1.59mm)41.3*41.3mm不锈钢方管 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm			CUSTOM
420	STF-HOT-008	平台双通高温雪柜2组2门(带分组锁)	1370x670x850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放1/1GN容器-一体嵌入抽屉式制冷机组,无需现场维修,便于更换,左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a)柜体75mm厚ODP为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚1.5mm-智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜,确保蒸发器工作在最佳状态-可承受43℃环境温度-温度+1℃~+4℃-配有4件GN1/1PE浸塑层网-4只150mm高不锈钢可调柜脚-功率≥0.77KW			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION

						220V/1/50Hz 一柜内底板冲压成型，圆角			
42 1	STF-HOT-0 09	不锈钢一体台 面	5340*670	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

42 2	STF-HOT-0 11	电磁单头大炉 灶		台	1	功率：≥20KW/380V 1，性能： 炒菜 直径 800mm 容量 60L 大炒锅 磁控直滑式火力调节 单头功率≥20KW，支持大锅（直径≥800mm），加热效率≥95%，3 秒内升温至 300℃，满足大批量烹饪需求， 采用 PID 智能控温技术，精准控温，温度调节精度±1℃，支持 30℃-350℃广域控温。 电磁辐射符合标准，安全无明火，降低火灾风险，并且较传统燃气灶节能 40%-60%，符合绿色厨房标准。 2，结构及材质 一体式钣金结构，面板 304，1.5mm, 侧板 304，1.0mm, 耐高温，抗腐蚀，易清洁， 加固型支架，适配 800 直径以上大锅，稳固防倾倒。 内部结构:全铜线圈盘，高纯铜线绕制，导磁效率高，寿命长，多层隔热防护，内部填充陶瓷纤维棉，减少热量散失并保护电路。 底部配置隔网，通风对流同时隔绝老鼠蟑螂等对线束啃咬。 3，智能数显界面： 独立高清 LED 显示屏，实时显示功率，电压，累计用电量，并且故障中文显示，无锅，干烧，电源故障，启动异常，线盘故障，主机高温，负载故障，驱动异常，通讯故障等，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			INTECH、 Chinducs、 SCOOKER

42 3	STF-HOT-0 12	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	300*1220* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
42 4	STF-HOT-0 13	双通工作柜连 下二层板	1300*670* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

42 5	STF-HOT-0 14	电力单头炒炉 连双尾撑		台	1	功率：≥15KW/380V 炒菜 1，性能： 标配一口直径 500mm 容量 7L 双耳小炒锅（可选配小炒锅：直径 550mm/直径 460mm） 磁控直滑式火力调节， 单头功率可调范围 3KW-15KW，满足不同烹饪需求，加热效率 ≥95%， 采用 PID 智能控温技术，精准控温，温度调节精度±1℃，支持 30℃-350℃广域控温。 双头独立温控，互不干扰，适应多任务操作。 电磁辐射符合标准，安全无明火，降低火灾风险，并且较传统燃气灶节能 40%-60%，符合绿色厨房标准。 2，结构及材质 一体式钣金结构，面板 304，1.5mm，侧板 304，1.0mm，耐高温，抗腐蚀，易清洁， 炒炉+2 水撑，节省空间，适配商用厨房动线 内部结构:全铜线圈盘，高纯铜线绕制，导磁效率高，寿命长，多层隔热防护，内部填充陶瓷纤维棉，减少热量散失并保护电路。 倾斜炉头（角度 15° ），便于厨师翻炒操作， 底部集成排水槽，防止油污堆积。 3，智能数显界面： 双头独立高清 LED 显示屏，实时显示功率，电压，累计用电			INTECH、 Chinducs、 SCOOKER

						量，并且故障中文显示，无锅，干烧，电源故障，启动异常，线盘故障，主机高温，负载故障，驱动异常，通讯故障等，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 4, ▲所投设备需提供食品接触产品安全认证证书。			

426	STF-HOT-015	双层天花吊架带 LED 照明灯	1300*350	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
427	STF-HOT-016	封墙钢 (天花至完成地面)	L=5565	台	1	材质: 1>采用 18ga (1.27mm) 不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌入式永不空鼓			CUSTOM
428	STF-HOT-017	炉具补柜 (外形需和旁边炉具一样)	300*1050*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
429	STF-HOT-021	高身高温雪柜 2 组 4 门 (带分组锁)	1400x824x1975Hmm	台	1	-4 门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃ 环境温度-温度: +1℃~+4℃ -配有 8 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

430	STF-HOT-022	双通热柜	1300*670* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
431	STF-HOT-023	高身低温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部，可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a)， 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板， 可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水，无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度：-19℃~-22℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢 可调柜脚-功率：≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
432	STF-HOT-024	双层天花吊架 带 LED 照明灯， 带插座面板	1120*350	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

43 3	STF-HOT-0 25	工作柜连下二 层板	1350*710* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
43 4	STF-HOT-0 26	平台双通高温 雪柜 2 组 2 门 (带分组锁)	1370x670x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 1/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度 +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率 ≥0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
43 5	STF-HOT-0 27	玻璃出菜窗口- 上下移门带阻 尼，L=800mm	L=600	台	2	材质： 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
43 6	STF-HOT-0 28	不锈钢一体台 面	2965*710* 850	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
43 7	STF-HOT-0 31	可调节式双层 挂墙层架	1100*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作			CUSTOM

						1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			
43 8	STF-HOT-0 32	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
43 9	STF-HOT-0 33	单星盆柜连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:500X500X35 0)	1610*710* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

440	STF-HOT-034	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
441	STF-HOT-035	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放10把刀具			SOFINOR、EDLUND、LEEGO、Sirman
442	STF-HOT-037	电力万能蒸烤箱 10盘 1/1GN	867x775x1058	台	1	容量:10层 GN1/1 触屏控制 内置锅炉 电功率: ≥20.3kW 380-415V 3N ph 50/60Hz			RATIONAL、CONVOTHERM(德国)、ELECTROLUX

44 3	STF-HOT-0 38	设备底座连 1/1 GN 插槽架 (放置 STF-HOT-037)	950*900	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98, mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>台面下配 GN 盆插槽 两组, 采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
44 4	STF-HOT-0 41	隔热板	100*1000	台	1	材质: 1>整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM
44 5	STF-HOT-0 42	封墙钢 (天花 至完成地面)	L=3365	台	1	材质: 1>采用 18ga (1.27mm) 不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌 入式永不空鼓			CUSTOM
44 6	STF-HOT-0 43	电热三门蒸柜	500 × 700 × 500Hmm	台	1	全不锈钢机身结构 可调不锈钢脚, 放置平稳 发热管采用 800 材质, 寿命更长久 档位开关控制, 根据需要调节大小 进水箱和蒸汽发生器独立格连通设计 压力平衡式自动补水箱, 保证水胆水位平衡 浮球阀自动补水, 使用水位探针保护, 防止干烧 设置活动上盖, 方便水垢清洁 水胆设置 1.5 寸球阀排水, 方便操作 水胆外部做保温层, 提高热效率			LEEGO、SCOOKER、 Chinducs

						硬水地区使用该设备必须装配软化水设置；			
44 7	STF-HOT-0 44	电力电动可倾 式汤锅连龙头 100L	1300*900* 900	台	1	全不锈钢机身结构 锅体 SUS304 不锈钢 3mm，一体冲压成型 双层锅盖(可翻转), 有效保温 采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好 蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦 电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过 90 度 蒸汽发生器带有水位检查装置 设置超压保护、超温保护、缺水保护功能 设备配置安全泄压阀，达到排气压力时，安全阀自动排气，保证 使用安全 设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动停止加热 设备配 7 寸工控液晶屏，菜品可编程，以便一键烹饪，还可以预 约烹饪，省人工，省电费 配不锈钢高档水龙头			MKN、Chinducs、 SCOOKER

448	STF-HOT-045	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1500*800	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
449	STF-HOT-046	油网烟罩带紫外线净化器系统	3300 x 1500 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造; • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤; • 变频节能控制技术,实现按需排风、补风,可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外; • 弥散新风口设计,低速舒适送风; • 无气流的集成送风系统,以增强油烟吸收和舒适性; • 紫外线除油系统(紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器)			HALTON、GAYLORD、VIANEN

45 0	STF-HOT-0 47	单冷挂锅龙头		套	1	1 墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理。 压缩式阀芯，结构简单故障率小使用寿命长，一字形合金手柄 2 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关，操作方便。 3 开孔尺寸为Φ25mm 进水接口 为 G1/2 外螺纹。			T&S、CHG、L&Q
45 1	STF-HOT-0 50	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样)	200*850*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
45 2	STF-HOT-0 51	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5° ； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

45 3	STF-HOT-0 52	电磁单头矮汤 炉		台	2	1, 功能: 标配一只直径 500mm 容量 98L 汤桶 磁控直滑式火力调节, 5 档; 60L 水, 31 分钟烧开; 单头功率$\geq$15KW, 加热效率$\geq$95%, 采用 PID 智能控温技术, 精准控温, 温度调节精度$\pm$1℃, 支持 30℃-350℃广域控温。 电磁辐射符合标准, 安全无明火, 降低火灾风险, 并且较传统燃气灶节能 40%-60%, 符合绿色厨房标准。 2, 结构及材质 一体式钣金结构, 面板 304, 1.5mm, 侧板 304, 1.0mm, 耐高温, 抗腐蚀, 易清洁, 内部结构:全铜线圈盘, 高纯铜线绕制, 导磁效率高, 寿命长, 多层隔热防护, 内部填充陶瓷纤维棉, 减少热量散失并保护电路。 底部配置隔网, 通风对流同时隔绝老鼠蟑螂等对线束啃咬。 3, 智能数显界面: 独立高清 LED 显示屏, 实时显示功率, 电压, 累计用电量, 并且故障中文显示, 无锅, 干烧, 电源故障, 启动异常, 线盘故障, 主机高温, 负载故障, 驱动异常, 通讯故障等, 电磁灶发生故障时, 相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			INTECH、 Chinducs、 SCOOKER

45 4	STF-HOT-0 53	电饼铛		台	1	1. 常规范围：1200W-1500W，基础款主流功率为 2. 悬浮设计：0-35mm 悬浮空间，可随食物厚度 3. 双面加热：上下盘同时加热，避免翻面操作。 4. 独立控温：上下盘可分别控制，灵活节能。 5. 温控范围：0° C-300° C，标准要求不超过 260° C.			YPT、SCOOKER、 Chinducs
45 5	STF-HOT-0 54	工具架	2100*350	台	1	材质： 1>整体框架和腿管采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>挂钩采用 8mm 圆管弯制而成			CUSTOM
45 6	STF-HOT-0 55	双层天花吊架 带 LED 照明灯	1300*350	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
45 7	STF-HOT-0 56	四头电磁炉		台	1	电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：≥ 3.5KW*4/380V 1、面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm。 2、耐用方便的 9 档磁控旋钮火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 3、带定时功能 4、带 4 个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。			MKN、SCOOKER、 Chinducs

458	STF-HOT-057	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
459	STF-HOT-061	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)	450*550*850	台	1	材质: 1>台面14ga不锈钢1.98mm,星盆14ga不锈钢1.98mm,柜身18ga不锈钢1.27mm;门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm板材			CUSTOM

460	STF-HOT-062	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
POT WASH 洗锅间									
461	STF-POT-002	可调节式双层删格挂墙层架	875*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga（1.59mm）25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
462	STF-POT-003	花洒龙头连托架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

463	STF-POT-004	洗锅大三星盆 台连两个冷热 水龙头和活动 式垃圾收集篮 (星盆尺寸:两 个 550X600X400 星盆和一个 700X600X400 星盆)	2200*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
464	STF-POT-005	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1490*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

465	STF-POT-006	可调节式双层删格挂墙层架	1405*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
466	STF-POT-011	工作台	485*770*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
467	STF-POT-012	锅盘四层删格层架	1150*600	台	1	材质： 1>层板台面采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 2>支腿采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管，配有不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
468	STF-POT-013	锅盘四层删格层架	1400*600	台	1	材质： 1>层板台面采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 2>支腿采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管，配有不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

469	STF-POT-014	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 ，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
470	STF-POT-015	单星洗手星盆连冷热水感应龙头和垃圾桶（皂液分配器，卫生纸抽取盒由酒店方提供）	450*550*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

47 1	STF-POT-0 16	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
SELF-SERVICE 售餐									
47 2	STF-SER-0 01	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	• 波峰值: ≥254 纳米 • 寿命: ≥8000 小时 • 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX

47 3	STF-SER-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
47 4	STF-SER-0 03	单星洗手星盆 连冷热水感应 龙头和垃圾桶 (皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	500*550*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
47 5	STF-SER-0 04	可调节式双层 挂墙层架	1370*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

47 6	STF-SER-0 05	热柜	1370*700* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
47 7	STF-SER-0 06	工作柜连下二 层板	800*700* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
47 8	STF-SER-0 07	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	- 波峰值：≥254 纳米 - 寿命：≥8000 小时 - 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX

479	STF-SER-011	台式电磁炉		台	2	—3.5KW; —电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲； —每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统，适用复杂的商用厨房环境； —材质：高档不锈钢加厚机身，经久耐用； —面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用； —开关：配套9档旋钮开关加电源指示灯，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； —立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；			COOKTEK、SCOOKER、THERMAL PRO
480	STF-SER-012	可调节式双层挂墙层架	820*350	台	1	材质： 1>层板采用16ga1.59mm不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用14ga1.98mm不锈钢板制作			CUSTOM
481	STF-SER-013	平台高温雪柜 2组2门(带分门锁)	1370x670x850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放1/1GN容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体75mm厚ODP为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态-可承受43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有4件GN1/1PE浸塑层网-4只150mm高不锈钢可调柜脚-功率 ≥0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION

48 2	STF-SER-0 14	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:500X500X350)	1325*700* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
48 3	STF-SER-0 15	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
48 4	STF-SER-0 16	可调节式双层挂墙层架	1325*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

48 5	STF-SER-0 21	油网烟罩带紫外线净化器系统	1750 x 1590 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造； • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤； • 变频节能控制技术，实现按需排风、补风，可减少高达 65% 的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外； • 弥散新风口设计，低速舒适送风； • 无气流的集成送风系统，以增强油烟吸收和舒适性； • 紫外线除油系统（紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器）			HALTON、GAYLORD、 VIANEN
48 6	STF-SER-0 22	工作台柜连保温汤池 (2XGN1/2)		台	1	全不锈钢机身结构 可调不锈钢脚，放置平稳 可放置多种规格 GN 盘 带缺水电控保护，防止发热管干烧 排水口直接连接在缸体上 煮面缸容量大 (25L)，温度恒定 高效发热线，快速升温，三档快、中、慢火力调节			YPT、SCOOKER、 Chinducs
48 7	STF-SER-0 23	工作台柜	1300*495* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

48 8	STF-SER-0 24	挂墙柜带 LED 照明灯	1300*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
48 9	STF-SER-0 26	电力煮面炉， 圆形		台	1	全不锈钢机身结构 可调不锈钢脚，放置平稳 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面 控制面板、侧板、门板 SUS304#1.0mm, 底板、后封板 SUS304#0.8mm 定向喷流技术，沸腾水泡自动爆散面团，并防止沸水溅溢 设置溢水槽，自动补水装置 缺水保护，防止发热管干烧 煮面缸容量大(25L), 温度恒定 高效发热线，快速升温，三档快、中、慢火力调节			YPT、SCOOKER、 Chinducs
49 0	STF-SER-0 27	工作台柜	350*760*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

49 1	STF-SER-0 28	可移动工作台 柜连保温汤桶	700*760*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用 4 个 5 寸万向轮移动，对角轮带刹车 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
49 2	STF-SER-0 31	可移动工作台 柜连保温饭桶	700*760*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用 4 个 5 寸万向轮移动，对角轮带刹车 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
49 3	STF-SER-0 32	工作台柜	330*760*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

49 4	STF-SER-0 33	工作台柜连暖 汤池 (4XGN1/1) (自 动进水)	1900*760* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
49 5	STF-SER-0 34	玻璃防护罩	1900*400	台	1	材质: 1>整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM
49 6	STF-SER-0 35	嵌入式食物保 温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术, 保证保温温度均匀没有“低温点 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AH L 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒, 保温功能与照明功能独立控制。一键开关, 启 动 LED 照明功能; 旋钮开关, 控制保温功能。七个档位方便温度调 节灯的弧形外壳有两种颜色: 本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安 装方式: 角支架和不可调节的管状支架, 带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
49 7	STF-SER-0 36	滑盘轨	5425*300	台	1	材质: 1>整体采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

498	STF-SER-037	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
499	STF-SER-032	设备台柜	330*760*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98,mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
500	STF-SER-042	托盘及餐具车	820*540*120	台	2	产品由耐用塑料制成,上面放置标准 GN 盘,下面放置托盘,可以自由运输,方便食堂取餐.			JIWINS、RUBBERMAID、CAMBRO

50 1	STF-SER-0 45	风幕机		台	1	1. 电源: $\geq 220\text{V}/0.3\text{kw}$, 风量: $\geq 4200/5100\text{m}^3/\text{h}$ 2. 风幕机配置控制面板,可在线显示工作状态,可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间; 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块,可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果,从而增加风幕机的使用寿命; 4. 具有手动和自动工作模式,无线门控联动自动控制,风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
50 2	STF-SER-0 46	粘式昆虫捕捉灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: $\geq 30\text{W}$ 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积$\geq 80\text{m}^2$ 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
50 3	STF-SER-0 47	不锈钢一体台面,台面连嵌入式滴水盘	5065*650	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
50 4	STF-SER-0 51	滤水器(接驳 STF-SER-052)		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 MH2-CN 精密滤芯 10" 前置过滤处理器,5 micron 前置过滤芯 配快速管接,管线			EVERPURE、 Culligan、3M

						瞬间流量: ≥ 1.67gpm 处理水量: ≥ 9000gallons			
505	STF-SER-052	座台式开水器	500*280*830	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 双出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 数码触控面板, 功能一键启动开关机, 操作方便易懂; 4. 3mm 钢化玻璃面板外观设计, 简约时尚, 优雅, 上档次; 机身过无指纹油, 清洁方便; 5. 智能温控, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座; 8. 快速烧水, 无需等待; 步进加热, 可连续使用热水; 9. 微电脑控制, 贴心周到; 智能预约开关机功能, 机器有记忆功能; 10. 每小时热水产水量: ≥ 160 升/时; 11. 内胆容量: ≥ 45 升; 12. 电压功率: $\geq 380V/9KW$, 50HZ, 空气开关接线			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT

506	STF-SER-053	工作台柜	2195*650*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
507	STF-SER-055	饮用水滤水器 连龙头(接驳 STF-SER-056) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥5.0gpm 处理水量: ≥30000gallons 紫外线流量: ≥7.6 升/分钟 灯管功率: ≥14W 灯管寿命 ≥9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
508	STF-SER-056	台式自动冰水分配机		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥619W 3、尺寸: 410*610*890mm 4、制冷剂: R404A 5、24 小时产冰量 ≥143KG 6、矿块冰, 含水量 15%, 冷却效果快			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
509	STF-SER-057	滑盘轨	5065*300	台	1	材质: 1>整体采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
510	STF-SER-061	座台式玻璃门展示柜	1400x700x1200	台	1	双玻璃门展示 内外不锈钢制造 外可见面彩钢 采用耐用高效节能的压缩机组 温度: +1℃~+4℃			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、

									ISOWIND
51 1	STF-SER-0 62	工作台柜	1485*650* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
51 2	STF-SER-0 63	嵌入式冰盆带 LED 灯 (2700K)	880*580	台	1	材质: 1>内外槽体采用 20ga 不锈钢 0.95mm 2>灯座采用 20ga 不锈钢 0.95mm 3>槽体内部使用发泡剂填充			CUSTOM
51 3	STF-SER-0 64	工作台柜	1385*650* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
DISH WASH 员工厨房洗碗间									

51 4	STF-DIW-0 01	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.3kw，风量：≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
51 5	STF-DIW-0 02	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
51 6	STF-DIW-0 03	单星污碟台连 杯框吊架连冲 水槽(星盆尺 寸:450X450X40 0)，台面开垃 圾槽	污碟台： 3300*1000 *850 杯框吊架： 1865*700	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM

51 7	STF-DIW-0 05	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1825*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
51 8	STF-DIW-0 06	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒,低铅铜铸造本体,表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管,与底座采用直插式安装方式,安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm,与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀,耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
51 9	STF-DIW-0 07	牛角罩	800*200	台	2	材质: 1>罩体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM

520	STF-DIW-011	电力单缸洗碗机（通过 71 度试纸测试）	1500*800*1420mm	台	1	设备机电要求: $\geq 52.7\text{kW}/400\text{V}$, 3/N/PE50Hz 洗涤量（高速）: 80/120/180（80/140/210）筐/小时 耗水量（高速）: 230（260）升/小时 进水温度: Max 60℃ 篮筐: 500*500mm 防水等级: IPX5 双道润洗，润洗臂 2/2；主洗臂 5/4； 智能电子控制面板，彩色编码一触式操作，错误管理程序，操作数据计数器和温度显示； 全覆盖过滤网板和泵入口过滤器，确保水箱干净，提高洗涤效果； 深拉水缸，避免水沟沉积； 均衡压力洗涤臂设计，且极易取放，方便清洗。 180 度开门设计，不存在卫生死角； 三种传送速度选择，能根据餐具数量和清洁程度的不同来进行调整； 双层钢板设计；全封闭式设计； 自动排水功能，自我清洗系统； 具有快速排空和快速填充程序，机器可快速准备好工作。			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国
521	STF-DIW-012	插筐式挂墙筐架	1200*560	台	1	材质： 1>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>吊架采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管			CUSTOM

52 2	STF-DIW-0 13	洁碟台连 2 组 杯筐插架	1200*800* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>杯框架采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
52 3	STF-DIW-0 14	高身双门消毒 柜(带锁) 1300 长		台	1	1、设备材质:整机 304 拉丝不锈钢工艺, 柜体容积 650L。 2、双旋钮自动控制系统, 直观显示实时消毒过程和故障报警功能。 3、高温、中温、低温三种运行控制模式, 运行模式可选可定。 4、四层置物架、热风高温消杀功能, 720 度整柜无死角, 双门柜体独立空间消毒。 5、内置调节层板方通, 304 不锈钢内架可调, 方便现场操作。 6、半自动平衡调节装置, 方便现场安装。 7、厂家可提供消毒柜多层斜流旋转均温装置相关技术专利文件。 8、设备尺寸: 1150*510*1890, 功率: ≥1850W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX

52 4	STF-DIW-0 15	高身双门消毒 柜(带锁) 1300 长		台	3	1、设备材质:整机 304 拉丝不锈钢工艺,柜体容积 650L。 2、双旋钮自动控制系统,直观显示实时消毒过程和故障报警功能。 3、高温、中温、低温三种运行控制模式,运行模式可选可定。 4、四层置物架、热风高温消杀功能,720 度整柜无死角,双门柜体独立空间消毒。 5、内置调节层板方通,304 不锈钢内架可调,方便现场操作。 6、半自动平衡调节装置,方便现场安装。 7、厂家可提供消毒柜多层斜流旋转均温装置相关技术专利文件。 8、设备尺寸:1150*510*1890,功率:≥1850W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
52 5	STF-DIW-0 16	下拉式洗眼设 备		套	1	1 壁挂式安装,304#不锈钢主体,ABS 材质喷头、手推开关,工作方式为冲洗。 2 工作总高度 1440mm 左右,,在靠近易发生危险的 15 米范围内安装,工作环境需要在 0° C 以上,低于此温度需要做好管路防冻维护。 3 上水口螺纹 Rc1/2’’ 内螺纹,下水接口为 Rc1’’ 内螺纹 工作压力 0.2-0.4Mpa,流量≥11.4L/min			T&S、L&Q
52 6	STF-DIW-0 17	单星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	600*550*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

52 7	STF-DIW-0 21	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
52 8	STF-DIW-0 22	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1100*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
A01 B1 BANQUET COMMISSARY & WASTEROOM A01 区 地下一层 宴会粗加工&垃圾房									
WASTE HANDLING 垃圾房									

529	BQT-WAS-001	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1600*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
530	BQT-WAS-002	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	2	1、电压:220V 2、功率:≥30W 3、灯管:2*15w灭蝇灯灯管,灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳ABS防阻燃材料,插座带3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、STARKEY、HENDERY

53 1	BQT-WAS-0 03	风幕机		台	2	1. 电源：≥220v/0.3kw，风量：≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX

53 2	BQT-WAS-0 04	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 1 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	1880*2300 *2600	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 导热系数: ≤ 0.024W/m•K 抗压强度: ≥ 160kPa 粘结强度: > 0.100Mpa 抗弯承载能力: ≤ 8.80mm •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

53 3	BQT-WAS-0 05	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

53 4	BQT-WAS-0 06	空气除味器	590*215*1 15mm	台	1	1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，内置 3.5 寸真彩色液晶显示屏，可实时监测空气质量； 2、手机 APP 智能系统:远程开关机控制；内置控制系统可实现远程移动操作功能； 3、 功率：≥220V，60W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
53 5	BQT-WAS-0 08	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
53 6	BQT-WAS-0 11	删格矮架	1220*530* 225	台	3	外部材料由聚丙烯制造而成,内含铁管,承重 450KG			CAMBRO、METRO、 JIWINS
53 7	BQT-WAS-0 13	双层垃圾桶架	2200*600	台	2	材质： 1>整体框架和腿管采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>支撑架采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管 3>支脚采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

53 8	BQT-WAS-0 15	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
53 9	BQT-WAS-0 16	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	5400*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
54 0	BQT-WAS-0 17	垃圾压缩机		台	1	投入口尺寸：Φ500 循环时间：≤36 秒 压紧力：3 吨 室内尺寸：宽度：Φ500mm；高度：800mm			ORWAK、OPEN SPECS

54 1	BQT-WAS-0 21	空气除味器	528*228*7 90mm	台	1	1、功能：杀菌消毒，除臭，高能光氢离子结合植物液空间雾化气相的原理；设备内置植物液存储箱容量不小于 4L；双进、出风循环系统，可高效分解处理空间内异味； 2、7 寸触摸式液晶屏+独立 PLC 电脑控制：每天工作可设置 8 个以上不同的时间段，设备可在线实时检测，并能够高清在线显示其浓度值，同时可在 7 寸触摸屏上或者智能手机 APP 上设定运行参数，并将报警信息传输至手机，实现远程智能控制。 3、设备内置光离子净化模块、臭氧空气净化模块、植物液除臭除味模块，三套系统可单独工作，也可组合配套工作，加强净化效能； 4、电源：≥AC220V，270W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
54 2	BQT-WAS-0 22	单星盆台连一个冷热水龙头连洗手星盆柜连感应龙头(星盆尺寸:700X500X350,洗手星盆尺寸:300X250X250),皂液分配器,卫生纸抽取盒	1185*605* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

		和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)							
54 3	BQT-WAS-0 23	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

54 4	BQT-WAS-0 24	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.3kw，风量：≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
54 5	BQT-WAS-0 25	粘式昆虫捕捉灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

546	BQT-WAS-027	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	785*1005	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
547	BQT-WAS-031	挂墙式压力水枪		套	1	输入功率: ≥3.4 千瓦 额定水流量: ≥700 升/小时 最高进水温度: 60 摄氏度			KARCHER、SMT、SAGE
548	BQT-WAS-032	排气罩	1035*1350	台	1	材质: 1>罩体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM
549	BQT-WAS-033	花洒龙头连托架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒,低铅铜铸造本体,表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管,与底座采用直插式安装方式,安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm,与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀,耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

550	BQT-WAS-034	垃圾分拣台	1600*750*850	台	1	技术要求： 1>食品级输送带，耐温、耐腐蚀，符合国家卫生要求 2>输送带具有防偏定位功能 3>传动轮外表包胶处理，传动力大，传送稳定可靠 4>皮带松紧可调，机尾可折转，便于内侧清洗			CUSTOM
BANQUET WATER TREATMENT 宴会厨房水处理间									
551	BQT-WTR-001	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
552	BQT-WTR-002	中央净水系统		套	1	额定软化水量(连续) 18m³/h 峰值软化水量 24m³/h 总交换容量 约 120,000 grains 出水硬度 ≤1gpg 工作压力范围 0.14-0.83MPa (20-120psi) 工作温度范围 4-49℃ (40-120°F)			CULLIGAN、Lenntech、GRUNBECK、PURETEC

MISE EN PLACE PREP. 食材准备间									
55 3	BQT-PRE-0 01	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
55 4	BQT-PRE-0 02	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

55 5	BQT-PRE-0 03	2/1 GN 双星盆 台连一个冷热 水龙头连洗手 星盆柜连感应 龙头(星盆尺 寸:750X600X35 0,洗手星盆尺 寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器,卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	2250*770* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
55 6	BQT-PRE-0 04	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒, 低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管, 与底座采用直插式安装方式, 安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm, 与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

557	BQT-PRE-005	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1500*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
558	BQT-PRE-006	可调节式双层删格挂墙层架	1185*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
559	BQT-PRE-007	工作台	1630*770*850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管,无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
560	BQT-PRE-011	蔬菜清洗车		台	2	容量: ≥121L, 7.6 cm 脚轮: 2 个固定后脚轮, 2 个万向轮前轮。			CAMBRO、METRO、RUBBERMAID

56 1	BQT-PRE-0 12	可调节式双层 挂墙层架	1630*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
56 2	BQT-PRE-0 13	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

56 3	BQT-PRE-0 14	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

56 4	BQT-PRE-0 15	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
56 5	BQT-PRE-0 16	高温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
56 6	BQT-PRE-0 17	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	2	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO

56 7	BQT-PRE-0 18	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

56 8	BQT-PRE-0 21	低温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO

56 9	BQT-PRE-0 22	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 4 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	2670*2520 *2600+267 0*2080*26 00+2670*2 410*2600+ 2670*3010 *2600	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$ 粘结强度: $>0.100\text{Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80\text{mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mmSUS304#不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

57 0	BQT-PRE-0 23	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
57 1	BQT-PRE-0 25	单星盆台连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:500X500X350)	1660*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
57 2	BQT-PRE-0 26	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	500*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

57 3	BQT-PRE-0 27	可调节式双层 挂墙层架	1150*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
57 4	BQT-PRE-0 31	工作台连 2 组 2/1 GN 插槽架	1165*770* 850	台	1	材质： 1>工作面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>台面下配 GN 盆插槽两组，采用 16ga 不锈钢 1.59mm 5>采用不锈钢弹型可调支脚 6>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
57 5	BQT-PRE-0 32	可调节式双层 挂墙层架	1165*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
57 6	BQT-PRE-0 33	可调节式双层 挂墙层架	1050*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
57 7	BQT-PRE-0 34	台秤连标签打 印机		套	1	秤量：300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找钱功能，并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位：9、kg、台斤、100 公克、台两，可供选择使用。电力不足时有明确的双色 LED 充电指示灯号。			EXCELL、BIZERBA、 EAGLE、Mettler Toledo

578	BQT-PRE-035	空气除味器	590*215*15mm	台	1	1、高能离子发生模块电晕放电技术和高压高能粒子激发技术，内置 3.5 寸真彩色液晶显示屏，可实时监测空气质量； 2、手机 APP 智能系统:远程开关机控制；内置控制系统可实现远程移动操作功能； 3、 功率：≥220V，60W			OUSSEPOI、RENWOJIE、BIOTAX
579	BQT-PRE-036	工作台连一组抽屉	1050*770*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
580	BQT-PRE-037	台式真空包装机		台	1	空泵：≥0.08m³/h 密封条：350 mm 真空腔尺寸：370x350x150mm 包装速度：20-40 秒 达到 99.80%的抽真空效果（2mbar） 整机采用不锈钢材质，透明机盖			BIZERBA、MULTIVAC、KOMET

58 1	BQT-PRE-0 38	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
COLD ROOM 冷菜间厨房									
58 2	BQT-COD-0 01	工作柜	1250*700* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
58 3	BQT-COD-0 02	玻璃出菜窗口- 上下移门带阻 尼, L=600mm	L=600	台	2	材质: 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

584	BQT-COD-003	工作柜	885*700*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
585	BQT-COD-004	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: $\geq 30W$ 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积 $\geq 80m^2$ 5、外壳 ABS 防阻燃材料, 插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低, 无异味, 无辐射			蝇博士、Hecmac、STARKEY、HENDERY
586	BQT-COD-005	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	- 波峰值: ≥ 254 纳米 - 寿命: ≥ 8000 小时 - 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、RENWOJIE、BIOTAX

587	BQT-COD-006	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
588	BQT-COD-007	平台高温雪柜2组2门(带分组锁)	1370x670x850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放1/1GN容器-一体嵌入抽屉式制冷机组,无需现场维修,便于更换,左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a)柜体75mm厚ODP为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚1.5mm-智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜,确保蒸发器工作在最佳状态-可承受43℃环境温度-温度+1℃~+4℃-配有4件GN1/1PE浸塑层网-4只150mm高不锈钢可调柜脚-功率≥0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型,圆角			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION
589	BQT-COD-008	可调节式双层挂墙层架带LED照明灯	2070*350	台	1	材质: 1>层板采用16ga1.59mm不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用14ga1.98mm不锈钢板制作			CUSTOM

590	BQT-COD-009	不锈钢一体台面	2135*700+ 3180*700	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
591	BQT-COD-011	双星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)	1100*550* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
592	BQT-COD-012	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	- 波峰值: ≥ 254 纳米 - 寿命: ≥ 8000 小时 - 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
593	BQT-COD-013	饮用水滤水器连龙头(接驳 BQT-COD-015)连紫外线水质消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M

59 4	BQT-COD-0 14	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
59 5	BQT-COD-0 15	双星盆柜连两 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:450X450X35 0)	1810*700* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
59 6	BQT-COD-0 17	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

597	BQT-COD-018	挂墙柜带 LED 照明灯	1300*350	台	1	材质: 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
598	BQT-COD-021	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
599	BQT-COD-022	高身高温雪柜 2 组 4 门(带分锁)	1400x824x1975Hmm	台	1	-4 门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃ 环境温度-温度: +1℃~+4℃ -配有 8 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION

600	BQT-COD-023	高温冷库压缩机组连蒸发器-水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、BITZER、K-PRO、FLEXCOLD

60 1	BQT-COD-0 24	高温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
60 2	BQT-COD-0 25	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
60 3	BQT-BES-0 06	分碟车	575*575*1 790	台	2	1、双层设计,最多可放 80 盘。 2、可根据碟子大小随意调节使用,节省人力,提高工作效率。 3、盘架上安全插销,可上下移动,固定餐盘,同时防滑胶圈使餐 盘不会滑动,保证安全。含防尘罩 4、脚轮耐油耐水,有两个带有刹车,方便使			JACKSTACK、 JIWINS、BLANCO
BANQUET BEV. STORAGE 宴会饮料库									

60 4	BQT-BES-0 01	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
60 5	BQT-BES-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

60 6	BQT-BES-0 03	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

607	BQT-BES-004	高温冷库四层层架	1220*610*1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
608	BQT-BES-005	高温冷库四层层架	1525*610*1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
BANQUET STORAGE 宴会库房									
609	BQT-STO-001	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
610	BQT-ST0-002	可调节式四层层架	1220*610*1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
BANQUET FLOWER PREP 宴会花房									

61 1	BQT-FLR-0 01	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
61 2	BQT-FLR-0 02	单星洗手星盆柜连冷热水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)	450*550*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
61 3	BQT-FLR-0 03	挂墙柜带 LED 照明灯	1675*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

614	BQT-FLR-005	玻璃高身高温雪柜 2 组 4 门带湿度控制(带分组锁)	737x824x1975Hmm	台	2	-双电热膜玻璃门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃ 环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION
615	BQT-FLR-006	工作台连下二层板	1190*770*850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
616	BQT-FLR-007	可调节式双层挂墙层架	1190*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
617	BQT-FLR-011	大星盆台连一个冷热水龙头(大星盆尺寸:850X500X350)	1800*770*850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM

618	BQT-FLR-012	可调节式双层挂墙层架	1800*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
619	BQT-FLR-013	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1500*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
620	BQT-FLR-015	粘式昆虫捕捉灯	500*120*290mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、STARKEY、HENDERY

62 1	BQT-FLR-0 16	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1200*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
CHINESE STORE & DIM SUM ROOM 中餐库房及面点间									
CHI.&FER. 高低温冷库									

62 2	CHK-CHI-0 02	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

62 3	CHK-CHI-0 03	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 1 个推拉冷库 门 1 个平开冷 库门(KASON 门 配件 11256V00004C, 3 个门铰链)带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%— 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	3650*3270 *2600+365 0*3280*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 - 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 - 导热系数: $\leq 0.024W/m \cdot K$ - 抗压强度: $\geq 160kPa$ - 粘结强度: $> 0.100Mpa$ - 抗弯承载能力: $\leq 8.80mm$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥砂浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚聚氨基甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}C/0^{\circ}\sim 5^{\circ}C$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

62 4	CHK-CHI-0 04	高温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
62 5	CHK-CHI-0 05	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
62 6	CHK-CHI-0 06	低温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO

62 7	CHK-CHI-0 07	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

628	CHK-CHI-008	高温冷库压缩机组连蒸发器-水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、BITZER、K-PRO、FLEXCOLD
CHINESE BEV. STORE 中餐饮料库									

629	CHK-BEV-001	可调节式四层层架	1060*610*1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
630	CHK-BEV-002	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
631	CHK-BEV-003	可调节式四层层架	1220*610*1800	台	5	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO

DRY STORE 干货库									
63 2	CHK-DRY-0 01	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5°; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
63 3	CHK-DRY-0 02	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	5	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
63 4	CHK-DRY-0 03	可调节式四层 层架	1525*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg.			JIWINS、CAMBRO、 METRO

						•可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			
CHINESE DIM SUM 中餐点心间									
63 5	CHK-DIM-0 01	食品级大理石 面工作柜连下 二层板连洗手 星盆柜连感应 龙头(洗手星盆 尺寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器,卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	2420*745* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
63 6	CHK-DIM-0 02	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1970*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

63 7	CHK-DIM-0 03	高身低温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: -19℃~-22℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢 可调柜脚-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
63 8	CHK-DIM-0 04	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和 卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化 学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
63 9	CHK-DIM-0 05	岛形食品级大 理石面工作台 连两组抽屉	1800*1180 *850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm, 框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm, 配滑动导轨			CUSTOM

						4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
64 0	CHK-DIM-0 06	活动面粉车	750*410*7 45	台	4	1、容量 102L 2、颜色：白。 3、材料：PP。 4、连体盖设计，方便单手就可以获取储存的原料。 5、导轨式插入设计，令勺子藏在储物桶内。 6、透明滑盖，能快速识别原材料和库存管理。 7、符合食品卫生标准。用于有效存储干式散装原料，如糖、面粉、米和其他谷物类等。			CAMBRO、JIWINS、 RUBBERMAID
64 1	CHK-DIM-0 07	双层天花吊架 连 1/3GN 抽屉 调料架带 LED 照明灯，带 2 个插座面板	1300*550	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

64 2	CHK-DIM-0 11	食品级大理石面双星盆柜连两个冷热水龙头连(星盆尺寸:500X500X350)	2350*770* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
64 3	CHK-DIM-0 12	可调节式双层挂墙层架带LED照明灯	1750*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
64 4	CHK-DIM-0 14	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

64 5	CHK-DIM-0 15	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 2 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	2950*2070 *2600+295 0*2580*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 导热系数: ≤ 0.024W/m•K 抗压强度: ≥ 160kPa 粘结强度: > 0.100Mpa 抗弯承载能力: ≤ 8.80mm •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

64 6	CHK-DIM-0 16	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

64 7	CHK-DIM-0 17	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

648	CHK-DIM-021	点心蒸笼车	830*830	台	2	材质： 1>车身采用 18ga 不锈钢 1.27mm 2>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>柜门外壳采用 18ga 不锈钢 1.27mm，柜门内封采用 20ga 不锈钢 0.95mm 4>采用四个 4 寸万向轮，对角带刹车 5>四角配橡胶防撞垫			CUSTOM
649	CHK-DIM-022	高温冷库四层层架	1525*610*1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色：斑点灰， •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量：250kg，整套承重：≥1000kg. •可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，			JIWINS、CAMBRO、METRO
650	CHK-DIM-023	低温冷库四层层架	1220*610*1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色：斑点灰， •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量：250kg，整套承重：≥1000kg. •可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，			JIWINS、CAMBRO、METRO

65 1	CHK-DIM-0 24	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
65 2	CHK-DIM-0 25	台式搅拌机 5L		台	2	高质烤漆机身 不锈钢搅拌缸,缸容量: ≥4.8 公升 3 种搅拌配件: 钩、扇、球 搅拌-电功率: ≥220/1/50 325W			KITCHENAID、 Dito Electrolux、 BEAR、HOBART
65 3	CHK-DIM-0 26	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1420*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1. 59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1. 98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
65 4	CHK-DIM-0 27	台秤连标签打 印机		套	1	秤量: 300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充 两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找 钱功能,并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位:9、 kg、台斤、100 公克、台两,可供选择使用。电力不足时有明确 的双色 LED 充电指示灯号。			EXCELL、BIZERBA、 EAGLE、Mettler Toledo

655	CHK-DIM-031	食品级大理石面平台高温雪柜 2组2门(带分组锁)	1765x770x850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
656	CHK-DIM-032	可调节式双层挂墙层架带 LED 照明灯	1110*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

65 7	CHK-DIM-0 33	落地式搅拌机 40L, 另配 1 个 20L 缸		台	1	重量: ≥ 175 kg 电压: 220-230V, 50Hz, PE 功率: ≥ 1.125 kW 电流: ≥ 12 A 速度: 3 种速度 (106/218/399rpm) 容积: 40 L 标配: 1 桶 1 勺 1 拍 1 球 不锈钢安全网 内置安全装置 皮带带动方式 15 分钟计时器 特制的马达冷却系统 特殊行星头设计 先进的铸造技术 箱体材质铸铁			KOLB、BONGARD、 Salva、WACHTEL 德国
65 8	CHK-DIM-0 34	设备台柜(放置 CHN-DIM-033)	1110*770	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98, mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

659	CHK-DIM-035	中式压面机带前托盘		台	1	额定电压: 220V 压面厚度: 2-30mm 进料宽度: $\geq 288\text{mm}$ 生产能力: $\geq 155\text{kg/h}$			HENGLIAN、THUNDERBIRD、LEEGO
CHINESE WATER TREATMENT 中餐厨房水处理间									
660	CHK-WTM-001	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
661	CHK-WTM-002	中央净水系统		套	1	额定软化水量(连续) 18m ³ /h 峰值软化水量 24m ³ /h 总交换容量 约 120,000 grains 出水硬度 $\leq 1\text{gpg}$ 工作压力范围 0.14-0.83MPa (20-120psi) 工作温度范围 4-49℃ (40-120°F)			CULLIGAN、Lenntech、GRUNBECK、PURETEC
A01 L1 ALL DAY DINING KITCHEN A01区 一层 全日餐厅厨房									

ROOM SERVICE 客房服务									
66 2	ADD-R0S-0 01	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1500*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5°; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
66 3	ADD-R0S-0 02	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

66 4	ADD-R0S-0 03	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.3kw，风量：≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
66 5	ADD-R0S-0 04	单星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器， 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	700*550*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
66 6	ADD-R0S-0 05	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮； 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
667	ADD-ROS-006	双层食物保温箱墙架	1080*600	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
668	ADD-ROS-007	客房服务车		台	10	抛光不锈钢管框架，耐用防火板桌面带盾边保护，防划，易于清理，桌面折叠 便于存储。带乙烯基涂层的支架存放保温箱，膨胀铆钉，			I H S、CADDY、 N/A SPEC
669	ADD-ROS-011	食物保温箱（黑色）+ 双层食物保温箱储存架		套	10	内部铝制，完全隔热层保持理想温度:所有铆钉结构，自动温控，重力锁定，三层层板，一个顶部把手和两个嵌入式侧把手.			I H S、CADDY、 N/A SPEC
670	ADD-ROS-012	双层食物保温箱墙架	1630*600	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

67 1	ADD-R0S-0 13	活动工作台连 2 组杯框插架	1200*800* 850	台	2	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>台面下放置杯框插槽采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 4>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 5>采用 4 个 5 寸万向轮活动，对角轮带刹 6>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
67 2	ADD-R0S-0 15	挂墙柜带 LED 照明灯	1300*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
67 3	ADD-R0S-0 17	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

67 4	ADD-R0S-0 21	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)_玻璃门	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
67 5	ADD-R0S-0 22	高身饮料柜	645x635x1 770Hmm	台	1	-外不锈钢内镜钢-可选外黑色镀漆面-BS-真空氩气双层玻璃门,90 度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-暖光照明-可承 受 32℃环境温度-温度: +4℃~+10℃-容量:210 瓶(330ml/瓶) -内 置化水盆, 自动再蒸发系统-配六层不锈钢层孔板-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
67 6	ADD-R0S-0 23	6片多士炉(双 面加热)	460 × 210 × 220mm	台	1	切片数量: 6 片 容量: 2、4 或 6 片 每小时产量: 195 片 功率: ≥220V/3.0 kW 重量: ≥5.1 kg			DUALIT、HATCO、 HATCO (中国)
67 7	ADD-R0S-0 24	可调节式双层 挂墙层架	2370*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

678	ADD-ROS-025	单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350)	2370*770*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
679	ADD-ROS-026	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分门锁)	737x824x1975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
CHI. & FER. 高低温冷库									

680	ADD-CHI-001	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1200*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

68 1	ADD-CHI-0 02	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 2 个平开原生 冷库门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链) 带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	4140*3610 *2600+335 0*3340*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 导热系数: ≤ 0.024W/m•K 抗压强度: ≥ 160kPa 粘结强度: > 0.100Mpa 抗弯承载能力: ≤ 8.80mm •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mm SUS304# 不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

68 2	ADD-CHI-0 03	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

68 3	ADD-CHI-0 04	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

68 4	ADD-CHI-0 05	高温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
68 5	ADD-CHI-0 06	高温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
68 6	ADD-CHI-0 07	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	4	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO
68 7	ADD-CHI-0 11	低温冷库四层 层架	1525*610* 1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: $\geq 1000\text{kg}$. •可承受温度范围: $-38^{\circ}\text{C} \sim 88^{\circ}\text{C}$ 环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO

688	ADD-CHI-012	低温冷库四层层架	1220*610*1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、METRO
689	ADD-CHI-013	2/1 GN 车	590*670*1700	台	2	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、METRO
DRY STORE 干货库									
690	ADD-DRY-001	高身储物柜(带锁)	1300*600	台	3	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

69 1	ADD-DRY-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
69 2	ADD-DRY-0 03	高身储物柜(带 锁)	1100*600	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
IRD STORE 客房送餐仓库									
69 3	ADD-RSS-0 01	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg,整套承重: ≥1000kg.			JIWINS、CAMBRO、 METRO

						•可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，			
69 4	ADD-RSS-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
69 5	ADD-RSS-0 03	可调节式四层 层架	1525*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造,颜色:斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能,可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以100mm的增减量进行上下调节 •每层可承重量:250kg,整套承重:≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃～88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
ADD COLD ROOM 全日厨房冷菜间									

69 6	ADD-COD-0 01	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	- 波峰值：≥254 纳米 - 寿命：≥8000 小时 - 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
69 7	ADD-COD-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
69 8	ADD-COD-0 03	双星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	1250*550* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

699	ADD-COD-004	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
700	ADD-COD-005	平台低温雪柜 1组1门(带分 组锁)	905x670x8 50Hmm	台	1	-单门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩 机组-防凝露门框加热丝-采用无氟的环保雪种(R-404a) , 75mm 环 保绝缘材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在 最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度: -19℃~-22℃-配有 2 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
701	ADD-COD-006	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						调柜脚-功率: $\geq 0.66\text{KW}$ 220V/1/50Hz			
70 2	ADD-COD-0 07	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率: 220V~ 50Hz 额定输入功率: $\geq 15\text{W}$ 规格说明 : 内置消毒杀菌紫外线(UV)灯; 设有开门保险 时间设定 : 电子控制 其他 : 可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
70 3	ADD-COD-0 11	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	- 波峰值: ≥ 254 纳米 - 寿命: ≥ 8000 小时 - 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX

70 4	ADD-COD-0 12	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
70 5	ADD-COD-0 13	饮用水滤水器 连龙头(接驳 ADD-COD-014) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器,5 micron 前置过滤芯 配快速管接,管线 瞬间流量:≥5.0gpm 处理水量:≥30000gallons 紫外线流量:≥7.6 升/分钟 灯管功率:≥14W 灯管寿命≥9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M

706	ADD-COD-014	双星盆柜连两个冷热水龙头(星盆尺寸:450X450X350)连垃圾桶柜	1675*700*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
707	ADD-COD-015	可调节式双层挂墙层架带LED照明灯	1165*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
708	ADD-COD-017	工作柜连下二层板	1250*700*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
709	ADD-COD-021	不锈钢一体台面	1675*700+2495*700+3250*670	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
710	ADD-COD-022	玻璃出菜窗口-上下移门带阻尼, L=600mm	L=600	台	2	材质: 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

71 1	ADD-COD-0 23	微波炉		台	1	电源：220V 50Hz 单相 额定输入功率：≥13.6A 2930W 烹调记忆：30 份量按钮：x2/x3			PANASONIC、 MENUMASTER、 AMANA
71 2	ADD-COD-0 24	工作柜连下二 层板	1250*700* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
71 3	ADD-COD-0 25	平台高温雪柜 2组2门(带分 组锁)	1370x670x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 1/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度 +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率 ≥0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
71 4	ADD-COD-0 26	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	2065*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

71 5	ADD-COD-0 27	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	980*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
71 6	ADD-COD-0 31	工作柜连下二 层板	980*670*(700*150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
71 7	ADD-COD-0 32	切片机	806*895*6 02	台	1	氧化铝机身，永不褪色 镀铬钢刀片，持久耐磨 安全护手板和刀片保护圈 刀片直径：ø330mm 切片厚度调整：0-24mm 独立可拆磨刀器，可用于洗碗机 切片厚度可 0.1mm 精密微调 超静音驱动 连续运作 8 小时，机器不过热 运行速度和进程可自由调节 专利智能马达控制技术-Emotion（节能 50%以上）			BIZERBA、HOBART、 ADE、Berkel
71 8	ADD-COD-0 33	雪芭机		台	1	额定功率：≥1500W 电源电压：220-240V/50-60HZ			PACO、OPEN SPECS、N/A SPEC

719	ADD-COD-034	可调节式双层挂墙层架带LED 照明灯	905*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
720	ADD-COD-035	食品加工机 (连亚洲刀片组)		台	1	可变转速: 切割机 300-3500 rpm / 蔬菜处理机 300-1000 rpm - 逆转功能: 60-500 rpm - 定时器 - 刮擦力臂 - 电压 : 220V/50/1; 1.3 千瓦 - 搅拌桶容量 : 5.9 升 - 不锈钢搅拌桶 - 标配一把光滑刀片 - 尺寸 : 380x365x670 (高)毫米 - 亚洲组合七刀盘 - 序列号 2023 (切片 2mm & 5mm , 切丝 2mm, 切条 2X2mm & 3x3mm , 切丁 10x10x10mm, 壁挂盆架, 清洁工具包)			ROBOT COUPE、 Dito Electrolux、 HOBART
721	ADD-COD-036	高身高温雪柜 2 组 4 门(带分门锁)	1400x824x1975Hmm	台	1	-4 门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸- 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃ -配有 8 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

PANTRY 服务备餐									
72 2	ADD-PAN-0 01	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫 苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
72 3	ADD-PAN-0 02	雪花冰机连储 冰箱（容 量：320KG）		台	1	1、电压：220V 2、功率：≥1050W 3、尺寸：560*870*1930mm 4、 制冷剂：R452A 5、24 小时产冰量≥320KG 6、雪花冰 7、高强度蒸 发盘轴承，经久耐用，易于维护			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
72 4	ADD-PAN-0 03	滤水器(接驳 ADD-PAN-002) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥3.34gpm 处理水量: ≥18000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

72 5	ADD-PAN-0 04	滤水器(接驳 ADD-PAN-006) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥ 3.34 gpm 处理水量: ≥ 18000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
72 6	ADD-PAN-0 05	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1500*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
72 7	ADD-PAN-0 06	制冰机连储冰 箱(容量: 640KG), 带冰 铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥ 2352 W 3、尺寸: 1220*870*2020mm 4、制冷剂: R410A 5、24 小时产冰量 ≥ 649 KG 6、方块冰 7、食品级制冰机 8、圆弧设计便于清洗和保养, 拥有专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN

728	ADD-PAN-007	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1000*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
729	ADD-PAN-008	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1000*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

73 0	ADD-PAN-0 11	高身储物柜(带 锁)	750*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
73 1	ADD-PAN-0 12	高身储物柜(带 锁)	750*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
73 2	ADD-PAN-0 13	高身红酒柜	645x635x1 770Hmm	台	1	-外不锈钢内镜钢-可选外黑色镀漆面-BS-完全拉出式木抽酒架-真空氟气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-明亮低能耗照明-可承受 32℃环境温度-温度可在+4℃至+22℃内调节, 适合储存红酒或白酒-容量:54 瓶(750ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统-功率: 0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
73 3	ADD-PAN-0 15	可调节式双层 挂墙层架	1835*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

73 4	ADD-PAN-0 16	全自动咖啡机 连奶冰箱（自 动上下水） （100 杯/24 小 时）		台	1	出杯量：≥80 杯/天 2 个豆槽： 1 个热水出口； 1 个蒸汽棒； 7 英寸触摸屏； 内置 4.5 升水箱型（可改上下水） 颜色：白黑 自动抽奶系统， 热牛奶及热奶泡， 饮品设置：≥42 中英德多语言			FRANKE、WMF、 SCHAERER
73 5	ADD-PAN-0 17	平台高温雪柜 2 组 4 抽屉（带 分组锁）	1370x670x 850Hmm	台	1	-双组 2xGN1/1 抽屉带嵌入式锁-活动式整套 Compex 抽屉路轨-适 放 1/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更 换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热 丝-采用环保冷媒（R-134a）柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数 据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需 冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态- 可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-4 只 150mm 高不锈钢可调 柜脚-功率：≥0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

73 6	ADD-PAN-0 22	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
73 7	ADD-PAN-0 23	单星盆柜连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:500X500X35 0)	985*670*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm;门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

738	ADD-PAN-024	挂墙开水器 (49L)	420*260*680	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 数码触控面板, 功能一键启动开关机, 操作方便易懂; 4. 3mm 钢化玻璃面板外观设计, 简约时尚, 优雅, 上档次; 机身过无指纹油, 清洁方便; 5. 智能温控, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座; 8. 快速烧水, 无需等待; 步进加热, 可连续使用热水; 9. 微电脑控制, 贴心周到; 智能预约开关机功能, 机器有记忆功能; 10. 每小时热水产水量: ≥ 60 升/时; 11. 内胆容量: ≥ 21 升; 12. 电压功率: $\geq 220V/3KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
739	ADD-PAN-025	滤水器(接驳 ADD-PAN-024) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris M 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥ 660gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

74 0	ADD-PAN-0 26	滤水器(接驳 ADD-PAN-016) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris M 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥660gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
74 1	ADD-PAN-0 27	可移动高身储 物柜(带锁)	1305*600	台	4	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用 4 个 5 寸万向轮移动, 对角轮带刹车 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
74 2	ADD-PAN-0 28	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂, 储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE

74 3	ADD-PAN-0 31	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1000*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
74 4	ADD-PAN-0 32	不锈钢翻板台	1500*500	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管,无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
74 5	ADD-PAN-0 33	高身高温雪柜 2 组 4 门(带分 组锁)	1400x824x 1975Hmm	台	1	-4 门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部,可拆卸- 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水,无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃ -配有 8 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						调柜脚-功率：≥0.77KW 220V/1/50Hz			
DISH WASH 洗碗间									
74 6	ADD-DIW-0 01	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1100*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

74 7	ADD-DIW-0 02	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫 苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
74 8	ADD-DIW-0 03	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
74 9	ADD-DIW-0 05	双星污碟台连 一个冷热水龙 头连杯框吊架 连冲水槽(星盆 尺 寸:450X450X40 0)连洗手星盆， 台面开垃圾槽	污碟台： (2000*10 00+1350*8 00+655*80 0)*850 杯框吊架： 1965*700	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM

750	ADD-DIW-006	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
751	ADD-DIW-007	牛角罩	800*200	台	2	材质: 1>罩体采用18ga不锈钢1.27mm			CUSTOM
752	ADD-DIW-008	自动开门机带防夹光幕和无线手压开关 (带自动门用五键功能钥匙开关)		套	1	控制手柄设计,同时实现参数设置和门状态的选择 控制手柄设计,不需要爬高和打开盖子设置参数 原装德恩科电机,更有力且运行准确 低噪音 可用于逃生门 可实现 自动/全开/半开/锁/只出不进 遇阻反弹力柔和 控制器带有记忆功能,断电重启后不需要二次学习运行行程 型材设计更厚 更窄,美观且承重力大			HAFELE、德国多玛、德国盖泽

75 3	ADD-DIW-0 11	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	(2350+15 00)*350	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

75 4	ADD-DIW-0 12	电力单缸洗碗 机（通过 71 度 试纸测试）	1800*800* 1420mm	台	1	设备机电要求: ≥ 52.7 kW/400V, 3/N/PE50Hz 洗涤量（高速）: 90/140/210（90/170/260）筐/小时 耗水量（高速）: 260（300）升/小时 进水温度: Max 60℃ 篮筐: 500*500mm 防水等级: IPX5 带预洗区, 洗臂 1/1; 单道润洗, 润洗臂 1/1; 主洗臂 5/4; 智能电子控制面板, 彩色编码一触式操作, 错误管理程序, 操作 数据计数器和温度显示; 全覆盖过滤网板和泵入口过滤器, 确保水箱干净, 提高洗涤效果; 深拉水缸, 避免水沟沉积; 均衡压力洗涤臂设计, 且极易取放, 方便清洗。 180 度开门设计, 不存在卫生死角; 三种传送速度选择, 能根据餐具数量和清洁程度的不同来进行调 整; 双层钢板设计; 全封闭式设计; 自动排水功能, 自我清洗系统; 具有快速排空和快速填充程序, 机器可快速准备好工作。			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

75 5	ADD-DIW-0 13	洁碟台	1250*800* 850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>杯框架采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
75 6	ADD-DIW-0 14	180 度自动转 角台	1586*797* 900-1000m m	台	1	适用于酒店、工厂、学校、企事业单位员工食堂等场所 传送链条通过电机驱动，带动篮筐传送，提高洗涤效率 转弯角度：180 总功率：≥0.18kW 电源：380V 转角器自动将篮筐传入/传出洗碗机，降低了操作人员的劳动强度 灵活设计，可根据现场空间来定制尺寸			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国
75 7	ADD-DIW-0 15	高身双门消毒 柜(带锁) 1300 长		台	3	1、设备材质:整机 304 拉丝不锈钢工艺,柜体容积 650L。 2、双旋钮自动控制系统,直观显示实时消毒过程和故障报警功能。 3、高温、中温、低温三种运行控制模式,运行模式可选可定。 4、四层置物架、热风高温消杀功能,720 度整柜无死角,双门柜体 独立空间消毒。 5、内置调节层板方通,304 不锈钢内架可调,方便现场操作。 6、半自动平衡调节装置,方便现场安装。 7、厂家可提供消毒柜多层斜流旋转均温装置相关技术专利文件。 8、设备尺寸:1150*510*1890, 功率:≥1850W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX

75 8	ADD-DIW-0 16	碗碟车	963*908*7 63	台	2	聚乙烯材质分隔柱及车身 防滑把手设计 隔柱活动调节设计 可装载 4.5' 到 13' 碟盘 最多可放 8 格，最多 400 盘，6 条分隔柱 附送防尘罩			CAMBRO、METRO、 JIWINS
75 9	ADD-DIW-0 17	高身双门消毒 柜(带锁) 1300 长		台	1	1、设备材质:整机 304 拉丝不锈钢工艺, 柜体容积 650L。 2、双旋钮自动控制系统, 直观显示实时消毒过程和故障报警功能。 3、高温、中温、低温三种运行控制模式, 运行模式可选可定。 4、四层置物架、热风高温消杀功能, 720 度整柜无死角, 双门柜体 独立空间消毒。 5、内置调节层板方通, 304 不锈钢内架可调, 方便现场操作。 6、半自动平衡调节装置, 方便现场安装。 7、厂家可提供消毒柜多层斜流旋转均温装置相关技术专利文件。 8、设备尺寸: 1150*510*1890, 功率: $\geq 1850W$			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX

760	ADD-DIW-021	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
761	ADD-DIW-022	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1200*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

76 2	ADD-DIW-0 23	单星洗手星盆 连冷热水感应 龙头和垃圾桶 (皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	600*500*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
76 3	ADD-DIW-0 24	下拉式洗眼设备		套	1	1 壁挂式安装, 304#不锈钢主体, ABS 材质喷头、手推开关, 工作方式为冲洗。 2 工作总高度 1440mm 左右, 在靠近易发生危险的 15 米范围内安装, 工作环境需要在 0° C 以上, 低于此温度需要做好管路防冻维护。 3 上水口螺纹 Rc1/2’’ 内螺纹, 下水接口为 Rc1’’ 内螺纹 工作压力 0.2-0.4Mpa, 流量≥11.4L/min			T&S、L&Q
76 4	ADD-DIW-0 25	洗地龙头连出水喷头(需接冷水)		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度, 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

765	ADD-DIW-026	高身储物柜(带锁)	1200*600	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
HOT KITCHEN 热厨房									
766	ADD-HOT-001	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	1000*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

76 7	ADD-HOT-0 02	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.18kw，风量：≥2800/3400m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
76 8	ADD-HOT-0 03	油网烟罩带紫外线净化器系统	2100/3700 /5300 x1300/150 0 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造； • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤； • 变频节能控制技术，实现按需排风、补风，可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外； • 弥散新风口设计，低速舒适送风； • 无气流的集成送风系统，以增强油烟吸收和舒适性； • 紫外线除油系统（紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器）			HALTON、GAYLORD、 VIANEN
76 9	ADD-HOT-0 04	炉具补柜(外形需和旁边炉具一样)	500*450*8 50	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

77 0	ADD-HOT-0 05	燃气四头炉连 下柜（带门）， 右侧带平侧板 及嵌条收口	800x850x7 00	台	1	AISI304 不锈钢机身结构 双层 2MM 304 内部不锈钢框架式支撑结构 IPX4 防水保护级别 金属旋钮及把手包裹硅胶隔热并防水 铸铁大尺寸炉头支架, 高效率三圈花型火炉头 炉头架与工作台面保持同一水平面 配有独立燃气总阀 后炉头功率: $\geq 7KW$, 7KW 前炉头功率: $\geq 7KW$, 7KW 燃气总功率: $\geq 28KW$			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列
77 1	ADD-HOT-0 06	燃气热板炉， 右边带安装卡 条, 左侧带平 侧板及嵌条收 口	800x850x7 00	台	1	AISI304 不锈钢机身结构 双层 2MM 304 内部不锈钢框架式支撑结构 IPX4 防水保护级别 金属旋钮及把手包裹硅胶隔热并防水 配有独立燃气总阀 燃气总功率: $\geq 10KW$			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列
77 2	ADD-HOT-0 07	设备矮台(放置 ADD-HOT-008)	1200*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98, mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>台面下配 GN 盆插槽 两组, 采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

						4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
77 3	ADD-HOT-0 08	台式烧鸟炉		台	1	底部烤架面积: $\geq 670 \times 350 \text{MM}$ 每层上部烤架面积: $\geq 780 \times 240 \text{MM}$ 层数: 1+4 排气率: 2000M3/H 平均炭消耗量: 10-12KG 标配: 下部烤架 1 个+上部烤架 1 个+水平支撑杆 2 对+不锈钢串 5 根			KOPA、PHOENIX、 JOSPER
77 4	ADD-HOT-0 11	燃气烧烤炉连 下柜(带门), 右侧带平侧板 及嵌条收口	800x850x7 00	台	1	AISI304 不锈钢机身结构 双层 2MM 304 内部不锈钢框架式支撑结构 IPX4 防水保护级别 金属旋钮及把手包裹硅胶隔热并防水 配有独立燃气总阀 燃气总功率: $\geq 21 \text{KW}$			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列
77 5	ADD-HOT-0 12	电力平扒炉连 下柜(带门), 带左右两边安 装卡条	800x850x7 00	台	1	AISI304 不锈钢机身结构 双层 2MM 304 内部不锈钢框架式支撑结构 IPX5 防水保护级别 金属旋钮及把手包裹硅胶隔热并防水			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列

						带防溅围边，可拆卸清洗 电力总功率：≥15.3KW			
77 6	ADD-HOT-0 13	工具架	5350*350	台	1	材质： 1>整体框架和腿管采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>挂钩采用 8mm 圆管弯制而成			CUSTOM
77 7	ADD-HOT-0 14	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	300*850	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
77 8	ADD-HOT-0 15	电力深缸炸炉， 左侧带平侧板 及嵌条收口	500x850x7 00	台	1	AISI304 不锈钢机身结构 双层 2MM 304 内部不锈钢框架式支撑结构 IPX5 防水保护级别 金属旋钮及把手包裹硅胶隔热并防水 外置加热管 电力总功率：≥18KW			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列
77 9	ADD-HOT-0 16	封墙钢（天花 至完成地面）	L=16000	台	1	材质： 1>采用 18ga（1.27mm）不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌 入式永不空鼓			CUSTOM

780	ADD-HOT-017	燃气双头炒炉 连双尾撑，连 锅枕，罩厘架， 冻水盆	2200*1250 *810	台	1	规格： 额定电压:220V-240V~ 额定频率:50/60Hz 额定输入功率:≥ 130Wx2=260W 热负荷:≥ 48kWx2=96kW 燃气额定压力:≥ 2.0kPa 规格 : 风机:无刷风机 x2 规格:背出双龙头, 双尾; 5" Φ 内向式环保预混炉头 x2; 一按式电子点火, 联动独立风机; 实时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 镀围有照镜, 粤式生铁圈; ▲所投设备需提供有效的中国国家强制性产品认证证书(3C 认证证书)			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

78 1	ADD-HOT-0 18	燃气三门蒸柜	900*880*1 900	台	1	规格 : 额定电压 : $\geq 220V \sim$ 额定频率 : 50Hz 额定输入功率: $\geq 25W$ 热负荷 : $\geq 42kW$ 燃气额定压力: $\geq 2.0kPa$ 规格 : 炉头: 内燃式环保炉头 点火步骤: 一按式设计; 两组燃气开关, 3 段火力调节 熄火保护: 实时熄火保护设计; 超温保护设计, 自动熄火 一氧化碳排放量: $< 0.01\%$ 运作噪音 (无镀膜): $< 65dB(A)$ ▲所投设备需提供有效的中国国家强制性产品认证证书 (3C 认证证书)			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
78 2	ADD-HOT-0 21	隔热板	100*965	台	2	材质: 1>整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM
78 3	ADD-HOT-0 22	电力万能蒸烤 箱 10 盘 1/1GN	867x775x1 058	台	1	容量: 10 层 GN1/1 触屏控制 内置锅炉 电功率: $\geq 20.3kW$ 380-415V 3N ph 50/60Hz			RATIONAL、 CONVOTHERM (德 国)、ELECTROLUX

78 4	ADD-HOT-0 23	急速冷冻柜	787x894x1 300Hmm	台	1	-单门配嵌入式锁-冷凝器和蒸发器采用镀膜盘管，具有较高的耐腐蚀性能-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒（R-404a），高密度 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-无需冷凝排水-强力风冷系统-数字温度控制器，LED 清晰显示时间和温度-3 个简单的编程步骤，使用控制面板或核心食品温度探头控制-温度：+25℃/-35℃（90 分钟）-产量：20kg/次-容量：可置 6 个 400x600mm 烤盘-可承受 43℃环境温度-4 只重力刹车轮-功率：≥ 2.2KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
78 5	ADD-HOT-0 26	燃气单头矮汤 炉-双圈	600*760*5 00	台	2	热负荷：24kW 燃气额定压力：2.0kPa 规格： 热负荷：24kW 燃气额定压力：2.0kPa 规格： 背高 200mmH； Φ 13-1/2"+Φ 7"强力炉头； 热电偶熄火保护； 入气口：DN25			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
78 6	ADD-HOT-0 27	单冷挂锅龙头		套	1	1 墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理。压缩式阀芯，结构简单故障率小使用寿命长，一字形合金手柄 2 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关，操作方便。			T&S、CHG、L&Q

						3 开孔尺寸为Φ25mm 进水接口 为 G1/2 外螺纹。			
78 7	ADD-HOT-0 28	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
78 8	ADD-HOT-0 29	高身储物柜(带 锁)	550*550*1 800	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

789	ADD-HOT-031	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	2	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
790	ADD-HOT-032	双层天花吊架带LED照明灯,带2个插座面板	2425*450	台	1	材质: 1>层架面用16ga不锈钢1.59mm 2>支撑杆采用16ga(1.59mm)41.3*41.3mm不锈钢方管 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm			CUSTOM
791	ADD-HOT-033	热柜	1600*700*(700+150)	台	1	材质: 1>台面14ga不锈钢1.98mm,层板16ga不锈钢1.59mm,柜身18ga不锈钢1.27mm;门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM

79 2	ADD-HOT-0 34	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	850*450	台	2	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
79 3	ADD-HOT-0 35	双层天花吊架 带 LED 照明灯	1765*450	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
79 4	ADD-HOT-0 36	平台低温雪柜 2 组 4 抽屉(带 分组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	-双组 2xGN2/1 抽屉带嵌入式锁-活动式整套 Compex 抽屉路轨-适 放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更 换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热 丝-采用环保冷媒(R-404a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数 据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需 冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态- 可承受 43℃ 环境温度-温度: -19℃~-22℃-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆 角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

79 5	ADD-HOT-0 37	电力面火炉	600x549x5 10	台	1	全不锈钢机身结构 带发热线的顶部可垂直升降 两边开放可快速冷却及方便使用 配有 1 个 650MM 的烤架 电总功率: $\geq 4KW$ 230V/1N/50Hz			ELECTROLUX XP、 MKN、AMBACH
79 6	ADD-HOT-0 41	平台高温雪柜 2 组 4 抽屉 (带 分组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	-双组 2xGN2/1 抽屉带嵌入式锁-活动式整套 Compex 抽屉路轨-适 放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更 换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热 丝-采用环保冷媒 (R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数 据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需 冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度: $+1^{\circ}C \sim +4^{\circ}C$ -4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: $\geq 0.66KW$ 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆 角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

79 7	ADD-HOT-0 42	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
79 8	ADD-HOT-0 43	食物保温灯		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
79 9	ADD-HOT-0 44	开口工作柜	1050*650* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
80 0	ADD-HOT-0 45	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1765*280* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
80 1	ADD-HOT-0 46	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂, 储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE
80 2	ADD-HOT-0 47	双层天花吊架 带 LED 照明灯, 带 2 个插座面 板	1465*450	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
80 3	ADD-HOT-0 52	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1765*280* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

80 4	ADD-HOT-0 53	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
80 5	ADD-HOT-0 54	双层天花吊架	1600*450	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
80 6	ADD-HOT-0 55	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1600*280* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

80 7	ADD-HOT-0 56	嵌入式食物保温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术，保证保温温度均匀没有“低温点” 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AHL 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒，保温功能与照明功能独立控制。一键开关，启动 LED 照明功能；旋钮开关，控制保温功能。七个档位方便温度调节灯的弧形外壳有两种颜色：本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式：角支架和不可调节的管状支架，带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO（中国）
80 8	ADD-HOT-0 57	打荷台开口工作柜连下二层板	1765*280* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
80 9	ADD-HOT-0 58	不锈钢一体台面	8505*1050	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

810	ADD-HOT-061	平台高温雪柜 2组4抽屉(带分锁)	1765x770x850Hmm	台	1	-双组 2xGN2/1 抽屉带嵌入式锁-活动式整套 Compex 抽屉路轨-适放 2/1GN 容器——体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
811	ADD-HOT-063	单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:500X500X350)	1050*960*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

81 2	ADD-HOT-0 64	推入式雪柜带 分组锁)	905x982x2 460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a) , 柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣 报警及故障码显示功能-电热管化霜-可承受 43℃环境温度-柜内温 度要求: -19℃~-22℃ -带 90mm 保温底板(嵌入式或坡道式)-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
81 3	ADD-HOT-0 65	推入式雪柜带 分组锁)	1850x982x 2460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣 报警及故障码显示功能 -自动化霜: 1℃以上吹风式, 1℃以下电热化霜-可承受 43℃环境 温度 -柜内温度要求: +1℃~+4℃			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						-带 90mm 保温底板（嵌入式或坡道式）-功率：≥1.54KW 220V/1/50Hz			
81 4	ADD-HOT-0 66	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	945*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和 卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化 学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

81 5	ADD-HOT-0 67	高身储物柜(带 锁)	805*550	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
81 6	ADD-HOT-0 68	洗地龙头连出 水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 , 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
81 7	ADD-HOT-0 69	自动开门机带 防夹光幕和无 线手压开关 (带自动门用 五键功能钥匙 开关)		套	1	控制手柄设计, 同时实现参数设置和门状态的选择 控制手柄设计, 不需要爬高和打开盖子设置参数 原装德恩科电机, 更有力且运行准确 低噪音 可用于逃生门 可实现 自动/全开/半开/锁/只出不进 遇阻反弹力柔和 控制器带有记忆功能, 断电重启后不需要二次学习运行行程 型材设计更厚 更窄, 美观且承重力大			HAFELE、德国多 玛、德国盖泽

818	ADD-HOT-071	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、LEEGO、Sirman
819	ADD-HOT-072	单星盆柜连一个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星盆尺 寸:500X500X350 洗手星盆尺寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)	2300*700*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
820	ADD-HOT-073	可调节式双层挂墙层架	1260*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作			CUSTOM

						1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			
82 1	ADD-HOT-0 75	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

82 2	ADD-HOT-0 76	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

82 3	ADD-HOT-0 77	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1200*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

82 4	ADD-HOT-0 78	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 1 个平开原生 冷库门门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链)带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	2390*1880 *2600	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$ 粘结强度: $>0.100\text{Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80\text{mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mmSUS304#不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

82 5	ADD-HOT-0 79	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
POT WASH 洗锅间									
82 6	ADD-POT-0 01	活动锅盘四层 删格层架	1200*600	台	3	材质: 1>层板台面采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 2>支腿采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管, 配有不锈 钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>采用 4 个 4 寸万向 轮移动 1 对角轮带刹车			CUSTOM
82 7	ADD-POT-0 03	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒, 低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管, 与底座采用直插式安装方式, 安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm, 与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

828	ADD-POT-004	L 形洗锅三星盆台连两个冷热水龙头和活 动式垃圾收集 篮(星盆尺寸: 两个 550X600X400 星盆和一个 800X600X400 星盆)	2060*750* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
829	ADD-POT-005	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1000*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

830	ADD-POT-006	可调节式双层删格挂墙层架	1320*1200	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
831	ADD-POT-007	可调节式双层删格挂墙层架	1550*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
SERVICE STATION 服务站									
832	ADD-SER-002	可调节式双层挂墙层架带LED 照明灯	2000*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
833	ADD-SER-003	单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X300), 连 1 组杯框插槽架	2000*610*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
DESSERT KITCHEN 甜品展示厨房									

83 4	ADD-DES-0 01	单星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	330*300*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
83 5	ADD-DES-0 04	单星盆柜连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:400X400X30 0)连垃圾桶柜, 颜色同平台雪 柜	1630*660* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

83 6	ADD-DES-0 06	面包烤箱		台	1	重量：≥338kg 电压：380V, 50/60Hz, 3N, PE 功率：≥13.046kW 电流：≥3x24.3A 热风炉 Atoll 900S : 5 trays 600x400 mm (不含烤盘)，带侧板 1 层 1 盘层炉：烘焙室尺寸 630(宽) x 520(深) mm 烟罩：160(H) mm 5 盘热风炉： 知名品牌断路器&接触器 双层钢化玻璃门 双向循环热风 电磁自动门锁 触屏版设计，可预设 240 个程序，5 段程序设置 内置自动控制蒸汽阀门 箱体采用不锈钢 304 炉胆圆弧设计，便于清洁 1 层 1 盘层炉： 手工操作“2 合 1”的控制面板，可预设 30 个程序，5 步设置 每层炉膛内高度 210mm 每层炉膛内 10 根发热丝结合 2 根蒸汽缸发热丝设计，确保炉腔内 各处的温度均衡一致，烘烤过程无需调盘 知名品牌断路器&接触器，减少设备故障 每层独立蒸汽系统，确保充足的蒸汽随时供应，保证产品的最终			MIWE、BONGARD、 Kolb、WACHTEL 德国

						品质 100mm 厚度的岩棉,良好的保温性能,比其他主要烤箱品牌节能25%以上, 营运成本低 钢化玻璃门设计, 安全美观, 方便观察 配备高新翻转玻璃技术, 100%无死角清洁, 降低配件损耗风险, 让清洁更轻松 炉膛底部为 15mm 厚度复合石板, 蓄温能力好 烤箱外壳不锈钢 1.5mm 厚度 304 不锈钢板 层炉下面的醒发箱: 采用高密度 PU, 更加保温节能 轴流风机, 循环风为双出风口设计, 温度更均匀 使用微电脑控制器, 更精确地控制温、湿度 醒发箱底座带锁脚轮和刹车, 可放 6 个 600x400mm 烤盘			

837	ADD-DES-007	单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X300)连垃圾桶柜,颜色同平台雪柜	1750*660*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
838	ADD-DES-014	台式电磁炉		台	1	—3.5KW; —电磁感应加热, 聚能线圈盘设计, 火力均匀强劲; —每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统, 适用复杂的商用厨房环境; —材质: 高档不锈钢加厚机身, 经久耐用; —面板: 耐撞击高密度微晶面板, 坚固耐用; —开关: 配套 9 档旋钮开关加电源指示灯, 人性化设计, 操作简单方便, 火候掌控更精确; —立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫;			COOKTEK、SCOOKER、THERMAL PRO

83 9	ADD-DES-0 15	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组) 带分组锁- 颜色待定	1036x660x 750	台	1	1036x660x750Hmm-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制 冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a) , 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视 面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面 板, 操作方便, 清晰数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水 -强力风冷系统-可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板 冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
84 0	ADD-DES-0 16	台式搅拌机 5L		台	2	高质烤漆机身 不锈钢搅拌缸, 缸容量: ≥4.8 公升 3 种搅拌配件: 钩、扇、球 搅拌-电功率: ≥220/1/50 325W			KITCHENAID、 Dito Electrolux、 BEAR、HOBART
84 1	ADD-DES-0 17	联合制点心机		台	1	- 电源: 3 KW/ 220 V - 工作面: Φ400 mm			Roller Grill、 NEUMAERKER、N/A SPEC
84 2	ADD-DES-0 21	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	• 波峰值: ≥254 纳米 • 寿命: ≥8000 小时 • 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
84 3	ADD-DES-0 22	华夫炉		台	1	- 电源: 3.2 KW/ 230 V; - 工作温度: 0 - 300° C; - 华夫尺寸: 100*180*26 mm			Roller Grill、 NEUMAERKER、N/A SPEC

84 4	ADD-DES-0 23	台下工作柜连 下二层板连一 组抽屉，颜色 同平台雪柜	1600*660* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨			CUSTOM
84 5	ADD-DES-0 25	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组) 带分门锁- 颜色待定	1036x660x 750	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰 数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃ 环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
BAKERY & DESSERT 西点&甜品									
84 6	ADD-BAK-0 03	单星盆柜(星盆 尺寸:400X400X30 0)连垃圾桶柜， 颜色同平台雪 柜	1360*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

84 7	ADD-BAK-0 04	台下式洗碗机 带反渗透	600*637*8 10mm	台	1	内置逆渗透，玻璃免擦拭 周转快速的餐厅、吧台以及酒店的柜台下面； 智能触摸屏设计：简单的单键式控制，无需语言，带过程指示功能； 自我故障诊断； 带污垢识别系统的四重过滤系统：保证水始终干净，不需要频繁换水； 变频洗涤系统，根据洗涤物不同自动调节洗涤四要素； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 卫生的水箱加热棒：光滑的表面，保证持续的温度，达到完美洗涤效果； 标配喷淋泵； 自我清洗和自动排水功能。 双层钢板设计； 内置洗涤剂 and 催干剂容器及分配器。 进水温度：Max 35℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥8.1kW/400V. 3.2kW/220V； 耗水量：2.2 升/筐 洗杯：22/32/48 筐/小时 洗碗：24/28/40 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

848	ADD-BAK-006	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门（分体压缩机组）带分组锁-颜色待定	1036x660x750	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND
849	ADD-BAK-008	开放厨房星盆龙头（带触控出水），颜色待定		套	1	龙头材质：铜 阀芯材质：陶瓷阀芯 控制方式：双柄双控 颜色：磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、高仪
850	ADD-BAK-010	开放厨房星盆龙头（带触控出水），颜色待定		套	1	龙头材质：铜 阀芯材质：陶瓷阀芯 控制方式：双柄双控 颜色：磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、高仪
851	ADD-BAK-011	单星盆柜(星盆尺寸:400X400X300)连垃圾桶柜，颜色同平台雪柜	1395*660*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

85 2	ADD-BAK-0 12	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组) 带分门锁- 颜色待定	1036x660x 750	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰 数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃ 环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
85 3	ADD-BAK-0 14	台下工作柜连 下二层板, 颜 色同平台雪柜	840*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
85 4	ADD-BAK-0 16	台下工作柜连 下二层板, 颜 色同平台雪柜	780*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

85 5	ADD-BAK-0 21	台下工作柜连 下二层板, 颜 色同平台雪柜	1150*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
85 6	ADD-BAK-0 23	嵌入式冰激凌 展示柜	1100x900x 900	台	1	上掀盖玻璃门展示 适合 1/3GN 内外不锈钢制造 可选外可见面彩钢 采用耐用高效节能的压缩机组 温度: -18℃~-22℃			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
85 7	ADD-BAK-0 24	浸勺缸		套	1	1 304 不锈钢材质流水井配国标黄铜铸造水龙头, 水龙头表面镀铬处理. 2 台上嵌入式安装, 上水管径为 G1/2 排水管径为 G1 1/4 3 水井开孔直径为 175mm, 水龙头开孔径为 25mm			T&S、CHG、L&Q
85 8	ADD-BAK-0 25	饮用水滤水器 连龙头(接驳 ADD-BAK-024) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥5.0gpm 处理水量: ≥30000gallons 紫外线流量: ≥7.6 升/分钟 灯管功率: ≥14W 灯管寿命≥9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M

859	ADD-BAK-026	台下工作柜， 颜色同平台雪柜	745*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
860	ADD-BAK-027	双层巧克力展示柜，由内装贴面	1200x800x 1200	台	1	-经典双层玻璃展示柜-外立面为 304 号不锈钢，内为镜钢（可选多种颜色彩钢）-双层超白钢化中空玻璃，带透明电加热膜防止结露； -可视面 V-CUT，含百叶-配 LED 灯带 (2700K)-防凝露门框加热丝- 强力风冷系统，保证有效冷气流通循环-创新的气流设计最大限度地减少食品干燥-可拆卸的底托盘易于清洁-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-蒸发器采用亲水铝翅片提高耐腐蚀性-通过精确的氨泄漏检测确保了整个制冷系统的质量-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态-无需冷凝排水-温度：+15℃~+18℃湿度：45%~60%			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

86 1	ADD-BAK-0 31	双层蛋糕展示柜，由内装贴面	1600x700x 1150Hmm	台	1	-经典双层玻璃展示柜-外立面为 304 号不锈钢，内为镜钢（可选多种色彩钢）-双层超白钢化中空玻璃，带透明电加热膜防止结露； -可视面 V-CUT，含百叶-配 LED 灯带 (2700K)-防凝露门框加热丝-强力风冷系统，保证有效冷气流循环-创新的气流设计最大限度地减少食品干燥-可拆卸的底托盘易于清洁-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-蒸发器采用亲水铝翅片提高耐腐蚀性-通过精确的氦泄漏检测确保了整个制冷系统的质量-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态-无需冷凝排水-温度：2℃~+5℃			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
86 2	ADD-BAK-0 32	收银工作抽屉台柜，不锈钢颜色待定	1170*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
CAFE BAR 咖啡吧									
86 3	ADD-CAF-0 02	收银工作抽屉台柜，颜色同平台雪柜	900*660	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

86 4	ADD-CAF-0 04	台下工作柜连 垃圾桶柜连咖 啡渣敲柄抽屉, 颜色同平台雪 柜	600*400	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm, 框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm, 配滑动导轨			CUSTOM
86 5	ADD-CAF-0 05	磨豆机		台	2	功率(W): ≥ 700 豆 箱(kg): ≥ 1.8 机 重(kg): ≥ 17.6 刀 盘(mm):80(平刀) 刀盘材质:特种钢 转 速: ≥ 1400 转/秒 产 能:6-7g 秒产			MAZZER、 Mahlkönig、 MYTHOS
86 6	ADD-CAF-0 06	半自动双头咖 啡机(颜色样式 待定)-定制外 壳 定制 logo		台	1	咖啡锅炉: ≥ 1.7 L, 600 W (x2) 预热锅炉: ≥ 3.3 L, 1000 W 蒸汽锅炉: ≥ 7.4 L, 3,500 W 实现了对预浸泡流量的细微控制, 为咖啡师 提供专业级萃取方案。 每个冲煮头都配备了专属的咖啡锅炉, 并且独立配备了专属的蒸 汽锅炉, 这样的设计确保了两者能够同时维持最佳的温度稳定性, 和充足的蒸汽量, 互不干扰。			SLAYER、SYNESSO、 KEES

867	ADD-CAF-007	FOH 平台低温雪柜 1 组 1 门 (分体压缩机组) 带分组锁-颜色待定	508x750x750Hmm	台	1	-单门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃ 环境温度			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND
868	ADD-CAF-008	滤水器(接驳 ADD-CAF-006) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、Culligan、3M
869	ADD-CAF-011	散热工作台柜, 颜色同平台雪柜	1450*530	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
870	ADD-CAF-012	滤水器(接驳 ADD-CAF-014) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、Culligan、3M

87 1	ADD-CAF-0 13	嵌入式手冲咖啡台连(1个嵌入式洗杯器+3个手冲咖啡壶+3个陷入式电子秤+垃圾投递口)	950*540*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
87 2	ADD-CAF-0 14	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定, 由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯.			ZIP、BLUPURA、Gessi
87 3	ADD-CAF-0 16	单星盆柜(星盆尺寸:400X400X300)连垃圾桶柜, 颜色同平台雪柜	1400*610	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

87 4	ADD-CAF-0 17	滤水器(接驳 ADD-CAF-018) 带压力表		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 2.5 gpm 处理水量: ≥ 15000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
87 5	ADD-CAF-0 18	台下式制冰机 38KG (圆形冰, 冰块直径 30mm), 带冰 铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥ 357 W 3、尺寸: 550*550*800mm 4、制 冷剂: R404A 5、24 小时产冰量 ≥ 450 KG 6、八角圆冰 7、食品级制 冰机 8、专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
87 6	ADD-CAF-0 19	开放厨房星盆 龙头 (带触控 出水), 颜色待 定		套	1	龙头材质: 铜 阀芯材质: 陶瓷阀芯 控制方式: 双柄双控 颜色: 磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪

87 7	ADD-CAF-0 21	静音式酒吧搅拌机		台	1	电源：220-240V，50-60Hz，3.2A 1.6 匹峰值马力* 马达 0.95 L (32 oz) 不锈钢搅拌杯 杯盖和杯垫传感器 可拆卸加料口盖 三重密封顶盖 高速，低速和点动三种控制，简单易操作 耐用金属联轴器 Wave~Action® 搅拌系统 Sure Grip™ 支撑脚 人体工程学手柄 控制面板挡水条 密封开关			HAMILTON、 VITA-MIX、 BLENDTEC
87 8	ADD-CAF-0 22	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机组) 带分门锁- 颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰 数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃ 环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

879	ADD-CAF-023	工作台柜，颜色同平台雪柜	860*660* (700+150)	台	3	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
ADD SHOW KITCHEN 全日餐厅展示厨房									
880	ADD-SHW-002	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门（分体压缩机组）带分门锁，颜色、把手样式同一体炉	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃ 环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND
881	ADD-SHW-005	油网烟罩带紫外线净化器系统带 HCL 射灯	4600 x 2400 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造； • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤； • 变频节能控制技术，实现按需排风、补风，可减少高达 65% 的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外； • 弥散新风口设计，低速舒适送风； • 无气流的集成送风系统，以增强油烟吸收和舒适性； • 紫外线除油系统（紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测			HALTON、GAYLORD、VIANEN

						器)			
88 2	ADD-SHW-0 06	中式一体炉， 颜色、把手样 式待定		台	1	详见特别订制外购设备三视图			MOLTENI、 THERMALINE、 MARRONE、BONNET
88 3		电磁炒锅			2				
88 4		蒸炉			1				
88 5		意粉炉			2				
88 6		双缸炸炉			1				
88 7		电磁炉			2				
88 8		冷板			1				

889	ADD-SHW-007	单星盆柜(星盆尺寸:400X400X300)连垃圾桶柜,颜色、把手样式同一体炉	1025*660*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
890	ADD-SHW-008	开放厨房星盆龙头(带触控出水),颜色待定		套	1	龙头材质: 铜 阀芯材质: 陶瓷阀芯 控制方式: 双柄双控 颜色: 磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、高仪
891	ADD-SHW-012	电力紧凑型烤箱,内置蒸汽冷凝器,左门铰	519x803x770	台	1	电功率: $\geq 6.9\text{kW}$ 380-415V 3N ph 50/60Hz			ELECTROLUX、MKN、CONVOTHERM(德国)
892	ADD-SHW-013	FOH 平台低温雪柜 2 组 2 门(分体压缩机组)带分门锁,颜色、把手样式同一体炉	1036x660x750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃ 环境温度-温度: 0℃~18℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率: $\geq 1.1\text{KW}$ 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND

89 3	ADD-SHW-0 14	单星盆柜(星盆 尺 寸:400X400X30 0)连垃圾桶柜, 颜色、把手样 式同一体炉	1035*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
89 4	ADD-SHW-0 15	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组)带分门锁, 颜色、把手样 式同一体炉	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰 数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
89 5	ADD-SHW-0 17	自动开门机带 防夹光幕和无 线手压开关 (带自动门用 五键功能钥匙 开关)		套	2	控制手柄设计, 同时实现参数设置和门状态的选择 控制手柄设计, 不需要爬高和打开盖子设置参数 原装德恩科电机, 更有力且运行准确 低噪音 可用于逃生门 可实现 自动/全开/半开/锁/只出不进 遇阻反弹力柔和 控制器带有记忆功能, 断电重启后不需要二次学习运行行程 型材设计更厚 更窄, 美观且承重力大			HAFELE、德国多 玛、德国盖泽

896	ADD-SHW-018	开放厨房星盆龙头（带触控出水），颜色待定		套	1	龙头材质：铜 阀芯材质：陶瓷阀芯 控制方式：双柄双控 颜色：磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、高仪
897	ADD-SHW-023	开口风幕柜，可见面颜色待定，由内装包饰	1200x750x1900Hmm	台	1	-+8~+12度-配感应玻璃门-内外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND
898	ADD-SHW-025	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门（分体压缩机组）带分门锁，颜色、把手样式同一体炉	1036x660x750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND
899	ADD-SHW-026	台下工作柜连下二层板，颜色、把手样式同一体炉	740*660*（700+150）	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

900	ADD-SHW-027	嵌入式食物保温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术，保证保温温度均匀没有“低温点” 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AHL 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒，保温功能与照明功能独立控制。一键开关，启动 LED 照明功能; 旋钮开关，控制保温功能。七个档位方便温度调节灯的弧形外壳有两种颜色: 本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式: 角支架和不可调节的管状支架，带照明			HATCO、SCHOLL、HATCO (中国)
901	ADD-SHW-031	嵌入式热板-高温/无边框		台	1	保温板表面温度保持在 25° -125° C 区间，热量均匀、温度稳定。 6mm 厚的微晶玻璃，导热好、结实、易于清洁。 嵌入式数字控制盒，可实时控制玻璃板表面温度。 六种长度型号可选（长度从 649~1868mm）： 24", 30", 36", 48", 60", 72". 标配不锈钢边框（可选配不带边框，需下单时注明）。			HATCO、SCHOLL、HATCO (中国)
902	ADD-SHW-033	热柜，颜色、把手样式同一体炉，分体控制器	1300*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM

903	ADD-SHW-034	台下工作柜连下二层板，颜色、把手样式同一体炉	1290*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
904	ADD-SHW-035	台下工作柜连下二层板，颜色、把手样式同一体炉	1300*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
905	ADD-SHW-036	FOH 平台低温雪柜 2 组 2 门（分体压缩机组）带分组锁，颜色、把手样式同一体炉	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃环境温度-温度：0℃~18℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

906	ADD-SHW-037	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰公司提供		套	4	可靠的红外线技术, 保证保温温度均匀没有“低温点”十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AHL 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒, 保温功能与照明功能独立控制。一键开关, 启动 LED 照明功能; 旋钮开关, 控制保温功能。七个档位方便温度调节灯的弧形外壳有两种颜色: 本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式: 角支架和不可调节的管状支架, 带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
907	ADD-SHW-041	嵌入式热板-高温/无边框		台	4	保温板表面温度保持在 25° -125° C 区间, 热量均匀、温度稳定。 6mm 厚的微晶玻璃, 导热好、结实、易于清洁。 嵌入式数字控制盒, 可实时控制玻璃板表面温度。 六种长度型号可选 (长度从 649~1868mm): 24", 30", 36", 48", 60", 72". 标配不锈钢边框 (可选配不带边框, 需下单时注明)。			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
908	ADD-SHW-042	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机组) 带分门锁, 颜色、把手样式同一体炉	1036x660x750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃ 环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

909	ADD-SHW-043	台下工作柜连下二层板, 颜色、把手样式同一体炉	740*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
910	ADD-SHW-044	FOH 平台低温雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机组) 带分组锁, 颜色、把手样式同一体炉	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃环境温度-温度: 0℃~-18℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
911	ADD-SHW-046	开口风幕柜, 可见面颜色待定, 由内装包饰	1200x700x 2000Hmm	台	1	-+8~+12 度-配感应玻璃门-内外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
912	ADD-SHW-051	台下工作柜连下二层板, 颜色、把手样式同一体炉	1380*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
91 3	ADD-SHW-0 53	台下工作柜连 下二层板，颜 色、把手样式 同一体炉	1380*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
91 4	ADD-SHW-0 55	台下工作柜连 下二层板，颜 色、把手样式 同一体炉	1380*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
91 5	ADD-SHW-0 57	链式多士炉		台	1	种类：面包/汉堡 产能：6 片 电量：1.9KW			HATCO、SCHOLL、 HATCO（中国）

91 6	ADD-SHW-0 61	台下工作柜连 下二层板，颜 色、把手样式 同一体炉	1380*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
91 7	ADD-SHW-0 62	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰 公司提供，台 面安装		套	6	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
91 8	ADD-SHW-0 63	台下工作柜连 下二层板，颜 色、把手样式 同一体炉	1380*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

919	ADD-SHW-064	嵌入式热板-高温/无边框		台	2	保温板表面温度保持在 25° -125° C 区间，热量均匀、温度稳定。 6mm 厚的微晶玻璃，导热好、结实、易于清洁。 嵌入式数字控制盒，可实时控制玻璃板表面温度。 六种长度型号可选（长度从 649~1868mm）： 24"，30"，36"，48"，60"，72"。 标配不锈钢边框（可选配不带边框，需下单时注明）。			HATCO、SCHOLL、 HATCO（中国）
920	ADD-SHW-065	台下工作柜连下二层板，颜色、把手样式同一体炉	1380*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
ADD BAR 酒吧									
921	ADD-BAR-002	饮用水滤水器连龙头(接驳 ADD-BAR-005)连紫外线水质消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥5.0gpm 处理水量: ≥30000gallons 紫外线流量: ≥7.6 升/分钟 灯管功率: ≥14W			EVERPURE、 Culligan、3M

						灯管寿命≥9000 小时			
92 2	ADD-BAR-0 04	静音式酒吧搅 拌机		台	1	电源：220-240V， 50-60Hz， 3. 2A 1.6 匹峰值马力* 马达 0.95 L（32 oz） 不锈钢搅拌杯 杯盖和杯垫传感器 可拆卸加料口盖 三重密封顶盖 高速， 低速和点动三种控制， 简单易操作 耐用金属联轴器 Wave~Action® 搅拌系统 Sure Grip™ 支撑脚 人体工程学手柄 控制面板挡水条 密封开关			HAMILTON、 VITA-MIX、 BLENDTEC

92 3	ADD-BAR-0 05	调酒台连储冰槽和小星盆和酒架及 5 个 GN 1/9 调料架连滴水盘连垃圾桶连洗杯器连切板连高温冰箱，不锈钢颜色待定	1250x700x 800Hmm	台	1	-鸡尾酒调酒台（不制冷）-双抽屉高温雪柜-+1~+4° 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒（R-134a），柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
92 4	ADD-BAR-0 06	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门（分体压缩机组）带分组锁-颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒（R-134a），柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃ 环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
92 5	ADD-BAR-0 07	磨豆机		台	1	功率(W): ≥700 豆 箱(kg): ≥1.8 机 重(kg): ≥17.6 刀 盘(mm): 80(平刀) 刀盘材质: 特种钢 转 速: ≥1400 转/秒			MAZZER、 Mahlkönig、 MYTHOS

						产 能:6-7g 秒产			
92 6	ADD-BAR-0 08	嵌入式手冲咖啡台连（1个嵌入式洗杯器+滴水盘）	150*400	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
92 7	ADD-BAR-0 09	开放厨房星盆龙头（带触控出水），颜色待定		套	1	龙头材质：铜 阀芯材质：陶瓷阀芯 控制方式：双柄双控 颜色：磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、高仪
92 8	ADD-BAR-0 11	台下工作柜连垃圾桶柜连咖啡渣敲柄抽屉，颜色同平台雪柜	605*700* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

929	ADD-BAR-012	半自动双头咖啡机(颜色样式待定)-定制外壳 定制 logo		台	1	PID 控制的独立咖啡锅炉(1.1liters, 600 watts)与独立蒸汽锅炉(3.3L, 1,300 W 或 2,000 W),使两者可同时保持最佳的温度稳定性。			SLAYER、SYNESSO、KEES
930	ADD-BAR-013	FOH 平台低温雪柜 1 组 1 门 (分体压缩机组)带分门锁-颜色待定	508x750x750Hmm	台	1	-单门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a),柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计,无腿-数字控制面板,操作方便,清晰数字显示故障、性能,安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃环境温度			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND
931	ADD-BAR-014	滤水器(接驳 ADD-BAR-012)带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接,管线 容量:≥400gallons			EVERPURE、Culligan、3M
932	ADD-BAR-015	滤水器(接驳 ADD-BAR-017)带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接,管线 容量:≥400gallons			EVERPURE、Culligan、3M

93 3	ADD-BAR-0 16	散热工作台柜， 颜色待定	560*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
93 4	ADD-BAR-0 17	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯。			ZIP、BLUPURA、 Gessi
93 5	ADD-BAR-0 22	收银工作抽屉台柜，不锈钢 颜色待定	540*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
A02 L1 APARTMENT KITCHEN A02 区 一层 公寓厨房									
PREP. AREA 准备区									

93 6	APM-PRE-0 01	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
93 7	APM-PRE-0 02	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:450X450X350)	1650*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
93 8	APM-PRE-0 03	单星洗手星盆连冷热水感应龙头和垃圾桶 (皂液分配器, 卫生纸抽取盒由酒店方提供)	500*400	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

939	APM-PRE-004	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
940	APM-PRE-005	可调节式双层挂墙层架	500*400*850	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
941	APM-PRE-007	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架,开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀,持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm,黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度,耐压 300PSI 4 花洒式喷头,下压式手柄开关、多级调节出水量(配置一把喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

94 2	APM-PRE-0 11	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1600*360	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
94 3	APM-PRE-0 12	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

94 4	APM-PRE-0 13	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.24kw，风量：≥3500/4200m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌消毒净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
94 5	APM-PRE-0 14	制冰机连储冰箱（容量：315KG），带冰铲盒		台	1	1、电压：220V 2、功率：≥1121W 3、尺寸：760*870*1820mm 4、制冷剂：R410A 5、24 小时产冰量≥290KG 6、方块冰 7、食品级制冰机 8、圆弧设计便于清洗和保养，拥有专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
94 6	APM-PRE-0 15	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	600*350	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

94 7	APM-PRE-0 16	滤水器(接驳 APM-PRE-014) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥ 3.34 gpm 处理水量: ≥ 18000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
COLD ROOM 冷菜间厨房									
94 8	APM-COD-0 01	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

949	APM-COD-002	双星洗手星盆 连冷热水感应 龙头和垃圾桶 (皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	1000*400* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
950	APM-COD-003	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	- 波峰值: ≥ 254 纳米 - 寿命: ≥ 8000 小时 - 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
951	APM-COD-004	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥ 0.66 KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
952	APM-COD-005	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						调柜脚-功率: $\geq 0.66\text{KW}$ 220V/1/50Hz			
95 3	APM-COD-0 06	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率: 220V~ 50Hz 额定输入功率: $\geq 15\text{W}$ 规格说明 : 内置消毒杀菌紫外线(UV)灯; 设有开门保险 时间设定 : 电子控制 其他 : 可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
95 4	APM-COD-0 07	双星盆柜连两个冷热水龙头 (星盆尺寸: 450X450X350)	1100*700* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

95 5	APM-COD-0 11	饮用水滤水器 连龙头(接驳 APM-COD-007) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
95 6	APM-COD-0 12	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	940*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
95 7	APM-COD-0 13	工作柜连垃圾 桶柜	2000*700* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

958	APM-COD-014	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
959	APM-COD-015	可调节式双层挂墙层架带LED照明灯	2000*350	台	1	材质: 1>层板采用16ga1.59mm不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用14ga1.98mm不锈钢板制作			CUSTOM
960	APM-COD-016	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	- 波峰值: ≥254 纳米 - 寿命: ≥8000 小时 - 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、RENWOJIE、BIOTAX
961	APM-COD-017	工作柜连下二层板	1300*300*(700+150)	台	1	材质: 1>台面14ga 不锈钢1.98mm,层板16ga 不锈钢1.59mm,柜身18ga 不锈钢1.27mm,门外壳18ga 不锈钢1.27mm,门内封20ga 不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga 不锈钢1.98mm			CUSTOM

96 2	APM-COD-0 18	玻璃出菜窗口- 上下移门带阻 尼, L=600mm	L=600	台	2	材质: 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
96 3	APM-COD-0 19	不锈钢一体台 面	1100*700+ 2000*700+ 1300*300	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
HOT KITCHEN 热厨区									
96 4	APM-HOT-0 01	单星盆台连一 个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星 盆尺 寸:500X500X35 0 洗手星盆尺 寸: 300X250X250) , 皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器, 卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	1650*770* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

96 5	APM-HOT-0 02	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
96 6	APM-HOT-0 04	工作柜连下二 层板	760*770*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
96 7	APM-HOT-0 05	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部,可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水,无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz			
968	APM-HOT-006	可调节式双层挂墙层架	1650*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
969	APM-HOT-007	可调节式双层挂墙层架	760*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
970	APM-HOT-008	不锈钢一体台面	7065*770	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
971	APM-HOT-011	双通热柜	1600*770* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM

97 7	APM-HOT-0 17	吊天花柜连双 层层架带 LED 照明灯	1300*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2> 支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.34*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
97 8	APM-HOT-0 22	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂, 储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE
97 9	APM-HOT-0 23	吊天花柜连双 层层架带 LED 照明灯	1100*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2> 支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.34*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

980	APM-HOT-024	平台低温雪柜 1组1门(带分 组锁)	1102x770x 850Hmm	台	1	-单门带嵌入式门锁-适放 2/1GN 容器——体嵌入抽屉式制冷机组， 无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩 机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-404a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化 控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及 故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸 发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度：-19℃~-22℃- 配有 2 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率 ≥ 0.88KW 220V/1/50Hz 一柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
981	APM-HOT-025	吊天花柜连双 层层架带 LED 照明灯连插座 面板	1050*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2> 支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.34*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
982	APM-HOT-026	双通工作柜连 下二层板	1300*770* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

98 3	APM-HOT-0 27	高身低温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: -19℃~-22℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢 可调柜脚-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
98 4	APM-HOT-0 31	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

985	APM-HOT-032	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
986	APM-HOT-033	电力万能蒸烤箱 10盘 1/1GN	867x775x1058	台	1	容量: 10层 GN1/1 触屏控制 内置锅炉 电功率: ≥20.3kW 380-415V 3N ph 50/60Hz			RATIONAL、CONVOTHERM(德国)、ELECTROLUX
987	APM-HOT-034	设备底座连1/1 GN 插槽架 (放置 APM-HOT-033)	975*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98,mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
988	APM-HOT-035	炉具补柜,左侧带平侧板及嵌条收口		台	1	全不锈钢机身结构 可调不锈钢脚,放置平稳 采用 SUS304#1.5mm 厚工作台面			THERMALINE、YPT、PROFIT、Scooker

989	APM-HOT-036	电力单缸炸炉 连下开口柜， 带左右两边安 装卡条		台	1	全不锈钢机身结构 可调不锈钢脚，放置平稳 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面 控制面板、侧板、门板 SUS304#1.0mm，底板、后封板 SUS304#0.8mm 炸缸（18L），冷油区设计 放油阀设置自锁装置，防止误操作 带有 235℃超温安全装置,可手动复位 EGO 温控器，温度调节 60℃ ~ 190℃			THERMALINE、YPT、 FROFIT、Scooker
990	APM-HOT-037	炉具补柜，带 右边安装卡条		台	1	全不锈钢机身结构 可调不锈钢脚，放置平稳 采用 SUS304#1.5mm 厚工作台面			THERMALINE、YPT、 FROFIT、Scooker
991	APM-HOT-041	四头电磁炉， 右侧带平侧板 及嵌条收口		台	1	电源电压：交流 380V，50Hz 功率/电压：≥ 3.5KW*4/380V 1、面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm。 2、耐用方便的 9 档磁控旋钮火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。 面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 3、带定时功能 4、带 4 个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。			THERMALINE、YPT、 FROFIT、Scooker

99 2	APM-HOT-0 42	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	400*1050* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
99 3	APM-HOT-0 43	封墙钢(天花 至完成地面)	L=6585	台	1	材质: 1>采用 18ga (1.27mm) 不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌入式永不空鼓			CUSTOM
99 4	APM-HOT-0 44	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	600*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

99 5	APM-HOT-0 45	电力双头炒炉 连双尾撑		台	1	功率：≥15KW*2/380V 炒菜 1，性能： 标配两口直径 500mm 容量 7L 双耳小炒锅（可选配小炒锅：直径 550mm/直径 460mm） 磁控直滑式火力调节， 单头功率可调范围 3KW-15KW，满足不同烹饪需求，加热效率 ≥95%， 采用 PID 智能控温技术，精准控温，温度调节精度±1℃，支持 30℃-350℃广域控温。 双头独立温控，互不干扰，适应多任务操作。 电磁辐射符合标准，安全无明火，降低火灾风险，并且较传统燃气灶节能 40%-60%，符合绿色厨房标准。 2，结构及材质 一体式钣金结构，面板 304，1.5mm, 侧板 304，1.0mm, 耐高温，抗腐蚀，易清洁， 炒炉+2 水撑，节省空间，适配商用厨房动线 内部结构:全铜线圈盘，高纯铜线绕制，导磁效率高，寿命长，多层隔热防护，内部填充陶瓷纤维棉，减少热量散失并保护电路。 倾斜炉头（角度 15° ），便于厨师翻炒操作， 底部集成排水槽，防止油污堆积。 3，智能数显界面： 双头独立高清 LED 显示屏，实时显示功率，电压，累计用电			INTECH、 Chinducs、 SCOOKER

						量，并且故障中文显示，无锅，干烧，电源故障，启动异常，线盘故障，主机高温，负载故障，驱动异常，通讯故障等，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			

99 6	APM-HOT-0 46	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	400*1050* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
99 7	APM-HOT-0 47	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	7100 x 1500 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造; • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤; • 变频节能控制技术, 实现按需排风、补风, 可减少高达 65% 的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外; • 弥散新风口设计, 低速舒适送风; • 无气流的集成送风系统, 以增强油烟吸收和舒适性; • 紫外线除油系统 (紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器)			HALTON、GAYLORD、 VIANEN

99 8	APM-HOT-0 51	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

99 9	APM-HOT-0 52	电磁单头矮汤 炉		台	1	1, 功能: 标配一只直径 500mm 容量 98L 汤桶 磁控直滑式火力调节, 5 档; 60L 水, 31 分钟烧开; 单头功率$\geq$15KW, 加热效率$\geq$95%, 采用 PID 智能控温技术, 精准控温, 温度调节精度$\pm$1℃, 支持 30℃-350℃广域控温。 电磁辐射符合标准, 安全无明火, 降低火灾风险, 并且较传统燃气灶节能 40%-60%, 符合绿色厨房标准。 2, 结构及材质 一体式钣金结构, 面板 304, 1.5mm, 侧板 304, 1.0mm, 耐高温, 抗腐蚀, 易清洁, 内部结构:全铜线圈盘, 高纯铜线绕制, 导磁效率高, 寿命长, 多层隔热防护, 内部填充陶瓷纤维棉, 减少热量散失并保护电路。 底部配置隔网, 通风对流同时隔绝老鼠蟑螂等对线束啃咬。 3, 智能数显界面: 独立高清 LED 显示屏, 实时显示功率, 电压, 累计用电量, 并且故障中文显示, 无锅, 干烧, 电源故障, 启动异常, 线盘故障, 主机高温, 负载故障, 驱动异常, 通讯故障等, 电磁灶发生故障时, 相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			INTECH、 Chinducs、 SCOOKER

10 00	APM-HOT-0 53	单冷挂锅龙头		套	1	1 墙式安装,单孔单温底座,表面镀铬工艺处理。 压缩式阀芯,结构简单故障率小使用寿命长,一字形合金手柄 2 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径,前端设计有旋钮开关,操作方便。 3 开孔尺寸为Φ25mm 进水接口 为 G1/2 外螺纹。			T&S、CHG、L&Q
DISH WASH 洗碗机									
10 01	APM-DIW-0 01	风幕机		台	1	1. 电源: ≥220v/0.18kw, 风量: ≥2800/3400m³/h 2. 风幕机配置控制面板,可在线显示工作状态,可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间; 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块,可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果,从而增加风幕机的使用寿命; 4. 具有手动和自动工作模式,无线门控联动自动控制,风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
10 02	APM-DIW-0 02	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

10 03	APM-DIW-0 03	杯框吊架	950*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>吊架采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管			CUSTOM
10 04	APM-DIW-0 05	单星污碟台连 冲水槽(星盆尺 寸:450X450X40 0), 台面开垃 圾槽	1515*800* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
10 05	APM-DIW-0 06	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒, 低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管, 与底座采用直插式安装方式, 安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm, 与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
10 06	APM-DIW-0 07	排气罩	1040*1035	台	1	材质: 1>罩体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM

10 07	APM-DIW-0 08	揭盖式洗碗机 (通过 71 度试 纸测试)	635*750*1 480mm	台	1	适合中小型的中餐馆； 电脑板设计，颜色识别功能； 多重过滤系统，可减少换水次数； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 自我清洁和自动排水功能； 无压力锅炉，无需依据现场水压（自带喷淋泵），保证完美洗涤功效； 旋转的洗臂设计，覆盖整个洗涤区域； 进水温度：Max 60℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥11.8kW/400V 耗水量：2.4 升/筐 60/20 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 卫生的篮筐轨道设计			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

10 08	APM-DIW-0 11	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1950*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 09	APM-DIW-0 12	插筐式挂墙筐 架	1200*560	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>吊架采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管			CUSTOM
10 10	APM-DIW-0 13	洁碟台连 2 组 杯筐插架	1200*800* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>杯框架采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

10 11	APM-DIW-0 14	高身储物柜(带 锁)	1650*600	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
SERVICE STATION 服务备餐									
10 12	APM-PAN-0 01	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 13	APM-PAN-0 02	可调节式双层 挂墙层架	850*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

10 14	APM-PAN-0 03	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:450X450X350)	1300*650* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
10 15	APM-PAN-0 05	滤水器(接驳 APM-PAN-013) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris M 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥660gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
10 16	APM-PAN-0 06	工作柜连下二层板	(1300*650 +265*700) *850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
10 17	APM-PAN-0 11	可调节式双层挂墙层架	1300*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
10 18	APM-PAN-0 12	可调节式双层挂墙层架	565*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

10 19	APM-PAN-0 13	座台式开水器 连滴水盘	420*260*6 80	台	1	1. 整机外壳采用厚度：0.5mm 优质不锈钢，外壳颜色：拉丝黑、无指纹油；内胆材质：食品级 304#不锈钢，饮水安全健康，内胆厚度：0.4mm； 2. 单出水龙头，水龙头采用纯铜镀镍，防腐耐用；防烫手柄使用安全放心； 3. 数码触控面板，功能一键启动开关机，操作方便易懂； 4. 3mm 钢化玻璃面板外观设计，简约时尚，优雅，上档次；机身过无指纹油，清洁方便； 5. 智能温控，多段温度可选，可自主设定出水温度 40 度~99 度； 6. 紫铜发热管，寿命更长久，干烧保护功能，更安全； 7. 防滑脚垫，防止机器滑动，机身稳固；机器可放台面，可使用壁挂式支架或使用支撑底座； 8. 快速烧水，无需等待；步进加热，可连续使用热水； 9. 微电脑控制，贴心周到；智能预约开关机功能，机器有记忆功能； 10. 每小时热水产水量：≥60 升/时； 11. 内胆容量：≥21 升； 12. 电压功率：≥220V/3KW，50HZ，16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT

10 20	APM-PAN-0 14	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
BEVERAGE STATION 饮料区									
10 21	APM-BEV-0 04	滤水器(接驳 APM-BEV-003)		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥2.5gpm 处理水量: ≥15000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
10 22	APM-BEV-0 06	高身饮料柜(带 分门锁)-上玻 璃门下抽屉	1200x600x 2350Hmm	台	1	+4~+10 度-配双扇玻璃门-外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
TEA BAR 茶吧									

10 23	APM-TEA-0 01	散热工作台柜， 颜色待定	1700*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
10 24	APM-TEA-0 04	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯。			ZIP、BLUPURA、 Gessi
10 25	APM-TEA-0 05	滤水器(接驳 APM-TEA-004) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
LONG BAR 长吧									

10 26	APM-BAR-0 02	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门/ 分组锁, 颜色 待定	1549x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器——体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 可左置或右置-采用耐用高效节能的压 缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环 保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT, 包括机组位百页-光滑隐 形门把手设计-机组位与门宽度相同-专为地台设计, 无腿-数字控 制面板, 操作方便, 清晰数字显示故障、性能, 安全可靠-自动化 霜, 无需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃ 环境温度			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
10 27	APM-BAR-0 03	台下工作柜连 下二层板, 颜 色待定	900*660	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
10 28	APM-BAR-0 04	调酒台连储冰 槽和小星盆和 酒架及 5GN 1/9 调料架连 滴水盘连垃圾 桶连洗杯器连 切板连高温冰 箱, 不锈钢颜 色待定	1500x700x 800Hmm	台	1	-鸡尾酒调酒台 (不制冷) -四抽屉高温雪柜+1~+4° 采用耐用高效 节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

10 29	APM-BAR-0 06	饮用水滤水器 连龙头(接驳 APM-BAR-004) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
10 30	APM-BAR-0 07	散热工作台柜, 颜色待定	1500*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
10 31	APM-BAR-0 08	开放厨房星盆 龙头(带触控 出水), 颜色待 定		套	1	龙头材质: 铜 阀芯材质: 陶瓷阀芯 控制方式: 双柄双控 颜色: 磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪

10 32	APM-BAR-0 11	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定, 由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯.			ZIP、BLUPURA、 Gessi
10 33	APM-BAR-0 12	滤水器(接驳 APM-BAR-011) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
WINE STORE 红酒储藏室									
10 34	APM-WIN-0 01	高身红酒柜	1290x635x 1770Hmm	台	2	-外不锈钢内镜钢-可选外黑色镀漆面-BS-钻石型木酒架-采用耐用 高效节能的压缩机组-真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-明亮低能耗照明-可承受 32℃环境温 度-温度可在+4℃至+22℃内调节, 适合储存红酒或白酒-容量: 140 瓶(750ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统-功率: 0.5KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
A03 L1 BANQUET KITCHEN A03 区 一层 宴会厨房									
DISH WASH 洗碗间									

10 35	BQT-DIW-0 01	风幕机		台	1	1. 电源：≥220v/0.3kw，风量：≥4200/5100m³/h 2. 风幕机配置控制面板，可在线显示工作状态，可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间； 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块，可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果，从而增加风幕机的使用寿命； 4. 具有手动和自动工作模式，无线门控联动自动控制，风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
10 36	BQT-DIW-0 02	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1800*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 37	BQT-DIW-0 03	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m²			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

						5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			
1038	BQT-DIW-004	双星污碟台连一个冷热水龙头连冲水槽连杯框吊架(星盆尺寸:450X450X400)，台面开垃圾槽	污碟台： (2850*1000+1470*800)*850 杯框吊架： 2800*700	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档			CUSTOM
1039	BQT-DIW-006	花洒龙头连托架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

10 40	BQT-DIW-0 07	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	2900*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 41	BQT-DIW-0 11	台下式洗碗机	600*637*8 20m	台	1	简单清晰的控制面板; 单按钮操作,彩色编码显示水箱和锅炉的温度; 错误管理系统; 三重过滤系统,确保水箱水清洁度; 自清洗功能; 双层结构机体和门,保温降噪; 卫生深拉水箱水箱和卫生加热棒; 内置排水泵和冲洗增压泵; 内置分配器(可选配)。 接电总负荷: $\geq 7.8\text{kW}/400\text{V}$; $\geq 3.1\text{kW}/220\text{V}$ 洗涤量: 30/20 筐/小时			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

						耗水量：2.4 升/筐 500*500mm 篮筐			
10 42	BQT-DIW-0 12	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 43	BQT-DIW-0 13	排气罩连照明 灯, 连封板,	2425*1000	台	1	材质: 1>罩体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM

		高度至天花							
10 44	BQT-DIW-0 14	双缸洗碗机 (通过 71 度试 纸测试)	2000*800* 1420mm	台	1	设备机电要求:≥52.7kW/400V, 3/N/PE50Hz 洗涤量 (高速):100/150/225 (100/180/260) 筐/小时 耗水量 (高速):260 (300) 升/小时 进水温度:Max 60℃ 篮筐:500*500mm 防水等级:IPX5 带预洗区, 洗臂 1/1; 双道润洗, 润洗臂 2/2; 主洗臂 5/4; 智能电子控制面板, 彩色编码一触式操作, 错误管理程序, 操作 数据计数器和温度显示; 全覆盖过滤网板和泵入口过滤器, 确保水箱干净, 提高洗涤效果; 深拉水缸, 避免水沟沉积; 均衡压力洗涤臂设计, 且极易取放, 方便清洗。 180 度开门设计, 不存在卫生死角; 三种传送速度选择, 能根据餐具数量和清洁程度的不同来进行调 整; 双层钢板设计;全封闭式设计; 自动排水功能, 自我清洗系统; 具有快速排空和快速填充程序, 机器可快速准备好工作。			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

10 45	BQT-DIW-0 15	高身双门消毒 柜(带锁) 1300 长		台	3	1、设备材质:整机 304 拉丝不锈钢工艺,柜体容积 650L。 2、双旋钮自动控制系统,直观显示实时消毒过程和故障报警功能。 3、高温、中温、低温三种运行控制模式,运行模式可选可定。 4、四层置物架、热风高温消杀功能,720 度整柜无死角,双门柜体独立空间消毒。 5、内置调节层板方通,304 不锈钢内架可调,方便现场操作。 6、半自动平衡调节装置,方便现场安装。 7、厂家可提供消毒柜多层斜流旋转均温装置相关技术专利文件。 8、设备尺寸:1150*510*1890,功率:≥1850W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
10 46	BQT-DIW-0 16	碗碟车	963*908*7 63	台	2	聚乙烯材质分隔柱及车身 防滑把手设计 隔柱活动调节设计 可装载 4.5' 到 13' 碟盘 最多可放 8 格,最多 400 盘,6 条分隔柱 附送防尘罩			CAMBRO、METRO、 JIWINS
10 47	BQT-DIW-0 17	洁碟台连 2 组 杯筐插架	1200*800* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>杯框架采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

1048	BQT-DIW-021	插筐式挂墙筐架	1200*560	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
1049	BQT-DIW-022	单星洗手星盆柜连冷水感应龙头和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)	600*500*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
1050	BQT-DIW-023	下拉式洗眼设备		套	1	1 壁挂式安装, 304#不锈钢主体, ABS 材质喷头、手推开关, 工作方式为冲洗。 2 工作总高度 1440mm 左右, 在靠近易发生危险的 15 米范围内安装, 工作环境需要在 0° C 以上, 低于此温度需要做好管路防冻维护。 3 上水口螺纹 Rc1/2’’ 内螺纹, 下水接口为 Rc1’’ 内螺纹 工作压力 0.2-0.4Mpa, 流量≥11.4L/min			T&S、L&Q
1051	BQT-DIW-024	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度, 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把喷头)			L&Q、CHG、T&S

						5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			
CHI.&FER. 高低温冷库									
10 52	BQT-CHI-0 01	推入式雪柜带 分组锁)	905x982x2 460Hmm	台	2	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a) , 柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣 报警及故障码显示功能-电热管化霜-可承受 43℃环境温度-柜内温 度要求: -19℃~-22℃ -带 90mm 保温底板(嵌入式或坡道式)-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

10 53	BQT-CHI-0 02	移动高身储物 柜(带锁)	1200*600	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
10 54	BQT-CHI-0 03	推入式雪柜带 分组锁)	1850x982x 2460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能 -自动化霜: 1℃以上吹风式, 1℃以下电热化霜-可承受 43℃环境温度 -柜内温度要求: +1℃~+4℃ -带 90mm 保温底板(嵌入式或坡道式)-功率: ≥1.54KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

10 55	BQT-CHI-0 04	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 3 个平开原生 冷库门门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链)带 平衡窗, B1 防 火标准, 带观 察窗 B1 防火等 级且氧指数大 于等于 30%-- 不锈钢封板需 要收口至吊顶 (连暗埋冷库 控制箱, 控制 箱由冷库厂家 提供)-冷库门 带不锈钢防撞 板	2550*3210 *2600+255 0*2180*26 00	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: ≥ 40 kg / M3 冷库地台密度: ≥ 40 kg / M3 导热系数: ≤ 0.024W/m•K 抗压强度: ≥ 160kPa 粘结强度: > 0.100Mpa 抗弯承载能力: ≤ 8.80mm •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥沙浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mmSUS304#不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

10 56	BQT-CHI-0 05	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

10 57	BQT-CHI-0 06	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1200*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

10 58	BQT-CHI-0 07	低温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

10 59	BQT-CHI-0 08	推入式雪柜带 分组锁)	905x982x2 460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制 面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障 码显示功能-自动化霜: 1℃以上吹风式, 1℃以下电热化霜-可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃ -带 90mm 保温底板 (嵌入式或坡道式) -功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
10 60	BQT-CHI-0 11	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
10 61	BQT-CHI-0 12	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	2	不锈钢 304 材质 1.0 厚度, 适用于 2/1、1/1 份数盘使用, 可承重 15KG 每层, 最多可放 16 层。 前后带有安全锁, 防止滑动掉落, 配备四个脚轮, 其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO

10 62	BQT-CHI-0 13	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	2	不锈钢 304 材质 1.0 厚度， 适用于 2/1、1/1 份数盘使用，可承重 15KG 每层，最多可放 16 层。 前后带有安全锁，防止滑动掉落， 配备四个脚轮，其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO
10 63	BQT-CHI-0 14	低温冷库四层 层架	1060*610* 1800	台	1	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
10 64	BQT-CHI-0 15	低温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	2	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
B. B. Q. KITCHEN 宴会烧腊间									
B. B. Q. PREP. 烧腊准备间									
10 65	BQT-BBQ-0 01	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

						其他 :可放 10 把刀具			
10 66	BQT-BBQ-0 02	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 67	BQT-BBQ-0 03	单星盆台连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:900X500X35 0)	1800*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM

10 68	BQT-BBQ-0 04	三门挂猪柜	1400x824x 1975Hmm	台	2	-4 门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸- 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: -2℃~+2℃ -配有 8 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
10 69	BQT-BBQ-0 06	可调节式双层 挂墙层架	2060*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
10 70	BQT-BBQ-0 07	可调节式双层 挂墙层架	1665*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
10 71	BQT-BBQ-0 08	工作台	2015*770* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM

10 72	BQT-BBQ-0 14	单冷挂锅龙头		套	1	1 墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理。 压缩式阀芯，结构简单故障率小使用寿命久，一字形合金手柄 2 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关，操作方便。 3 开孔尺寸为Φ25mm 进水接口 为 G1/2 外螺纹。			T&S、CHG、L&Q
10 73	BQT-BBQ-0 15	燃气单头矮汤 炉-双圈	600*760*5 00	台	1	热负荷 :24kW 燃气额定压力:2.0kPa 规格 : 热负荷 :24kW 燃气额定压力:2.0kPa 规格 : 背高 200mmH; Φ 13-1/2"+Φ 7"强力炉头; 热电偶熄火保护; 入气口: DN25			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

10 74	BQT-BBQ-0 16	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 75	BQT-BBQ-0 17	水雾烟罩带紫 外线净化器系 统带水洗功能	5100 x 1700 x 555	套	1	1.前端水幕喷射设计,产生的水雾充分捕捉油烟分子,同时隔绝下方炉灶工作时产生的明火进入烟罩内,也降低了排烟温度; 2.采用 AISI304 不锈钢; 3.水幕高压泵沉浸在烟罩集水槽内,水幕水源自循环重复使用; 4,烟罩水槽排水由电控阀控制,具备自动清洗功能; 5,内置紫外灯,灯架采用抽屉式设计,方便维护; 6,烟罩操作控制显示触摸屏位于烟罩正前方,操作简单方便 7,设备运行状态触摸屏控制全自动监测 8,LED 灯光照明			HALTON、GAYLORD、 VIANEN

10 76	BQT-BBQ-0 21	自动旋转燃气 烤猪炉	620*900*6 00	台	2	额定电压 :220V~ 额定频率 :50/60Hz 额定输入功率:≥ 25W 热负荷 :≥ 36kW 燃气额定压力:≥ 2.0kPa 规格 : 条形炉头 x3; 一按式电子点火 实时熄火保护设计; 配直纹坑板+石仔; 入气口: DN25			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
10 77	BQT-BBQ-0 23	燃气烤鸭炉	910*910*1 520	台	2	热负荷 :16kW 燃气额定压力:2.0kPa 规格 : 圆形 φ 910mm; 炉头: φ 11"强力炉头; 点火: 一按式电子点火; 熄火保护: 热电偶熄火保护; 连耐热活动不锈钢石仔座; 可放烧鸭 8~9 只。 入气口: DN20 排水口: DN25			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

						满油口：Φ22			
1078	BQT-BBQ-024	烟罩控制箱	600 x 300 x 1820	套	1	根据风机启停信号，打开或关闭 UV 灯，如果遮光板/油网被移除，自动关闭紫外线灯，避免人身伤害。自动检测 UV 灯管状态，判断灯管是否正常工作，自动统计 UV 灯运行时间，根据设定的灯管寿命参数，提示用户更换灯管。			HALTON、GAYLORD、 VIANEN
1079	BQT-BBQ-025	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE
1080	BQT-BBQ-026	可调节式单层 挂墙层架	1650*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

10 81	BQT-BBQ-0 27	工作台连下二 层板	1650*770* 850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
10 82	BQT-BBQ-0 31	可调节式双层 挂墙层架	1650*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
10 83	BQT-BBQ-0 33	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 84	BQT-BBQ-0 34	不锈钢一体台 面	3300*770	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

1085	BQT-BBQ-035	单星盆台连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:500X500X350)	1650*770*850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
1086	BQT-BBQ-036	高身吹鸭柜带风扇	1400*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
POT WASH 洗锅间									
1087	BQT-POT-002	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度, 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

1088	BQT-POT-003	工作台连连洗手星盆柜连一组感应龙头(洗手星盆尺寸:300X250X250),皂液分配器,卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液分配器,卫生纸抽取盒由酒店方提供)	1030*770*850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
1089	BQT-POT-005	可调节式双层删格挂墙层架	1530*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

10 90	BQT-POT-0 06	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	2050*355	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
10 91	BQT-POT-0 07	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1座台式单孔双温高压花洒,低铅铜铸造本体,表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管,与底座采用直插式安装方式,安装简单方便。 4 安装开孔尺寸32mm,与软管接口为G1/2内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀,耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
10 92	BQT-POT-0 08	洗锅大三星盆 台连两个冷热 水龙头和活动 式垃圾收集篮 (星盆尺寸:两 个	2200*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用14ga不锈钢1.98mm,星盆斗14ga不锈钢1.98mm 2>支脚采用16ga(1.59mm)41.3*41.3mm不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm 5>横档采用16ga(1.59mm)25*25mm不锈钢方管,无前横档			CUSTOM

		550X600X400 星盆和一个 700X600X400 星盆)							
10 93	BQT-POT-0 11	可调节式双层 删格挂墙层架	970*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
10 94	BQT-POT-0 13	锅盘四层删格 层架	1900*600	台	1	材质： 1>层板台面采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 2>支腿采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管，配有不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
HOT KITCHEN 热厨房									
10 95	BQT-HOT-0 01	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE

10 96	BQT-HOT-0 02	单星盆台连一个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星盆尺 寸:500X500X350,洗手星盆尺 寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液分配器,卫生 纸抽取盒由酒店方提供)	1895*770* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
10 97	BQT-HOT-0 03	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

1098	BQT-HOT-004	不锈钢排水大地漏连不锈钢盖板	355*355	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO
1099	BQT-HOT-005	可调节式双层挂墙层架	935*350	台	1	材质: 1>层板采用16ga1.59mm不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用14ga1.98mm不锈钢板制作			CUSTOM
1100	BQT-HOT-007	高身低温雪柜1组2门(带分门锁)	737x824x1975Hmm	台	1	-双门带锁-适放1/1及2/1GN容器-制冷机组安装在顶部,可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a),75mm厚ODP为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能-自动蒸发除霜水,无需连接排水管-可承受43℃环境温度-温度:-19℃~-22℃-配有4件GN2/1浸塑层架-4只150mm高不锈钢可调柜脚-功率:≥0.88KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、U-STAR、PRECISION

11 01	BQT-HOT-0 11	高身高温雪柜 2组4门(带分 组锁)	1400x824x 1975Hmm	台	1	-4门带锁-适放1/1及2/1GN容器-制冷机组安装在顶部,可拆卸- 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a), 75mm厚ODP为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水,无需连接排水管-可承受43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃ -配有8件GN2/1浸塑层架-4只150mm高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
11 02	BQT-HOT-0 12	双通工作柜连 下二层板	1400*900* (700+150)	台	1	材质: 1>台面14ga不锈钢1.98mm,层板16ga不锈钢1.59mm,柜身18ga 不锈钢1.27mm,门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm			CUSTOM
11 03	BQT-HOT-0 13	双层天花吊架 带LED照明灯, 带插座面板	1100*350	台	1	材质: 1>层架面用16ga不锈钢1.59mm 2>支撑杆采用16ga(1.59mm)41.3*41.3mm不锈钢方管 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm			CUSTOM
11 04	BQT-HOT-0 14	双层天花吊架 带LED照明灯	1400*350	台	1	材质: 1>层架面用16ga不锈钢1.59mm 2>支撑杆采用16ga(1.59mm)41.3*41.3mm不锈钢方管 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm			CUSTOM

11 05	BQT-HOT-0 15	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:500X500X350)	1400*900* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
11 06	BQT-HOT-0 16	双层天花吊架带 LED 照明灯, 带插座面板	1100*350	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 07	BQT-HOT-0 17	双通工作柜连下二层板	1400*900* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 08	BQT-HOT-0 18	不锈钢一体台面	4200*900	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

11 09	BQT-HOT-0 21	平台双通高温 雪柜 1 组 1 门 (带分组锁)	905x670x8 50Hmm	台	1	-单门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器——体嵌入抽屉式制冷机组， 无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩 机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化 控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及 故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸 发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配 有 2 件 GN1/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥ 0.77KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
11 10	BQT-HOT-0 22	双层天花吊架 带 LED 照明灯， 带插座面板	850*350	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 11	BQT-HOT-0 23	双层天花吊架 带 LED 照明灯， 带插座面板	855*350	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 12	BQT-HOT-0 24	双通工作柜连 下二层板	1105*770* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
11 13	BQT-HOT-0 25	电力万能蒸烤 箱 10 盘 1/1GN	867x775x1 058	台	1	容量：10 层 GN1/1 触屏控制 内置锅炉 电功率：≥20.3kW 380-415V 3N ph 50/60Hz			RATIONAL、 CONVOTHERM(德 国)、ELECTROLUX
11 14	BQT-HOT-0 26	设备底座连 1/1 GN 插槽架 (放置 BQT-HOT-025)	950*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98,mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 15	BQT-HOT-0 27	电力单缸炸炉 连下开口柜， 带左右两边安 装卡条	400x930x8 50	台	1	容量：23 升 V 型缸 电功率：≥18kW 380-400V 3N ph 50/60Hz			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列、 ELECTROLUX XP
11 16	BQT-HOT-0 31	不锈钢一体台 面	2205*770	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

11 17	BQT-HOT-0 32	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 18	BQT-HOT-0 33	炉具补柜,右 侧带安装卡条, 左侧带平侧板 及嵌条收口	400x930x8 50	台	1	全不锈钢材质			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列、 ELECTROLUX XP
11 19	BQT-HOT-0 34	炉具补柜	400x930x8 50	台	1	全不锈钢材质			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列、 ELECTROLUX XP

11 20	BQT-HOT-0 35	电力半坑半扒 炉连下柜（带 门），带左右 两边安装卡条	800x930x8 50	台	1	1/3 坑 2/3 平拉丝镀铬扒板 电功率：≥15kW 380-400V 3 ph 50/60Hz			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列、 ELECTROLUX XP
11 21	BQT-HOT-0 36	燃气六头炉连 下柜（带门）， 右侧带平侧板 及嵌条收口	1200x930x 850	台	1	燃气：≥2x10+4x6kW 燃气功率：≥44kW 燃气种类：Natural Gas G20（20mbar）			THERMALINE、 AMBACH、MKN Kitchenmeister 系列、 ELECTROLUX XP
11 22	BQT-HOT-0 37	炉具补柜（外形 需和旁边炉具 一样）	（600*325 +200*850） *850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 23	BQT-HOT-0 41	燃气单头矮汤 炉-双圈	600*760*5 00	台	1	热负荷：24kW 燃气额定压力：2.0kPa 规格： 热负荷：24kW 燃气额定压力：2.0kPa 规格：			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

						背高 200mmH; $\phi 13-1/2'' + \phi 7''$ 强力炉头; 热电偶熄火保护; 入气口: DN25			
11 24	BQT-HOT-0 42	单冷挂锅龙头		套	1	1 墙式安装, 单孔单温底座, 表面镀铬工艺处理。 压缩式阀芯, 结构简单故障率小使用寿命长, 一字形合金手柄 2 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径, 前端设计有旋钮开关, 操作方便。 3 开孔尺寸为 $\Phi 25\text{mm}$ 进水接口 为 G1/2 外螺纹。			T&S、CHG、L&Q
11 25	BQT-HOT-0 43	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	900*1650	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

11 26	BQT-HOT-0 44	电力电动可倾 式汤锅连龙头 150L	1300x900x 800	台	1	AISI 304 不锈钢机身结构 AISI316 耐腐蚀不锈钢圆边锅体 IPX6 防水等级 隔热及平衡式锅盖 变速马达控制锅体倾斜 锅体可倾斜超过 90° 电发热丝位于锅炉内 间接加热系统 带排气系统的夹层内最高温度 125° C 夹层压力安全阀 安全温控 触摸屏控制面板 可预设烹饪温度, 时间及启动时间的数码微处理器 一体式实时时钟 故障信息显示 可按预设输入功率烹饪 温和烹饪模式 保温模式 电力总功率: $\geq 24.2\text{KW}$, 400V, 3N, 50/60Hz 已取得中华人民共和国特殊容器制造许可证(压力容器)			MKN、THERMAL LINE、AMBACH

11 27	BQT-HOT-0 45	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	400*1220* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 28	BQT-HOT-0 46	燃气双头炒炉 连双尾撑-宴会 款, 连锅枕, 罩厘架, 冻水 盆	2200*1250 *810	台	1	规格 : 额定电压 :220V-240V~ 额定频率 :50/60Hz 额定输入功率:≥ 130Wx2=260W 热负荷 :≥ 48kWx2=96kW 燃气额定压力:≥ 2.0kPa 规格 : 风机:无刷风机 背出 双龙头;双尾; 5" Φ 内向式环保预混炉头 x2; 一按式电子点火, 联动独立风机; 实时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 镀围有照镜, 粤式生铁圈;			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

11 29	BQT-HOT-0 47	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	500*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 30	BQT-HOT-0 51	封墙钢(天花 至完成地面)	L=15800	台	1	材质: 1>采用 18ga (1.27mm) 不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌入式永不空鼓			CUSTOM

11 31	BQT-HOT-0 52	燃气双头炒炉 连双尾撑-宴会 款, 连锅枕, 罩厘架, 冻水 盆	2200*1250 *810	台	1	规格 : 额定电压 :220V-240V~ 额定频率 :50/60Hz 额定输入功率:≥ 130Wx2=260W 热负荷 :≥ 48kWx2=96kW 燃气额定压力:≥ 2.0kPa 规格 : 风机:无刷风机 双龙头;双尾; 5" Φ 内向式环保预混炉头 x2; 一按式电子点火, 联动独立风机; 实时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 镀围有照镜, 粤式生铁圈;	背出		POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

11 32	BQT-HOT-0 53	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	500*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 33	BQT-HOT-0 54	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	3500/7700 /4800 x1400/150 0/1700 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造; • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤; • 变频节能控制技术,实现按需排风、补风,可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外; • 弥散新风口设计,低速舒适送风; • 无气流的集成送风系统,以增强油烟吸收和舒适性; • 紫外线除油系统(紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器)			HALTON、GAYLORD、 VIANEN

11 34	BQT-HOT-0 55	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	600*620*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 35	BQT-HOT-0 56	燃气三门蒸柜	900*880*1 900	台	1	规格 : 额定电压 :220V~ 额定频率 :50Hz 额定输入功率:≥ 25W 热负荷 :≥ 42kW 燃气额定压力:≥ 2.0kPa 规格 : 炉头:内燃式环保炉头 点火步骤:一按式设计;两组燃气开关,3 段火力调节 熄火保护:实时熄火保护设计;超温保护设计,自动熄火 一氧化碳排放量:<0.01% 运作噪音(无镀):<65dB(A)			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
11 36	BQT-HOT-0 57	封墙钢(天花 至完成地面)	L=2850	台	1	材质: 1>采用 18ga (1.27mm) 不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌入式永不空鼓			CUSTOM

11 37	BQT-HOT-0 61	燃气三门蒸柜	900*880*1 900	台	1	规格： 额定电压：220V~ 额定频率：50Hz 额定输入功率： ≥ 25 W 热负荷： ≥ 42 kW 燃气额定压力： ≥ 2.0 kPa 规格： 炉头：内燃式环保炉头 点火步骤：一按式设计；两组燃气开关，3段火力调节 熄火保护：实时熄火保护设计；超温保护设计，自动熄火 一氧化碳排放量： $<0.01\%$ 运作噪音（无钹）： <65 dB(A)			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
11 38	BQT-HOT-0 62	电力万能蒸烤 箱 10 盘 1/1GN	867x775x1 058	台	1	容量：10 层 GN1/1 触屏控制 内置锅炉 电功率： ≥ 20.3 kW 380-415V 3N ph 50/60Hz			RATIONAL、 CONVOTHERM(德 国)、ELECTROLUX
11 39	BQT-HOT-0 63	设备底座连 1/1 GN 插槽架 (放置 BQT-HOT-062)	1000*900	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98, mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

11 40	BQT-HOT-0 64	封墙钢（天花 至完成地面）	L=4700	台	1	材质： 1>采用 18ga（1.27mm）不锈钢板制作 2>安装采用墙面开槽嵌 入式永不空鼓			CUSTOM
11 41	BQT-HOT-0 65	万能蒸烤箱 (20XGN2/1)	1162x1066 x1794	台	1	容量：20 层 GN2/1 触屏控制 内置锅炉 电功率： ≥70.2kW 380-415V 3N ph 50/60Hz			RATIONAL、 CONVOTHERM(德 国)、ELECTROLUX
11 42	BQT-HOT-0 66	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	2	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和 卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化 学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 43	BQT-HOT-0 67	隔热板	100*1015	台	1	材质： 1>整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM

11 44	BQT-HOT-0 71	活动工作台连 下二层板	1300*700* 850	台	3	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用 4 个 5 寸万向轮活动，对角轮带刹 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 45	BQT-HOT-0 72	活动热柜	1300*770* 850	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用 4 个 5 寸万向轮移动，对角轮带刹车 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
11 46	BQT-HOT-0 73	座台层架	1000*350	台	2	材质： 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

11 47	BQT-HOT-0 74	嵌入式食物保 温灯带照明灯		套	2	可靠的红外线技术，保证保温温度均匀没有“低温点 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AH L 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒，保温功能与照明功能独立控制。一键开关，启动 LED 照明功能; 旋钮开关，控制保温功能。七个档位方便温度调节灯的弧形外壳有两种颜色: 本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式: 角支架和不可调节的管状支架，带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
11 48	BQT-HOT-0 76	嵌入式食物保 温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术，保证保温温度均匀没有“低温点 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AH L 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒，保温功能与照明功能独立控制。一键开关，启动 LED 照明功能; 旋钮开关，控制保温功能。七个档位方便温度调节灯的弧形外壳有两种颜色: 本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式: 角支架和不可调节的管状支架，带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
11 49	BQT-HOT-0 77	双层天花吊架	1300*450	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

11 50	BQT-HOT-0 81	热柜，台面盖 住矮墙	1500*770* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
11 51	BQT-HOT-0 82	嵌入式食物保 温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术，保证保温温度均匀没有“低温点” 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AH L 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒，保温功能与照明功能独立控制。一键开关，启动 LED 照明功能；旋钮开关，控制保温功能。七个档位方便温度调节 灯的弧形外壳有两种颜色：本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式：角支架和不可调节的管状支架，带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO（中国）
11 52	BQT-HOT-0 83	双层天花吊架	1300*450	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

11 53	BQT-HOT-0 84	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1100*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 54	BQT-HOT-0 85	风幕机		台	1	1. 电源: ≥220v/0.18kw, 风量: ≥2800/3400m³/h 2. 风幕机配置控制面板,可在线显示工作状态,可在线任意设置 24 小时内杀菌净化时间; 3、每个风轮对应专用的 UV 杀菌模块,可提升风幕机内部及风道过截面空气的净化效果,从而增加风幕机的使用寿命; 4. 具有手动和自动工作模式,无线门控联动自动控制,风幕机控制系统包含节能环保优化管理软件。			NUOMUTE、 RENWOJIE、 BIOTAX
11 55	BQT-HOT-0 86	高身储物柜(带 锁)	950*600	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
11 56	BQT-HOT-0 87	急速冷冻柜连 脚右侧铰链	777x879x1 735Hmm	台	1	-单门配嵌入式锁-冷凝器和蒸发器采用镀膜盘管，具有较高的耐腐蚀性能-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒（R-404a），高密度 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-无需冷凝排水-强力风冷系统-数字温度控制器，LED 清晰显示时间和温度-3 个简单的编程步骤，使用控制面板或核心食品温度探头控制-硬性或软性食物速冻方式可供选择-温度：+90℃/+3℃（90 分钟），+90℃/-18℃（240 分钟）-产量：40kg/次-容量：可置 10 个 1/1GN 或 400x600mm 烤盘-可承受 43℃环境温度-4 只重力刹车轮-功率：≥2.18KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

11 57	BQT-HOT-0 88	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 58	BQT-HOT-0 90	不锈钢一体台 面	3000*770	台	1	材质: 1>整体台面采用14ga不锈钢1.98mm			CUSTOM
11 59	BQT-HOT-0 91	热柜,台面盖 住矮墙	1500*770* 850	台	1	材质: 1>台面14ga不锈钢1.98mm,层板16ga不锈钢1.59mm,柜身18ga不锈钢1.27mm;门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM

11 60	BQT-HOT-0 92	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫 苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
11 61	BQT-HOT-0 93	万能蒸烤箱推 车(20XGN2/1)	716x926x1 700	台	1	20 层 GN 63mm 间距 适用 20GN2/1			RATIONAL、 CONVOTHERM(德 国)、ELECTROLUX
11 62	BQT-HOT-0 94	不锈钢翻板台	1500*500	台	4	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
11 63	BQT-HOT-0 95	宴会保温车	807x885x1 768Hmm	台	5	-单门配嵌入式锁-内外不锈钢-柜身四周带无痕防撞胶圈-四侧带 内置把手，方便移动-适合放 16 层 2/1GN 容器-开门小于 90 度角， 可自动关闭-热柜专用循环风扇，均匀分布温度-保持食物温度在 78℃~82℃-75mm 零 ODP 环保保温材料-智能化控制面板，可进行数 据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-4 只			U-STAR、 WILLIAMS、 PRECISION

						重力刹车轮-功率: $\geq 2.86\text{KW}$ 220V/1/50Hz			
11 64	BQT-HOT-0 96	活动工作台连 下二层板	1300*700* 850	台	2	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用 4 个 5 寸万向轮活动, 对角轮带刹 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 65	BQT-HOT-0 97	冷热毛巾柜	422*340*2 80	台	4	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: $\geq 220\text{V}$, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG 毛重:7.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR

11 66	BQT-HOT-0 98	不锈钢翻板台	1500*500	台	3	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
11 67	BQT-HOT-0 99	宴会制冷车	807x885x2 000Hmm	台	3	-单门配嵌入式锁-内外不锈钢-柜身四周带无痕防撞胶圈-四侧带 内置把手，方便移动-适合放 16 层 2/1GN 容器-采用耐用高效节能 的压缩机组-采用无 CFC 的环保雪种(R-134a) ， 柜体 75mm 环保绝 缘材料-强力风冷系统-开门小于 90 度角，可自动关闭-自动除霜， 确保蒸发器工作在最佳状态 -无需冷凝排水-智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控 探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-保持食物温度在+1℃~+4℃ -可承受 43℃环境温度-4 只重力刹车轮-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz			U-STAR、 WILLIAMS、 PRECISION
SERVICE STATION 服务站									

11 68	BQT-SER-0 01	不锈钢地漏连 盖	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

11 69	BQT-SER-0 03	座台式开水器 (171L)	500*280*8 30	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 双出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 数码触控面板, 功能一键启动开关机, 操作方便易懂; 4. 3mm 钢化玻璃面板外观设计, 简约时尚, 优雅, 上档次; 机身过无指纹油, 清洁方便; 5. 智能温控, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 快速烧水, 无需等待; 步进加热, 可连续使用热水; 9. 微电脑控制, 贴心周到; 智能预约开关机功能, 机器有记忆功能; 10. 每小时热水产水量: ≥ 160 升/时; 11. 内胆容量: ≥ 45 升; 12. 电压功率: $\geq 380V/9KW$, 50HZ, 空气开关接线			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
11 70	BQT-SER-0 04	滤水器(接驳 BQT-SER-005)		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线			EVERPURE、 Culligan、3M

						瞬间流量: ≥ 2.5gpm 处理水量: ≥ 15000gallons			
11 71	BQT-SER-0 06	平台高温雪柜 2组4抽屉(带 分组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	-双组 2xGN2/1 抽屉带嵌入式锁-活动式整套 Compex 抽屉路轨-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒 (R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥ 0.66KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
11 72	BQT-SER-0 07	可调节式双层 挂墙层架	1765*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
11 73	BQT-SER-0 12	单星盆柜连一个 冷热水龙头 (星盆尺寸:500X500X35 0)	1535*770* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			
11 74	BQT-SER-0 13	可调节式双层 挂墙层架	1535*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
11 75	BQT-SER-0 14	滤水器(接驳 BQT-SER-003) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
11 76	BQT-SER-0 15	雪花冰机连储 冰箱 (容量: 320KG), 带冰 铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥1050W 3、尺寸: 560*870*1930mm 4、 制冷剂: R452A 5、24 小时产冰量 ≥320KG 6、雪花冰 7、高强度蒸 发盘轴承, 经久耐用, 易于维护			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN

11 77	BQT-SER-0 16	不锈钢地漏连 盖	1700*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 78	BQT-SER-0 17	制冰机连储冰 箱(容量: 485KG),带冰 铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥1980W 3、尺寸: 760*870*2020mm 4、制冷剂: R410A 5、24 小时产冰量≥437KG 6、方块冰 7、食品级制冰机 8、圆弧设计便于清洗和保养,拥有专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
11 79	BQT-SER-0 21	滤水器(接驳 BQT-SER-015) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器,5 micron 前置过滤芯 配快速管接,管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥3.34gpm 处理水量: ≥18000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

11 80	BQT-SER-0 22	储冰车	585*800*7 45	台	2	产品采用 PE 塑料内置 PU 发泡, 产品保温效果每小时变化 2 度, 内 置排水架, 减缓冰快融化时间			CAMBRO、METRO、 JIWINS
11 81	BQT-SER-0 23	滤水器(接驳 BQT-SER-017) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥3.34gpm 处理水量: ≥18000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
11 82	BQT-SER-0 24	高身储物柜(带 锁)	750*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 83	BQT-SER-0 25	高身储物柜(带 锁)	750*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
OPEN BAR 开放酒吧									

11 84	BQT-BAR-0 02	台下工作柜连 下二层板，颜 色同平台雪柜	420*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 85	BQT-BAR-0 03	台下工作柜， 颜色同平台雪 柜	950*660	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
11 86	BQT-BAR-0 04	嵌入式冰盆带 LED 灯 (2700K)，带 ID 盖板	880*470	台	1	材质： 1>内外槽体采用 20ga 不锈钢 0.95mm 2>灯座采用 20ga 不锈钢 0.95mm 3>槽体内部使用发泡剂填充			CUSTOM
11 87	BQT-BAR-0 06	单星盆柜(星盆 尺 寸:400X400X30 0)连垃圾桶柜， 颜色同平台雪 柜	1050*660	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

11 88	BQT-BAR-0 08	开放厨房星盆 龙头（带触控 出水），颜色待 定		套	1	龙头材质：铜 阀芯材质：陶瓷阀芯 控制方式：双柄双控 颜色：磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪
11 89	BQT-BAR-0 11	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 （分体压缩机 组）带分组锁- 颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰 数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
11 90	BQT-BAR-0 12	台下工作柜连 下二层板，颜 色同平台雪柜	1050*660	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

11 91	BQT-BAR-0 15	全自动咖啡机 连奶冰箱（自 动上下水） （100 杯/24 小 时）		台	1	出杯量：≥80 杯/天 2 个豆槽： 1 个热水出口； 1 个蒸汽棒； 7 英寸触摸屏； 内置 4.5 升水箱型（可改上下水） 颜色：白黑 自动抽奶系统， 热牛奶及热奶泡， 饮品设置：≥42 中英德多语言			FRANKE、WMF、 SCHAERER
11 92	BQT-BAR-0 16	滤水器(接驳 BQT-BAR-015)		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥2.5gpm 处理水量: ≥15000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
11 93	BQT-BAR-0 17	台下式即热开 水器连高位龙 头配件带滤水 配件带冰水-颜 色款式待定，		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤			ZIP、BLUPURA、 Gessi

		由内装选择				水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯.			
11 94	BQT-BAR-0 18	滤水器(接驳 BQT-BAR-017) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
A03 L2 MEETING PRE-FUNCTION ROOM A03 区 二层 会议前厅									
PANTRY 备餐间									
11 95	MET-PAN-0 01	可调节式双层 挂墙层架	2300*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

11 96	MET-PAN-0 02	不锈钢地漏连 盖	150*150	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
11 97	MET-PAN-0 03	单星盆台连一个冷热水龙头连洗手星盆柜连感应龙头(星盆尺 寸:500X500X350 洗手星盆尺 寸: 300X250X250) ,皂液分配器,卫生纸抽取盒和垃圾桶(皂液	2300*770* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

		分配器, 卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)							

11 98	MET-PAN-0 05	座台式开水器 连滴水盘	420*260*6 80	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 数码触控面板, 功能一键启动开关机, 操作方便易懂; 4. 3mm 钢化玻璃面板外观设计, 简约时尚, 优雅, 上档次; 机身过无指纹油, 清洁方便; 5. 智能温控, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座; 8. 快速烧水, 无需等待; 步进加热, 可连续使用热水; 9. 微电脑控制, 贴心周到; 智能预约开关机功能, 机器有记忆功能; 10. 每小时热水产水量: ≥ 60 升/时; 11. 内胆容量: ≥ 21 升; 12. 电压功率: $\geq 220V/3KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
11 99	MET-PAN-0 06	滤水器(接驳 MET-PAN-005) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥ 400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

12 00	MET-PAN-0 07	台下式洗碗机 带反渗透	600*637*8 10mm	台	1	内置逆渗透，玻璃免擦拭 周转快速的餐厅、吧台以及酒店的柜台下面； 智能触摸屏设计：简单的单键式控制，无需语言，带过程指示功能； 自我故障诊断； 带污垢识别系统的四重过滤系统：保证水始终干净，不需要频繁换水； 变频洗涤系统，根据洗涤物不同自动调节洗涤四要素； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 卫生的水箱加热棒：光滑的表面，保证持续的温度，达到完美洗涤效果； 标配喷淋泵； 自我清洗和自动排水功能。 双层钢板设计； 内置洗涤剂 and 催干剂容器及分配器。 进水温度：Max 35℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥8.1kW/400V，3.2kW/220V； 耗水量：2.2 升/筐 洗杯：22/32/48 筐/小时 洗碗：24/28/40 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

12 01	MET-PAN-0 11	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
12 02	MET-PAN-0 12	滤水器(接驳 MET-PAN-014) 带压力表		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥2.5gpm 处理水量: ≥15000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
12 03	MET-PAN-0 13	挂墙高温雪柜 2 组 2 门(带分 组锁), 分体机 组, 玻璃门	900x450x8 00Hmm	台	1	-外不锈钢内镜钢-双层中空发热玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采 用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-暖光照明-可承受 32℃环境温度-温度: +4℃~+10℃-容量: 96 瓶(330ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统 -配有二层不锈钢冲孔板-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 04	MET-PAN-0 14	台下式制冰机 38KG (圆形冰, 冰块直径 30mm), 带冰		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥357W 3、尺寸: 550*550*800mm 4、制 冷剂: R404A 5、24 小时产冰量≥450KG 6、八角圆冰 7、食品级制 冰机 8、专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN

		铲盒							
1205	MET-PAN-015	工作台	(1000*700+790*770)*850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
1206	MET-PAN-016	可调节式双层挂墙层架, L 型	(1000+240)*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
1207	MET-PAN-017	宴会保温车	807x885x1768Hmm	台	3	-单门配嵌入式锁-内外不锈钢-柜身四周带无痕防撞胶圈-四侧带内置把手, 方便移动-适合放 16 层 2/1GN 容器-开门小于 90 度角, 可自动关闭-热柜专用循环风扇, 均匀分布温度-保持食物温度在 78℃~82℃-75mm 零 ODP 环保保温材料-智能化控制面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-4 只重力刹车轮-功率: ≥2.86KW 220V/1/50Hz			U-STAR、WILLIAMS、PRECISION
BREAK OUT 会议前厅									

12 08	MET-BRE-0 01	开口风幕柜, 可见面颜色待 定, 由内装包 饰	1200x700x 2000Hmm	台	1	-+8~+12 度-配感应玻璃门-内外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐 用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采 用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 09	MET-BRE-0 05	开口风幕柜, 可见面颜色待 定, 由内装包 饰	1200x700x 2000Hmm	台	1	-+8~+12 度-配感应玻璃门-内外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐 用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采 用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 10	MET-BRE-0 06	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组) 带分门锁, I.D 贴面	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰 数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 11	MET-BRE-0 07	嵌入式蒸烤箱		台	1	容量: 71L 电源插座违规: 10A 加热最高温度: 100℃ 内胆材质: 不锈钢			Siemens、MIELE、 BOSCH
12 12	MET-BRE-0 12	嵌入式蒸烤箱		台	1	容量: 71L 电源插座违规: 10A 加热最高温度: 100℃			Siemens、MIELE、 BOSCH

						内胆材质：不锈钢			
12 13	MET-BRE-0 13	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组) 带分组锁, I.D 贴面	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰 数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 14	MET-BRE-0 16	隐藏式热板		台	2	• 隐蔽设计: 发热体不外露, 可嵌入墙体、橱柜、地板、餐桌或设备内部, 融入整体风格, 节省空间且提升整洁度。 • 高效适配 采用高导热材料(铝、铜、石墨烯等), 搭配均热板、热管等技术, 确保热量均匀传递, 适配供暖、烹饪、设备散热等不同场景。 • 实用优势: 清洁便捷(无外露缝隙藏污)、防护性强(避免磕碰或油污侵蚀), 部分支持模块化安装、智能温控, 适配精装房改造、小空间使用等需求。			BERKELEY、HATCO、 SCOOKER
12 15	MET-BRE-0 17	家用嵌入式电 磁炉连下排风 系统		台	1	可同时加热区域: 4 块 颜色: 黑色 面板材质: 微晶玻璃			Siemens、MIELE、 BOSCH

12 16	MET-BRE-0 23	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯。			ZIP、BLUPURA、 Gessi
12 17	MET-BRE-0 24	滤水器(接驳 MET-BRE-023)带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
12 18	MET-BRE-0 27	全自动咖啡机连奶冰箱（自动上下水） （100 杯/24 小时）		台	1	出杯量：≥80 杯/天 2 个豆槽： 1 个热水出口； 1 个蒸汽棒； 7 英寸触摸屏； 内置 4.5 升水箱型（可改上下水） 颜色：白黑 自动抽奶系统， 热牛奶及热奶泡， 饮品设置：≥42			FRANKE、WMF、 SCHAERER

						中英德多语言			
12 19	MET-BRE-0 28	滤水器(接驳 MET-BRE-027) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris M 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥ 660 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
12 20	MET-BRE-0 32	台下式即热开 水器连高位龙 头配件带滤水 配件带冰水-颜 色款式待定, 由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时 ≥ 160 杯; 冰水 200ml 的玻璃杯每 小时 ≥ 175 杯.			ZIP、BLUPURA、 Gessi
12 21	MET-BRE-0 33	滤水器(接驳 MET-BRE-032) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线			EVERPURE、 Culligan、3M

						容量:≥400gallons			
12 22	MET-BRE-0 36	全自动咖啡机 连奶冰箱（自 动上下水） （100 杯/24 小 时）		台	1	出杯量: ≥80 杯/天 2 个豆槽: 1 个热水出口; 1 个蒸汽棒; 7 英寸触摸屏; 内置 4.5 升水箱型（可改上下水） 颜色: 白黑 自动抽奶系统, 热牛奶及热奶泡, 饮品设置: ≥42 中英德多语言			FRANKE、WMF、 SCHAERER
12 23	MET-BRE-0 37	滤水器(接驳 MET-BRE-036) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris M 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥660gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
A03 L3 SPA PANTRY A03 区 三层 SPA 备餐间									
PANTRY 备餐间									

12 24	SPA-PAN-0 01	单星盆柜连一个冷热水龙头 连垃圾桶柜连 洗手星盆柜连 感应龙头(星盆尺 寸:500X500X35 0 洗手星盆尺 寸: 300X250X250) , 皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器, 卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	2030*770	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

12 25	SPA-PAN-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
12 26	SPA-PAN-0 03	挂墙柜	2000*350	台	1	材质: 1>层板16ga不锈钢1.59mm,柜身18ga不锈钢1.27mm,门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢0.95mm 2>加强筋采用314ga不锈钢1.98mm			CUSTOM
12 27	SPA-PAN-0 04	开口工作柜	1760*770	台	1	材质: 1>台面14ga不锈钢1.98mm,层板16ga不锈钢1.59mm,柜身18ga不锈钢1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm			CUSTOM
12 28	SPA-PAN-0 05	挂墙柜	1760*350	台	1	材质: 1>层板16ga不锈钢1.59mm,柜身18ga不锈钢1.27mm,门外壳18ga不锈钢1.27mm,门内封20ga不锈钢0.95mm			CUSTOM

						2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			
12 29	SPA-PAN-0 06	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥ 20 升/时; 10. 内胆容量: ≥ 7.8 升; 11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT

12 30	SPA-PAN-0 07	滤水器(接驳 SPA-PAN-006) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥ 400 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
12 31	SPA-PAN-0 11	微波炉		台	1	电源: 220V 50Hz 单相 额定输入功率: $\geq 13.6A$ 2930W 烹调记忆: 30 份量按钮: x2/x3			PANASONIC、 MENUMASTER、 AMANA

12 32	SPA-PAN-0 12	台下式洗碗机 带反渗透	600*637*8 10mm	台	1	内置逆渗透，玻璃免擦拭 周转快速的餐厅、吧台以及酒店的柜台下面； 智能触摸屏设计：简单的单键式控制，无需语言，带过程指示功能； 自我故障诊断； 带污垢识别系统的四重过滤系统：保证水始终干净，不需要频繁换水； 变频洗涤系统，根据洗涤物不同自动调节洗涤四要素； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 卫生的水箱加热棒：光滑的表面，保证持续的温度，达到完美洗涤效果； 标配喷淋泵； 自我清洗和自动排水功能。 双层钢板设计； 内置洗涤剂 and 催干剂容器及分配器。 进水温度：Max 35℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥8.1kW/400V. 3.2kW/220V； 耗水量：2.2 升/筐 洗杯：22/32/48 筐/小时 洗碗：24/28/40 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

12 33	SPA-PAN-0 13	工作柜	1760*770	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 34	SPA-PAN-0 15	挂墙柜	1760*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 35	SPA-PAN-0 16	台式电磁炉		台	1	—3.5KW； —电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲； —每个炉头都有一套独立的“散热+三防+电路”系统，适用复杂的商用厨房环境； —材质：高档不锈钢加厚机身，经久耐用； —面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用； —开关：配套 9 档旋钮开关加电源指示灯，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确； —立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；			COOKTEK、 SCOOKER、 THERMAL PRO

12 36	SPA-PAN-0 17	高身储物柜(带 锁)	1300*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 37	SPA-PAN-0 18	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	2	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
A03 L4 POOL BAR & PANTRY A03 区 三层 泳池吧及备餐厨房									
PANTRY KITCHEN 备餐厨房									
12 38	POL-KIT-0 01	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫 苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料, 插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇。			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

						耗能低，无异味，无辐射			
12 39	POL-KIT-0 02	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1100*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
12 40	POL-KIT-0 03	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放10把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman

12 41	POL-KIT-0 04	可调节式双层 挂墙层架	1200*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
12 42	POL-KIT-0 05	单星盆柜连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:450X450X35 0)	2065*770* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
12 43	POL-KIT-0 06	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

12 44	POL-KIT-0 07	榨果汁机		台	1	转速：3000 rpm - 产量：最高 160 公升/小时 - 电压：230V/50/1 千瓦 - 尺寸：260x565X630(高)毫米 - 入料口径：79mm - 不锈钢过滤器和切割刀盘 - 喷嘴配备两种尺寸黑色防溅喷嘴。 - 自动排渣，具有两种排渣系统：一个 7.2L 半透明残渣桶，一个残渣连续排放料斗			ROBOT COUPE、 SANTOS、Dito Electrolux
12 45	POL-KIT-0 11	榨橙汁机	350*200*3 00H(mm)	台	1	电压：230V/50Hz 功率：≥130W 重量：≥5kg 材质：铝合金底座，聚酯榨汁桶 用途：酒店，宾馆，西餐厅 转速：1500 RPM (50 Hz) - 1800 RPM (60 Hz)			SANTOS、ROBOT COUPE、SAMMIC
12 46	POL-KIT-0 12	华夫炉		台	1	- 电源：3.2 KW/ 230 V； - 工作温度：0 - 300° C； - 华夫尺寸：100*180*26 mm			Roller Grill、 NEUMAERKER、N/A SPEC
12 47	POL-KIT-0 13	可调节式双层 挂墙层架	2535*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

12 48	POL-KIT-0 14	电力蒸烤箱, 左门铰	867x775x8 08	台	1	容量: ≥6 层 GN1/1 触屏控制 内置锅炉 左开门 电功率: ≥11.8kW 380-415V 3N ph 50/60Hz			MKN、 CONVOTHERM(德 国)、ELECTROLUX
12 49	POL-KIT-0 15	平台低温雪柜 2 组 4 抽屉(带 分组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	-双组 2xGN2/1 抽屉带嵌入式锁-活动式整套 Compex 抽屉路轨-适 放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更 换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热 丝-采用环保冷媒(R-404a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数 据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需 冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态- 可承受 43℃环境温度-温度: -19℃~-22℃-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆 角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
12 50	POL-KIT-0 16	食物保温灯		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)

12 51	POL-KIT-0 17	双通平台高温 雪柜 2 组 2 门 (带分组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
12 52	POL-KIT-0 23	家用嵌入式电 磁炉连下排风 系统		台	1	可同时加热区域：4 块 颜色：黑色 面板材质：微晶玻璃			Siemens、MIELE、 BOSCH
12 53	POL-KIT-0 24	双层天花吊架 带 LED 照明灯， 带 4 个插座面 板	1660*450	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 54	POL-KIT-0 26	单星盆柜连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:450X450X35 0)	1000*700* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			
12 55	POL-KIT-0 27	工作柜	430*850*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 56	POL-KIT-0 31	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

12 57	POL-KIT-0 32	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
12 58	POL-KIT-0 33	单星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	600*450*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
12 59	POL-KIT-0 35	洗地龙头连出 水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表 面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属 连接件、耐温 85 度 , 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把 喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

12 60	POL-KIT-0 36	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
12 61	POL-KIT-0 37	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

12 62	POL-KIT-0 41	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1100*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
12 63	POL-KIT-0 42	高身储物柜(带 锁)	900*600	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 64	POL-KIT-0 43	洁碟台连 1 组 杯筐插架	1000*760* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>杯框架采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM

12 65	POL-KIT-0 44	插筐式挂墙筐架	1000*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
12 66	POL-KIT-0 46	揭盖式洗碗机 (通过 71 度试 纸测试)	635*750*2 175mm	台	1	Energy 系列(加强型废水+废气),免排风罩 智能触控显示屏设计,带有颜色识别的开始按钮; 独有人提工程学手柄和机罩设计; 辅助强化、节能、安静、快速程序,更加人性化和友好化; 双层钢板设计,保温降噪; 一次深拉成型的整体水缸,配备卫生加热元件,避免水沟沉积; 椭圆形喷臂设计,洗涤覆盖面积广; 变频技术系统,灵活根据不同洗涤物调节水压; 多重过滤系统及污浊度传感系统,净化水质,保证清洗效果; 配置喷淋泵、排水泵; 浸泡洗涤程序,节省人工预洗时间; 自我清洁及自动除垢程序; 故障代码,提升维修效率,节约维修成本。 物联网功能,远程监控和调整设备参数; 标配洗涤剂传感器,催干剂分配器,剂量更精确; 标配基础型废水热回收系统,节省能源。 进水温度: Max 20℃ 进水压力: 1.5~6.0 bar 接电总负荷: ≥14.7kW/400V			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

						耗水量: 2.2 升/筐 45/32/22 筐/小时			

12 67	POL-KIT-0 47	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
12 68	POL-KIT-0 51	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1座台式单孔双温高压花洒,低铅铜铸造本体,表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管,与底座采用直插式安装方式,安装简单方便。 4 安装开孔尺寸32mm,与软管接口为G1/2内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀,耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
12 69	POL-KIT-0 52	单星污碟台连 冲水槽(星盆尺 寸:450X450X40 0)	1255*760* 850	台	1	材质: 1>台面板用14ga不锈钢1.98mm,星盆斗14ga不锈钢1.98mm 2>支脚采用16ga(1.59mm)41.3*41.3mm不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用14ga不锈钢1.98mm 5>横档采用16ga(1.59mm)25*25mm不锈钢方管,无前横档			CUSTOM

12 70	POL-KIT-0 54	单面杯框吊架	750*350	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
POOL BAR 泳池吧									
12 71	POL-BAR-0 02	收银工作抽屉 台柜, 颜色同 平台雪柜	1120*700	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm, 框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm, 配滑动导轨 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 72	POL-BAR-0 04	台下式制冰机 38KG (圆形冰, 冰块直径 30mm), 带冰 铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: $\geq 357W$ 3、尺寸: 550*550*800mm 4、制冷剂: R404A 5、24 小时产冰量 $\geq 450KG$ 6、八角圆冰 7、食品级制冰机 8、专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
12 73	POL-BAR-0 05	滤水器(接驳 POL-BAR-004) 带压力表		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: $\geq 2.5gpm$			EVERPURE、 Culligan、3M

						处理水量:≥15000gallons			
12 74	POL-BAR-0 06	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组) 带分组锁- 颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰 数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 75	POL-BAR-0 07	半自动双头咖 啡机(颜色样式 待定)-定制外 壳 定制 logo		台	1	咖啡锅炉:≥1.7 L, 600 W (x2) 预热锅炉:≥3.3L, 1000 W 蒸汽锅炉:≥7.4 L, 3,500 W 实现了对预浸泡流量的细微控制, 为咖啡师 提供专业级萃取方案。 每个冲煮头都配备了专属的咖啡锅炉, 并且独立配备了专属的蒸 汽锅炉, 这样的设计确保了两者能够同时维持最佳的温度稳定性, 和充足的蒸汽量, 互不干扰。			SLAYER、SYNESSO、 KEES

12 76	POL-BAR-0 11	磨豆机		台	2	功率(W): ≥ 700 豆 箱(kg): ≥ 1.8 机 重(kg): ≥ 17.6 刀 盘(mm):80(平刀) 刀盘材质:特种钢 转 速: ≥ 1400 转/秒 产 能:6-7g 秒产			MAZZER、 Mahlkönig、 MYTHOS
12 77	POL-BAR-0 12	滤水器(接驳 POL-BAR-007) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥ 400 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
12 78	POL-BAR-0 13	滤水器(接驳 POL-BAR-031) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥ 400 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
12 79	POL-BAR-0 14	饮用水滤水器 连龙头(接驳 POL-BAR-015) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟			EVERPURE、 Culligan、3M

						灯管功率：≥14W 灯管寿命≥9000 小时			
12 80	POL-BAR-0 15	调酒台连储冰 槽和小星盆和 酒架及 5GN 1/9 调料架连 滴水盘连垃圾 桶连洗杯器连 切板连低温冰 箱，颜色同平 台雪柜	1380x700x 800Hmm	台	1	-鸡尾酒调酒台（不制冷）-四抽屉高温雪柜+1~+4° 采用耐用高效 节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) ， 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 81	POL-BAR-0 16	工作柜连垃圾 桶柜，颜色同 平台雪柜	515*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

12 82	POL-BAR-0 17	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机 组) 带分组锁- 颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计, 无腿-数字控制面板, 操作方便, 清晰 数字显示故障、性能, 安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率: ≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角,			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 83	POL-BAR-0 18	开放厨房星盆 龙头(带触控 出水), 颜色待 定		套	1	龙头材质: 铜 阀芯材质: 陶瓷阀芯 控制方式: 双柄双控 颜色: 磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪
12 84	POL-BAR-0 21	榨果汁机		台	1	转速: 3000 rpm - 产量: 最高 160 公升/小时 - 电压: 230V/50/1 千瓦 - 尺寸: 260x565X630(高)毫米 - 入料口径: 79mm -不锈钢过滤器和切割刀盘 -喷嘴配备两种尺寸黑色防溅喷嘴。 -自动排渣, 具有两种排渣系统: 一个 7.2L 半透明残渣桶, 一个 残渣连续排放料斗			ROBOT COUPE、 SANTOS、Dito Electrolux

12 85	POL-BAR-0 22	静音式酒吧搅拌机		台	1	电源：220-240V，50-60Hz，3.2A 1.6 匹峰值马力* 马达 0.95 L (32 oz) 不锈钢搅拌杯 杯盖和杯垫传感器 可拆卸加料口盖 三重密封顶盖 高速，低速和点动三种控制，简单易操作 耐用金属联轴器 Wave~Action® 搅拌系统 Sure Grip™ 支撑脚 人体工程学手柄 控制面板挡水条 密封开关			HAMILTON、 VITA-MIX、 BLENDTEC
12 86	POL-BAR-0 23	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机组) 带分组锁- 颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰 数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃ 环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

12 87	POL-BAR-0 24	开口风幕柜, 可见面颜色待 定, 由内装包 饰	1200x700x 2000Hmm	台	1	-+8~+12 度-配感应玻璃门-内外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐 用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采 用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 88	POL-BAR-0 26	榨橙汁机	350*200*3 00H(mm)	台	1	电压: 230V/50Hz 功率: ≥130W 重量: ≥5kg 材质: 铝合金底座, 聚酯榨汁桶 用途: 酒店, 宾馆, 西餐厅 转速: 1500 RPM (50 Hz) - 1800 RPM (60 Hz)			SANTOS、ROBOT COUPE、SAMMIC
12 89	POL-BAR-0 31	台下式即热开 水器连高位龙 头配件带滤水 配件带冰水-颜 色款式待定, 由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每 小时≥175 杯.			ZIP、BLUPURA、 Gessi

12 90	POL-BAR-0 32	嵌入式手冲咖啡台连（1个嵌入式洗杯器+3个手冲咖啡壶+3个陷入式电子秤+垃圾投递口）	600*400	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
12 91	POL-BAR-0 33	台下散热工作柜连垃圾桶柜连咖啡渣敲柄抽屉，颜色同平台雪柜	1155*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
POOL SERVICE STATION 泳池服务站									
12 92	POL-SER-0 02	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	3	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每			ZIP、BLUPURA、 Gessi

						小时≥175 杯.			
12 93	POL-SER-0 04	滤水器(接驳 POL-SER-002) 带压力表		套	3	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
12 94	POL-SER-0 05	饮料高身玻璃 门展示柜(带 离子保鲜装 置), 上玻璃 门下不锈钢抽 屉柜, 颜色待 定	600x600x2 350Hmm	台	1	+1~+4 度-配单扇玻璃门下双抽屉-外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
12 95	POL-SER-0 07	甩干机		台	2	功率等级: ≥230 伏, 50 赫兹/60 赫兹 重量: ≥25 公斤 构造: 304 系列不锈钢及耐用塑料 转速: ≥2850 转/分 电机: ≥1/3 马力			SUITMATE、 SWIMMASTER、 EXCELLANCE
A03 L2-L6 HOUSE KEEPING A03 区 2-6 层 楼层服务间									

DIRTY LINEN SORTING ROOM 脏布草收集间(奇数层)									
12 96	HOS-DLS-0 01	布草车	915*610	台	6	材质： 1>车身采用 18ga 不锈钢 1.27mm 2>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>支撑采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 4>采用四个 4 寸万向轮，对角带刹车 5>四角配橡胶防撞垫			CUSTOM
12 97	HOS-DLS-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	2	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
CLEAN LINEN ROOM 干净布草间(奇数层)									

12 98	HOS-LIN-0 01	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	4	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
12 99	HOS-LIN-0 02	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	4	• 波峰值: ≥254 纳米 • 寿命: ≥8000 小时 • 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
13 00	HOS-LIN-0 03	挂衣车	1200*460	台	6	材质: 1>框架采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 3>挂钩采用 8mm 圆管弯制 4>采用四个 4 寸万向轮, 对角带刹车			CUSTOM
13 01	HOS-LIN-0 04	高身储物柜(带 锁)	1350*600	台	18	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

13 02	HOS-LIN-0 05	不锈钢地漏连 盖	150*150	套	2	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 03	HOS-LIN-0 06	布草车	1200*610	台	2	材质: 1>车身采用 18ga 不锈钢 1.27mm 2>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>支撑采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 4>采用四个 4 寸万向轮,对角带刹车 5>四角配橡胶防撞垫			CUSTOM
WORK ROOM 工作间(奇数层)									

13 04	HOS-WOR-0 01	双星盆柜连两个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星盆尺 寸:500X500X350 洗手星盆尺寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液分配器,卫生 纸抽取盒由酒店方提供)	2100*700* 850	台	2	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

13 05	HOS-WOR-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	2	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 06	HOS-WOR-0 03	可调节式双层 挂墙层架	1650*350	台	2	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 07	HOS-WOR-0 05	开口工作柜	1190*700* 850	台	2	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 08	HOS-WOR-0 06	可调节式双层 挂墙层架	1190*350	台	2	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

13 09	HOS-WOR-0 07	滤水器(接驳 HOS-WOR-011) 带压力表		套	2	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 2.5 gpm 处理水量: ≥ 15000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
13 10	HOS-WOR-0 11	台下式制冰机 56KG		台	2	1、电压: 220V 2、功率: ≥ 294 W 3、尺寸: 660*710*980mm 4、制冷剂: R404A 5、24 小时产冰量 ≥ 60 KG 6、方块冰 7、食品级制冰机 8、易操作的互动式面板, 8 或 16 小时制冰预约 9、专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
13 11	HOS-WOR-0 12	开口工作柜连 1 组杯框插槽 架	1015*600* 850	台	2	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 12	HOS-WOR-0 13	可调节式双层 挂墙层架	1015*350	台	2	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

13 13	HOS-WOR-0 14	高身储物柜(带 锁)	1200*600	台	2	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
SANITIZE ROOM 洗消间(奇数层)									
13 14	HOS-SAN-0 01	双星盆柜连两 个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星 盆尺 寸:500X500X35 0 洗手星盆尺 寸: 300X250X250) , 皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器, 卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	2085*700* 850	台	2	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

13 15	HOS-SAN-0 02	可调节式双层 挂墙层架	2435*350	台	2	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 16	HOS-SAN-0 04	可调节式双层 挂墙层架	1275*350	台	2	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 17	HOS-SAN-0 05	台下式洗碗机	600*637*8 20mm	台	2	简单清晰的控制面板； 单按钮操作，彩色编码显示水箱和锅炉的温度； 错误管理系统； 三重过滤系统，确保水箱水清洁度； 自清洗功能； 双层结构机体和门，保温降噪； 卫生深拉水箱水箱和卫生加热棒； 内置排水泵和冲洗增压泵； 内置分配器（可选配）。 接电总负荷：≥7.8kW/400V；3.1kW/220V 洗涤量：30/20 筐/小时 耗水量：2.4 升/筐 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

13 18	HOS-SAN-0 06	工作柜	2550*700* 850	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 19	HOS-SAN-0 07	可调节式双层 挂墙层架	1275*350	台	2	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 20	HOS-SAN-0 08	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	2	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
13 21	HOS-SAN-0 11	工作柜连下二 层板	1500*740* 850	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
13 22	HOS-SAN-0 12	可调节式双层 挂墙层架	1850*350	台	2	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 23	HOS-SAN-0 13	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	2	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 24	HOS-SAN-0 14	高身消毒柜		台	2	消毒温度(° C): ≥上 75、下 125 容量(L): 250、300 外箱材质: 不锈钢 操作方式: 触控			CANBO、KANGDA、 MIDEA

DIRTY LINEN SORTING ROOM 脏布草收集间(偶数层)									
13 25	HOS-DLR-0 01	布草车	915*610	台	9	材质： 1>车身采用 18ga 不锈钢 1.27mm 2>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>支撑采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 4>采用四个 4 寸万向轮，对角带刹车 5>四角配橡胶防撞垫			CUSTOM
13 26	HOS-DLR-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	3	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
JANITOR ROOM 清洁间(偶数层)									

13 27	HOS-JAN-0 01	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	3	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 28	HOS-JAN-0 02	拖把池(星盆尺寸:650X500X300)	735*605	台	3	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管,无前横档			CUSTOM
13 29	HOS-JAN-0 03	拖把架	L=800	台	3	材质: 1>整体框架和腿管采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>支撑架采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 3>支脚采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM
CLEAN LINEN ROOM 干净布草间(偶数层)									

13 30	HOS-LNN-0 01	可调节式四层 层架	1220*610* 1800	台	6	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
13 31	HOS-LNN-0 02	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	6	• 波峰值: ≥254 纳米 • 寿命: ≥8000 小时 • 管径: 25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
13 32	HOS-LNN-0 03	挂衣车	1200*460	台	9	材质: 1>框架采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 3>挂钩采用 8mm 圆管弯制 4>采用四个 4 寸万向轮, 对角带刹车			CUSTOM
13 33	HOS-LNN-0 04	高身储物柜(带 锁)	1350*600	台	24	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

13 34	HOS-LNN-0 05	不锈钢地漏连 盖	150*150	套	3	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 35	HOS-LNN-0 06	布草车	1200*610	台	3	材质: 1>车身采用18ga不锈钢1.27mm 2>层板采用16ga不锈钢1.59mm 3>支撑采用16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 4>采用四个4寸万向轮,对角带刹车 5>四角配橡胶防撞垫			CUSTOM
WORK ROOM 工作间(偶数层)									

13 36	HOS-WKR-0 01	双星盆柜连两个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星盆尺 寸:500X500X350 洗手星盆尺 寸: 300X250X250) , 皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液分配器, 卫生 纸抽取盒由酒店方提供)	2100*700* 850	台	3	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

13 37	HOS-WKR-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	3	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 38	HOS-WKR-0 03	可调节式双层 挂墙层架	1650*350	台	3	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 39	HOS-WKR-0 05	开口工作柜	1190*700* 850	台	3	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 40	HOS-WKR-0 06	可调节式双层 挂墙层架	1190*350	台	3	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

13 41	HOS-WKR-0 07	滤水器(接驳 HOS-WKR-011) 带压力表		套	3	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 2.5 gpm 处理水量: ≥ 15000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
13 42	HOS-WKR-0 11	台下式制冰机 56KG		台	3	1、电压: 220V 2、功率: ≥ 294 W 3、尺寸: 660*710*980mm 4、制 冷剂: R404A 5、24 小时产冰量 ≥ 60 KG 6、方块冰 7、食品级制冰 机 8、易操作的互动式面板, 8 或 16 小时制冰预约 9、专利的清洗 和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
13 43	HOS-WKR-0 12	开口工作柜连 1 组杯框插槽 架	1015*600* 850	台	3	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 44	HOS-WKR-0 13	可调节式双层 挂墙层架	1015*350	台	3	材质: 1>层板采用 16ga 1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

13 45	HOS-WKR-0 14	高身储物柜(带 锁)	1200*600	台	3	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
SANITIZE ROOM 洗消间(偶数层)									
13 46	HOS-SAR-0 01	双星盆柜连两 个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星 盆尺 寸:500X500X35 0 洗手星盆尺 寸: 300X250X250) , 皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器, 卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	2085*700* 850	台	3	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

13 47	HOS-SAR-0 02	可调节式双层 挂墙层架	2435*350	台	3	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 48	HOS-SAR-0 04	可调节式双层 挂墙层架	1275*350	台	3	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 49	HOS-SAR-0 05	台下式洗碗机	600*637*8 20mm	台	3	简单清晰的控制面板； 单按钮操作，彩色编码显示水箱和锅炉的温度； 错误管理系统； 三重过滤系统，确保水箱水清洁度； 自清洗功能； 双层结构机体和门，保温降噪； 卫生深拉水箱水箱和卫生加热棒； 内置排水泵和冲洗增压泵； 内置分配器（可选配）。 接电总负荷：≥7.8kW/400V；3.1kW/220V 洗涤量：30/20 筐/小时 耗水量：2.4 升/筐 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

13 50	HOS-SAR-0 06	工作柜	2550*700* 850	台	3	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 51	HOS-SAR-0 07	可调节式双层 挂墙层架	1275*350	台	3	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 52	HOS-SAR-0 08	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	3	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
13 53	HOS-SAR-0 11	工作柜连下二 层板	1500*740* 850	台	3	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
13 54	HOS-SAR-0 12	可调节式双层 挂墙层架	1850*350	台	3	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 55	HOS-SAR-0 13	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	3	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 56	HOS-SAR-0 14	高身消毒柜		台	3	消毒温度(° C): ≥上 75、下 125 容量(L): 250、300 外箱材质: 不锈钢 操作方式: 触控			CANBO、KANGDA、 MIDEA

A04 L1 ROAST DUCK ROOM A04 区 一层 烤鸭房									
ROAST DUCK ROOM 烤鸭展示厨房									
13 57	RDR-SHW-0 01	热柜-分体控制 器, 贴 ID 饰面	1060*550* 810	台	1	电压:220V 50Hz- 电量:≥1.4kW 柜内温度:常温~85C 趟门带锁 活动疏孔层板			YPT、POWER FLAME、 METAMUCIL
13 58	RDR-SHW-0 03	台下开口工作 柜, 颜色同平 台雪柜	660*660*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 59	RDR-SHW-0 04	单星盆柜(星盆 尺 寸:400X400X30 0)连垃圾桶柜, 颜色同平台雪 柜	1070*660* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

13 60	RDR-SHW-0 05	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门- 不锈钢颜色待 定	1549x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器——体嵌入抽屉式制冷机组， 无需现场维修，便于更换，可左置或右置-采用耐用高效节能的压 缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环 保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT，包括机组位百页-光滑隐 形门把手设计-机组位与门宽度相同-专为地台设计，无腿-数字控 制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-自动化 霜，无需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃ 环境温度			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
13 61	RDR-SHW-0 06	台下散热工作 柜，颜色同平 台雪柜	860*660*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 62	RDR-SHW-0 07	开放厨房星盆 龙头（带触控 出水），颜色待 定		套	1	龙头材质：铜 阀芯材质：陶瓷阀芯 控制方式：双柄双控 颜色：磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪
13 63	RDR-SHW-0 11	不锈钢一体台 面	(2260+510 0)*660	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

13 64	RDR-SHW-0 12	台下工作柜， 颜色同平台雪 柜	弧长： 1540*660* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 65	RDR-SHW-0 13	烧腊挂架连滴 油盘-颜色样式 待定	900*400	台	1	材质： 1>框架和腿管采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>接油盘采用 18ga 不锈钢 1.27mm 4>挂钩采用 8mm 圆管弯制而成			CUSTOM
13 66	RDR-SHW-0 14	热柜，颜色同 平台雪柜	Φ 600*810	台	1	电压:220V 50Hz- 电量:≥1.4kW 柜内温度:常温~85C 趟门带锁 活动疏孔层板			YPT、POWER FLAME、 METAMUCIL

13 67	RDR-SHW-0 15	果木烤鸭炉-外 饰面由精装负 责	2000*2000 *2100	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 68	RDR-SHW-0 16	油网烟罩带紫 外线净化器系 统加 HCL 射灯 (3000k 可调 光)-外包饰面 由装饰单位完 成	2000 x 1200 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造; • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤; • 变频节能控制技术,实现按需排风、补风,可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外; • 弥散新风口设计,低速舒适送风; • 无气流的集成送风系统,以增强油烟吸收和舒适性; • 紫外线除油系统(紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器)			HALTON、GAYLORD、 VIANEN

13 69	RDR-SHW-0 19	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE
13 70	RDR-SHW-0 20	烟罩控制箱	600 x 300 x 1820	套	1	根据风机启停信号，打开或关闭 UV 灯，如果遮光板/油网被移除，自动关闭紫外线灯，避免人身伤害。自动检测 UV 灯管状态，判断灯管是否正常工作，自动统计 UV 灯运行时间，根据设定的灯管寿命参数，提示用户更换灯管。			HALTON、GAYLORD、 VIANEN
13 71	RDR-SHW-0 22	热柜-分体控制器，贴 ID 饰面	1060*550* 810	台	1	电压:220V 50Hz- 电量:≥1.4kW 柜内温度:常温~85C 趟门带锁 活动疏孔层板			YPT、POWER FLAME、 METAMUCIL
SERVICE STATION 服务站									

13 72	RDR-SER-0 01	单星盆柜连一个冷热水龙头 连垃圾桶柜连 洗手星盆柜连 感应龙头(星盆 尺寸:500X500X35 0,洗手星盆尺寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器,卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	1565*740* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

13 73	RDR-SER-0 02	不锈钢地漏连 盖	150*150	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
13 74	RDR-SER-0 03	可调节式双层 挂墙层架	1965*350	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
13 75	RDR-SER-0 04	工作柜	1625*750* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm,门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

13 76	RDR-SER-0 05	高身红酒柜	645x635x1 770Hmm	台	1	-外不锈钢内镜钢-可选外黑色镀漆面-BS-完全拉出式木抽酒架-真空氟气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-明亮低能耗照明-可承受 32℃ 环境温度-温度可在+4℃至+22℃内调节, 适合储存红酒或白酒-容量:54 瓶(750ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
13 77	RDR-SER-0 06	吹鸭冰箱	1400x824x 1975Hmm	台	1	四电热膜玻璃门制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用耐用高效节能的压缩机组采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料强力风冷系统活性炭过滤器可清除柜内流通空气中产生异味的有机分子 CoolSmart 智能控制面板, 清晰显示温度、湿度自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受 43℃ 环境温度配 LED 灯带 (2700K) 温度: +1℃~+4℃相对湿度 : 45~65%双层挂鸭架设计, 配接油盆 4 只 145mm 高不锈钢可调柜脚			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
13 78	RDR-SER-0 07	冷热毛巾柜	422*340*2 80	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG 毛重:7.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR

13 79	RDR-SER-0 11	座台式开水器 连滴水盘	420*260*6 80	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 数码触控面板, 功能一键启动开关机, 操作方便易懂; 4. 3mm 钢化玻璃面板外观设计, 简约时尚, 优雅, 上档次; 机身过无指纹油, 清洁方便; 5. 智能温控, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座; 8. 快速烧水, 无需等待; 步进加热, 可连续使用热水; 9. 微电脑控制, 贴心周到; 智能预约开关机功能, 机器有记忆功能; 10. 每小时热水产水量: ≥ 60 升/时; 11. 内胆容量: ≥ 21 升; 12. 电压功率: $\geq 220V/3KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
13 80	RDR-SER-0 12	滤水器(接驳 RDR-SER-011) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥ 400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

13 81	RDR-SER-0 13	挂墙柜	1625*350	台	1	材质： 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
PDR 包房备餐间									
13 82	RDR-PDR-0 01	单星盆柜连一个冷热水龙头 连垃圾桶柜(星盆尺寸:400X400X350)	1380*600*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

13 83	RDR-PDR-0 05	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥ 20 升/时; 10. 内胆容量: ≥ 7.8 升; 11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
13 84	RDR-PDR-0 06	滤水器(接驳 RDR-PDR-005) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥ 400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

13 85	RDR-PDR-0 07	台下饮料冰箱	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色喷漆面-BS 真空氟气双层玻璃门，90度开启，自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
13 86	RDR-PDR-0 11	冷热毛巾柜	422*340*280	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG 毛重:7.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR
13 87	RDR-PDR-0 13	热柜	800*600*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
13 88	RDR-PDR-0 14	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)

		公司提供							
BAR 吧台									
13 89	RDR-BAR-0 02	调酒台连储冰 槽和小星盆和 酒架及 4GN 1/9 调料架连 滴水盘连垃圾 桶连洗杯器连 切板连低温冰 箱, 不锈钢颜 色待定	1500x700x 800Hmm	台	1	-鸡尾酒调酒台 (不制冷) -四抽屉低温雪柜 0~-18° C 采用耐用高 效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒 (R-134a) , 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
13 90	RDR-BAR-0 03	开放厨房星盆 龙头 (带触控 出水), 颜色待 定		套	1	龙头材质: 铜 阀芯材质: 陶瓷阀芯 控制方式: 双柄双控 颜色: 磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪

13 91	RDR-BAR-0 04	饮用水滤水器 连龙头(接驳 RDR-BAR-002) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M

13 92	RDR-BAR-0 06	台下式洗碗机 带反渗透	600*637*8 10mm	台	1	内置逆渗透，玻璃免擦拭 周转快速的餐厅、吧台以及酒店的柜台下面； 智能触摸屏设计：简单的单键式控制，无需语言，带过程指示功能； 自我故障诊断； 带污垢识别系统的四重过滤系统：保证水始终干净，不需要频繁换水； 变频洗涤系统，根据洗涤物不同自动调节洗涤四要素； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 卫生的水箱加热棒：光滑的表面，保证持续的温度，达到完美洗涤效果； 标配喷淋泵； 自我清洗和自动排水功能。 双层钢板设计； 内置洗涤剂 and 催干剂容器及分配器。 进水温度：Max 35℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥8.1kW/400V. 3.2kW/220V； 耗水量：2.2 升/筐 洗杯：22/32/48 筐/小时 洗碗：24/28/40 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

13 93	RDR-BAR-0 07	台下式制冰机 38KG（圆形冰， 冰块直径 30mm），带冰 铲盒		台	1	1、电压：220V 2、功率：≥357W 3、尺寸：550*550*800mm 4、制 冷剂：R404A 5、24 小时产冰量≥450KG 6、八角圆冰 7、食品级制 冰机 8、专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
13 94	RDR-BAR-0 11	滤水器(接驳 RDR-BAR-007) 带压力表		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥2.5gpm 处理水量: ≥15000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
13 95	RDR-BAR-0 12	FOH 平台高温 雪柜 2 组 2 门 （分体压缩机 组）带分门锁- 颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门 把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰 数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承 受 43℃ 环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网- 功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

13 96	RDR-BAR-0 13	收银工作抽屉 台柜, 颜色同 平台雪柜	560*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm, 框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm, 配滑动导轨 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
13 97	RDR-BAR-0 15	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定, 由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯.			ZIP、BLUPURA、 Gessi
13 98	RDR-BAR-0 16	滤水器(接驳 RDR-BAR-015) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

1399	RDR-BAR-017	台下散热工作柜连垃圾桶柜，颜色同平台雪柜	595*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
A04 L2 CHINESE KITCHEN A04 区 二层 中餐厨房									
CHN CHI.&FER. 中餐厨房高低温冷库									
1400	CHN-CHI-001	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	2100*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

14 01	CHN-CHI-0 02	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1000*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 02	CHN-CHI-0 03	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1200*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

14 03	CHN-CHI-0 04	不锈钢冷库板 内外 1.0 厚/顶 底内部圆角连 1 个平开原生 冷库门门 (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链)带 平衡窗, B1 防 火标准 B1 防火 等级且氧指数 大于等于 30%--不锈钢 封板需要收口 至吊顶(连暗埋 冷库控制箱, 控制箱由冷库 厂家提供)-冷 库门带不锈钢 防撞板	2370*2140 *2600	套	1	•物理性能: 冷库墙板密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 冷库地台密度: $\geq 40 \text{ kg / M3}$ 导热系数: $\leq 0.024\text{W/m}\cdot\text{K}$ 抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$ 粘结强度: $>0.100\text{Mpa}$ 抗弯承载能力: $\leq 8.80\text{mm}$ •冷库板的表面金属材料及厚度: 墙板和天花板: 圆角冷库, 双面 1.0mm 不锈钢板, 地台双面 0.5mm 镀锌板, 库板安装完毕, 加水泥砂浆贴防滑地砖 •保温材料: 厚度为 100mm 硬聚氨酯发泡料 •库门: (KASON 门配件 11256V00004C, 3 个门铰链), 尺寸 1900*840, 内/外 1.0mmSUS304#不锈钢板, 金属板间发泡 100mm 厚 聚氨酯甲酸作绝缘材料, 带自动闭门及锁死警报系统、不锈钢防 撞板、观察窗 •冷库板保温层必须符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能 分级》至少 B1 等级标准 •锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 •门边镶嵌 PVC 磁性密封条确保密封良好 •电子显示温度表及冷库 LED 三防灯等 •冷库温度: $-18^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\sim 5^{\circ}\text{C}$ •冷库进门区域底板需加固 •冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定, 冷库板垂直 面至少使用三组偏心钩/锁; 冷库板水平面至少使用两组偏心钩/			KOOT、DESMON、 KINGSWAY

						锁 •冷库板边缘预置橡胶密封垫 •电控箱采用知名品牌，具备功能: (1)电脑控制；(2)含指示灯，单位开关，温控，接触器配相序保护等配件；(3)内置冷库远程记录，可实时监控，输出，手机绑定后可远程短信报警（故障报警，异常报警等）；(4)具备 R485I 远程端口。			

14 04	CHN-CHI-0 05	高温冷库压缩 机组连蒸发器- 水冷		套	1	•压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比。 •压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便，专为酒店餐饮行业定制开发。 •优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减。 •国产品牌风扇电机。 •高效的 COP 性能表现，为经济节能的最优选择。 •装置系统比较简单，维修故障率比较小。 •噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境。 •包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性。 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 •铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 •国产品牌风扇电机。 •全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳。 •电气接线板正面安装，方便接线及维修，接线端子大大简化了接线。 •标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。			COPELAND、 BITZER、K-PRO、 FLEXCOLD

14 05	CHN-CHI-0 06	2/1 GN 车	590*670*1 700	台	1	不锈钢 304 材质 1.0 厚度， 适用于 2/1、1/1 份数盘使用，可承重 15KG 每层，最多可放 16 层。 前后带有安全锁，防止滑动掉落， 配备四个脚轮，其中两个带刹			JIWINS、CAMBRO、 METRO
14 06	CHN-CHI-0 07	高温冷库四层 层架	1220*610* 1800	台	3	立柱与横梁、承重部件内有钢芯注造, 颜色: 斑点灰, •聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真 菌及细菌的繁殖。 •能以 100mm 的增减量进行上下调节 •每层可承重量: 250kg, 整套承重: ≥1000kg. •可承受温度范围: -38℃~88℃环境使用,			JIWINS、CAMBRO、 METRO
POT WASH 洗锅间									
14 07	CHN-POT-0 01	洗地龙头连出 水喷头(需接冷 热水)		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表 面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属 连接件、耐温 85 度, 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把 喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S

14 08	CHN-POT-0 02	单星洗手星盆 连冷热水感应 龙头, 皂液分 配器, 卫生纸 抽取盒和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	450*550*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
14 09	CHN-POT-0 03	锅盘四层删格 层架	1700*600	台	2	材质: 1>层板台面采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 2>支腿采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管, 配有不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 10	CHN-POT-0 04	工作台	2035*750* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM

14 11	CHN-POT-0 05	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
14 12	CHN-POT-0 06	可调节式双层 删格挂墙层架	1315*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
14 13	CHN-POT-0 11	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	2500*450	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm， 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和 卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化 学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

14 14	CHN-POT-0 12	洗锅大三星盆 台连两个冷热 水龙头和活动 式垃圾收集篮 (星盆尺寸:两 个 550X600X400 星盆和一个 700X600X400 星盆)	2200*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
14 15	CHN-POT-0 13	可调节式双层 删格挂墙层架	1205*1010	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
14 16	CHN-POT-0 14	工作台	385*770	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
HOT KITCHEN 热厨房									

14 17	CHN-HOT-0 01	高身饮料柜	645x635x1 770Hmm	台	1	-外不锈钢内镜钢-可选外黑色镀漆面-BS-真空氩气双层玻璃门,90度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-暖光照明-可承受 32℃环境温度-温度: +4℃~+10℃-容量:210 瓶(330ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统-配六层不锈钢层孔板-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
14 18	CHN-HOT-0 02	高身红酒柜	645x635x1 770Hmm	台	1	-外不锈钢内镜钢-可选外黑色镀漆面-BS-完全拉出式木抽酒架-真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-明亮低能耗照明-可承受 32℃环境温度-温度可在+4℃至+22℃内调节, 适合储存红酒或白酒-容量:54 瓶(750ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
14 19	CHN-HOT-0 03	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

14 20	CHN-HOT-0 04	工作柜连 4 组 抽屉连洗手星 盆柜连感应龙 头(洗手星盆尺 寸: 300X250X250) , 皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器, 卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	2325*660* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm, 框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm, 配滑动导轨 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
14 21	CHN-HOT-0 05	不锈钢一体台 面	2325*660+ 1100*770	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 22	CHN-HOT-0 06	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1600*200	套	1	选用304优质不锈钢材质,沟体厚度2.0mm;排水沟盖板外围3.0mm,内部2.5mm。盖板25*2.5不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小1%,横向坡度5°; 3、配带304材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 23	CHN-HOT-0 07	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放10把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
14 24	CHN-HOT-0 11	平台玻璃门高 温雪柜 1组1 门(带分组锁)	1102x770x 850Hmm	台	1	-单门带嵌入式门锁-适放2/1GN容器——体嵌入抽屉式制冷机组,无需现场维修,便于更换,左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a)柜体75mm厚ODP为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚1.5mm-智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜,确保蒸发器工作在最佳状态-可承受43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						有 2 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚			
14 25	CHN-HOT-0 12	可调节式双层 挂墙层架	790*350	台	1	材质： 1>层板采用 16ga1.59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
14 26	CHN-HOT-0 13	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:400X400X350)	550*770*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

14 27	CHN-HOT-0 14	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 28	CHN-HOT-0 15	推入式雪柜带 分组锁)	1850x982x 2460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部,可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) ,柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板,可进行数据传送,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能 -自动化霜: 1℃ 以上吹风式, 1℃ 以下电热化霜-可承受 43℃ 环境温度 -柜内温度要求: +1℃~+4℃ -带 90mm 保温底板(嵌入式或坡道式)-功率: ≥1.54KW			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						220V/1/50Hz			
14 29	CHN-HOT-0 16	推入式雪柜带 分组锁)	1850x982x 2460Hmm	台	1	-内外不锈钢制造 -配锁-适放 1/1 及 2/1GN 盆推车 -制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-404a) , 柜体 90mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -强力风冷系统 -智能化控制面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣 报警及故障码显示功能 -电热管化霜-可承受 43℃环境温度 -柜内温度要求: -19℃~-22℃-带 90mm 保温底板 (嵌入式或坡道 式) -功率: ≥1.98KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

14 30	CHN-HOT-0 17	平台玻璃门高 温雪柜 2 组 2 门(带分组锁)_ 玻璃门	1765x770x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
14 31	CHN-HOT-0 22	双层天花吊架 带 LED 照明灯, 带 2 个插座面 板	1435*400	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 32	CHN-HOT-0 23	平台玻璃门高 温雪柜 2 组 2 门(带分组锁)_ 玻璃门	1765x770x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: $\geq 0.66\text{KW}$ 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			
14 33	CHN-HOT-0 24	双层天花吊架 带 LED 照明灯, 带 2 个插座面 板	1765*400	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 34	CHN-HOT-0 25	平台玻璃门高 温雪柜 2 组 2 门(带分组锁)_ 玻璃门	1765x770x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机 组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为 零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控 制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故 障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发 器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑 层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: $\geq 0.66\text{KW}$ 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

14 35	CHN-HOT-0 26	吊天花双通高温雪柜 3 组 3 门(带分组锁), 分体机组, 玻璃门	1345x500x 900Hmm	台	1	-外可见彩钢内镜钢-双层中空发热玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-暖光照明-可承受 32℃环境温度-温度 +4℃~+10℃-容量:96 瓶(330ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统-配有二层不锈钢冲孔板-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
14 36	CHN-HOT-0 27	吊天花双通高温雪柜 3 组 3 门(带分组锁), 分体机组, 玻璃门	1345x500x 900Hmm	台	1	-外可见彩钢内镜钢-双层中空发热玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-暖光照明-可承受 32℃环境温度-温度 +4℃~+10℃-容量:96 瓶(330ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统-配有二层不锈钢冲孔板-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
14 37	CHN-HOT-0 32	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:500X500X350)	1800*770* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

14 38	CHN-HOT-0 33	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 39	CHN-HOT-0 34	烟罩灭火系统 (高喷头)		套	1	- 预设计液剂,储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE

14 40	CHN-HOT-0 35	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1600*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 41	CHN-HOT-0 36	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

14 42	CHN-HOT-0 37	可移动高身储物柜(带锁)	1150*600	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用 4 个 5 寸万向轮移动, 对角轮带刹车 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 43	CHN-HOT-0 41	滤水器(接驳 CHN-HOT-042) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度 瞬间流量: ≥ 3.34 gpm 处理水量: ≥ 18000 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
14 44	CHN-HOT-0 42	制冰机连储冰箱 (容量: 230KG), 带冰铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥ 1029 W 3、尺寸: 760*870*1520mm 4、 制冷剂: R410A 5、24 小时产冰量 ≥ 214 KG 6、方块冰 7、食品级制冰机 8、圆弧设计便于清洗和保养, 拥有专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
14 45	CHN-HOT-0 43	滤水器(接驳 CHN-HOT-044) 带压力表		套	1	QC71 两头生饮水机座 两支 I20002 精密虑芯 20" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 进水温度 4-40 度			EVERPURE、 Culligan、3M

						瞬间流量: $\geq 3.34\text{gpm}$ 处理水量: $\geq 18000\text{gallons}$			
14 46	CHN-HOT-0 44	雪花冰机连储 冰箱（容量： 200KG），带冰 铲盒		台	1	1、电压：220V 2、功率： $\geq 886\text{W}$ 3、尺寸：560*870*1930mm 4、 制冷剂：R452A 5、24 小时产冰量 $\geq 165\text{KG}$ 6、雪花冰 7、高强度蒸 发盘轴承，经久耐用，易于维护			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
14 47	CHN-HOT-0 45	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1700*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和 卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化 学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 48	CHN-HOT-0 46	不锈钢一体台 面	7095*1120	台	1	材质: 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 49	CHN-HOT-0 47	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1800*350* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 50	CHN-HOT-0 51	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1765*350* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 51	CHN-HOT-0 52	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1765*350* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 52	CHN-HOT-0 53	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1765*350* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 53	CHN-HOT-0 54	食物保温灯		套	6	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)

						伸缩 787-1765mm			
14 54	CHN-HOT-0 55	双层天花吊架 带 LED 照明灯， 带 2 个插座面 板	1100*400	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 55	CHN-HOT-0 56	双通热柜，一 面抽屉柜，一 面推拉门柜	1600*1200 * (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>抽屉整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm，框架采用 14ga 不锈钢 1.98mm，配滑动导轨 5>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM

14 56	CHN-HOT-0 57	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1400*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 57	CHN-HOT-0 61	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	1300 x 1390 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造; • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤; • 变频节能控制技术,实现按需排风、补风,可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外; • 弥散新风口设计,低速舒适送风; • 无气流的集成送风系统,以增强油烟吸收和舒适性; • 紫外线除油系统(紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器)			HALTON、GAYLORD、 VIANEN

14 58	CHN-HOT-0 62	工作柜	1100*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 59	CHN-HOT-0 63	嵌入式双头电 磁炉		台	1	—3.5KW*2; 全不锈钢机身结构, 采用 SUS304, 1.0mm 钢板, 配四个金属脚(可拆) 基于 Microchip 嵌入式工控系统, 可靠性高, 还可以启动超温、电压过高、过低及缺相等多重保护功能 全数字电控技术, 能效高达 90%以上 采用 IGBT, 寿命长达 15000 小时, 每天工作 4 小时, 能用 10 年耐高温 8mm 微晶云母复合板, 承重 50kg, 且微晶板破损不易造成短路 电磁感应加热, 升温快, 500g 水 (室温 25° C), 1 分钟烧开。 故障原因中文显示, 更高效处理 九档无极旋钮磁控火力调节器, 阻力回馈清晰, 更适于盲操 有定时功能 建议选配外底面为 SUS430 材质的复合底汤锅, 底部最小直径为 120mm 安装柜体需要保持有效空气对流			COOKTEK、 SCOOKER、 THERMAL PRO

14 60	CHN-HOT-0 64	平台低温雪柜 2组4抽屉(带 分组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	-双组 2xGN2/1 抽屉带嵌入式锁-活动式整套 Compex 抽屉路轨-适 放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更 换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热 丝-采用环保冷媒(R-404a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料 -内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板, 可进行数 据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能-无需 冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸发器工作在最佳状态- 可承受 43℃环境温度-温度: -19℃~-22℃-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.88KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆 角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
14 61	CHN-HOT-0 65	吊天花蒸笼架, 带 2 个插座面 板	1765*450	台	1	材质: 1>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 62	CHN-HOT-0 66	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1765*330* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 63	CHN-HOT-0 67	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1115*350* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM

						2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
14 64	CHN-HOT-0 71	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:500X500X350)	1115*750* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
14 65	CHN-HOT-0 72	双层天花吊架带 LED 照明灯	1115*450	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 66	CHN-HOT-0 73	嵌入式食物保温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术, 保证保温温度均匀没有“低温点” 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AH L 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒, 保温功能与照明功能独立控制。一键开关, 启动 LED 照明功能; 旋钮开关, 控制保温功能。七个档位方便温度调节 灯的弧形外壳有两种颜色: 本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种 安装方式: 角支架和不可调节的管状支架, 带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)

14 67	CHN-HOT-0 74	双层天花吊架	1500*450	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 68	CHN-HOT-0 75	热柜	1500*750* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
14 69	CHN-HOT-0 76	嵌入式食物保温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术, 保证保温温度均匀没有“低温点” 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AHL 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒, 保温功能与照明功能独立控制。一键开关, 启动 LED 照明功能; 旋钮开关, 控制保温功能。七个档位方便温度调节 灯的弧形外壳有两种颜色: 本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式: 角支架和不可调节的管状支架, 带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
14 70	CHN-HOT-0 77	双层天花吊架	1500*450	台	1	材质: 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管			CUSTOM

						3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
14 71	CHN-HOT-0 81	热柜	1500*750* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
14 72	CHN-HOT-0 82	双层天花吊架 带 LED 照明灯	1765*450	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 73	CHN-HOT-0 83	不锈钢一体台 面	8995*1000	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 74	CHN-HOT-0 84	平台玻璃门高 温雪柜 2 组 2 门(带分组锁)_ 玻璃门	1765x770x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
14 75	CHN-HOT-0 85	工作柜	1100*600* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 76	CHN-HOT-0 86	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	1300 x 1390 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造； • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤； • 变频节能控制技术，实现按需排风、补风，可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外； • 弥散新风口设计，低速舒适送风； • 无气流的集成送风系统，以增强油烟吸收和舒适性； • 紫外线除油系统（紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器）			HALTON、GAYLORD、 VIANEN
14 77	CHN-HOT-0 87	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1000*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5° ； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

14 78	CHN-HOT-0 91	嵌入式双头电 磁炉		台	1	—3.5KW*2; 全不锈钢机身结构，采用 SUS304，1.0mm 钢板，配四个金属脚(可拆) 基于 Microchip 嵌入式工控系统，可靠性高，还可以启动超温、电压过高、过低及缺相等多重保护功能 全数字电控技术，能效高达 90%以上 采用 IGBT，寿命长达 15000 小时，每天工作 4 小时，能用 10 年耐高温 8mm 微晶云母复合板，承重 50kg，且微晶板破损不易造成短路 电磁感应加热，升温快，500g 水（室温 25° C），1 分钟烧开。 故障原因中文显示，更高效处理 九档无极旋钮磁控火力调节器，阻力回馈清晰，更适于盲操 有定时功能 建议选配外底面为 SUS430 材质的复合底汤锅，底部最小直径为 120mm 安装柜体需要保持有效空气对流			COOKTEK、 SCOOKER、 THERMAL PRO
14 79	CHN-HOT-0 92	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1765*330* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 80	CHN-HOT-0 93	打荷台开口工 作柜连下二层 板	1500*350* (700+150)	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 81	CHN-HOT-0 94	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	500*355	套	3	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

14 82	CHN-HOT-0 95	不锈钢排水大 地漏连不锈钢 盖板	355*355	套	2	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采用整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
14 83	CHN-HOT-0 96	燃气单头矮汤 炉-双圈	600*760*5 00	台	2	热负荷 :24kW 燃气额定压力:2.0kPa 规格 : 热负荷 :24kW 燃气额定压力:2.0kPa 规格 : 背高 200mmH; Φ 13-1/2"+ Φ 7"强力炉头; 热电偶熄火保护; 入气口: DN25			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

14 84	CHN-HOT-0 97	燃气三门蒸柜	900*880*1 900	台	2	规格 : 额定电压 :220V~ 额定频率 :50Hz 额定输入功率:≥ 25W 热负荷 :≥ 42kW 燃气额定压力:≥ 2.0kPa 规格 : 炉头:内燃式环保炉头 点火步骤:一按式设计;两组燃气开关,3段火力调节 熄火保护:实时熄火保护设计;超温保护设计,自动熄火 一氧化碳排放量:<0.01% 运作噪音(无钎):<65dB(A)			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
14 85	CHN-HOT-1 00	设备底座连 1/1 GN 插槽架 (放置 CHN-HOT-103)	860*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98,mm,层板 16ga 不锈钢 1.59mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
14 86	CHN-HOT-1 01	单冷挂锅龙头		套	1	1 墙式安装,单孔单温底座,表面镀铬工艺处理。 压缩式阀芯,结构简单故障率小使用寿命久,一字形合金手柄 2 双叠加管设计可左右摇摆调节工作半径,前端设计有旋钮开关,操作方便。			T&S、CHG、L&Q

						3 开孔尺寸为Φ25mm 进水接口 为 G1/2 外螺纹。			
14 87	CHN-HOT-1 02	隔热板	100*865	台	1	材质: 1>整体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM
14 88	CHN-HOT-1 03	电力万能蒸烤 箱 10 盘 1/1GN	867x775x1 058	台	1	容量: 10 层 GN1/1 触屏控制 内置锅炉 电功率: ≥20.3kW 380-415V 3N ph 50/60Hz			RATIONAL、 CONVOTHERM(德 国)、ELECTROLUX
14 89	CHN-HOT-1 04	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	300*1220* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 90	CHN-HOT-1 05	燃气单头炒炉 连单尾撑，连 锅枕，罩厘架， 冻水盆	1200*1250 *810	台	1	规格： 额定电压：220V-240V~ 额定频率：50/60Hz 额定输入功率： $\geq 130W$ 热负荷： $\geq 48kW$ 燃气额定压力： $\geq 2.0kPa$ 规格： 风机：无刷风机 $\Phi 5''$ 背出单龙头；单尾； 内向式环保预混炉头； 一按式电子点火，联动独立风机； 实时熄火保护设计； 一氧化碳(废气)排放 $<0.01\%$ ； 噪音 $<70dB(A)$ ； 节能 $>25\%$ 耗气量； 镗围有照镜，粤式生铁圈；			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

14 91	CHN-HOT-1 06	燃气双头炒炉 连双尾撑，连 锅枕，罩厘架， 冻水盆	2200*1250 *810	台	1	规格： 额定电压：220V-240V~ 额定频率：50/60Hz 额定输入功率： $\geq 130\text{W} \times 2 = 260\text{W}$ 热负荷： $\geq 48\text{kW} \times 2 = 96\text{kW}$ 燃气额定压力： $\geq 2.0\text{kPa}$ 规格： 风机：无刷风机 x2 规格：背出双龙头，双尾； 5" Φ 内向式环保预混炉头 x2； 一按式电子点火，联动独立风机； 实时熄火保护设计； 一氧化碳(废气)排放 $<0.01\%$ ； 噪音 $<70\text{dB(A)}$ ； 节能 $>25\%$ 耗气量； 镀围有照镜，粤式生铁圈；			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE

14 92	CHN-HOT-1 07	燃气双头炒炉 连双尾撑, 连 锅枕, 罩厘架, 冻水盆	2200*1250 *810	台	1	规格 : 额定电压 :220V-240V~ 额定频率 :50/60Hz 额定输入功率:≥ 130Wx2=260W 热负荷 :≥ 48kWx2=96kW 燃气额定压力:≥ 2.0kPa 规格 : 风机:无刷风机 x2 规格:背出双龙头, 双尾; 5" Φ 内向式环保预混炉头 x2; 一按式电子点火, 联动独立风机; 实时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 镀围有照镜, 粤式生铁圈;			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
14 93	CHN-HOT-1 11	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	500*920*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 94	CHN-HOT-1 12	燃气单头蒸炉， 带活动肠粉格 和七星板	1500*1050 *810	台	1	规格： 额定电压：220V~ 额定频率：50/60Hz 额定输入功率： ≥ 25 W 热负荷： ≥ 56 kW 燃气额定压力： ≥ 2.0 kPa 规格： 背出单龙头 背高：360mm 炉头：内燃式环保炉头 点火步骤：一按式设计；两组燃气开关，2 段火力调节 熄火保护：实时熄火保护设计；超温保护设计，自动熄火 一氧化碳排放量： $<0.01\%$ 运作噪音(无镀膜)： <65 dB(A)			POWER FLAME、 S. BAO、 FLAME-MATE
14 95	CHN-HOT-1 13	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	300*1220* 850	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

14 96	CHN-HOT-1 14	不锈钢补台	600*260*8 50	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
14 97	CHN-HOT-1 15	阶梯形燃气 6 头煲仔炉	900*1050* 810+360	台	1	规格 热负荷 : $\geq 5kW \times 6 = 30kW$ 燃气额定压力: $\geq 2.0kPa$ 规格 : 背高 150mmH; $\phi 6"$ 文华炉头 x6; 熄火保护: 热电偶熄火保护; 入气口: DN25			POWER FLAME、 YPT、S. BAO
14 98	CHN-HOT-1 16	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	3050/7600 /2500 x1450/150 0 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造; • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤; • 变频节能控制技术, 实现按需排风、补风, 可减少高达 65% 的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外; • 弥散新风口设计, 低速舒适送风; • 无气流的集成送风系统, 以增强油烟吸收和舒适性; • 紫外线除油系统 (紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测			HALTON、GAYLORD、 VIANEN

						器)			
14 99	CHN-HOT-1 17	电力双缸炸炉 连下开口柜 (2X12.5L)		台	1	全不锈钢机身结构 可调不锈钢脚，放置平稳 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面 控制面板、侧板、门板 SUS304#1.0mm，底板、后封板 SUS304#0.8mm 炸缸 (≥18L)，冷油区设计 放油阀设置自锁装置，防止误操作 带有 235℃超温安全装置,可手动复位 EGO 温控器，温度调节 60℃ ~ 190℃			SCOOKER、ECCF、 YPT、MKN
FISH PREP. 中餐理鱼间									

1500	CHN-FIS-001	洗地龙头连出水喷头		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架，开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀，持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度，耐压 300PSI 4 花洒式喷头，下压式手柄开关、多级调节出水量（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
1501	CHN-FIS-002	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行卫生和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

15 02	CHN-FIS-0 03	单星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	560*550*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
15 03	CHN-FIS-0 04	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1555*355	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
15 04	CHN-FIS-0 05	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒, 低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管, 与底座采用直插式安装方式, 安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm, 与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

15 05	CHN-FIS-0 06	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
15 06	CHN-FIS-0 07	单星理鱼台连 一个冷热水龙 头连排水槽和 喷水嘴及内嵌 尼龙板	2000*770* 850	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
15 07	CHN-FIS-0 11	海鲜鱼缸(2 组 压缩机)带制 冷控制箱	1580*750 1310*750 1350*750	台	1	材质: 1>缸体采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>控制箱采用 18ga 不锈钢 1.27mm 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
15 08	CHN-FIS-0 12	可调节式双层 删格挂墙层架	1200*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
CHINESE COLD ROOM 中餐冷菜间厨房									

15 09	CHN-COD-0 01	可调节式双层 挂墙层架带 LED 照明灯	1660*350	台	1	材质： 1>层架面用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>支撑杆采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
15 10	CHN-COD-0 02	工作柜连下二 层板	1205*770* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
15 11	CHN-COD-0 03	紫外线杀菌灯 带向尊互锁装 置		个	1	- 波峰值：≥254 纳米 - 寿命：≥8000 小时 - 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
15 12	CHN-COD-0 04	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
15 13	CHN-COD-0 05	双星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头和垃圾 桶(皂液分配器, 卫生纸抽取盒 由酒店方提供)	1100*550* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
15 14	CHN-COD-0 06	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

15 15	CHN-COD-0 07	高身高温雪柜 1组2门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
15 16	CHN-COD-0 11	刀具消毒柜		台	1	额定电压/频率:220V~ 50Hz 额定输入功率:≥15W 规格说明 :内置消毒杀菌紫外线(UV)灯;设有开门保险 时间设定 :电子控制 其他 :可放 10 把刀具			SOFINOR、EDLUND、 LEEGO、Sirman
15 17	CHN-COD-0 12	双星盆柜连两 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:450X450X35 0)	1875*760* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

15 18	CHN-COD-0 13	饮用水滤水器 连龙头(接驳 CHN-COD-012) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
15 19	CHN-COD-0 14	挂墙柜带 LED 照明灯	1365*350	台	1	材质: 1>层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>加强筋采用 314ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
15 20	CHN-COD-0 15	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
15 21	CHN-COD-0 16	不锈钢一体台 面	2970*770+ 2125*820+ 1875*760	台	1	材质： 1>整体台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
15 22	CHN-COD-0 17	玻璃出菜窗口- 上下移门带阻 尼，L=600mm	L=600	台	2	材质： 1>顶板、侧板、底板、底下板、侧封采用 16ga 不锈钢 1.59mm 2>玻璃移门 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
15 23	CHN-COD-0 21	工作柜连下二 层板	2125*820* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

15 24	CHN-COD-0 22	烧腊挂架连滴 油盘连 LED 灯	925*300	台	1	材质： 1>框架和腿管采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>接油盘采用 18ga 不锈钢 1.27mm 4>挂钩采用 8mm 圆管弯制而成			CUSTOM
15 25	CHN-COD-0 23	微波炉		台	1	电源：220V 50Hz 单相 额定输入功率：≥13.6A 2930W 烹调记忆：30 份量按钮：x2/x3			PANASONIC、 MENUMASTER、 AMANA
15 26	CHN-COD-0 24	平台高温雪柜 2 组 2 门(带分 组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	-双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态 -可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

15 27	CHN-COD-0 25	台秤连标签打印机		套	1	秤量：300KG 外部显示精度 1/3,000。准确计价、反应灵敏、待机时间长、直充两用、不锈钢秤盘、LCD 双显示、环保 ABS 材质、旋转秤脚具有找钱功能，并可累计 99 笔及可追溯 25 笔资料。多种计价单位:9、kg、台斤、100 公克、台两，可供选择使用。电力不足时有明确的双色 LED 充电指示灯号。			EXCELL、BIZERBA、 EAGLE、Mettler Toledo
15 28	CHN-COD-0 26	可调节式双层挂墙层架带 LED 照明灯	1205*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
15 29	CHN-COD-0 27	紫外线杀菌灯带向尊互锁装置		个	1	- 波峰值：≥254 纳米 - 寿命：≥8000 小时 - 管径：25mm			OUSSEPOI+向尊、 RENWOJIE、 BIOTAX
CHN DISH WASH 中餐洗碗间									
15 30	CHN-DIW-0 01	不锈钢翻板台	1500*350	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM

15 31	CHN-DIW-0 02	不锈钢排水沟 连不锈钢盖板	1500*200	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
15 32	CHN-DIW-0 03	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥30W 3、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管,灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料,插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开,通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低,无异味,无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY

1533	CHN-DIW-004	双星污碟台连一个冷热水龙头连杯框吊架连冲水槽(星盆尺寸:450X450X400)连洗手星盆,台面开垃圾槽	污碟台: (1980*100+2460*800)*850 杯框吊架: 1980*750	台	1	材质: 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档			CUSTOM
1534	CHN-DIW-006	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	(1795+1425)*350	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、UNIFLOW、ACO

15 35	CHN-DIW-0 07	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm，与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
15 36	CHN-DIW-0 11	排气罩	800*250	台	1	材质： 1>罩体采用 18ga 不锈钢 1.27mm			CUSTOM
15 37	CHN-DIW-0 12	90 度自动转角 台	790*790*9 00-1000mm	台	1	适用于酒店、工厂、学校、企事业单位员工食堂等场所 传送链条通过电机驱动，带动篮筐传送，提高洗涤效率 转弯角度：90 总功率：≥0.18kW 电源：380V 转角器自动将篮筐传入/传出洗碗机，降低了操作人员的劳动强度 灵活设计，可根据现场空间来定制尺寸			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

15 38	CHN-DIW-0 13	电力单缸洗碗机（通过 71 度试纸测试）	1800*800* 1420mm	台	1	设备机电要求: $\geq 52.7\text{kW}/400\text{V}$, 3/N/PE50Hz 洗涤量（高速）: 90/140/210（90/170/260）筐/小时 耗水量（高速）: 260（300）升/小时 进水温度: Max 60℃ 篮筐: 500*500mm 防水等级: IPX5 带预洗区, 洗臂 1/1; 单道润洗, 润洗臂 1/1; 主洗臂 5/4; 智能电子控制面板, 彩色编码一触式操作, 错误管理程序, 操作数据计数器和温度显示; 全覆盖过滤网板和泵入口过滤器, 确保水箱干净, 提高洗涤效果; 深拉水缸, 避免水沟沉积; 均衡压力洗涤臂设计, 且极易取放, 方便清洗。 180 度开门设计, 不存在卫生死角; 三种传送速度选择, 能根据餐具数量和清洁程度的不同来进行调整; 双层钢板设计; 全封闭式设计; 自动排水功能, 自我清洗系统; 具有快速排空和快速填充程序, 机器可快速准备好工作。			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国
15 39	CHN-DIW-0 14	插筐式挂墙筐架	1415*560	台	1	材质: 1>层板采用 16ga1. 59mm 不锈钢板制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1. 98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

15 40	CHN-DIW-0 15	洁碟台连 2 组 杯筐插架	1500*800* 850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>杯框架采用 16ga 不锈钢 1.59mm			CUSTOM
15 41	CHN-DIW-0 16	洗地龙头连出 水喷头(需接冷 热水)		套	1	1 304 不锈钢材质壳体及固定支架, 开放式外观、有效防止壳体表面被腐蚀, 持续保持整洁漂亮的产品外观。 2 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (蓝色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度, 耐压 300PSI 4 花洒式喷头, 下压式手柄开关、多级调节出水量 (配置一把喷头) 5 进水接口为标准 G1/2 外螺纹			L&Q、CHG、T&S
15 42	CHN-DIW-0 17	下拉式洗眼设 备		套	1	1 壁挂式安装, 304#不锈钢主体, ABS 材质喷头、手推开关, 工作方式为冲洗。 2 工作总高度 1440mm 左右, 在靠近易发生危险的 15 米范围内安装, 工作环境需要在 0° C 以上, 低于此温度需要做好管路防冻维护。 3 上水口螺纹 Rc1/2'' 内螺纹, 下水接口为 Rc1'' 内螺纹 工作压力 0.2-0.4Mpa, 流量≥11.4L/min			T&S、L&Q

15 43	CHN-DIW-0 21	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
15 44	CHN-DIW-0 22	单星洗手星盆 柜连冷热水感 应龙头,皂液 分配器,卫生 纸抽取盒和垃 圾桶(皂液分配 器,卫生纸抽 取盒由酒店方 提供)	600*500*8 50	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

15 45	CHN-DIW-0 23	高身双门消毒 柜(带锁) 1050 长	1150*510* 1890mm	台	2	1、设备材质:整机 304 拉丝不锈钢工艺,柜体容积 650L。 2、双旋钮自动控制系统,直观显示实时消毒过程和故障报警功能。 3、高温、中温、低温三种运行控制模式,运行模式可选可定。 4、四层置物架、热风高温消杀功能,720 度整柜无死角,双门柜体 独立空间消毒。 5、内置调节层板方通,304 不锈钢内架可调,方便现场操作。 6、半自动平衡调节装置,方便现场安装。 7、厂家可提供消毒柜多层斜流旋转均温装置相关技术专利文件。 8、功率:≥ 1850W			OUSSEPOI、 RENWOJIE、 BIOTAX
CHINESE PDR 中餐包房备餐间									
PDR 1 中餐包房备餐间 1									
15 46	CHN-PDR-0 02	滤水器(接驳 CHN-PDR-004) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接,管线 容量:≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
15 47	CHN-PDR-0 03	单星盆柜连一 个冷热水龙头 连垃圾桶柜(星 盆尺 寸:400X400X35 0)	775*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

15 48	CHN-PDR-0 04	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥ 20 升/时; 10. 内胆容量: ≥ 7.8 升; 11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT

15 49	CHN-PDR-0 05	热柜	900*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
15 50	CHN-PDR-0 07	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰 公司提供		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
15 51	CHN-PDR-0 11	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x (800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氟气双层玻璃门, 90度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
15 52	CHN-PDR-0 13	冷热毛巾柜	422*340*280	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR

						毛重:7.5KG			
1553	CHN-PDR-014	移动式 T 堂灼车连单头电陶炉连油烟处理机, 带自循环抽风系统, 带卡式炉, 带移动电源, 订制颜色		台	1	外观设计: 与餐厅的整体装修风格 (中式、西式、现代) 融为一体。 - 表面处理: 不锈钢拉丝、木饰面包边、定制 Logo 蚀刻或灯箱。 - 静音要求: 风机、轮子等部件的噪音需控制在 60 分贝以下, 以免影响客人交谈 大吸力风机, 自带净化功能, 可在室内净化烹饪所产生的油烟 自带 3 度知名品牌移动电源, 可持续不间断给电磁炉或者电陶炉操作一小时的供电时间, 摒弃瓦斯卡式炉带来的燃爆风险。			江苏名厨、YPT、SCOOKER
PDR 2 中餐包房备餐间 2									
1554	CHN-PDR-016	单星盆柜连一个冷热水龙头连垃圾桶柜 (星盆尺寸: 400X400X350)	465*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

15 55	CHN-PDR-0 21	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氩气双层玻璃门，90 度开启，自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水 盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
15 56	CHN-PDR-0 22	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无 指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚 度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用 安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键 启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设 定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用 壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥20 升/时; 10. 内胆容量: ≥7.8 升;			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT

						11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			
15 57	CHN-PDR-0 23	滤水器(接驳 CHN-PDR-022) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥ 400 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

15 58	CHN-PDR-0 25	热柜	800*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
15 59	CHN-PDR-0 26	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰 公司提供		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
15 60	CHN-PDR-0 27	冷热毛巾柜	422*340*2 80	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG 毛重:7.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR
PDR 3 中餐包房备餐间 3									

15 61	CHN-PDR-0 33	单星盆柜连一个冷热水龙头连垃圾桶柜(星盆尺寸:400X400X350)	1020*600*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
15 62	CHN-PDR-0 34	滤水器(接驳 CHN-PDR-035)带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

15 63	CHN-PDR-0 35	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥ 20 升/时; 10. 内胆容量: ≥ 7.8 升; 11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
15 64	CHN-PDR-0 36	冷热毛巾柜	422*340*2 80	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: $\geq 220V$, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR

						毛重:7.5KG			
15 65	CHN-PDR-0 37	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水 盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
15 66	CHN-PDR-0 42	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰 公司提供		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
15 67	CHN-PDR-0 43	热柜	800*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
PDR 4 中餐包房备餐间 4									

15 68	CHN-PDR-0 52	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥ 20 升/时; 10. 内胆容量: ≥ 7.8 升; 11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
15 69	CHN-PDR-0 54	单星盆柜连一个冷热水龙头连垃圾桶柜(星盆尺寸:400X400X35	845*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

		0)				3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			
15 70	CHN-PDR-0 55	滤水器(接驳 CHN-PDR-052) 带压力表		套	1	Claris 单头饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
15 71	CHN-PDR-0 56	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水 盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
15 72	CHN-PDR-0 57	冷热毛巾柜	422*340*2 80	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG 毛重:7.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR

15 73	CHN-PDR-0 62	热柜	800*600* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
15 74	CHN-PDR-0 63	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰公司 提供		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
15 75	CHN-PDR-0 64	移动式 T 堂灼 车连单头电陶 炉连油烟处理 机, 带自循环 抽风系统, 带 卡式炉, 带移 动电源, 订制 颜色		台	1	外观设计: 与餐厅的整体装修风格 (中式、西式、现代) 融为一体。 • 表面处理: 不锈钢拉丝、木饰面包边、定制 Logo 蚀刻或灯箱。 • 静音要求: 风机、轮子等部件的噪音需控制在 60 分贝以下, 以免影响客人交谈 大吸力风机, 自带净化功能, 可在室内净化烹饪所产生的油烟 自带 3 度知名品牌移动电源, 可持续不间断给电磁炉或者电陶炉 操作一小时的供电时间, 摒弃瓦斯卡式炉带来的燃爆风险。			江苏名厨、YPT、 SCOOKER
PDR 5 中餐包房备餐间 5									

15 76	CHN-PDR-0 73	单星盆柜连一个冷热水龙头 连垃圾桶柜(星盆尺寸:400X400X350)	465*600*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
15 77	CHN-PDR-0 74	滤水器(接驳 CHN-PDR-052) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

15 78	CHN-PDR-0 75	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥ 20 升/时; 10. 内胆容量: ≥ 7.8 升; 11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT
15 79	CHN-PDR-0 76	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x (800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶 (330ml/瓶) 内置化水盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: $\geq 0.44KW$			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

						220V/1/50Hz			
15 80	CHN-PDR-0 77	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰 公司提供		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
15 81	CHN-PDR-0 81	热柜	800*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
15 82	CHN-PDR-0 83	冷热毛巾柜	422*340*2 80	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG 毛重:7.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR

PDR 6 中餐包房备餐间 6									
15 83	CHN-PDR-0 92	单星盆柜连一个 冷热水龙头 连垃圾桶柜(星 盆尺寸:400X400X35 0)	770*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
15 84	CHN-PDR-0 93	滤水器(接驳 CHN-PDR-052) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

15 85	CHN-PDR-0 94	座台式开水器 连滴水盘	190*250*6 00	台	1	1. 整机外壳采用厚度: 0.5mm 优质不锈钢, 外壳颜色: 拉丝黑、无指纹油; 内胆材质: 食品级 304#不锈钢, 饮水安全健康, 内胆厚度: 0.4mm; 2. 单出水龙头, 水龙头采用纯铜镀镍, 防腐耐用; 防烫手柄使用安全放心; 3. 微电脑步进式开水机, 快速烧水, 无需等待; 数码显示, 一键启动开关机功能, 操作方便易懂; 4. 机身过无指纹油, 清洁方便, 外观大气上档次; 5. 智能预约开关机功能; 微电脑控温, 多段温度可选, 可自主设定出水温度 40 度~99 度; 6. 机器有记忆功能, A4 纸机身, 不占空间; 7. 防滑脚垫, 防止机器滑动, 机身稳固; 机器可放台面, 可使用壁挂式支架或使用支撑底座 ; 8. 紫铜发热管, 寿命更长久, 干烧保护功能, 更安全; 9. 每小时热水产水量: ≥ 20 升/时; 10. 内胆容量: ≥ 7.8 升; 11. 电压功率: $\geq 220V/2KW$, 50HZ, 16A 三孔电源插头			METAMUCIL、 NSTANT-MATE、 POWERKIT

15 86	CHN-PDR-0 95	热柜	900*600* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 4>台面、柜身及柜门内衬保温隔热材料。≥220V 2.5KW			CUSTOM
15 87	CHN-PDR-0 97	食物保温灯 (颜色待定) / 装饰面由装饰 公司提供		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO (中国)
15 88	CHN-PDR-1 01	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x (800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氟气双层玻璃门, 90度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
15 89	CHN-PDR-1 03	冷热毛巾柜	422*340*280	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR

						毛重:7.5KG			
1590	CHN-PDR-104	移动式 T 堂灼车连单头电陶炉连油烟处理机, 带自循环抽风系统, 带卡式炉, 带移动电源, 订制颜色		台	1	外观设计: 与餐厅的整体装修风格 (中式、西式、现代) 融为一体。 - 表面处理: 不锈钢拉丝、木饰面包边、定制 Logo 蚀刻或灯箱。 - 静音要求: 风机、轮子等部件的噪音需控制在 60 分贝以下, 以免影响客人交谈 大吸力风机, 自带净化功能, 可在室内净化烹饪所产生的油烟 自带 3 度知名品牌移动电源, 可持续不间断给电磁炉或者电陶炉操作一小时的供电时间, 摒弃瓦斯卡式炉带来的燃爆风险。			江苏名厨、YPT、SCOOKER
B01 L2 CULINARY LAB B01 区 二层 儿童烹饪中心									
1591	CUL-SHW-001	滤水器 (接驳 CUL-SHW-002) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、Culligan、3M
1592	CUL-SHW-002	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定,		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤			ZIP、BLUPURA、Gessi

		由内装选择				水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯.			
15 93	CUL-SHW-0 04	家用嵌入烤箱		台	1	≥76L 腔体容量/搁架数量: 5/照明:1 个卤素灯 解冻/节能风扇加强/烧烤/增强烘焙/加湿烹调/加湿烹调+风扇加强/风扇加强/常规加热/底部加热/风扇烧烤/自动烘烤自动程序			MIELE、GAGGENAU、 BOSCH
15 94	CUL-SHW-0 06	家用冰箱		台	1	箱门结构: 双门、变频 冷藏室容积: ≥1 升 冷冻室容积: ≥1 升			MIELE、GAGGENAU、 BOSCH
15 95	CUL-SHW-0 13	家用嵌入式电 磁炉连下排风 系统		台	2	可同时加热区域: 4 块 颜色: 黑色 面板材质: 微晶玻璃			Siemens、MIELE、 BOSCH
B01 L3 CULINARY LAB PANTRY B01 区 三层 儿童烹饪中心备餐间									
15 96	CUL-PAN-0 02	台下式即热开 水器连高位龙 头配件带滤水 配件带冰水-颜 色款式待定, 由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每			ZIP、BLUPURA、 Gessi

						小时≥175 杯.			
15 97	CUL-PAN-0 03	滤水器(接驳 CUL-PAN-002) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
15 98	CUL-PAN-0 11	冷热毛巾柜	422*340*2 80	台	1	单门单层 外形尺寸:422*340*280MM 包装尺寸:490*395*340MM 电压, 频率, 功率: ≥ 220V, 50HZ, 130W/120W 净重:6.5KG 毛重:7.5KG			KANGDA、TAIJI、 GRISTAR
15 99	CUL-PAN-0 12	饮料高身玻璃 门展示柜	650x600x2 350Hmm	台	1	+1~+4 度-配单扇玻璃门-外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐用高 效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
B02 L1 VILLA BEVERAGE BAR B02 区 一层 别墅饮料吧									

16 00	VBB-BEV-0 03	隐藏式电磁炉		台	3	利用电磁感应技术加热锅底，不必再台面上打孔就可以起到保温加热的功能 不锈钢机身结构，采用 SUS304，1.0mm 钢板，配四个金属脚(可拆)，功率$\geq$2500W/220V 基于 Microchip 嵌入式工控系统，可靠性高，还可以启动超温、电压过高、过低 及缺相等多重保护功能 全数字电控技术，能效高达 90%以上， 采用 IGBT，寿命长达 15000 小时，每天工作 4 小时，能用 10 年 配两个交流滚珠风机，有效散热，噪音低 耐高温 2mm 云母板，有效隔热不变形 电磁感应加热，没有锅具，忘记关机时，也不加热 台面建议用岩板，因为煎锅温度可能超过 180° C，加热间距可达 35-40mm 故障原因中文显示，能更高效处理故障 九档无极旋钮磁控火力调节器，阻力回馈清晰，更适于盲操 有定时功能 建议选配铸铁材质珐琅工艺平底锅，底部直径越大，加热面越大，效果越好 安装柜体需要保持有效空气对流			COOKTEK、 SCOOKER、 THERMAL PRO
16 01	VBB-BEV-0 04	滤水器(接驳 VBB-BEV-015)		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯			EVERPURE、 Culligan、3M

		带压力表				配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			
16 02	VBB-BEV-0 05	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	1352x530x (800+3)Hm m	台	1	-外不锈钢内镜钢-可选外黑色镀漆面-BS-真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采用耐用高效节能的压缩机组 -采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-暖光照明-可承 受 32℃环境温度-温度: +4℃~+10℃-容量: 228 瓶 (330ml/瓶) -内 置化水盆, 自动再蒸发系统-配有二层不锈钢冲孔板-功率: ≥ 0.77KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
16 03	VBB-BEV-0 06	散热工作台柜, 颜色待定	700*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
16 04	VBB-BEV-0 12	滤水器(接驳 VBB-BEV-011)		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥2.5gpm 处理水量: ≥15000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M

16 05	VBB-BEV-0 13	工作柜连垃圾桶柜，颜色待定	1230*660* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
16 06	VBB-BEV-0 15	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯。			ZIP、BLUPURA、 Gessi
B02 L1 VILLA BEVERAGE BAR PANTRY B02 区 一层 别墅饮料吧备餐间									

16 07	VBB-PAN-0 01	嵌入式食物保 温灯带照明灯		套	1	可靠的红外线技术，保证保温温度均匀没有“低温点 十种长度可选择 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78" (610~1982mm) GM5AH L 采用 LED 照明灯比普通灯泡更加耐用、节能 带有远程控制盒，保温功能与照明功能独立控制。一键开关，启动 LED 照明功能；旋钮开关，控制保温功能。七个档位方便温度调节灯的弧形外壳有两种颜色：本色阳极氧化和黑色阳极氧化两种安装方式：角支架和不可调节的管状支架，带照明			HATCO、SCHOLL、 HATCO（中国）
16 08	VBB-PAN-0 02	工作台连洗手 星盆柜连感应 龙头(洗手星盆 尺寸： 300X250X250) , 皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液 分配器, 卫生 纸抽取盒由酒 店方提供)	1760*700* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

16 09	VBB-PAN-0 03	不锈钢地漏连 盖	150*150	套	2	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm;排水沟盖板外围 3.0mm,内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗,抗污性强,可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%,横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条,与地面衔接更牢固,防止裂缝。 6、最低点连接管道,可完全排尽污水,消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
16 10	VBB-PAN-0 04	单星盆台连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:450X450X350),连垃圾桶柜	1200*700* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm,星盆 14ga 不锈钢 1.98mm,柜身 18ga 不锈钢 1.27mm;门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm,门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
16 11	VBB-PAN-0 05	可调节式双层挂墙层架	1760*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM

16 12	VBB-PAN-0 06	滤水器(接驳 VBB-PAN-007) 带压力表		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥2.5gpm 处理水量: ≥15000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
16 13	VBB-PAN-0 07	台下式制冰机 38KG (圆形冰, 冰块直径 30mm), 带冰 铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥357W 3、尺寸: 550*550*800mm 4、制 冷剂: R404A 5、24 小时产冰量≥450KG 6、八角圆冰 7、食品级制 冰机 8、专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN
16 14	VBB-PAN-0 11	高身高温雪柜 1 组 2 门(带分 组锁)	737x824x1 975Hmm	台	1	-双门带锁-适放 1/1 及 2/1GN 容器-制冷机组安装在顶部, 可拆卸 -采用耐用高效节能的压缩机组-采用无CFC的环保冷媒(R-134a) , 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-强力风冷系统-智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示 功能-自动蒸发除霜水, 无需连接排水管-可承受 43℃环境温度-温 度: +1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1 浸塑层架-4 只 150mm 高不锈钢可 调柜脚-功率: ≥0.66KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

16 15	VBB-PAN-0 12	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫 苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
16 16	VBB-PAN-0 13	工作台连 1 组 杯框插槽架， 颜色待定	1330*700* 850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM

16 17	VBB-PAN-0 14	台下式洗碗机 带反渗透	600*637*8 10mm	台	1	内置逆渗透，玻璃免擦拭 周转快速的餐厅、吧台以及酒店的柜台下面； 智能触摸屏设计：简单的单键式控制，无需语言，带过程指示功能； 自我故障诊断； 带污垢识别系统的四重过滤系统：保证水始终干净，不需要频繁换水； 变频洗涤系统，根据洗涤物不同自动调节洗涤四要素； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 卫生的水箱加热棒：光滑的表面，保证持续的温度，达到完美洗涤效果； 标配喷淋泵； 自我清洗和自动排水功能。 双层钢板设计； 内置洗涤剂 and 催干剂容器及分配器。 进水温度：Max 35℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥8.1kW/400V. 3.2kW/220V； 耗水量：2.2 升/筐 洗杯：22/32/48 筐/小时 洗碗：24/28/40 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

16 18	VBB-PAN-0 15	可调节式双层 挂墙层架	1440*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 19	VBB-PAN-0 16	花洒龙头连托 架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒, 低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管, 与底座采用直插式安装方式, 安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm, 与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S
16 20	VBB-PAN-0 18	可调节式双层 挂墙层架	660*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
B02 L2 VILLA PANTRY 2 B02 区 二层 别墅备餐间 2									
16 21	VLP-PAN-0 01	单星盆柜连一 个冷热水龙头 (星盆尺 寸:300X300X25 0)	(420*420+ 670*650)* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM

16 22	VLP-PAN-0 02	可调节式双层 挂墙层架	1070*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga（1.59mm）25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 23	VLP-PAN-0 03	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮; 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO
16 24	VLP-PAN-0 04	高身双温雪柜 1 组 2 门 (带分 组锁)		台	1	总容积: 200-249L 变频 门款式: 双门			SIEMENS、 PRECISION、 ISOWIND、 WILLIAMS
B15 L1 VILLA BAR B15 区 一层 别墅酒吧									

16 25	VLB-BAR-0 02	散热工作台柜， 颜色待定	640*660*(700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
16 26	VLB-BAR-0 03	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯。			ZIP、BLUPURA、 Gessi
16 27	VLB-BAR-0 05	调酒台连储冰槽和小星盆和酒架及 4 个 GN 1/9 调料架连滴水盘连垃圾桶连洗杯器连切板连高温冰箱，颜色同平	1200x700x 800Hmm	台	1	-鸡尾酒调酒台（不制冷）-双抽屉高温雪柜 1~4° C 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

		台雪柜							
16 28	VLB-BAR-0 07	开放厨房星盆 龙头（带触控 出水），颜色待 定		套	1	龙头材质：铜 阀芯材质：陶瓷阀芯 控制方式：双柄双控 颜色：磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪
16 29	VLB-BAR-0 08	饮用水滤水器 连龙头(接驳 VLB-BAR-005) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
16 30	VLB-BAR-0 11	滤水器(接驳 VLB-BAR-003) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线			EVERPURE、 Culligan、3M

						容量:≥400gallons			
B15 L1 VILLA BAR PANTRY B15 区 一层 别墅酒吧备餐间									
16 31	VLB-PAN-0 01	可调节式双层 挂墙层架	1075*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 32	VLB-PAN-0 02	单星盆柜连一个冷热水龙头 (星盆尺寸:300X300X250)	1075*600* 850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
16 33	VLB-PAN-0 03	不锈钢地漏连盖	250*250	套	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

						学物质的残留。			
16 34	VLB-PAN-0 04	工作柜	1350*500* 850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
16 35	VLB-PAN-0 05	可调节式双层 挂墙层架	1650*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga 1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 36	VLB-PAN-0 07	高身双温雪柜 1 组 2 门 (带分 组锁)		台	1	总容积：200-249L 变频 门款式：双门			SIEMENS、 PRECISION、 ISOWIND、 WILLIAMS

B37 L1 HERTIGE BAR 1 B37 区 一层 传统酒吧 1									
16 37	HER-BAR-0 03	工作台柜, 颜色待定	585*500*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
16 38	HER-BAR-0 04	散热工作台柜, 颜色待定	795*550*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
16 39	HER-BAR-0 05	滤水器(接驳 HER-BAR-006) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
16 40	HER-BAR-0 06	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定,		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤			ZIP、BLUPURA、 Gessi

		由内装选择				水压力范围: Min 170kPa – Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时$\geq$160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每小时$\geq$175 杯.			
16 41	HER-BAR-0 11	饮用水滤水器 连龙头(接驳 HER-BAR-012) 连紫外线水质 消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量:$\geq$5.0gpm 处理水量:$\geq$30000gallons 紫外线流量: $\geq$7.6 升/分钟 灯管功率: $\geq$14W 灯管寿命$\geq$9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
16 42	HER-BAR-0 12	调酒台连储冰 槽和小星盆和 酒架及 5 个 GN 1/9 调料架连 滴水盘连垃圾 桶连洗杯器连 切板连低温冰 箱, 不锈钢颜	1800x700x 800Hmm	台	1	-鸡尾酒调酒台(不制冷)-四抽屉低温雪柜-18$\sim$-22° C 采用耐用 高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-404a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

		色待定							
16 43	HER-BAR-0 13	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水 盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
16 44	HER-BAR-0 15	工作台柜, 颜 色待定	585*500*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
B37 L1 HERTIGE BAR PANTRY 1 B37 区 一层 传统酒吧备餐间									

16 45	HER-PAN-0 01	粘式昆虫捕捉 灯	500*120*2 90mm	台	1	1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料，插座带 3C 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 耗能低，无异味，无辐射			蝇博士、Hecmac、 STARKEY、 HENDERY
16 46	HER-PAN-0 02	不锈钢地漏连 盖	250*250	套	2	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝。 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、 UNIFLOW、ACO

16 47	HER-PAN-0 04	单星盆台连一个冷热水龙头 连洗手星盆柜 连感应龙头(星盆尺 寸:450X450X350 洗手星盆尺寸: 300X250X250) ,皂液分配器, 卫生纸抽取盒 和垃圾桶(皂液分配器,卫生 纸抽取盒由酒店方提供)	1810*800* 850+680*6 65*850	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
16 48	HER-PAN-0 05	花洒龙头连托架连龙头		套	1	1 座台式单孔双温高压花洒, 低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理 2 压缩式阀芯、一字型手柄 3 不锈钢材质立管, 与底座采用直插式安装方式, 安装简单方便。 4 安装开孔尺寸 32mm, 与软管接口为 G1/2 内螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄 6 配十寸平颈摇摆龙头			L&Q、CHG、T&S

16 49	HER-PAN-0 06	台下式洗碗机 带反渗透	600*637*8 10mm	台	1	内置逆渗透，玻璃免擦拭 周转快速的餐厅、吧台以及酒店的柜台下面； 智能触摸屏设计：简单的单键式控制，无需语言，带过程指示功能； 自我故障诊断； 带污垢识别系统的四重过滤系统：保证水始终干净，不需要频繁换水； 变频洗涤系统，根据洗涤物不同自动调节洗涤四要素； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 卫生的水箱加热棒：光滑的表面，保证持续的温度，达到完美洗涤效果； 标配喷淋泵； 自我清洗和自动排水功能。 双层钢板设计； 内置洗涤剂 and 催干剂容器及分配器。 进水温度：Max 35℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥8.1kW/400V. 3.2kW/220V； 耗水量：2.2 升/筐 洗杯：22/32/48 筐/小时 洗碗：24/28/40 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

16 50	HER-PAN-0 07	可调节式双层 挂墙层架	1295*350	台	1	材质: 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈钢方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 51	HER-PAN-0 11	滤水器(接驳 HER-PAN-013) 带压力表		套	1	QL2U 单头生饮水机座 单支 4FC-S 精密滤芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥2.5gpm 处理水量: ≥15000gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
16 52	HER-PAN-0 12	榨橙汁机	350*200*3 00H (mm)	台	1	电压: 230V/50Hz 功率: ≥130W 重量: ≥5kg 材质: 铝合金底座, 聚酯榨汁桶 用途: 酒店, 宾馆, 西餐厅 转速: 1500 RPM (50 Hz) - 1800 RPM (60 Hz)			SANTOS、ROBOT COUPE、SAMMIC
16 53	HER-PAN-0 13	台下式制冰机 38KG (圆形冰, 冰块直径 30mm), 带冰 铲盒		台	1	1、电压: 220V 2、功率: ≥357W 3、尺寸: 550*550*800mm 4、制 冷剂: R404A 5、24 小时产冰量≥450KG 6、八角圆冰 7、食品级制 冰机 8、专利的清洗和消毒技术			MANITOWOC、 HOSHIZAKI、 SCOTSMAN

16 54	HER-PAN-0 14	榨果汁机		台	1	转速：3000 rpm - 产量：最高 160 公升/小时 - 电压：230V/50/1 千瓦 - 尺寸：260x565X630(高)毫米 - 入料口径：79mm - 不锈钢过滤器和切割刀盘 - 喷嘴配备两种尺寸黑色防溅喷嘴。 - 自动排渣，具有两种排渣系统：一个 7.2L 半透明残渣桶，一个残渣连续排放料斗			ROBOT COUPE、 SANTOS、Dito Electrolux
16 55	HER-PAN-0 15	可调节式双层 挂墙层架	1275*350	台	1	材质： 1>层架采用 16ga (1.59mm) 25*25 不锈方管制作 1>天梯架及侧支撑板采用 14ga1.98mm 不锈钢板制作			CUSTOM
16 56	HER-PAN-0 16	平台高温雪柜 2 组 2 门(带分 组锁)	1765x770x 850Hmm	台	1	- 双门带嵌入式锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置-采用耐用高效节能的压缩机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-134a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态 - 可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率：≥0.66KW 220V/1/50Hz - 柜内底板冲压成型，圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION

16 57	HER-PAN-0 17	食物保温灯		套	2	悬挂方式 伸缩电线链接在顶部 伸缩 787-1765mm			HATCO、SCHOLL、 HATCO（中国）
16 58	HER-PAN-0 21	烟罩灭火系统 （高喷头）		套	1	- 预设计液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网 - 具有自动检测和手动或遥控开动的能力 - 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力 - 可调释放机械装置 - 配手动拉杆制 - 机械式气体截止			ANSUL SYSTEM、 KIDDE
16 59	HER-PAN-0 22	工作台	900*750*8 50	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
16 60	HER-PAN-0 23	活动工作台连 下二层板	1000*600* 850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用 4 个 5 寸万向轮活动，对角轮带刹 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

16 61	HER-PAN-0 24	不锈钢翻板台	960*500	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>横档采用 16ga (1.59mm) 25*25mm 不锈钢方管, 无前横档 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga1.98mm 不锈钢板材			CUSTOM
16 62	HER-PAN-0 25	平台低温雪柜 1 组 1 门(带分 组锁)	1102x770x 850Hmm	台	1	-单门带嵌入式门锁-适放 2/1GN 容器-一体嵌入抽屉式制冷机组, 无需现场维修, 便于更换, 左置或右置-采用耐用高效节能的压缩 机组-防凝露门框加热丝-采用环保冷媒(R-404a) 柜体 75mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-台面不锈钢板厚 1.5mm-智能化 控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及 故障码显示功能-无需冷凝排水-强力风冷系统-自动除霜, 确保蒸 发器工作在最佳状态-可承受 43℃环境温度-温度: -19℃~-22℃- 配有 2 件 GN2/1PE 浸塑层网-4 只 150mm 高不锈钢可调柜脚-功率: ≥ 0.88KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型, 圆角			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
16 63	HER-PAN-0 26	挂墙高温雪柜 2 组 2 门(带分 组锁), 分体机 组, 玻璃门	900x450x8 00Hmm	台	1	-外不锈钢内镜钢-双层中空发热玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁-采 用耐用高效节能的压缩机组-采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料-暖光照明-可承受 32℃环境温度-温度: +4℃~+10℃-容量:96 瓶(330ml/瓶) -内置化水盆, 自动再蒸发系统 -配有二层不锈钢冲孔板-功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

16 64	HER-PAN-0 27	快速烤箱		台	1	重量: ≥ 69 kg 电压: 220-230V, 50Hz , PE 功率: ≥ 3.3 kW 电流: ≥ 15 A 烤箱内尺寸: $\geq 317 \times 311 \times 170$ mm 标配附件: 12 “比萨石板, 石板架, 铲子, 铁氟龙烤垫, 方形烤盘, 清洁剂 7 英寸智能一键触控, 精准控温 可预存 240 个程序, 10 速调节微波风力, 4 速调节急速气流火力 预设网络连接口, 方便客户远程管理各地设备(实现此功能需要另行沟通确认价格) 终身免维护保养的催化过滤系统, 不串味无排烟设计 标配 USB, 可通过 USB 更新产品图片, 储存和传输程序 极速气流与微波技术的完美结合, 提升 5-12 倍服务客户的速度 18 种语言操作界面, 可自由切换, 满足不同语言需求 低温箱门, 安全防烫 箱体采用不锈钢 304, 炉胆采用镜面 SS304 制作, 方便清洁			KOLB、MERRY CHEF、TUROCHEF
16 65	HER-PAN-0 31	电力双缸炸炉 连下开口柜 (2X12.5L)	800x930x8 50	台	1	容量: $\geq 2 \times 15$ 升 V 型缸 电功率: ≥ 20 kW 380-400V 3N ph 50/60Hz			MKN、ELECTROLUX XP、AMBACH

16 66	HER-PAN-0 32	油网烟罩带紫 外线净化器系 统	1200 x 1400 x 555	套	1	• 外壳由厚度 1.0 的 AISI304 不锈钢制造； • 使用多管式旋流过滤器的两级过滤； • 变频节能控制技术，实现按需排风、补风，可减少高达 65%的能耗 • 风幕功能阻止热量及油烟扩散到烟罩外； • 弥散新风口设计，低速舒适送风； • 无气流的集成送风系统，以增强油烟吸收和舒适性； • 紫外线除油系统（紫外线灯、灯架、整流器、控制器、风压探测器）			HALTON、GAYLORD、 VIANEN
16 67	HER-PAN-0 33	工具架	1300*350	台	1	材质： 1>整体框架和腿管采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 2>挂钩采用 8mm 圆管弯制而成			CUSTOM
16 68	HER-PAN-0 34	炉具补柜(外形 需和旁边炉具 一样)	400*850*8 50	台	2	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
B37 L2 HERTIGE BAR 2 B37 区 二层 传统酒吧 2									

16 69	HER-BAR2-001	磨豆机		台	2	功率(W): ≥ 700 豆 箱(kg): ≥ 1.8 机 重(kg): ≥ 17.6 刀 盘(mm):80(平刀) 刀盘材质:特种钢 转 速: ≥ 1400 转/秒 产 能:6-7g 秒产			MAZZER、 Mahlkönig、 MYTHOS
16 70	HER-BAR2-002	滤水器(接驳 HER-BAR2-004)带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥ 400 gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
16 71	HER-BAR2-003	半自动双头咖啡机(颜色样式 待定)-定制外壳 定制 logo		台	1	功率: ≥ 4300 瓦 电压: 220-240 V / 380-415 V (3N) 锅炉: ≥ 11 升-(2.4 加仑)			RANCILIO、 SYNESSO、KEES
16 72	HER-BAR2-004	台下工作柜连 垃圾桶柜连咖啡渣 敲柄抽屉, 颜色同平台雪柜	1370*660* (700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 层板 16ga 不锈钢 1.59mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm, 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM

16 73	HER-BAR2- 006	台下式洗碗机 带反渗透	600*637*8 10mm	台	1	内置逆渗透，玻璃免擦拭 周转快速的餐厅、吧台以及酒店的柜台下面； 智能触摸屏设计：简单的单键式控制，无需语言，带过程指示功能； 自我故障诊断； 带污垢识别系统的四重过滤系统：保证水始终干净，不需要频繁换水； 变频洗涤系统，根据洗涤物不同自动调节洗涤四要素； 一次深拉成型的整体水缸，避免水沟沉积； 卫生的水箱加热棒：光滑的表面，保证持续的温度，达到完美洗涤效果； 标配喷淋泵； 自我清洗和自动排水功能。 双层钢板设计； 内置洗涤剂 and 催干剂容器及分配器。 进水温度：Max 35℃ 进水压力：1.0~6.0 bar 接电总负荷：≥8.1kW/400V. 3.2kW/220V； 耗水量：2.2 升/筐 洗杯：22/32/48 筐/小时 洗碗：24/28/40 筐/小时 卫生增强型：自我清洗系统 500*500mm 篮筐			WINTERHALTER、 MEIKO、HOBART 德国

16 74	HER-BAR2-007	饮用水滤水器 连龙头(接驳 HER-BAR2-011)连紫外线水 质消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥ 5.0 gpm 处理水量: ≥ 30000 gallons 紫外线流量: ≥ 7.6 升/分钟 灯管功率: ≥ 14 W 灯管寿命 ≥ 9000 小时			EVERPURE、 Culligan、3M
16 75	HER-BAR2-011	调酒台连储冰 槽和小星盆和 酒架及 4 个 GN 1/9 调料架连 滴水盘连垃圾 桶连洗杯器连 切板连低温冰 箱, 不锈钢颜 色待定	1250x700x 800Hmm	台	1	-鸡尾酒调酒台(不制冷)-双抽屉高温雪柜 1~4° C 采用耐用高效 节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
16 76	HER-BAR2-012	开放厨房星盆 龙头(带触控 出水), 颜色待 定		套	1	龙头材质: 铜 阀芯材质: 陶瓷阀芯 控制方式: 双柄双控 颜色: 磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪

16 77	HER-BAR2-013	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水 盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
16 78	HER-BAR2-014	台下饮料冰箱 可见面颜色待 定	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色镀漆面-BS 真空氩气双层玻璃门, 90 度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒 (R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水 盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
16 79	HER-BAR2-021	台下式即热开 水器连高位龙 头配件带滤水 配件带冰水-颜 色款式待定, 由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机, 带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围: Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯;冰水 200ml 的玻璃杯每 小时≥175 杯.			ZIP、BLUPURA、 Gessi

1680	HER-BAR2-022	散热工作台柜，颜色待定	530*650* (700+150)	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
1681	HER-BAR2-023	滤水器(接驳 HER-BAR2-021)带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、Culligan、3M
1682	HER-BAR2-024	FOH 平台高温雪柜 2 组 2 门 (分体压缩机组) 带分组锁-颜色待定	1036x660x 750Hmm	台	1	-双门带嵌入式门锁-适放 1/1GN 容器-分体式制冷机组-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a)，柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-内外不锈钢-可视面 V-CUT-光滑隐形门把手设计-专为地台设计，无腿-数字控制面板，操作方便，清晰数字显示故障、性能，安全可靠-需冷凝排水-强力风冷系统-可承受 43℃环境温度-温度：+1℃~+4℃-配有 4 件 GN1/1PE 浸塑层网-功率：≥1.1KW 220V/1/50Hz -柜内底板冲压成型，圆角，			WILLIAMS CHINA、PRECISION、ISOWIND
1683	HER-BAR2-026	单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:400X400X300)连垃圾桶柜，	520*660*8 50	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚			CUSTOM

		颜色同平台雪柜				3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			
B37 L2 HERTIGE BAR 3 B37 区 二层 传统酒吧 3									
1684	HER-BAR3-002	单星盆柜连一个冷热水龙头(星盆尺寸:300X250), 不锈钢颜色待定	680*500*(700+150)	台	1	材质: 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm, 星盆 14ga 不锈钢 1.98mm, 柜身 18ga 不锈钢 1.27mm; 门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm, 门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材			CUSTOM
1685	HER-BAR3-003	饮用水滤水器连龙头(接驳 HER-BAR3-006)连紫外线水质消毒器		套	1	QC71 双头生饮水机座 两支 4FC 精密虑芯 10" 前置过滤处理器, 5 micron 前置过滤芯 配快速管接, 管线 瞬间流量: ≥5.0gpm 处理水量: ≥30000gallons 紫外线流量: ≥7.6 升/分钟 灯管功率: ≥14W 灯管寿命 ≥9000 小时			EVERPURE、Culligan、3M

1686	HER-BAR3-004	台下饮料冰箱 可见面颜色待定	600x530x(800+3)Hmm	台	1	外不锈钢内镜钢可选外黑色喷漆面-BS 真空氟气双层玻璃门, 90度开启, 自闭可锁采用耐用高效节能的压缩机组采用环保冷媒(R-134a), 柜体 50mm 厚 ODP 为零的环保保温材料暖光照明可承受 32℃环境温度温度: +4℃~+10℃容量:96 瓶(330ml/瓶) 内置化水盆, 自动再蒸发系统配有二层不锈钢冲孔板功率: ≥0.44KW 220V/1/50Hz			WILLIAMS CHINA、 U-STAR、 PRECISION
1687	HER-BAR3-006	调酒台连储冰槽和酒架及 4 个 GN 1/9 调料架连滴水盘连垃圾桶连洗杯器连切板连低温冰箱, 不锈钢颜色待定	外弧长 1326x650x800Hmm	台	1	-异型鸡尾酒调酒台(不制冷)-双抽屉高温雪柜-18~-22° C 采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-404a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
1688	HER-BAR3-007	开放厨房星盆龙头(带触控出水), 颜色待定		套	1	龙头材质: 铜 阀芯材质: 陶瓷阀芯 控制方式: 双柄双控 颜色: 磨砂黑			DELTA、汉斯格雅、 高仪
A02 L2 FITNESS CENTER PANTRY A02 区 二层 康体中心备餐间									
1689	FIT-PAN-001	饮料高身玻璃门展示柜	650x600x2350Hmm	台	1	+1~+4 度-配单扇玻璃门-外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a), 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND

16 90	FIT-PAN-0 06	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每小时≥175 杯.			ZIP、BLUPURA、 Gessi
16 91	FIT-PAN-0 07	滤水器(接驳 FIT-PAN-006) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量: ≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
16 92	FIT-PAN-0 11	饮料高身玻璃门展示柜	650x600x2 350Hmm	台	1	+1~+4 度-配单扇玻璃门-外彩钢-现代时尚设计展示柜-采用耐用高效节能的压缩机组-采用无 CFC 的环保冷媒(R-134a) , 柜体采用 ODP 为零的环保保温材料-外立面为 304 号不锈钢, 内为镜钢			WILLIAMS CHINA、 PRECISION、 ISOWIND
16 93	FIT-PAN-0 16	台下式即热开水器连高位龙头配件带滤水配件带冰水-颜色款式待定，由内装选择		套	1	单个水龙头 可供应热水、冰水 触摸屏显示器 一个台下式的主机，带制冷压缩机 0.2 微米水过滤 水压力范围：Min 170kPa - Max 700kPa 可提供热水 167ml 的瓷杯每小时≥160 杯；冰水 200ml 的玻璃杯每			ZIP、BLUPURA、 Gessi

						小时≥175 杯.			
16 94	FIT-PAN-0 17	滤水器(接驳 FIT-PAN-016) 带压力表		套	1	Claris 单头生饮水机座 单支 Claris S 精密虑芯 配快速管接, 管线 容量:≥400gallons			EVERPURE、 Culligan、3M
16 95	合计								

2.2 洗衣房设备分项报价明细表

[货币单位：人民币元]									
序号	设备编号	设备名称	规格	单位	数量	技术参数	单价(全 费用)	合价(全 费用)	品牌范围
B1 VALET 地下一层洗衣房									

1	LDY-VLT-001	洗眼器	370*320*200	套	1	主体材质：SS304；环境温度：5C<T≤38℃；环境温度：5C<T≤38℃；设计压力：1.0Mpa；测试压力：1.5Mpa；配备发光型安全挂牌			STG、T&S、HWAS
2	LDY-VLT-002	单星盆台	1200*700*850	台	1	材质： 1>台面板用 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆斗 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga（1.59mm）41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 5>横档采用 16ga（1.59mm）25*25mm 不锈钢方管，无前横档 4>配优质龙头			CUSTOM
3	LDY-VLT-004	不锈钢地漏连盖	250*250	个	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺； 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝； 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、ACO

4	LDY-VLT-005	全自动高速避震洗衣脱水机 (27-30KG), 电加热	1483*1598*1960	台	2	额定装载量: 27-30 公斤; 通过 USB 端口快速方便地设置和拷贝洗涤和化学程序; 远程故障诊断和方便的人机界面; 智能指示灯即时获得机器状态概况; G 因子可达 360G; 大孔径的进水口, 大大的加速了进水的速度和加热的速度, 洗涤完的水通过大孔径排水阀快速排出, 确保流畅洗涤过程; 可以根据不同的客户设置不同的洗涤程序, 包括不同的洗涤时间、水位、温度以及转速, 从而实现对各种布草精细化的洗涤; 密封的轴承不需要任何维护, 并可轻松更换; 宽摆幅大孔径装载门和锥形滚筒面便于装载和卸载; 独立的倾斜控制功能, 大大的增加了操作自动门闩和基于速度感应的转速控制装置大大的增强了设备的操作安全性。			JENSEN、ELECTROLUX、Girbau
5	LDY-VLT-006	不锈钢排水沟连不锈钢盖板	4600*450	个	1	选用 304 优质不锈钢材质, 沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺。 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝。 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、ACO

6	LDY-VLT-007	全自动高速避震洗衣脱水机 (40-45KG), 电加热	1183*1395*1796	台	2	额定装载量: 40-45 公斤; 通过 USB 端口快速方便地设置和拷贝洗涤和化学程序; 远程故障诊断和方便的人机界面; 智能指示灯即时获得机器状态概况; G 因子可达 360G; 大孔径的进水口, 大大的加速了进水的速度和加热的速度, 洗涤完的水通过大孔径排水阀快速排出, 确保流畅洗涤过程; 可以根据不同的客户设置不同的洗涤程序, 包括不同的洗涤时间、水位、温度以及转速, 从而实现对各种布草精细化的洗涤; 密封的轴承不需要任何维护, 并可轻松更换; 宽摆幅大孔径装载门和锥形滚筒面便于装载和卸载; 独立的倾斜控制功能, 大大的增加了操作自动门闩和基于速度感应的转速控制装置大大的增强了设备的操作安全性。			JENSEN、ELECTROLUX、Girbau
7	LDY-VLT-011	全自动高效烘干机 (28-30Kg), 电加热	1150*1505*1940	台	2	额定装载量: 28-30 公斤, 电加热; 内置纤毛过滤器轻松去除纤毛; 智能指示灯即时获得机器状态; 不锈钢滚筒; 具备湿度传感器确保所有需要熨烫的布草保持理想的湿度, 从而保证完美的熨烫; 具有正反转功能的滚筒和机器良好的隔热使得能源能够高效的利用; 大型热交换器和蒸汽盘管, 可以将更多的热量传递到烘干流程; 智能指示灯, 即使远距离, 操作人员也可即时获得机器状态概况; 通过纤毛过滤器, 纤毛可以轻易的清理去处。			JENSEN、ELECTROLUX、Girbau
8	LDY-VLT-012	下洗上烘一体机		台	1	洗衣机容量: 9.5-10.5 公斤; 烘干机容量: 8.2-10.5 公斤; 电子控制; 叠加式组合; 标准不锈钢滚筒; 转速高达 $\geq 1200\text{rpm}$;			LG、SPEEDQUEEN、UNIMAC

9	LDY-VLT-013	单星洗手星	450*550*850	台	1	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，星盆 14ga 不锈钢 1.98mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm；门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm 板材 4>配感应龙头			CUSTOM
10	LDY-VLT-014	全自动高效烘干机（40Kg），电加热	1400*1600*2200	台	2	额定装载量≥40 公斤，电加热；内置纤毛过滤器轻松去除纤毛；智能指示灯即时获得机器状态；不锈钢滚筒；具备湿度传感器确保所有需要熨烫的布草保持理想的湿度，从而保证完美的熨烫；具有正反转功能的滚筒和机器良好的隔热使得能源能够高效的利用；大型热交换器和蒸汽盘管，可以将更多的热量传递到烘干流程；智能指示灯，即使远距离，操作人员也可即时获得机器状态概况；通过纤毛过滤器，纤毛可以轻易的清理去处。			JENSEN、ELECTROLUX、Girbau
11	LDY-VLT-015	水洗万能夹机（自动释放及喷水枪）	1500*1400*1400	台	1	带锅炉；带自动释放及喷水枪；精 设计的 缸确保稳定运转，提供卓越的熨烫效果；简化的 动控制系统确保机器耐 且易于维护；精 设计的夹板、机架、连杆结构、减震器及优越的防锈措施，确保机器 期耐 ； 体 学设计的软触操作按钮和脚踏板，带来极致舒适的操作体验；			PONY、FORENTA、HOFFMAN

12	LDY-VLT-016	水洗衣身夹机 (自动释放及喷水枪)	1200*1400 *1300	台	1	带锅炉；带自动释放及喷水枪；精 设计的 缸确保稳定运转，提供卓越的熨烫效果；简化的 动控制系统确保机器耐 且易于维护；精 设计的夹板、机架、连杆结构、减震器及优越的防锈措施，确保机器 期耐 ； 体 学设计的软触操作按钮和脚踏板，带来极致舒适的操作体验；			PONY、FORENTA、 HOFFMAN
13	LDY-VLT-017	菌型夹机（自动释放及喷水枪）	1500*1400 *1400	台	1	带锅炉；带自动释放及喷水枪；精 设计的 缸确保稳定运转，提供卓越的熨烫效果；简化的 动控制系统确保机器耐 且易于维护；精 设计的夹板、机架、连杆结构、减震器及优越的防锈措施，确保机器 期耐 ； 体 学设计的软触操作按钮和脚踏板，带来极致舒适的操作体验；			PONY、FORENTA、 HOFFMAN
14	LDY-VLT-021	领袖夹机	1500*1400 *1400	台	1	带锅炉；精 设计的 缸确保稳定运转，提供卓越的熨烫效果；简化的 动控制系统确保机器耐 且易于维护；精 设计的夹板、机架、连杆结构、减震器及优越的防锈措施，确保机器 期耐 ； 体 学设计的软触操作按钮和脚踏板，带来极致舒适的操作体验；			PONY、FORENTA、 HOFFMAN
15	LDY-VLT-022	手工烫板连熨斗（方形）	1500*950* 1800	台	1	带锅炉、熨斗；方形烫台；电热烫台保持台 燥， 功率抽达确保 物紧密吸附并迅速 燥 台面尺 ≥130 x 65 cm；配备摇臂、电热蒸汽熨 、熨 靴及蒸汽调节器；			PONY、FORENTA、 HOFFMAN
16	LDY-VLT-023	干洗万能夹机连熨斗	1500*1400 *1400	台	1	带锅炉；自带抽湿；可调节的熨烫压 与 动蒸汽阀设计，让操作员全 掌控设备，轻松实现卓越熨烫效果；配备 润滑轴套，确保安装简便，维护轻松；精密设计的夹板、机架、连杆结构与减震系统，结合优异的防锈 艺，全 保障设备的 期耐 性；指尖轻触操作，显著减轻操作员疲劳，提升 产效率。			PONY、FORENTA、 HOFFMAN

17	LDY-VLT-024	手工烫板连熨斗（船）	1600*500*1900	台	1	船型烫台、带锅炉；电热烫台保持台 燥， 功率抽 达确保 物紧密吸附并迅速 燥；配备 摇臂、电热蒸汽熨 、熨靴及蒸汽调节器；			PONY、FORENTA、HOFFMAN
18	LDY-VLT-025	人像机	1500*500*1800	台	1	带锅炉； 像可 360° 旋转， 度设计贴合操作 员，使 更灵活舒适 蒸汽、吹 及其时 均可编程，配备 友好界 ，最多持 9 种程序设定；肩部及前后夹板可 动调节，适应多种服装尺 ；可根据需求增加 量与蒸汽量，实现最佳整烫效果。			PONY、FORENTA、HOFFMAN

19	LDY-VLT-026	干洗机 15KG	1800*1444 *2360	台	1	1. 额定装载量≥15 公斤；2. 电加热；3. 宽门面结构；4. 3 个全自动清洗的溶剂缸，每个溶剂缸都可以抽溶剂进入内胆洗涤；5. 多国语言操作系统（含中文简体/英文/德语等）；6. 全自动控制的微处理器，含 17 个固定程序，以及不少于 25 个可编程序，带自我诊断功能具有良好空气动力学性能的内胆滚筒由不锈钢（AISI 304 Ti）制成；7. 不锈钢上风道按照最佳空气动力学原理设计，可打开清洗；8. 免维护自动烘干控制系统，采用易于维修的电容式烘干检测传感器来检测烘干效果。并可根据不同织物设定烘干检测时间；9. 内胆进风口和出风口各有机械和电子两个温度探头，内胆进风口最高温度可达 80℃，并能根据不同织物的实际需要来降低进风口温度。出风口最低温度为 61℃；10. 可随意选择双向和单向转动，适合不同织物洗涤；11. 免拆洗的尼龙过滤器、原装进口、有自动清洗功能；12. 自动烘干的钮扣捕集器和绒毛收集器，使得钮扣捕集器和绒毛收集器可以在干燥状态取出清理，保护操作人员；13. 装衣门自动锁定系统；配有微型检控开关和气压安全锁，以避免装衣门被意外打开；14. 蒸馏箱内壁、冷凝器由不锈钢（AISI 316 Ti）制成；15. 圆弧形蒸馏箱带自动冲洗和照明功能，倾斜的蒸馏箱底部，使污泥易于抽出蒸馏箱；16. 原装进口真空泵对蒸馏箱抽真空，蒸馏速度快；17. 蒸馏可随时进行，蒸馏时无需停止洗涤或烘干；18. 多级蒸馏系统，避免水分进入液箱，避免液箱里溶剂产生异味；19. 蒸馏/烘干节水系统，节约用水的温度调节阀装置，自动调节冷凝器内的水流；20. 冷却型干洗液回收系统，全封闭制冷回收；21. 谷轮涡旋式制冷压缩机，使用国际环保标准			FIRBIMATIC、 REALSTAR、UNION

						的制冷剂：R404A；22. 干洗液降温系统，大功率制冷压缩机，可以把某个液箱里溶剂迅速降温至 17℃左右；23. 配自动皂液添加装置，原装进口皂液泵，可以在 50-150ml 之间调节用量；24. 多种安全防护检测，确保机器安全性；25. 开门排气功能，保护操作人员；26. 100%不需要氮气瓶保护；27. 不锈钢管路采用原装进口的 CONEX 快速接头链接；28. 溶剂高中低液位检测器；29. 冷却系统高低压检测表；30. 氟橡胶垫圈、氟橡胶风门、非石棉垫片等密封方式；31. 高脱时最高转速可达 600 转/分钟：由 1:1 机械测速方式测定，而非单独用调节变频器参数计算。			

20	LDY-VLT-027	去渍台(连电熨斗)	1300*400*1700	台	1	带锅炉；自带抽湿；内置抽湿系统有效防 物滑落，配备托盘便于 物放置，操作更便捷；不锈钢台 与摇臂设计，坚固耐 ，延 使 寿命；符合 体 程学的脚踏设计，提升操作舒适性；标配两把去渍药剂枪、药剂盒，以及空 /蒸汽枪，配置 全，便 效作业。			PONY、FORENTA、HOFFMAN
21	LDY-VLT-031	分类架	1220*450*1800	台	1	材质： 1>层板面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
22	LDY-VLT-032	打码机（带 12 卷不同颜色打印带）	389*556.5*432.5	台	1	印刷，切割和密封一步完成；12 种颜色的胶带			THERMOPATCH
23	LDY-VLT-033	打码机工作台	1500*700*850	台	1	材质： 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
24	LDY-VLT-034	四层层架（1220*610）	1220*610*1800	台	2	材质： 1>层板面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管			CUSTOM

						3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			
25	LDY-VLT-035	不锈钢地漏连盖	250*250	个	1	选用 304 优质不锈钢材质,沟体厚度 2.0mm; 排水沟盖板外围 3.0mm, 内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗, 抗污性强, 可拆卸清洁; 2、水槽自带纵向坡度最小 1%, 横向坡度 5° ; 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺; 5、边缘部分内嵌橡胶条, 与地面衔接更牢固, 防止裂缝; 6、最低点连接管道, 可完全排尽污水, 消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、ACO
26	LDY-VLT-036	空气冷冻干燥机	630*450*640	台	1	适用电源 220V/50Hz; 空气处理量 $\geq 1.2\text{Nm}^3/\text{min}$ 。			JUCAI、INGERSOLL-RAND、复盛
27	LDY-VLT-037	螺杆空气压缩机	1180*420*850	台	2	活塞式; 功率 $\geq 3\text{KW}$			JUCAI、INGERSOLL-RAND、复盛

28	LDY-VLT-038	软水器	1000*500*1700	台	1	2T/H; 出水硬度: ≤0.03mmol/L; 省工: 安装简单, 操作方便; 无毒: 阀体为无铅黄铜或工程塑料; 省水: 制水率为 98%以上; 省电: 由于采用虹吸原理, 再生无需用盐泵; 调整方便: 可根据需要调整再生时间和流量; 罐体防腐: 罐体采用玻璃钢或不锈钢材质, 避免树脂污染; 控制阀优势: 内部水道等比例结构, 出水量大, 反洗能力强; 全自动控制阀的运行流程为: 运行、反洗、吸盐慢冲洗、快冲洗、盐箱补水。			CULLIGAN、ELGA、Grunbeck
B1 UNIFORM ROOM 地下一层制服间									
29	LDY-UFM-001	自助回收窗口		项	2	带 RFID 感应天线, 即时显示送洗衣服信息			Sagacity
30	LDY-UFM-002	制服发放台	1800*600*850	台	1	材质: 1>工作台面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>层板采用 16ga 不锈钢 1.59mm 4>采用不锈钢弹型可调支脚 5>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
31	LDY-UFM-003	触摸控制电脑		台	1				Sagacity
32	LDY-UFM-004	锁边机		台	1	适用电源: 220V/1N、工业型, 转速≥5000 转/分钟			上工宝石、胜家、杰克
33	LDY-UFM-005	缝纫机		台	1	适用电源: 220V/1N、工业型, 转速≥4000 转/分钟			上工宝石、胜家、杰克

34	LDY-UFM-006	高身储物柜	1200*600*1800	台	3	材质： 1>台面 14ga 不锈钢 1.98mm，层板 16ga 不锈钢 1.59mm，柜身 18ga 不锈钢 1.27mm，门外壳 18ga 不锈钢 1.27mm，门内封 20ga 不锈钢 0.95mm 2>采用不锈钢弹型可调支脚 3>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
35	LDY-UFM-007	四层层架 (1220*610)	1220*610*1800	台	2	材质： 1>层板面采用 14ga 不锈钢 1.98mm 2>支脚采用 16ga (1.59mm) 41.3*41.3mm 不锈钢方管 3>采用不锈钢弹型可调支脚 4>加强筋采用 14ga 不锈钢 1.98mm			CUSTOM
36	LDY-UFM-008	不锈钢地漏连盖	250*250	个	1	选用 304 优质不锈钢材质，沟体厚度 2.0mm；排水沟盖板外围 3.0mm，内部 2.5mm。盖板 25*2.5 不锈钢扁钢制成。 1、圆形无死角光滑易冲洗，抗污性强，可拆卸清洁； 2、水槽自带纵向坡度最小 1%，横向坡度 5°； 3、配带 304 材质整体冲压隔气装置、配橡胶密封圈、污物收集篮 4、排水槽及相关不锈钢零件均采取整体表面喷砂工艺进行处理和卫生级内部氩弧焊工艺； 5、边缘部分内嵌橡胶条，与地面衔接更牢固，防止裂缝； 6、最低点连接管道，可完全排尽污水，消除污物、异味和有害化学物质的残留。			Aquawyn、DSS、ACO
37	LDY-UFM-	装载站		台	2				Sagacity

	011								
38	LDY-UFM-012	单层电动转衣架（带刷卡功能）400 个点位		台	2	带刷卡功能、400 个点位			Sagacity
39	LDY-UFM-013	双层电动转衣架（带刷卡功能）252 个点位		台	1	带刷卡功能、252 个点位			Sagacity
40	LDY-UFM-014	自助取衣窗口		台	2	全触摸控制人机界面、工业级安全光幕、支持 NFC 或二维码识别、气动控制开关门。另包括：衣架限位模块：除自己的制服以外衣架都被限制；RFID 智能侦测模块：动态智能侦测被取走的制服及库存状态；			Sagacity
41	LDY-UFM-007	污衣井		套	1	一，污衣井直径 600mm，高 26 米，主体采用 SUS304 不锈钢钢板制作，筒体和投物门厚度 1.5mm，持气管 1.0mm，底部出口 3.0mm。 二，1，该酒店 2 层到 6 层为客房层合计 5 扇投物门 500*500mm，6 层加装检修门 1 扇 500*500mm，底部出口设置在一 1 层，装有 1 扇重力出口门 700*700mm，在 B1 层装有 S 形缓冲装置。 2，消防喷淋口隔层预留，在 2,4,6 层安装喷淋管，6 层顶部预留一个烟感安装口，消防喷淋头和烟雾感应器由业主协调消防部门安装，我公司只负责预留喷淋和烟感安装口。 三，顶部加装排气扇，防火阀，排气管根据现场情况确定。 四，每层均设置支架，材料为 5#镀锌角钢，底部出物口装落地缓			江苏华舜、江苏苏予、南京沃生

						冲支架，材料为 6#槽钢，其他楼层支架材料为 5#镀锌角钢制作。 五，待污衣井主体安装完成后，消防单位应在污衣井投物口上方预留的消防喷淋口内安装消防喷淋头，待消防单位完成后，土建单位可以进行井道封堵砌墙，但不可把砖块直接放在污衣井投物门上，造成门口变形影响后期投物门的安装。 六，待进行室内软装时我公司进场安装投物门及电控系统。 七，污衣井装电子互锁系统，一次只能打开一扇投物门。八、投物门、检修门和出口门（耐火完整性 2 小时）			
42	合计								

(三) 价格构成分析表

支持自定义上传

第六章 供货要求

(本次招标技术规格内容过大, 详细内容请投标人自行至百度网盘下载。)
链接<https://pan.baidu.com/s/1zNbQ9q1kr-RHK1KjLg4-vA>提取码:95md

餐饮设备安装

第1部分 - 概述

1.0 规格解释

- a. 本规格的准备符合餐饮设备行业的 国际 实务。
- b. 尽管厨房合同条件有要求, 本规格中包括的术语并不总是遵照厨房合同文件中所定义的术语, 但可以认为本规格所引入的已定义的术语可以在上下文中得到合理的推断。
- c. 若对本合同中 **KEC** 的义务存在疑虑, 应在投标期内提出以便让雇主解释, 但是在执行本合同之后则应由建筑师按照当地的行业实务做出决定。

1.01 行业分工

- a. 总体施工的规格按照独立的标题对不同的工作种类进行说明。以下清单叙述这种说明已达到影响厨房合同工程的程度。
- b. 在缺乏更多详细资料的情况下, 这个清单将被视为对 **KEC** 的具体指示, 包括已指定给 **KEC** 的工作在内。
- c. **KEC** 需执行某项工作的指示意味着 **KEC** 应独立执行这项工作, 除非在下列工作附表中另外注明:
: -

缩写说明

Own	-	业主
Ope	-	经营者
FSC	-	餐饮设施顾问或厨房顾问，指 Creative Kitchen Planners International Sdn. Bhd.，或其指定的任何代表公司。
M&E	-	机械与电气顾问
ID	-	室内设计师
Arc	-	建筑师
QS	-	估算师
MCON	-	总承包商
Ele	-	电气承包商
Plb	-	水管工程承包商
VAC	-	通风和空调承包商
IC	-	室内装潢承包商
KEC	-	厨房设备承包商
设施	-	餐饮或厨房设施
设备	-	餐饮设备
f	-	有供给
i	-	已安装
pr	-	有提供（有供给和已安装）
Oth	-	水管工程、厨房设备、 通风/空调和电气行业以外的行业

项目	其它	水管工程承包商	厨房设备承包商	通风/空调承包商	电气承包商	说明
临时水、电力和照明	pr					
临时厕所	pr					
场地没有积水	pr					
临时防火措施	pr					
混凝土地基、基台和基座	pr					如果有必要,KEC 会提供安装于其上的设备的详细数据
清除现场的垃圾			Pr			KEC 每天清除
设备支撑和紧固			Pr			KEC 提供详细数据以便进行核准
建筑物中开口和雕凿等的组模	pr					KEC 提供必要的营造商施工图
在完成的结构上切割和雕凿			Pr			仅限于局部及小型。所有的切割和雕凿必须事先得到工程师的核准

项目	其它	水管工程承包商	厨房设备承包商	通风/空调承包商	电气承包商	说明
修补和修整	pr					因延迟提供详细数据而产生的费用由 KEC 负责
起重和吊装	pr					
工程的面漆			pr			包括油漆受损地方的修补
通过楼板、墙壁和横梁的套管	i		f			KEC 协助寻找正确位置
通过套管的水管的防水密封			pr			
楼板和墙壁中的检修孔的防火及密封	pr					混凝土楼板和墙壁中的密封由其他人提供
不锈钢地板排水底盘和栅格	i		f			KEC 提供施工图，并协助寻找正确位置
转角防护装置	pr					这应由总承包商按照 KEC 图说的建议位置，依据建筑师的规格施作
与电气服务有关的设备连接配线			pr			KEC 提供从设备到外部端点间的所有内部配线和连接配线，连接点由 Elec 提供
与水管工程有关的设备连接配管			pr			KEC 要提供设全套设备，包括与 Pib 提供的隔离阀连接的所有内部和连接配管

项目	其它	水管工程承包商	厨房设备承包商	通风/空调承包商	电气承包商	说明
暗式施工在墙壁和地板中的 M&E 设施管线		pr				KEC 协助现场正确定位
新鲜空气和排气通风系统的供应				pr		KEC 根据 FSC 图说，与 VAC 协调风管口径的尺寸和位置
排烟罩的防火系统						根据主管机关的规定而定
把餐饮设备的排水管，连接到地板/排水系统			pr			地面排水由水管工程承包商按照 FSC 图标提供
餐饮设备的电源					pr	由 Ele 按照 FSC 的预留管安装图提供端点
餐饮设备的水管工程供应		pr				由 Plb 按照 FSC 的预留管安装图提供端点
餐饮设备的排污服务网		pr				由 Plb 按照 FSC 的预留管安装图提供端点
电冰箱、冷冻库以及大型可进入式冷冻库的制冷管线			pr			
餐饮业用水冷式冷冻设备的冷却塔、冷凝体水泵、出水和回水管道、温度计和压力计		pr				KEC 提供管道系统，涵盖设备到 Plb 提供的隔离阀
卷帘和安全窗	pr					应符合 KEC 的图说
啤酒、糖浆、咖啡以及其它的食物供货商系统	pr					Ope 将按照 KEC 图说上的信息，寻找材料供应，并且同相关的供货商议价
根据 FSC 节录的有关瓦斯管路、通风管和减压阀等餐饮设备规定		pr				KEC 需要确认实际的端点和最终所需的压力

- d. 按照要求, KEC 应当提供经过工厂培训的监督人员到达工作现场, 向其它提供服务的行业提供监督和协调信息, 以方便餐饮设备的安装。在其它工种打凿并且预留端点位置之前, KEC 应当在现场标出所有建物设施管线的位置。KEC 应当向现场施工管理人员提出配合不佳的管线线路以及各工种预留端点的差异, 以立即进行改正。KEC 负责确保建物设施管线按照施工图的要求进行正确协调以及端点预留。
- e. 如果 KEC 必须安装非其采购的项目, KEC 应该负责下列与该项目有关的事宜:
1. 协调交货。
 2. 从送货卡车上卸货, 卸货的地点仅限在地面层任一指定的地界。
 3. 安全搬运和现场存放, 直到安装在项目中的永久地点为止。
 4. 对于可能出现的损伤、损毁或腐蚀进行修正处理。
 5. 进行必要的现场组装和内部连接, 以便正确运作。
 6. 安装到位, 包括所有终端连接管件的采购和安装。在将其适用并且连接到建筑系统的过程中, 这些连接管件是必需的。
- f. 属于 KEC 的工作范围, 应当由其安装但非其采购的物品, 在交货时, KEC 应当认真检查。如果其中有些物品在收货时的状况, 会造成在安装时需要的程序超出了 KEC 的合理工作范围, 只有在有问题的物件向本项目交货一个星期之内提出书面投诉, 才会予以考虑。KEC 的工作应包括能让该物品顺利运作的程序, 不管是如何复杂, 以及没有上述所提投诉问题的所有物品。

1.02 技术性定义

- a. 此处或图纸上所用术语的特定项目, 应具有下列意义。
1. “管道系统” 管子、管件、法兰、阀、控制器、吊架、防臭气阀、排水沟以及通常与液体和瓦斯的传送有关的物件。
 2. “暗式施工的” 嵌入泥水构造或其它建筑物之内, 安装在墙壁木条后面, 双隔墙或吊顶之内, 管线槽隙内, 柱体内。
 3. “明式施工的” 非暗式施工的。
 4. “由其它工种施作”或者“由其他人施作”或者“其它” 由负责本项目其它工作的人或团体来执行, 而不是由被授予本合同的一方来执行。
- b. 在引述专业机构、协会、基金会或其它在该行业内有管辖权的机构的标准时, 应当明白, 这种参考指的是由各机构发行的“已批准的标准”。

C.P.	当地的实务标准
A.S.A.	美国国家标准组织
A.S.M.E.	美国机械工程师协会
B.S.	英国标准
C.E.C.	英国电气工程师学会

I.M.E. (UK) 英国机械工程师学会

N.F.P.A. 美国全国防火协会

N.S.F. 美国国家卫生基金会

1.03 对图说和规格的解释

- a. 在厨房图说和规格中，部分非技术性用语应理解为具有以下特定意义：
1. “供给” 全套采购并且交付到项目现场，包括必要的附件和支架在内。
 2. “安装” 在现场的交货地点卸货并且进行所有必要的操作，以确定在项目的正确位置安全安装并且正确运作。
 3. “提供”或者“供应” “供给”以及“安装”。
- b. 除非特别说明修改为正好相反的意义，在厨房图说、规格或两者中，任何的指示和/或说明，隐含对任何物件的供给和安装的指示，不论该指示是申明或暗示。
- c. 应建立以下的共识：厨房规格和图说乃是互相补充的，在对工作进行完整的解释时，两者应该一起结合起来使用。例外情况：图说上的注释，如果是指工作的一个单独要件，在与规格发生冲突的情况下，以注释为主。
- d. 厨房图说或规格中使用的语言，绝没有隐含要省略完成必要系统或设备项目的必须附属物或附件的除外语言或限制。
- e. 必需品的厨房图说利用符号和示意图来说明各项工作。这些既没有尺寸上的意义，也没有说明具体安装所必需的每一个物件。工作的安装应符合图说上表示的图表意向，并满足最终建筑和结构工作图以及设备施工图上所标示的尺寸。
- f. 不得因为符号和图表的限制，在做工作上的解释时，将完成工作所必需的任何要件排除在外。
- g. 在厨房图说上有某些详细资料，工作的尺寸和定位等细节都标示在此。这些详细资料只是用来建立一般的可行性。并不能避免对所指示的工作进行协调。
- h. 关于一般施工的资料只可以从结构和建筑图以及规格中得出。厨房招标图不适合用于施工。他们只是提供设计依据，使 KEC 可以准备适当的施工图。施工图必须能反映现场实际情况及施工资料，最终并应经过顾问的核准，才可给各工种用来实际施工，以及现场协调时使用。
- i. 使用单数的词并不只限于指单数项目，如果所指的项目应为复数，也表示复数。
- j. 当额外的工作被授权，并由这一工种来执行时，描述此工作的图说和/或标准施工步骤，在各方面也应遵照基本的建筑规格。
- k. 尽管设备规格中附有相关构件的详细说明，但是相应的说明纸只是该项目的一般描述，以及装配细节。无论如何都不可以被当作有关项目的准确代表或自给自足的施工图。

1.04 清洗、调整和操作

A. 清洗管道系统（通则）

在施工过程中，应正确盖住所有线路和设备喷嘴，以防止沙子、灰尘等从管道进入。每个管道系

b. 调整（通则）

在完成全部安装之后，调试时，对平衡阀、通气孔、自动控制装置、水泵、减压阀等装置进行必要的调整，直到符合所有的性能要求。

c. 润滑

安装之后，按照制造商的建议对设备的所有轴承进行涂油润滑。

d. 清洗（通则）

自设备抵达之时起，在整个安装期内，以及工作完成后，如果可能，应对所有的附件、焊缝和设备进行彻底清洗、抛光、涂油，并用耐用的塑料薄膜覆盖、密封并且保存在一级状态下，以待进行最后验收。

e. 操作

一经完工，应会同业主的代表，进行设备的操作、使用和维修示范。

f. 培训

应提供一名会说英语的当地技术人员，以进行人员培训。指导工作应在正常的工作时间内进行，此培训期限应当足以让操作人员掌握设备的操作和维修。

1.05 样品

- a. 提供建筑师所要求的所有材料样品。
- b. 在每一个样品上标明识别号码和名称。

1.06 设备、材料和安装

- a. 所有设备和材料都应该是全新的，并且没有瑕疵或缺陷。
- b. 安装工作、材料以及设备应完全符合当地的实务标准和法规。如果没有当地法规，则以英国法规为准。与由有关部门进行的安装检查、测试和许可证的所有成本和费用，应由 KEC 承担。
- c. 电气设备和材料，应满足检查电气施工的单位的接受标准。如果需要由保证单位或其它受认可的测试实验室，进行对产品的检验、测试和认证，才可以获得检查单位的接受，则该产品应按照指示，进行材料或设备的种类或质量的检查、测试和认证。
- d. 依据主管机关提供给所涉及的项目的单/三相电源，所有的电气设备都应做兼容性和操作评定。
- e. 设备应符合美国国家卫生基金会制定的最新标准。
- f. 蒸气加热设备应当符合 A.S.M.E. 或者相关的 B.S. 规格的要求。
- g. 瓦斯加热设备应当配备自动常燃母火。烤箱或其它暗式施工的火炉（包括气喷净式炒锅用炉头和蒸汽室）应当有符合 AGA 标准或同等标准的火焰中断装置。
- h. 排油烟机和防火系统应当符合 N.F.P.A. 公告 96 以及当地消防部门的要求。

- i. 这些规格的目的在于，每当指定一个产品的厂商时，使用“其它核准的”或“核准的同等品”或“等同”等术语，替代的项目在各方面必需符合指定的项目。替代的项目使用较少的建造，即使满足性能要求，也不会考虑其权利主张。附表和规格中所述的性能要求应解释为最低性能标准。
- j. 使用名牌产品只为提供所需设备的参考类型和品质，不应当排除其它品牌产品。
- k. KEC 应负责提供证据，证明其它品牌的替代设备，在各方面皆与指定的项目符合。虽然在规格中指定了品牌名称，但应考虑本地市场的服务和维修的便利性和品质。
- l. 虽然品牌是由规格指定，但 KEC 仍应负责从主管机关获得餐饮设备运作的许可。
- m. 同一类型（例如：水泵、阀门等）的所有设备应尽可能采用同一制造商的产品。
- n. 已许可和核准的替代设备和备选设备必须满足空间要求。任何无法满足空间要求的替代设备，无论是否已获核准，都应由 KEC 自费进行替换。对于因替代而产生的相关系统的修改，KEC 应承担费用。
- o. 请注意，在指定前，提交符合要求的施工图或其它资料，并获得核准。并不表示工程师、建筑师或者业主的代表可以证明所涉及的材料或设备的尺寸精确性或尺寸适宜性，或者所涉及的材料或设备的能力，或者设备的机械性能。如果有抵触，施工图的核准并不代表图说和规格无效，除非用印有工程师抬头的信笺表明此变更已递交并且获准。
- p. 对于附表中所示的设备，或者规格中按照型号所指定的设备，如果要寻找替代品，非制造商最新目录中的常见目录项目，将不予考虑。

1.07 工具

在本规格下，操作和维护所提供的设备所需的专用工具，应与该设备一起提供，并且交给业主的代表且应要求收据。

1.08 其它防火措施

除了本规格其它地方指定的防火措施外，KEC 还应当遵循下列规定：

管线及其套管之间的空隙都应该用矿物棉、或其它同等之耐火材料全长填满，并且压实固定。不可使用玻璃纤维。管道和套管之间的套管间隙不得超过 1/2"。每个管子使用单独的套管。在上孔罩之前，填缝必须施作完成以备检查，并须通知现场的监督人员。

1.09 照片和维修/操作手册

KEC 应当准备2套所有餐饮区的 8" x 10" 专业黑白照片，酒店工程部门和顾问各一套。照片应在安装和清洁完成之后，调试之前拍摄。

KEC 应当提供给酒店工程部门和顾问，所有餐饮设备的一整套操作和维修手册文件。KEC 也应当向业主提供建议的备件清单。

手册应按照不同的位置分开，文件应包含竣工图（即布置图和预留管线图）。

1.10 测试、调试、培训

- a. 在设备调试之前，KEC 应先自行对设备进行周密的测试，证明所有设备运行良好并且符合制造商之说明。

- b. 设备的调试应当一次对整个区域或厨房进行才有效，该区域需已经完全运作，且所有项目、附件、部件等均已完备。针对调试的期限，必需向建筑师提供足够的建议，KEC 应当就此制定一份详细的报告。
- c. 雇主应提供设备测试、演示和调试的所有原材料以及认为必要和适当的東西。
- d. 对于因调试而引起的保证、校正、修改等工作，以及建筑师的合理要求，都应在尽可能短的时间内校正，到时间再定。必需就已完成的工作向建筑师提出适当的建议。
- e. 酒店经营者 F&B 部门的主要职员应协助所有设备的调试。此外，调试期限之后至少四（4）天，KEC 应当在现场配有合格的工程师，以向经营者的 F&B 部门的主要职员提供所有设备的重复深入的培训。KEC 应当自我证明，经营者的人员得到有关设备的适当教导，并能够操作和维修设备，以确保尽量减少干扰并得到最大的使用寿命。在培训期间，KEC 应当保留一本有关培训活动的记录簿并且在结束后交给业主。

1.11 缺失责任期

缺失责任期为自最后一次成功调试和建筑师验收工作之日后的 24 个月。在此缺失责任期内，KEC 应当按照本规格第 9 部分之定义提供全面的服务和维修。

第 2 部分 - 管道系统

2.01 管道系统 - 概述

- a. 图说示意管道的尺寸和地点。配合现场条件和工种间的协调，管道需上、下移动及偏移，但不应有额外的费用。管道应符合最新的加压管线 BS 标准。
- b. 管道工程应完全符合下列要求：
 - 1. 在管道工程各个部分提供适当措施以备膨胀和收缩作用，以预防管道或连接的设备出现不适当的应变。
 - 2. 应在所有设备和附件，以及其它需用的地方安装已审核的带螺栓、垫片、法兰（用螺丝拧紧或焊接）的接头，以便简易连接和拆卸。带有钢制表面的螺纹活接头可以用于 2" 或以下的管道。
- c. 螺纹管应符合以下要求：
 - 1. 接管 - 3" 或以下的管子皆被视为接管。没有螺纹的部分为 1 - 1/2" 及以下的接管应为超重型。只运用肩接管。不提供螺纹接口。

2. 螺纹应切割整齐、正确；螺纹接头应紧密连接，不可填缝。可以使用不会硬化的润滑剂。不可以使用轴衬。用偏心缩径接头或偏心配件来缩减，否则会形成讨厌的水袋或气袋。所有管子都应在切割后铰孔，以去掉毛刺。

2.02 管材

- a. 管子应按照下列：

蒸汽	API Sch 40 无缝
蒸汽冷凝物返回	2 - 1/2" & 更小尺寸
滴水器和水泵出水口	API Sch 40 无缝
热水和冷水	3" & 更大 - 标准重量钢 L 型铜或者 B.S. 2871 表 X。法兰管为 80mm (3.2") 及以上。 毛细管连接管小于 80mm (3.2")。
嵌入墙内部热水管	UPVC 隔热铜管符合 BS 2871 表 X，嵌入墙内部达 50mm (2")，第1部分
冷水服务	不加增塑剂的 PVC 管 (BS D 级) 符合 BS 3505、4346 (第 1 & 2 部分)。
瓦斯管	镀锌钢符合 BS 1387 和重型，螺管接头的配件符合 BS 1740。
清洁水管	镀锌钢符合 BS 1387 中型。
通风竖管 80mm (3.2") NPS 及以上。	铅缝铸铁插承式管符合 BS 416
通风竖管和抗虹吸管小于 80mm NPS	镀锌符合 BS 1387 中级，带螺纹接头
厨房废物管可达 50mm (2") NPS	镀锌钢符合 BS 1387 中级，带螺纹套管接头；或者铸铁管符合铸铁排粪管学会标准 301-60T
压缩空气	镀锌钢符合 BS 重型。
真空管	镀锌钢符合 BS 中型。

- b. 除非另外说明，所有的管子都应符合当地的水管系统标准要求或英国标准规格，并且得到建管当局的认可。
- c. 所有的铜管纯度不应低于99.9%。尽可能，管子应与管接头配合，长度可达 20 ft。管子应符合 BS 2871。室内清洁用水管应采用核准级别的铸铁管、延性铸铁管、镀锌锻铁管、镀锌钢管或铜管。如果授权的人员或其指定的持证水管工人提出书面申请，也可以考虑在冷水内部供水系统中使用核准级别的不加增塑剂的 PVC 管子 and 管件。所有不加增塑剂的 PVC 管子都必须正确支撑和保护，以防太阳光线直射，并且在外露时涂上白色丙烯酸油漆。KEC 应提供所有管材和管件的类型、品牌和耐用度的详细情况，并将其纪录在当地水供当局规定的表格中，据此提交需要报批。
- d. 无套节型铸铁管应符合铸铁粪管学会标准 301-60T。
- e. 管道系统规格应按照施工图的要求提交。
- f. 厨房中所有外露的管道系统都应镀锌

- g.** 金属管道的固定不应接触到氧氯化镁地板材料成分；会对多数金属和合金造成伤害，亦不应接触到 **Keene** 的水泥或者其它含有酸性成分的快速凝固材料。所有直接接触混凝土的镀锌钢管，都应该涂上沥青并且用粗麻布或其它适合的材料包裹。
- h.** 铜管不可以同镀锌钢水槽、缸或管子一起使用。在使用铜管的地方，应考虑使用铜缸和水槽或非金属材料的水槽。如果不同的金属接触且有水存在，会因流电作用而产生腐蚀。应避免使用这些金属，或者用不导电材料制成的管件将其隔开。
- i.** 应提供管套给所有穿过地板板层或墙壁的管子。管子和管套之间的空间应用耐火材料（矿物棉）填满并且压实固定。管子和管套之间的间隙不应超过 **12mm (0.5")**。在回填或覆盖之前，所有管道工程都应由主管公用设施的本地部门进行检查。
- j.** 所有铸铁管道工程都应在内部/外部涂上黑色沥青材料，符合 **BS 3416 类型 2**（除非管内衬有水泥壁）。

2.03 管件的材料

- a.** 管件应符合下列：

注意：表中规定了管子的尺寸，超过的尺寸则需通过焊接进行制造。表中指出螺纹管件的地方，**KEC** 可以选择使用焊接管件。显示的压力是 **SWP**（蒸气工作压力）。

蒸气	2 - 1/2" & 更大：法兰
冷凝、回水、滴落 & 冷凝泵 出水口	2" & 更小 - 125 SWP：铸铁，带螺纹
热水和冷水	熟铜或铸青铜，纯度 95% 锡，5% 铋的接头
压缩空气	镀锌钢，重型
真空管	镀锌钢，中型
出风孔和减压阀	3" & 更大 - 标准重量端管件
	2 - 1/2" & 更小 - 125lbs 螺纹铸铁

- b.** 所有焊接弯管都应为长半径弯管。
- c.** 焊接端管件应与同样尺寸和材质的管子有一样的爆裂压力。管件应为一体，但是当支管比主管至少小一个号码，允许有对焊管接台时除外。所有的管线，除了蒸气压力为 **16 psig** 或更高，水压超过 **125 psig** 时外，在支管比主管至少小一号时，也允许用鞍台。
- d.** 所有铜管的焊料的熔点应不低于 **460 °C**，且应由 **95%** 的锡和 **5%** 的铋组成。所有管道都应该专业安装，并符合制造商的说明。所有连头在连接之前均应彻底清洁干净。

2.04 阀门

- a. 按照图说提供并且安装阀门，应该在指定处和/或认为必要处安装，以利所有管道和设备的控制和便利维修。所有阀门应为核准制造商之最佳品质，有适当的间隙，并且在规定的测试压力下不泄漏。每个阀门上都应有制造商的名字或品牌，编号或部件号和保证的ANSI工作压力铸在阀身，以及铸或印在阀帽上，或者以其它易于识别之方式提供。所有阀门应为同一制造商之产品，特殊用途除外。在有说明某一制造商编号处，可用同等之编号替代之。
- b. 除非有更改，阀门应为最小工作压力和材料如规定的管件一样。所有闸阀和球阀应适合在压力下重新包胶。无论哪种管道，阀门的设计不应低于 125lbs 每平方英尺的蒸汽工作压力。
- c. 闸阀应符合以下分类。在有说明某一制造商编号处，可用同等之编号替代之。

GA-V1

2" 及以下的闸阀应为 Toyo fig 206A 青铜，带螺纹，125 # S.W.P. 带实心楔形盘和非上升阀杆。
2" 以上的闸阀应为 Toyo fig 421A 铸铁，带法兰，125 # S.W.P. OS & Y ，青铜阀。

GA-V2

2" 和以下的闸阀应为 Toyo fig 298 青铜，带螺纹，150 # S.W.P. 带实心楔形盘，套接螺母阀盖，升降杆。
2" 以上的闸阀应为 Toyo fig 712 铸钢，带法兰，150 # S.W.P. OS & Y ，青铜阀。

GL-V1

2" 及以下之球阀应为 Toyo fig 220 青铜，带螺纹，125 # S.W.P. 带可更新的特氟龙底座非上升阀杆。

2" 以上的球阀应为 Toyo fig 400A 铸铁，带法兰，125 # S.W.P. OS & Y ，青铜阀。

GL-V2

2" 及以下之球阀应为 Toyo fig 221 青铜，带螺纹，150 #S.W.P. 带可更新的特氟龙底座、套接螺母阀盖、上升阀杆。
大约 2" 的球阀应为 Toyo fig 铸铁，带法兰，150 #S.W.P. OS & Y ，青铜阀。

CH-V1

2" 及以下之逆止阀应为 Toyo fig 236 旋启式，黄铜或青铜，螺纹端。
2" 以上的逆止阀应为 Toyo fig 682 旋启式，铸铁青铜阀，法兰端。

CH-V2

2" 及以下之逆止阀应为 Toyo fig 230 立式，黄铜或青铜，螺纹端。

CH-V3

逆止阀应为蝶式，带复位弹簧。

ST-1

2" 以下的过滤器应为 Toyo fig 380 黄铜或青铜，带 20 网眼不锈钢筛子。
2" 以上的过滤器应为 Toyo fig 381A 铸铁身，带 20 网眼黄铜筛子。

ST-2

2" 及以下的过滤网应为 Toyo fig 380 黄铜或青铜，带 20 网眼不锈钢筛子。

2" 以上的过滤器应为 Toyo fig 381A 铸铁身，带20 网眼不锈钢筛。

2.05 焊接程序

- a.** 管焊接应符合最新修订的适用法规，或可以取代上述法规的此类地方性要求。
- b.** 在进行新管焊接之前，递交一份焊接程序规格，连同资质证明，如同具有管辖权的最新版的规格所概述和要求的那样。
- c.** 在任何操作者进行管子焊接之前，提交该操作者符合有管辖权的规格之规定的资质记录，显示操作者已经过所提交之验证程序规格的检测。

第 3 部分 - 餐饮设备：通用要求

3.01 工作范围

- a. 规格中这部分要进行的工作包括餐饮设备的供货、现场交货、安装、检测、调试和维修，搭配图说，下文将做更详细的说明。不论是否在规格和图说中有特别提到，一些小工作也需包括在内，以便正确进行设备的安装和操作。
- b. 在所有情况下，当装置或设备的一部分被提到时，即使是使用单数，如果需要使用多个才可以完成安装，也代表复数。

3.02 通则

- a. 合同文件中使用的品牌和目录号码用来规定每个设备项目的具体要求，涉及所需的类型、尺寸、容量和品质。所有布置图都是按照该品牌准备的。提议使用的替代品牌必需 能适合图说中显示的配置，不可有例外。不论任何原因，若因 **KEC** 的责任，必须作修改，且经建筑师的审核，所有涉及到的成本，包括其它相关工作的修改费用，应由 KEC 来承担。
- b. 每个设备供货时均应配带全部附件和管件，不论在规格中有否具体要求。且当连接到适当的管道时，应可立即运行。
- c. 所有设备在交货时应预先配线并接管至一个外部的点，以便连接到适当的管道上。所有配线都应在镀锌钢管内。所有建物设施管道的连接均应符合美观、安全和功能等专业施作。管道工程和导管不得外露在可以看见的地方，应将他们巧妙地隐匿起来，或适当地以线盒隐藏住，或使用其它方法（瓦斯管除外）。任何无法隐匿的外露管道，需用不锈钢管或镀铬管，以便于清洗（那些可能需要色标的瓦斯管除外）。
- d. 所有安装之电器插座应防水、防蒸汽（需符合当地的实务标准）。
- e. 连接到正式固定管道之设备应充分固定以防移动。

3.03 标准厂制设备

- a. 无论是否包括在合同文件中，应遵循由厂制设备之制造商提供的图说、规格、以及其它资料。
- b. 如果制造商没有提供的话，为单独的瓦斯点火设备提供一个已经审核的瓦斯压力调节器。瓦斯压力调节器应为标准可调式水柱压力，其类型应为可以正确调整至火炉和母火的气流。对于模组式成列炉头的组合，**KEC** 应当与其它相关工种协调设备要求，以确保供应线上的供气压力正确无误。
- c. 冰箱和冷冻柜应配有带镀铬盘座的外部转盘温度计。温度计应可调整，并且在安装之后校准。
- d. 带远程冷冻系统的冰箱和冷冻柜，应在蒸发器盘管配有恒温膨胀阀。
- e. 冰箱和冷冻柜的五金应为重型。铰链应为 90 度内自动关闭型，超过 90 度就会保持开启状态。除非另行指定，门锁应采用磁性边缘安装型。
- f. 冰箱和冷冻柜应当装重型喇叭锁，在各工作区内配备相似的钥匙并且提供万能钥匙。
- g. 所有洗碗机，内部由制造商配线至接线盒，包括按键式开关、电机、浸没式加热器、螺线管等。
- h. 尽管在本规格中有指定品牌，但是 **KEC** 应当自我验证，设备供应应适合当地可用之能源介质。
- i. 所有可推入冰箱需各附带一个2/1角架手推车。

3.04 组合式设备

规格中本标题下包括的工作应符合由美国国家卫生基金会制定的最新标准和修订本。

a. 一般施工

1. 组合式设备必须仅由一个制造商承担，且需经建筑师同意。
2. 工作应当以专业方式完成，且需经建筑师同意。
3. 不锈钢应为标准规格，18-8，304 型（炭成分最多不超过 .012%）4 号细标线精加工。
4. 所有的框架应为焊接结构，焊缝光滑。框架应为不锈钢。
5. 除非另外详细说明，一般搁板的边缘应为90 度下弯 40 mm，以及向内 90 度 弯 12 mm（0.5”），转角研磨并且抛光。
6. 所有的缝隙和接头应当焊接。焊缝应磨平和抛光，与原先的表面加工相一致。
7. 由于设备尺寸或安装要求，不锈钢台面的现场接缝等，应焊接、研磨和抛光，与周围的表面相匹配。

注意：不可将填缝条铆入接缝内，再用焊料填满的对接接头。

8. 开底的桌面、架子、水槽以及滴水板的下部，应根据 N.S.F. 的要求，使用“粘性胶带”或沥青打底，进行消声处理。对于下面带有架子的桌子，应在支撑面和桌面板之间使用消声材料。
9. 在制作之前同 VAC 承包商核实所有管道连接的尺寸和位置。
10. 在桌面的后部和末端挡水板应向上弯曲 90 度，半径19 mm（0.75 ”） - 25 mm（1”），以 80 mm（3.2”）高，12 mm（0.5”）深的不锈钢 U 形槽盖上，并以不锈钢自攻螺丝和垫片固定，固定点直线间隙不小于 600 mm 。U 形槽的上缘应用 MDL 582054 橡胶剖面或同等材料密封。U 形槽的转角应切成 45 度以确保连接平滑。只要设备邻接墙壁，就应提供侧边挡水板。
11. 未经建筑师书面许可，不得把制造者的商标和名字固定在设备上。
12. 根据规格中其它部分指定的材料级别，组合式设备的所有构件均应使用下列材料，除非根据 CKP 标准组件标准另外说明。

材料名称	级别
	C1
金属桌面	14 ga 不锈钢 (1.98mm)
木制桌面	2" (50.8 mm) 厚的积层硬质北方枫木 (除非遭适用的健康法规之禁止)
水槽、滴水板或后挡水板	14 ga 不锈钢 (1.98mm)
保温槽 (Bain marie)	14 ga (1.98mm)
高架和低架	16 ga 不锈钢 (1.59mm)
玻璃杯架搁板	16 ga 不锈钢 (1.59mm)
主体, 外露	18 ga 不锈钢 (1.27mm)
主体, 未外露	18 ga 不锈钢 (1.27mm)
Legs支架	41.3mmX41.3mm outer size 16 ga s/s (1.59mm) square tube 41.3mmX41.3mm外径16 ga 不锈钢 (1.59mm) 方形管
Crossrail横撑	25mmX25mm outer size 16 ga s/s (1.59mm) square tube 25mmX25mm 外径16 ga 不锈钢 (1.59mm) 方形管
基脚	14 ga 不锈钢 (1.98mm) 可调弹头型
抽屉筒身	18 ga 不锈钢 (1.27mm) 弓形并且可拆卸
抽屉面板	18 ga 不锈钢 (1.27mm)
抽屉框架	14 ga 不锈钢 (1.98mm)
铰接门和滑动门的外层门板	18 ga 不锈钢 (1.27mm)

材料名称	级别
	C1
铰接门和滑动门的内层门板	20 ga 不锈钢 (0.95mm) 2B 加工处理

台面和搁板的支架	14 ga 不锈钢（1.98mm）
制冷装置外部	18 ga 不锈钢（1.27mm）
制冷装置内部	20 ga 不锈钢（0.95mm） 2B 加工处理
电冰箱搁板	不锈钢金属丝
冰块柜	外部 16 ga 不锈钢（1.59mm） 内部 18 ga 不锈钢（1.27mm）
壁架	14 ga 不锈钢（1.98mm）
排气管和接头	18 ga 不锈钢（1.27mm）
壁式防水板	18 ga 不锈钢（1.27mm）
水槽附件	旋转废物阀，带过滤器和溢流装置
架子卷边	在桌子的背后或侧面，当桌子靠近墙壁或设备时
消声器	桌面下
水管连接材料	符合一般规格
后挡水板类型	传统的槽矩型与橡胶压边条 - 固定在墙壁上
地沟盖板	304不锈钢（4mm）
地沟合体	304不锈钢（3mm）

13. 所有的龙头和预先清洗装置应为抛光镀铬表面处理。

14. 所有的五金和水工附件应以制造商的名字和编号来识别，这样就可以替换坏掉或磨损的部件。如果要求，KEC 应当提供样品。

b. 桌面

金属台面应为整体焊接结构，在下部有焊接支撑板加固，使台面可以支撑重物而不弯曲变形。水平和交叉的支撑应为100 mm（4"）宽，40 mm（1.6"）下弯，12 mm（0.5"）内弯的 U 形槽，沿着两边周围点焊到台面的下边，开口端朝下。台面的前端应为 50 mm（2"）下弯（槽边），与垂直方向成 120 度内弯 20 mm（0.79"）。

c. 支架和横撑

横撑的焊缝应打磨光滑。支架应装有清洁脚，调节量不低于 3/4"（19.0 mm）。支架应该拴紧在持续焊接的设备上。

d. 柜体

封闭的柜体应使用不锈钢板建造，以 U 形框架构件补强，形成一个坚硬的结构。主体部分应为焊接结构，带有前侧横杆、竖框等，焊接成一体结构。外露和未外露之外部和内部构件皆应为不锈钢。

e. 抽屉

2. 抽屉把手应为一体结构，含在前面板中，如随附的说明纸。
3. 抽屉滑轨应为 **COMPONENT HARDWARE SERIES S25** 或核准的同等品。
4. 抽屉组合在打开后应能自动关闭型，而且不需要工具就能容易地拆卸。
5. 除非另外说明，抽屉内置物盘应为**S/S 1/1 GN**（**RIEBER、FRANKE、BLANCO** 或核准的同等品）。

f. 门

1. 门应为双层、隔音结构，外角焊接并抛光。外层和内层点焊，接缝焊接形成一 **3/4"（19.0 mm）** 的完成厚度。
2. 门把手应为一体结构，含在前面板中，如随附的说明纸。
3. 单层门应以 **18 级（1.27 mm）** 的不锈钢分段加固。
4. 铰接门应嵌入安装，并带一个连续的不锈钢门把手。
5. 门铰链应为 **COMPONENT HARDWARE R42-2842**或核准的同等品，弹簧负载式以自动关闭，用于所有吧台下方、伸手可取的以及柜台下方的冰箱/冷冻库。
6. 滑动门应采用悬挂式、静音型、大型的不锈钢轮子和不锈钢球轴承，安装在悬挂式的轨道上，如**COMPONENT HARDWARE B57** 系列或核准的同等品。
7. 滑动门在不使用工具的情况下应可以移除。

g. 搁板

1. 开底工作台下方搁板应为整 **90 度**向下弯 **40 mm（1.6"）**，而且 **90 度**向内弯 **12 mm（0.5"）**，边缘研磨并紧紧焊接到支架。在工作台邻接墙壁和其它设备时，下层搁板后面和侧面应向上弯 **2"（50.8 mm）**。
2. 除非另外规定，封底的工作台应为固定式，后部和端部应向上弯 **2"（50.8 mm）**，带有紧临式的边缘，以确保与主体的紧密配合。前面边缘应有方形的向下和向后弯起，如上面的**g.1**部分。
3. 墙上搁板的前面和侧面，应垂直向下弯**40 mm（1.6"）**， **90 度**向后弯 **12 mm（0.5"）**。在邻接墙壁和它的设备的后部有 **2"（50.8 mm）** 的上弯边缘。墙壁固定应包括 **600 mm（23.6"）** 高的可调轨道，由三个高强度的不锈钢顶部螺丝和墙壁锚栓件固定。在理想的高度，轨道有不锈钢托架支撑。
4. 安装在没有靠墙或设备的工作台的搁板架子,四面都应为 **90 度**向下弯 **40 mm（1.6"）** , 再 **120 度**弯进 **20 mm（0.79"）**。支架应为外径 **1"（25.4 mm）** **15 级（1.59 mm）** 的不锈钢管，焊接到在头顶的上层结构上。
5. 搁板架子应有下部支撑，仅在纵向以 **U 形槽**加固，**U 形槽**宽 **60（2.4"） - 80mm（3.2"）**（取决于 搁板的宽度），**25mm（1"）**向下弯 **90 度**，再 **90 度**内折**12mm（0.5"）**。

h. 水槽和滴水板

1. 一体成形水槽应使用与滴水板或台面同样规格和材料建造。台面与水槽为一体时，应为组

模制成型水槽不应应用低于18级（1.27 mm）的不锈钢。

2. 水槽槽身应具备全弓形的垂直和水平内角，并向排水口做泄水坡度。多槽式水槽的间隔应使用同样的材料，双壁，并且连续焊接至台面，两个水槽之间的间距不得少于 50 mm（2"）。洗锅水槽应为 3 槽型，各自用倾滤溢流井隔开，带有弓形转角和可拆卸的穿孔不锈钢过滤篮，每个篮子带2个提升杆。
3. 水槽前面和自由端的边缘应为 50mm（2"）向下 90 度， 20mm（0.79"）向内弯 120 度， 19mm（0.75"）的海洋式顶端边框，向水槽开口处有 12mm（0.5"）的倒角凹口。
4. 滴水板、挡水板和向上弯的边，在水平和垂直转角处的弯曲半径，应为 5/8"（15.9 mm）或更大。
5. 所有水槽工作台、进盘和出盘台的水槽板和台面都应向水槽或洗碗机做泄水坡度。

i. 排水装置

集中式水槽排水孔

1. 深水槽回转式手柄排水装置应为 COMPONENT HARDWARE, 型号 D-50-4591 或核准的同等品，并带有扁平的过滤器和连接的溢流装置，而浅水槽装置为 MODEL COMPONENT HARDWARE D50-7215或核准的同等品。

分布在角落的水槽排水孔

2. 竖管阀、铬镍钢竖管、铬镍钢角落防护筛板应采用 FRANKE 系列 304 或核准的同等品。
3. 通畅型排水头应为 COMPONENT HARDWARE，型号 D-36-2080，或核准的同等品镀铬， 1- 1/2"（38.1 MM） I.P.S. 或核准的同等品。

j. 水龙头

1. 平台上安装的混合水龙头装置应为抛光镀铬，带 250 mm（10"）摆动喷嘴和无溅出曝气器，如立面图所示。
2. 墙壁上安装混合水龙头装置应为抛光镀铬系列，带 250 mm（10"）摆动喷嘴，如立面图所示。
3. 除另外说明，滴水槽和水龙头组件/ 装置应类似，等同于 KENCO，FW -510 。

k. 预清洗装置

在墙壁和台面上安装的预清洗装置应类似，并且等同于设备规格的说明。

l. 刮削区

在刮削站提供刮削装置，固定在台面的前沿，和 NORDIEN 或核准的同等品制造的一样。

m. 锁

1. 金属抽屉和铰链门的锁应为 COMPONENT HARDWARE 系列 P-30 或核准的同等品。
2. 金属和木制滑动门的门锁应为 COMPONENT HARDWARE 系列 P20-0490 或核准的同等品。
3. 木制抽屉和铰链门上的锁应为 COMPONENT HARDWARE 系列 P11-0480 或核准的同等

4. 个别工作区域的锁应配有类似的钥匙，并提供万能钥匙。工作区域的划分要由酒店经营者确定。

n. 脚轮

脚轮应为 5" (127.0 mm) 或 6" (152.4 mm) 直径重型、球轴承、盘轮，并带有可更换的防油橡胶或氯丁橡胶的轮胎，轮胎胎纹的最小宽度为1-3/16" (30.2 mm)。每个脚轮的最小承重应为 250 磅 (112.5 kg)，除非另外说明。提供注滑脂附件、螺纹防护罩，以及抛光电镀表面加工。在指定的地方提供车轮锁定装置。

o. 冷冻装置

1. 隔热材料应为2" (50.8 mm) 的随意放置厚片胺基甲酸乙酯泡沫。不可用玻璃纤维或聚苯乙烯。
2. 柜体应为双壁构造。垂直和水平转角应成弓形，且底盘不应装排水管。来自蒸发器的冷凝水，应被放到一个在柜子外的湿气蒸发锅，该蒸发锅以热气管加热。
3. 提供带镀铬座盘的刻度盘温度计或电子温度计（防蒸气），外装在每个制冷间的工作侧。温度计应可调整并且在安装后进行校正。
4. 内部的每端应有一个陶瓷电灯插座和15 瓦的灯泡。
5. 蒸发器线圈应为吹风机型，带温度调节膨胀阀，且大小足以保持 2°□的电冰箱内部温度，或 -18°□的冷冻柜内部温度。
6. 在所有的抽屉、门、盘口和冰盘周围提供防撞碎条。
7. 为安装在工作侧的独立冷冻系统提供 "接通—断开" 开关。
8. 在所有的门口提供 18 级 (1.27 mm) 的不锈钢门槛。不可用波普空心铆钉。
9. 门应为双壁结构。隔热材料应是 2" (50.8 mm) 随意放置厚片胺基甲酸乙酯泡沫，在门周围装上COMPONENT HARDWARE 系列 TH42-3330，或核准的同等品的橡皮衬垫。电冰箱的制冷门应为双层玻璃，冷冻机为三层玻璃，并带加热配线的抗回火的玻璃，由 ANTHONY 或核准同等厂家制造。
10. 门五金应为重型，类似或等同于 COMPONENT HARDWARE 系列 R42-2842，自动关闭铰链，和 COMPONENT HARDWARE 型号 R42-2110-1110 系列或核准同等品。门的密封装置应为磁力衬垫型，提供的门槛为 403 型铬钢。
11. 制冷设备抽屉的建造如下： -
 - (a) 抽屉前面应为密封的双层结构，带不锈钢凸出把手，如上述 f.2 部分所叙述。
 - (b) 滑板容量应为 50kg，可全面伸展，适用餐饮服务功能。150kg 容量，可全面伸展，适用重载装瓶抽屉，由 MERZ、FRANKE、COUNTERLINE 或核准的同等厂家制造。
 - (c) 衬垫应为磁力型。
 - (d) 每个抽屉提供1/1 GN筒身。每个抽屉应有150mm深的1/1GN筒身，除非另外说明。抽屉筒身应为可拆卸型，不锈钢 GN 尺寸，依照餐饮用途的说明。每一个食物抽屉应固定在穿孔筒身；每个抽屉应为实心筒身，侧面穿孔以便通风，以存放饮料瓶。

12. 每个部分都应配有底部和中间可调整、可拆卸、铁丝网柜子，安装在不锈钢托架上。底层的柜子应配备不锈钢脚，以让柜子离开底部。
13. 冷凝装置上面的台面应采用 50mm（2"）随意放置厚片胺基甲酸乙酯泡沫绝缘。
14. 所有的冷冻系统的运作应采用不含 CFC 的制冷剂。
15. 所有吹风机镀锡卷板应备有自行蒸发筒身，无论是否是电力加热。
16. 所有柜体式（带门或抽屉）制冷设备，都必须带锁，每个区域共用一把钥匙，但不同区域的钥匙不同。

p. 假底

假底应有 1/2"（12.7 mm）直径的穿孔，每端有 1" 的指孔。边缘应为 90 度下弯 40 mm（1.6"）然后 90 度内弯 20 mm（0.79"）。

q. 排气管

1. 洗碗机排气管应全部为焊接结构，在天花板有一（1）个装饰环。风管的大小应可进入洗碗机的排气口内部，及接在天花板上风管接口外。风管应点焊连接到洗碗机，向下接口及环部。
2. 对于没有排气口的洗碗机，其风管的大小应符合制造商的规格，延伸过洗碗机上方，并附空气控制调节闸。
3. 从设备到天花板的外露风管应为焊接结构，在天花板上带有装饰环。滑脂管子应连续焊接到设备上，管口向下。

r. 组合式的排气通风机和天篷

排烟罩的修建应全部使用 18 ga 不锈钢 304，4 号细线表面加工。排烟罩为墙式或岛弧型，前方垂直面，下缘四周附有滴油盘。所有的缝隙和接点都连续焊接、打磨并抛光，以配合临近的表面。铝制双效过滤器，其与排烟罩等长的不锈钢滤器罩，符合 COMPONENT HARDWARE 系列 F30，安装时不小于 45 度角。滤器罩终止于下缘的倾斜滴油盘中。在盘的低处配备带阀门的排油管，连接到容量为 - 200ml 的油箱内，易于拆卸清洗。

在前面配备必要的拉杆悬挂板，从天花板上悬挂。在后部配备必要的角架固定到墙上。

防蒸气灯最大安装间距为心对心 4'，全部内部接线，COMPONENT HARDWARE VXS-100-PX-WG 系列，或核准的同等品。提供 5" 高的风管套环，尺寸如图所示，完全焊接，由 VAC 承包商连接到通风系统。

提供必须的空间和设备安装灭火系统（在一般规格中的其它地方说明或由他人施作）。

s. 壁式防水板

1. 提供 18 ga. 壁式防水板，从排烟罩的底部边缘 1" 以上，或如说明纸所示，向下直至设备上方边缘 1" 以下处。
2. 用耐热的环氧树脂涂抹墙壁。
3. 仅能有垂直接头，并需以硅树脂密封，并饰以 1" 宽的不锈钢卡式线板，COMPONENT HARDWARE 系列 J60 or approved equal或核准的同等品。

t. 壁挂式搁板架和柜子

981 / 1081

KEC 应核对所有壁挂式搁板架、架子和柜子的支撑要求。

u. 洗手槽和带水槽的组合型

洗手槽和水槽的组合型装置(如果适用的话)应为16 ga 的不锈钢构造, 包括一个基座框组件, 和一个 400mm (15.8") x 400mm(15.8") x 300mm (11.8") 深的槽, 在 560 mm (22") AFF 处。以及一个350mm (13.8") x250mm (10") x 150mm (6") 深的洗手槽, 在 1000mm (3'4") AFF 处。为水槽配备一个1/2"的冷旋转水龙头 (如果适用的话), 并为洗手槽配备一个1/2"的热水和冷水混合水龙头。装置是工厂预先配管并试水完成的, 到现场再安装到热水和冷水管以及废水管。并供应同一编号的不锈钢纸架, 同一编号的液体肥皂分发器, 一个明亮的不锈钢镜子, 全部带壁用托架, 以便安装在水槽装置的上方。

v. 冷却架

手推车应为完全焊接的不锈钢结构，垂直和交叉支撑为 25 mm(1") x 25 mm(1") 厚 2 mm 的方形管，配有重型脚轮，附无斑纹的弹性轮胎，直径为 130 mm(5.1")，两个轮胎有制动器，且附转角保险杠，总高度为 1650 mm(5'5")。18 对直径为 10 mm(0.4")，长 450mm 的圆形支撑杆，均匀地分布在顶部和底部之间，以便容纳经营者要求的标准焙烤铁板，顶部和底部敞开，支撑杆与架子成 85 度焊接而成。

w. 角齿条

手推车应为完全焊接的不锈钢结构，垂直和交叉支撑为 25 mm(1") x 25 mm(1") 厚 1.5 mm 的方形管，配有重型脚轮，附无斑纹的弹性轮胎，直径为 130 mm(5.1")，两个轮胎有制动器，总高度为 1650 mm(5'5")。18 对角导轨均匀地分布在顶部和底部之间，以便容纳指定的托盘。交叉支撑，顶部和底部敞开。

x. 保护盖

组合的不锈钢设备应使用一层表面材料加以保护；即 SHURFORD'S SURETAPE、CROWN ZELLERBACH CORPORATION 或其他公司之核准的同等品。保护层应涂抹到所有外露的平坦、水平和垂直的表面上。其在安装完成之前不可以擦掉，清除现场的所有碎片，设备完成等待测试。

3.05 紧固件

不允许外露的螺丝或螺栓头出现在设备的表面上。如果指定用铆钉，应为埋头式并与表面齐平，且应与所连接的物件使用同样的材料。

3.06 加热设备

- a. 瓦斯、电或蒸汽加热的设备和温度控制器应完备，并且其材料、尺寸和等级应符合合同文件的要求。此类设备的组合和安装应便于清洁或易于拆卸清洁。
- b. 除非另外规定，单相电压的电器或加热单元线路不得超过 2000 瓦。
- c. 嵌入式蒸气加热设备应配备蒸气旁路控制系统，包括黄铜管件、阀、存水弯、过滤网以及减压阀（若需要的话）等，准备完成可作最后连接。球控制阀应提供耐热的手柄，位置在设备前面的凹板内。
- d. 所有电或蒸汽加热的保温柜应配备空气分配扇，以保持保温空间内温度的均匀分布。空气分配机制应为吹过型，低水平时排出热空气，高水平时回气。
- e. 所有加热保温设备和所有气喷式锅/蒸笼的炉头的侧板上使用的热绝缘材料应属耐用型，包括由熔融的天然岩石织成的长长的细纤维，以热固树脂粘接，25 mm (1") 厚，最高服务温度为 450 °F，在 100 °F 时为 0.05 W/mK；耐火、防水和抗腐蚀，如 BRADFORD 制造的 ROCKWOOL 型 FIBRETEX-450 或核准的同等品。

3.07 开关、控制器及电气工程

- a. 为每一个马达驱动的器具或电加热的装置提供合适的控制开关或适当类型的起动器。
- b. 为组合的设备提供内部配线，包括所有的电器装置、控制配线、开关等，嵌入或形成此设备的一个部分，所有元件都配线到接线盒，或断路器面板上，以备最后连接。
- c. 提供 BS 审核类型的插头，及适合长度的三（3）线设备接线，插入单相、接地型电器插座即可通电。

当指定或详细指明为柜、箱子、或装置的一部分时，应提供由灯组件和镇流器，为灯目提供暖

- e. 根据合同文件的要求，为组合设备提供**防水型** 电器插座 13 A 和 15 A，符合 BS 标准，并且配线。

3.08 **静音操作**

所有餐饮设备的静音操作是要求之一。KEC 应根据建筑师的意见，拆除或修理产生让人讨厌的噪声之设备。

3.09 **间接排水**

在使用法规要求间接排水时，提供最小 1" (25.4 mm) 铜线，延长到最近的地板排水槽或排水头。冰水排水管的排水线应完全隔热。所有制冷设备，如制冰机、柜子、三明治冷藏设备等的冷凝水排水管，因配备 S 型存水湾或 P 形存水湾以利卫生。

3.10 **制冷设备的通风**

- a. 应向所有的组合式和厂制的冰箱冷凝装置，提供充足的空气供应和排放，按照正常运行要求的每千瓦小时1000m³ 供应和排放。
- b. 如果根据 KEC 的意见，要求追加通风装置，以确保冷凝装置的正常运行，其应在进行组合和安装之前，书面声明，要求进行评估和决定。

3.11 **门**

所有带门的项目应当按照规格图说和详图安装铰链。

3.12 **瓦斯点火设备**

瓦斯点火设备的组合，应能使用所涉及项目可使用的瓦斯类型。

3.13 **层压塑料**

木工或者其他地方指定用的层压塑料材料，应为适合饮食服务行业的OKULEN 型无毒或核准的同等类型。层压制品应当用碳酰二胺基（尿素）胶粘剂粘合表板，且需防水并且防热。不可用橡胶胶粘剂。胶粘剂应直接用于密实的藏青花旗松，精选的光滑砂磨胶合板，以确保层压材料的表面光滑无波纹。竖直面板可用 1/16" (1.6 mm) 的材料填心，而相应的背面用 1/32" (0.8 mm) 的背贴材料贴面。边框应由面材盖过边材。

第4部分- 预先组合好的可进入式电冰箱和冷冻柜

4.01 工作范围

按照规格中本部分所要进行的工作，应包括预先组合好的大型可进入式电冰箱和冷冻柜的供应、现场交货、安装、测试、调试和维修，全部依照在此所附的“设备表”进行，包含以下部件，但并不限于此： -

1. 预铸墙、地板和天花板绝缘板。
2. 在需要的地方安装天花板支撑结构。
3. 配备齐全的门。
4. 照明附件和开关
5. 温度报警器系统。
6. 数码 和转盘式温度计。
7. 减压气孔。
8. 线圈架。
9. 管线穿洞
10. 眼盖和装饰环。
11. 所有电气工程配有仪表盘。

在此及后列出的项目，更详细的说明，请参阅图说。也包括进行正常安装和运行所必需的小工作，无论这些工作是否在规格和图说中提出。

4.02 组合式面板的施作

组合式面板应为下列的标准面板宽度：

- a. 墙壁、天花板中间、地板中间：11-1/2"、23"、34-1/2"&46"。
- b. 天花板边、地板边：23"&34-1/2"。
- c. 水平和垂直的 T 形件（在隔间）：11-1/2" & 23"。
- d. 转角：11-1/2" x 11-1/2"，预铸，一体 90 度，以确保精确对准。
- e. 高度：8'6"。（实际高度根据现场条件核对）。

内部和外部金属面板应精确地用金属压铸模压制，确保面板的统一性，以保证类似面板的互换性。金属面板应有一层内部粘接剂，以和聚亚安酯绝缘材料产生黏着力，从而提高泡沫材料的化学粘结能力。金属面板在第 4.05 段的“表面加工”中进行说明。绝缘材料应为硬聚亚安酯，如第 4.03 段所述。

金属面板应放在钢模之内，再注入聚亚安酯，以形成硬绝缘材料。必须为“就地发泡”，而且和内外金属面板形成化学粘结，形成一个结实的、尺寸稳定的面板单元。

面板不应该有内部木头或金属结构件，每片门扇**100%** 用金属内外面板与聚亚安酯绝缘物质粘结。

面板边缘应为槽榫接合，以确保正确的对准，和接头不透气、防蒸气。

在内外边沿应配有“就地发泡”的双套衬垫。衬垫材料是防油的，并且形成一个紧密的正向密封。

为了把大型可进入式冷冻库分为多个间隔，应使用组合式的隔墙板。隔墙板连接为凸轮锁定式，锁进特别的墙壁、天花板和地板 T 形件。为了对正确的对准，转角的 T 形件应为一体，**90 度**，站立支架的总尺寸为 **11-1/2"**。

4.03 绝缘材料

绝缘材料应为刚性、氟里昂膨胀的就地发泡聚亚安酯，与金属表面的内部和外部形成化学粘结。墙壁厚度应为整 **4 英寸**，闭室等级不低于 **97%**。热传导（“K”）系数不得超过每小时 **0.117 BTU**（平方英尺）（华氏 每英寸厚度）。热传递因素的总系数（“U”）不得超过 **0.029**，“R”总值为 **34**，其中 R 为墙壁的总热阻。绝缘材料必须保持稳定，其操作温度范围在 **-100 °**到 **+250 °**之间。

4.04 面板固定

所有的组合式面板应与凸轮紧固件安全地锁固在一起，包括放置在舌部的凸轮作用带钩的锁紧臂，及定位于凹槽部分的钢制拉杆。锁紧臂和钢制拉杆应包含在金属箱内。通过锁紧臂的旋转，钩将会与拉杆配合，把两面板拉紧靠近。锁紧臂应从可进入式冷冻库的内部启动，使用标准的六角形扳手，该扳手随大型可进入式冷冻库附上。应提供压配合盖帽以封闭扳手孔。每个垂直的接头应至少有三个凸轮锁紧固件。在墙壁/天花板，墙壁/地板接合点，凸轮锁的水平固定间距不得超过 **23"** 心对心。

4.05 表面加工

墙壁和天花板的内部完成面，除非另外说明，应按照指定的方式提供，但地板除外，地板应为瓷砖或单块集成电路完成面（营造商施工），地板应能承受最高为每平方英尺 300 磅的均布负载。冷藏室内贴瓷砖地板完成面与门口和外部地板完成面的高程，应由 KEC 协调，以防止出现斜坡，除非经厨房顾问同意。除非另外说明，否则内部与外部墙壁完成面应1.0mm不锈钢完成面。在所有的外部外露墙壁提供预先批准墙壁保护层（惟不包括注明需用不锈钢之处）。

4.06 大型可进入式冷冻库的门

大型可进入式冷冻库的门应装铰链、内配合、嵌入安装型，而铰链门已有特别指定。门的标准尺寸如下：

在 46"宽的面板上应有 34"X 78" 的净开口尺寸。

门扇和门板应按照第 4.02 段所述建造。

门板开口应用一个特殊的高强度塑料框加固，避免张裂或变形。不应使用金属框架作此用途，以减少通过门边墙体的热传导。

所有的门开口，应配备一个冷凝控制装置的加热器电缆，安装在门框侧面和顶部的可移动金属盖之下，并穿越过门槛下面的地板。此外，工作温度为 +32 °F 的大型可进入式冷冻库的门，应在门扇周围的衬垫接触处安装两条加热器电缆。一条带电的，而第二条在供电电缆发生故障情况下备用。

门板应配备一个内部防气照明设备，同冷藏室的所有其它照明设备接通；全部连接到外部的 1 p/50 Hz 电源开关。KEC 将按照规格，为每 100 sq.ft 的冷藏室面积提供一个 70w 低温环保灯管的带盖灯泡。KEC 应制定规定，把所有门加热器连接到有关的冷冻主控面板上。

门板应配备一个直径为 2" 的嵌入安装型刻度盘温度计，读数范围介于 -25°F 到 +30°F 之间。冷冻柜上的刻度盘温度计应安装在外部的冷冻装置面板上。当前方面板和门之间的角度为45°或更小时，所有冷藏室的门应自动关闭。如果没有指定双动式旋转门，所有开向厨房区的冷藏室应配备一个塑料条门帘。

滑动门

单向推拉门是以手动操作，水平向左（或向右）滑动。滑动门最小厚度 4"。在带有钢辊的金属导轨上任意滑动。门和门板的完成面、建造和绝缘类似于大型可进入式冷冻库。提供加热器以除去冷凝水或霜。门备有挂锁，并且包括一个内部的安全脱扣器。衬垫防油、防脂肪、防水和防晒，而且是可更换的，并且形成一个正向的紧密密封。

除非另外说明，所有门的外部 and 内部完成面均用不锈钢。

4.07 标准的大型可进入式冷冻库门的五金

锁扣组合装置。抛光镀铬加工的压铸金属。锁扣应配备挂锁，但应有内部紧急脱扣器，即使在外部挂锁锁着门，从内部也可以打开。铰链的类型和完成面应与锁扣组合装置相配。对于内净宽 34" 的门，铰链叶片长应至少为 9"。应使用两个铰链。对于内净宽 48" 的门，铰链叶片至少为 15" 长。应使用三个铰链。铰链为自动关闭、凸轮立式，带有 Delrin 轴承和不锈钢销子；五金为 COMPONENT HARDWARE 系列 W60 或核准的同等品。

4.08 其它项目

- a. 观察口。双层玻璃密封装置。标准尺寸为 12"x 18"。
- b. 高温报警器。每个冷藏室盒配备一个高温报警器，且包括一个延时调温器，当室温比设定值上升 7 度以上，且保持超过 30 分钟以上时，可以接收到信号，并激活 110 db 容量的声音报警器。报警器位于一个 24 小时有人值守的安全区域。高温报警器的手动复位应位于冷藏室的控制面板内部，仅有特定人员才可执行复位（带锁开关）。

应提供由其他方把信号传入 BAS 中的设备。

4.09 冷藏室控制面板

- a. 所有同一地面上的冷藏室的控制面板应位于相同的地点。控制面板显示每个冷藏室的状态，以及下列信息，压缩机的运行、吹风机的运行、除霜、正常供应、基本供给、跳闸装置、压缩机水泵的运行、高温报警器等.....

对于水冷却系统，KEC 应提供水流传感装置和压缩机电机启动之间的联锁装置，以保护这一系统免受时常发生的高压断路的影响。

4.10 安装说明

制造商应在交货时提供大型可进入式冷冻库的完整安装说明，包括冷冻设备的安装说明。

4.11 保修 - 5年

制造商应保证，所安装的大型可进入式冷冻库的任何部件，（冷冻系统及其相关附件除外），在正常使用和服务下，无原料或工作质量上的缺陷。从最初安装日期开始的五（5）年期间内，有责任修理或替换被证明是有缺陷的上述设备的任何部件。这一保证不适用于任何发生事故、变更、滥用、误用或不适当安装的设备，并且不含更换或者修理有缺陷的制冷剂部件的工资费用。

第 5 部分 - 灭火系统

5.01 湿式化学灭火系统

湿式化学灭火系统应是自动的、预先设计的系统，灭火筒操作，调压式，配有固定喷嘴灭火剂分配网，由 **ANSUL R-102** 或同级厂商制造。应当名列在 **Underwriter's Laboratories Inc (UL)**，并且符合 **NFPA** 的规定。

系统应对下列与烹饪设备有关的厨房危险区域具有灭火能力；包括排烟罩、风管、压力通风和过滤器等通风结构；油炸锅、浅锅和炉灶；天然木炭或链式烤焙器；电、熔岩或瓦斯放热的木炭烤焙器和炒菜锅。

系统应能够自动探索，以及能够在现场或远程手动启动。上述厨房危险区域的电力或燃料供应，应通过批准的电动关闭设备，在启动灭火系统后，自动关闭。所有的关闭装置应视为灭火系统的一部分，并且应和系统一起发挥作用。所有此类装置，应在燃料或电力恢复之前，需要以手动复位的类型。（**NFPA 公告 #17 - 4.4**）

该系统应能在大规模损坏发生前的火灾第一临界危险期中作出反应。

化学灭火剂应为湿式，符合 **NFPA 公告 #18**，并且能够与热脂或油层起反应，形成一层泡沫，该泡沫层是：

- 不可点燃的
- 可减少可燃蒸气的释放
- 可把未反应的燃料密封，以与大气中的氧分开
- 可冷却电器表面的燃料，进一步减少再引燃的可能性。
- 在火灾后可方便快速地清干净。

应当提供一本详细的技术手册，包括系统说明、设计、安装、再补充和维修程序，以及附件安装和复位说明。

5.01.1 系统设备

a. 调节释放机制

调节释放机制应为弹簧承载的机械/气动型，能够向灭火剂筒提供驱动气体。应包含一个工厂安装的调节器，冲击值为**100psi（6.9 bar）**，内部释放大约 **145 psi（10.0 bar）**。在“待命”位置，弹簧对通气销活塞的主作用力为 **150 lb（68 kg）**。该机制应有一个直观的烹饪或者燃烧情况指示仪，无须打开外壳。

调节释放机制应有以下的启动能力：由可熔连接探测系统自动启动；通过机械拉式火警箱，远程手动启动；通过位于调节释放机制外壳前面的按钮，在现场手动启动。

调节释放机制应包含一个启动器组合、调节器、驱动气体软管、以及装在带盖子的不锈钢外壳中的灭火剂储存箱。外壳应含有 **1/2”**导管的顶出配件。盖子应含有按钮和直观指示仪的开口。

该调节释放机制应与电器的电动关闭装置相兼容。

b. 灭火剂

灭火剂应为专门配方的无机盐水溶液。这些灭火剂应当预先混合，消除系统加料前的稀释需要。他们的设计应考量快速抑制火势、稳定与滑脂有关的火灾、可进一步提高避免火头复燃能力的冷却效果、容易补充和火后清扫工作也很容易等因素。这些灭火剂应无环境危害，并且不会产生有毒的副产品。

c. 储存筒和托架

液态灭火剂储存筒应为一个冲压的镀铬碳钢，容量为**3加仑（11.4 L）**。外壳装置应符合下列压力测试需求：**100psi（6.9 bar）**的工作压力，**300psi（20.7 bar）**的测试压力，**600psi（41.4 bar）**的最小爆破压力。

储存筒应包括一个镀铬的接头/管子组合，配有焊接的钢托架，以在最小的空间内安装另外的储存筒。这些灭火剂筒应用铰链式的托架带固定。

注意：KEC 应针对每个系统提供带有分接点的传感器，以便与建筑物自动化系统互相连接，连接由他人施作。

d. 灭火筒

灭火筒应为一个密封的钢制压力容器，含有二氧化碳或氮气。灭火筒封口设计为用释放装置刺穿，然后供应所需压力，以把储存筒的湿式灭火剂排放出来。

e. 供应管道

使用管道将灭火剂送到排放喷嘴。管道应为不锈钢管，符合 ASTM（美国材料检验协会）A106。

f. 排放喷嘴

应对每个排放喷嘴进行测试。喷嘴的安置将由喷嘴的孔口大小决定。喷嘴应为黄铜或镀铬黄铜，并且压印零件号码和流速。喷嘴保持器及喷嘴身应为镀铬黄铜。喷嘴过滤网应为黄铜带一个不锈钢 50 网筛。每个喷嘴应使用防护性吹泄帽覆盖。

g. 自动探测系统

调节释放组合应与可熔连接探测系统兼容，并根据通风系统的操作温度，应于每个烹饪器具上方，以及风管的入口处，提供可熔连接。

可熔连接应以下列各项评定：

可熔连接温度级别

工作温度不超过下列时可使用

280□（130□）	225□（107□）
360□（182□）	290□（143□）
450□（232□）	360□（182□）
500□（260□）	400□（204□）

可熔连接应由探测器托架/连杆组合支撑，该组合应可连接 12mm（0.5”）的硬式或 EMT 薄壁导管，以及 1.6mm 直径的柔软不锈钢绳索。导管和钢绳的方向改变应通过压铸铝合金，90 度的滑轮弯管来完成。

5.02 双灭火剂灭火系统

所采用的双灭火剂灭火系统应为预先设计、固定式的自动灭火系统，使用由**Ansul PIRANHA™ Restaurant Wet Agent Fire Suppression System** 制造的液体灭火剂和水，或核准的同等品。其建造应符合 NFPA 96，NFPA #17A，UL Listing，以及国际管道设备和机械官员协会临时指南 IGC 113-97。

系统应对下列与烹饪设备有关的厨房危险区域具有灭火能力；包括排烟罩、风管、压力通风和过滤器等通风结构；油炸锅、浅锅和炉灶；天然木炭或链式烤焙器；电、熔岩或瓦斯放热的木炭烤焙器和炒菜锅。

系统应能够自动探索，以及能够在现场或远程手动启动。上述厨房危险区域的电力或燃料供应，应通过批准的电动关闭设备，在启动灭火系统后，自动关闭。所有的关闭装置应视为灭火系统的一部分，并且应和系统一起发挥作用。所有此类装置，应在燃料或电力恢复之前，需要以手动复位的类型。（NFPA 公告 #17 - 4.4）

该系统应能在大规模损坏发生前的火灾第一临界危险期中作出反应。

化学灭火剂应为湿式，符合 NFPA 公告 #18，并且能够与热脂或油层起反应，形成一层泡沫，该泡沫层是：

- 不可点燃的
- 可减少可燃蒸气的释放
- 可把未反应的燃料密封，以与大气中的氧分开
- 可冷却电器表面的燃料，进一步减少再引燃的可能性。
- 在火灾后可方便快速地清干净。

应当提供一本详细的技术手册，包括系统说明、设计、安装、再补充和维修程序，以及附件安装和复位说明。

与 R102 系统相反，PIRANHA 系统应利用液体灭火剂和水。水一直被认为是高效的灭火剂。然而，在使用足够的水开始降低燃料温度之前，水单独用于燃料火会上会失去其灭火和冷却的优点。PIRANHA 系统是根据水在灭火方面的优点开发而成。

在扑灭厨房火灾方面，PIRANHA 系统应在喷灭火剂后立即排放水。水有助于补充灭火剂形成的泡沫层，直到燃料温度降到再次点燃温度以下。对泡沫层的补充会在整个冷却过程中保持一个安全表面。在两分钟内，燃料温度应被降低到再次点燃温度以下。

5.02.1 系统设备

a. 调节释放机制

调节释放机制应为弹簧承载的机械/气动型，能够向灭火剂筒提供驱动气体。应包含一个工厂安装的调节器，冲击值为150psi（10.3 bar），内部释放大约 190 psi（13.1 bar）。该机制应有一个直观的烹饪或者燃烧情况指示仪，无须打开外壳。

调节释放机制应以下的启动能力：由可熔连接探测系统自动启动；通过机械远程手动拉式火警箱，远程手动启动；通过位于调节释放机制外壳前面的按钮，在现场手动启动。

调节释放机制应包含一个启动器组合、调节器、驱动气体软管、以及装在带盖子的不锈钢外壳中的灭火剂储存箱。外壳应含有 1/2" 导管的顶出配件。盖子应含有按钮和直观指示仪的开口。

该调节释放机制应与电器的电动关闭装置相兼容。

该调节释放组合应含有一个防虹吸阀，以避免可能受污染的水流逆虹吸进入饮用水系统。

b. 灭火剂

灭火剂应为专门配方的无机盐水溶液。这些灭火剂应当预先混合，消除系统加料前的稀释需要。它们的设计应考量快速抑制火势、稳定与滑脂有关的火灾、可进一步提高避免火头复燃能力的冷却效果、容易补充和火后清扫工作也很容易等因素。这些灭火剂应无环境危害，并且不会产生有毒的副产品。

c. 水系统

这个特点只是 PIRANHA 系统所需要。供水压力设定为 30 到 100 psi。第 1 和第 2 储存筒系统的水管尺寸为 3/4"，第 3 储存筒系统的水管尺寸为 1"。供水系统管路必须包括一个关闭阀，锁定位置类型的阀门（由 M&E 提供），以便授权人员在系统启动后关闭阀门，阻止水流流进危险区域。一个水流关闭装置应安装在供水系统管道中。这一装置将在系统启动大约 10 分钟后，自动关闭流入排放喷嘴的水流。

d. 储存筒和托架

液态灭火剂储存筒应为一个冲压的镀铬碳钢。储存筒应有三种尺寸：1.5 加仑 (5.7 L)，2.25 加仑 (8.5 L)，3 加仑 (11.4 L)。外壳装置应符合下列压力测试需求：150 psi (10.3 bar) 的工作压力，450 psi (31.0 bar) 的测试压力，900 psi (62.1 bar) 的最小爆破压力。

储存筒应有一阀门，设计用来排放双灭火剂至受到保护的危险区。阀门将在湿性化学灭火剂和水排放之间自动来回转换。

储存筒应包括一个镀铬的接头/管子组合，配有焊接的钢托架，以在最小的空间内安装另外的储存筒。这些灭火剂筒应用铰链式的托架带固定。

注意：KEC 应针对每个系统提供带有分接点的传感器，以便与建筑物自动化系统互相连接，连接由他人施作。

e. 灭火筒

灭火筒应为一个密封的钢制压力容器，含有二氧化碳或氮气。灭火筒封口设计为用释放装置刺穿，然后供应所需的压力，以把储存筒的湿式灭火剂排放出来。

f. 供应管道

使用管道将灭火剂送到排放喷嘴。管道应为不锈钢管，符合 ASTM（美国材料检验协会）A106。

g. 排放喷嘴

应对每个排放喷嘴进行测试。喷嘴的安置将由喷嘴的孔口大小决定。喷嘴应为黄铜或镀铬黄铜，并且压印零件号码和流速。喷嘴保持器及喷嘴身应为镀铬黄铜。喷嘴过滤网应为黄铜带一个不锈钢 50 网筛。每个喷嘴应使用防护性吹泄帽覆盖。

一旦启动，系统通过同样的排放喷嘴，排放出定量的湿性化学灭火剂，然后才是水流。

h. 自动探测系统

调节释放组合应与可熔连接探测系统兼容，并根据通风系统的操作温度，应于每个烹饪

可熔连接应以下列各项评定：

可熔连接温度级别

- 工作温度不超过下列时可使用

280□（130□）	225□（107□）
360□（182□）	290□（143□）
450□（232□）	360□（182□）
500□（260□）	400□（204□）

可熔连接应由探测器托架/连杆组合支撑，该组合应可连接 12mm（0.5”）的硬式或 EMT 薄壁导管，以及 1.6mm 直径的柔软不锈钢绳索。导管和钢绳的方向改变应通过压铸铝合金， 90 度的滑轮弯管来完成。

5.03 附属设备

应具备下列附属设备，而且应与所挑选的灭火系统相兼容：

远程手动拉式火警箱

如果无法手动启动此释放组合，应提供一个远程手动拉式火警箱作为手动启动的主要方法。拉式火警箱应为玻璃拉杆型，并且应通过一个 1/16"(1.6 mm) 直径的不锈钢绳和 1/2" 导管，同释放组合的跳动杆连接。拉式火警箱的位置距离释放组合应不超过 125 ft (38 m)，并且位于防火安全出口的通路上。

燃油关闭装置

KEC 应配合火警探测系统，在适当的地方提供电动的自动断开装置。如此，就可以把燃料供给和火源隔离。此装置的安装应当同其它工种协调，以确保兼容性。

消防系统控制箱

这个不锈钢控制箱对所有系统控制和设备提供了安装点。控制箱要建造在墙内。KEC 要同营造商就管道工程的中断和凹槽进行协调。

铬制电器上方连接落管

对于外露地方的电器上方连接落管和管道，要求有铬套筒。

第6部分- 电气

6.01 电缆的选择及电器配线

每个电缆的选择和安装都应适合操作，并遵照英国国家标准规格。绝缘材料和防护层的类型选择要符合各项要求，以避免机械损害，热、火灾或爆炸引起的损害，以及防潮湿和抗腐蚀。

a) 潮湿和腐蚀的防护

每个电缆应安装在不接触任何形式的水份、油或腐蚀性液体的地方。只要处于这样的状况之下，电缆的所有的金属被覆和外装、金属导管、管子及线槽等，应为抗腐蚀的材料或完成表面，并且不应与其它金属放在一起，这样可能会产生电解作用。

正常使用的软性电缆和电线有接触到水的风险，应为装有优质 PVC 被覆的类型。PVC 在运行温度超过 70° 或低于 0°（冷却室）的地方不应使用。

b) 防止热损坏

每一类电缆的选择，应使其绝缘材料，以及可能有的电缆被覆的最高温度，在正常运行情况下不超过当地实务法规规定的适当值。

符合BS 6007 和 BS 3456 的特殊耐热软性电缆，用于为可清洗的排烟罩上配线。

c) 防止火灾蔓延的措施

在电缆、导管或线槽穿过防火墙、防火隔板防火或天花板时，周围的孔或空隙，应用水泥或类似的耐火材料，修整至与地板、墙壁等的厚度完全一样。

d) 机械损坏的预防措施

所有的电缆应按照当地实务法规，予以足够的保护，使其免受任何机械损坏的风险。所有的明线配线应按照当地的实务法规规定的条件，用导管线槽或者类似的机械保护外壳进行保护。

不受水、酸、油和土壤影响的硬 PVC 导管可以安全地埋在混凝土、灰泥或石灰中。PVC 导管不能用在导管正常工作温度超过 60° 的地方。金属导管按照当地法规接地。使用钢管时应符合 BS 1387 的规定，并且内外两面都应进行防腐处理。导管中电缆的数量以小于 40% 的空间系数为基础。

e. 冷却室

每个冷却室包含冷冻室、冷藏室和储存物品的其它冷藏间，应被视为潮湿环境。（柜子下方之类的单元式冰箱不在内）。此类的电气装置应符合潮湿环境的要求。

此类地点的配线不应有水袋或沟槽，水份会堆积或通过，并进入装置中。在使用导管的地方应以螺丝拧紧，或者为热塑型，而且每个导管应配有充足的排水设备，并在从冷却间到非冷却间穿过的任何地方使用非凝固型的密封胶。导管中的电缆应为硬橡胶被覆，或为热塑被覆型。或者，可以使用 **MICS** 和那些适合低温应用的材料。

电缆穿越不应被用做电缆外壳。电缆进入照明设备、开关和其它器具的部位应使用非凝固型的密封胶有效密封。

6.02 电动机电源配线

- a.** 电动机、相关起动器和其它控制装置之间的内部接线，在此之前已指定为电动设备的一部分。除了上述之外，管道工程，连同每个电动机，应包括一个和电机位于同一房间的电力供应点。
- b.** 供给点应包括一个由电气承包商提供的接线盒，位于电气图上指明并且标出的地点。由管道工程分包商提供足够长的导线，将电动机起动器和其它控制装置连接到接线盒上。
- c.** 每个馈电线由导管中运行的单个芯线组成。相脚线和导管的尺寸应参考电机型号，并应符合当地标准。输送电动机的起动、加速和负载电流的电线，在按照相关的英国标准核定时，至少应等于电动机满载电流的额定值。除了上述之外，中性线和地线应纳入带有相脚线的每个馈电线的导管中，如以下所述，如果在其它地方没有另行说明的话。
- d.** 馈电线连接应在相回转内进行，相回转可建立所有用电设备的正常运行。
- e.** 对于每个馈电线，中性导线必须（为控制电线供给目的）包括在相脚线之中。中性线应和以下所指的馈电线的类型一样。其尺寸应依照地方性规定施作，除了下文中要求的地线外，还需加上中性线。导管尺寸应能容纳中性线。
- f.** 馈电线导管只应采用镀锌钢。应为轻量，“滑动易接”型，最小壁厚符合下列： -

<u>标称尺寸</u>	<u>最小壁厚</u>
<u>mm</u>	<u>mm</u>
16	1.00
20	1.10
25	1.35
32	1.50
40	1.60
50	1.60
65	1.60
80	1.60
100	1.60

- g. 馈电线应为 PVC 绝缘。绝缘材料应适合 70 °C 的导线温度，而且不管实际应用如何，绝缘材料的等级至少应为 600 伏特（交流电）接地线。
- h. 馈电线应为多股软导线，最少98%的导电性，适当精炼的铜。
- i. 馈电线应进行颜色编码，以辨别相线、中性线和地线，严格按照已批准的标准操作规程。
- j. 每个馈电线导管应包含一根地线。地线应和前面所指定的一般馈电线类型一样。上述导管的尺寸应包含地线。地线应绑到电动机金属外壳、薄钢板片的拉线盒，和电动机控制中心，或单独的电动机起动器外壳内。
- k. 每个导管中的地线尺寸，应参考导管中的相脚线，并且符合下列：

<u>相脚线尺寸</u>	<u>地线尺寸</u>
<u>MM²</u>	<u>MM²</u>
2.5	1.0
4	2.5
6	2.5
10	6
16	6
25	16
35	16
50	16
70	50
95	50

1. 与电动设备整体安装的电动机起动器的最后连接，应采用 .50 m 的合适软导管。

6.03 电动机起动器

每个额定值超过 0.37 千瓦但低于 2.2 千瓦的电动机，应当和配备有过载电流保护起动设备的控制仪器一起提供。超过 2.2 千瓦额定值的电动机，应提供主管机关可接受的起动装置。

6.04 控制面板

所有的电气设备控制面板的建造和配线，应按照英国的标准规格和当地供电局的规则 and 规定，两者都涉及到设计、建造、性能和测试。

电气设备控制面板应普遍用于厨房工程系统，例如但不限于防火措施系统、通风机清洗系统、冷冻系统、压力清洗系统，并应配有下列的面板结构（如果制造商没有提供）。

1. 壁式安装、完全封闭并且与带电部件在前面连接，隐藏在眼盖板之后。
2. 由 16 级低碳钢制造的外壳，防锈的炉头珐琅漆处理，带有铸造弯管和内部固定孔。
3. 所有连接电缆都应从墙壁出来，再进入封闭的箱体内部，以避免任何外露/可见的电缆配线。
4. 门应为装铰链的类型，并且配有防尘衬垫和可上锁的镀铬把手。
5. 外壳的最大纵深不应超过 0.3m。外壳应配备单独的隔间，以便在必要的地方安装电流接触器、起动器和定时开关。
6. 所有零配件的设计应耐用，没有任何下垂、变形或翘曲，以及能承受正常运行、维修或最大故障状况下可能产生的负载。

6.05 控制面板指示灯/开关按钮

用来选择各种运行模式的所有面板开关按钮和指示灯，应与控制面板的正面平齐。涵盖整套标准故障状况的指示灯的色码，应当和酒店工程部门进行协调，以便决定。

6.06 断路器、开关和绝缘体

所有设备的额定电压和频率，应适合其连接的电源特性，并在设计、建造、性能和测试方面全面符合最新的英国标准规格。对于按照其它技术规格制造的装置，如果递交了 KEMA 或者其它认可的测试机构颁发的测试证明书，证明全面符合英国标准和 ASTA 规则，则可以考虑。

6.07 开关&绝缘体

开关和绝缘体应按照下列进行选择： -

1. 应为完全封闭、铁壳的、带双空气开关、快通快断型，并能够同时断开所有电极。
2. 应完全符合 BS 861 的第 1 部分和第 2 部分，以及 BS 3078 的有关部分。
3. 应配备手动的操纵手柄，正极“接通-断开”指示器和机械式门联动装置。
4. 应能够承受正常额定电流的接通和断开。
5. 用于控制的开关，应为旋转式，并且全部绝缘，符合 BS 9563 的有关部分。
6. 用于电动机电路和控制的开关，应能够承受锁定转子状况下的开关任务。

6.08 电流接触器、起动器及继电器

所有的设备的额定电压和频率，应适合其连接的电源特性，并在设计、建造、性能和测试方面符合最新的英国标准规格，以及当地电力供应部门的规则和规章。

6.09 电流接触器

电流接触器应如下选择： -

1. 应为铸造的接触型，由钢制垫板上的金属边肘板支撑，并且用减震衬套和外加螺丝固定，箱体为完全封闭、防尘、防锈、珐琅面漆的压制钢，属于嵌入安装型或表面安装型。
2. 应完全符合 BS 755 第 1 部分，BS 764 和 BS 9200 的相关部分。
3. 应为针对每个电极，带双空气开关、快通快断型。
4. 应包含基本装置，能够合入任何电极、开关装置和机械联锁装置、以及辅助触头和定时装置的附件的组合之中。
5. 主触头，应至少100 次操作，而没有损坏或点蚀。在指定电压下，能够中断的电流，等于，在小于0.35 功率因数下， 6 倍的连续要求。
6. 主触头，在没有任何损伤的情况下，能承受的关闭电流冲击波，等于指定电压下10倍的连续速度要求。
7. 在周围环境温度为 50℃ 的外壳内，主触头应能够连续承载额定电流，并毫无损坏。
8. 线圈应为真空并且缠绕在铸造的成型器上。线圈应能够在 -15% 到 +10% 的正常电压下运行。
9. 如果用作自动转换装置，应为机械和电气联锁类型，排除了并联两个单独输入电源的可能性。

6.10 起动器

起动器应按照下列进行选择： -

1. 应包括主电流接触器、辅助触头、保护和控制装置、开关、激励线圈和将所有组件配线成一个集成装置，并放入一个完全封闭的、防尘的、防锈的、珐琅漆表面处理的压制钢箱中，箱体为嵌入安装型或表面安装型。

3. 应通过外部安装的“启动-停止-复位”按钮、控制按钮和肘节型隔离开关进行手动操作，都具备显示起动器实际状况的正面直观指示。
4. 保护设备应当包含双金属型的热过载，有差动动程，可避免三相电动机的单定相。应有可调整的设置，带有环境温度补偿器。
5. 电流接触器应属于类似的构造、性能和设计，如第 3.02 条所述。

6.11 控制继电器

控制继电器应按照以下进行选择： -

1. 应为直流电或交流电运行，带或不带锁紧装置，并有如图所示的额定电压。
2. 应为铸造接触型，由钢制垫板上的金属边肘板支撑，并且在冲击或振动下可保持稳定。
3. 应完全符合 BS 9150 和 BS 9151。
4. 应在每个电极上配备自行快速消磁型的双空气开关触头。
5. 应包含基本装置，能够嵌入到带“常闭”动作和附件的工作触头的任何组合之中。
6. 接通和断开能力应不低于10倍的交流额定值和2倍的直流额定值。
7. 锁定控制继电器应为机械固定型，以便他们保持在锁定位置。
8. 定时器可为下列任何一种：
 - (i) 气动圆盘型，直流或交流运行，手动操作可调整的时间设定，最低为 0.2 秒。
 - (ii) 固态类型，具有混合集成电路，手动操作时间调整为 0.1 秒到 60 秒。
 - (iii) 电动机驱动型，具有1 分钟到 45 分钟时间调整。
9. 电压线圈的变动率，应介于 -15% 到 +10% 标称额定值。
10. 所有的继电器部件应配备正面配线用自卡紧接线端。
11. 在指定为定时开关时，应为完全封闭的、嵌入式或者表面安装型，前面带有可拆卸的透明塑料罩，后面带有整个金属外壳，以容纳与此有关的每个部件。这些设备应具备可视的定时转盘，手动操作的“接通-断开-自动”选择开关，以及自上发条的24小时弹簧，保留从断电时起的时间记录。除非另外说明，程序周期应为 24小时，最小时间调整间隔为 15 分钟。

部分 7- 油漆及标记

7.01 工作范围

- a. 本规格的这一部分包括按照本规格其它部分所安装的设备和工程的上漆和标记。
- b. 涉及到的工作应包括但不限于油漆、稀释剂、识别标签等的供应和使用，除非在本规格中的其它地方明确地将其排除在外。

7.02 已上漆的表面

如果运抵现场的设备已经上漆，但大致上不符合本规格的要求，建筑师可以自行决定任何一项下列措施： -

- 1. 如果已经喷漆的表面，在组合完成后，从外表看不到，但不认为可以提供合适的保护，就应当使用核准的方式将其完全刮掉，而且表面清理干净，并按照规定重新上漆。如果认为原有的油漆提供了合适的保护，这些表面无须再做处理。
- 2. 如果认为外露表面上已上的油漆是适当的底漆，应进行清理，并添加一道内层油漆和两道面漆。
- 3. 如果认为外露面上涂的漆为不适当的底漆，那么应当使用批准的方式将其完全刮掉，而且表面清理干净，并按照规定重新上漆。

7.03 完成面处理

- a. 没有表面防护处理的所有黑色金属表面应当上漆，但活动构件的表面除外，应按照规定充分涂油和上润滑脂。
- b. 要铬镀的表面应先镀铜，再镀镍。
- c. 镀锌金属表面可不上漆，除非因涂色标记和美观而要求如此。
- d. 已在工厂上完漆才交货的设备和电器，如果建筑师因涂色标记和美观而提出要求，则应按照规定上漆。
- e. 有色金属表面可不上漆，除非在规格中有此要求，或建筑师因涂色标记和美观而提出要求。
- f. 所有的木料表面应磨光并上漆。
- g. 所有需要上漆的裸露表面应首先上一层底漆，紧跟着上一道内层油漆和两道面漆。

7.04 表面准备

- a. 要上漆的表面应先清洗、去除灰尘、污垢、油或油脂。生锈的黑色金属表面应用钢丝刷清理，并且用砂纸磨光表面，清理并马上涂一层批准的防锈底漆。镀锌钢表面应适当蚀刻，再进行油漆工作。木料表面应打磨光滑，并擦去所有的灰尘。
- b. 应注意，确保所有的表面在上漆之前完全干净和干燥。

7.05 材料

所有的油漆和其它需要的材料应为各自种类中的具体质量

- b. 所有底漆、内层油漆和面漆应适合该特定用途，而且应当如制造商推荐，彼此相容。
- c. 所有的油漆应为已批准品牌的环氧基树脂类型，并且通常由制造商配制，不可稀释或减低，除非另行说明。
- d. 所有的材料应符合有关的英国标准，并且以未开封的罐或瓶或密封包装运送到现场，在每个外壳都应标明厂商的名字和内含物的性质。在使用之前才打开容器。

7.06 颜色

- a. 在上油漆之前，应要求建筑师指定最终颜色。
- b. 除了透明漆外，油漆的连续涂层应按照建筑师的指示，为不同的色调。

7.07 批准

完成面处理方式、颜色和材料样本应交给建筑师，并在上油漆之前取得批准。

7.08 施作

- a. 涂漆工作应由有经验的工匠按照最佳行业惯例进行，并且在上漆物件表面特性的限制下，提供一流的完成面。
- b. 在使用之前才打开容器。应注意，确保油漆在使用之前彻底地搅拌。除非改善浓度，不应使用稀释剂。
- c. 每道涂层应使用不同的色调，而且让每道涂层在后续涂层之前干燥。任何滴痕或不平整的面应在后续涂层之前刮掉和打磨。
- d. 在不适合的天气，或潮湿和不通风的环境中，不应进行刷漆工作。
- e. 在上油漆过程中，应当提供防水布、被单或覆盖来保护地板、墙壁、完成的工作等。

7.09 保护及修复

- a. 油漆不应在房屋建筑物的完成面上混合。应提供单独的工棚或者有顶盖区域进行混合。
- b. 油漆匠应配备多件防滴布，以便全面保护设备、建筑物和其它机件的所有零配件。他们必须采取必要或者平常的预防措施，避免损害他们自己的工作，包括放置所需要的警告标志，并且修复他们自己或其它工作中出现的损害。
- c. 油漆污点、飞溅和溢出部分应在硬化之前去掉，工作区应保持干净和整齐。

7.10 耐热油漆

对于可能比正常油漆所适合的最高温度还高的任何表面，所涂抹的油漆应为耐热油漆，应与可能要经受的最高温度相匹配。

7.11 底漆

所有的表面应上一层底漆。钢和铁应用防锈底漆打底，而镀锌表面应用一层蚀性涂料打底。对于被绝缘材料或固定设备覆盖的所有表面，或者建筑师认为第一道底漆不足够的所有其它表面，应

7.12 钢结构及设备

对于所有没有被绝缘材料或者固定设备覆盖的所有表面，应上一道内层油漆和两道高亮光面漆。安装后难以接近的设备区域应该在可能的情况下预先上漆。

7.13 需要上漆的物件

- a. 如果没有更具体的说明，对于物件是否需要上漆，可采用以下原则： -
 - 1. 要求有保护涂层的所有表面，如铁和木制表面。
 - 2. 规定要求上漆以利识别的所有工作，如消防管道、电导管、工业用水等。
 - 3. 所有外露出来的物件，不管表面材料如何，如设备、通风管、管道工程等。
- b. 尽管已经在上述说明，所有管道工程应当按照本规格中的另外指定，加带子并贴上标签。
- c. 安装之后难以上漆的物件应当提前上漆。
- d. 所有吊架、托架和支架必须在安装前预先上漆。

7.14 标记书写

- a. 设备所有的主要项目应以批准的名称和/或号码标识，名称和/或号码的尺寸应与项目的比例适当。
- b. 管线应当用对比色的方向箭头在邻接的接口、阀门和支路上作记号，且直管方向箭头的间隔不超过 5 米。在 50 mm (2") 直径以下的管道上，箭头应为 75 mm (3") 长，在 50mm (2") 直径以上的管道上，箭头应为 150mm (6") 长。

7.15 辨识

a. 电动机控制器辨识

在每个电动机控制器上安装黑色的塑胶标牌，标明基本控制功能和个别的位置指示，如1号泵等。标牌应切透到白底上，且四周倒角。用镀铬的盖帽式螺钉安装。

b. 管道辨识和编号

- 1. 使用有颜色编码的聚氯乙烯管线标示带，标识管道内含物和流向。
- 2. 在外露明管直管上，每30 英尺心对心，在阀门位置、在管道进入和离开隔间墙、墙壁、地板或者天花板处，使用管道标示带。
- 3. 位于不可拆卸的天花板内的暗式施工管道，以明式施工管道的方式使用管道标示带。
- 4. 位于不可拆卸的天花板，或管轴间内的暗式施工管道，从检修口或面板可以接近的阀门或其它装置上，使用管道标示带。
- 5. 在每个容器、槽或者设备的出口和入口点使用管道标示带。
- 6. 10"以下直径的管道使用 8"宽的管道标示带，大直径的管道使用 16"宽的管道标示带。说明沿管的字母高度应产生印好左等管道标示带 8"带子上的高度为 2/4" 而 16"的带子上的

7. 有绝缘被覆的管道应在绝缘和上漆工作完成之后使用管道标示带。
 8. 颜色应遵照 ASA 标准 A13.1。应提供 24 条每种不同的管道标示带，以供雇主的人员日后使用。
 9. 施作程序应遵照制造商的说明，使用不可燃材料和接触粘合剂。
- d. 在初期系统启动之前六个月，递交所有的辨识清单供审核和批准。

7.16 清洗

- a. 安装工作一旦完成，KEC 应清理设备间的建筑碎片，确保所有必须的建筑工程已根据其要求圆满完成，包含墙壁和地板的完成面。并提供其设备高效运行所需的无灰无尘的环境。
- b. 如果有任何工作不满意，KEC 应知会总承包商，令其改善。
- c. 在进行任何测试前，KEC 应确保所有的设备和装置已经清理干净，而且在活动构件内没有碎片。

第 8 部分 - 施工图

8.01 一般要求

- a. 待审核的施工图必须各方面都完备，并且由有资格的绘图员绘制，且应对该工作的种类和性质有经验。图说应使用墨水在高品质的描图说上绘制，并采用标准公制比例和尺寸。所采用的图纸尺寸应保持最少样，而且一旦选定，应在每类的图说中使用同样尺寸的图纸。
- b. 每张图说都应有适当的标题和编号，而且应当有签发日期，以及后续修订的明细和日期。
- c. 待审核的图说应大致分为以下类型： -
 - 1. 布置图
 - 2. 营造商的施工详图，包括退缩图。
 - 3. 水管工程师使用的管道布置图
 - 4. 电气工程师使用的管道布置图
 - 5. 组合详图，包括立面图

8.02 图说布置

- a. 图说布置一般应按照发包图制定。
- b. 工程图明细表应提供下列信息： -
 - 1. 标题：
 - 2. 该图特定的工程服务（如通风和空调、电气设备、管线、防火设施）。
 - 3. 图说主题。
 - 4. 签发日期。
 - 5. 图号。
 - 6. 使用的比例。
- c. 也应配有修订栏，注明每次修订的日期和细节。
- d. 图说中采用的惯例和符号应和发包图一样。任何偏离应得到建筑师事先的批准。

8.03 安排和布局

- a. 不同的设备和相关服务的安排应严格遵守发包图中的布局，除非要求修改，以便同提供的材料和设备相适应，适合房屋构造细节的最新信息，满足其它服务和设备的要求，或者纳入 KEC 提出的改进之处，以及由建筑师批准的此类其它修改。
- b. 布局和设计细节应当符合最佳的工程 and 行业惯例。特别是不同设备和系统的安排，应当确保正常运行和装置的维修便利。所有的控制和操纵装置应方便操作；而且报警装置应清晰可见。如果无法避免，应提供检修平台。

- c. 所有服务管线（管道、风管、由管等）应各自分开固定和配管，且易于维修和修理。服务管线不

D. 应在适当的地方提供下列信息： -

1. 所有的服务管道位置应参考最近的网格线，并在图说上标明尺寸。
2. 应在图说上标明每一个服务管道的管底高程，更应清楚注明高程的任何变更。
3. 必须提供所有服务管道的尺寸，适当情况下应给坡度和流向。
4. 所有吊架和支架的位置应标明，并标明区分各种不同类型，且参照详细的制造图。
5. 应给出每个吊架和支架对结构的负载，应注明所有动态推力的方向和大小。
6. 必须标明所有的结构穿孔（穿孔详图应在营造商的工作图中明示），而且应当清楚注明埋置。
7. 应当指明所有的接头、管件、接口和分支的位置。任何特殊供应品，如伸缩接头、测试点等，应清楚注明，并标出位置尺寸。
8. 系统运行和维修所要求的检修孔开口应当指明并标出尺寸。
9. 所有施作的表面处理，如绝缘材料、护套、油漆、耐火的外壳、镶边等，均应注明。
10. 应当提供阐明平面布置所需的许多剖面图和立面图。
11. 如果详图不足以清楚说明所提到的系统全貌，则应提供示意图和单线图，以强调平面配置。
12. 应提供图例，以解释图说中使用的所有符号。

8.04 管道布置

- a. 所述的详图，比例不小于1:50。
- b. 应当显示，每个房间或地点要安装的所有设备的实际尺寸和形状全貌。
- c. 必须在图说中显示和标注所有装置和连接的详图。固定到和埋置入结构构件必须注明，而且每个加载点的大小必须指明。在有冲击负载和动态负载的地方，必须指明此种负载的大小和方向。
- d. 必须详细说明所有用于设备安装、运行和维修的便利接近配备（如管沟、梯子、平台等）。
- e. 应当提供阐明平面配置所需的多个剖面图和立面图。
- f. 鉴于此条款之目的，所有的蓄水池、污水泵坑、排出器坑和隔油器等，应被认定为设备的一个项目，须提供详图和说明以备核批。
- g. 为了补充说明这些图说中的细节，KEC 必须在对递交的图所文件进行详细评估时，同时递交制造商的尺寸表、安装操作详图，以及所有辅助设备、控制和配线图，示意图等。

8.05 营造商的施工详图

- a. 一套说明总承包商与各相关服务设备的图说，应当和安装布置图一起递交。雇主应协调这些图说与其结构施工图。
- b. 这些图说应以结构为背景制作，按照 1:50 的比例，而且尽可能按比例显示下列： -

2. 穿越墙壁、地板和横梁的结构开口和钻孔（必须显示尺寸和形状）。
 3. 预埋的套管和框架（必须显示尺寸和类型，并充分参照制造详图）。
 4. 结构混凝土中的埋置（地脚嵌入件、管道截、固定螺栓和排水出口等）。
 5. 沟槽渠和预埋导管和管道工程。
 6. 结构外壳。
- b. 所显示的详图必须全面标出尺寸，位置须参照结构网格线。在适当的地方，必须标示高程。

第9部分- 服务和维修

9.01工作范围

KEC 履行的工作应包括，餐饮设备的服务和维修，所需材料的供给和交付、人工和杂费。包括但不限于以下内容： -

1. 缺陷责任期间的免费服务和维修。
2. 从缺陷责任期期满之日起的三（3）年定期服务和维修（由雇主选择）。
3. 必要时供应和替换所有的有缺陷零配件和设备。
 - (i) 在缺陷责任期间 – 免费
 - (ii) 在缺陷责任期以后 - 正常的市价。

9.02 日常维修

KEC 应每月检查一次设备，并且进行正常维修，包括但不限于以下内容： -

1. 检查所有的蒸气和冷凝管道，以及
 - (i) 检查全部的密封和衬垫是否渗漏，必要时更正。
 - (ii) 检查全部阀门、存水湾和过滤网等，确保正常功能，必要时更正。
2. 检查所有的瓦斯管道，以及
 - (i) 检查全部的密封、衬垫和接头是否渗漏，必要时更正。
 - (ii) 检查全部阀门、调整器等的功能，必要时更正。
3. 按照制造商的建议，检查并维修所有厨房设备和通风装置，特别注意轴承和齿轮箱的润滑、调整 V 形皮带驱动和电动机电刷。
4. **冷却水系统**
 - (i) 清理所有的泵吸入过滤网。
 - (ii) 检查泵的轴承噪音、轴承润滑，必要时更正。

- (iv) 检查泵的驱动接头，必要时更换。
- (v) 检查泵渗漏排水管。
- (vi) 检查并操作阀门，确保操作顺利无阻碍。
- (vii) 检查并拉紧松动的管架。

5. 冷冻系统

- (i) 检查全部的密封和衬垫是否渗漏，必要时更正。
- (ii) 检查全部油位，必要时添加。
- (iii) 检查所有制冷剂的水平高度，必要时添加。
- (iv) 检查所有的冷凝器压力，必要时清洁冷凝器。
- (v) 检查所有的吸入压力，必要时更正。
- (vi) 检查全部皮带驱动的张力，必要时调整。
- (vii) 检查全部控制设备，必要时调整。
- (viii) 检查所有的安全设备，并确保他们按设计要求运行。
- (ix) 上紧所有的螺栓、螺母和松动的接头。

6. 电气

- (i) 检查电气接头的松紧，必要时上紧。
- (ii) 清洁电动机和外壳。
- (iii) 检查电动机轴承，必要时更换。
- (iv) 检查过载元件，必要时调整。
- (v) 检查配电盘、控制面板和局部控制面板、测试自动和手动操作，并且检查所有的指示灯。

9.03 修理

KEC 将应雇主的请求，在 KEC 的正常工作时间内，立即派遣一个合格人员。除了此前所述的检查和维修时间之外，其应随时就位，以便调整并更正任何错误。业主应当尽早将设备或厂正常运行中的任何错误向 KEC 通知。根据此条款，所要求的额外检修或者维修不额外支付费用。

9.04 紧急服务和修理

除了定期检查和修护外，应提供24小时紧急服务。一个合格人员必须随时在位，处理任何紧急事件。

9.05 合格人员

- a. KEC 应确保所有的服务、维修和修理都由合格人员根据本合同执行；如有要求，应将此人的姓名通知雇主。

KEC 应确保其人员符合当地执行的工作，并且一切与业装置有关的运行损害或任何法律的名义

9.06 报告

- a. 由承包商提供的工作日志，应存放在工厂管理人员办公室中，以便记录每次维修的日期、时间和细节。
- b. 记录应列明所有的服务、维修、修理，零件更换等的详细情况，以及执行工作的人员的名字和签字。

9.07 担保与保修

9.0.7.1 在缺陷责任期活保修期内，所有 KEC 安装的设备和装置，应保证材料和工作质量没有缺陷。任何不令人满意的零件或部件，应免费予以更换。

9.0.7.2 保修期从工程移交日计起。零件的保修，从保修期开始的一（1）年内，制造缺陷保修二（2）年，所有电子零件为一年半（1.5）。有关可进入式冷冻库的保修期，可参阅4.11部分。一旦移交获审核，即需准备与呈交所有保修给业主签署。

9.0.7.3 在保修期间，KEC应一个星期七(7)天，一天二十四(24)小时随时在位，以提供保修服务。在接获保修要求后，若是城市地点，需在二十四（24）小时内；若是远程地点，则在四十八(48)小时内，展开补救行动。KEC需具备这类维修所有必备工具、零件与手册。若任何零件在保修期间发生故障超过一次，则需以新零件取代。KEC需尽力与 尽责地进行修理，并缩短停工或不可用期。

9.0.7.4 展开补救行动后，需要一（1）天内完成修理，除非事先给予通知并获得业主同意。倘若KEC无法在前述期限内完成修理，直至令业主满意，设备在每一天或一天内部分时间内不可使用，KEC应支付业主相等于设备合约价格的0.2%之清算损失，作为延迟修理的后果。

9.08 零件

9.08.1 在获得这项工程后，KEC应提呈零件清单，与在此指定之所有设备的制造商区域热线电话与地区联络。KEC准备推荐零件清单后，应附上设备制造商推荐名单。KEC应注明主要主导项目，以及货架上替代零件的可及性。

9.08.2 KEC提供的所有零件，应该预先包装，并在正常的储存情况下保留原本包装。同样的零件应适当地由不锈钢标示所标示与代码，以便运用在意指用途。所有供应的项目将独立包装，并明确地记号为‘零件’，并根据买方指示进行付运。包装清单应完整而且附带详情，以便零件在无需打开包装情况下（若想要）处理。

9.09 服务合同

针对缺陷责任期结束后三（3）年的定期维护和维修，KEC 应提出一份另外的报价。要提供的服务应包括本规格第 9.2 部分所指定的服务，并且应提出两个不同的计划： -

计划 A: 月度总包价，包括所有材料和人工、备件、润滑油，以及其它完成本规格中此部分指定的工作所必需的消耗品；设备更换除外。

计划 B: 月度总包价，包含人工和小消耗品，如润滑油、衬垫，垫圈；但不包括备件。

两个计划的报价单在直至缺陷责任期结束前的六十（60）天前有效。业主或操作者克自行决定选择任一计划，或两者皆不选。

9.09 备件

9.09.1 KEC 在其标书中，应当提供此处指定的设备的建议备件表，涵盖调试、开始运行以及最初两年运行的期间。

KEC 在准备建议的备件清单时，应当遵照设备制造商的建议。KEC 应记录订货期长的项目，以及明列可立即自货架上买到的零件。

9.09.2 KEC 提供的所有备件应包装，在正常存储情况下保持完好如新。相同的配件应适当地用不锈钢标签进行标识并且编号，以方便以后识别预定设备用途。按照采购者的指示，所有提供的物件应单独包装，并清楚地标记出“备件”，再付运。提供完整、详细的包装单，如果需要的话，备件无须拆箱取出便可处理。

CAPELLA HOTEL,NANJING CHINA

南京嘉佩乐酒店，中国

布草洗涤间&客衣及制服洗涤间设备供应和安装

布草洗涤间&客衣及制服洗涤间设备 技术规格书

NANJING CAPELLA HOTEL ,CHINA
南京嘉佩乐酒店, 中国

SECTION A
总体投标要求

CKP Hospitality Consultants Limited




NANJING CAPELLA HOTEL ,CHINA
南京嘉佩乐酒店, 中国

SECTION B
技术及设备要求

NANJING CAPELLA HOTEL ,CHINA
南京嘉佩乐酒店, 中国

B1
洗烫设备安装规范说明



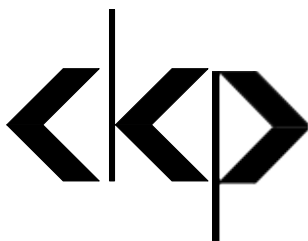

CKP Hospitality Consultants

奇凯博厨房设计顾问（上海）
有限公司

中国上海市徐汇区漕宝路 33 号
徐汇月光中心 A 栋 701 室
Tel :+86-021-51195800

e-mail: info@ckphospitality.com
website: www.ckphospitality.com

洗烫设备安装

第 1 部分 - 概述

1.0 规范说明

- a. 本规范是按照洗烫设备行业国际惯例制订的。但它应与主合同主要条款及本标书中其它地方列出的预备条款一起参照阅读。
- b. 如果本总规范与主合同主要条款有出入，应以主合同主要条款及其中所述的条件和预备条款为准。
- c. 尽管洗烫设备合同条件有要求，本规范中包括的术语并不总是遵照洗烫设备文件中所定义的术语，但可以认为本规范所引入的已定义的术语可以在上下文中得到合理的推断。
- c. LEC 如对此洗烫设备合同下的义务有任何疑问，须在应标期间向雇主及/或洗烫设备顾问咨询，但在本洗烫设备合同开始执行后，应由建筑师根据当地通常的行业惯例来决定。

1.01 行业分工

- a. 如本节(1.01)中简述的 LEC 应根据总承包商的主体施工进度表来执行本合同，包括洗烫设备的供货、安装和维护。
- b. 总体施工的规范按照独立的行业标题对不同的工作种类进行说明。以下清单叙述这种说明已达到影响洗烫设备合同工程的程度。
- c. 在缺乏更多详细资料的情况下，这个清单将被视为对 LEC 的具体指示，包括已指定给 LEC 的工作在内。
- d. LEC 需执行某项工作的指示意味着，LEC 只是为了其自己的设备而执行这项工作，除非在下列工作附表中另外注明 :-

go 缩写说明

Own	-	业主
Ope	-	经营者
LC	-	洗烫设施顾问，指 Creative Kitchen Planners International Sdn. Bhd.，或其指定的任何代表公司。
M&E	-	机械与电气顾问
Arc	-	建筑师
QS	-	估算师
MC	-	总承包商
Ele	-	电气承包商
Plb	-	水管工程承包商
VAC	-	通风和空调承包商
LEC	-	洗烫设备承包商
设施	-	洗烫设施
设备	-	洗烫设备
f	-	有供给
i	-	已安装
pr	-	有提供（有供给和已安装）
oth	-	除了水管工程、洗烫、通风/空调以及电气工种之外的其它工种

项目	Oth	Plb	LEC	Vac	Ele	说明
临时水、电和照明	pr					满足整体项目的要求
临时厕所	pr					满足整体项目的要求
在施工期间场地没有积水。	pr					满足整体项目的要求
临时防火措施	pr					满足整体项目的要求
混凝土地基、基台和基座	pr					如果有必要,LEC 会提供安装于其上的设备的详细数据
清除现场的垃圾	pr					LEC 应搬运到主承包商所指定的地点待清除。
设备支撑和紧固			pr			LEC 提供详细数据以便核准
建筑物中开口和雕凿等的成型	pr					LEC 提供必要的承建商施工图

项目	Oth	Plb	LEC	VAC	Ele	说明
在已完工的建筑物上切割和雕凿			pr			仅限于局部及小型。所有的切割和雕凿必须预先得到工程师的核准
修补和修整	pr					因延迟提供详细资料而产生的费用由 LEC 负责
起重和吊装			pr			除非在主合同中有说明。
工程的面漆			pr			包括油漆受损地方的修补
通过楼板、墙壁和横梁的套管	i		f			LEC 协助寻找正确位置
穿过套管的水管防水密封			pr			
楼板和墙壁中的检修孔的防火及密封	pr					混凝土楼板和墙壁中的密封由主承包商提供
不锈钢地面槽、门窗栅栏及转角防护装置	i		f			LEC 提供施工图，并协助寻找正确位置
与电气服务有关的设备连接配线			pr			LEC 提供从设备到外部端点间的所有内部配线和连接配线，连接点由 LEC 提供
与水管工程有关的设备连接配管			pr			LEC 提供设全套设备，包括与 Plb 提供的隔离阀连接的所有内部和连接配管

项目	Oth	Plb	LEC	VAC	Ele	说明
设备的通电			pr			至经审核批准的施工图上所表示的接点
隐藏在墙壁和地板中的机械与电气设施管线		pr			pr	LEC 协助现场正确定位
新鲜空气和排气通风系统的供应				pr		LEC 与 VAC 协调风管口尺寸与位置
最终连接到排气系统				pr		LEC 与其它承包商协调操作的要求
排烟罩的防火系统						根据地方当局的规定而定
冷却水供应与回流管		pr				LEC 提供所有管道系统，涵盖设备到 Plb 提供的隔离阀
地线连接					pr	LEC 应遵照当地要求将所有地线连接到规定接点。

- d. 按照要求，LEC 应当提供经过工厂培训的监督人员到达工作现场，向其它提供服务的行业提供监督和协调信息，以方便洗烫设备的安装。在其它工种打凿并且预留端点位置之前，LEC 应当在现场标出所有建物设施管线的位置。LEC 应当向现场施工管理人员提出配合不佳的管线线路以及各工种预留端点的差异，以立即进行改正。LEC 负责确保建物设施管线按照施工图的要求进行正确协调以及端点预留。
- e. 如果 LEC 必须安装非其采购的项目，LEC 应该负责下列与该项目有关的事宜：
1. 协调交货。
 2. 从送货卡车上卸货，卸货的地点仅限于地面层任一指定的地界。
 3. 安全搬运和现场存放，直到安装在项目中的永久部位为止。
 4. 对于可能出现的损伤、损毁或腐蚀进行修正处理。
 5. 进行必要的现场组装和内部连接，以便正确运作。
 6. 现场的装配包括所有由于连接及适配建筑系统的连接组件的购买与安装。
- f. 那些应由 LEC 安装但不是该承包商职责内负责购买的设备，应在运送到项目现场后由该承包商认真检查。如若任何这些物品到货时的状况要求 LEC 在安装时做出超出他们的工作的合理范围的步骤，这样的要求应在物品送达现场之日起一周内书面提出才可被考虑。LEC 的工作应包括所有一切相关及为达致满意操作所必须的步骤，以及所有为提出以上问题的项目。

1.02 技术性定义

a. 此处或图纸上所用术语的特定项目，应具有下列意义。

1. “管道” 管子、管件、法兰、阀、控制器、吊架、防臭气阀、排水沟以及通常与液体和煤气的传送有关的物件。
2. “暗式施工的” 嵌入砖石建筑或其它建筑物之内，安装在墙板条后面，双隔墙或吊顶之内，管线槽隙内，柱身内。
3. “明式施工的” 非暗式施工的。
4. “通过其它行业”或者“通过其他人”或者“Oth” 由负责本项目工作的人或方面，而不是被授予本合同的一方或几方来执行。

b. 在参考专业机构、协会、基金会或其它在该行业内有管辖权的机构的标准时，应当明白，这种参考指的是由各机构发行的“已批准的标准”。

C.P.	当地的实务标准。
A.S.A.	美国国家标准组织。
A.S.M.E.	美国机械工程师协会。
B.S.	英国标准。
I.E.E. (UK)	英国电气工程师学会
I.M.E. (UK)	英国机械工程师学会。
N.F.P.A.	美国全国防火协会
O.S.H.A.	(美国) 职业安全与危险协会

1.03 对图纸和规范的解释

- a. 在洗烫设备图纸和规范中，部分非技术性用语应理解为具有以下特定意义：
1. “供给” 全套采购并且交付到项目现场，包括必要的附件和支架在内。
 2. “安装” 在现场的交货地点卸货并且进行所有必要的操作，以确定在项目的正确位置安全安装并且正确运作。
 3. “提供”或者“供应” “供给”以及“安装”。
- b. 除非用特定的符号注明相反，应了解的是，在洗烫设备施工图或规范或者两者中的任何暗示和/或描述，已包括该物品的装配与安装的指示，无论这样的指示是否在暗示或描述中已经明确说明了。
- c. 应了解到，洗烫设备规范与图纸是互为补充的，在施工中应参照两者以求对项目要求有完整的解释。例外情况就是当施工图上的注解与规范中相应部分所述不符合时，以施工图为准。
- d. 对于洗烫设备图纸或规范中使用的语言的除外或者限制，不可以解释为可以省略完成任何所要求的系统或设备项目所需的附属物或附件。
- e. 必需的洗烫设备图纸利用符号和示意图来说明各项工作。这些既没有尺寸上的意义，也没有说明具体安装所必需的每一个物件。工作的安装应符合图纸上表示的图表意向，并满足最终建筑和结构工作图以及设备施工图上所标示的尺寸。
- f. 不得把符号和图表的制约解释为可以将完成工作所必需的任何要件排除在外。
- g. 在洗烫设备图纸上有某些详细资料，工作的尺寸和定位等细节都标示在此。这些详细资料只是用来建立一般的可行性。并不能免除对所指示的工作进行协调。
- h. 关于一般施工的资料只可以从结构和建筑图以及规范中得出。洗烫设备招标图不适合于施工。它们只是提供设计依据，使 LEC 可以准备适当的施工图。施工图必须能反映实际的现场和施工情况，最终并应经过顾问的核准，才可用于各工种的实际施工，以及现场协调。
- i. 当所用名词采用单数时，不应诠释为限制其他说明指一个以上的项目。
- j. 当额外的工作被授权，并由这一工种来执行时，描述此工作的图纸和/或标准施工步骤，在各方面也应遵照基础建筑规范。
- k. 尽管设备说明书中有对有关装配件的详细说明，但是相应的切片只可以用作物件的一般代表并显示装配细节，无论如何不可以被当作有关物件的准确代表或自用的施工图。

1.04 清洗、调整和操作

a. 清洗管道系统（通则）

在施工过程中，应正确盖住所有线路和设备喷嘴，以防止沙子、灰尘等从管道进入。每个管道系统都应进行冲洗（以移除管线内的粗沙、泥土及沙等），直到系统彻底清洗干净为止。

b. 调整（通则）

在完成全部安装之后，试车时，对平衡阀、通气孔、自动控制装置、水泵、减压阀等装置进行必要的调整，直到符合所有的性能要求。

c. 润滑

安装之后，按照制造商的建议对设备的所有轴承进行涂油或润滑脂。

d. 清洗（通则）

自设备抵达现场之时起，在整个安装期内，以及工作完成后，应对所有的附件、焊缝和设备进行彻底清洗、抛光、涂油，并用耐用的塑料薄膜覆盖、密封并且保存在一级状态下，以待进行最后验收。

e. 操作

一经完工，应会同业主的代表，进行设备的操作、使用和维修示范。

f. 培训

应提供一名会说英语的当地技术人员，以进行人员培训。指导工作应在正常的工作时间内进行，此培训期限应当足以让操作人员掌握设备的操作和维修。

1.05 样品

a. 提供建筑师所要求的所有材料样品。

b. 在每一个样品上标明识别号码和名称。

1.06 设备、材料和安装

- a. 所有设备和材料都应该是全新的，并且没有瑕疵或缺陷。
- b. 安装工作、材料以及设备应完全符合当地的实务标准和法规。如果没有当地法规，则以英国法规为准。与由有关部门进行的安装检查、测试和许可证相关的所有成本和费用，应由 LEC 承担。
- c. 电气设备与材料应经负责检验电气施工的机构验收。如若这样的验收是视产品经检验、测试通过并被承办人或其它被认可的实验室认证而定的，则此产品应经检验、测试并认证符合所指定材料的类型和质量要求。如若没有指定该材料或设备应符合什么具体的类型或质量要求，则应装备最佳的部件。
- d. 依据主管机关提供给所涉及的项目的单/三相电源，所有的电气设备都应做兼容性和操作评定。
- e. 设备应符合 b.S 所定的现行标准。
- f. 蒸汽加热设备应当符合 A.S.M.E. 或者相关的 B.S. 规范的要求。
- g. 所有蒸气与空气接受装置应按照相关的 A.S.M.E. 或 B.S. 规范设计和建造，应由一个被认可的第三方检验并出具检验证书原件。
- h. 应提供设计的计算、施工图与本地当局认可的第三方检查员发出的检验证书。
- i. 这些规范的目的在于，每当指定一个产品的厂商时，使用“其它核准的”或“核准的同等品”或“等同”等术语，替代的项目在各方面必需符合指定的项目。不会考虑替代项目能满足较小规模建设的性能要求的声明。附表和规范中所述的性能要求，应解释为最低性能标准。在部分情况下，设备的尺寸过大无法运载，则不能在最低性能标准下加以说明。
- j. 使用名牌产品只为提供所需设备的参考类型和品质，不应当排除其它品牌产品。
- k. LEC 应负责提供证据，证明其它品牌提供的替代设备应全面符合已确定的物件。虽然在说明书中提出了品牌名称，但应考虑本地市场的服务和保养的便利性和品质。
- l. 虽然品牌是由规范指定，但 LEC 仍应负责从主管机关获得对洗烫设备运作的批准。
- m. 同一类型（例如：烫压机、洗衣脱水器、阀门等）的所有设备应尽可能采用同一制造商的产品。
- n. 已许可和核准的替代设备和备选设备必须满足空间要求。任何无法满足空间要求的替代设备，无论是否已获核准，都应由 LEC 自费进行替换。对于因替代而产生的相关系统的修改，LEC 应承担费用。
- o. 请注意，施工图的审批，或者此处确认之前按照要求提供的其它资料，并不能确保工程师、建筑师或者业主的代表可以证明所涉及的材料或尺寸的精确性或尺寸的适宜性，或者所涉及的材料或设备的能力，或者设备的机械性能。审批施工图不是在有冲

突时作废那些计划和说明书，除非用印有工程师抬头的信笺表明这样的变更已递交并且获准。

- p. 对于附表中所示的设备，或者规范中按照型号所指定的设备，如果要寻找替代品，非制造商最新目录中的常见目录项目，将不予考虑。

1.07 工具

在本规范下，所提供的操作和维护用的设备所需的专用工具，应与该设备一起提供，并且交给业主的代表且要求收据。

1.08 其它防火措施

除了本规范其它地方指定的防火措施外，LEC 还应当遵循下列规定：

管线及其套管之间的空隙都应该用矿物棉、或其它同等之耐火材料全长填满，并且压实固定。不可使用玻璃纤维。管道和套管之间的套管间隙不得超过 1/2"。每个管子或导管使用单独的套管。在上孔罩之前，填缝必须施作完成以备检查，并须通知现场的监督人员。

1.09 照片和维修/操作手册

LEC 应当准备 2 套所有洗烫区的 8" x 10" 专业黑白照片，酒店工程部和顾问各一套。照片应在安装和清洁完成之后，试车之前拍摄。

LEC 应当提供给酒店工程部门和顾问，所有洗烫设备的一整套操作和维修手册文件。LEC 也应当向业主提供建议的备件清单。

所有实际施工图纸应是文档资料的一部分 (例如. 平面图与草图)。

所有设备应按顾问所批准的格式清楚标识。所有操作维护手册都应经顾问批准。

1.10 测试、试车、培训

- a. 在设备试车之前，LEC 应先自行对设备进行周密的测试，证明所有设备运行良好并且符合制造商之说明。
- b. 所有的管道都要在 1.5 倍正常工作压力下流体静力测试。测试压力应保持无顶压 12 小时不变。压力的变化范围不可超过 2%。
- c. 所有这样的测试都应在建筑师目击下完成。LEC 应为此目的预早提呈书面约请 (最少 14 天)。
- d. 在任何情况下所有设备应根据本地当局的要求测试。LEC 有责任确保从本地当局处获得所有相关的证书，特别是关于压力容器的许可证。

- e. 在设备开始操作前，应用干净水冲刷管道以去除锈皮、金属碎屑及切割油。LEC 应准备并保留这些测试进度的记录以供性能评估。
 - f. 设备的试车应当一次对整个区域进行才有效，该区域需已经完全运作，且所有项目、附件、部件等均已完备。针对试车的期限，必需向建筑师提供足够的建议（至少 14 天），LEC 应当就此制定一份详细的报告。
 - g. 雇主应提供设备测试、演示和试车的所有原材料以及认为必要和适当的东西。
 - h. 对于因试车而引起的保证、校正、修改等工作，以及建筑师的合理要求，都应在尽可能短的时间内校正，到时间再定。必需就已完成的工作向建筑师提出适当的建议。
- e. 酒店经营者的部门关键员工应为所有设备的试车提供协助。LEC 应在试车后最少 14 天内在现场派驻一个合格的工程师为经营者的洗烫及工程部的的主要职员提供重复深入的培训。LEC 应确保经营者的职员已经有能力处置并操作设备，以便保证最短的操作故障时间以及最长的使用寿命。LEC 在上述培训期内保存所有培训活动的日志并在培训完成后将该日志移交给业主。

1.11 缺陷责任期

缺陷责任期为建筑师颁发实际竣工证书之日后 24 个月。在此缺陷责任期内，LEC 应当按照本规范第 9 部分之定义提供全面的服务和维修。

第 2 部分 - 管道系统

2.01 管道系统 - 概述

- a. 图纸示意管道的尺寸和地点。配合现场条件和工种间的协调，管线需上、下移动及偏移，但不应有额外的费用。管道应符合最新的压力管道 BS 标准。
- b. 管道工程应完全符合下列要求：
 - 1. 在管道工程各个部分提供适当措施以备膨胀和收缩作用，预防管道或连接的设备出现不适当的应变。
 - 2. 应在所有设备和附件，以及其它需用的地方安装已审核的带螺栓、垫片、法兰（用螺丝拧紧或焊接）的接头，以便连接和拆卸。带有钢制表面的螺纹活接头可以用于 2" 或者以下的管道。
- c. 螺纹管应符合以下要求：
 - 1. 短管 - 3" 或以下的管子皆被视为短管。没有螺纹的部分为 1 - 1/2" 及以下的短管应为超重型。不提供螺纹接口。
 - 2. 螺纹应切割整齐、正确；螺纹接头应紧密连接，没有填缝。不允许填缝。可以使用不会硬化的润滑剂。不可以使用轴衬。用偏心异径接头或偏心配件来缩减，否则会形成讨厌的水袋或气袋。所有管子都应在切割后铰孔，以去掉毛刺。

2.02 管材

- a. 管子的装配应按照下列标准:

蒸汽	API Sch 40 无缝
冷凝水回流	API Sch 40 无缝
水泵排水管	API Sch 40 无缝
热水和冷水	L 型铜管或 BS 2871 Table X 有缘管, 管径在 80 毫米以上 毛细管连接管, 管径小于 80 毫米
冷水	非塑化 PVC 管, 符合 BS3505, 4346 标准 (第 1 及第 2 部分)
清洁水管	镀锌铁管, 符合 BS 1387 中级
通风竖管 80 毫米 NPS 及以上	铅缝铸铁插承式管符合 BS。
通风竖管与 80 毫米 NPS 以下的抗虹吸管	镀锌铁管符合 BS 1387 中级, 带螺纹接头
洗烫废物管可达 50 毫米 NPS	镀锌铁管, 符合 BS 1387 中级,带螺纹接头
压缩空气	镀锌铁管, 符合 BS 1387 重级
真空管	镀锌铁管, 符合 BS1387 中级

- b. 除非另外说明, 所有的管子都应符合当地的水管系统标准要求或英国标准规范, 并且得到本地建筑当局的认可。
- c. 所有的铜管的铜纯度不应低于 99.9%。尽可能, 管子应与管接头配合, 长度可达 20 英尺。管子应符合 BS 2871。室内清洁用水管应采用核准级别的铸铁管、延性铸铁管、镀锌锻铁管、镀锌钢管或铜管。如果授权的人员或其指定的持证水管工人提出书面申请, 也可以考虑在冷水内部供水系统中使用核准级别的不加增塑剂的 PVC 管子和管件。所有不加增塑剂的 PVC 管子都必须正确支撑和保护, 以防太阳光线直射, 并且在外露时涂上白色丙烯酸油漆。LEC 应提供所有管材和管件的类型、品牌和能效率的详细情况, 并将其纪录在当地供水系统当局规定的表格中, 据此提交需要报批。
- d. 无套节型铸铁管应符合铸铁排污管学会标准 301-60T。
- e. 管道系统规范应按照施工图的要求提交。
- f. 金属管与混凝土的直接连接处应覆盖沥青。
- h. 铜管不可以同镀锌钢水槽、缸或管子一起使用。在使用铜管的地方, 应考虑使用铜缸和水槽或非金属材料的水槽。如果不同的金属接触且有水存在, 会因流电作用而产生腐蚀。应避免使用这些金属, 或者用不导电材料制成的管件将其隔开。
- i. 应提供管套给所有穿过地板板层或墙壁的管子。管子和管套之间的空间应用耐火材料(矿物棉)填满并且压实固定。管子和管套之间的间隙不应超过 12 毫米。在回填或覆盖之前, 所有管道工程都应由机械和电气工程师进行检查。

- j. 所有铸铁管道工程都应在内部/外部涂上黑色沥青材料，符合 BS 3416 类型 2（除非管内衬有混凝土）。

2.03 管件的材料

- a. 管件应符合下列：

注意：表中规定了管子的尺寸，超过的尺寸则需通过焊接进行制造。表中指出螺纹管件的地方，LEC 可以选择使用焊接管件。显示的压力是 SWP（蒸汽工作压力）。

蒸汽, 冷凝水	2.5 以及更大的凸缘
蒸汽 与 冷凝水水泵出水口	2" 及以下 - 150 SWP 螺纹
热水和冷水	可锻铜或含 95%锡, 5% 铋的铸造青铜连接头
压缩空气	镀锌钢管, 大厚度
真空管	镀锌钢管, 中等厚度
通风口与放气口	3" 以上 - 标准重量; 2.5" 以下 -125lb 螺纹

- b. 所有焊接弯头都应为长半径弯头。
- c. 焊接端管件应与同样尺寸和时间表的管子有一样的爆裂压力。T 形管管件应为一体，但是当支管比主管至少小二个号码，允许有焊接套节时除外。除了蒸汽压力为 16 psig 或更高，水压力超过 125 psig 时外，在支管比主管至少小一号时，也允许用鞍台。
- d. 所有铜管的焊料的熔点应不低于 460 °F，且应由 95% 的锡和 5% 的铋组成。所有管道都应该专业安装，并符合制造商的说明。所有接点在连接之前均应彻底清洁干净。

2.04 阀门

- a. 按照图纸提供并且安装阀门，应该在指定处和/或认为必要处安装，以利所有管道和设备之控制和便利维修。所有阀门应为核准制造商之最佳品质，有适当的间隙，并且在规定的测试压力下不泄漏。每个阀门上都应有制造商的名字或品牌，编号或部件号和保证的 ANSI 工作压力铸在阀身，以及铸或印在阀帽上，或者以其它易于识别之方式提供。所有阀门应为同一制造商之产品，特殊用途除外。在有说明某一制造商编号处，可用同等之编号替代之。
- b. 除非有更改，阀门应为最小工作压力，材料如规定的管件一样。所有闸阀和球阀应适合在压力下重新加盖。无论哪种管线，阀门的设计不应低于 每平方英寸 125lbs 的蒸汽工作压力。
- c. 闸阀应符合以下分类。在有说明某一制造商编号处，可用同等之编号替代之。

GA-V1

2" 及以下的闸阀应为 Toyo fig 206A 青铜，带螺纹，125 # S.W.P. 带实心楔形盘和非上升阀杆。

2" 以上的闸阀应为 Toyo fig 421A 铸铁，带法兰，125 # S.W.P. OS 与 Y，青铜镶边。

GA-V2

2" 和以下的闸阀应为 Toyo fig 298 青铜，带螺纹，150 # S.W.P. 带实心楔形盘，管节阀盖，升降杆。

以上的闸阀应为 Toyo fig 712 铸钢，带法兰，150 # S.W.P. OS 与 Y，青铜镶边。

GL-V1

2" 及以下之球阀应为 Toyo fig 220 青铜，带螺纹，125 # S.W.P. 带可更新的特氟龙底座和非上升阀杆。

以上的球阀应为 Toyo fig 400A 铸铁，带法兰，125 # S.W.P. OS 与 Y，青铜镶边。

GL-V2

2" 及以下之球阀应为 Toyo fig 221 青铜，带螺纹，150 #S.W.P. 带可更新的特氟龙底座、管节阀盖、上升阀杆。

大约 2" 的球阀应为 Toyo fig 铸铁，带法兰，150 #S.W.P. OS 与 Y，青铜镶边。

CH-V1

2" 及以下之单向阀应为 Toyo fig 236 旋启式，黄铜或青铜，螺纹端。

2" 以上的单向阀应为 Toyo fig 682 旋启式，铸铁青铜阀，法兰端。

CH-V2

2" 及以下之单向阀应为 Toyo fig 230 悬挂式，黄铜或青铜，螺纹端。

CH-V3

单向阀应为蝶式，带复位弹簧。

ST-1

2" 以下的过滤器应为 Toyo fig 380 黄铜或青铜，带 20 网眼不锈钢筛子。

以上的过滤器应为 Toyo fig 381A 铸铁主体，带 20 网眼黄铜筛子。

ST-2

2" 及以下的过滤网应为 Toyo fig 380 黄铜或青铜，带 20 网眼不锈钢筛。

2" 以上的过滤器应为 Toyo fig 381A 铸铁主体，带 20 网眼不锈钢筛。

2.05 焊接程序

- a. 管焊接应符合最新修订的适用法规，或可以取代上述法规的此类地方性要求。
- b. 在进行新管焊接之前，递交一份焊接工艺规范，连同资质证明，如同具有管辖权的最新版的规范所概述和要求的那样。
- c. 在任何操作者进行管子焊接之前，提交该操作者符合有管辖权的规范之规定的资质记录，显示操作者已经过所提交之验证工艺规范的检测。

2.06 连接头

- a. 50 毫米管径以下的管子与接头应旋紧; 65 毫米以上的则要密封。
- b. 与会震动的设备的连接应采用在不同工作状态、压力及温度下可伸缩的的软管。
- c. 那些有螺纹连接的只能采用特氟龙垫片。

2.07 其它设备

- a. 温度计应采用金属封装液体的类型，刻度长应为 102 毫米，适合所有可能的温度。
- b. 压力计应采用经核准的带关闭阀门的缓冲/虹吸管压力计，有 102 毫米的刻度盘面，可测量高达工作压力两倍的压力。
- c. 在所有调节阀、收集器和热交换器前面提供过滤器。在所有废弃物、焊料废物、切割油残留都已从管道内冲刷干净之前，不可以让液体通过这些阀门和装置流过。 如果必要的话，应在最初冲刷时使用旁通线路。

2.08 标签

- a. 应在所有管线上提供清楚的标签以注明它所传送的液体及液体流动方向。对那些顶压管与大的管道，应用漆喷上箭头符号及文字。
- b. 所有管道应在上面用颜色标识，例如：蒸气、冷凝水、地漏、冷水、热水等。颜色应由建筑师挑选。

2.09 设备连接

- a. 设备应这样连接，以保证每个设备都能与总配水管隔离开，断开后都不会影响系统中其他设备的正常工作。
- b. 隔离阀应放在容易触及的位置以便维护。
- c. 到设备的最终连接应使用长弯折铜管，两端都要安装压缩装置。下水管阀门应在设备连接前提供，这样在最初操作时管线即可每天清除积水。

2.10 蒸汽与冷凝管

- a. 蒸汽与冷凝水管应按流体方向安装。
- b. 提供终端收集器连接所有低处的蒸气 管，以及各高处点的空气温度调节通风口，无论是否在图纸上已标出。
- c. 在点滴器处提供堵塞污垢的引管。
- d. 在蒸汽管直行方向上每 30 米提供一个膨胀接头，在冷凝水管直行方向每 50 米提供一个膨胀接头。管道行进应正确的锚定与引导。
- e. 如果可能，管子应按常见的吊架或支架分组，并摆放在最不容易受到机械损坏的地方。
- f. 所使用的法兰应为 A.S.A 150
- g. 只有偏心已经接头才可用于水平方向的管道。
- h. 所有参与焊接的人员都应合格，并应持有有关当局发出的资格证书。

2.11 隔热

- a. 隔热材料应采用不含石棉的硅酸钙，厚度应符合如下标准；

管子	蒸汽	冷凝水
至 50 毫米	25 毫米	25 毫米
65-75 毫米	38 毫米	25 毫米
100 毫米及以上	50 毫米	38 毫米

护墙板应采用 20G 铝材

2.12 蒸汽阀

球阀应是 GL-V2

单向阀应是 CH-V2

过滤器应是 ST-2

2.13 蒸汽降压站

降压站应包括:-

- a. 直接操作型减压阀, 配有蒙乃尔铜-镍合金内芯, 这种内芯适合湿蒸气操作。
- b. 润滑降压阀的上游管的过滤器系统
- c. 在降压站上行及下行管上安装的带虹吸管的压力计。
- d. 安全阀向下接到出水口的安全区。

2.14 收集器组件

- a. 蒸汽收集器的容量不小于机器满负荷符载的两倍。
- b. 蒸汽收集器应采用过滤器
- c. 所使用的收集器类型

滚筒和熨衣机	倒吊桶式
接到管末段的收集器	热动力收集器
其它	浮动收集器

- d. 为每套收集器提供旋塞。
- c. 收集器应是安装在容易触及的地方以便维修。
应采用有压缩装置的铜管以便断开收集器。

2.15 压力计

- a. LEC 应提供 102 毫米刻度盘面的带虹吸管的蒸气压力计与下面的试水位旋塞：
- b. 连接到每个熨衣装置的蒸气供应与冷凝水管。
- c. 连接到一组滚筒干衣机的蒸气供应与冷凝水管。
- d. 干洗部门的蒸气供应与冷凝水管。
- e. 干洗机的蒸气供应管。

2.16 压缩空气管

a. 安装

压缩空气管应是按流体方向安装，分支线应是接到主管的顶部

在管道末端提供自动排水，排出到出水口。

b. 降压站

- i) 对那些要求压缩机出口提供不同操作压力的分支线管，应设立降压站
- ii) 降压站应装备使用自动排水的过滤器装置，带压力计的压力调节器。
- iii) 提供从自动排水点到出水口的排水管。

第 3 部分 -制造的设备

3.01 制造的设备 - 概述

规范中本标题下包括的工作应符合由美国国家卫生基金会制定的最新标准和修订本。

a. 一般施工

1. 制造的设备必须只由一个制造商承担，且需经建筑师同意。
2. 工作应当以许可的专业方式完成，且需经建筑师同意。
3. 不锈钢应为标准规格，18-8，304 型（炭成分最多不超过 .012% ） 4 号细标精加工。
4. 所有的框架应为焊接结构，焊缝光滑。框架应为不锈钢。
5. 除非另外详细说明，一般搁板的边缘应为 90 度下弯 40 毫米，以及向内 90 度弯 12 毫米，转角打磨并抛光。
6. 所有的缝隙和接头应当焊接。焊缝应当磨平并抛光，与原先的表面加工相一致。
7. 由于设备尺寸或安装要求，不锈钢台面的现场接缝等，应当焊接、研磨并抛光，与周围的表面相匹配。

注意：将填缝条铆入接缝内，再用焊料填满的对接接头，是不被接受的。

8. 开底的台面、搁板、水槽以及滴水板的下部，应根据 N.S.F. 的要求，使用“粘性胶带”或沥青打底，进行消声处理。对于下面带有搁板的桌子，应在支撑面和台面板之间使用消声材料。
9. 在装配之前同 VAC 承包商核实所有管道连接的尺寸和位置。
10. 在台面的后部和末端挡水板应向上弯曲 90 度，半径 19 毫米 - 25 毫米，以 80 毫米，12 毫米深的不锈钢 U 形槽盖上，并以不锈钢自攻螺丝和垫片固定，固定点直线间距不小于 600 毫米。U 形槽的上缘应用 MDL 582054 橡胶剖面或同等材料密封。U 形槽的转角应切成 45 度以确保连接平滑。只要设备靠墙，就应提供侧边挡水板。
11. 未经书面许可，不得把制造者的商标和名字固定在设备上。
12. 装配设备的所有部件应采用下列材料，除非另外指定；

金属台面	14 号规格 (1.98 毫米) s/s
地漏、滴水板、或后挡水板	14 号规格 (1.98 毫米) s/s
高架和低架	16 号规格 (1.59 毫米) s/s
主体，外露	18 号规格 (1.27 毫米) s/s
主体，未外露	18 号规格 (1.27 毫米) s/s
角撑板	14 号规格 (1.98 毫米) s/s 完全封装型
支脚 与横撑 1-5/8" (41.3 毫米) 外径	16 号规格 (1.59 毫米) s/s 管状
基脚	14 号规格 (1.98 毫米) s/s 可调子弹型
抽屉面板	18 号规格 (1.27 毫米) s/s
抽屉框架	14 号规格 (1.98 毫米) s/s
假底	18 号规格 (1.27 毫米) s/s
台面和搁板的支架	14 号规格 (1.98 毫米) s/s
壁架	14 号规格 (1.98 毫米) s/s
排气管和接头	18 号规格 (1.27 毫米) s/s

13. 所有的龙头和预先清洗装置应采用抛光镀铬板。
14. 所有的五金和管道附件应以制造商的名字和编号来识别，这样就可以替换坏掉或磨损的部件。如果要求，LEC 应提供样品。

b. 台面

金属台面应为整体焊接结构，在下部有焊接支撑板加固，使台面可以支撑重物而不弯曲变形。侧面和交叉的支撑应为 100 毫米宽，40 毫米下弯，12 毫米内弯的 U 形槽，沿着两边周围点焊到台面的下边，开口端朝下。台面的前端应为 50 毫米下弯（槽边），与垂直方向成 120 度内弯 20 毫米。

c. 支架和横梁

横梁的焊缝应打磨光滑。支架应装有清洁脚，调节量不低于 3/4"（19.0 毫米）。支架应按如下方式固定在设备上 :-

1. 洗锅水槽支架固定，撑板顶部直径最少为 3"（76.2 毫米），带强化内衬的密闭卫生型撑板和脚部固定螺丝，连续焊接至水槽。
2. 金属台面、碗柜、以及滴水板支架固定，带封闭的角撑板（如上述之规定），连续焊至顶部支架，并且加条焊接至角撑板。

d. 柜体

封闭的柜体应使用不锈钢板建造，以 U 形框架构件加固，形成一个坚硬的结构。主体部分应为焊接结构，带有前侧横杆、竖框等，焊接成整体结构。外露和未外露之外部和内部构件皆应为不锈钢。

e. 抽屉

1. 抽屉面板应为封闭式双层板结构。
2. 抽屉把手应为整体结构，含在前面板中，如随附的说明纸。
3. 除非另外说明，抽屉滑轨应为 COMPONENT HARDWARE SERIES S25 。
4. 抽屉组件在打开后应能自动关闭，而且不需要工具就能容易地拆卸。
5. 除非另外说明，抽屉内置物盘应为 S/S 5/1 GN (RIEBER 、 FRANKE 、 BLANCO 或同等品。)

f. 门

1. 门应为双层、隔音结构，外角焊接并抛光。外层和内层点焊，接缝焊接形成一 3/4" (19.0 毫米) 的完成厚度。
2. 门把手应为整体结构，含在前面板中，如随附的说明纸。
3. 单层门应以 18 级 (1.27 毫米) 的不锈钢分段加固。
4. 铰接门应嵌入安装，并带一个连续的不锈钢门把手。
5. 门铰链应为 COMPONENT HARDWARE R42-2842，弹簧负载式以自动关闭，用于所有吧台下方、伸手可取的冷冻设备以及柜台下方的冰箱/冷冻库。
6. 滑动门应采用悬挂式、静音型、大型的不锈钢轮子和不锈钢球轴承，安装在悬挂式的轨道上，如 COMPONENT HARDWARE B57 系列。
7. 滑动门在不使用工具的情况下应可以拆除。

g. 搁板

1. 开底工作台下方搁板应为整 90 度向下弯 40 毫米，而且 90 度向内弯 12 毫米，边缘研磨并紧紧焊接到支架上。在工作台邻接墙壁和其它设备时，下层搁板后面和侧面应向上弯 2"（50.8 毫米）。
2. 除非另外规定，封底的工作台应为固定式，后部和端部应向上弯 2"（50.8 毫米），带有紧临式的边缘，以确保与主体的紧密配合。前面边缘应有直角向下和向后弯起，如上面的 **g.1** 部分。
3. 墙上搁板的前面和侧面，应垂直向下弯 40 毫米，90 度向后弯 12 毫米。在端部邻接墙壁和其它设备的前部和侧面，有 2"（50.8 毫米）的上弯边缘。墙壁固定应包括 600 毫米（23.6"）高的可调轨道，由三个高强度的不锈钢顶部螺丝和墙壁锚栓件固定。在理想的高度，轨道有托架支撑。
4. 安装在没有靠墙或设备的工作台的搁板，四面都应为 90 度向下弯 40 毫米（120"），再 120 度弯进 20 毫米。支架应为外径 1"（25.4 毫米）15 级（1.59 毫米）的不锈钢管，焊接到在头顶的上层结构上。
5. 搁板应使用带 60 - 80 毫米宽的 U 型槽的下支撑 (取决于 搁板宽度)，90 度向下弯 25 毫米，在纵向的一边向下弯 90 度仅 12 毫米。

h. 水槽和滴水板

1. 一体成形水槽应使用与滴水板或台面同样规格和材料建造。台面与水槽为一体时，应为组合式或模制成型。

模制成型水槽不应用低于 18 级（1.27 毫米）的不锈钢。
2. 水槽槽身应具备全弓形的垂直和水平内角，并向排水口做泄水坡度。多槽式水槽的间隔应使用同样的材料，双壁，并且连续焊接至台面，两个水槽之间的间距不得少于 50 毫米。洗锅水槽应为 3 槽型，各自用倾滤溢流井隔开，带有弓形转角和可拆卸的穿孔不锈钢过滤篮，每个篮子带 2 个提升杆。
3. 水槽前面和自由端的边缘应为 50 毫米向下 90 度，20 毫米向内弯 120 度，19 毫米（0.75"）的海洋式顶端边框，向水槽开口处有 12 毫米的倒角凹口。
4. 滴水板、挡水板和向上弯的边应为 5/8"（15.9 毫米）半径弯曲，而水平和垂直转角处的弯曲半径更大。
5. 所有水槽工作台、带水槽板的台面、进盘和出盘台的台面都应向水槽或洗碗机做泄水坡度。

i. 排水装置

集中式水槽排水孔

1. 深水槽回转式手柄排水装置应为 COMPONENT HARDWARE, 型号 D-50-4591 或同级品, 并带有扁平的过滤器和连接的溢流装置, 而浅水槽装置为 MODEL D50-7215。

分布在角落的水槽排水孔

2. 竖管阀、铬镍钢竖管、铬镍钢护角筛板应采用 FRANKE 系列304 或同级品。
3. 通畅型排水头应为 COMPONENT HARDWARE , 型号 D-36-2080, 或同等镀铬, 1- 1/2" (38.1 毫米) I.P.S. 或同级品。

j. 水龙头

1. 平台上安装的混合水龙头装置应为抛光镀铬, 带 250 毫米摆动喷嘴和无溅出曝气器, 如立视图所示。
2. 墙壁上安装的混合水龙头装置应为抛光镀铬系列, 带 250 毫米 摆动喷嘴, 如立视图所示。

k. 锁

1. 金属抽屉和铰链门的锁应为 COMPONENT HARDWARE 系列 P-30 或同级品。
2. 金属和木制滑动门的门锁应为 COMPONENT HARDWARE 系列 P20-0490 或同级品。
3. 木制抽屉和铰链门上的锁应为 COMPONENT HARDWARE 系列 P11-0480 或同级品。
4. 各独立的工作区域内的锁应用相同的钥匙配好, 并提供万能钥匙。工作区的划分应由酒店经营者确定。

l. 脚轮

脚轮应为 5" (127.0 毫米) 或 6" (152.4 毫米) 直径的重型、球轴承、盘轮, 并带有可更换的防油橡胶或氯丁橡胶轮胎, 轮胎胎纹的最小宽度为 1-3/16" (30.2 毫米)。除非另外说明, 每个脚轮的最小承重应为 250 磅 (112.5 kg)。提供注润滑脂附件、螺纹防护罩, 以及抛光电镀表面。在指定的地方提供车轮锁定装置。

m. 假底

假底应有 1/2" (12.7 毫米) 直径的穿孔, 每端有 1" 的指孔。边缘应为 90 度下弯 40 毫米然后 90 度回弯 20 毫米。



n. 组合式的排气通风机和篷

排油烟机应完全使用 18 ga 不锈钢 304, 和 4 号细标线来制造。烟道应该是壁式或岛状型的垂直前面，滴盘在整个底部周边。所有焊缝与连接头应连续焊接、接地并抛光，与周围表面一致。

在前面配备必要的拉杆悬挂板，从天花板上悬挂。在后部配备必要的角架固定到墙上。

防蒸汽灯最大安装间距为心对心 4'，全部内部接线，COMPONENT HARDWARE VXS-100-PX-WG 系列，或同级品。提供 5" 高的风管套环，尺寸如图所示，完全焊接，由 VAC 承包商连接到通风系统。

o. 壁挂式搁板架和柜子

LEC 应核对所有壁挂式搁板架、搁板和柜子的支撑要求。

p. 保护涂层

组合的不锈钢设备应使用一层表面材料加以保护；即 SHURFORD'S SURETAPE、CROWN ZELLERBACH CORPORATION 或其他公司之同级产品。保护层应涂抹到所有外露的平坦、水平和垂直的表面上。其在安装完成，清除现场的所有碎片，设备完成等待测试以后才可以擦掉。

3.02 紧固件

不允许外露的螺丝或螺栓头出现在设备的表面上。如果指定用铆钉，应为埋头式并与表面齐平，且应与所连接的物件使用同样的材料。

3.03 静音操作

洗烫设备操作时应符合静音的要求。LEC 应负责移走或修理任何造成超过 O.S.H.A 规定的噪音的设备。

3.04 间接排水

如果使用条例要求设备有非直接地漏，则应提供 1" (25.4 毫米)的最小铜管接到最近的地板排水槽或地漏。供冰水排出的下水管道应完全隔离。

第 4 部分- 电气

4.01 电缆的选择及电器配线

每个电缆的选择和安装都应适合操作，遵照英国国家标准规格。绝缘材料和防护层的类型选择要符合各项要求，以避免机械损坏，热、火灾或爆炸引起的损害，以及防潮湿和抗腐蚀。

a) 潮湿和腐蚀的防护

每个电缆应安装在不接触任何形式的水份、油或腐蚀性液体的地方。只要处于这样的状况之下，电缆的所有的金属护套和外装、金属导管、管子及线槽等，应为抗腐蚀的材料或表面处理，并且不应与其它金属放在一起，这样可能会产生电解作用。

正常使用的柔性电缆和电线有接触到水的风险，应为装有优质 PVC 护套的类型。PVC 在运行温度超过 70℃ 或低于 0℃（冷冻室）的地方不应使用。

b) 防止热损坏

每一类电缆的选择，应使其绝缘材料，以及可能有的电缆护套的最高温度，在正常运行情况下不超过当地操作规程规定的适当值。

符合 BS 6007 和 BS 3456 的特殊耐热柔性电缆，用于为可清洗的排油烟机上配线。

c) 防止火灾蔓延的措施

在电缆、导管或线槽穿过防火墙、防火隔板或防火天花板时，周围的孔或空隙，应用水泥或类似的耐火材料，修整至与地板、墙壁等的厚度完全一样。

d) 机械损坏的预防措施

所有的电缆应按照当地法规，予以足够的保护，使其免受任何机械损坏的风险。所有的明线配线应按照当地的实务规程规定的条件，用导管线槽或者类似的机械保护外壳进行保护。

不受水、酸、油和粪便影响的硬 PVC 导管可以安全地埋在混凝土、灰泥或石灰中。PVC 导管不能用在导管正常工作温度超过 60.℃ 的地方。金属导管按照当地法规接地。使用钢管时应符合 BS 1387 的规定，并且内外两面都应进行防腐处理。导管中电缆的数量以小于 40% 的空间系数为基础。

4.02 电动机电源配线

- a. 电动机、相关起动器和其它控制装置之间的内部接线，在此之前已指定为电动设备的一部分。除了上述之外，管道工程，连同每个电动机，应包括一个和电机位于同一房间的电力供应点。
- b. 供给点应包括一个由电气承包商提供的接线盒，位于电气图上指明并且标出的地点。由管道工程分包商提供足够长的导线，将电动机起动器和其它控制装置连接到接线盒上。
- c. 每个馈电线由导管中运行的单个芯线组成。相脚线和导管的尺寸应参考电机型号，并应符合当地标准。输送电动机的起动、加速和负载电流的电线，在按照相关的英国标准核定时，至少应等于电动机满载电流的额定值。除了上述之外，中性线和地线应纳入带有相脚线的每个馈电线的导管中，如以下所述，如果在其它地方没有另行说明的话。
- d. 馈电线连接应在相回转内进行，相回转可确定所有用电设备的正常运行。
- e. 对于每个馈电线，中性导线必须（为控制电线供给目的）包括在相脚线之中。中性线应和以下所指的馈电线的类型一样。其尺寸应依照地方性规定施作，除了下文中要求的地线外，还需加上中性线。导管尺寸应能容纳中性线。
- f. 馈电线导管只应采用镀锌钢。应为轻量，“滑动易接”型，最小壁厚符合下列：

名义尺寸(毫米)	最小壁厚 (毫米)
16	1.00
20	1.10
25	1.35
32	1.50
40 - 100	1.60

- g. 馈电线应为 PVC 绝缘。绝缘材料应适合 70 °C 的导线温度，而且不管实际应用如何，绝缘材料的等级至少应为能耐受 600 伏 的（交流电）的接地电压。
- h. 馈电线应为多股软导线，最少 98% 的导电性，适当的精炼铜。
- i. 馈电线应严格按照被核准的标准做法以彩色标注相位线、中性和地线导线。每根馈线都应封在导管内。相脚线与导管的尺寸应按电动机大小而定，并应根据下表中的当地规定 (以更严格的标准为准)

电动机容量 (马力)	线缆尺寸 (横截面积, 平方毫米)	导管
高达 7.5	2.5	20
7.5 至 20	4.0	20
20 以上	10.0	25

- j. 每个馈电线导管应包含一根地线。地线应和前面所指定的一般馈电线类型一样。上述导管的尺寸应包含地线。地线应绑到电动机金属外壳、金属片拉线盒，和电动机控制中心，或单独的电动机起动器外壳内。

- k. 每个导管中的地线尺寸，应与导管中的相位脚线成比例，并且符合下列要求。

相位线 (横截面积, 平方毫米)	地线 (横截面积, 平方毫米)
2.5	1.0
4-6	2.5
11-16	6
25-50	16
70-95	50

- l. 与电动设备整体安装的电动机起动器的最后连接，应采用 .50 m 的合适柔性导管。

- m. 导管应按如下要求安装：

馈电线的导管上允许有不超过两个 90° 度的弯头。如果无法满足这个限制要求，则应加上镀锌钢板分线盒，如此任何不间断的管子两个终端之间不会存在 2 个以上 90° 的弯头。

所形成弯头的半径应不小于那些相同尺寸导管标准制造商所制的弯管。

导管的支架走向应是如下：

	垂直走向	水平走向
25 毫米及以下	2.5M	4.5M
65 毫米及以下	0.6M	1.0M

4.03 电动机起动器

每个额定值超过 0.37 千瓦但低于 2.2 千瓦的电动机，应当和配备有过载电流保护起动设备的控制仪器一起提供。超过 2.2 千瓦额定值的电动机，应提供当地主管机关可接受的起动装置。

部分 5- 油漆及标记

5.01 工作范围

- a. 本规范的这一部分包括按照本规范其它部分所安装的设备和工程的涂漆和标记。
- b. 涉及到的工作应包括但不限于油漆、稀释剂、识别标签等的供应和使用，除非在本规范中的其它地方明确地将其排除在外。

5.02 已涂漆的表面

如果运抵现场的设备已经涂漆，但大致上不符合本规范的要求，建筑师可以自行决定采取下列任何一项措施 :-

1. 如果已经喷漆的表面，在组合完成后，从外表看不到，但不认为其可以提供合适的保护，就应当使用核准的方式将其完全刮掉，而且表面清理干净，并按照要求重新涂漆。如果认为原有的油漆提供了合适的保护，这些表面无须再做处理。
2. 如果认为外露表面上已上的油漆是适当的底漆，应进行清理，并添加一道内层油漆和两道面漆。
3. 如果认为外露面上涂的漆是不适当的底漆，那么应当使用批准的方式将其完全刮掉，而且表面清理干净，并按照要求重新涂漆。

5.03 表面加工

- a. 没有表面防护处理的所有黑色金属表面应当涂漆，但活动构件的表面除外，其应按要求充分涂油和润滑脂。
- b. 要铬镀的表面应先镀铜，再镀镍。
- c. 镀锌金属表面可不涂漆，除非因涂色标记和美观而要求如此。
- d. 已在工厂上完漆才交货的设备和器械，如果建筑师因涂色标记和美观而提出要求，则应按照规定涂漆。
- e. 有色金属表面可不涂漆，除非在规范中有此要求，或建筑师因涂色标记和美观而提出要求。
- f. 所有的木料表面应磨光并涂漆。
- g. 所有需要涂漆的裸露表面应首先上一层底漆，紧跟着上一道内层油漆和两道面漆。

5.04 表面预处理

- a. 要涂漆的表面应先清洗，以去除灰尘、污垢、油或油脂。生锈的黑色金属表面应用钢丝刷清理，并且用砂纸磨光表面，清理并马上涂一层批准的防锈底漆。镀锌钢表面应适当蚀刻，再进行油漆工作。木料表面应打磨光滑，并擦去所有的灰尘。
- b. 应注意，确保所有的表面在涂漆之前完全干净和干燥。

5.05 材料

- a. 所有的油漆和其它需要的材料应为各自种类中的最佳质量。
- b. 所有底漆、内层油漆和面漆应适合该具体用途，而且应当如制造商所推荐的一样，彼此相容。
- c. 所有的油漆应为已批准品牌的环氧树脂基类型，并且通常由制造商配制，不可稀释或还原，除非另行说明。
- d. 所有的材料应符合有关的英国标准，并且以未开封的罐或瓶或密封包装运送到现场，在每个箱子上都应标明厂商的名字和内含物的性质。在使用之前才可打开容器。

5.06 颜色

- a. 在上油漆之前，应要求建筑师指定最终颜色。
- b. 除了透明漆外，油漆的连续涂层应按照建筑师的指示，为不同的色调。

5.07 批准

表面加工方式、颜色和材料样本应交给建筑师，并在上油漆之前取得批准。

5.08 施作

- a. 涂漆工作应由有经验的工匠按照最佳行业惯例进行，并且在涂漆物件表面特性的限制下，提供一流的表面。
- b. 在使用之前才打开容器。应注意，确保油漆在使用之前彻底地搅拌。除非改善浓度，不应使用稀释剂。
- c. 每道涂层应使用不同的色调，而且让每道涂层在后续涂层之前干燥。任何滴痕或不平整的表面应在后续涂层之前刮掉和打磨。
- d. 在不适合的天气，或潮湿和不通风的环境中，不应进行刷漆工作。

- e. 在上油漆过程中，应当提供防水油布、薄板或盖子来保护地板、墙壁、完成的工作等。

5.09 保护及修复

- a. 油漆不应在建筑物的完成面上混合。应提供单独的工棚或者有遮蔽的区域进行混合。
- b. 油漆匠应配备多件防滴布，以便全面保护设备、建筑物和其它机件的所有零配件。他们必须采取必要或者平常的预防措施，避免损害他们自己的工作，包括放置所需要的警告标志，并且修复他们自己或其它工作中出现的损害。
- c. 油漆污点、飞溅和溢出部分应在硬化之前去掉，工作区应保持干净和整齐。

5.10 耐热油漆

对于可能比正常油漆所适合的最高温度还高的任何表面，所涂抹的油漆应为耐热油漆，应与可能要经受的最高温度相匹配。

5.11 底漆

所有的表面应上一层底漆。钢和铁应用防锈底漆打底，而镀锌表面应用一层抗蚀性涂料打底。对于被绝缘材料或固定设备覆盖的所有表面，或者建筑师认为第一道底漆不适当的所有其它表面，应该涂第二道底漆。

5.12 钢结构及设备

对于所有没有被绝缘材料或者固定设备覆盖的所有表面，应上一道内层油漆和两道高亮光面漆。安装后难以接近的设备区域应该在可能的情况下预先涂漆。

5.13 需要涂漆的物件

- a. 如果没有更具体的说明，对于物件是否需要涂漆，可采用以下原则： -
 - 1. 要求有保护涂层的所有表面，如铁和木制表面。
 - 2. 规定要求涂漆以利识别的所有工作，如消防管道、电缆、工业用水等。
 - 3. 所有外露出来的物件，不管表面材料如何，如设备、通风管、管道工程等。
- b. 尽管已经在上述说明，所有管道工程应当按照本规范中的其他规定，用带捆扎并贴上标签。
- c. 安装之后难以涂漆的物件应当提前涂漆。
- d. 所有吊架、托架和支架必须在安装前预先涂漆。

5.14 标记书写

- a. 设备所有的主要项目应以批准的名称和/或号码标识，名称和/或号码的尺寸应与项目的比例适当。
- b. 管道应当用对比色的方向箭头在邻接的接口、阀门和支路上作记号，且间隔不超过 5 米。在 50 毫米直径以下的管道上，箭头应为 75 毫米长，在 50 毫米直径以上的管道上，箭头应为 150 毫米长。

5.15 标志

a. 电动机控制器标志

在每个电动机控制器上安装黑色的塑胶名牌，标明基本控制功能和个别的位置指示，如 1 号泵等。名牌应切透到白底上，且四周倒角。用镀铬的橡胶形螺钉安装。

b. 管线标志和编号

- 1. 使用有颜色编码的聚氯乙烯管线标示带，标识管道内含物和流向。
- 2. 在外露的直管上，每 30 英尺中心，在阀门位置、在管道进入和离开隔墙、墙壁、地板或者天花板处，使用管线标示带。
- 3. 位于不可拆卸的天花板内的隐藏管线，以外露明管的方式使用管线标示带。
- 4. 位于不可拆卸的天花板，或管身内的隐藏管线，从检修口或面板可以接近的阀门或其它装置上，使用管线标示带。
- 5. 在每个容器、槽或者设备的出口和入口点使用管线标示带。

6. 10”或以下直径的管道使用 8”宽的管线标示带，直径更大的管道使用 16”宽的管线标示带。说明设备的字母高度应预先印好在管线标示带上，8”带子上的高度为 3/4”，而 16”的带子上的为 1 1/2”。
 7. 有绝缘护套的管线应在绝缘和涂漆工作完成之后使用管线标示带。
 8. 颜色应遵照 ASA 标准 A13.1。应多提供 24 条每种不同的管线标示带，供雇主的人员日后使用。
 9. 施作程序应遵照制造商的说明，使用不可燃材料和接触粘合剂。
- d. 在初期系统启动之前六个月，递交所有的标志清单供审核和批准。

5.16 清洗

- a. 安装工作一旦完成，LEC 应清理设备间的所有建筑碎片，以确保所有必须的建筑工程已根据其要求圆满完成，包含墙壁和地板的完成面。并提供其设备高效运行所需的无灰无尘的环境。
- b. 如果有任何工作不满意，LEC 应知会总承包商，令其改善。
- c. 在进行任何测试前，LEC 应确保所有的设备和装置已经清理干净，而且在活动构件内没有碎片。

第 6 部分 - 施工图

6.01 一般要求

- a. 待审核的施工图必须各方面都完备，并且由有资格的绘图员绘制，且应对该工作的种类和性质有经验。图纸应使用墨水在高品质的描图纸上绘制，并采用标准公制比例和尺寸。所采用的图纸尺寸应保持最小，而且一旦选定，应在每一类的图纸中使用同样尺寸的图纸。
- b. 每张图纸都应有适当的标题和编号，而且应当有签发日期，以及后续修订的明细和日期。
- c. 待审核的图纸应大致分为以下类型：-
 - 1. 布置图
 - 2. 营造商的施工详图，包括预留孔洞图。
 - 3. 水管工程师使用的管线布置图
 - 4. 电气工程师使用的管线布置图
 - 5. 组合详图，包括立视图

6.02 图纸布置

- a. 图纸布置一般应按照发包图制定。
- b. 工程图明细表应提供下列信息：-
 - 1. 标题：
 - 2. 该图特定的工程服务（如通风和空调、电气设备、管线、防火设施）。
 - 3. 图纸主题。
 - 4. 签发日期。
 - 5. 图号。
 - 6. 使用的比例。
 - 7. 业主与顾问的企业形象标识与地址
- c. 也应配有修订栏，注明每次修订的日期和细节。
- d. 图纸中采用的惯例和符号应和发包图一样。任何偏离应得到建筑师事先批准。

6.03 安排和布局

- a. 不同的设备和相关服务的安排应严格遵守发包图中的布局，除非要求修改，以便同提供的材料和设备相适应，适合房屋构造细节的最新信息，满足其它服务和设备的要求，或者纳入 LEC 提出的改进要求，以及由建筑师批准的此类其它修改。

- b. 布局和设计细节应当符合最佳的工程 and 行业惯例。特别是不同设备和系统的安排，应当确保正常运行和装置的维修便利。所有的控制和操纵装置应方便操作；而且报警装置应清楚可见。如果无法避免，应提供检修平台。
- c. 所有服务管线（管道、导管、电管等）应各自分开固定和配管，以易于维修和修理。服务管线不得安装或者固定在其它服务管线的后面，且整段服务管线应可以置换。
- d. 应在适当的地方提供下列信息： -
 - 1. 所有的服务管线位置应参考最近的输电网线，并在图纸上标明尺寸。
 - 2. 应在图纸上标明每一个服务管线的管底高程，更应清楚注明高程的任何变更。
 - 3. 必须提供所有服务管线的尺寸，适当情况下应给出坡度和流向。
 - 4. 所有吊架和支架的位置应标明，并标明区分各种不同类型，且参照详细的制造图。
 - 5. 应给出每个吊架和支架对结构的载荷，应注明所有动态推力的方向和大小。
 - 6. 必须标明所有的结构穿孔（穿孔详图应在营造商的工作图中明示），而且应当清楚注明埋置。
 - 7. 应当指明所有的接头、管件、接口和分叉的位置。任何特殊供应品，如伸缩接头、测试点等，应清楚注明，并标出位置尺寸。
 - 8. 系统运行和维修所要求的检修孔开口应当指明并标出尺寸。
 - 9. 所有施作的表面处理，如绝缘、加护套、涂油漆、耐火的附件、镶边等，均应注明。
 - 10. 应当提供阐明平面布置所需的许多剖面图和立视图。
 - 11. 如果详图不足以清楚说明所提到的系统全貌，则应提供示意流程图和单线图，以强调平面配置。
 - 12. 应提供图例，以解释图纸中使用的所有符号。

6.04 管线布置

- a. 所述的详图，比例不小于 1:50。
- b. 每个房间或地点要安装的所有设备的实际尺寸和形状应当全部显示。
- c. 必须在图纸中显示和标注所有装置和连接的详图。固定到和埋置入结构构件必须注明，而且每个加载点的大小必须指明。在有冲击负载或动态负载的地方，必须指明此种负载的大小和方向。

- d. 必须详细说明所有用于设备安装、运行和维修的便利接近配备（如管沟、梯子、平台等）。
- e. 应当提供阐明平面配置所需的多个剖面图和立视图。
- f. 鉴于此条款之目的，所有的蓄水池、污水泵坑、排出器坑和隔油器等，应被认定为设备的一个项目，须提供详图和说明以备核准。
- g. 为了补充说明这些图纸中的细节，LEC 必须在对递交的图纸文件进行详细评估时，同时递交制造商的尺寸表、安装操作详图，以及所有辅助设备、控制和配线图，示意图等。

6.05 营造商的施工详图

- a. 一套说明总承包商与各相关服务的图纸，应当和安装布置图一起递交。雇主应协调这些图纸与其结构施工图。
- b. 这些图纸应以结构为背景制作，按照 1:50 的比例，而且尽可能按比例显示下列内容：-
 - 1. 设备基础和柱基、地脚螺栓和固定详图。
 - 2. 穿越墙壁、地板和横梁的结构开口和铸孔（必须显示尺寸和外形）。
 - 3. 预埋的套管和框架（必须显示尺寸和类型，并充分参照制造详图）。
 - 4. 结构混凝土中的埋置（地脚嵌入件、管道部分、固定螺栓和排水出口等）。
 - 5. 沟槽渠和预埋导管和管道工程。
 - 6. 结构外壳。
- c. 所显示的详图必须全面标出尺寸，位置须参照结构网格线。在适当的地方，必须标示高程。

第 7 部分- 服务和维修

7.01 工作范围

LEC 履行的工作应包括，提供和交付用于服务和维护洗衣房设备的所有材料、人工以及杂费。包括但不限于以下内容 :-

1. 缺陷责任期间的免费服务和维修。
2. 从缺陷责任期期满之日起的三（3）年定期服务和维修（由雇主选择）。
3. 必要时，供应并替换所有的有缺陷零配件和设备。
 - (i) 在缺陷责任期间-免费
 - (ii) 在缺陷责任期以后 - 正常的市价。

7.02 日常维修

LEC 应每月检查一次设备，并且进行正常维修，包括但不限于以下内容:-

1. 检查所有的蒸汽和冷凝水管道， 以及
 - (i) 检查全部的密封和衬垫是否渗漏，必要时更正。
 - (ii) 检查全部阀门、存水湾和过滤网等，确保正常功能，必要时更正。
2. 检查所有的瓦斯管道（适用时）， 以及，
 - (i) 检查所有的密封、衬垫和接头是否渗漏，必要时更正。
 - (ii) 检查所有的阀门、调整器等的功能，必要时更正。
3. 按照制造商的建议，检查并维修所有洗烫设备，特别注意轴承和齿轮箱的润滑、 V 形皮带驱动和电动机电刷装置的调整。
4. 电气
 - (i) 检查电气接头的松紧，必要时上紧。
 - (ii) 清洁电动机和外壳。
 - (iii) 检查电动机轴承，必要时更换。
 - (iv) 检查过载元件，必要时调整。
 - (v) 检查配电盘、控制面板和局部控制面板、测试自动和手动操作，并且检查所有的指示灯。

7.03 修理

LEC 将应雇主的请求，在 LEC 的正常工作时间内，立即派遣一名合格人员。除了此前所述的检查和维修时间之外，其应随时就位，以便调整或更正任何错误。顾主应当尽早将设备正常运行中的任何错误通知 LEC。根据此条款，所要求的额外检修或者维修不额外支付费用。

7.04 合格人员

- a. LEC 应确保所有的服务、维修和修理都由合格人员根据本合同执行，而且如有要求，应将此人的姓名通知雇主。
- b. 此合同项下应该执行的工作，LEC 应确保，到目前为止，遵从一切与此装置有关的现行规定或任何法律的条文。

7.05 报告

- a. 由承包商提供工作日志，放在工厂管理人员办公室中，以记录每次维修的日期、时间和细节。
- b. 记录应列举所有的服务、维修、修理，零件更换等的详细情况，以及执行工作的人员的名字和签字。

7.06 保证

在缺陷责任期内，所有 LEC 安装的设备和装置应保证材料和工作质量没有缺陷。不能满意运作的任何零件或构件应免费予以更换。

第 8 部分 - 管道系统

8.01 通则

应按标书图纸完成管道系统的提供与安装。所有管道系统与管件应严格按照最新版本的美国全国金属板及空调承包商协会所推荐的标准来完成，除非在图纸或规范中有另外说明。

8.02 施工

- a) 管道系统应按下表用镀锌钢板建造；

管道最大尺寸 (毫米)	金属板规格 (BWG)	横向接缝类型	支柱类型
最大可达 300	24	S 形传动, 封套或横条滑动	无 (十字支架支撑)
325-600	22	最大距中心 2.4m 的类型	无 (十字支架支撑)
625-750	22	25X25X3.2 角钢 fl. 最大距中心 1.8m	无 (十字支架支撑)
750-1050	20	40X40X3.2 角钢 fl.	25X25X3.2 角钢 距中心 1.2m
1075-1500	20	40X40X3.2 角钢 fl	40X40X3.2 角钢 距中心 1.2m
1500-2100	20	50X50X6.3 角钢 fl. 连接	40X40X4.8 角钢距中心 0.6m
2100-2400	18	50X50X6.3 角钢 fl. 连接	40X40X4.8 角钢距中心 0.6m
超过 2400	18	50X50X6.3 角钢 fl. 连接	50X50X6.3 角钢 距中心 0.6m

- b) 管道系统应是十字支架支撑或使用角钢做额外支撑增加硬度 以避免管道系统下沉、轰鸣或震动。 应使用完全标准尺寸的镀锌铁板。
- c) 除非另外指出,在所有弯管与偏移处, 内半径不得小于导管的宽度。如果弯管的内半径小于导管的宽度, 转向或导向叶片应与出气边合并, 延长 75 毫米。
- d) 所有分支管的方向应是不偏离主管轴超过 45 度。
- e) 管道系统部分的变化应通过调整导管斜应率, 斜率不大于 1:7。

8.03 吊架与支撑

- a) 所有管道系统应是由坚固的吊架、支撑与悬臂架，以避免下沉 与震动。
- b) 水平导管应是在中心不超过 1.83m 处支撑。 吊架应不应挡住管道导管去向，例如架设在导管侧面或上面。
- c) 吊架、支架与托架应使用经核准的尼龙或金属膨胀螺栓固定在建筑物上。应确保接收孔确实钻入与位置准确。
- d) 吊架应采用最小 25 毫米 X 16 规格的铁带制作, 最大边可达 1500 毫米, 使用 38 毫米 X 16 规格的铁带制作, 最大边可达 2400 毫米。对宽度大于 2400 毫米的导管，应使用 50X50X6.3 毫米的梯形座角钢。

8.04 检验与清洗门

检验/清洗门应按两米间距安装在往排出管道系统的水平导管方向。 管道系统的开口应是在边缘处用铁框以铆钉或螺丝旋紧固定到导管上，交叉支撑，并使用橡胶密封接头安装到门上。

8.05 止流节气阀

当主导管连接到设备的排气风扇时，应对连接到主导管的机器加装止流节气阀。 止流节气阀应为坚固结构，主轴使用浸油青铜或其它经批准的轴承。

8.06 振动隔离与噪音等级

LEC 在安装所有设备，通风管道和管道工程，应采取恰当的预防措施和必要的措施来避免振动和噪音的传播。

第七章 图纸

第八章 投标文件格式

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	封面
2	一、投标文件格式（商务册）
2.1	（一）投标函
2.2	（二）法定代表人（单位负责人）身份证明
2.3	法定代表人（单位负责人）身份证明相关附件
2.4	（二）授权委托书
2.5	授权委托书相关附件
2.6	（三）投标保证金
2.7	投标减免缴纳投标保证金信用承诺书
2.8	（四）联合体协议书
2.9	（五）商务和技术偏离表
2.10	（六）资格证明文件
2.10.1	1. 基本情况表
2.10.1.1	基本情况表
2.10.1.2	（附件）企业相关证明证照文件
2.10.1.3	（附件）企业资质
2.10.1.4	（附件）企业证书
2.10.2	2. 近年财务状况表
2.10.2.1	近年财务状况表

序号	文件夹/文件名称
2.10.2.2	（附件）财务状况
2.10.3	3. 信誉或银行资信证明
2.10.4	4. 近年完成的类似项目情况表
2.10.4.1	近年完成的类似项目情况表
2.10.4.2	（附件）企业近年完成的类似项目情况
2.10.5	5. 正在供货和新承接的项目情况表
2.10.6	6. 近年发生的诉讼及仲裁情况
2.10.7	7. 制造商授权书
3	二、投标文件格式（价格册）
3.1	已标价的供货清单
4	三、投标文件格式（技术册）
4.1	（一）技术响应
4.2	（二）售后服务
4.3	（三）安装及调试方案
5	其他资料

(项目名称 标段名称)

(标段编号:)

投标文件

投标人:_____ (盖单位电子印章)

法定代表人 (单位负责人) 或其委托代理人: ____ (盖个人
电子印章或个人电子签字章)

_____年____月____日

（一）投标函（非两阶段开标）

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称 标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ 万元）的投标总价承担本次工程范围内货物的供应、安装调试和保修等工作，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函；
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- （3）联合体协议书；
- （4）投标保证金；
- （5）商务和技术偏差表；
- （6）分项报价表；
- （7）资格审查资料；
- （8）投标货物技术规格的详细描述；
- （9）技术支持资料；
- （10）相关服务计划；
- （11）投标人须知前附表规定的其他资料。

.....

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；
- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，同时接受评标委员会对投标报价进行的修正。

7.本次投标的交货期 （填写是否满足招标文件要求） 。

—

8.（其他补充说明）。

可扩展

—
—
—
—

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（盖个人电子印章或个
人电子签字章）：

地址：

电话：

传真：

日期：

（二）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。

投标人：_____（盖单位电子印章）
_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件及委托代理人
身份证原件扫描件

投 标 人：____（盖单位电子印章）

法定代表人（单位负责人）：（盖个人电子印章或个人电子签字章）

身份证号码：_____

委托代理人姓名：_____

身份证号码：_____

注：如采用联合体投标的，联合体各方应当分别提交由法定代表人签署的针对同一人的授权书。

（三）投标保证金

投标人须按投标人须知前附表 **3.4.1** 项的规定递交投标保证金。未按要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

注：

- 1、以纸质保函形式提交投标保证金的，格式自拟。
- 2、以信用承诺方式替代投标保证金的，应提交信用承诺书，格式附后。

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书（如采用）

致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

（四）联合体协议书（如有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称 标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）
联合体成员名称：_____（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）
联合体成员名称：_____（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

.....

_____年_____月_____日

(五) 商务和技术偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况说明

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

（六）资格证明文件

1. 基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人 (单位负责人)	姓名		电话	
投标人须知要求 投标人需具有 的各类资质证书	类型: 等级: 证书号:			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业 情况（包括但不限于 与投标人法定 代表人（单位负责 人）为同一人或者 存在控股、管理关 系的不同单位）				
投标设备制造商 名称				
备注				

注：1.投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附开户行出具的基本账户证明文件的扫描件。

2、如投标人为联合体，组成联合体的所有成员均须提供。

（依法设立的法人或其他组织资格证明文件，如企业法人营业执照等）

统一社会信用代码：

2. 近年财务状况表

1、投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。
如果投标人为新注册成立的企业，可短交财务报表情况。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

2、如投标人为联合体，组成联合体的所有成员均须提供。

财务状况表

名称	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	纳税总额 (万元)	负债总额 (万元)	资产负债率	主营业务利润率	注册资本	是否有对外提供担保信息	从业人数
年										
年										
年										

3. 信誉或银行资信证明

- 1、投标人应根据第二章“投标人须知”的要求，提供金融机构或第三方评价机构出具的信誉或资信证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。
- 2、如投标人为联合体，组成联合体的所有成员均须提供。

4. 近年完成的类似项目情况表

合同名称	
合同编号	
价款形式代码	
合同金额（元）	
其他形式合同报价	
项目	
项目负责人	
招标人名称	
招标人联系人	
招标人联系电话	
合同工期（天）	
工期（天）	
合同签署时间	
合同完成时间	
设备/材料名称，规格和型号	
发布部门	
备注	

注：1. 投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

2. 投标人应对填写信息的真实性和准确性负责，由此造成的不利后果由投标人承担。

5. 正在供货和新承接的项目情况表

合同名称	
合同编号	
价款形式代码	
合同金额（元）	
其他形式合同报价	
项目	
项目负责人	
招标人名称	
招标人联系人	
招标人联系人电话	
合同工期（天）	
工期（天）	
合同签署时间	
合同完成时间	
设备/材料名称，规格和型号	
发布部门	
备注	

注：投标人应根据第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

6. 近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据第二章“投标人须知”的要求附相关证明材料。如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

7. 制造商授权书

制造商授权书

致：_____（招标人）

我单位_____（制造商名称）是按_____（国家 / 地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹授权按_____（国家 / 区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（投标人的单位地址）的_____（投标人名称）以我单位制造的_____（设备名称）进行_____（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。
授权期限：_____。

投标人名称：_____（盖单位章） 制造商名称：_____（盖单位章）

签字人职务：_____ 签字人职务：_____

签字人姓名：_____ 签字人姓名：_____

签字人签名：_____ 签字人签名：_____

.....

注：如果第二章“投标人须知”不要求的可不提供。

有其他要求提供的资料，支持自定义增加

已标价的供货清单

内容编排及要求详见第五章“供货清单及使用说明”。

技术响应性文件

支持自定义上传。
支持特殊字符上传。

第九章 其他